

Извещение №1

об изменении ост 34 257 - 75 Опоры скользящие приварные.
Конструкция и размеры.

срок введения с 1 июня 1980 г.

Изм.	Содержание изменения	Листов
		1
1		

Черт. 1. Дополнить сверху словами: "Для $D_n \leq 478 \text{ мм}$ ".

Пункт 5. Изложить в новой редакции:

"Материал:

дет. 1, 2 и 3 (черт. 1 и 2) — лист $\frac{\text{Б-ПН-3 ГОСТ 19903-74}}{20 \text{ ГОСТ 16523-70}^*}$;

при $S \leq 4 \text{ мм}$ — лист $\frac{\text{Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74}}{20 \text{ ГОСТ 1577-70}^*}$; для опор при темпера-

туре среды до 300°C допускается материал: лист $\frac{\text{Б-ПН-В ГОСТ 19903-74}}{\text{ВСт 3сп3 ГОСТ 16523-70}}$

при $S \leq 4 \text{ мм}$ — лист $\frac{\text{Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74}}{\text{ВСт 3сп3 ГОСТ 14637-69}^*}$


Причина изменения — введение технологических улучшений,
устранение ошибок.

Указание о внедрении — задел использовать.

Приложения: стр. 2 и 12 ост 34 257 - 75.

2. Конструкция и размеры опоры должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в табл. 1 и 2.

Для $D_H \leq 478$ мм

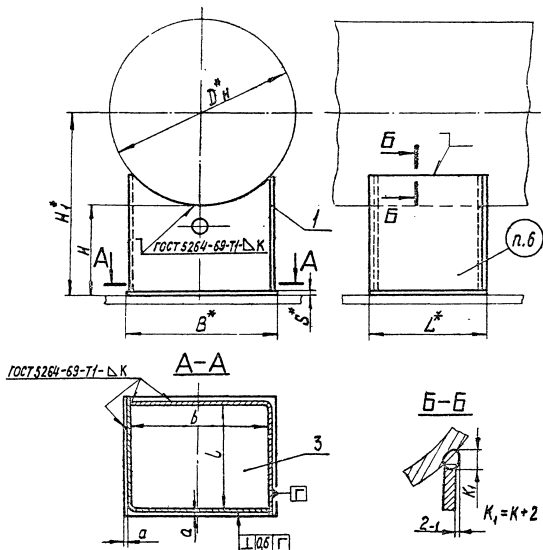

Черт. 1

типовой, присланный № 16588-з. 2/4

5. Материал: *дет. 1, 2 и 3 (черт. 1 и 2)*

Лист $\frac{Б-ПНЗ\text{ ГОСТ }19903-74}{20\text{ ГОСТ }16523-70}^*$;

при $S \geq 4\text{ мм}$ Лист $\frac{Б-ПНЗ\text{ ГОСТ }19903-74}{20\text{ ГОСТ }1577-70}^*$;

для опор при температуре среды до 300°C допускается материал:

Лист $\frac{Б-ПНЗ\text{ ГОСТ }19903-74}{ВСтЗспЗ\text{ ГОСТ }16523-70}^*$;

при $S \geq 4\text{ мм}$ Лист $\frac{Б-ПНЗ\text{ ГОСТ }19903-74}{ВСтЗспЗ\text{ ГОСТ }14637-69}^*$.

6. Маркировать: обозначение по стандарту и товарный знак завода-изготовителя.

7. Остальные технические требования — по ОСТ 34 279-75.

8 * Размеры для справок.

9. ** Для заполнения внутреннего пространства корпуса опоры тепловой изоляцией должно быть предусмотрено отверстие:

для трубопроводов D_H от 57 до 159 мм — $d \leq 20\text{ мм}$;

— " — " — " — D_H от 219 до 630 мм — $d = 30\text{ мм}$;

— " — " — " — D_H от 720 до 1420 мм — $d = 40\text{ мм}$.