

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-195

СЕЛЬСКИЙ
КЛУБ
С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

АЛЬБОМ I

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г. Минск, ул. К. Маркса, 32

Сдано в печать 25.12 1987 г.

Заказ № 19 Тираж 300 экз.

Изм. № 14866/1

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-12-195

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

Альбом I

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I — Архитектурно-строительные и технологические чертежи
Альбом II — Чертежи санитарно-технические, электрооборудования, автоматизации и устройство связи
Альбом III — Кинотехнология. Постановочное освещение
Альбом IV — Механическое оборудование эстрады
Альбом V — Задание заводу изготовителю щитов
Альбом VI.86-Сметы ч. 1, 2
Альбом VII — Ведомости потребности в материалах

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТИМ ИНСТИТУТОМ
ЦНИИЭПгражданского строительства

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА

В. М. Беляев

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА

С. П. Выходцев

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН
ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ
ПРИКАЗ № 218 ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1979 Г.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕННЫ В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭПгражданского строительства
ПРИКАЗ № 18/Т ОТ 26.02.82

ЗАМЕНЕН СТ. 3. В ТИТ. ЛИСТ

РЧК. ГР. *64-*

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

АЛЪБОМ I

Типовой проект 264-12-195-АС

Лист	Наименование	Стр.	Примечание
	Титульный лист	1	
АС-1	Ведомость чертежей	2	
АС-2	Заглавный лист /начало/	3и	
АС-3	Заглавный лист /продолжение/	4	
АС-4	Заглавный лист /окончание/	5	
АС-5	Сводная ведомость отделочных работ	6	
	Архитектурно-строительные чертежи		
АС-6	Сводная спецификация /ниже 0.000/	7	
АС-7	Сводная спецификация /выше 0.000/ /начало/	8	
АС-8	Сводная спецификация /выше 0.000/ /окончание/	9	
АС-9	Сводная спецификация столярных изделий	10	
АС-10	План фундаментов. Таблица нагрузок	11	
АС-11	Сечения фундаментов	12	
АС-12	Сечения фундаментов	13	
АС-13	Развертки стен фундаментов	14	
АС-14	План подвала и подпольных каналов	15	
АС-15	Венткамера. Планы, разрезы	16	
АС-16	План перекрытия подвала. Ведомость перемычек. Перечень элементов	17	
АС-17	Крыльца №1, №2, №3. Площадки №1, №2	18	
АС-18	Воздухозаборная шахта	19	
АС-19	План 1 этажа	20	
АС-20	План 2 этажа	21	
АС-21	Разрез 1-1	22	

Лист	Наименование	Стр.	Примечание
АС-22	Разрез 2-2	23	
АС-23	Разрез 3-3	24	
АС-24	Фасады 1-16, А-К	25	
АС-25	Фасады 16-1, К-А	26	
АС-26	Фрагмент фасада с главным входом. Фрагмент кирпичной кладки	27	
АС-27	План перекрытия 1 этажа	28	
АС-28	План покрытия 2 этажа	29	
АС-29	Монтажные планы перемычек 1 и 2 этажей. Ведомость перемычек	30	
АС-30	Ведомость перемычек /окончание/. Перечень элементов	31	
АС-31	Монолитная балка портала, монолитная подушка ИОП1	32	
АС-32	План санузлов. Конструктивные детали	33	
АС-33	Лестница №1	34	
АС-34	Лестница №2, стремянка СГ-2	35	
АС-35	Штанкетная площадка	36	
АС-36	Развертка стен с каналами	37	
АС-37	Развертка стены зала по оси "Г". Вентиляционные отверстия ВО-1, ВО-2	38	
АС-38	План кровли	39	
АС-39	План потолка зрительного зала. Маркировка каркасов. Узлы	40	
АС-40	Подвесной потолок. Разрез А-А. Схемы каркасов	41	
АС-41	План металлического каркаса подвесного потолка зрительного зала. Узлы. Сечения	42	
АС-42	Монтажная схема металлической лестницы	43	
АС-43	Ограждение лестницы Л2	44	
АС-44	Дверной блок ИД-1, пожарный шкаф ПК-1	45	
АС-45	Ворота склада декораций, пожарный шкаф ПК-1	46	
АС-46	Фрагмент развертки стены зрительного зала по оси "Г". План. Полы в зале, на эстраде	47	

Лист	Наименование	Стр.	Примечание
АС-47	Стойка гаражного, детали	48	
АС-48	Монолитные участки УМ1÷УМ4	49	
АС-49	Монолитные участки УМ5÷УМ8	50	
АС-50	Монолитные участки УМ9, УМ10	51	
АС-51	Вентиляционные шахты	52	
АС-52	Вентиляционные шахты	53	
АС-53	Планы перегородок и потолка с применением сухой гипсовой штукатурки	54	
ТХ-1	План буфета с расстановкой и привязкой технологического оборудования. Спецификация	55	
ТХ-2	Технологическая часть библиотечной группы	56	

ИЗДАНИЕ № 20-2575-3

ПОДПИСЬ ДАТА

ВЗЛОЖЕНИЕ №

ПРИВЯЗАН:

ИЗДАНИЕ №

			ТП 264-12-195-АС		
РУК. МАСТ	ОМЕЛЬЧЕНКО	Н.А.			
ГА КОНСТ.	ТАРАНЕВ	М.А.			
ГА АРХ. ПР.	ВЫХОДЦЕВ	В.А.			
ГА. ИНЖ. ПР.	КОВРИЖКИН	Е.А.			
РУК. ГРАФ.	ЕВГРАФОВА	Е.А.			
РУК. ГИД.	ДОРОЖКО	В.А.			
СТ. ИНЖ.	ВОРОПАЕВА	В.А.			
			Сельский клуб/стены кирпичные /с залом на 300 мест		
			Ведомость чертежей		
			СТАДИЯ	Лист	Листов
			Р	АС-1	
			ЦНИИЭП ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА г. Москва		


11866-01 3

ФОРМАТ 22Г

ФАСАД 1-16



РАЗРЕЗ 1-1

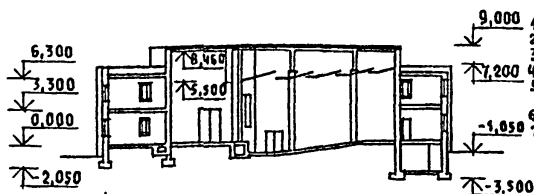


ВАРИАНТ ФРОНТАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ


Площадь участка 0,6 га

- ЭКСПЛИКАЦИЯ
1. ЗАДАНИЕ КЛУБА
 2. РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ
 3. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
 4. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА
 5. ПАВИЛЬОН ДЛЯ ИГР И ЧТЕНИЯ
 6. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СКАД
 7. БОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА


СХЕМА ГЕНПЛАНА /М 1:400/

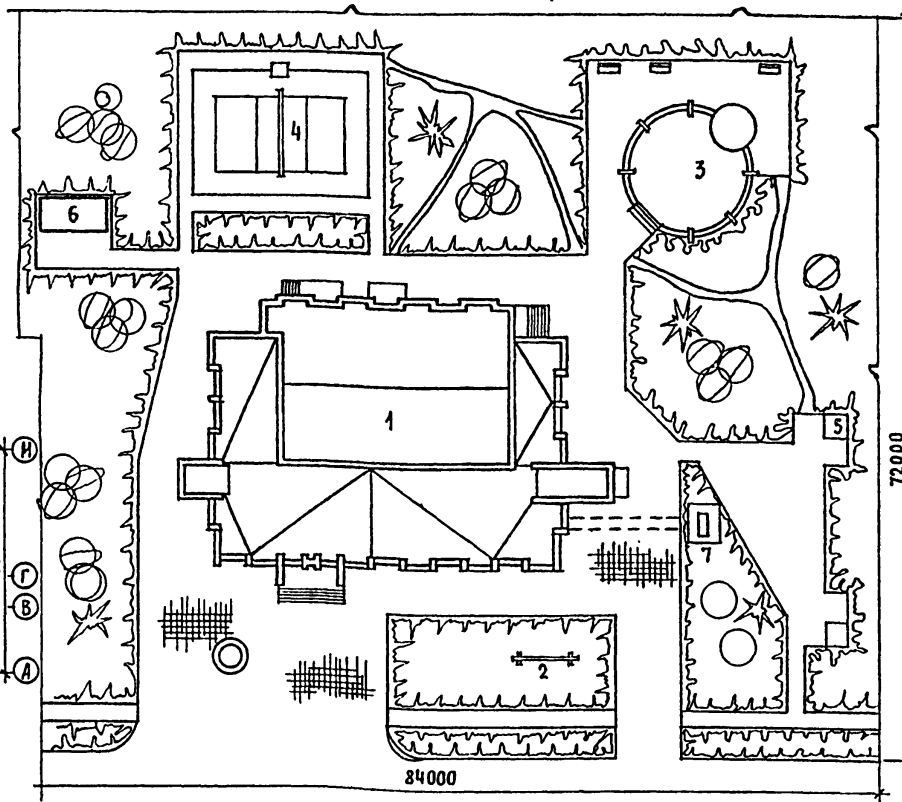


План 1 этажа



План 2 этажа

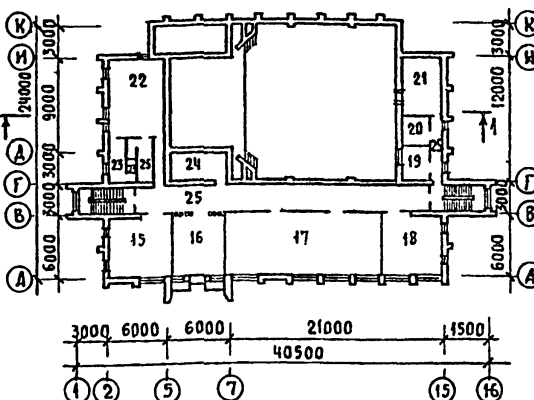

План подвала

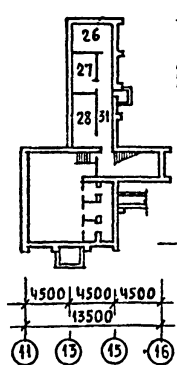

Список авторского коллектива

Типовой проект сельского клуба (стены кирпичные), с залом на 300 мест разработан коллективом мастерской №1 ЦНИИЭПграждансельстрой
Авторы: архитекторы - Выходцев С.П., Евграфова Л.Н.
В разработке рабочих чертежей принимали участие:
Архитектор - Муравьева Л.А., техник-архит. - Панюшкин А.В.
Инженеры-конструкторы - Дорожкин Н.А., Пчельникова Н.М., Таранев В.А., Коврижкин Е.И.

Инженеры по специальностям:
Отопление и вентиляция - Евдокимова Г.В.
Водоснабжение и канализация - Молодкин Ю.И.
Электрооборудование - Курочкин В.И.
Слаботочные устройства - Щеголов Н.И.
Технологи:
Кинотехнология - Радченко В.А.
Механическое оборудование сцены - Пахомова Л.В.
Сметчик - Данилова В.И.

Технический проект "Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест" утвержден Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР /приказ №218 от 19 октября 1979г./ согласован Министерством культуры РСФСР /№09-18/ 322 от 19 июня 1979г.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе по взрывопожарной безопасности).
Гл. архитектор проекта *Выходцев С.П.*
Главный инженер проекта *Коврижкин Е.И.*

Экспликация помещений

№ п.п.	Наименование	Площадь в м ²
План 1 этажа		
1	Зрительный зал	214,7
2	Вестибюль	84,6
3	Гардероб	16,8
4	Фойе	145,9
5	Буфет	33,5
6	Подсобная буфета	11,8
7	Склад объемных декораций	17,9
8	Эстрада тип "Б"	61,7
9	Драм. кружок - артистическая	34,9
10	Санузлы	22,9
11	Комната администратора	14,7
12	Лестничная клетка	
13	Коридоры	7,5
14	Тамбуры	9,0
План 2 этажа		
15	Хоровой и оркестровый кружки	35,8
16	Гостиная	26,5
17	Библиотека с читальным залом на 20 м.	89,9
18	Кружок политпросвещения	32,6

19	Регуляторная	9,6
20	Перемоточная	6,3
21	Кинопроекционная	21,9
22	Танцевальный кружок	40,9
23	Душевные	16,2
24	Фотолаборатория	13,4
25	Коридоры	89,0
План подвала		
26	Техпомещение	10,2
27	Хоз. кладовая	9,9
28	Электрощитовая	13,3
29	Тепловой узел	48,5
30	Венткамера	14,8
31	Коридор	10,6

Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Объем	6847,0 м ³
Строительный объем в т.ч. подвала	539,0 м ³
К ₂ Строительный объем	7,2
Площадь	
Застройки	м ² 860,0
Общая	" 1165,3
в т.ч. подвала	" 107,3
Рабочая	" 952,5
К ₄ Рабочая площадь	0,8
Сметная стоимость	
Общая	тыс. руб. 234,47
Строительно-монтажных работ	" 175,77
1 м ³ здания	руб. 25,67
Трудовые затраты	
на здание	чел./дн. 4244,84
Эксплуатационные показатели	
Расход воды	м ³ /сут. 8,55
Расход тепла	ккал/час 309530
Потребная мощность электроэнергии	кВт 82,2

Т.П. 264-12-195 - АС

Привязан	Рук. М.С. Демьяченко
	Гл. конст. Таранев
	Гл. арх. пр. Выходцев
	Гл. инж. пр. Коврижкин
	Рук. гр. арх. Евграфова
	Рук. гр. инж. Дорожкин

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест	Станд. лист	Листов
Заглавный лист (начало)	АС-2и	ЦНИИЭП граждансельстрой

17866-01

СОСТАВ ПРОЕКТА

Обозначение	Наименование	Примечание
АС, МХ	Архитектурно-строительные и технологические чертежи	Альбом I
ОВ, ВК, Э, АВ, УС	Чертежи: санитарно-технические электрооборудования автоматизации устройств связи	Альбом II
КМ, ПО	Кинотехнология постановочное освещение	Альбом III
АВ	Механическое оборудование эстрады	Альбом IV
	Задание заводу - изготовителю щитов	Альбом V
	Сметы	Альбом VI

Пояснительная записка.

I. Общая часть.

Проект разработан для II и III климатических районов и IV климатического подрайона с расчетной зимней температурой наружного воздуха -20, -30 (основное решение), -40, исключая сейсмические, вечной мерзлоты, с просадочными грунтами и горными выработками. Зона влажности нормальная.

Геологические условия - спокойный рельеф, грунтовые воды отсутствуют, грунты непучинистые.

Нормативный скоростной напор ветра - 45 кг/м^2

Вес снегового покрова $P_0 = 150 \text{ кг/м}^2$

Класс здания - II

Степень огнестойкости II

Степень долговечности II

Здание оборудуется следующими санитарно-техническими системами:

Центральным отоплением, приточно-вытяжной вентиляцией, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электроснабжением, слаботочными устройствами

II. Архитектурно-строительная часть.

Генплан участка Предлагаемая схема генерального плана является рекомендацией расположения на участке (в парке на площади) принятым условно Обгп в общественном центре, имеющем подъездные пути, в соответствии с правилами и нормами планировки и застройки населенных мест СНиП II 60-75. Объемно-планировочное решение здания позволяет размещать его на угловых и фронтальных участках. Участок условно принят со спокойным рельефом, благоустраивается и озеленяется, проезды и подходы к зданию асфальтируются.

На участке предусматриваются зоны: спортивная, отдыха и хозяйственная. В этих зонах предусматриваются летние сооружения (павильоны для настольных игр, танцевальная площадка на 50 пар, площадка для волейбола.)

Архитектурно-планировочное решение. Здание сельского клуба предусматривает проведение зрелищных мероприятий и клубной работы. Планировка здания обеспечивает

изолированную и совместную работу зрелищной и клубной частей. Зрительный зал может быть использован для постановок театральных и торжественных вечеров и лекций. В случае использования зала для демонстрации фильмов, артистические могут использоваться как дополнительная кружковая. В фойе при зале размещается буфет для посетителей зрелищной группы и предусмотрен выход на площадки и зеленую зону.

Общий гардероб и санузлы размещены на I этаже при вестибюле. Второй этаж - гостиная и клубная работа. Здесь размещаются библиотека с читальным залом, гостиница и все кружковые.

Наружная отделка. Стены выполняются из кирпича с облицовкой из пустотелого лицевого кирпича с расшивкой швов. Цоколь здания и входных площадок облицовывается керамической плиткой "кабанчик". Отдельные плоскости и элементы фасадов оштукатуриваются или облицовываются плиткой.

Столярные изделия окрашиваются масляной краской, лакируются.

Внутренняя отделка. Для отделки внутренних поверхностей стен и кирпичных перегородок применяется штукатурка с последующей окраской (см. ведомость отделочных работ). Швы между плитами перекрытий расшиваются цементным раствором. Потолки зрительного зала подвесные из асбестоцементных плит. Поверхности потолков и перегородок шпаклюются и окрашиваются. Полы - мозаичные, паркетные, досчатые, керамика, деңолечм, бешонные.

Конструктивные решения Здание сельского клуба с залом на 300 мест решено с продольными и поперечными стенами из кирпича с применением сборных железобетонных, бетонных и металлических изделий. Общесоюзного каталога индустриальных конструкций, обязательных для применения в строительстве кирпичных и крупноблочных жилых и общественных зданий.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой горизонтальных дисков перекрытий и стен продольных и поперечных.

Фундаменты Основанием под фундаменты служат грунты сухие, непучинистые, непросадочные. Грунтовые воды отсутствуют. Площадка строительства - горизонтальная. Глубина заложения фундаментов - 1 м от планировочной отметки земли.

Условное расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента принято - 2 кгс/см^2 .

Фундаменты ленточные бутобетонные. Бут марки 200, бетон марки 100

Гидроизоляция. Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отметке -0.320. Вертикальная гидроизоляция - обмазка горячим битумом за 2 раза.

Цокольные стены. Кладка стен цоколя из хорошо обожженного обыкновенного, глиняного кирпича пластического прессования (ГОСТ 530-71*) марки 100 на цементно-песчаном растворе марки 50 МРЗ-35.

Наружные стены. Наружные стены разработаны в двух вариантах:

1. Глиняный пустотелый кирпич пластического прессования ГОСТ 6316-74 марки 75 на цементно-известковом растворе марки 50 с объемной массой кирпича не более 1450 кгс/м^3 , кладки - 1600 кгс/м^2 с облицовкой фасада пустотелым лицевым кирпичом ГОСТ 7484-78 марки 75 МРЗ-25 с расшивкой швов.

2. Кирпич глиняный обыкновенный пластического прессования ГОСТ 530-71 $\gamma = 1800 \text{ кгс/м}^3$ марки 75 на цементно-известковом растворе марки 50 с облицовкой лицевым пустотелым кирпичом ГОСТ 7484-78 марки 75 МРЗ-25 с расшивкой швов $\gamma_{кл} = 1800 \text{ кгс/м}^3$.

				Т.П. 264-12-195-АС			
Рух.мист.		Омельченко	И.И.				
Г.А. КОСТ.		ТАРАКОВ	В.В.				
Г.А. АРХ.ПР.		ВЫХОДИЦЕВ	В.В.				
Г.А.И.Ж.ПР.		КОВРИЖКИН	В.В.				
Р.У.Г.Р. АРХ.		ЕВГРАФОВ	В.В.				
Р.У.Г.Р. ИЖ.		ДОРОЖКО	В.В.				
ПРИВЯЗАН.				Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.			
				Сталка	Лист	Листов	
				Р	АС-3		
ИЖ. №				ЗАГЛАВНЫЙ ЛИСТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)			
				ЦНИИЭП ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА			

Внутренние стены - из глиняного обыкновенного кирпича пластического прессования
ГОСТ 530-71 $\gamma = 1800 \text{ кг/м}^3$ марки 75 на растворе марки 50.

ТАБЛИЦА ТОЛЩИН НАРУЖНЫХ СТЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСЧЕТНЫХ ЗИМНИХ
ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.

Назначение помещений	Кирпич пустотелый ГОСТ 6316-74 д 1600 кгс/м ³			Кирпич глиняный обыкновенный Совместно с кирпичом УЛ-1800
	-20°	-30°	-40°	
Зрительный зал, сцена	510	510	640	510
Остальные помещения	380	510	640	510

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.138-10, прогоны и опорные подкладки - по серии 1.225-2, вып.5.

Перекрытия и покрытия: Перекрытия и покрытия решены в двух вариантах:

1. Панели перекрытий железобетонные предварительно-напряженные с круглыми пустотами по сериям 1.141-1.1-241-1

2. Панели перекрытий железобетонные из легких бетонов с круглыми пустотами по сериям 1.141-9, 1.141-10, 1.241-1.

Покрытие зала из ребристых железобетонных плит по серии 1.465-7, вып.3 укладываемых по железобетонным балкам пролетом 15 м. (серия ИИ-03-02, лл. 109) с устройством подвешного потолка.

Лестницы Из сборных железобетонных элементов по сериям 1.251-3, вып. 1, 2 и 1.252-3 вып. 1 металлические ограждения по серии 1.256-1 и индивидуальные.

Перегородки. Перегородки из кирпича глиняного обыкновенного пластического прессования марки 50 на растворе марки 25.

КРОВЛЯ - совмещенная неветилируемая с внутренним водостоком. Крыша - бесчердачная с кровлей из рулонных материалов. Утеплитель крыши - пенобетон $\gamma = 300 \text{ кгс/м}^3$

Толщину утеплителя см. таблицу. Для создания уклона - керамзитовый гравий $\gamma = 400-500 \text{ кгс/м}^3$

ТАБЛИЦА ТОЛЩИН УТЕПЛИТЕЛЯ ПОКРЫТИЯ.
(пенобетонные плиты $\gamma = 300 \text{ кг/м}^3$)

Назначение помещения	Расчетная зимняя температура наружного воздуха		
	- 20°	- 30°	- 40°
Покрытие зала	100	140	160
Покрытие остальных помещений	100	120	140

Полы - приняты по серии 2.244-1, вып.1. В полах 1 этажа, расположенных над неотапливаемым подвалом, предусмотрен утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем $\gamma = 100 \text{ кгс/м}^3$ ГОСТ 9573-72* толщиной 60 мм.

Наружные дверные блоки - приняты по серии 1136-И части 1,2 и индивидуальные.

Внутренние - по серии 1.136-10.

Оконные блоки приняты по серии 1.236-1. Подоконные доски-железобетонные по серии 1.136-1, вып. 1.

Защита конструкций от коррозии, гниения и возгорания.

Все металлические детали должны быть защищены от коррозии. Анкеры, закладные детали железобетонных конструкций и соединительные элементы должны защищаться от коррозии цинковым покрытием в соответствии со СНиП-18-73*.

Анкеры плит покрытия, арматурные сетки и др. защищаются цементным раствором согласно СНиП-23-76. Деревянные элементы, соприкасающиеся с каменной кладкой или железобетонными конструкциями, укладываются по слою толя и тщательно антисептируются водными растворами фтористого или кремне-фтористого покрытия согласно СНиП-19-76.

Огнезащита производится согласно СНиП-19-76. Все деревянные элементы конструкций подвергнуть глубокой пропитке антипиренами.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

Работы по возведению конструкций в зимнее время разрешается производить по проекту производства работ, разработанному строительной организацией и согласованному с привлекающей организацией. При этом должны быть учтены требования соответствующих разделов СНиП-9-74, СНиП-III-В 2-71, СНиП-III-15-76, СНиП-III-17-78, СНиП-III-20-74, СНиП-III-21-73 и следующие рекомендации:

1. Разработку котлована и траншей производить в соответствии с требованиями СНиП-87-6. Заливка котлована производится непосредственно перед закладкой фундаментов. Запрещается возводить бутобетонные фундаменты на промерзшем основании и замораживать бетон фундаментов.

2. Кладка стен. Приготовление раствора производить по СН 290-74. Возможность возведения кирпичной кладки в зимнее время способом замораживания допускается при соблюдении следующих условий: а) при температуре наружного воздуха от -4°C до -20°C марки растворов повысить на одну ступень, а при температуре наружного воздуха от -20°C до -30°C на две ступени.

В углах, местах примыкания и пересечения стен, в уровне перекрытий, покрытий и лестничных площадок заложить стальные связи (ЗФВАТ), которые должны заходить в каждую из примыкающих стен на 15 см и заканчиваться на концах крюками. К периоду оттаивания кладки выполненной методом замораживания — установить временные подпорки через 10 см на встречных клиньях под перемычки и прогоны, под опоры и в пролеты. До полного твердения кладки борозды, ниши и другие ослабления стен заложить кирпичом без раствора.

При пролетах 15 м и более под опорами несущих перемычек и прогонов 4 ряда кладки армировать сетками ФАВІ 50х50 в каждом шве. Временные крепления должны сохраняться после оттаивания кладки до приобретения раствором необходимой прочности. За оттаивающей кладкой вести наблюдения делая отметки в журнале каменных работ.

3. ЗАМОРАЖИВАНИЕ БЕТОНА В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

4. Участки стен сценической коробки и зрительного зала раскрепить по высоте временными связями до полного твердения кладки.

5. УСТАНАВЛИВАТЬ 15-ти метровые балки покрытия зрительного зала на кирпичную кладку стен, до набора его проектной прочности, запрещается.

6. Бетонные и железобетонные работы производить в соответствии со СНиП III-15-76, "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Правила производства и приемки работ."

УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ.

Проект комплектуются из альбомов, указанных на титульном листе. Проект может быть применен только после его привязки к участку строительства. Заглавный лист альбома после внесения его необходимых коррективов, может служить документом, представляемым на утверждение при привязке.

При привязке проекта необходимо:

1. РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ГЕНПЛАНА И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ.

3. НА ОСНОВАНИИ инженерно-геологических изысканий, учитывая требования соответствующих разделов СНиП Е-15-74 "Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования" внести необходимые коррективы в чертежи фундаментов. При привязке фундаментов пользоваться таблицей нормативных нагрузок.

4.Сечения перемычек по наружным стенам откорректировать в зависимости от толщины наружных стен.

5. Оконные блоки принять при $t_{н.в.} - 20^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$ со спаренными переплетами

при $t_{\text{н.в.}} - 31^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$ с раздельными переплетами.

6. Выбор цвета покраски ограждений, переплетов и полов произвести согласно указанию привязывающей организации.

7. Откорректировать по графам и позициям, относящимся к выбранному варианту сводную спецификацию.

8.Выполнение строительных работ по чертежам, не имеющим штампа привязки привязывающей организации не допускается.

[illegible]

КОПИРОВАЛИ: *Мазу* 17866-01 6

ФОРМАТ 22Г.

ТАБЛИЦА №1

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	
Наименование	ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛКИ
Цоколь	Керамическая плитка типа "Кабанчик" темных тонов
Стены	ОБРАБОТКА ОДНОРЯДНЫМ СЕМИЩЕЛЕВЫМ КИРПИЧОМ СВЕТЛЫХ ТОНОВ С РАШЕВКОЙ ШВОВ.
Окна	Белая масляная покраска за 2 раза
Двери	Бесцветный водостойкий лак

ТАБЛИЦА №2

Внутренняя отделка					
Наименование помещений	Тип пола Льбом 2.244-4	Тип отделки			
		Потолки марши	Стены	Заполнение проемов	
			ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛКИ	Окна	Двери
1	2	3	4	5	6

ПОДВАЛ

Тепловой узел венткамера	240	известковая окраска	Масляная окраска по штукатурке (простая)	—	Масляная окраска (улучшенная)
Электрощитовая	240	—	Эмульсионная окраска по штукатурке (простая)	—	—
Техническое помещение	245	—	Известковая окраска по штукатурке (простая)	—	—
Хоз. кладовая	245	—	—	—	—
Коридор	240	—	—	—	—
Лестничные марш	240	—	—	—	—

1 ЭТАЖ

Тамбур главного входа	240	известковая окраска по затирке	Облицовка керамической плиткой	—	Покр. бесцветным водост. лаком
Тамбур бокового входа	127	—	Облицовка лицевым кирпичом	—	—
Вестибюль	243	красочная окраска	Эмульсионная окраска по штукатурке (высококачественная)	Масляная окраска (улучшенная)	—
Фойе	185	—	—	—	—
Буфет	185	—	—	—	—
Гараж	243	—	—	—	—
Санитарные узлы	250	—	Облицовка глазурованной плиткой на 18 выше красоч. побелка по штукатурке	Масляная окраска (улучшенная)	Масляная окраска (улучшенная)
Лестницы	243	—	Эмульсионная окраска по штукатурке (высококачественная)	—	—
Коридор	185	—	—	—	—
Подсобная буфет	162	—	Масляная окраска по штукатурке (улучшенная)	Масляная окраска (улучшенная)	Масляная окраска (улучшенная)
Склад декораций	190	известковая окраска	Известковая окраска	—	—
Сцена типа "Б"	191	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
Зрительный зал	лист АС-47	подвесной потолок, эмульсионная окраска по побелке, п.	Эмульсионная окраска по штукатурке (высококачественная)	—	Офисовые
Драм. кружок	225	Затирка, красоч. окр.	Эмульсионная окраска по штукатурке (улучшенная)	Масляная окраска (улучшенная)	Масляная окраска (улучшенная)
Комната администр.	225	—	—	—	—
Кладовая мебели	225	—	—	—	—

2 ЭТАЖ

Кружок политпросв.	68	Затирка красоч. окр.	Эмульсионная окраска по штукатурке (улучшенная)	Масляная окраска (улучшенная)	Масляная окраска (улучшенная)
Библиотека с читальным залом	68	—	—	—	—
Гостиная	68	—	—	—	—
Хоровой и оркестровый кружки	68	—	—	—	—
Танцевальный кружок	29	—	—	—	—
Раздевалки мужские и женские	122	—	—	—	—
Душевые	122	—	—	—	—
Фотолаборатория	122	—	Облицовка глазурованной плиткой на 18 выше красоч. побелка	—	—
Коридор	75	—	Эмульсионная окраска по штукатурке (улучшенная)	—	—
Кинопроекторная	75	—	—	—	—
Перемоточная	75	—	—	—	—
Регуляторная	75	—	—	—	—

1. Плинтусы окрашиваются в цвет пола.
2. Эмульсионную окраску стен выполнять до поверхности потолка, масляную окраску на 18.
3. Типы полов приняты по серии 2.244, выпуска "Детали полов общественных зданий".

Т. П. 264-12-195 - АС					
Р.К. МАСТ. ОМЛАДЕНКО	Р.К. МАСТ. ТАРАЩЕВ	Р.К. МАСТ. Выходцев	Р.К. МАСТ. Коврижкин	Р.К. МАСТ. Ефремова	Р.К. МАСТ. Дорожкин
Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 30 мест	—	—	—	—	—
Сводная ведомость отделочных работ.	—	—	—	—	—

АЛБОВО I

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-12-195-АС

ИНВ. № ПОДА. ПОДПИСЬ, ДАТА 03.04.1984

Позиция обозначен	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. т.	Приме- чание
ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ					
БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ:					
6	ГОСТ 13579-78	ФБС 24.4.6 т	78	1.300	
1	То же	ФБС 24.5.6 т	87	1.630	
2	"	ФБС 12.5.6 т	47	0.790	
4	"	ФБС 12.4.6 т	35	0.640	
3	"	ФБС 9.5.6 т	64	0.590	
5	"	ФБС 9.4.6 т	16	0.470	
ПЕРЕМЫЧКИ:					
Б13	1.138-10 вып.1	1 ПР1-12,12.6	27	0.025	
Б15	То же	1 ПР2-15,12.14	2	0.076	
Б24	"	1 ПР3-24,12.14	2	0.100	
"	"	1 ПР3-22,12.14	4	0.100	
БУ15	"	1 ПР38-15,12.22у	3	0.100	
БУ18	"	1 ПР38-18,12.22у	2	0.125	
БУ27	"	1 ПР38-27,25.22у	1	0.375	
БУ13	"	1 ПР38-12,12.22у	2	0.085	
ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МНОГОПУСТОТЫХ ПАНЕЛЕЙ:					
П1	1.141-1, вып.2	ПТ 60-15	2	2.800	
П2	То же	ПТ 60-12	4	2.110	
П3	1.141-1, вып.10	ПТ 30-15	4	1.425	
П4	То же	ПТ 30-12	1	1.080	
П8	1.141-1, вып.11	ПТ 30-10	1	0.882	
П5	1.141-1, вып.15	ПК8-45.12	4	1.590	
П6	1.141-1, вып.18	ПК8-45.10	5	1.310	
П7	То же	ПК8-24.10	6	0.712	
ПАНТЫ ПЛОСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ:					
	1.243-2	ПТП 12.5-8-6	82	0.096	
	То же	ПТП 12.5-11-9	33	0.198	
	"	ПТП 12.5-13-13	25	0.338	
МНОГОПУСТОТЫЕ Ж.Б. ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА (ВАРИАНТ):					
П1	1.140-10, вып.10	ПК8-60.15	2	2.180	
П2	То же	ПК8-60.12	4	1.640	
П3	1.141-9, вып.6	ПК8-30.15	4	1.080	
П4	То же	ПК8-30.12	1	0.820	
П5	1.141-9, вып.1	ПК8-45.12	4	1.210	
П6	1.141-9, вып.9	ПК8-45.10	5	0.996	
П7	То же	ПК8-24.10	6	0.542	
П8	"	ПК8-30.10	1	0.673	

Позиция обозначен	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. т.	Приме- чание
БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ.					
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ:					
ОП5-2	1.225-2, вып.5	ОП5-2	2	0.045	
ОП6-4	То же	ОП6-4	2	0.135	
ПРОГОНЫ:					
П 60	1.225-2, вып.5	П 40-60п	2	1.500	
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ:					
ЛП-25.11к	1.252-3, вып.1	ЛП-25.11к	1	0.975	
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ:					
ЛС 12	1.155-1, вып.1	ЛС 12	5	0.133	
ЛС 12б	То же	ЛС 12б	1	0.105	
ЛС 12н	"	ЛС 12н	1	0.068	
ЛС 11-17	"	ЛС 11-17	14	0.130	
ЛС 11-17б	"	ЛС 11-17б	2	0.105	
ЛС 22	"	ЛС 22	6	0.245	
ЛС 22б	"	ЛС 22 б	1	0.185	
СНБ15-35	1.269-2	СНБ 15-3,5	42	0.181	
УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ:					
УМ 1	АЛБОВО I, лист АС-49	УМ 1	1	-	
УМ 2	"	УМ 2	1	-	
УМ 3	"	УМ 3	1	-	

Позиция обозначен	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса кт. ед. т.	Масса кт. общая	Приме- чание
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.						
ЭЛЕМЕНТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ:						
	АЛБОВО I, лист 32	МС 1	20	0.52	10.4	
	То же	МС 2	3	0.68	2.04	
ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ.						
МОЛ-1	1.256-1	МОЛ-1	1	8.35		
ОЛ-9-1	То же	ОЛ-9-1	2	21.00		
ОБЛ-27-1	"	ОБЛ-27-1	1	18.43		
РАМА В ВЕНТКАМЕРЕ.						
МР-1	АЛБОВО I, лист АС-15	МР-1	2	12.30	24.60	
МР-2	То же	МР-2	1	29.44	29.44	
МР-3	"	МР-3	2	14.58	29.16	
МР-4	"	МР-4	2	16.96	33.92	
МР-5	"	МР-5	2	16.66	33.32	
МР-6	"	МР-6	1	18.34	18.34	
МР-7	"	МР-7	4	18.80	75.20	
МР-8	"	МР-8	2	17.58	35.16	
КРЮК		Крюк	1	10.70	10.70	
РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ.						
МР	ИИ 03-03, АА. 71-64	МР	5	35.20	176.00	
РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ ПРЯМКА.						
МР2	ИИ 03-03, АА. 71-64	МР2	1	35.24		
СКОБЫ						
ИМА-1	АЛБОВО I, лист АС-18	ИМА-1	11	2.10	23.10	

Наименование	Арматурные изделия, кг						В ст. 3 кп 2 ГОСТ 380-71*
	Класс А-I ГОСТ 5781-75	Класс А-II ГОСТ 5781-75	Класс А-III ГОСТ 5781-75	Сетка 550/550/5/4 ГОСТ 900	Сетка 100/100/5/5 ГОСТ 1500	Сетка ГОСТ 8478-66	
Монолитные участки УМ1-УМ3	82.37	23.15	65.60	4.95	19.75	-	-
Фундаменты и под- польные каналы	30.0	-	-	-	-	-	100.0
Крыльцо	60.0	-	-	-	-	-	-

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. №

Р.К. МАСТ. ОМЕЛЧЕНКО
П.А. КОНСТ. ТАРАМЕВ
П.А. АРХ. ПР. ВЫХОДЦЕВ
П.А. ИНЖ. ПР. КОЗЫРЖКИН
Р.К. ГР. АРХ. ЕФИРАКОВА
Р.К. ГР. ИНЖ. ДОРОЖКО
Ст. АРХИТЕК. МУРАВЬЕВА

Т.П. 264-12-195 АС

СЕЛЬСКИЙ КАУБ (СТЕНЫ КИРПИЧ-
НЫЕ) С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ.

СВОДНАЯ СПЕЦИФИКА-
ЦИЯ НИЖЕ 0.000

СТАДЫЯ Р

ЛИСТ АС-6

ЛИСТОВ

ЦИНИЭП

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИ

КОПИРОВАЛА 17866-01 8

ФОРМАТ 22 П.

Поз. обозначение	Обозначение	Наименование	Количество штук				Масса ед. т.	Примечание
			пустотелый кирпич 8-1600		пустотелый кирпич 12х18х1800			
			температура наружного воздуха					
			-20°	-30°	-40°	-50°		
Изделия бетонные и железобетонные								
Перемычки брусковые усиленные								
БУ13	1.138-10, вып. 1	ПРЗ8-12.12.22У	21	21	21	21	0.075	
БУ15	то же	ПРЗ8-15.12.22У	40	40	40	40	0.100	
БУ18	"	ПРЗ8-18.12.22У	12	12	12	12	0.125	
БУ24	"	ПРЗ8-24.25.22У	6	6	6	6	0.325	
БУ30	"	ПРЗ8-29.25.22У	17	17	17	17	0.400	
Перемычки брусковые:								
Б13	1.138-10, вып. 1	ПР1-12.12.6	94	118	142	118	0.025	
Б15	то же	ПР2-15.12.14	5	7	9	7	0.075	
Б16	"	ПР2-16.12.14	10	10	12	10	0.075	
Б19	"	ПР3-19.12.14	12	16	20	16	0.075	
Б26	"	ПР4-25.12.14	11	28	43	28	0.100	
Б30	"	ПР4-29.12.14	26	27	29	27	0.125	
Прогоны:								
П28	1.225-2, вып. Б	П40-28П	30	30	30	30	0.250	
П32	то же	П40-32П	11	11	11	11	0.380	
П36	"	П40-36П	4	4	4	4	0.430	
П60	"	П40-60П	2	2	2	2	1.500	
Опорные подушки:								
ОП6-4	1.225-2, вып. Б	ОП6-4	28	28	28	28	0.133	
ОП5-2	то же	ОП5-2	7	7	7	7	0.045	
КОП1	Альбом I, лист АС-31	КОП1	4	4	4	4	-	
КОП2	Альбом I, лист АС-50	КОП2	22	22	22	22	0.100	

Поз. обозначение	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. т.	Примечание
Перекрытия из железобетонных многопустотных панелей					
Панели перекрытия:					
П1	1.141-1, вып. 2	ПТ60-15	7	2800	
П2	то же	ПТ60-12	2	2110	
П3	1.141-1, вып. 6	ПТ60-10	3	1740	
П4	1.141-1, вып. 15	ПК8-45.12	4	1590	
П5	1.141-1, вып. 18	ПК8-45.10	5	1310	
П6	1.241-1, вып. 6	ПК8-90.10	3	2600	
П7	то же	ПК8-90.12	20	3150	
П8	1.141-1, вып. 10	ПТ30-15	2	1425	
П9	то же	ПТ30-12	4	1080	
Панели покрытия:					
ПП1	1.241-1, вып. 6	ПК4,5-90.12	18	3.150	
ПП2	то же	ПК4,5-90.10	5	2600	
ПП3	1.141-1, вып. 2	П60-15	8	2800	
ПП4	то же	П60-12	3	2110	
ПП5	1.141-1, вып. 6	ПТ60-10	1	1740	
ПП6	1.141-1, вып. 10	ПТ30-15	7	1425	
ПП7	то же	ПТ30-12	1	1080	
ПП8	1.141-1, вып. 11	ПТ30-10	1	882	
ПП9	1.141-1, вып. 15	ПК4-45.15	13	2.120	
ПП10	то же	ПК4-45.12	4	1.590	
Плиты ребристые:					
ПП12	1.465-7, вып. 3.4.1	П4ШВ-15х6-3	27	1.500	
ПП13	то же	П4ШВ-10-15х6-3	3	1800	
Панели перекрытия из легкого бетона (вариант)					
Панели перекрытия:					
П1	1.141-10, вып. 10	ПК8-60.15	7	2180	
П2	то же	ПК8-60.12	2	1640	
П3	1.141-10, вып. 14	ПК8-60.10	3	1356	
П4	1.141-9, вып. 1	ПК8-45.12	4	1210	
П5	1.141-9, вып. 9	ПК8-45.10	5	996	
П6	1.241-1, вып. 8	ПК8-90.10	3	2060	
П7	то же	ПК8-90.12	20	2500	
П8	1.141-1, вып. 6	ПК8-30.15	2	1080	
П9	то же	ПК8-30.12	4	820	
Панели покрытия:					
ПП1	1.241-1, вып. 8	ПК4,5-90.12	18	2.500	
ПП2	то же	ПК4,5-90.10	5	2060	
ПП3	1.141-10, вып. 10	ПК4-60.15	8	2170	
ПП4	то же	ПК4-60.12	3	1630	
ПП5	1.141-10, вып. 14	ПК8-60.10	1	1355	
ПП6	1.141-9, вып. 6	ПК4-30.15	7	1080	
ПП7	то же	ПК4-30.12	1	820	
ПП8	1.141-9, вып. 9	ПК8-30.10	1	873	
ПП9	1.141-9, вып. 1	ПК4-45.15	13	1605	
ПП10	то же	ПК4-45.12	4	1210	
Плиты ребристые:					
ПП12	1.465-7, вып. 3.4.1	П4ШВ-15х6-3	27	1.500	
ПП13	то же	П4ШВ-10-15х6-3	3	1800	

Привязка:

ИВР. №

Р.К. НАСТ. ОНЛАЙН	108	Т.п. 264-12-195 АС		
А.КОНСТ. ТАРАНЕВ	108			
А.АРХ. ПР. БЫДОВЕВ	108			
А.АРХ. ПР. КОВРИЖКИ	108			
Р.К. ГРАЖД. ЕВГЕНИЙ	108			
Р.К. ГРАЖД. ДОРОЖКО	108			
Р.К. ГРАЖД. ИУРЬЕВА	108			
Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.		Сдана	Лист	Листов
		Р	АС-7	
Сводная спецификация выше 0.000 (начало).		ЦНИИЭП		
		ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		

Копировала: КАРЦОВА

17866-01 9

Формат 22г

АЛБЕОМ I

Типовой проект 264-12-195-АС

Итого по л. 20-25/19-10

Поз. обозначение	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.т.	Примечание
Изделия бетонные и железобетонные.					
Лестничные площадки:					
Серия 1.252-3, вып. 1	АП-25, 11 кв. А	2	1.123		
То же	АП-25, 11 к	4	0.975		
Лестничные марши:					
Серия 1.251-3, вып. 1,2	ЛМ-17, 12 А	6	1.285		
Накладные проступи:					
Серия 1.251-3, вып. 1,2	ЛН 12	60	0.033		
То же	ЛН 13в	4	0.028		
	ЛН 12н	5	0.023		
	ЛН 12 к	3	0.025		
Плиты подоконные железобетонные:					
Серия 1.136-1, вып. 1	АО 10-35	24	0.039		
То же	АО 25-35	15	0.093		
Двускатная балка:					
ИИ-03-02, альбом 109	2БГП-15-1	2	7.90		
Стаканы:					
1.494-24, вып. 1	СБ 10 Б-1	3	0.280		
Плиты покрытия вентиляционных шахт:					
1.243-2	ПТП 12,5-11-9	3	0.198		
То же	ПТП 12,5-8-6	6	0.096		
"	ПТП 12,5-13-13	2	0.338		
Монолитные участки:					
Альбом I, лист АС-48	УМ 1	1	-		
То же	УМ 2	1	-		
"	УМ 3	2	-		
"	УМ 4	2	-		
"	УМ 4'	1	-		
Альбом I, лист АС-49	УМ 5	1	-		
"	УМ 6	1	-		
"	УМ 7	1	-		
"	УМ 7'	1	-		
"	УМ 8	1	-		
Альбом I, лист АС-50	УМ 9	2	-		
"	УМ 10	2	-		

Пос. обозначение	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса кт.						
				Ед.	Общая					
Металлические изделия.										
Ограждения лестниц:										
	1.256-1	ОЛ 33-1	4	39,46						
	То же	ОЛ К 24-1	3	11,22						
	"	ОЛ П 27-1	1	18,43						
Стремянки:										
	1,459-2, вып.3	СТ 2	1	52,0						
	То же	СТ 9	2	125,0						
Анкера										
	Альбом I, лист АС-48	МС-1	105	0,52						
	То же	МС-2	4	0,68						
	Альбом I, лист АС-34	МС-3	6	0,53						
Позиция обозначение	Обозначение	Наименование	Масса ед. кт.	Температура наружного воздуха						Примечание
				-20°		-30°		-40°		
				Кол. шт.	Общая масса кт.	Кол. шт.	Общая масса кт.	Кол. шт.	Общая масса кт.	
Уголки перемычки.										
1	АЛ. I, лист АС-30	100x10 С=1500	19,63	19	373,0	19	373,0	19	373,0	
2	То же	100x10 С=1500	22,65	1	22,7	1	22,7	1	22,7	
3	"	160x100x10 С=1800	35,64	2	71,3	2	71,3	2	71,3	
4	"	160x100x10 С=2000	39,60	4	158,4	4	158,4	4	158,4	
5	"	160x100x10 С=2800	55,44	28	1552,3	28	1552,3	28	1552,3	

Поз. обозначение	Обозначение	Наименование	Кол. на этаж	Всего шт.	Масса ед. кт.	Примечание
			1	2		
Панельные переторжки с обшивкой из сухой гипсовой штукатурки (вариант).						
1.251-4, вып. 1	ПГД 33.6у	1	3	4	62.50	
То же	ПГД 33.12у	3	26	29	11971	
"	ПГД 33.10.6у	1	-	1	22.17	
"	ПГД 33.15.6у	-	4	4	33.01	
Элемент крепления панельных переторжек						
1.251-4, вып. 1	ММ-1	45	0.18	8.10		

Поз. обозначение	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, кг ед.	Общая
Элемент крепления панельных переторжек					
1.251-4, вып. 1	ММ-1	45	0.18	8.10	

Привязан:

Ивв. №

ТП-264-12-195. АС					
Рук. маст.	Омеляченко	И.И.			
Л. констр.	Таранев	В.В.			
Л. арх. пр.	Выходцев	В.В.			
Л. инж. пр.	Коврижкин	В.В.			
Рук. арх.	Евграфова	В.В.			
Рук. инж.	Дорошко	В.В.			
Ст. архитек.	Муравьева	В.В.			
Сельский КАУБ (Стены кирпичные) с залом на 300 мост.			Сталь	Лист	Листов
Сводная спецификация выше 0.000 (окончание).			Р	АС-8	
			ЦНИИЭП		
			Госпланастрой		

17866-01 10

ФОРМАТ 227.

СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫШЕ ОТМ 0.000

Поз. обознач.	Обозначение	Наименование	Количество штук			Масса ед. т.	Примеча- ние
			1эт	2эт	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ							
ОС18-09	серия 1.236-1	ос 18-09	13	11	24		
ОС18-24		ос 18-24	7	7	14		
ОС18-24Г		ос 18-24Г	1	6	7		
ОР-1	Альбом I лист АС-45	ОР1 окно из регуляторной	—	1	1		
ИБС28-15В	Альбом I лист АС-22	ИБС 28-15В	—	2	2		
ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ							
ОП18-09	серия 1.236-1	ОП18-09	13	11	24		
ОП18-24		ОП18-24	7	7	14		
ОП18-24В		ОП18-24В	1	6	7		
ИБР28-15В	Альбом I, лист АС-22	ИБР 28-15В	—	2	2		
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВХОДНЫЕ И ТАМБУРНЫЕ							
ДН20-48-6	серия 1.136-11 часть 1	ДН20-48-6	2	—	2		
ДН20-8-2		ДН20-8-2	1	—	1		
ДН20-27-14		ДН20-27-14	4	—	4		
ДН-1	Альбом I лист АС-44	ДН1 (утепленная)	6	—	6		
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ							
ДС20-8Т	серия 1.136-11 часть 2	ДС20-8Т	—	2	2		
ДС20-8Тл		ДС20-8Тл	—	3	3		
ДС20-9Т		ДС20-9Т	1	—	1		
ДС20-9Тл		ДС20-9Тл	2	—	2		
ДС18-8у		ДС18-8у	—	1*	1		* выход на крышу
НВ-1	Альбом I лист АС-45	НВ-1 (ворота)	2	—	2		
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ							
ДГ24-15	серия 1.136-10	ДГ24-15	—	2	2		
ДО24-15		ДО24-15	2	2	4		
ДГ21-10Л		ДГ21-10Л	3	1	4		
ДГ21-10		ДГ21-10	1	2	3		
ДГ21-9		ДГ21-9	1	—	1		
ДГ21-9П		ДГ21-9П	1	—	1		
ДГ21-9ЛП		ДГ21-9ЛП	1	—	1		
ДГ21-9Л		ДГ21-9Л	1	—	1		
ДГ21-7		ДГ21-7	—	3	3		
ДГ21-7П		ДГ21-7ЛП	—	1	1		

Поз. обознач.	Обозначение	Наименование	Количество штук			Масса ед. т.	Примечание
			1эт	2эт	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
ЩИТЫ САМУЗЛОВ							
Щ I	Альбом I лист АС-32	Щ I	5	—	5		
Щ II		Щ II	4	—	4		
Щ III		Щ III (дверь)	6	—	6		
Щ IV		Щ IV	3	—	3		
Щ V		Щ V	1	—	1		
Щ VI							
ПК	Альбом I лист АС-44	ПК-дверца пожара крыша	5	2	7		
ПЗ, ПЗ, ПЗ	Альбом I лист АС-43	Ограждение лестницы	—	—	—		
	Альбом I лист АС-47	Барьер гаража	—	—	—		
	Альбом I лист АС-46	Обшивка торца эстрады	—	—	—		
		Каркас подвесного потолка	—	—	—		

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НИЖЕ ОТМ 0.000

Поз. обознач.	Обозначение	Наименование	Количество штук		Масса ед. т.	Примечание
			подвал	всего		
1	2	3	4	5	6	7
ОКНА СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ						
ОС12-09	серия 1.136-3	ос 12-09	1	1		
ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ						
ОР12-09	серия 1.136-3	ОР12-09	1	1		
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ						
ДС20-8Т	серия 1.136-11 часть 2	ДС20-8Т	2	2		
ДС20-8Тл		ДС20-8Тл	2	2		

Т.п. 264-12-195-АС

ПРИВЯЗАН:

Р.К. МАСТ	П.К. МАСТ	П.К. МАСТ	П.К. МАСТ
Г.А. КОНСТ	Г.А. КОНСТ	Г.А. КОНСТ	Г.А. КОНСТ
Г.А. АРХ	Г.А. АРХ	Г.А. АРХ	Г.А. АРХ
Г.А. АРХ	Г.А. АРХ	Г.А. АРХ	Г.А. АРХ
Г.А. АРХ	Г.А. АРХ	Г.А. АРХ	Г.А. АРХ
Г.А. АРХ	Г.А. АРХ	Г.А. АРХ	Г.А. АРХ

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.

СТАДИА Лист Листов Р АС-9

СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ЦНИИЭП ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КОПИРОВАЛА: Леру 77866-01 11

ФОРМАТ 22Г

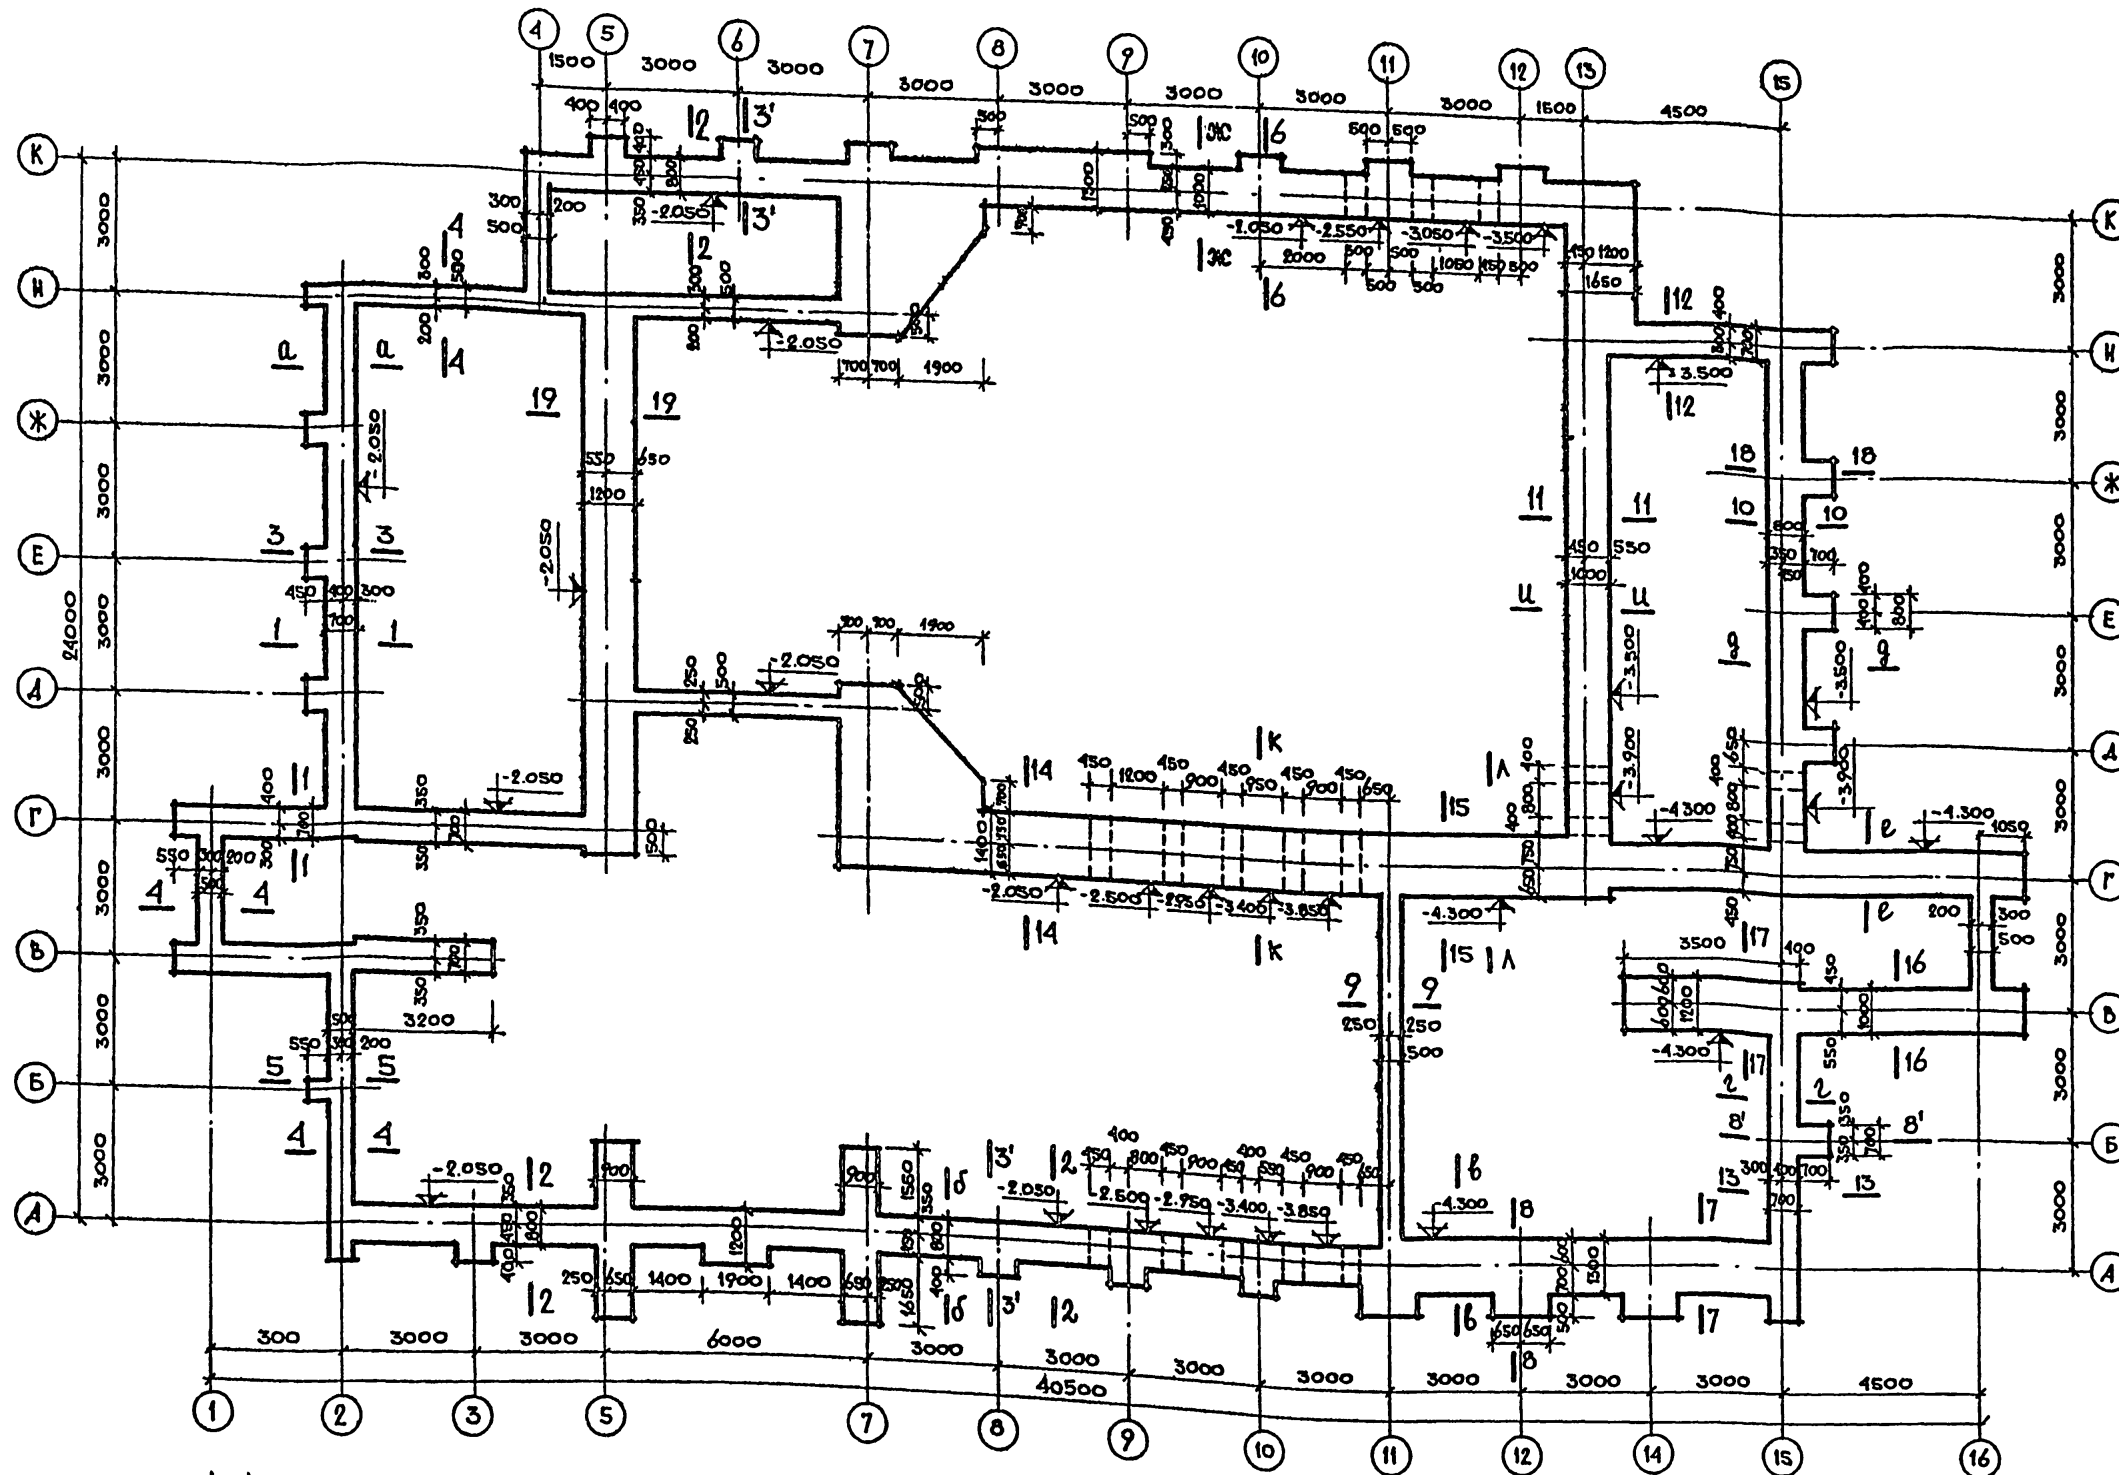


ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

СЭЧЕНИЕ	НАГРУЗКИ НА ЛЕВТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ кН/м.к.
А-А	114
Б-Б	132
В-В	160
Г-Г	70
Д-Д	121
Е-Е	142
Ж-Ж	150
З-З	163
К-К	224
Л-Л	238

1. ФУНДАМЕНТЫ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГРУНТ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛОЩЕЮ $R = 2 \text{ кг/см}^2$.
2. ФУНДАМЕНТЫ ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ ВУВЕТОЧНЫМИ ИЗ БУТА М 200, ВЕЩОМ М 100.
3. ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СМ. НА ЛИСТЕ АС-13.
4. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕЩЕНО С ЛИСТАМИ АС-10 ÷ АС-14.

ТП 264-12-195-АС

ПРИВЯЗАН

ИНВ. № ПОДЛ.

РУК. МАСТ. ИЩЕЛЕНКО
 ГЛАВ. КОНСТ. ТАРАНС
 ГЛАВ. АРХ. ПРОЕКТА
 ГЛАВ. АРХ. ПРОЕКТА
 ГЛАВ. АРХ. ПРОЕКТА
 ГЛАВ. АРХ. ПРОЕКТА
 ГЛАВ. АРХ. ПРОЕКТА


Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест








ПЛАН ФУНДАМЕНТОВ
 ТАБЛИЦА НАГРУЗОК.

СМ. ЛИСТ ЛИСТОВ
 Р АС-10
 ЦНИИЭП
 ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КОПИРОВАЛА: 17866-01 12

ФОРМАТ 22Г



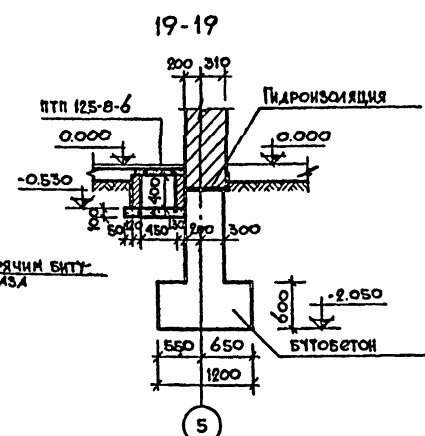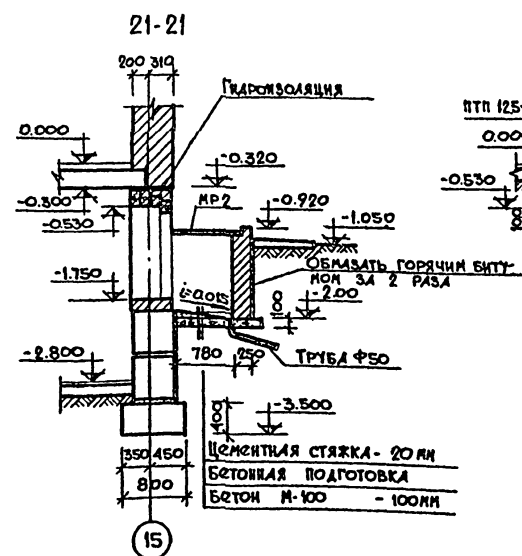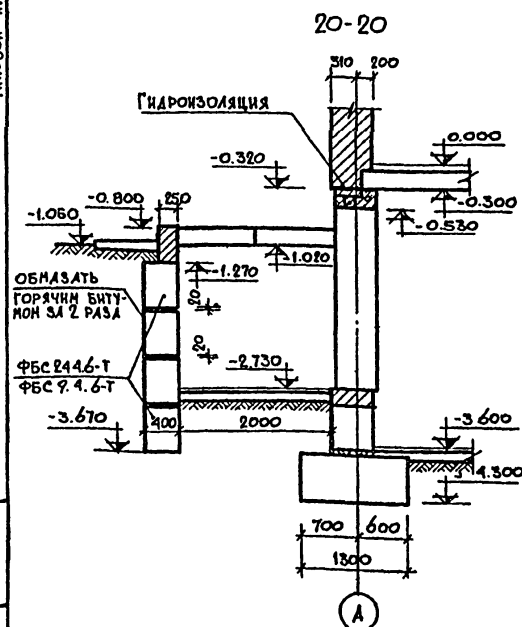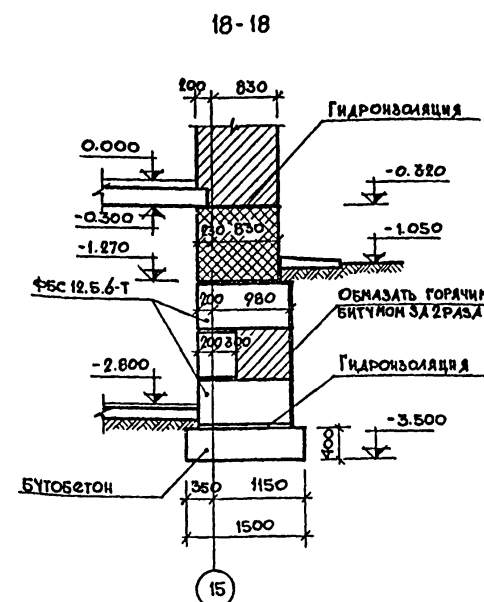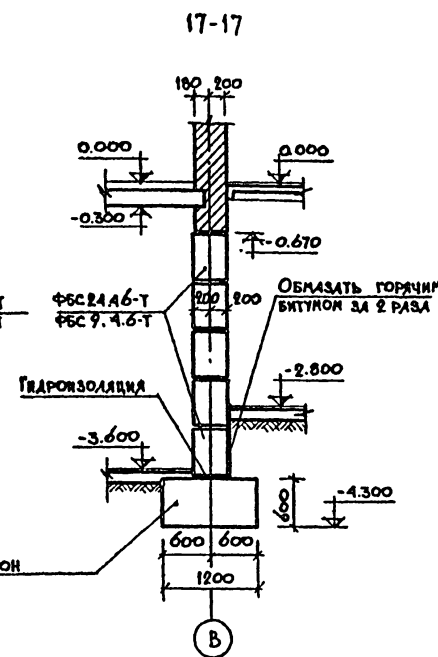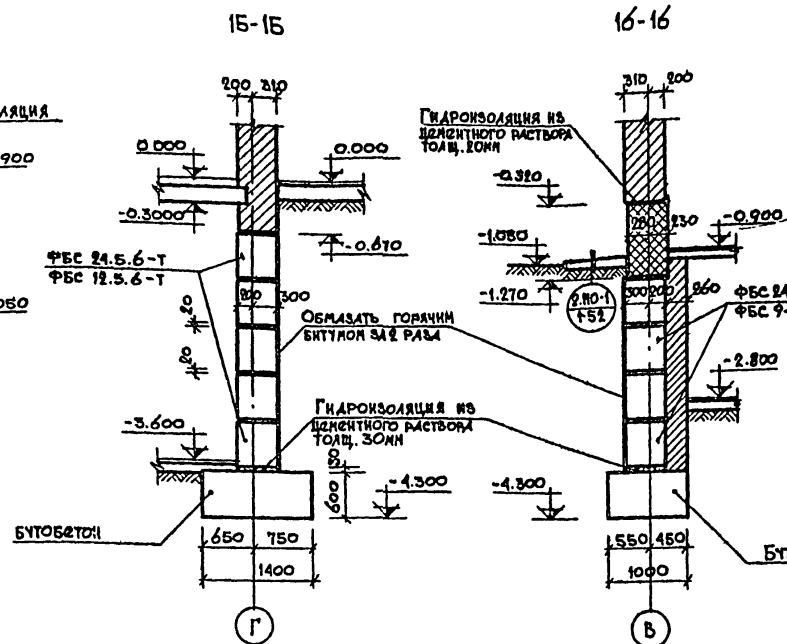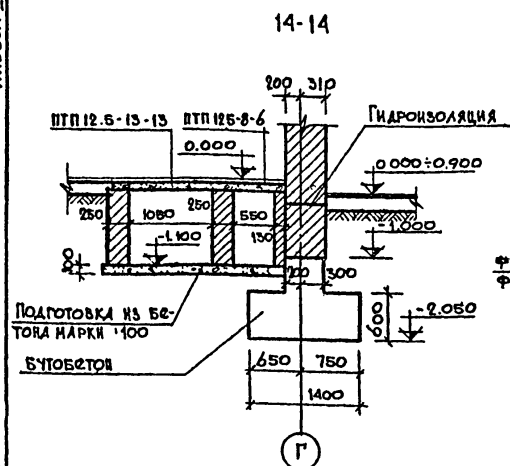

Перечень элементов


Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Масса ед.т.	Приме- чание
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ				
1	ФБО 24.5.6-Т	87	1.630	
2	ФБС 12.5.6-Т	47	0.790	
3	ФБС 9.5.6-Т	64	0.590	
4	ФБС 12.4.6-Т	6	0.640	
5	ФБС 9.4.6-Т	16	0.470	
6	ФБС 24.4.6-Т	4	1.300	
ПЕРЕМЫЧКИ				
Б13	1ПР1- 12.12.6	12	0.025	
	1ПР9- 22.12.14	4	0.100	
ПЛИТЫ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ				
	ПТП 12.5- В-6	82	0.096	
	ПТП 12.5- И- 9	33	0.198	
	ПТП 12.5-13-13	9	0.338	

Настоящий лист см. совместно с листами АС-19, АС-10+АС-14

Т.п. 264-12-195-АС

[illegible]

КОПИРОВАЛА: *Лж* 17866-01 14 ФОРМАТ 22г.

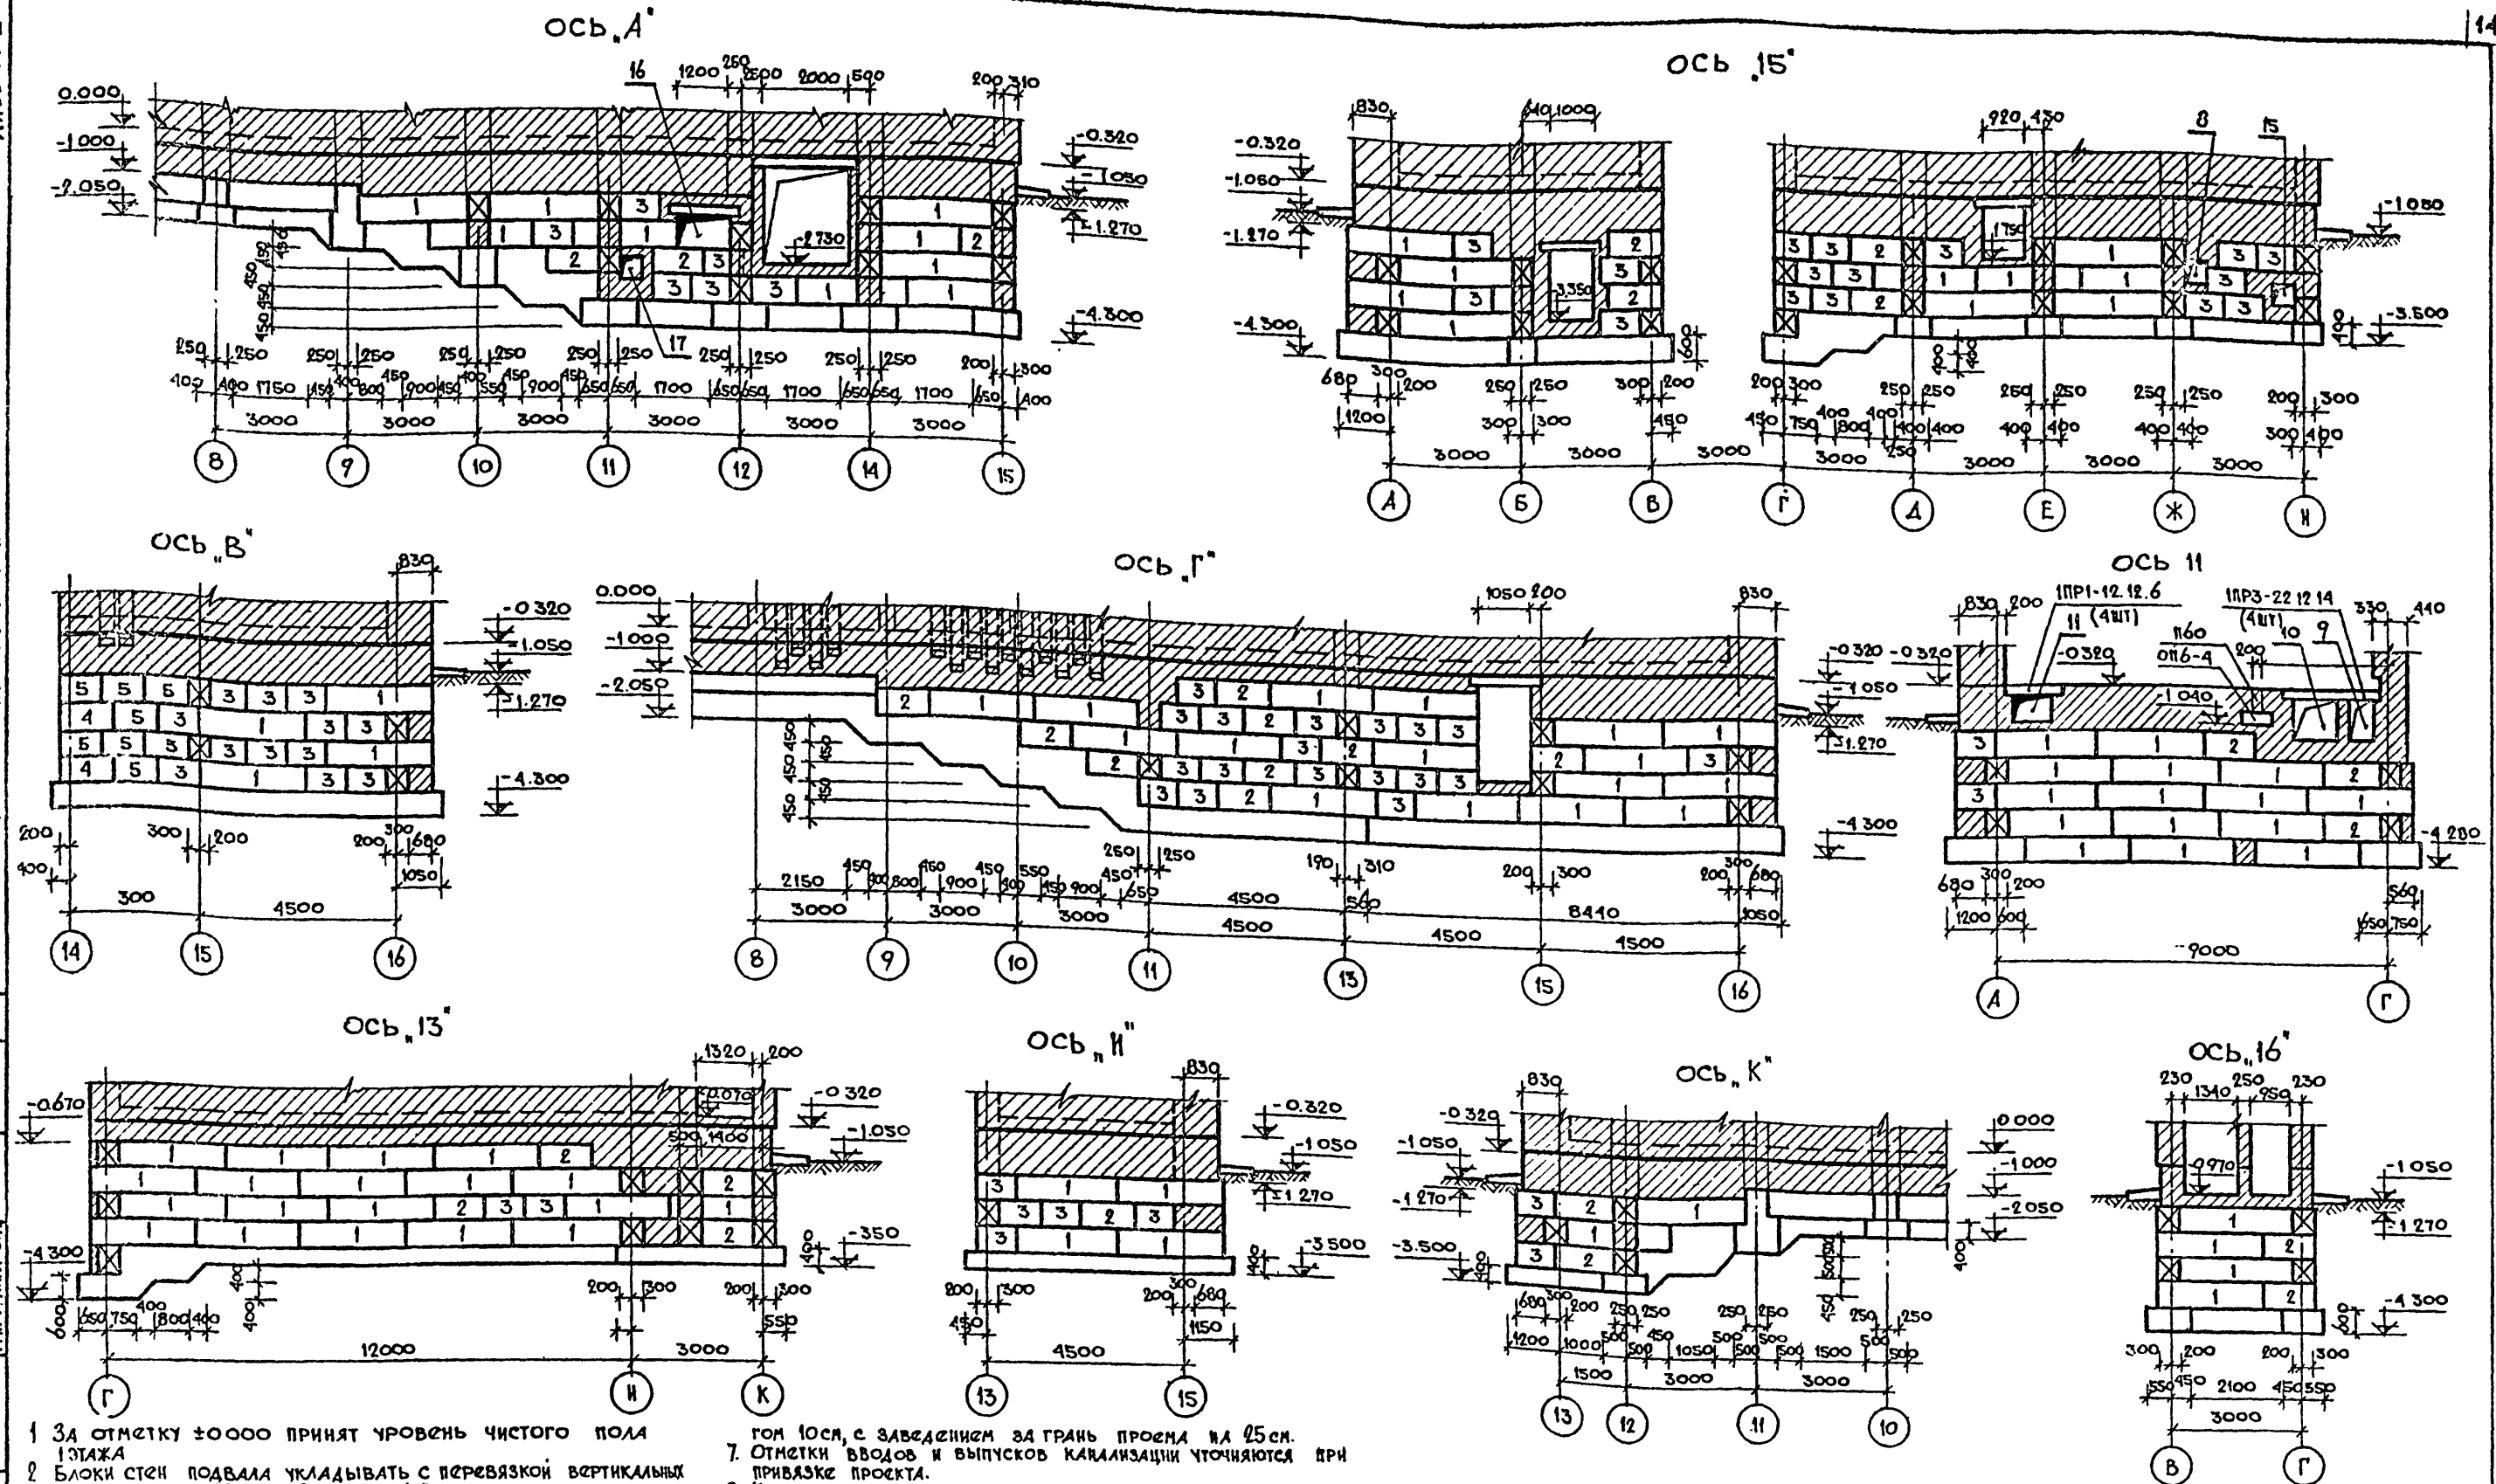

- 1 За отметку ± 0.000 принят уровень чистого пола 1 этажа.
- 2 Блоки стен подвала укладывать с перевязкой вертикальных швов по детали 19, серии 210-1, вып. 1. Вертикальные и горизонтальные швы кладки тщательно заполнять раствором.
- 3 Указания по кладке цокольной части и устройству гидроизоляции см. пояснительную записку.
- 4 Обратную засыпку грунта за стены производить после монтажа перекрытия над подвалом с одновременной подсыпкой грунта под полы, засыпку производить с последним трамбованием.
- 5 Все поверхности (кирпичные и бетонные), соприкасающиеся с грунтом, обмазывать горячим битумом за 2 раза.
- 6 Над санитарными отверстиями 25 см. и более проложить арматуру ФВЛ, кроме оговоренных на чертеже с ша-

- гом 10 см, с заведением за грань проема на 25 см.
7. Отметки вводов и выпусков канализации уточняются при привязке проекта.
- 8 Кладка подпольных каналов выполняется из красного полнотелого кирпича марки 75 на растворе марки 50. Каналы перекрываются сборными железобетонными плитами. Покрытие пола над подпольными каналами принимается соответственно примыкающим полам.
9. Местные заделки в покрытии подпольных каналов выполняются из бетона марки 100 с прокладкой арматуры ФВЛ с шагом 10 см, но не менее 2 стержней на заделку.
10. Отметки указаны в метрах, размеры в мм.
11. Данный лист см. совместно с листами. АС-10+АС-12, АС-14, АС-16

Т.П 264-12-195-АС			
ПРИВЯЗАН:	РУК. МАСТ. ТАРАСОВ	Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.	СТАЛКА ЛСТ ЛСТОВ
	РУК. АРХ. КОБЫШКИН	РАЗВЕРТКИ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ.	АС-13
	РУК. ГР. АРХ. СЫТЯКОВ		ЦНИИЭП ГРАЖДАНСКОГО СТРОИ
	РУК. ГР. АРХ. ЛОДЖИКО		



Тип отв.	Размеры мм		Отметка чиз	Назначение
	В	Н		
1	270	250	- 0900	водопровод
2	270	250	- 0430	"
3	900	600	- 0780	водопровод, канализация, отопление
4	450	400	- 530	отопление, вентиляция
5	300	300	- 0600	"
6	450	400	- 0530	водопровод
7	530	500	- 205	канализация
8	530	500	- 2350	канализация
9	550	970	- 1290	отопление
10	1050	970	- 1290	отопление
11	900	600	- 0920	отопление
12	270	375	- 0850	водопровод
13	800	410	- 0250	водопровод
14	600	350	- 0650	отопление
15	500	500	- 2750	водопровод
16	1200	600	- 2350	отопление, водопровод
17	500	500	- 2750	водопровод

ОТВЕРСТЯ 15, 16, 17 см. лист АС-13
Венткамеру см. лист АС-15

TN 264-12-195-AC

ПРИВЯЗАН:

УДБ. №


[illegible]

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест

План подвала и подпольных каналов.



ЦНИИЭП
ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КОПИРОВАЛА: № 17866-01 16 ФОРМАТ 22Г

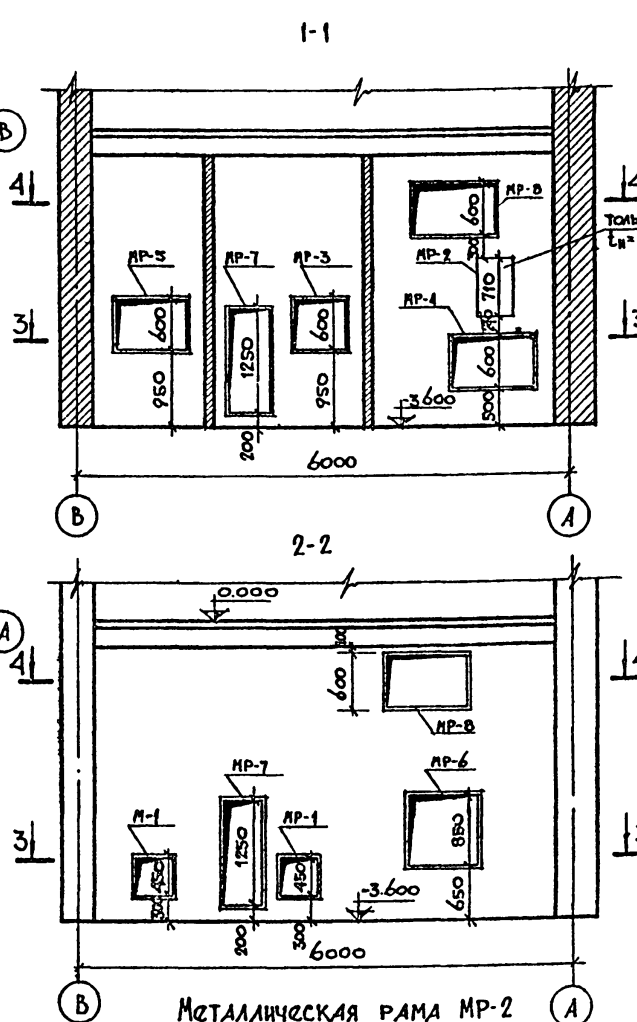


Експликація отверстий


№ п/п	Ширина отверст	Высота отверст	Отметка мм
1	450	450	-3300
2	420	710	-2260
3	700	600	-2650
4	600	920	-3100
5	880	600	-2650
6	850	850	-2950
7	810	1250	-3400
8	1000	600	-1250
9	1000	600	-1000

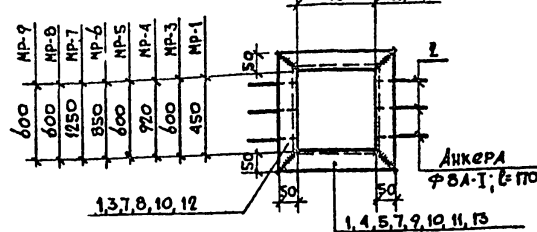


ДЕТАЛЬ УТЕПЛЕНИЯ СТЕНЫ ВЕНТКАМЕРЫ



Кирпичная стена - 250мм
Минераловатные плиты - 80мм
Сетка №6-от ГОСТ 5336-67
Штукатурка по сетке - 20мм

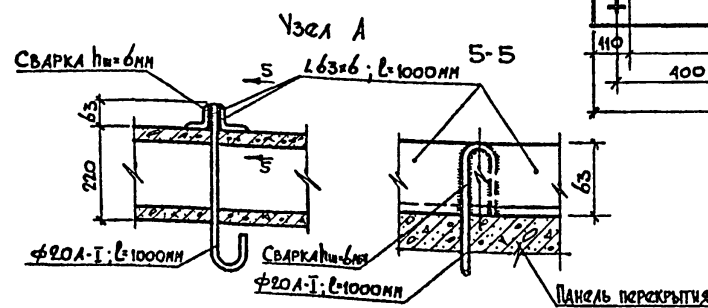

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА МР-2 (И РАЗБИВКА ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ)

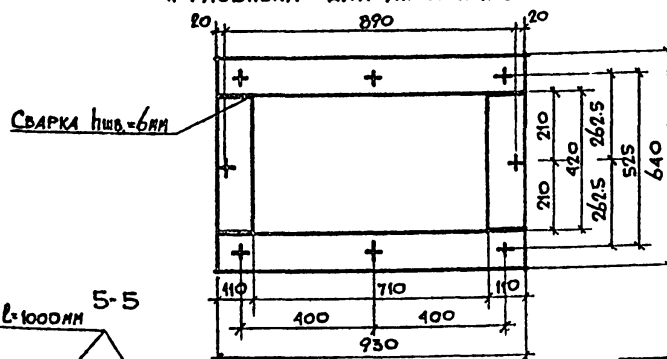

ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ АС-10

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДНУ МАРКУ

МАРКА	№ РОС.	Сечение	Длина мм	Количе- шт	Масса кг.		Примечания	
					Однор. поз.	Всех		
МР-1 2 шт.	1	150x5	550	4	2.07	8.28	12.30	ГОСТ 8509-72
	2	Ф8АІ	170	6	0.67	4.02		ГОСТ 5781-75
МР-2 1 шт.	3	110x70x8	930	2	10.14	20.28	29.44	ГОСТ 8510-72
	4	110x70x8	420	2	4.58	9.16		ГОСТ 8510-72
МР-3 2 шт	5	150x5	800	2	3.02	6.04	14.58	ГОСТ 8509-72
	6	150x5	600	2	2.26	4.52		ГОСТ 8509-72
	7	Ф8АІ	170	6	0.67	4.02		ГОСТ 5781-75
МР-4 2 шт.	7	150x5	700	2	2.63	5.28	16.96	ГОСТ 8509-72
	8	150x5	1020	2	3.84	7.68		ГОСТ 8509-72
	2	Ф8АІ	170	6	0.67	4.02		ГОСТ 5781-75
МР-5 2 шт.	9	150x5	980	2	3.69	7.38	16.66	ГОСТ 8509-72
	7	150x5	700	2	2.63	5.26		ГОСТ 8509-72
	2	Ф8АІ	170	6	0.67	4.02		ГОСТ 5781-75
МР-6 1 шт.	10	150x5	950	4	3.58	14.32	18.34	ГОСТ 8509-72
	2	Ф8АІ	170	6	0.67	4.02		ГОСТ 5781-75
МР-7 4 шт.	11	150x5	610	2	2.30	4.60	18.80	ГОСТ 8509-72
	12	150x5	1350	2	5.09	10.18		ГОСТ 8509-72
	2	Ф8АІ	170	6	0.67	4.02		ГОСТ 5781-75
МР-8 2 шт.	13	150x5	1100	2	4.15	8.30	17.58	ГОСТ 8509-72
	7	150x5	700	2	2.63	5.26		ГОСТ 8509-72
	2	Ф8АІ	170	6	0.67	4.02		ГОСТ 5781-75
КРЮК 1 шт.	14	163x6	1000	2	2.47	4.94	10.66	ГОСТ 8509-72
	15	Ф20АІ	1000	1	5.72	5.72		ГОСТ 5781-75

ВЫБОРКА СТАЛИН кг

НАРКА	АРМАТУРА КЛАССА А-1 ГОСТ 5781-75		СТАЛЬ ГОСТ 8509-72			Итого	Всего	
	φ8	φ20	LS045	Л63x6	ЛНОГО-8			
МР-1	8.04	—	8.04	16.56	—	—	16.56	24.60
МР-2	—	—	—	—	—	29.44	29.44	27.44
МР-3	8.04	—	8.04	21.12	—	—	21.12	27.16
МР-4	8.04	—	8.04	25.88	—	—	25.88	33.92
МР-5	8.04	—	8.04	25.28	—	—	25.28	33.32
МР-6	4.02	—	4.02	14.32	—	—	14.32	18.34
МР-7	16.08	—	16.08	59.12	—	—	59.12	75.20
МР-8	8.04	—	8.04	27.12	—	—	27.12	35.16
КРЮК	—	5.72	5.72	—	4.94	—	4.94	10.66

Т.п. 264-12-195 АС

				Т.п. 264 - 12- 195 АС			
РУК. МАСТ. ИСИМЕНКО <i>И.И.</i>							
ГЛА. КОНСТР. ТАРАНСЬ <i>Т.И.</i>							
ГЛА. АРХ. ПР. ВЫХОДЦЕВ <i>В.И.</i>							
ГЛА. ИНЖ. ПР. КОЗЫРЖКИН <i>В.И.</i>							
РУК. ГР. АРХ. ЕВГРАФОВ <i>Е.И.</i>							
РУК. ГР. ИНЖ. ДОРОЖКО <i>Д.И.</i>							
СТ. АРХ. МУРЬЕВЫ <i>М.И.</i>							
ПРИВЯЗАН				СЕЛЬСКИЙ КЛУБ (СТЕНЫ КИР- ПИЧНЫЕ С ЗАЛОМ НАЗООМЕСТ			
				САДЯ			
				ЛНСТ			
				ЛНСТОВ			
				Р			
				АС-15			
ИНВ. №				ВЕНТКАМЕРА. ПЛАНЫ, РАЗРЕЗЫ			
				ЦНИИЭП ГРАЖДАН- СЕЛЬСТРОИ			


Альбом

Типовой проект 264-12-195-АС


СОГЛАСОВАНО

ИВБ № подл. 20-2575-18
Подпись, дата
ВЗЛ. ИВБ №

План перекрытия над подвалом на отн. 0.30

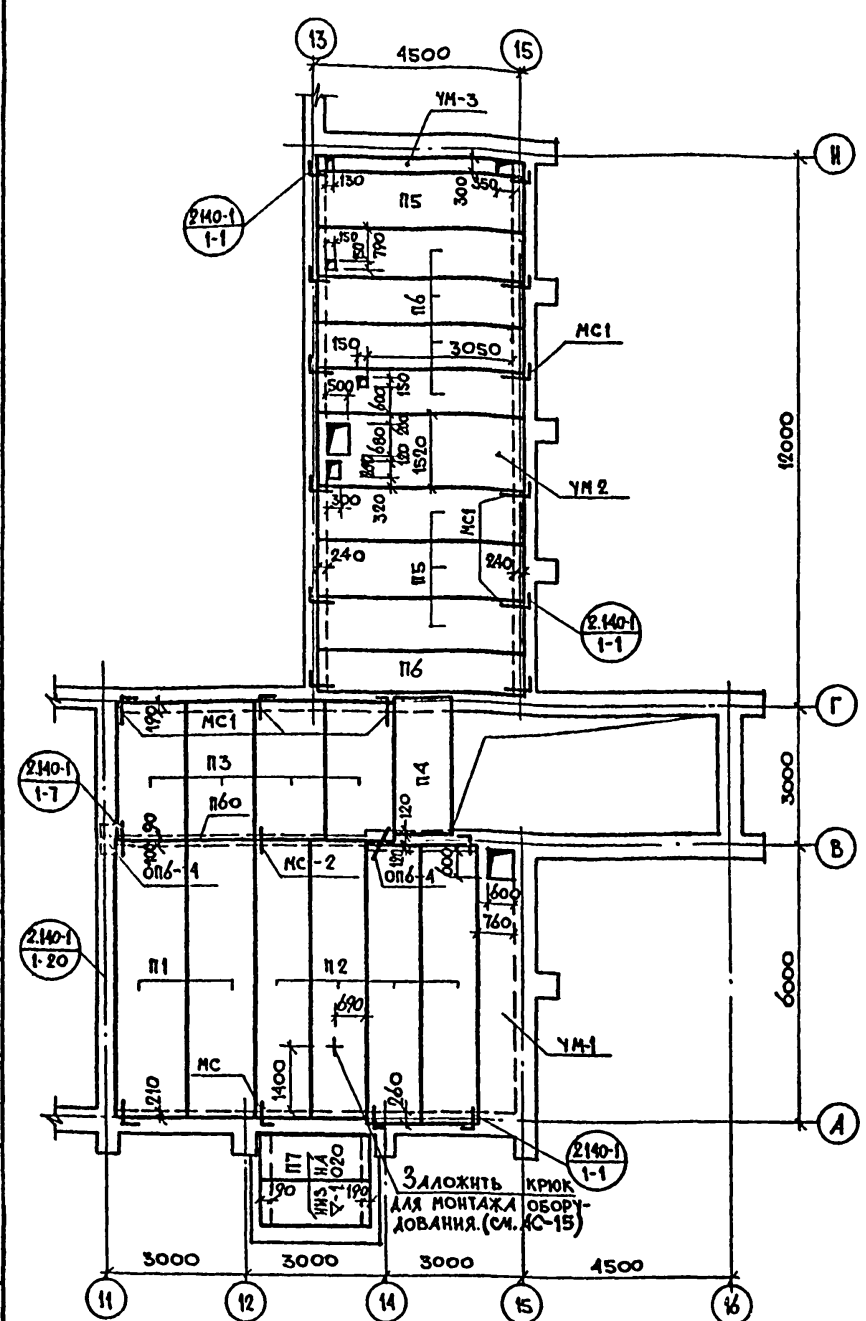

План перемычек подвала

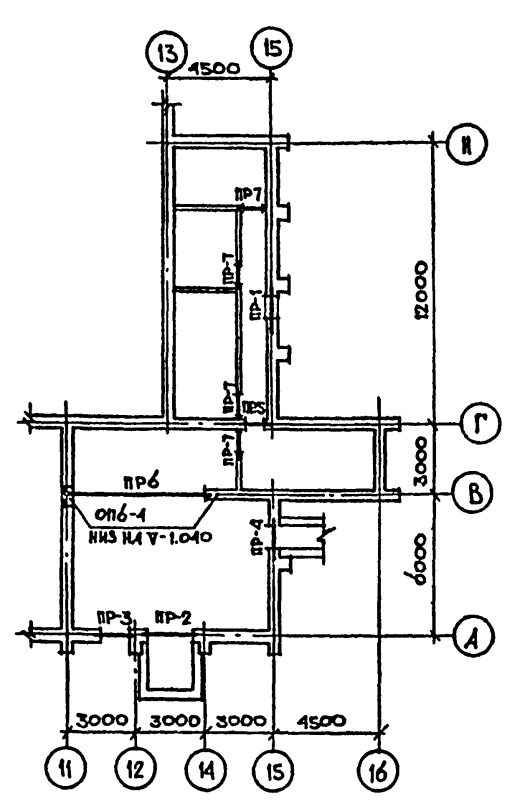

Ведомость перемычек

Тип	Сечение	Этаж	Кол. мест на этаж	Позиц. обозн.	Количество шт при толщине наружн. стей 510
ПР-1	380, 510 Б115	ПОДВАЛ	1	Б115 Б13	2 2
ПР-2	380, 510 -0.530 Б24 БУ27	ПОДВАЛ	1	Б127 Б24	1 2
ПР-3	380, 510 -1.750 Б15 Б118	ПОДВАЛ	1	Б118 Б15	2 2
ПР-4	380, 510 -1.750 Б13	ПОДВАЛ	1	Б13	4
ПР-5	380, 510 -0.510 Б115 Б13	ПОДВАЛ	1	Б115 Б13	1 3
ПР-6	380, 510 -0.820 П60	ПОДВАЛ	1	П60	2
ПР-7	380, 510 -0.730 Б13	ПОДВАЛ	4	Б13	1

Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. т	Примечание
Изделия железобетонные				
Панели многпустотные				
П1	ПТ60-15	2	2800	
П2	ПТ60-12	4	2.110	
П3	ПТ30-15	4	1.425	
П4	ПТ30-12	1	1.080	
П5	ПК8-45-12	4	1.590	
П6	ПК8-45-10	5	1.310	
П7	ПК8-24-10	2	0.712	
Прогоны				
П60	П40-60п А III	2	1.500	
Опорные подушки				
ОП-4	ОП-4	2	0.133	
Изделия металлические				
Элементы соединительные				
МС1	МС1	20	—	
МС2	МС2	3	—	
Панели многпустотные из легкого бетона (вариант)				
П1	ПК8-60.15	2	2.180	
П2	ПК8-60.12	4	1.640	
П3	ПК8-30.15	4	1.080	
П4	ПК8-30.12	1	0.820	
П5	ПК8-45.12	4	1.210	
П6	ПК8-45.10	5	0.996	
П7	ПК8-24.10	2	0.542	

Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол. шт. при толщ. наружн. стей 510	Масса ед. т	Примечание
Перемычки брусковые				
Б13	ПР1-12.12.6	13	0.025	
Б15	ПР2-15.12.14	2	0.075	
Б24	ПР3-24.12.14	2	0.100	
Перемычки усиленные				
Б115	ПР38-15.12.22У	3	0.100	
Б118	ПР38-18.12.22У	2	0.125	
Б127	ПР38-27.25.22У	1	0.375	

5. К возведению стен вышележащего этажа приступить, после окончания всех работ по анкерке панелей перекрытия.
6. Анкерные связи приварить к петлям панелей электродами типа Э42, h_{св}=6мм; l_{св}=50мм.
7. После окончания сварочных работ все металлические части покрыть антикоррозийным составом и заделать цементным раствором марки М-100.
8. Узлы и детали крепления плит в кирпичные стены выполнять по серии 2.140-1, выпуск 1.
9. Монолитные участки и анкера см. лист 1с-49.
10. Перемычки укладывать на цементно-песчаный раствор марки-100.

1. Перед монтажом торцы панелей перекрытия, опирающиеся на наружные стены, забить бетоном марки М-200.
2. Панели перекрытия укладывать по слою свежеуложенного выравненного цементного раствора марки М-100.
3. Все швы между панелями очистить от мусора и тщательно заполнить цементным раствором марки М-100 или бетоном марки М-150 на всю высоту шва.
4. Отверстия для стояков отопления, водопровода и канализации ф150мм сверлить по месту только в местах пустот (пробивать категорически запрещается) без нарушения бетона между пустотами. После монтажа трубопроводов все отверстия замонолитить бетоном марки М-200.

УК. МАСТ. И. МЕЛИНСКО
Л. КОНСТ. ТАРАПЕВ
Л. АРХ. В. КОХАНОВ
Л. ИНЖ. П. КОБРИККИН
УК. ГР. АРХ. В. ГРАФОВА
УК. ГР. ИНЖ. ДОРОЖИХ

Привязан:

ИВБ №

Т П 264-12-195-АС

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.

План перекрытия подвала. Ведомость перемычек. Перечень элементов.

Страница Р


Лист АС-16

Листов

ЦНИИЭП


ГРАЖДАНСКО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КРЫЛЬЦО №1

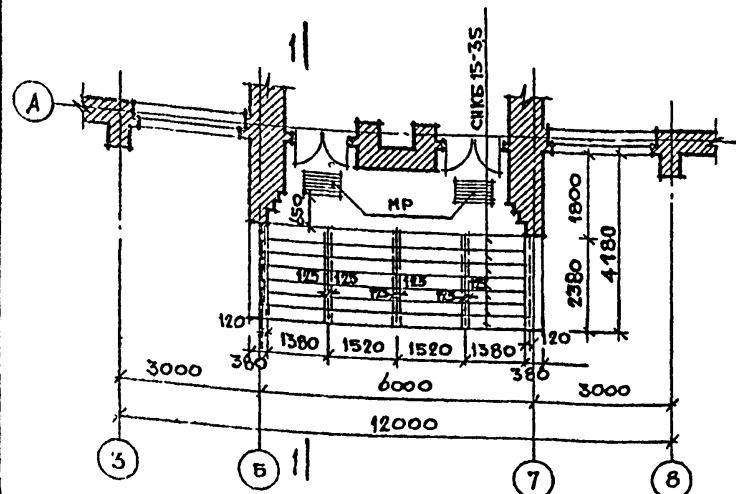


ПЛОЩАДКА №1

КРЫЛЬЦО №2

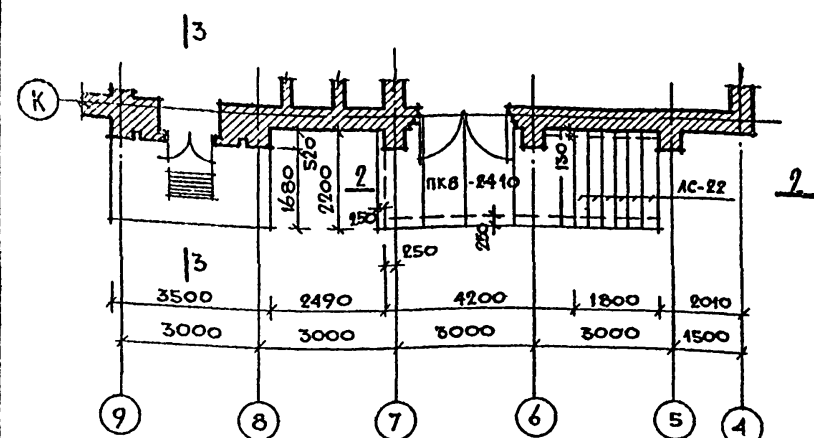


КРЫЛЬЦО №3

ПЛОЩАДКА №2

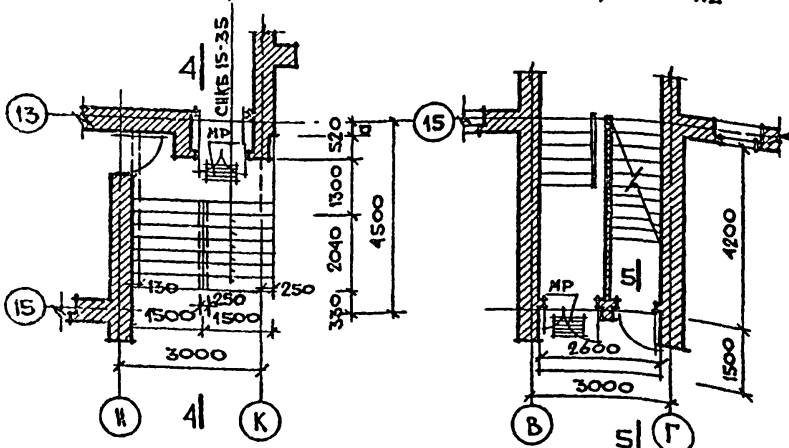


КИРПИЧНАЯ СТЕНКА


1-1

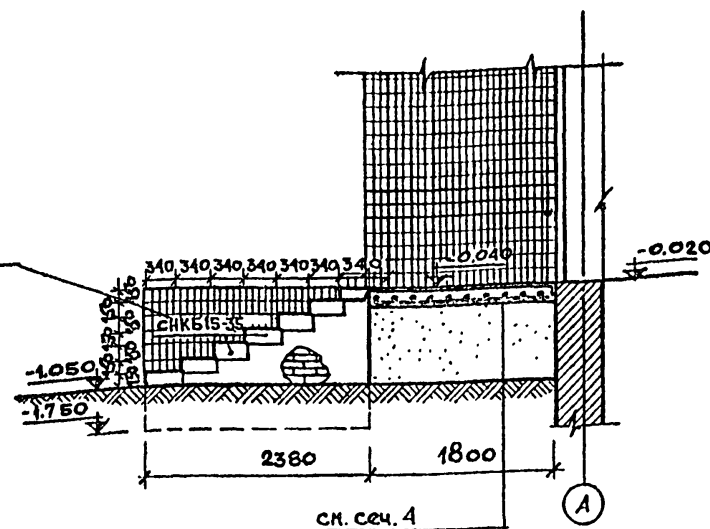

2-2

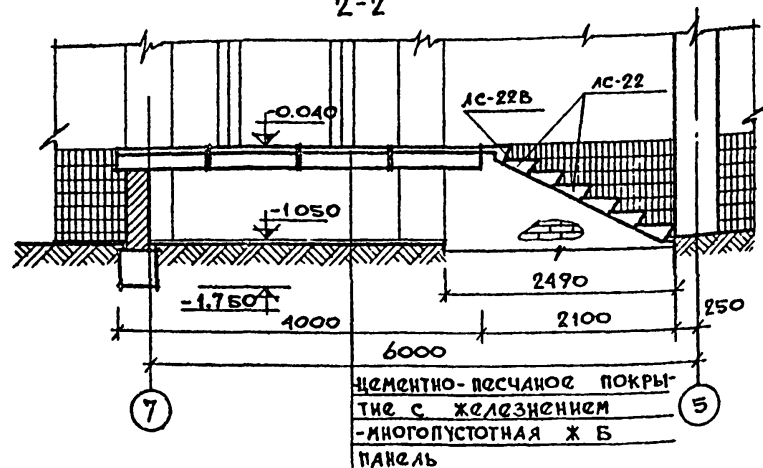

4-4

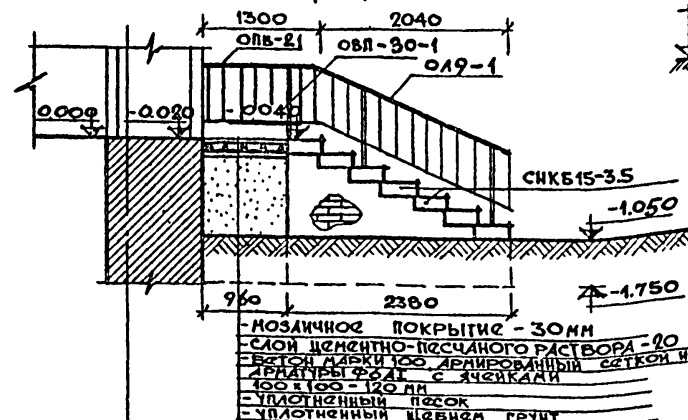


3-3

ПЛОЩАДКИ

ВХОДОВ

5-5

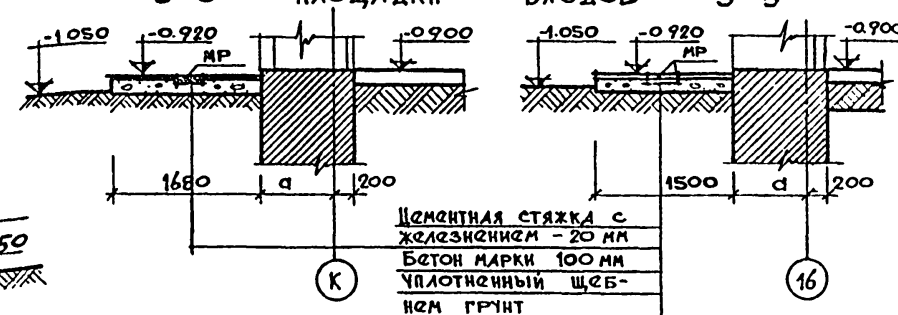

ЦЕМЕНТНАЯ СТЫЖКА С
ЖЕЛЕЗНИЦЕМ - 20 ММ
БЕТОН МАРКИ 100 ММ
УПЛОТНЕННЫЙ ЩЕБ-
НЕМ ГРУНТ

МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ - 30 ММ
СЛОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА - 20
БЕТОН МАРКИ 100 АРМИРОВАННЫЙ СЕТКОЙ №3
АРАМИРОВАННЫЙ СЕТКОЙ №3
100x100 - 120 ММ
УПЛОТНЕННЫЙ ПЕСОК
УПЛОТНЕННЫЙ ЩЕБЕНЬ ГРУНТ

ПРИВЯЗАН:

КНБ №

РУК. МАСТ. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА - 20
ГЛ. КОНСТ. ТАРАНСЬ
ГЛ. АРХ. ПР. ВХОДИЦЕВ
ГЛ. АРХ. ПР. КОСЯКИН
РУК. АРХ. ЕФИМОВ
РУК. ГИП. ДОРОЖКО

Т.П. 264-12-195 АС

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.

Страна Лист Листов
Р АС-47

Крыльцо №1, №2, №3
Площадки №1, №2

ЦНИИЭП
Гражданского строительства

КОПИРОВАЛ 17866-01 19







ФОРМАТ 2/1

Перечень элементов

Поз. обознач.	Наименование	Кол. ед. в.	Примеч.
	Панели многоточечные		
МКБ-24.10	МКБ-24.10	4	
	Ступени		
АС-22	АС-22	6	
АС-22В	АС-22В	1	
МКБ 15-35	МКБ 15-35	42	0.181
	Перильное ограждение		
ОВП 30-1	ОВП 30-1	1	0.0188
ОЛ 9-1	ОЛ 9-1	1	0.0208
ОПВ-21-1	ОПВ-21-1	1	0.0275
МКБ	МКБ	5	0.0352
	Арматура ф6 А I		0.285
	Блоки стен подвала		
	фсв 24.4. 6-т	10	1.300
	фсв 12.4. 6-т	5	0.640

- Данный лист см совместно с листами АС-19, АС-20.
- В панелях МКБ-24.10 торцы, входящие на фасад заделывать бетоном.
- Установку металлической решетки для вытирания ног (МКБ) выполнять по серии 2130-1 вып. II, дет. 4.



ФРАГМЕНТ ПЛАНА 1 ЭТАЖА С
ПРИВЯЗКОЙ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ШАХТЫ

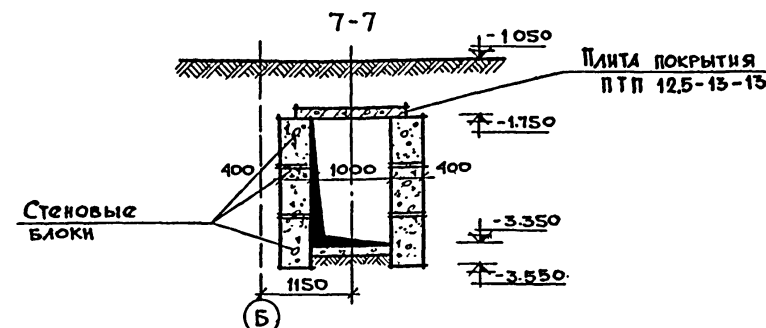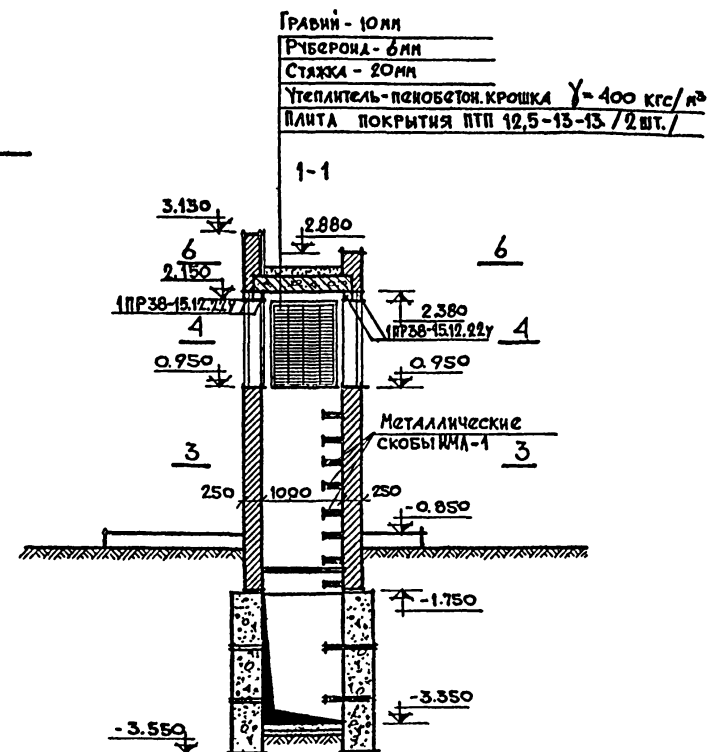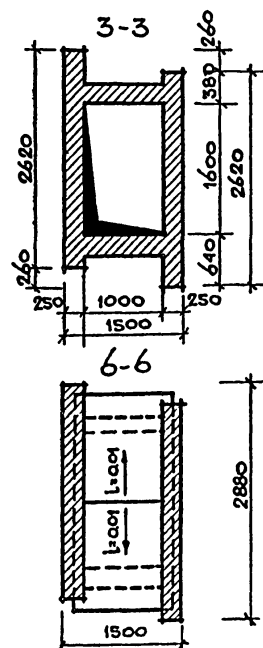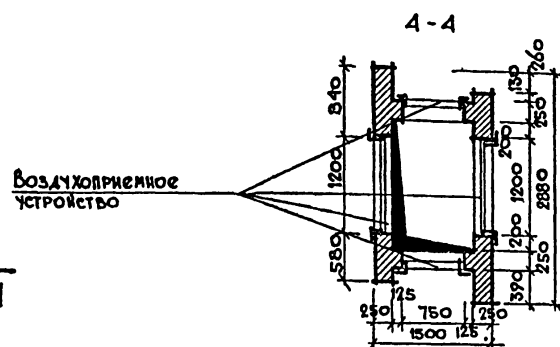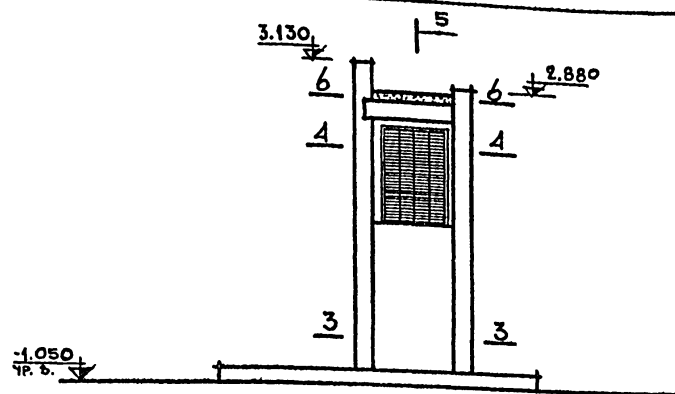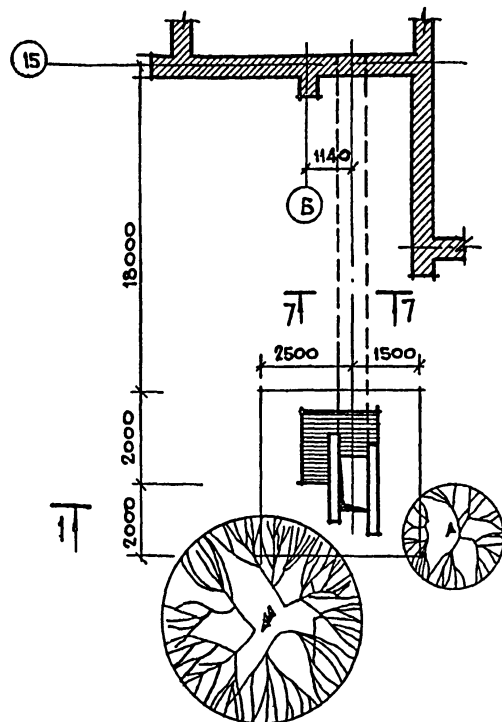

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ШАХТЫ

№ п/п	Наименов. элемента	Марка	Кол.
1	ПЛАТА ПОКРЫТИЯ	ВТП123-133	17
2	ПЕРЕМОЧКИ	ПР58-45122	4
3	"	ПР1-12.6	6
4	БЛОКИ СПЕЛ	БС24А.6-Т	64
5	"	БС12А.6-Т	24
6	СКОБЫ	ИМА-1	11

С К О В Ы НАРУЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ
И М А - 1

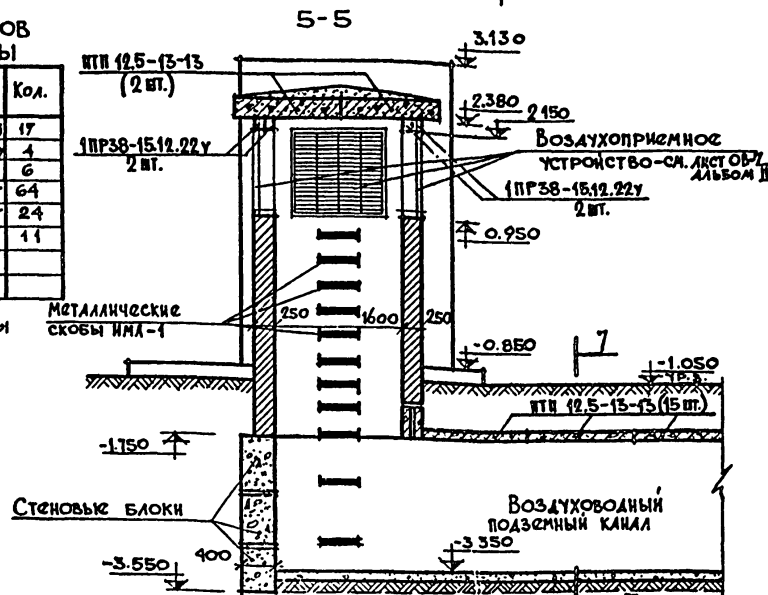


ПРИВЯЗАН:

500		Т.П. 264-12-195 АС	
Рук. Мест.	ОРЕДИЧЕНКО	ИЗД.	
Л. КИСТР.	ТАРАНЕВ	ИЗД.	
Л. АРХ. МР.	ВЫХОДЦЕВ	ИЗД.	
Л. МХС. МР.	КОВРИЖКИН	ИЗД.	
Рук. ГР. АРХ.	ЕВРАФОВА	ИЗД.	
Рук. ГР. МХС.	ДОРОЖКО	ИЗД.	

ПРИВАЗАН:	Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.		Стация	Лист	Листов
	ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА.		Р	АС-1В	

Имя №	ЦИНИИЗП		ГРАЖДАНСКИЙ СТРОИТ
-------	---------	--	--------------------

КОПИРОВАЛ: *МБ* 17866-01 20 ФОРМАТ 22Г

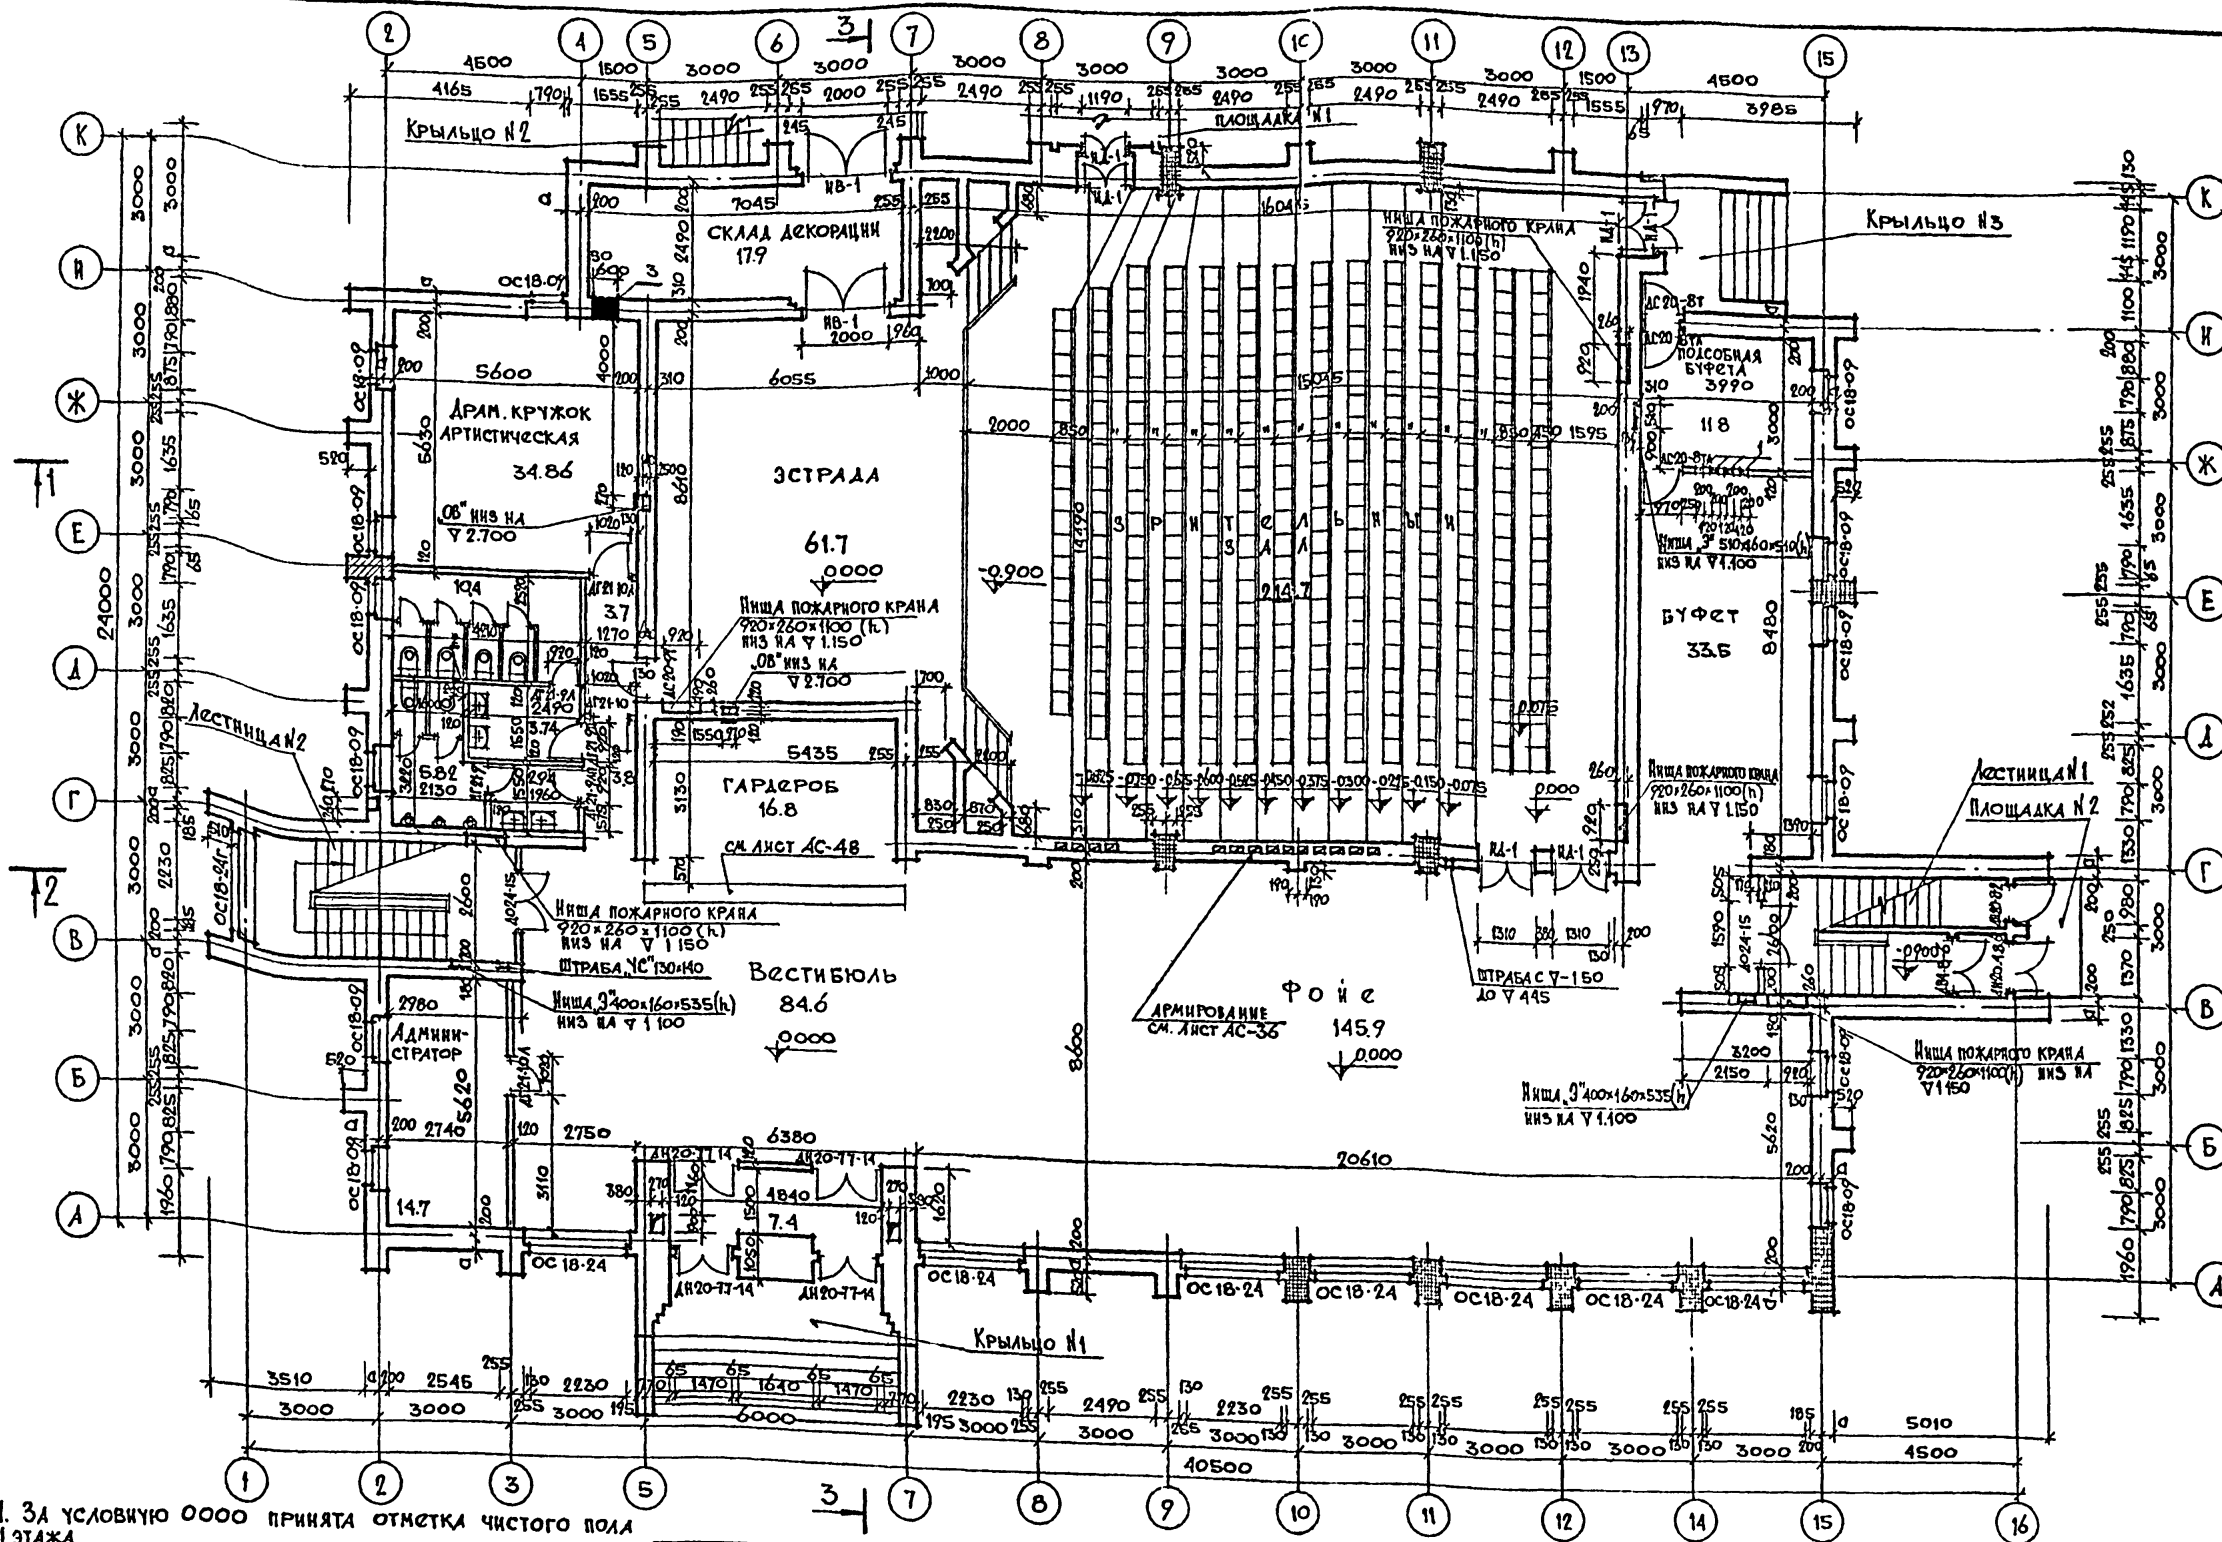

1. За условную 0000 принята отметка чистого пола 1 этажа
2. Толщина наружных стен в зависимости от расчетной зимней температуры наружного воздуха и материала стен дана в таблице пояснительной записки.
3. Внутренние стены и перегородки выполнять из глиняного обыкновенного кирпича марки 75 на растворе М-25.
4. Заштукатуренные участки стен из кирпича М-75 на растворе М-50 с армированием рабиачкой 50х150 через 3 ряда кладки.
5. Фрагмент гальбного входа см. лист АС-26.
6. Вентиляционные каналы см. лист АС-36.



Тип отв.	Размеры, мм		Отметка	Назначение
	В	Н	чист. м	
1	200	200	2700	ВЕНТИЛЯЦИЯ
2	600	200	2700	"
3	150	150	2800	"
4	200	300	2700	ВЕНТИЛЯЦИЯ

Т.П. 264-12-195-АС			
ИЧ МАСТ	ОМЕЛЬЧЕНКО	ИЗВ.	
ГЛА. КОНСТР.	ТАРАНСОВ	ПРОЕК.	
ГЛА. АРХ.	ВЫХОДЦЕВ	ПРОЕК.	
РУК. ГР. ИЖ.	ДОРОЖКО	ПРОЕК.	
РУК. ГР. АРХ.	ЕВГРАФОВА	ПРОЕК.	
РУК. ГР. ИЖ.	ДОРОЖКО	ПРОЕК.	
СТ. АРХ.	МУРАВЬЕВА	ПРОЕК.	
Сельский клуб (стенки кирпичные) с залом на 300 мест			СМ. ЛИСТ АС-19
План 1 этажа.			ЦНИИЭП
ГРАЖДАНСКО-СТРОИТЕЛЬ			

Альбом I

Типовой проект 264-12-195-АС

СОГЛАСОВАНО
ИЗМ. ПОДА. Подпись и дата
20-25/75-22

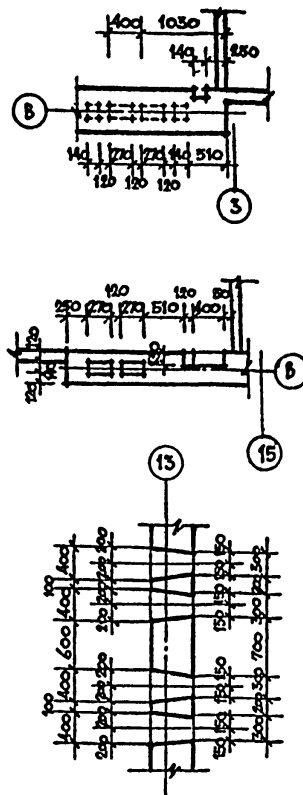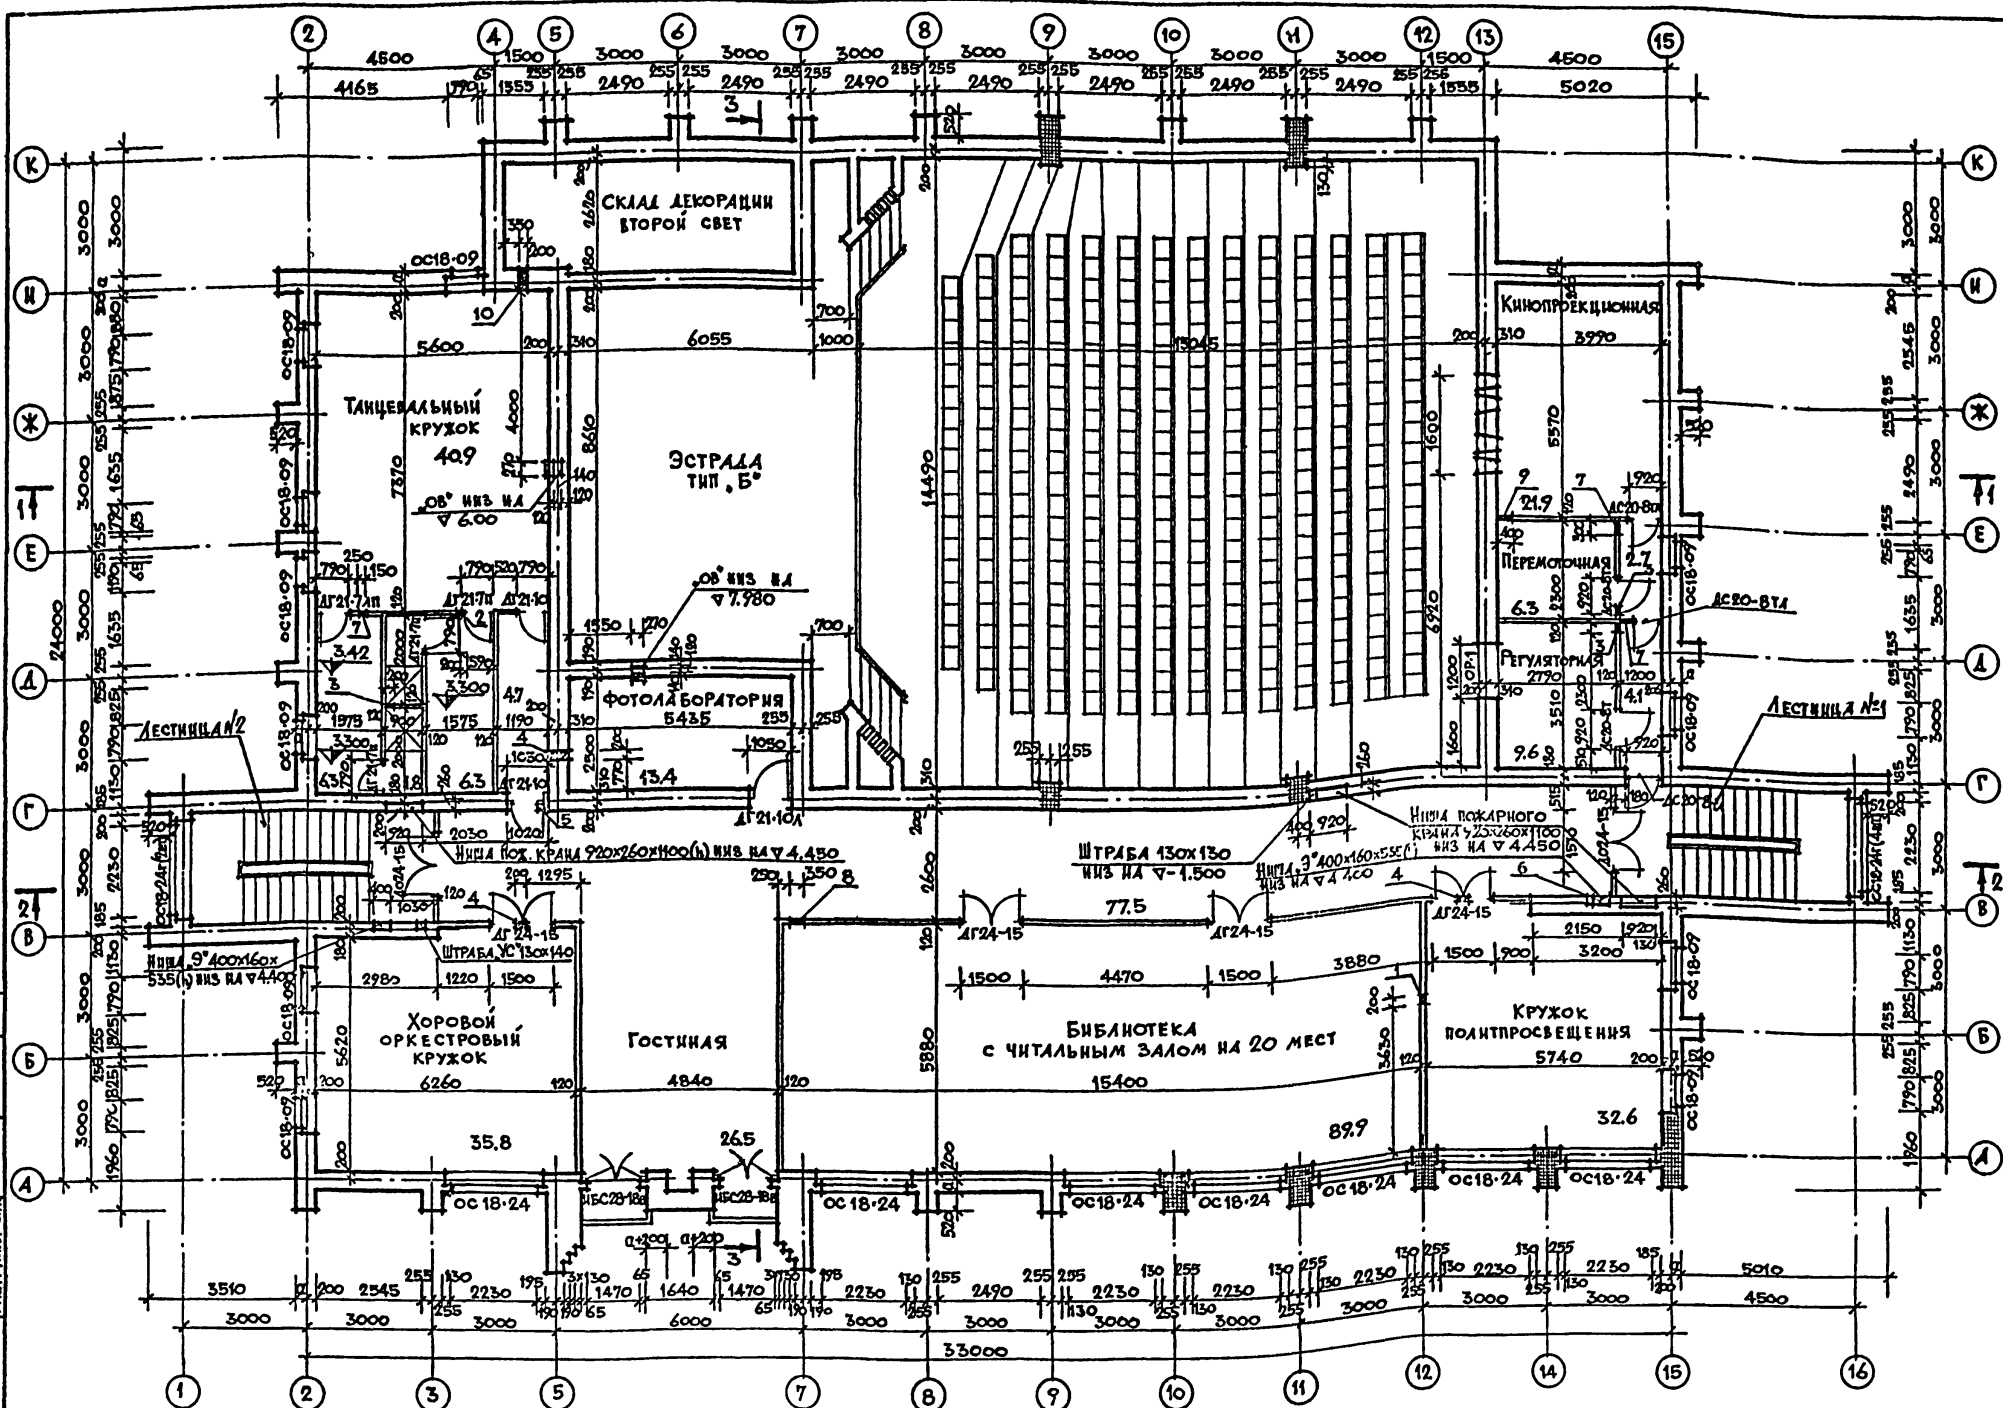


1. ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СМ. ЛИСТ АС-19.
2. ДЕТАЛИ ПОЛОВ И ОТДЕЛКУ ПОМЕЩЕНИЙ СМ. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ЛИСТ АС-5.
3. КОНСТРУКЦИЮ НАКЛОННОГО ПОЛА ЗАЛА СМ. ЛИСТ АС-39.
4. РАЗМЕРЫ ДАНЫ В ММ. ОТМЕТКИ В МЕТРАХ.
5. ДАННЫЙ ЛИСТ СМОТРЕТЬ СОВМЕСТНО С ЛИСТАМИ АС-14, АС-21.


ТИП ОТВ.	РАЗМЕРЫ, ММ	ОТМЕТКА ЧИСТАЯ	НАЗНАЧЕНИЕ	ТИП ОТВ.	РАЗМЕРЫ, ММ	ОТМЕТКА ЧИСТАЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	200 200	6000	ВЕНТИЛЯЦИЯ	6	500 500	5800	ВЕНТИЛЯЦИЯ
2	150 150	6100	"	7	300 300	6000	"
3	200 300	6000	"	8	350 350	6000	"
4	200 200	6100	"	9	400 500	6000	"
5	300 350	5550	"				

Т.П. 264-12-195-АС			
ПРИВЯЗАН		НАЧ. МАСТ. ОМЕЛЕНКО	
		МА. КОНСТ. ТАРАНЕВ	
		МА. АРХ. ПР. ВЫХОДЦЕВ	
		РУК. ГР. ИС. ДОРОЖКО	
		СТ. АРХИТ. КУРАВЬЕВА	
		СЕЛЬСКИЙ КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ	
		ЛИСТ АС-20	
		ЦНИИЭП ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	
		План 2 этажа.	
		17866-01 22	
		Формат 22г	



ФРАГМЕНТ ФАСАДА НАРУЖНОГО ПРОЕМА

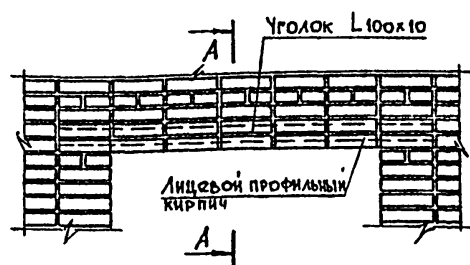

РАЗРЕЗ 1-1

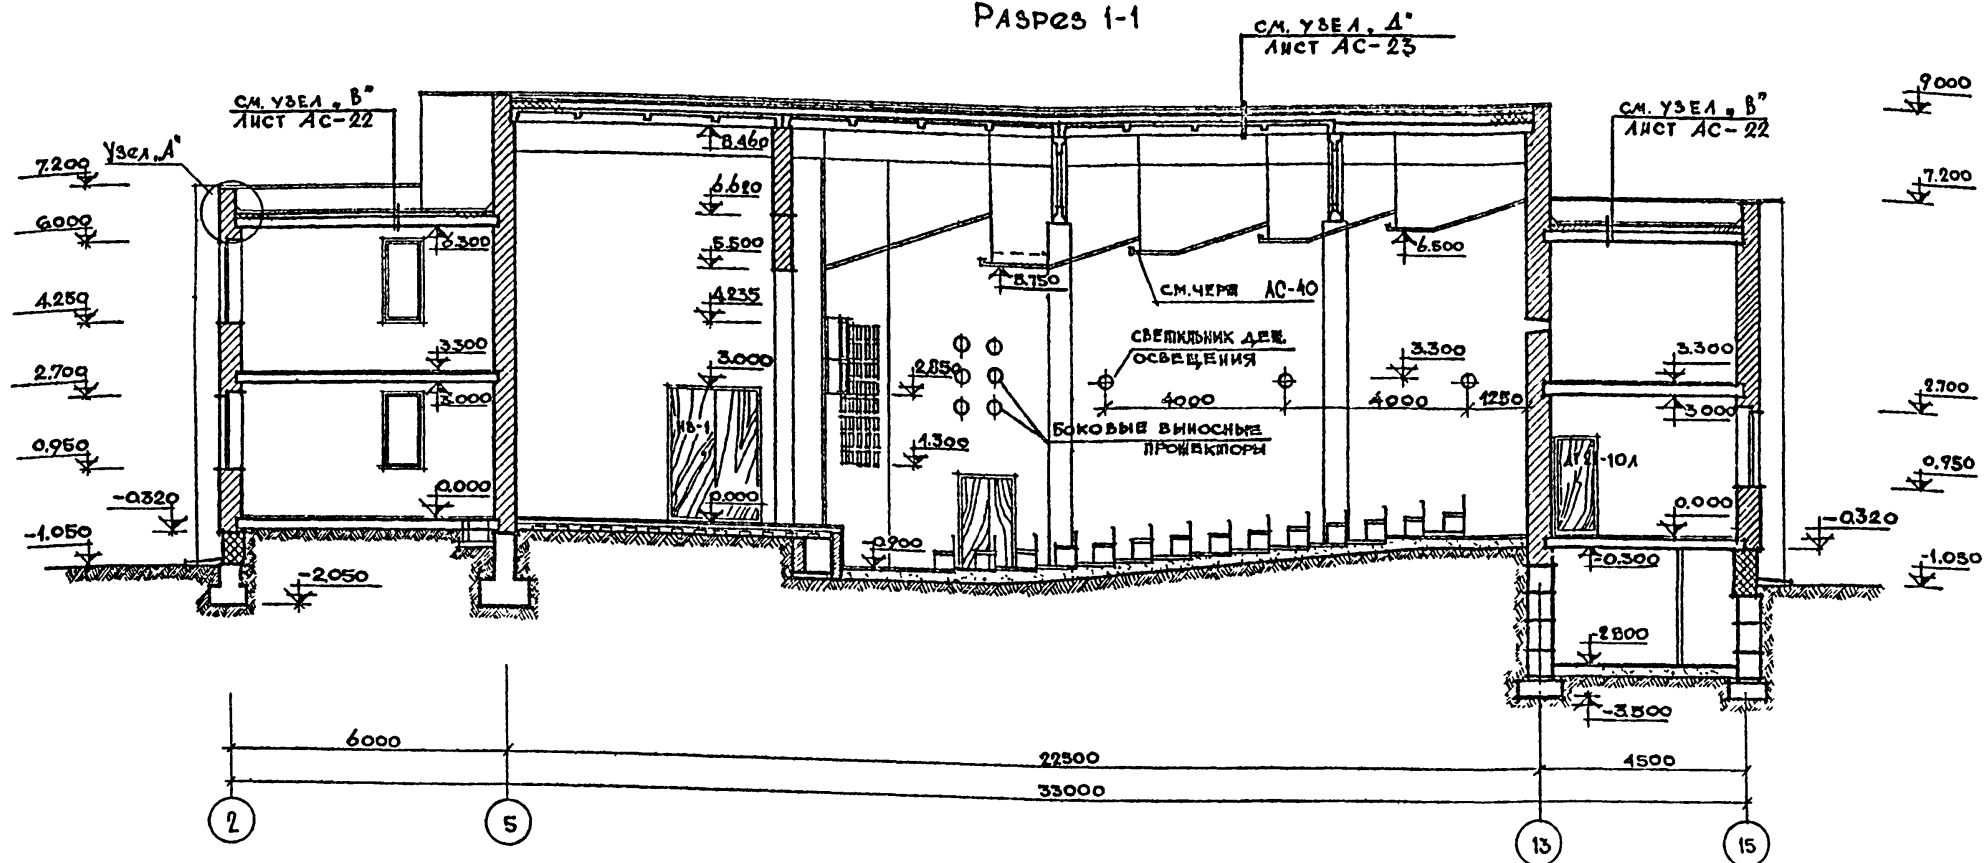

ДЕТАЛЬ ПЕРЕМЫЧКИ С ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ КИРПИЧОМ

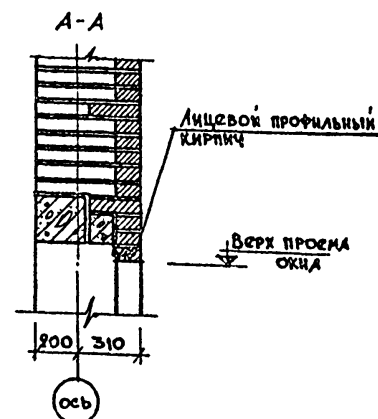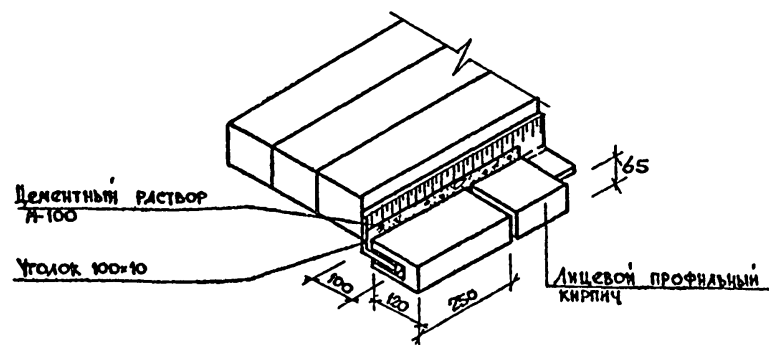

1. Данный чертеж рассматривать совместно с чертежами АС-19, АС-20, АС-38.
2. План кровли см. черт. АС-38.
3. Привязка наружных стен "О" дана в таблице на листе АС-4.
4. Параллели покрываются оцинкованной кровельной сталью по костылям из полосовой стали укрепленными гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Костыли покрыть антикоррозийным составом.

ТП 264-12-195 АС

Привязан:

Инд. №

Рук. МСТ. ШЕЛЕНКО
 Р.А. КОНСТ. ТАРАНЕВ
 Р.А. АРХ. ПР. БЫХОВЦЕВ
 Р.А. ИНЖ. ПР. КОВРИКИН
 Р.А. Г.А.Р.А. ЕРЖАНОВА
 Р.А. Г.Р. ИНЖ. ДОРОЖКО
 Р.А. АРХ. ПАНЮШКИН

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ (СТЕНЫ
КИРПИЧНЫЕ) С ЗАЛОМ
НА 300 МЕСТ.


РАЗРЕЗ 1-1

Схема Лист Листов
 Р АС-21
 ЦНИИЭП
 ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КОПИРОВАЛ: 11766-01 23


ФОРМАТ 22Г.

ФОРМАТ 22Г

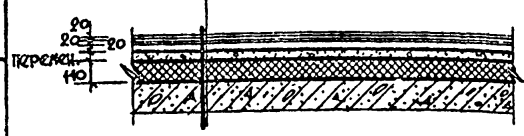


				Т.П. 264-12-195-АС			
РУК МАСТ. ОНДЕЛУЧЕНКО							
ГА КОВСЕР ГАРЦЕВ							
МАРХ ВР. ВЫХОДЦЕВ							
РУК ГЛАВХ ДОРОЖКО							
УСХИНИТХ ЛАНДШКИН							
ПРИВЯЗАН				СЕЛЬСКИЙ КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) С ЗАЛОМ НА ЗООМЕСТ.			
				СТАНДА		ЛНСТ	ЛНСТОВ
				Р		АС-23	
ЯНВ. №				РАЗРЕЗ 3-3		ЦНИИЭП ГРАЖДАНСКОГО СТРОИ	

ФАСАД 1-16

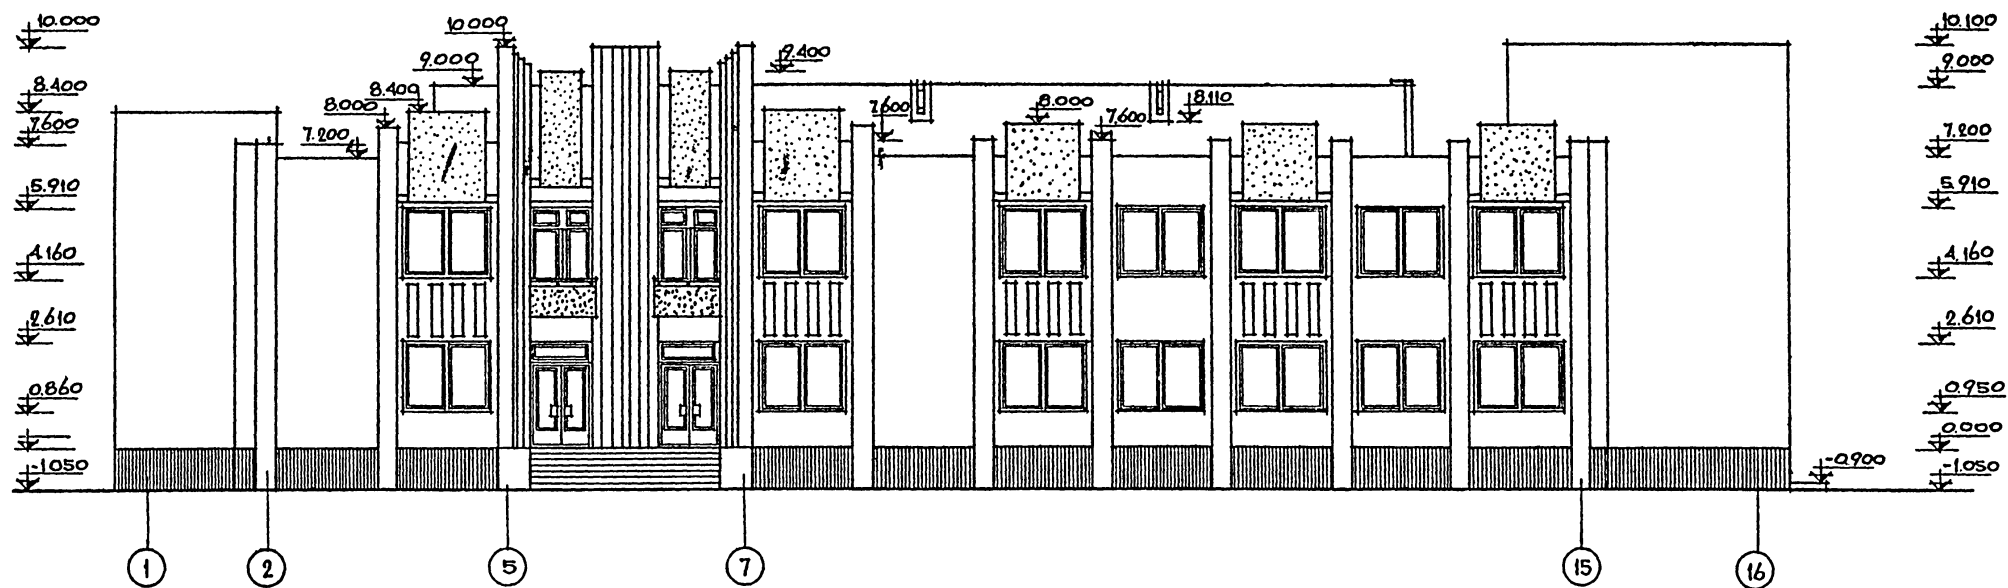

ФАСАД А-К

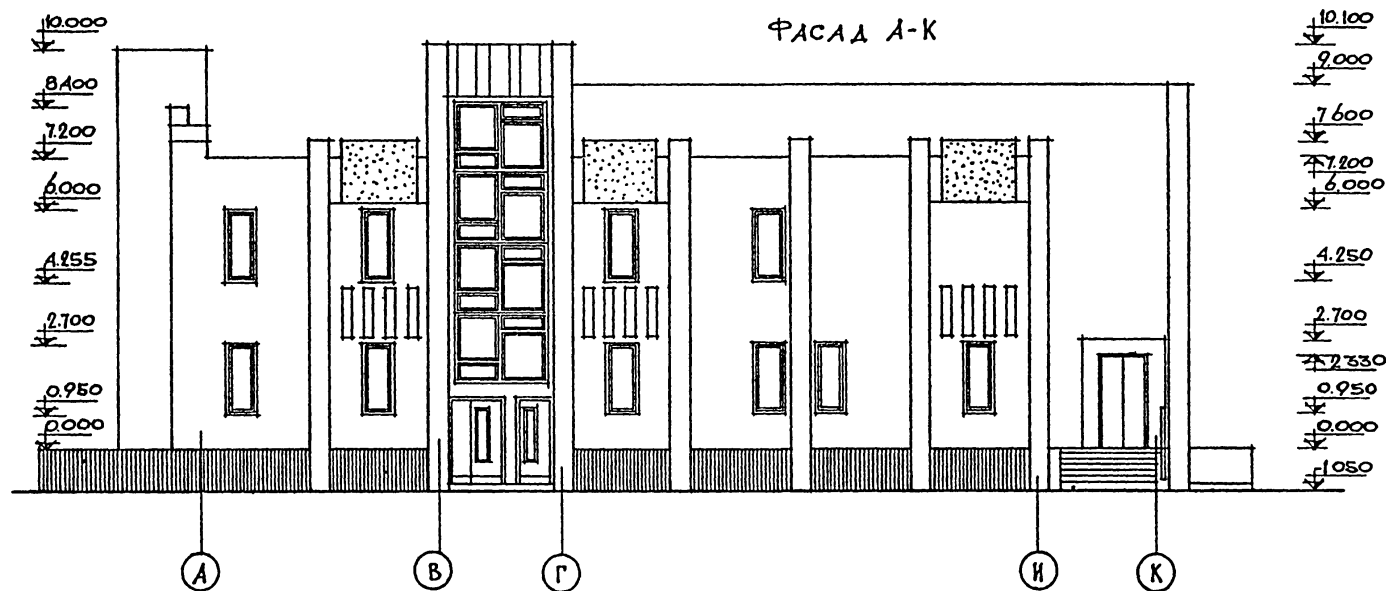

Примечания по отделке здания см. лист АС-26.

Т.П. 264-12-195 АС

ПРИВЯЗАН

И.И.В. №

Р.К. МАСТ. ОМЕЛЧЕНКО
Л.А. КОНСТ. ТАРАКОВ
Л.А.Р.Х.П.Р. ВЫХОДЦЕВ
Л.А.И.В.Ж.П.Р. КОВРИЖКИН
Р.К. Г.Р.А.Р.Х. ЕВГРАФОВА
Р.К. Г.Р.И.Н.Х. ДОРОЖКО
Л.А.И.В.Ж.А.Р.Х. ПАНЮШКИН

Сельский клуб (стены
кирпичные) с залом
на 300 мест.


Фасады 1-16; А-К.

Станция Лист Листов
Р АС-24
ЦНИИЭП
Гражданский строй


Копировала: М.Р. 17866-01 26

Формат 22г.

ФАСАД 16-1

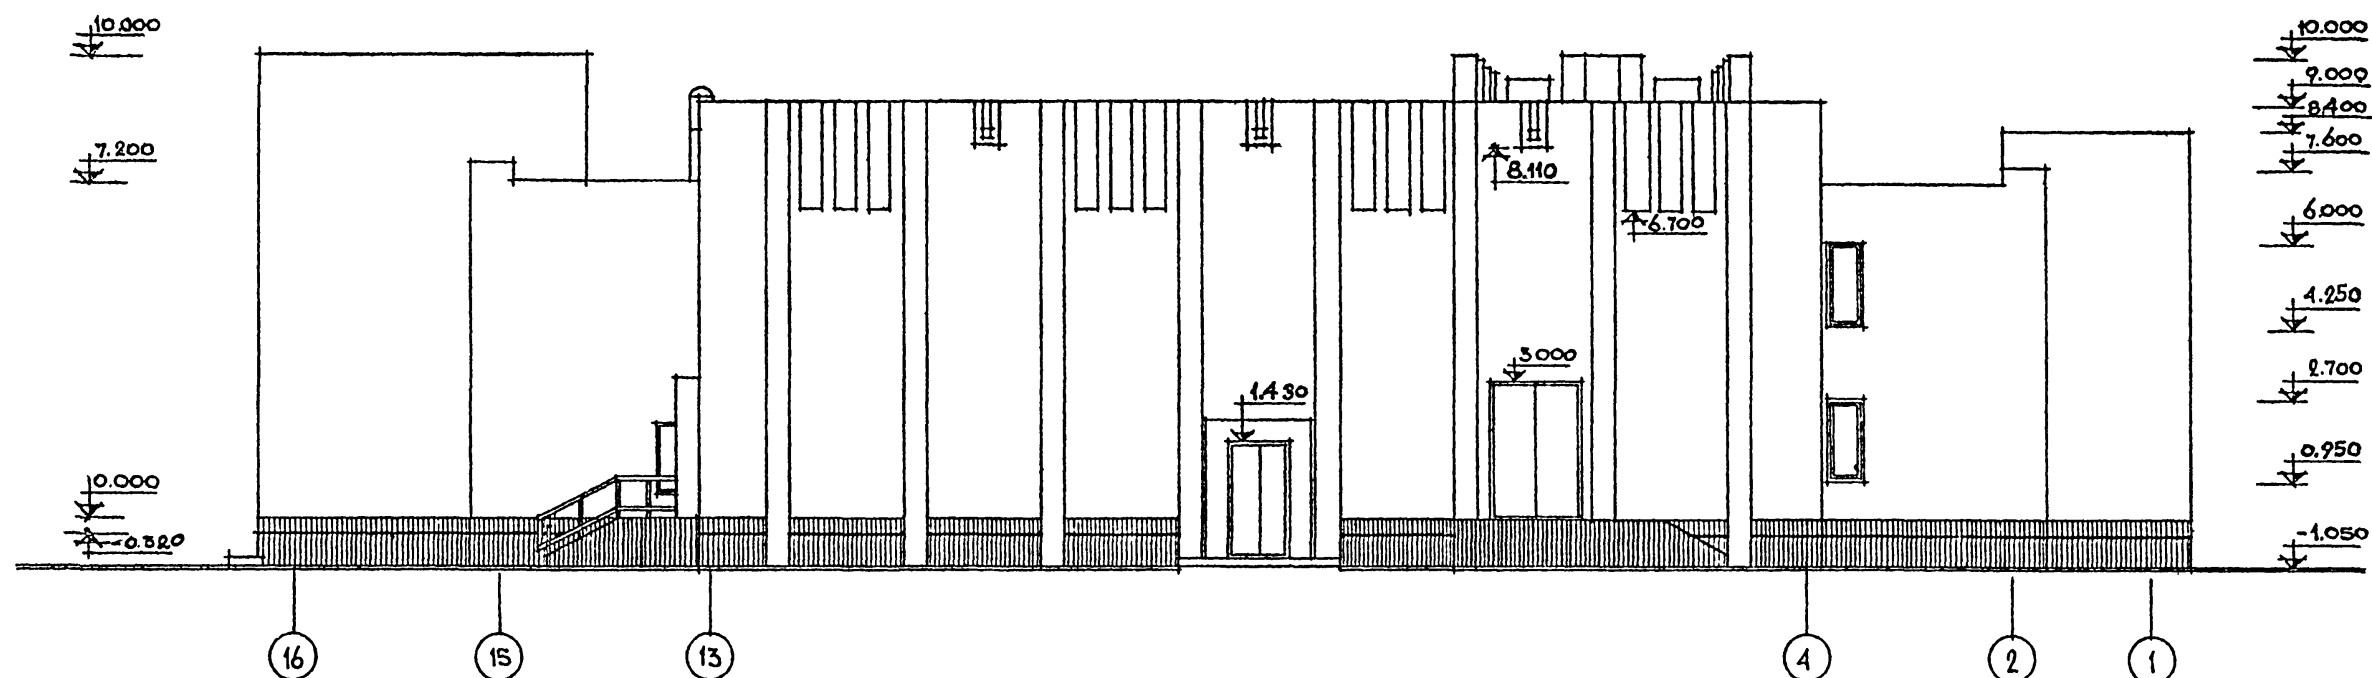

ФАСАД К-А

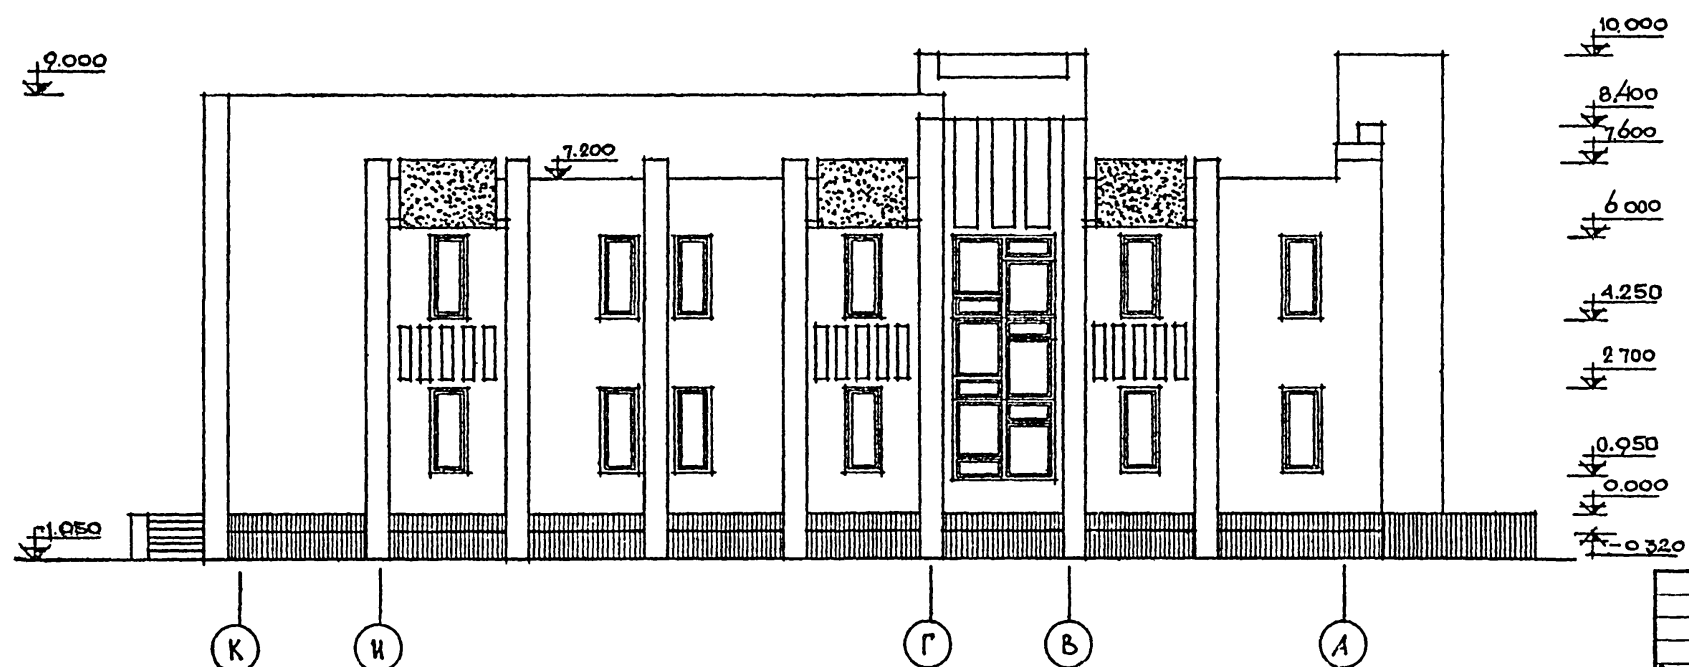

Общие примечания см. лист АС-26

ТП 264-12-195 АС			
РУК. МАСТ. ШЕЛЬЧЕНКО	ИЗВ. №	Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест	СТАДИЯ
А. КОНИСТР. ТАРАНОВ	ИЗВ. №	Фасады 16-1, К-А	Лист
ГЛАВ. АРХ. БЫХОВЦЕВ	ИЗВ. №		Листов
ГЛАВ. АРХ. КОБЯККИН	ИЗВ. №		Р
РУК. АРХ. БЫХОВЦЕВ	ИЗВ. №		АС-25
РУК. АРХ. ДОРОЖКО	ИЗВ. №		ЦНИИЭП
ТЕХН. АРХ. ПАНОШКИН	ИЗВ. №		ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


КОПИРОВАЛ

17866-01 27

ФОРМАТ 22Г.

ФОРМАТ 22Г

План перекрытия 1 этажа на отм. 3.000

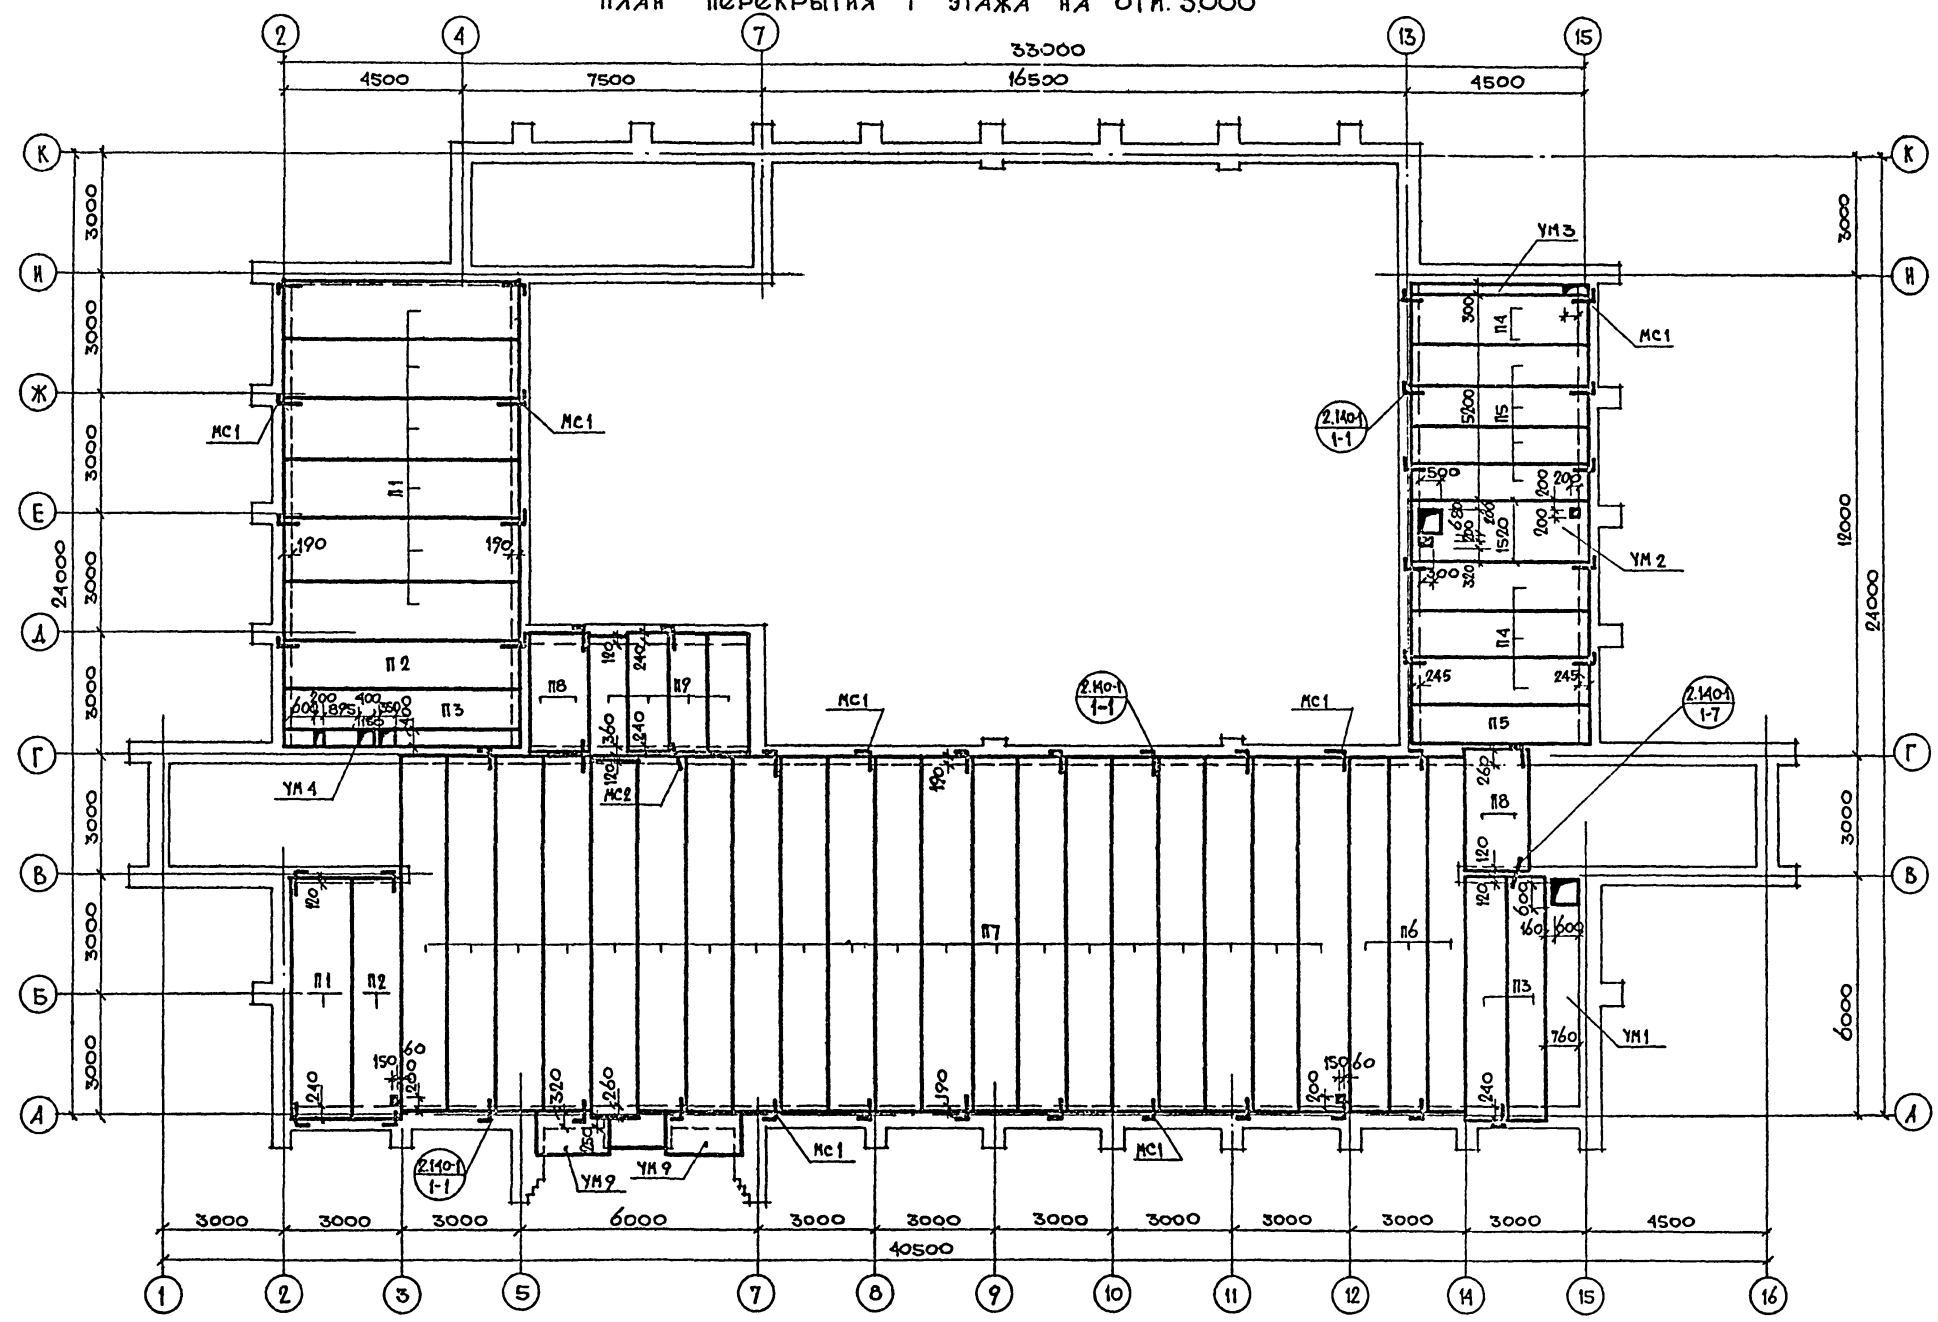


Общие примечания см. лист АС-16.

Т.П. 264-12-195-АС	
РК НАСТ. ОНЬАЧЕНКО	ТА КОНСТ. ТАРАЧЕВ
СА АРХ. ПР. ВЬКОДЦЕВ	СА ВХЖ. ПР. КОРЯЖКИН
РК.ГР.АРХ. ЕДГАРОВА	РК.ГР.ВХЖ. ДОРОЖКО
Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.	
План перекрытия 1 этажа.	
Лист	Листов
Р	АС-27
ЦНИИЭП	
Гражданский строй	

Копировала: М.П. 17866-01 29

Формат 221


Согласовано:	Р.К. ГРУППЫ ОБЪЕКТА	В.М. ИВ. №	ПОДПИСЬ, ДАТА
	Р.К. ГРУППЫ В.К. МОЩНОСТИ		
	Р.К. ГРУППЫ ЭЛ.		
ИВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	В.М. ИВ. №	ПОДПИСЬ, ДАТА
20-2575-30			

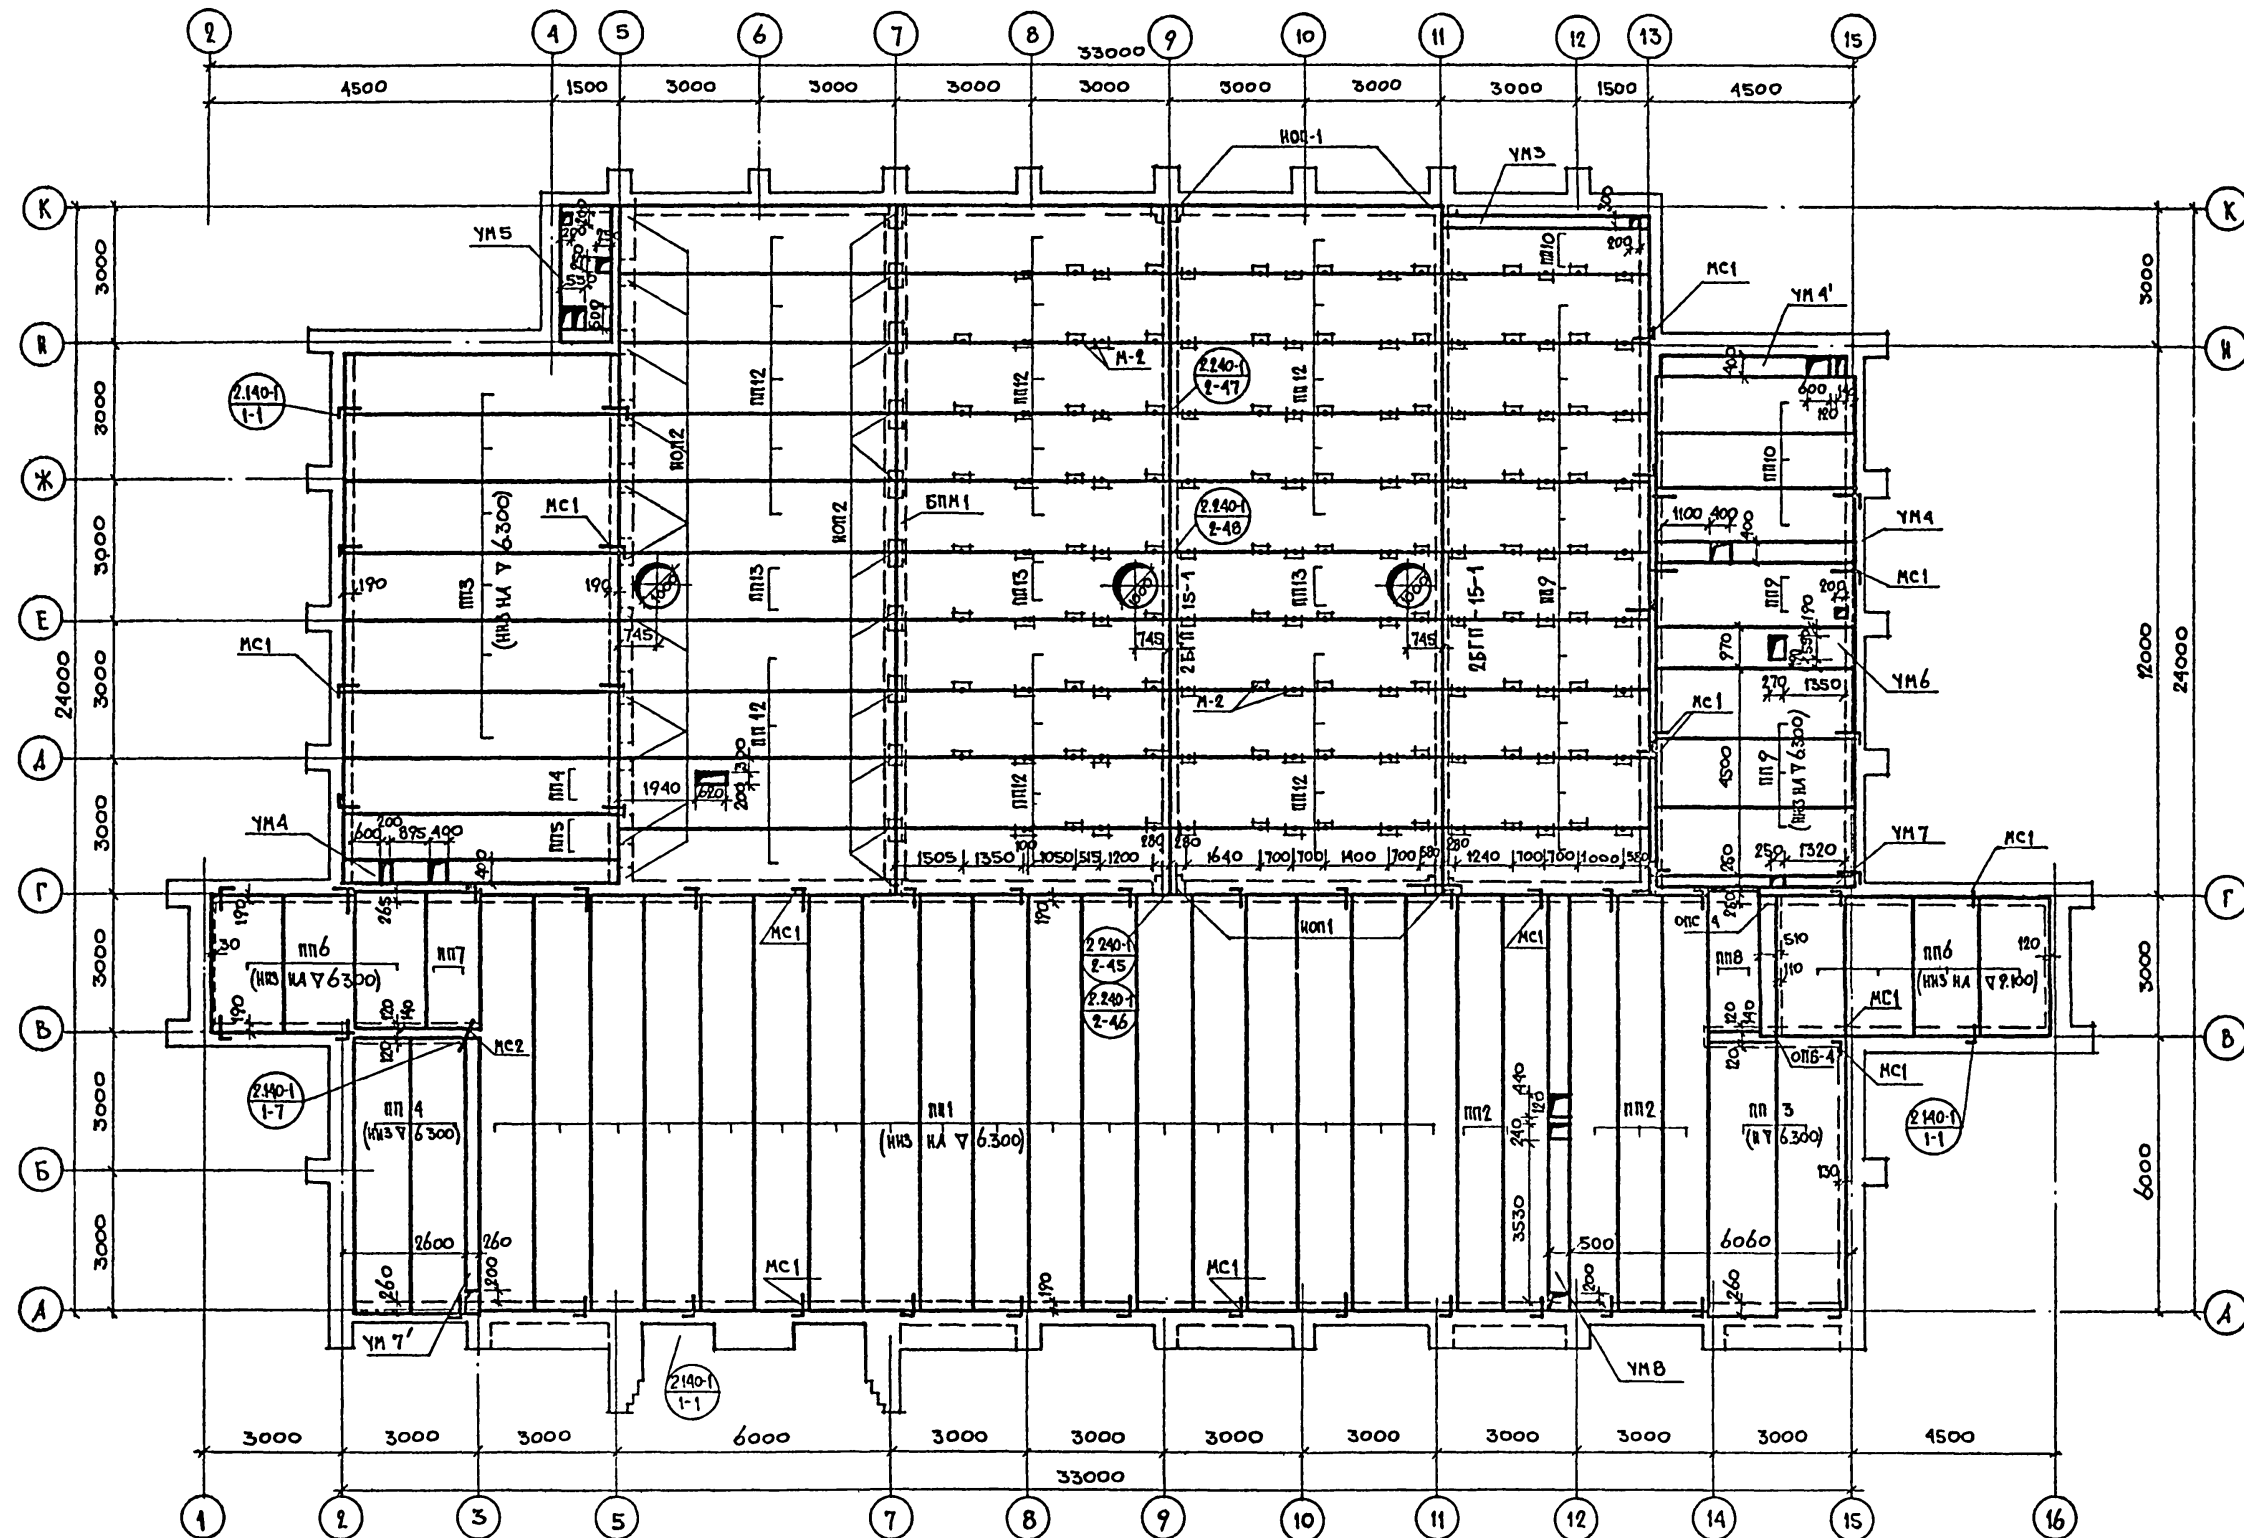


1. Общие примечания см. лист АС-16
2. Закладную деталь М2 см. лист АС-41
3. Монолитную порталную балку БДМ1 см. лист АС-31
4. Опорные подушки НОП1 и НОП2 см. листы АС-31, АС-50.

Т.П. 264-12-195-АС			
Р.К. МЯСН.	И.М.ЕЛЬЧЕНКО	Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.	Станд.
И.А. КОМП.	И.А. РАЧЕВ		Лист
И.А. Р.П.	В.А. ОХЛАДОВ		Листов
И.И.Ж.П.	К.В. РИЖИКИН		Р
Р.К. Г.Р.А.Р.	Е.В. ГРАФОВА		АС-28
Р.К. Г.Р.И.Ж.	А.О. РОЖКО	ПЛАН ПОКРЫТИЯ 2 ЭТАЖА.	
ИВ. №		ЦНИИЭП ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	

ПЛАН ПЕРЕМЫЧЕК 1 ЭТАЖА

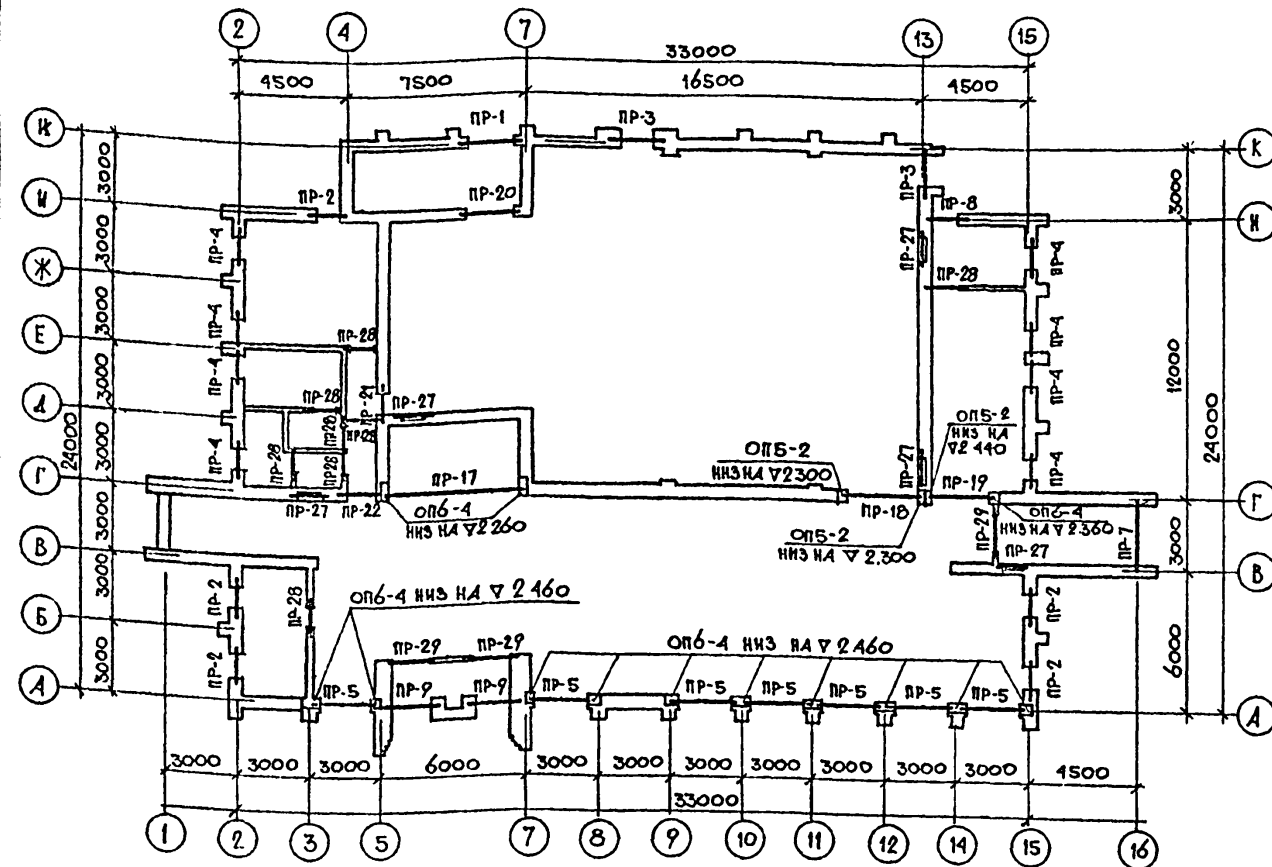

План перемычек 2 этажа

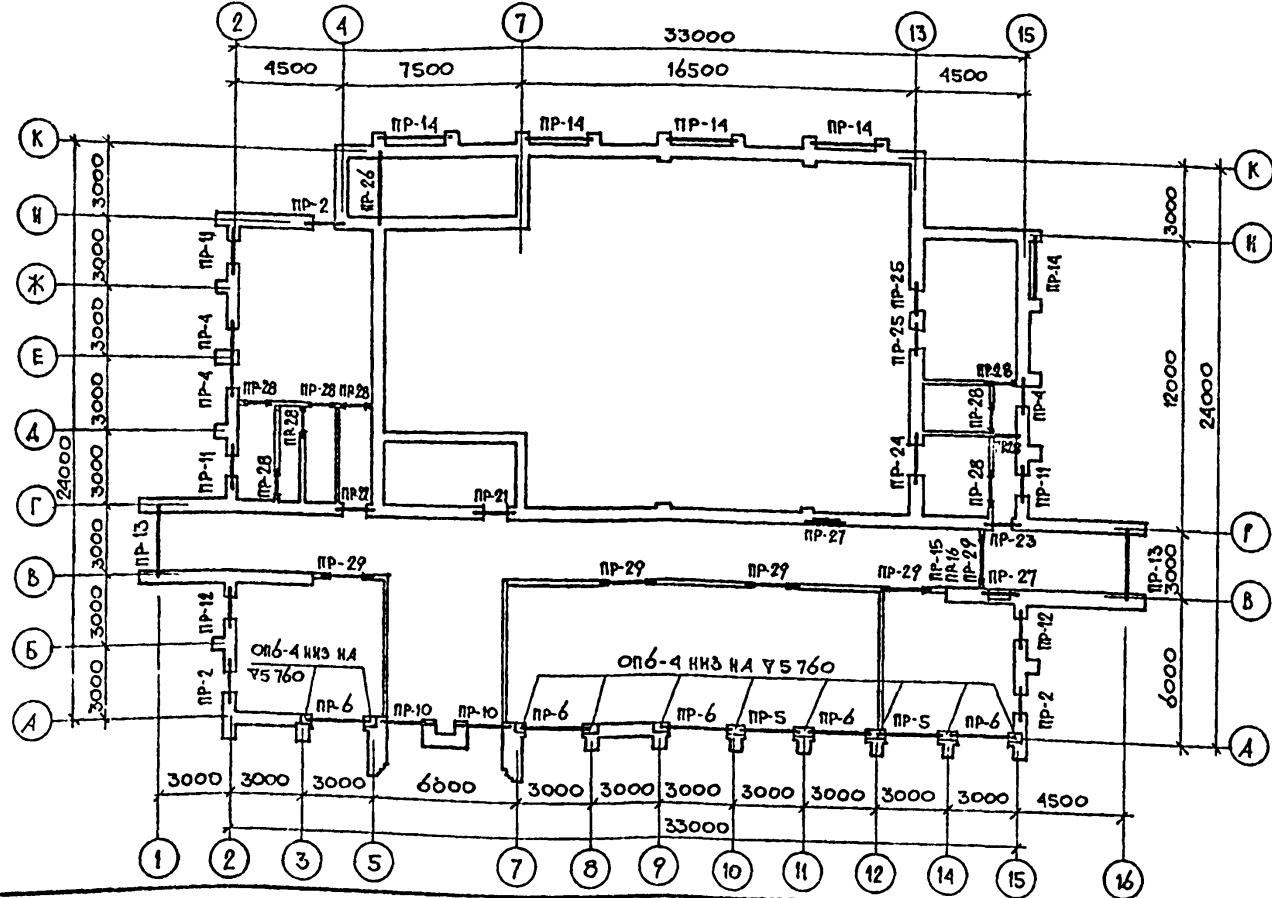

ТИП	Сечение	ЭТАЖ	КОЛ. МЕСТ НА ЭТАЖ	ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ШТУК ПРИ ТОЛЩИНЕ НАРУЖНЫХ СТЕН			1	2	3	4	5	6	7	8	
					380	510	640									
1	2	3	4	5	6	7	8									
ПР-1		1	1	Б30	3			4	ПР-10		2	2	Б19	2	3	4
ПР-2		1	5	Б13	2	3	4	ПР-11		2	3	Б13	1	2	3	
		2	3									Б15	2	2	2	
ПР-3		1	2	Б16	5	6	ПР-12		2	2	Б13	3	4	5		
											Б18	1	1	1		
ПР-4		1	8	Б13	-	1	2	ПР-13		2	2	Б26	3	4	5	
		2	3	Б115	2	2	2					Б30	1	1	1	
ПР-5		1	7	Б26	-	1	2	ПР-14		2	5	Б30	1	1	1	
		2	2	П28	2	2	2					Б130	1	1	1	
ПР-6		2	5	Б26	1	2	3	ПР-15		2	1	П32		4		
				Б130	1	1	1					Б15	3	4	5	
ПР-7		1	1	Б30	2	3	4	ПР-17		1	1	П60		2		
ПР-8		1	1	Б15	2	3	4	ПР-18		1	1	П36		4		
ПР-9		1	2	Б19	-	1	2	ПР-19		1	1	П32		3		
				Б124	1	1	1									

[illegible]

					ТП 264-12-195-АС		
ДУК МАСТ ТА.КОНСТР ТА.АРХ.ПР. РАШНХ ПР. РУК.ПР.АРХ. РУК.ПР.ПР. РУК.ПР.ПР.					ЦМЕД.АРХ. ТАРАНЕВ ВЫХОДЦЕВ КОВРИЖНИК В.П.РАСКО ДОРОЖКО		
Привязан					Сельский клуб (стены кирпич- ные) с залом на 300 мест		
					Стая	Лист	Листов
					Р	АС-29	
ИНВ №					Монтажные планы пе- ремычек 1 и 2 этажей Ведомость перемычек		
					ЦНИИЭП ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		

КОПИРОВАЛ 17866-01 31 ФОРМАТ 221

ТИП	Сечение	ЭТАЖ	КОЛ-ВО МЕСТ НА ЭТАЖ	ПОЗИЦ. ОБОЗНА- ЧЕНИЕ	КОЛ-ВО ШТУК ПРИ ТОЛЩИНЕ НАРУЖНЫХ СТЕН		
					380	510	640
ПР-20		1	1	Б30	4		
ПР-21		1	1	БУ15	4		
		2	1				
ПР-22		1	1	БУ18	3		
		2	1				
ПР-23		2	1	БУ13	3		
ПР-24		2	1	БУ18	4		
ПР-25		2	1	БУ13	4		
ПР-26		2	1	П32	4		
ПР-27		1	5	БУ13	2		
		2	2				
ПР-28		1	8	Б13	1		
		2	9				
ПР-29		1	3	Б19	1		
		2	5				

Перечень элементов

Позиц- обозна- чение	Наименование	Кол-во штук при толщине наружных стен			Масса ед. кг.	Примечание
		380	510	640		
Перемычки брусьевые						
Б13	ПР1-12.12.6	43	67	91	25	
Б15	ПР2-15.12.14	5	7	9	75	
Б16	ПР2-16.12.14	10	10	12	75	
Б19	ПР3-19.12.14	12	16	20	75	
Б26	ПР4-25.12.14	11	27	43	100	
Б30	ПР4-29.12.14	26	27	29	125	
Перемычки усиленные						
БУ13	ПР38-12.12.22У	21	21	21	75	
БУ15	ПР38-15.12.22У	36	36	36	100	
БУ18	ПР38-18.12.22У	12	12	12	125	
БУ24	ПР38-24.25.22У	6	6	6	325	
БУ30	ПР38-29.25.22У	17	17	17	400	
Прогоны						
П28	П40-28П	30	30	30	250	
П32	П40-40-32П	11	11	11	380	
П36	П40-36П	4	4	4	430	
П60	П40-60П	2	2	2	1500	
Опорные подушки						
	ОП6-4	27	27	27	133	
	ОП5-2	3	3	3	45	
Уголки-перемычки						
П03.1	L100x10 l=1300	19	19	19	1963	
П03.2	L100x10 l=1500	1	1	1	2265	
П03.3	L160x100x10 l=1800	2	2	2	3564	
П03.4	L160x100x10 l=2000	4	4	4	3260	
П03.5	L160x100x10 l=2800	28	28	28	5544	

Перечень элементов 1 этажа

Позиц. обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. т.	Примечание
Изделия железобетонные				
Панели многпустотные				
П1	ПТ60-15	7	2800	
П2	ПТ60-12	2	2110	
П3	ПТ60-10	3	1740	
П4	ПК8-45.12	4	1590	
П5	ПК8-45.10	5	1310	
П6	ПК8-90.10	3	2600	
П7	ПК8-90.12	20	3150	
П8	ПТ30-15	2	1425	
П9	ПТ30-12	4	1080	
Изделия металлические				
Элементы соединительные				
МС-1	МС1	46		
МС-2	МС2	3		
Панели многпустотные из легкого бетона (вариант)				
П1	ПК8-60.15	7	2180	
П2	ПК8-60.12	2	1640	
П3	ПК8-60.10	3	1355	
П4	ПК8-45.12	4	1210	
П5	ПК8-45.10	5	996	
П6	ПК8-90.10	3	2060	
П7	ПК8-90.12	20	2500	
П8	ПК8-30.15	2	1080	
П9	ПК8-30.12	4	820	

Перечень элементов 2 этажа

Позиц. обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. т.	Примечание
Изделия железобетонные				
Панели многпустотные				
ПП1	ПК8-90.12	18	3150	
ПП2	ПК8-90.10	5	2600	
ПП3	П60-15	8	2800	
ПП4	П60-12	3	2110	
ПП5	ПТ60-10	1	1740	
ПП6	ПТ30-15	7	1425	
ПП7	ПТ30-12	1	1080	
ПП8	ПТ30-10	1	882	
ПП9	ПК4-45.15	13	2120	
ПП10	ПК4-45.12	4	1590	
Плиты ребристые				
ПП12	П4ВВ-15x6-3	27	1500	
ПП13	П4ВВ-15x6-10-3	3	1800	
Балки				
	2БГП-15-1	2	7900	
Стаканы				
	СБ10Б-1	3	2280	
Изделия металлические				
Элементы соединительные				
МС1	МС1	59		
МС2	МС2	1		
Панели многпустотные из легкого бетона (вариант)				
ПП1	ПК45-90.12	18	2500	
ПП2	ПК45-90.10	5	2060	
ПП3	ПК4-60.15	8	2170	
ПП4	ПК4-60.12	3	1630	
ПП5	ПК8-60.10	1	1355	
ПП6	ПК4-30.15	7	1080	
ПП7	ПК4-30.12	1	820	
ПП8	ПК8-30.10	1	673	
ПП9	ПК4-45.15	13	1605	
ПП10	ПК4-45.12	4	1210	

Т.П. 264-12-195-АС

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. №

РУК.МАРТ. Умелычский
 Г.А.КОНОТ. ТАРАНОВ
 Г.А.Х.П.Р. ВЫХОДЦЕВ
 Г.А.Х.П.Р. КОБРИЖКИН
 РУК.Г.А.Х.П.Р. ЕВГРЯФОВА
 РУК.Г.А.Х.П.Р. ДОРОЖКО

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.


Ведомость перемычек (окончание)
 Перечень элементов

Страна Лист Листов
 Р АС-30
 ЦНИИЭП
 ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИ


17866-01 32

Р.С.МАТ 22Г


1-1

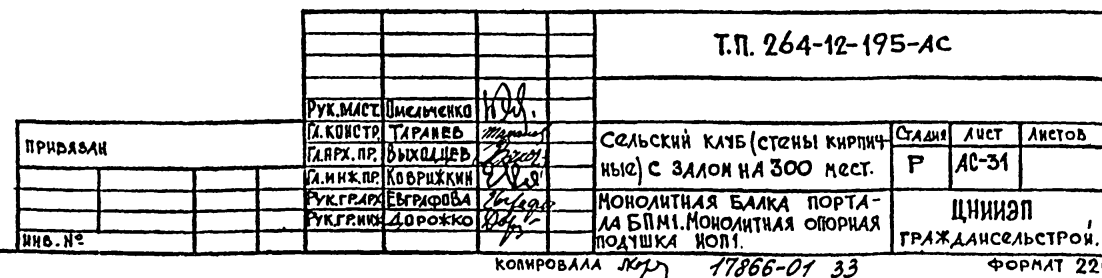


РАЗВЕРТКА СТЕНКИ САУЗЛОВ ПО А-А

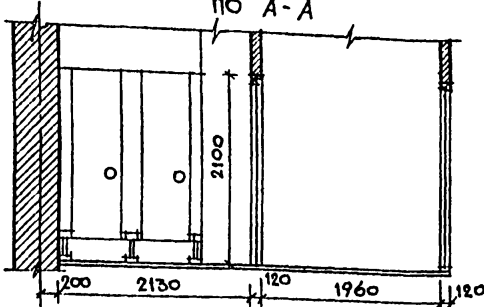


РАЗВЕРТКА СТЕНКИ САУЗЛОВ ПО Б-Б

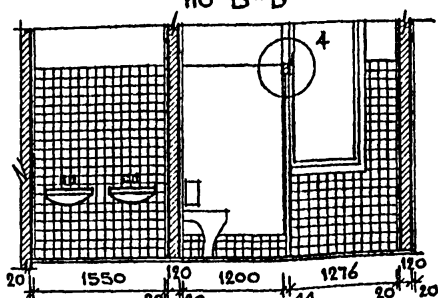


Узел 2

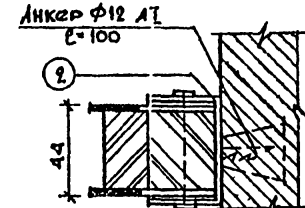


РАЗРЕЗ ПО КАБИНЕ

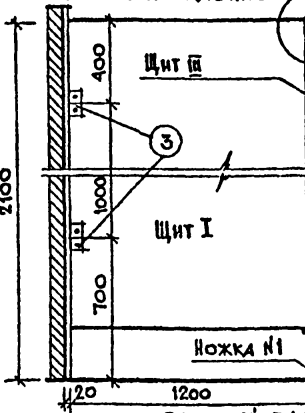

Узел 1

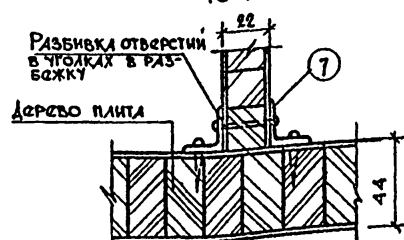

Вид по А-А

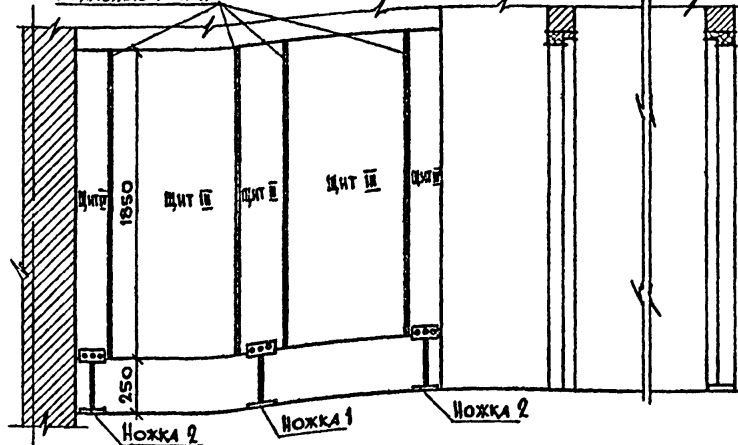


по Б-Б




по Б-Б, 2-2




по А-А

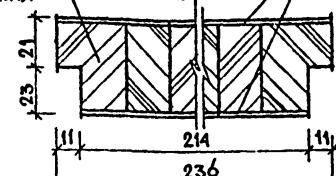



по Б-Б, е-е

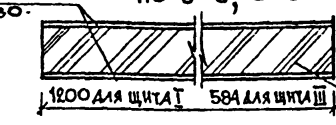

Ножка №1



Ножка №2

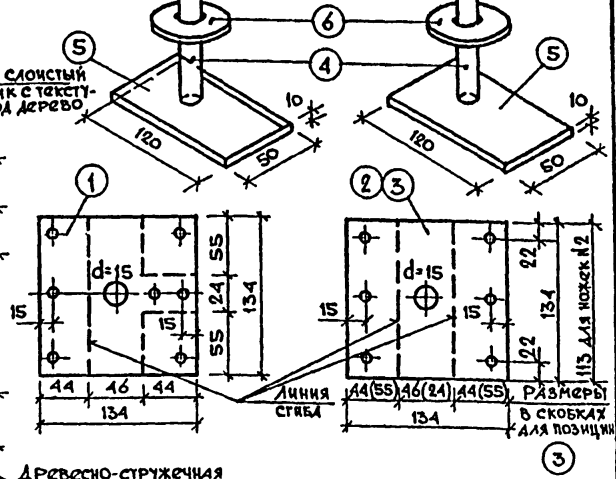

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НОЖЕК


№ п/п	СОРТАМЕНТ	РАЗМЕРЫ В ММ	ВЕС В КГ	КОЛ. ШТ.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	КОТЕЛЬНОЕ ЖЕЛЗО Б=3	134x134	0.14	5	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
2	—	134x134	0.14	14	ИЗДЕЛИЯ
3	—	134x134	0.14	10	ХРОМИРОВАТЬ
4	РАЗВЕРКА ТРИБА Ф15	6x230	0.29	8	
5	КОТЕЛЬНОЕ ЖЕЛЗО 30x120(10)	30x120	0.47	8	
6	МУФТА Ф60 Б=10	60x10		8	ХРОМИРОВАТЬ
7	120x20x1800(6)	120x20x1800		9	КО АЛЮМИНИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЦЕНТЫТ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	КОЛ. ШТ.	ПРИМЕЧАНИЕ
I	ЩИТ	5	
II	—	4	
III	—	6	
IV	—	3	
V	—	1	
N1	НОЖКА	4	
N2	НОЖКА	4	

1. Столярные плиты (тип В, В, В) оклеить пластиком.
2. Древесно-стружечные плиты (тип I, II) оклеить пластиком.
3. Петли, ручки, задвижки, муфты хромировать.
4. Все размеры даны в мм.
5. Настоящий лист рассматривать совместно с листом АС-19.

ФРАГМЕНТ ПЛАНА

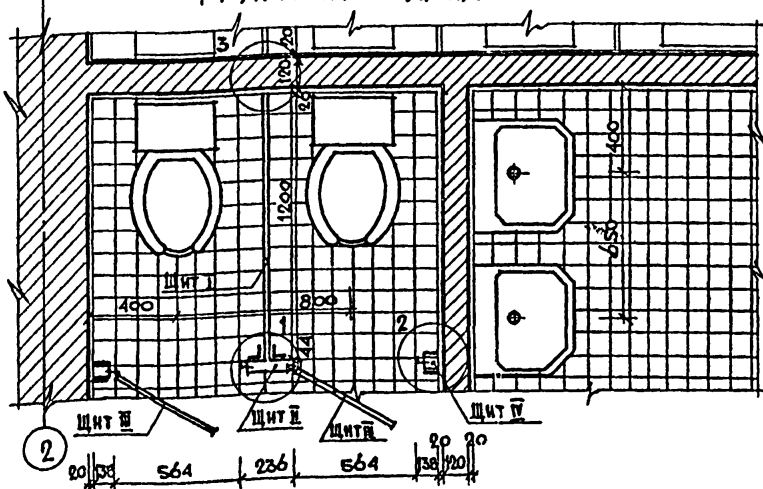



Щит II

Щит III

Щит IV

Щит V

Щит I

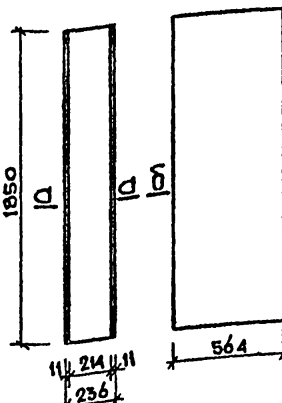

ПРИВЯЗАН:


ИНВ. №	
--------	--

Р.К. МАСТ.	ИМЕЛЬЧЕНКО
Р.К. КОНСТ.	ТАРАНЕВ
Р.А. АРХ.П.	ВЫХОДЦЕВ
САМ.П.П.	ДОВЫЖКИН
В.П.Р. АРХ.	СВЯТОВА
Р.К. ГР.И.Н.	ДОРОЖКО
СТ. АРХ.	МУРАВЬЕВА
	КОПЫЛОВ

Т. П. 264-12-195-АС

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.	Станция	Лист	Листов
План санузлов.	Р	АС-32	
КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ.	ИННИЭП	ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	


АЛБОМ I
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-12-195-АС
СОГЛАСОВАНО
ИЗД. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА
20-2575-35

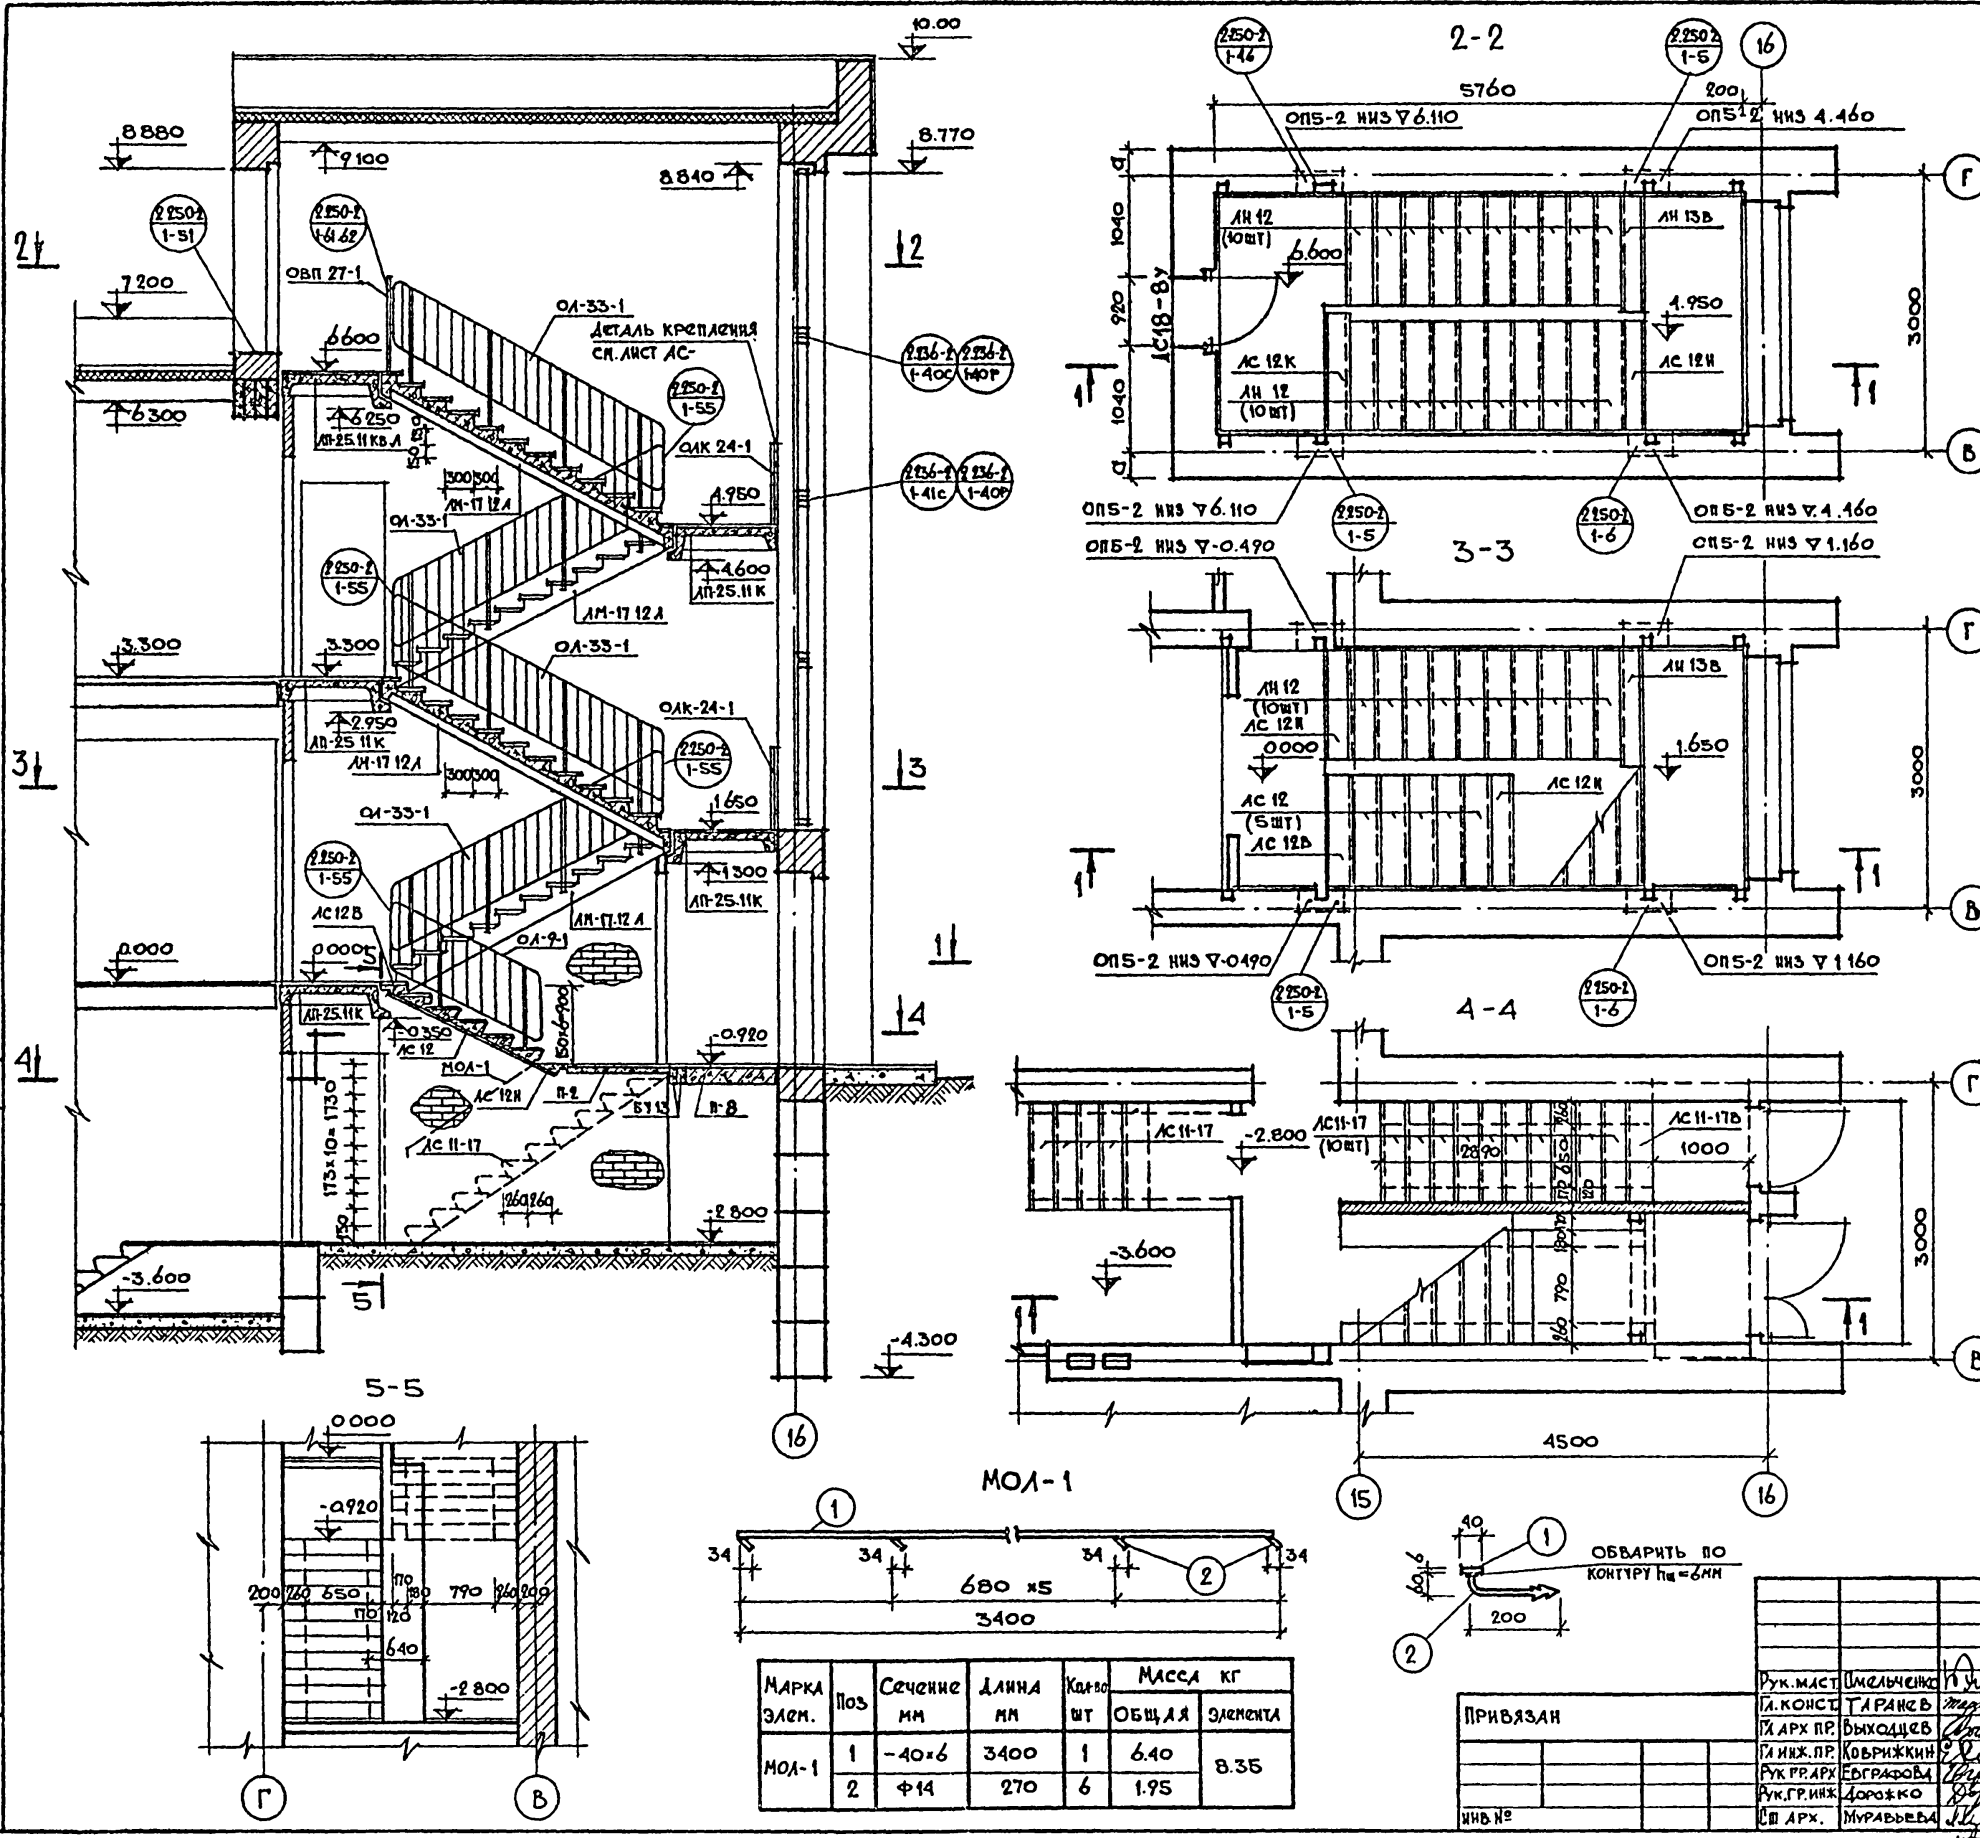

Перечень элементов				
Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Масса ед. т.	Примечания
Лестничные марши и площадки				
ЛН-17-12А	ЛН-17.12А	4	1.285	
ЛП-25 И К	ЛП-25 И К	4	0.975	
ЛП-25 И К В А	ЛП-25. И К В А	1	1.123	
Накладные проступи				
ЛН-12	ЛН-12	40	0.033	
ЛН-13В	ЛН-13В	3	0.028	
ЛН-12Н	ЛН-12Н	4	0.023	
ЛН-12К	ЛН-12К	2	0.025	
Ступени				
АС-12	АС-12	5	0.133	
АС-12В	АС-12В	1	0.105	
АС-12Н	АС-12Н	1	0.068	
АС-11-17	АС-11-17	10	0.130	
АС-11-17В	АС-11-17В	1	0.105	
Панели многоспустные				
П-8	ПТ30-10	1	0.882	
БУ13	ИПР38-12-12 227	2	0.085	
П-2	ПТП 12.5-13-13	1	0.338	
Опорные плиты				
ОП5-2	ОП5-2	8	0.045	
Металлические изделия				
ОЛ-33-1	ОЛ-33-1	4	0.039	
ОЛК-24-1	ОЛК-24-1	2	0.011	
ОЛ-9-1	ОЛ-9-1	1	0.021	
ОВП-27-1	ОВП-27-1	1	0.027	
МОЛ-1	МОЛ-1	1	0.008	
Панели многоспустные из легкого бетона (вариант)				
П-8	ПКВ-30.10	1	0.673	



Деталь крепления ограждения оконного проема см. лист АС-34

МОЛ-1					
Марка элем.	Поз	Сечение мм	Длина мм	Кол-во шт	Масса кг
МОЛ-1	1	-40x6	3400	1	6.40
	2	Ф14	270	6	1.95

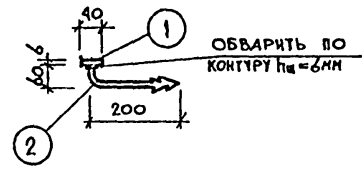


ПРИВЯЗАН	
ИЗД. №	

					Т П 264-12-195 АС			
Рук.м.аст	Имелбченко	И.И.			Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест	Стация	лист	листов
Л.конст	Таранев	И.И.				Р	АС-33	
Л.арх.пр.	Выходцев	И.И.			Лестница №1.	ЦНИИЭП ГРАЖДАНСКО-СТРОИ		
Л.инж.пр.	Коврижкин	И.И.						
Рук.р.арх.	Евграфова	И.И.						
Рук.г.р.инж.	Дорожкин	И.И.						
Л.арх.	Муромова	И.И.						

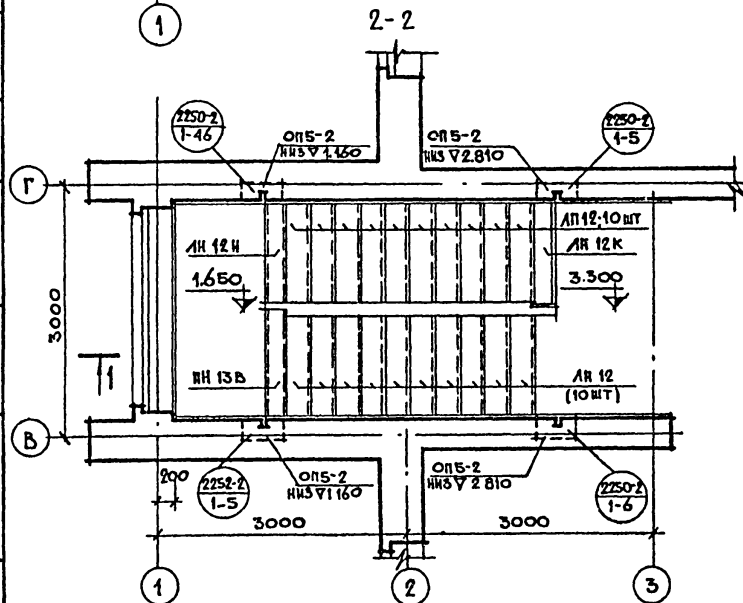

ОТВЕРСТИЯ ПОД БОЛТЫ
ДИАМЕТРОМ 25-30мм Р-80-100мм
ПРОСВЕРЛИТЬ ПО МЕСТУ
БОЛТЫ М10-30 ЗАКЛАДЫВАТЬ В
СВЕЖЕУЛОЖЕННЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ
РАСТВОР М100

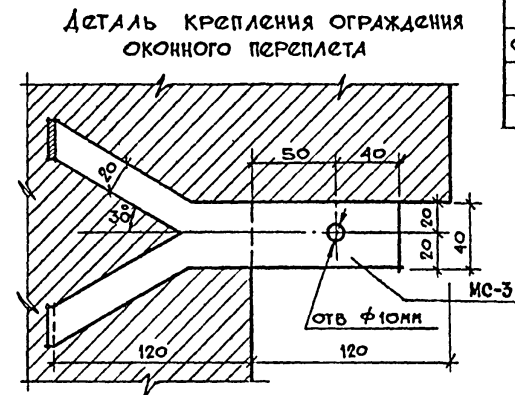

Поз. ОБОЗНАЧ	НАИМЕНОВАНИЕ	Код.	Масса ед. т	Примечан
Лестничные марши и площадки				
ЛН-17.12 А	ЛН-17.12Л	2	1.285	
ЛП-25.11К	ЛП-25.11К	1	0.975	
ЛП-25.11КВ	ЛП-25.11КВ	1	1.123	
Накладные проступи				
ЛН-12	ЛН 12	20	0.033	
ЛН 13Б	ЛН 13Б	1	0.028	
ЛН 12К	ЛН 12К	1	0.025	
ЛН 12Н	ЛН 12Н	1	0.023	
Опорные плиты				
ОП 5-2	ОП5-2	4	0.045	
Металлические изделия				
ОЛК-24-1	ОЛК-24-1	1	0,011	
СГ-2	С П Р Е М Я Н К А	1	0,052	



Ограждение лестницы см. лист АС-43

ИИВ. №

[illegible]

Альбом I
Типовой проект 164-12-195-АС

План штанкетной площадки

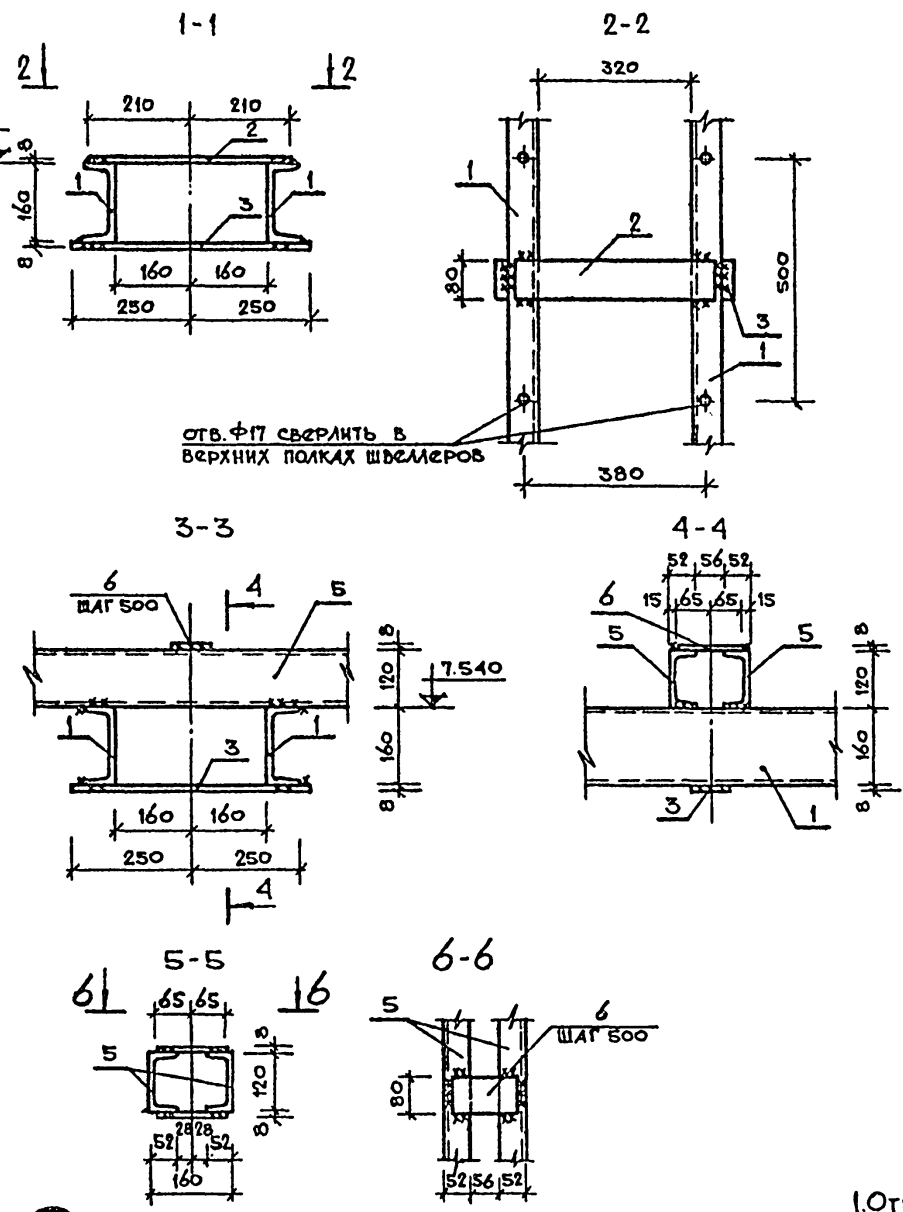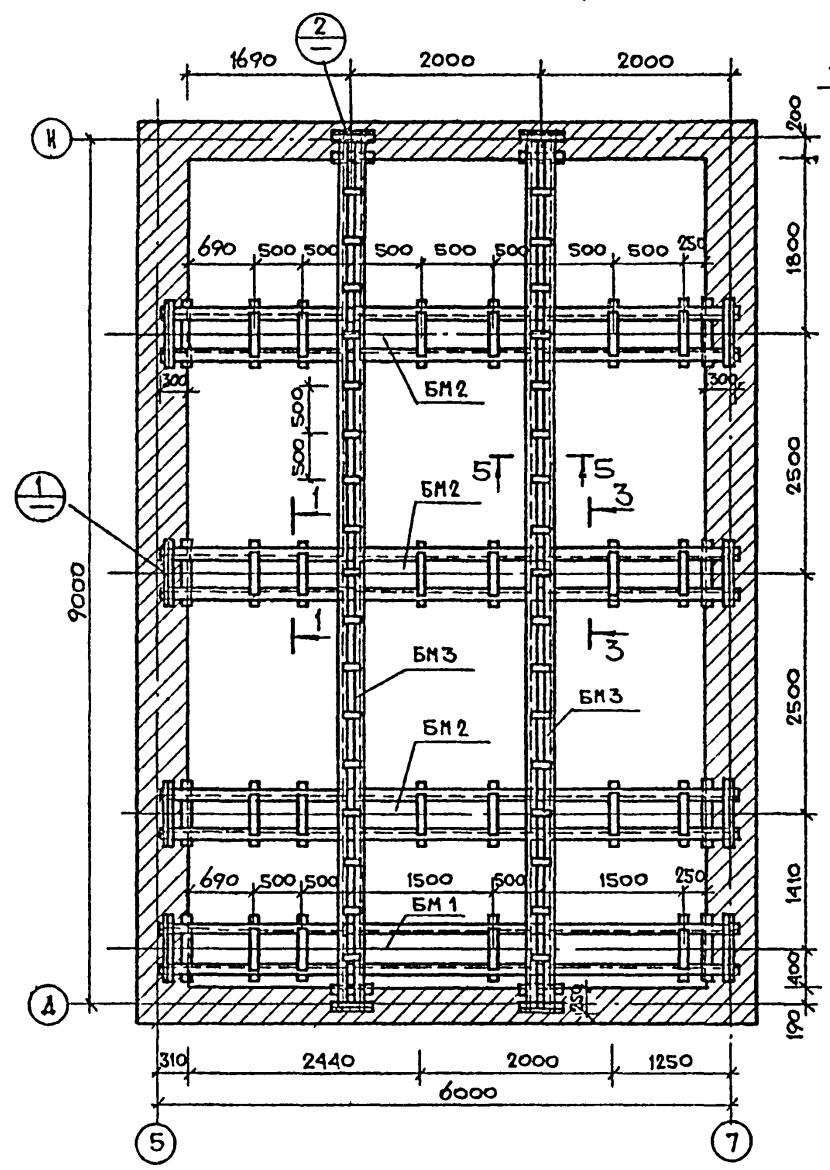


Расход стали

Марка элемента	Поз	Эскиз или сечение	Ф мм	Длина мм	Кол.	Масса общая кг
БМ1	1	С 16	—	6040	2	171.54
	2	- 8x80	—	420	4	8.43
	3	- 8x80	—	500	4	10.04
	4	L50x5	—	600	4	9.05
Итого:						199.06
БМ2	1	С 16	—	6040	2	171.54
	2	- 8x80	—	420	6	12.65
	3	- 8x80	—	500	6	15.06
	4	L50x5	—	600	4	9.05
Итого:						208.30
БМ3	5	С 12	—	9110	2	189.50
	6	- 8x80	—	130	34	22.20
	7	L50x5	—	300	4	4.52
Итого:						216.22

Выборка стали на элементы, кг

Марка	в ст 3 кп 2 ГОСТ 380-71*				Итого	Всего
	С12	С16	-8x80	L50x5		
БМ1 (шт 1)	—	171.54	18.47	9.05	199.06	199.06
БМ2 (шт 3)	—	514.62	83.13	27.15	624.90	624.90
БМ3 (шт 2)	379.0	—	44.40	9.04	432.44	432.44


1. Отклонения отдельных швеллеров от верхней горизонтальной плоскости штанкетной площадки не более ± 2 мм.
2. Сварку элементов балок производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75, $h_{св} = 6$ мм.
3. Отверстия $\phi 17$, для крепления блоков в верхних полках швеллеров, сверлить после контрольной разбивки подъемов.
4. Верхние и нижние планки приваривать после установки блоков до навески стальных канатов.
5. Все металлоконструкции окрасить масляной краской 3 раза по грунтовке ГФ-020.

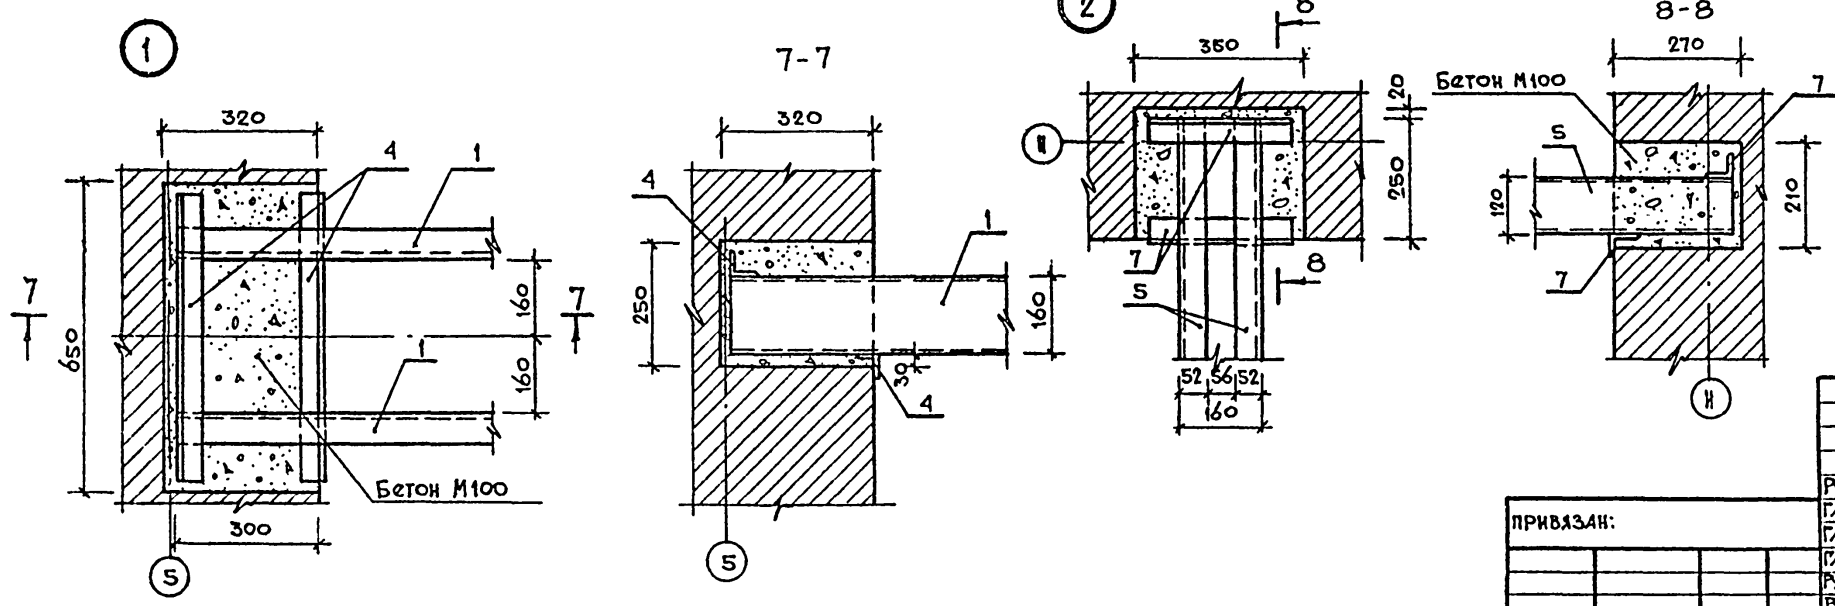


ИВБ № 1044
20-2575-37

ПРИВАЗАН:		Рук.м.ст. Шмельченко	Т.П. 264-12-195-АС	
		Гл.конст. Таранев	Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.	
		Гл.арх.пр. Выходцев	Стальная	Лист
		Гл.инж.пр. Коврижкин	Р	АС-35
		Рук.г.р.арх. Евграфова	Штанкетная площадка	
		Рук.г.р.инж. Дорожкин	ЦНИИЭП	
			Граждансельстрой	


по оси „Г“

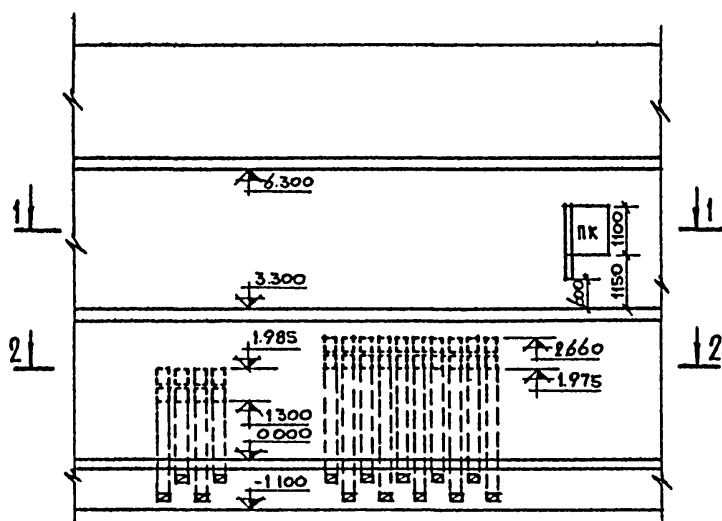


по 1-1

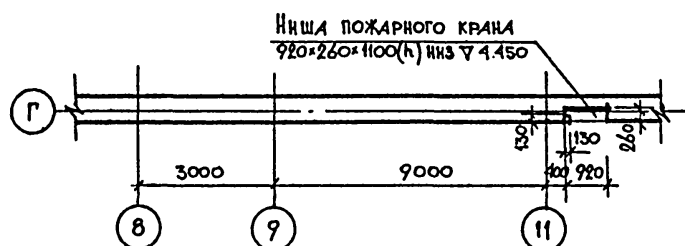


по 2-2

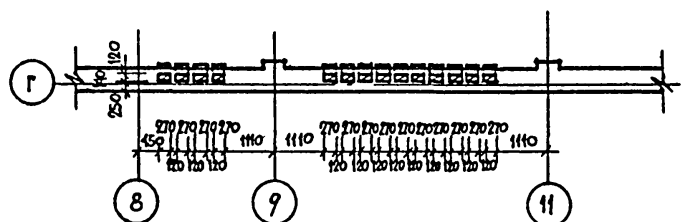


по оси „В“

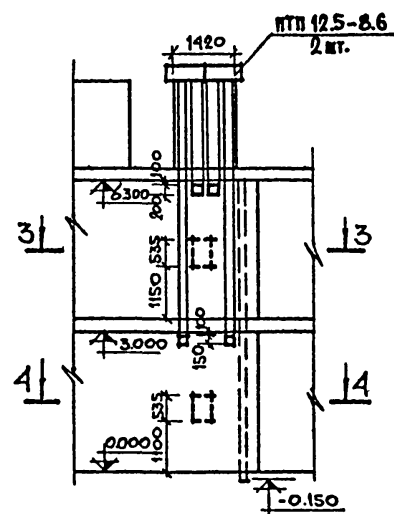


по 3-3

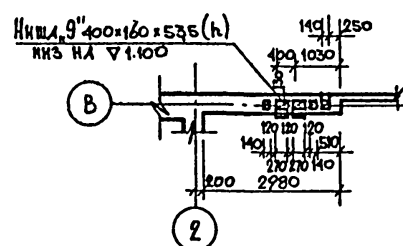


по 4-4

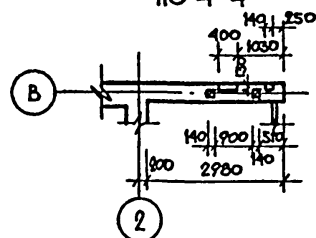


по оси "В"

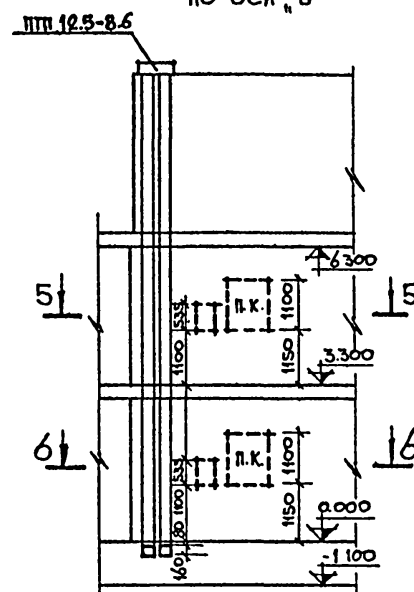


no 5-5

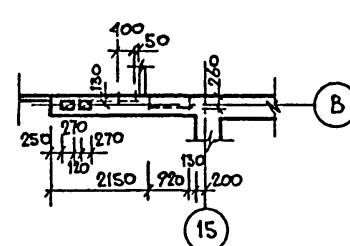


по 6-6

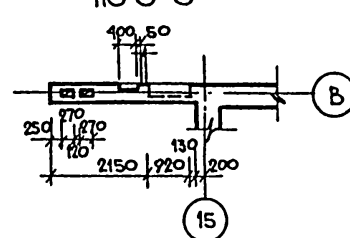


по осн. 5^я

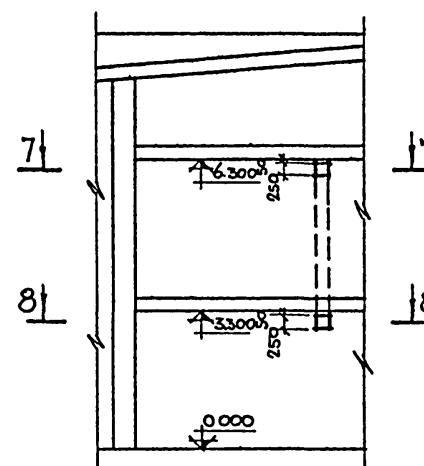


no 7-7

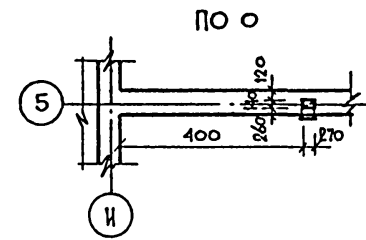


по

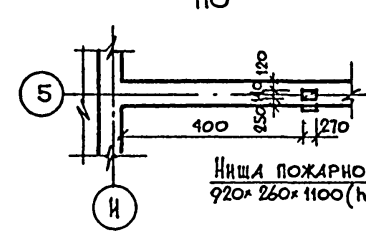



по оси „Д“

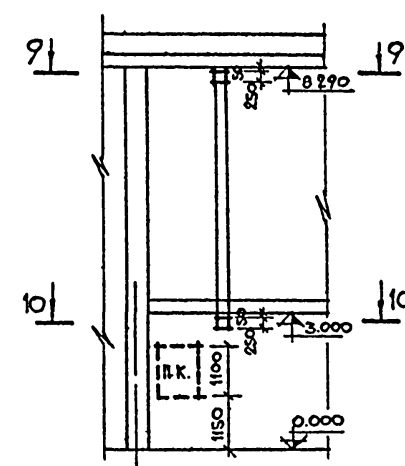

NO 9-9

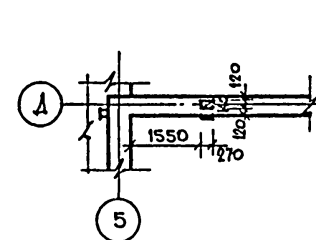







по 10-10

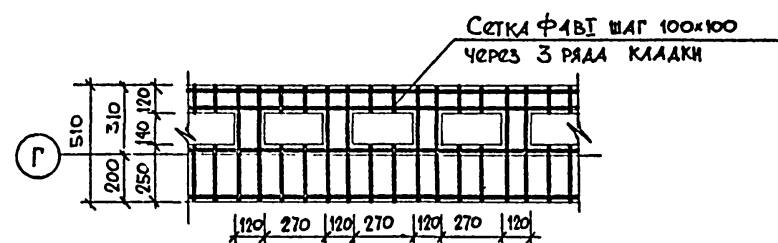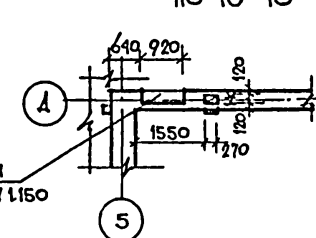[illegible]


КОПИРОВАЛ: *Муж* 17866-01 38

ФОРМАТ 22 Г

BO-1

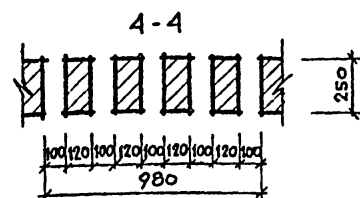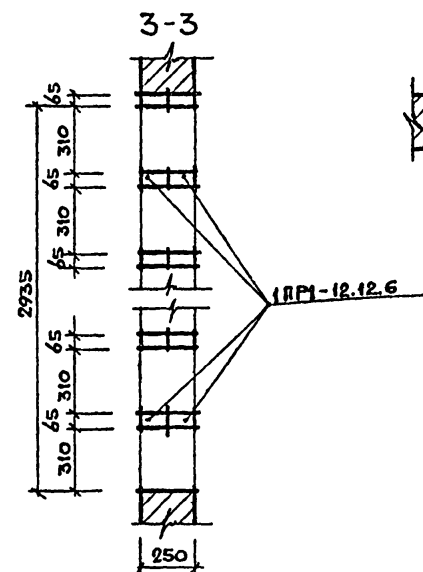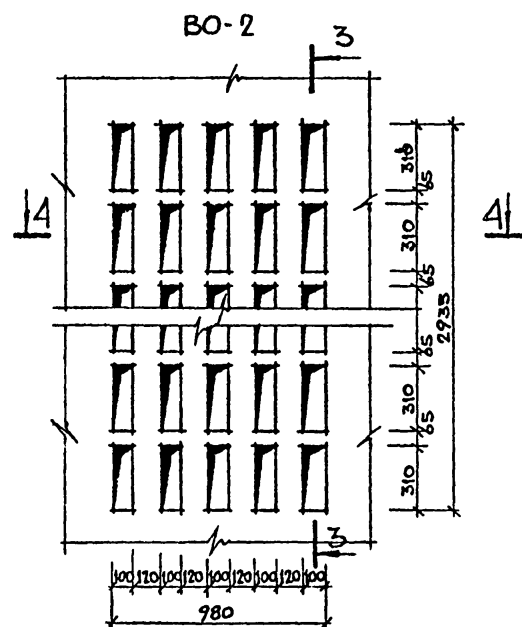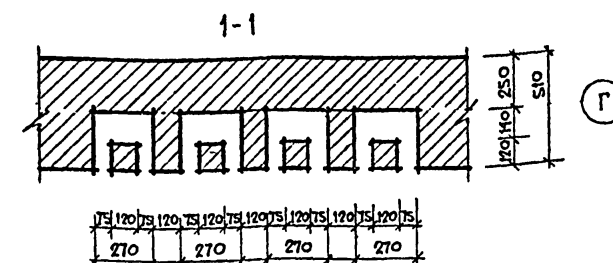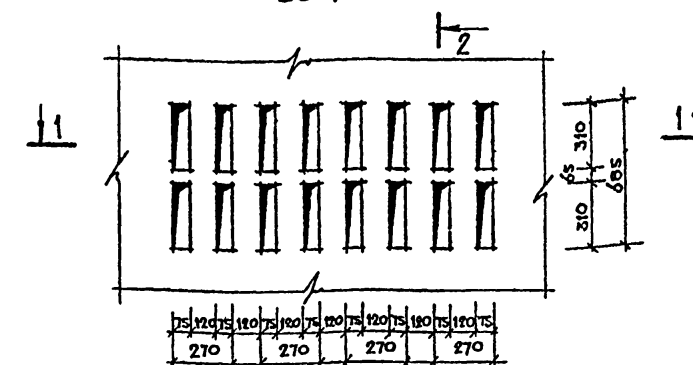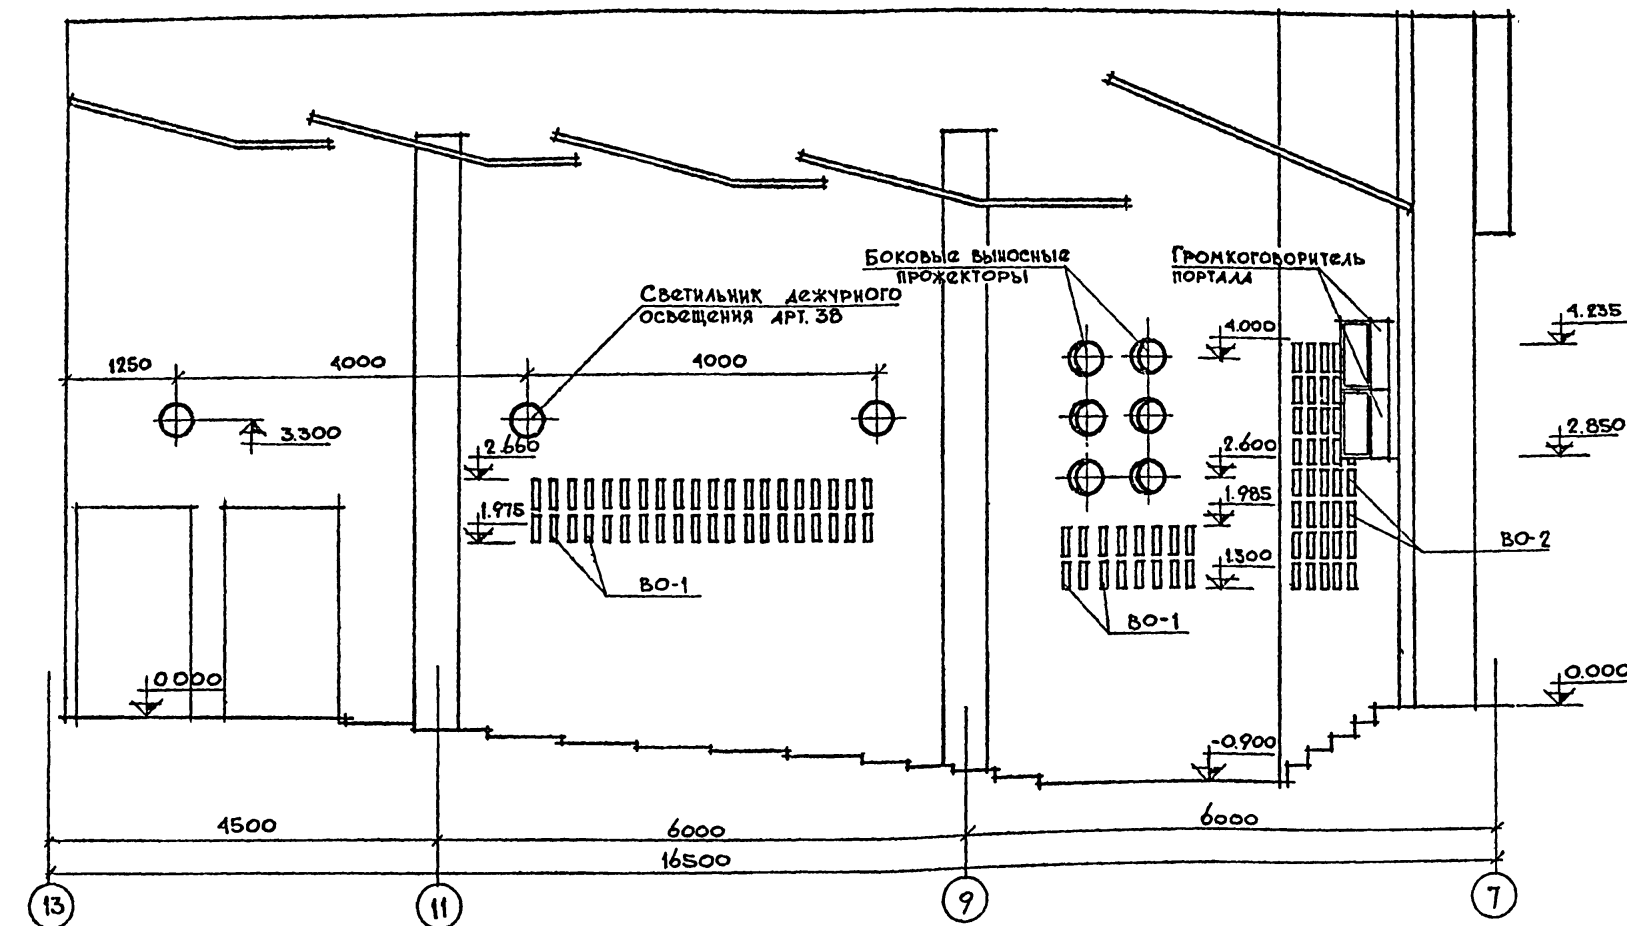


ДАННЫЙ ЛИСТ РАССМАТРИВАТЬ
СОВМЕСТНО С ЛИСТАМИ АС-21
АС-19, АС-39, АС-40

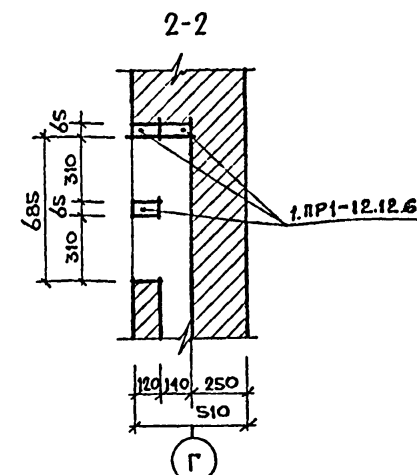[illegible]

КОПИРОВАЛ: *SK* 17866-01 39

ФОРМАТ 22Г



Согласовано	Рек. группы	Об.	Рек. группы	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	20-2575-40
	Рек. группы	Б.К.	Рек. группы	Взам. инв. №			

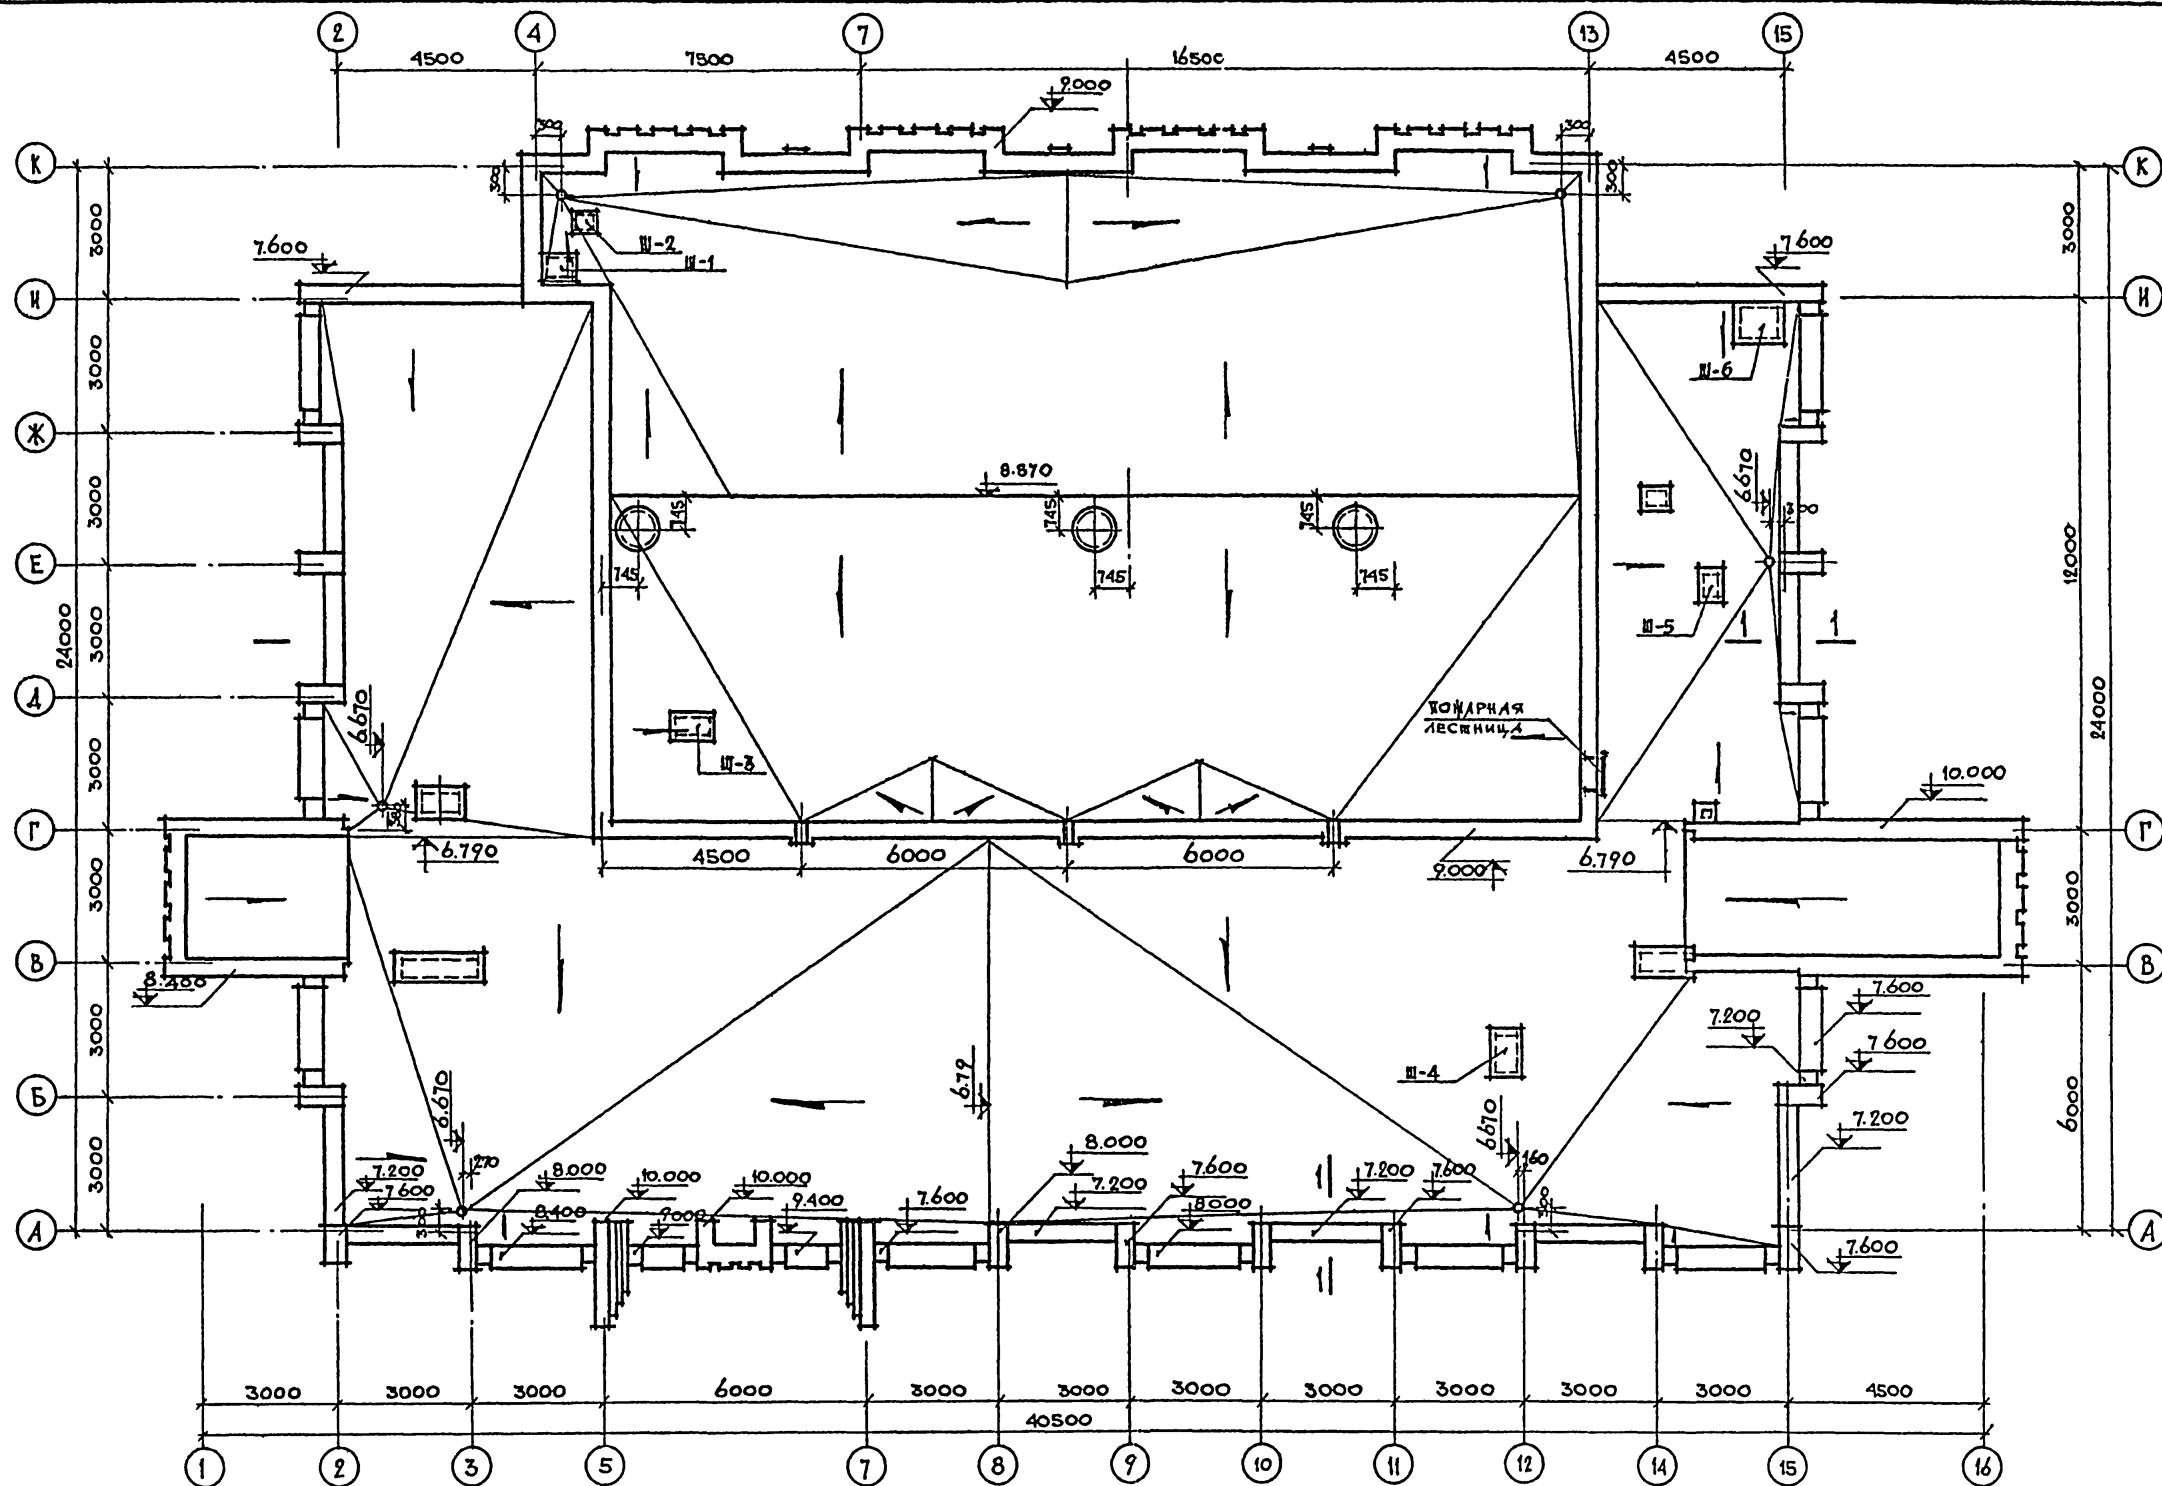

1. Узлы и состав кровли см. детали на черт. АС-22, АС-23
2. Планы этажей см. черт. АС-19, АС-20, разрезы см. чертежи АС-21, АС-22, АС-23, АС-36, АС-51, АС-52
3. Узлы примыкания гидроизоляционного ковра к отдельностоящим трубам (для крепления антенны и радиотрубы) к внутренним водосточкам см. альбом "Детали покрытий жилых зданий" серия 2.160-1 выпуск 1, альбом серия 2.190-1/52, выпуск V.

ТП 264-12-195 АС			
Рук. маст.	Ильченко	И.И.	
Арх. пр.	Таранев	И.И.	
Инж. пр.	Выходцев	И.И.	
Рук. груп.	Евгеньев	И.И.	
Рук. групп	Дорожкин	И.И.	
Тех. арх.	Панюшкин	И.И.	
Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 м.		Страна	Лист
План кровли		Р	АС-38
ЦНИИЭП		Граждансельстрой	

План потолка зрительного зала

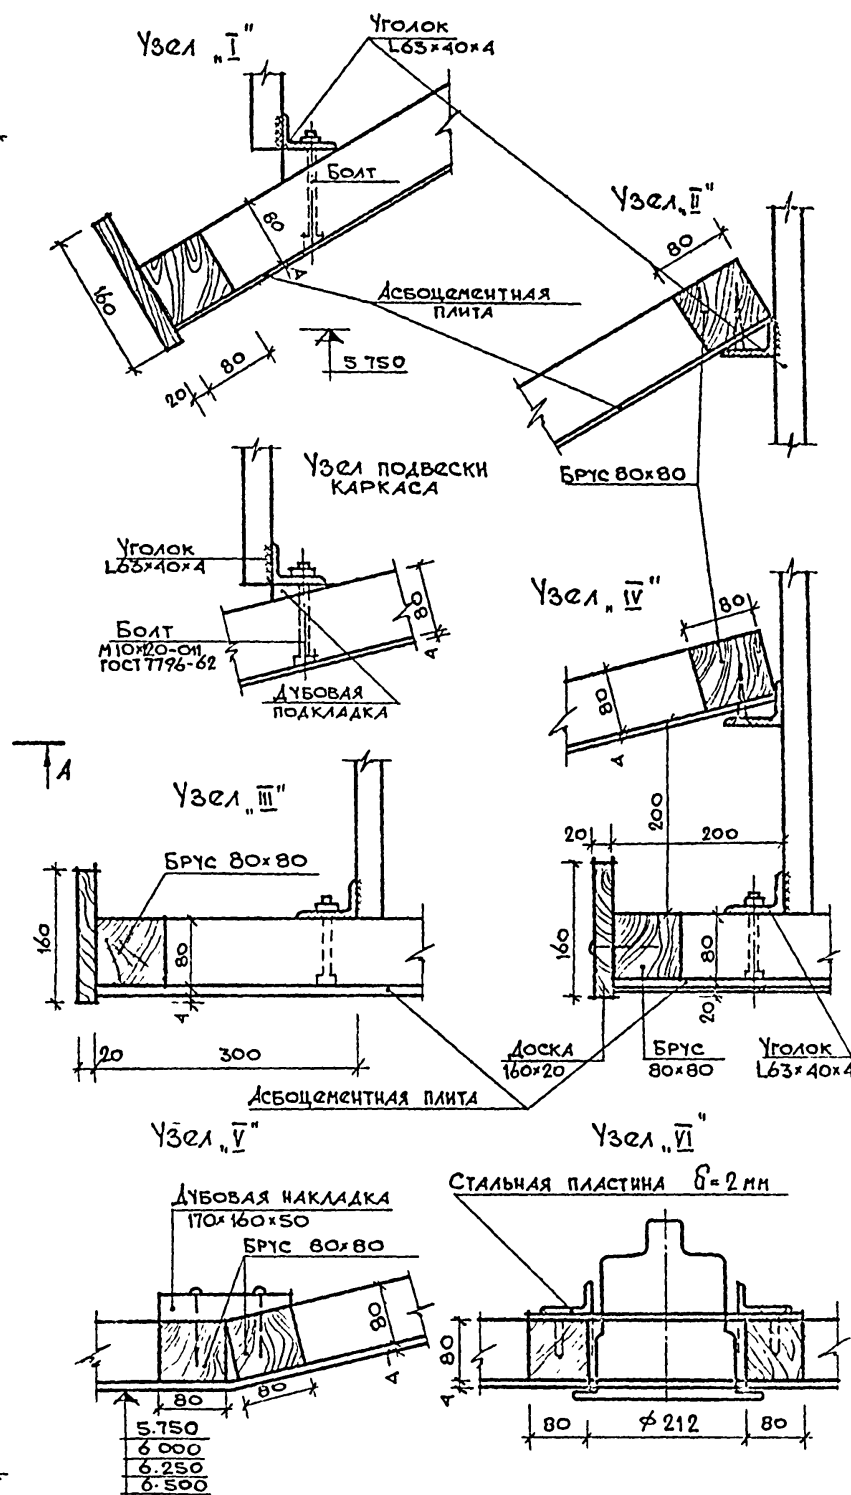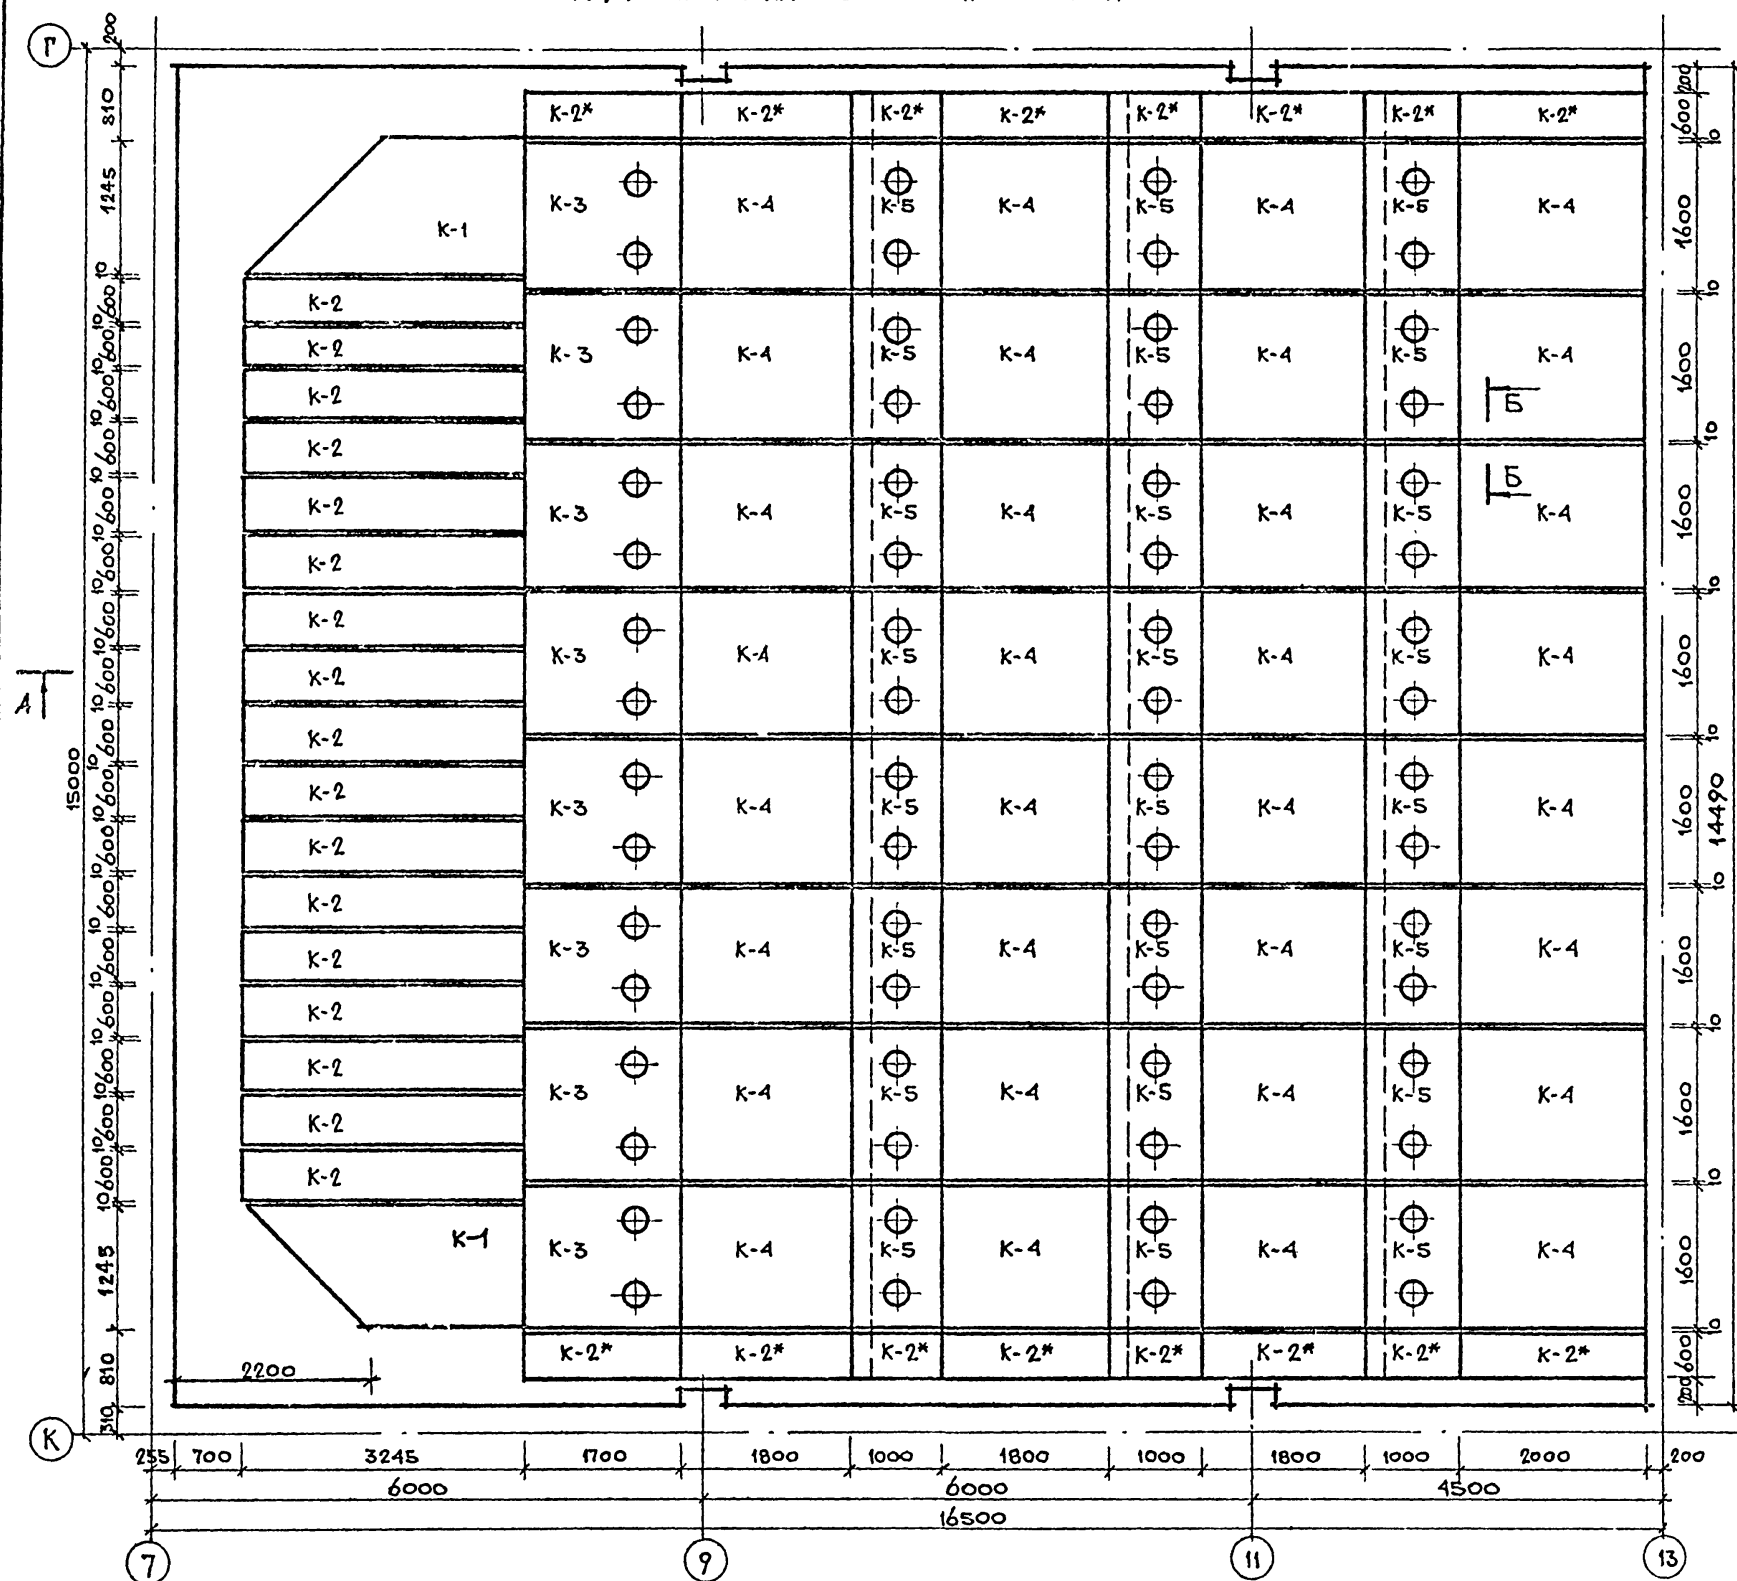

ТЛ-264-12-195 АС

РУК. МАСТ	Омельченко	К. Ю.
И КОНСТР	ТАРАНЕВ	И. Ю.
МА. АРХЛР	ВЫХОДЦЕВ	В. Ю.
МА. ИНЖ. ПР.	КОВРИКИН	В. Ю.
РУК. ГР. ПР.	ЗГРАД	
РУК. ГР. ИНЖ.	КОРОНКО	
ТЕХН. АРХ.	ПАНОШКИН	

Сельский клуб (стены
кирпичные) с залом
на 30 мест

Стадия	Лист	Листов
Р	АС-39	


ЦНИИЭП
Госплана СССР

КОПИРОВАЛ

17866-01 41

ФОРМАТ 221




Разрез по А-А

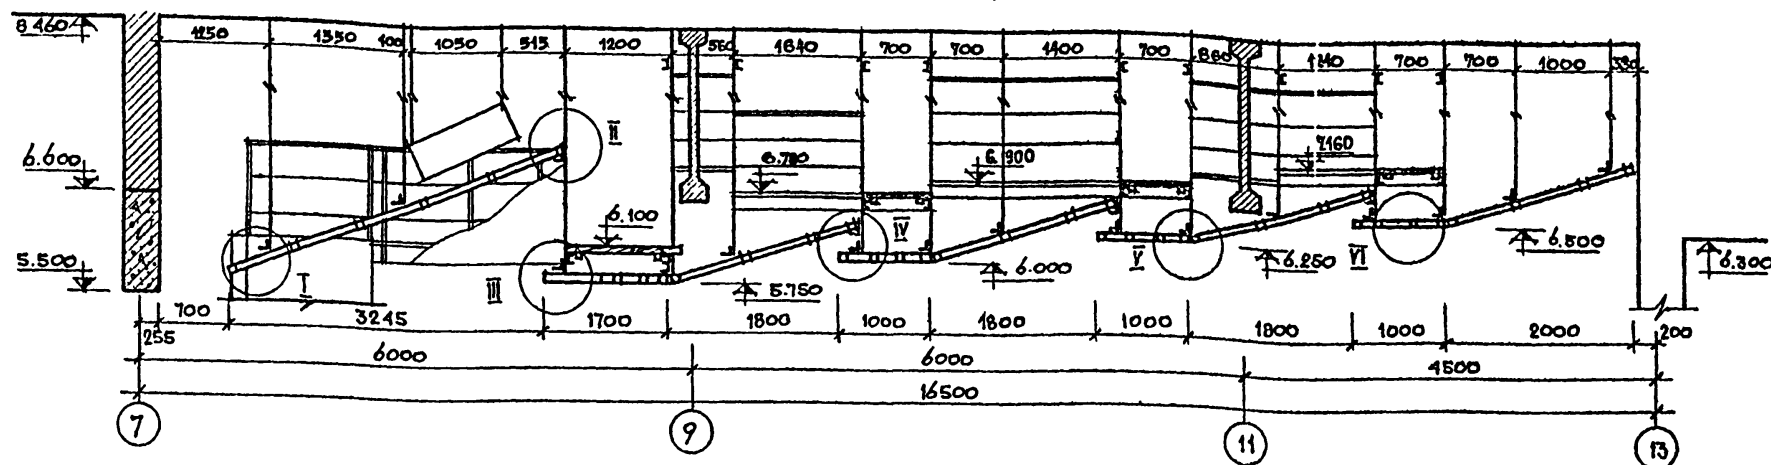


Подвесной каркас К-3

Подвесной каркас К-4


Подвесной каркас К-5



Размещение асбестоцементных листов по каркасам

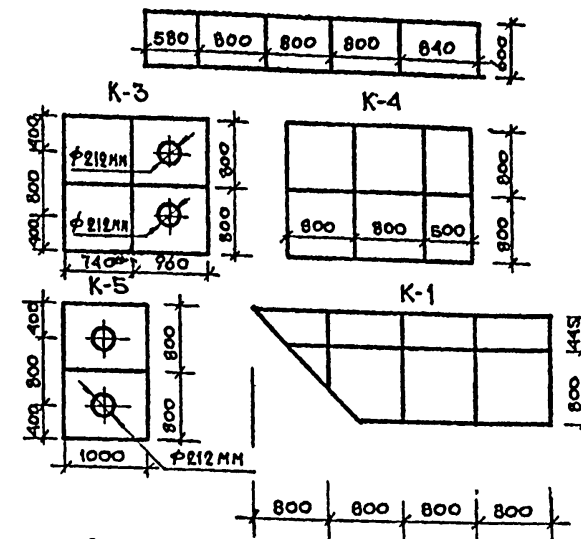

Подвесной каркас К-2

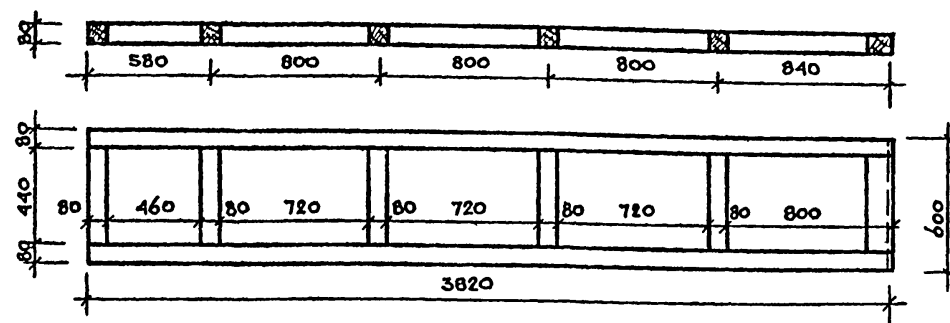

Стальная пластина $\delta=2\text{ мм}$
с отверстием под светильник

Расход материалов на подвесной потолок зрительного зала на 300 мест



Марка каркаса	Сеч. бруса	н/пог. м/м	кол. шт.	Всего м ² на каркас
К-1	80x80	21.6	2	0.2765
К-2	—	10.28	17	1.1185
К-2*	—	6.92	16	0.7086
К-3	—	11.9	8	0.6093
К-4	—	11.74	32	2.4044
К-5	—	8.44	24	1.2964
Итого:		99		6.4136
Наименование		Ед. изм.	Всего	
Асбестоцементные листы $\delta=4\text{ мм}$		м ²	246.8	
Стальная пластина $\delta=2\text{ мм}$		м	8.57	

- Деревянные рамы каркасов крепятся к направляющим уголкам болтами и обшиваются асбестоцементными листами. Асбестоцементные листы крепятся к каркасу одинаковыми шурупами ГОСТ 1144-70, места крепления шпаклевать.
- Стыки листов перед шпаклевкой оклеить тканью "Серпянка", прошпаклевать, тщательно зачистить вощиной бумагой и окрасить поливинилцеллюлозной краской ПВА или эмалью У-311 за 3 раза. Окраску производить с помощью распылителя.
- Вся древесина обрабатывается перед установкой огнезащитными составами.
- Материал каркасов-сосна влажностью до 17%.
- Настоящий лист рассматривать совместно с листами АС-39, АС-41, АС-42.
- Все размеры даны в мм, отметки в метрах.
- Размещение светильников см. лист АС-39.
- Установку дубовых накладок производить до монтажа асбестоцементных плит.
- Крепление каркасов к уголкам (узлы I, II) производить шурупами 5x70 ГОСТ 1144-70.

10. Каркас К-1 изготавливается и подгоняется по месту.

11. Подвесной каркас К-2* изготавливается из каркаса К-2 и подгоняется по параметрам к каркасам К-3, К-4, К-5.

Сечение по Б-Б

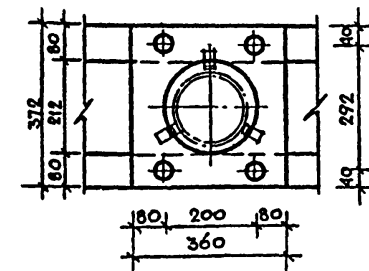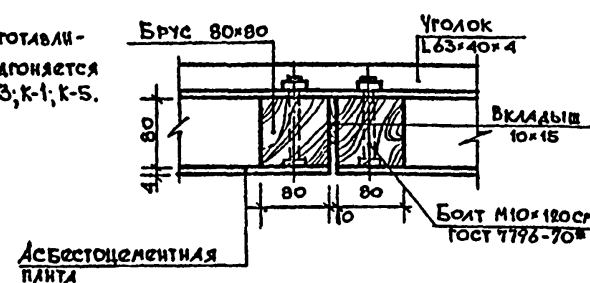

Т.П. 264-12-195 АС

Привязан:

Р.Х. МАСЛОВ
И.Х. МЕТЕР
А.Х. МЕТЕР
А.Х. МЕТЕР
Р.Х. МЕТЕР
Тех. арх.

Сельский клуб (стенные кирпичные) с залом на 300 мест
Подвесной потолок.
Разрез А-А.
Схемы каркасов.









Сталь лист
Р АС-40
ЦНИИЭП
Гражданской

Копировать: 17866-01 42


Формат 22Г.

План металлического каркаса подвешного потолка

Альбом 1
Типовой альбом 264-12-195-АС

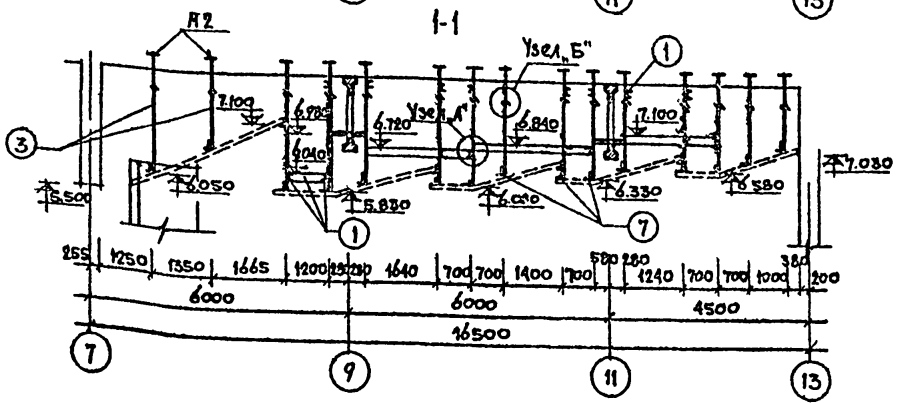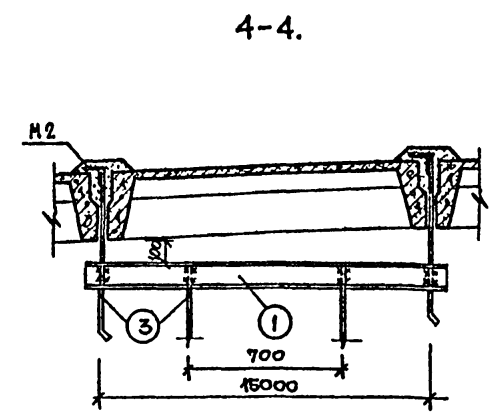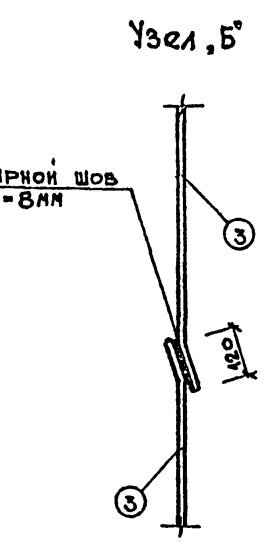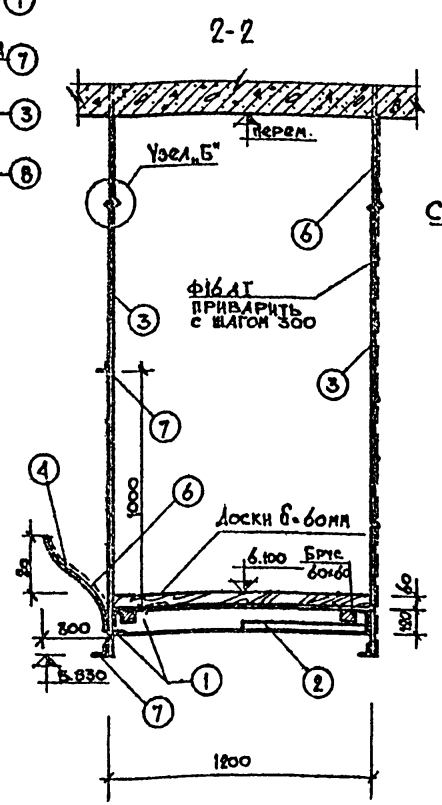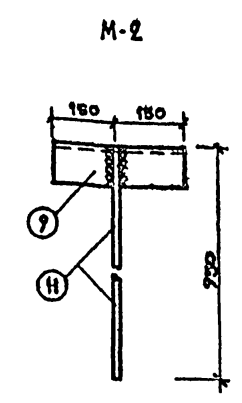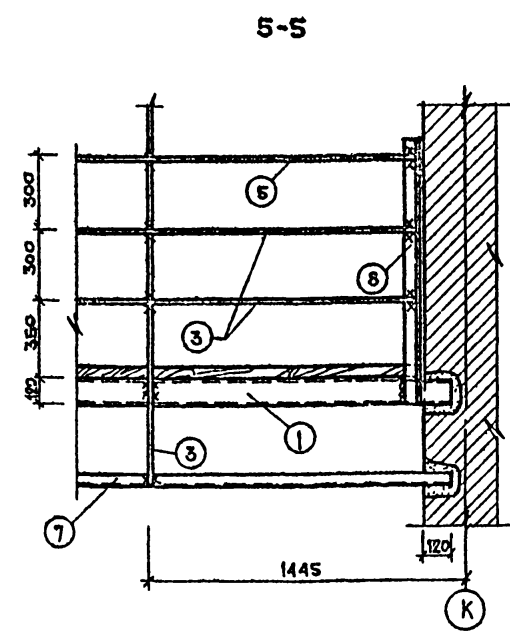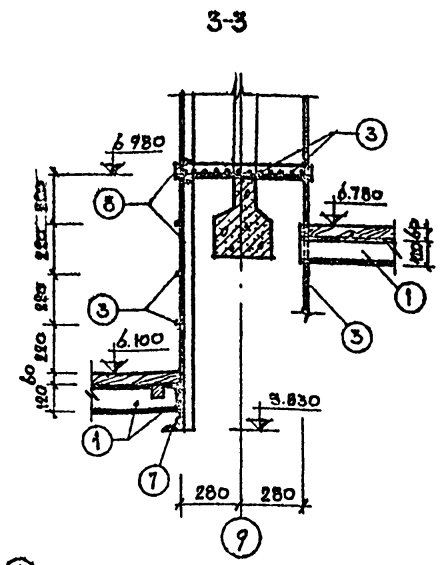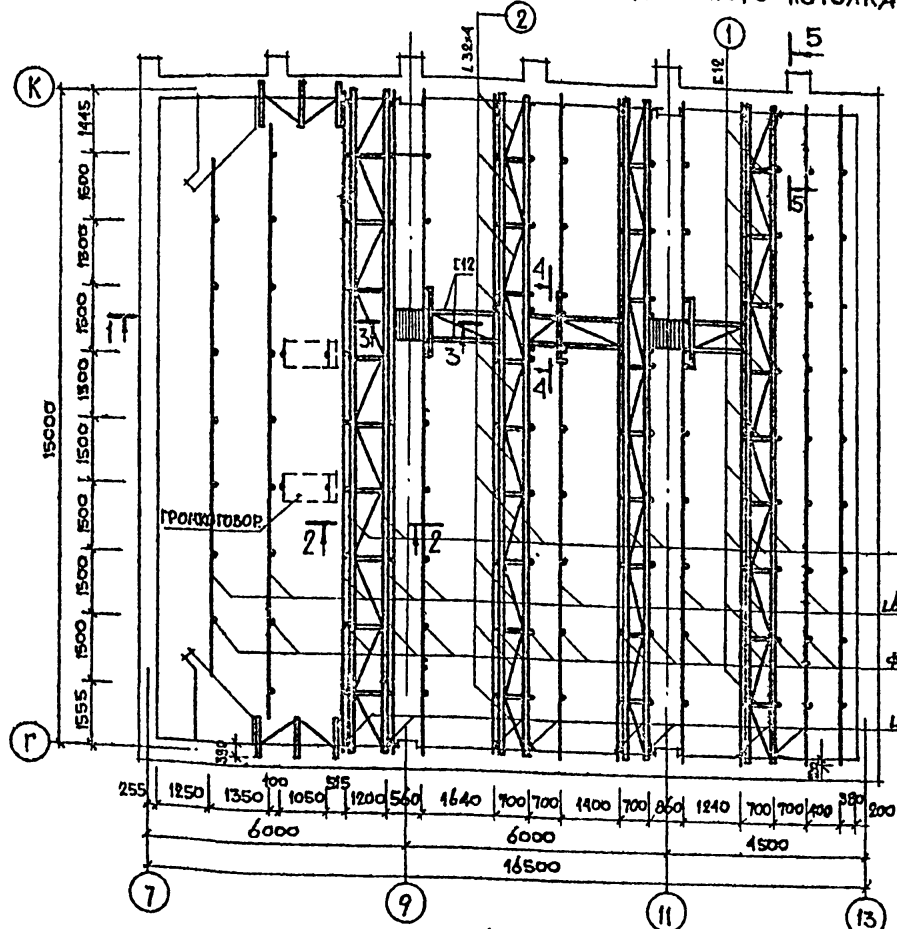


Узел "А"

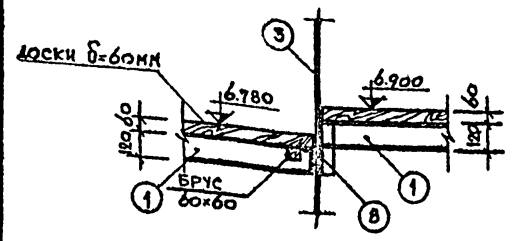

1. Данный лист рассматривать совместно с чертежами. АС-40, АС-39, АС-42
2. Сварку производить электродами 9-42.
3. Все металлические изделия покрыть масляной краской за 2 раза.
4. Все древесину подвергнуть глубокой пропитке антипиреном. Б. Древесина хвойных пород, влажность не более 20%.

Т.П. 264-12-195-АС			
Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест			
План металлического каркаса подвешного потолка зрительного зала. Узлы. Сечения.			
ЦНИИЭП Гражданского строительства			
Копировала: КМ 11866-01 43			
Формат 22Г			

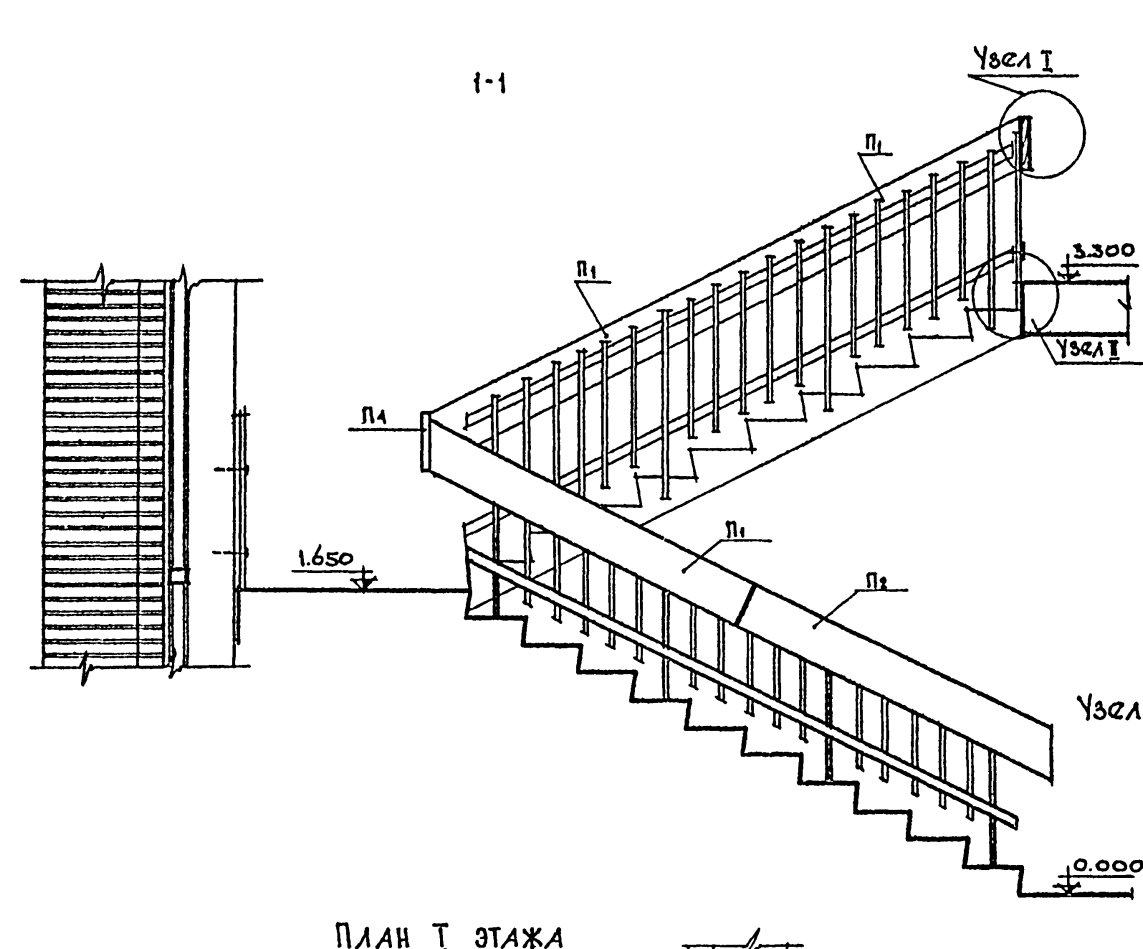

План I этажа


План на отм. 3.300

Спецификация расхода материалов на Л-2


Наименование изделия	Материал	Размеры в мм	ГОСТ	Кол. шт	Вес кг
Поручень П-1	Сосна	35 200 1735		3	18,0
Поручень П-2	Сосна	35 200 1900		1	6,0
Поручень П-3	Сосна	35 225 1455		1	5,0
Поручень П-4	Сосна	35 225 290		1	2,0
Промежуточная стойка	Сталь	20 20 770	2591-71	32	78,0
Стойка основная	Сталь	20 20 1020	2591-71	40	32,0
Накладка	Сталь	4 40 16300	103-51*		21,0

1. Металлические стойки ограждения, промежуточные стойки, накладки, тщательно зачищаются и покрываются мочевино-формальдегидной эмалью горячим способом.
2. Сосновые поручень фанеруют шпоном ясеня и покрывают бесцветным лаком.
3. Соединение элементов ограждения (П-1, 2, 3, 4) осуществить на нагелях.
4. Толщину сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
5. Сварку вести электродами типа Э-42.

ФРАГМЕНТ ОГРАЖДЕНИЯ

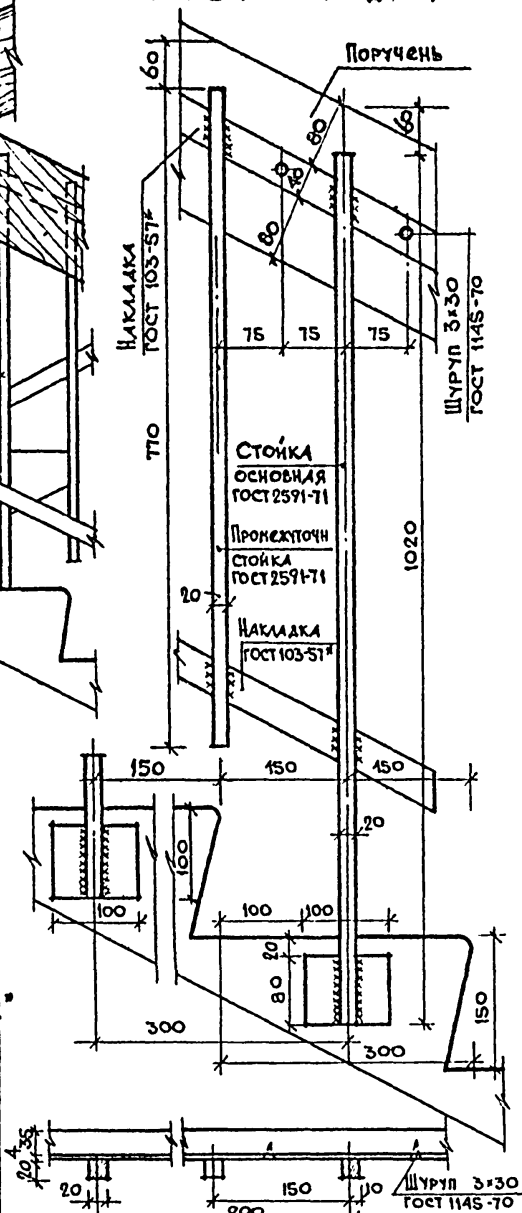

Ограждение на отм. 3.30

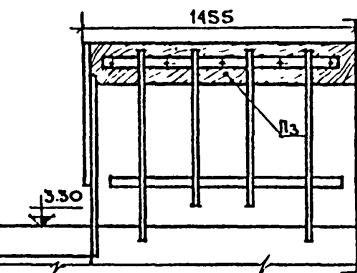

ТП 264-12-195 4С

Привязан:

Инд. №

Рук. МСТ: ИМЬЧЕНКО
 ГЛАВ. АРХИТЕКТОР: ТАРАНЕВ
 А. АРХИТЕКТОР: Выходцев
 А. ИНЖ. ПР.: КОБРИНСКИЙ
 Р. К. Т. Р. А. Р.: СВЯТЫХОВ
 Р. К. Т. Р. И. К.: ДОРОЖКО

Сельский клуб (стенки
 кирпичные) с залом на
 300 мест

Ограждение
 лестницы Л-2.

Стандия: Р
 Лист: АС-43

ЦНИИЭП
 гражданскострой

17866-01 45

Формат 22

С О Г Л А С О В А Н О.

Р. К. Г. Р. У. П. М. О. В.
 Р. К. Г. Р. У. П. М. О. В.
 Р. К. Г. Р. У. П. М. О. В.

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№


№

№


№

№


Дверной блок ИД-1

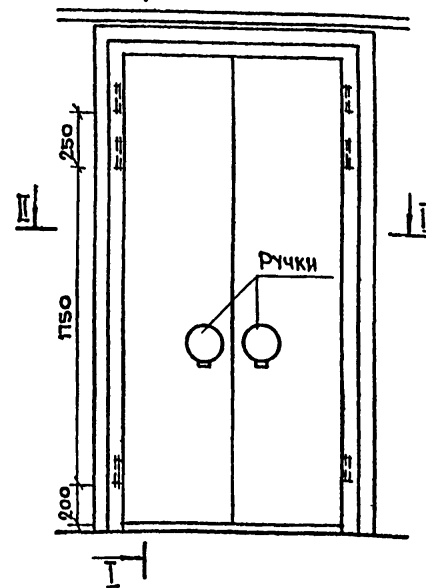


по II-II

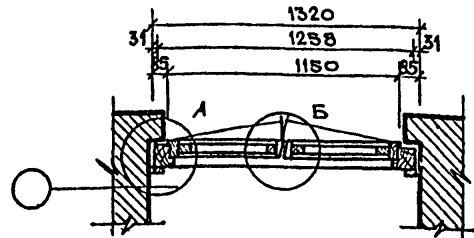


Узел А

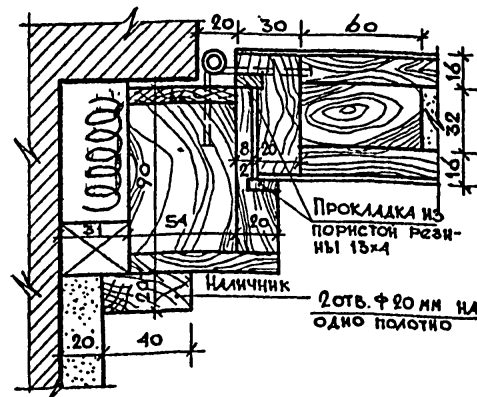


Узел Б

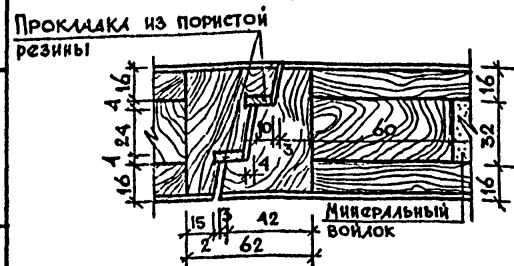


по I-I

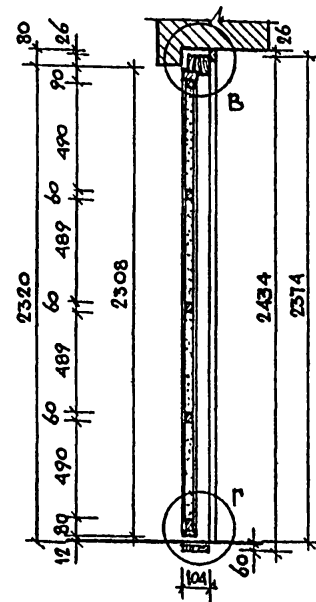


Узел В

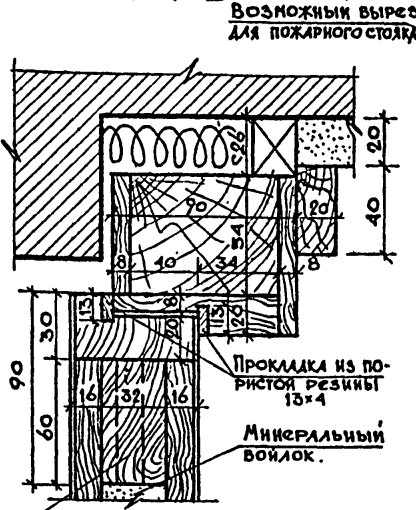


Узел Г

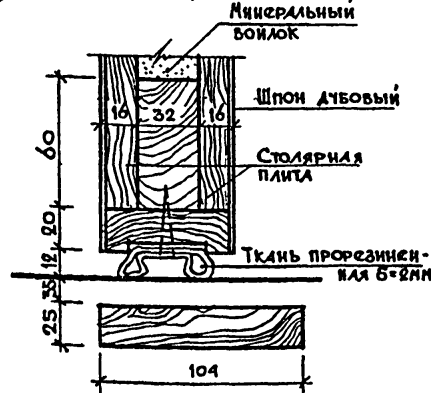


Пожарный шкаф для ПК-1

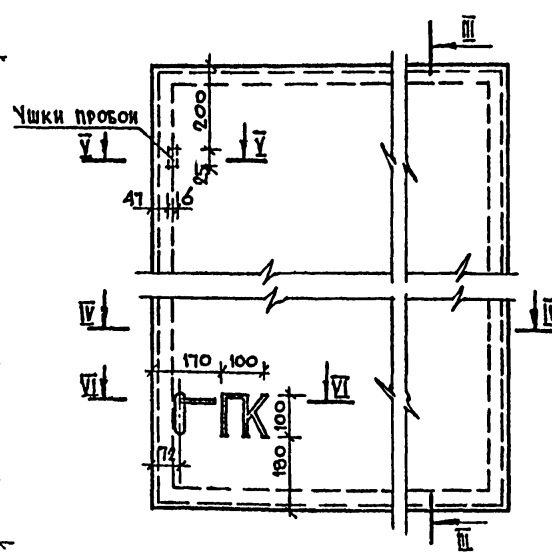


по IV-IV

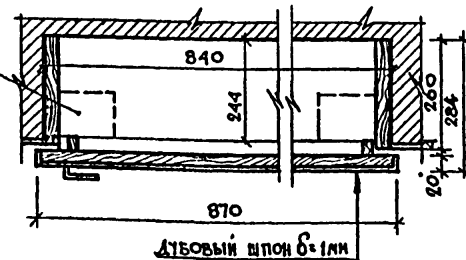


Сечение VI-VI

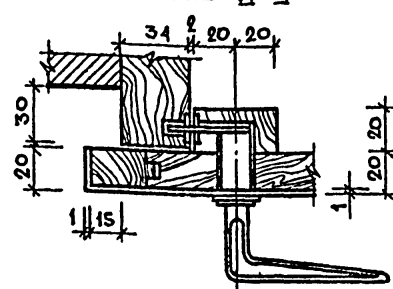




Два проема

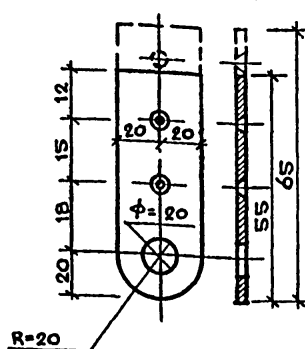

по III-III

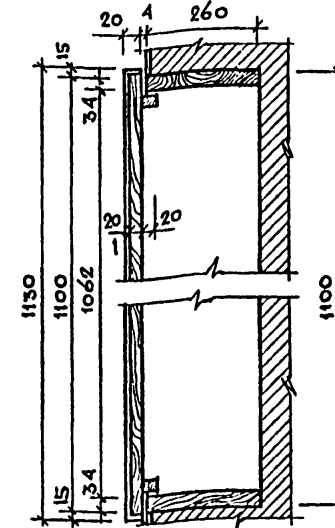

Сечение V-V

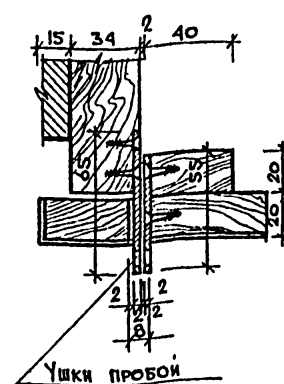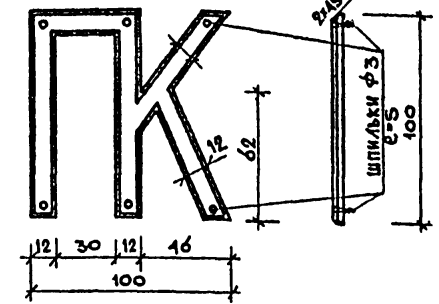Ручка дверная по альбому
тип детали серия 1.135 альбом I лист 136ЭМБЛЕМА
ИЗГОТОВИТЬ ИЗ НИКИЛИРОВАННОЙ СТАЛИ 2-3ММ

Расход материалов на дверной блок ИД-1

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Древесина коробки (сосна) | 0.0278 м³ |
| 2. Древесина полотна (сосна) | 0.0272 м³ |
| 3. Столярная планка 2=16 мм | 2.3260 м |
| 4. Дубовая обкладка полотна | 0.0221 м³ |
| 5. Дубовая обкладка коробки | 0.0179 м³ |
| 6. Шпон дубовый | 2.9070 м² |
| 7. Наличник (дуб) для ИД-1 | 0.0074 м³ |

Петли дверные И-100 ГОСТ 5088-65 6 шт
Ручки дверные тип серия 1.135 альбом I лист 136 4 шт

Расход материалов на пожарный шкаф ПК-1

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Доска сосна | 0.0607 м³ |
| 2. Ножовой шпон дубовый | 1.000 м² |
| 3. Завертки оконные ГОСТ 5090-65 | 1 шт |
| 4. Рояльная петля 2=1030 мм | 1 шт. |

1. Двери внутренние ИД-1 покрыть матовым лаком полиэфирным лаком светлого тона.
2. Двери наружные ИД-1 покрыть бесцветным водоотталкивающим лаком.
3. Шкаф ПК-1 оклеить дубовым шпоном, покрыть матовым полиэфирным лаком.

Т.П. 264-12-195 АС

Привязан:


ИВ. №

Рук. маст.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.
Лаконст	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.
Лаконст	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.
Лаконст	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.
Лаконст	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.
Лаконст	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.
Лаконст	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.
Лаконст	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.
Лаконст	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.
Лаконст	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.	И.М.И.И.И.И.

Сельский клуб (стенки
кирпичные) с залом
на 300 местСклад Лист Листов
Р АС-44Дверной блок ИД-1,
пожарный шкаф ПК-1.ЦНИИЭП
Гражданского строительства

17856-01 46

Формат 22Г

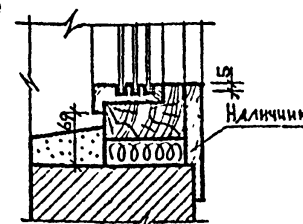

Сечение 7

35
R10
30
6
27
27
27
150
35
R10

1	ДРЕВОСНИНА ПОЛОТНА	0.4840	м
2	СОСНОВАЯ РЕШКИ 10x45	0.0351	м
3	БРУС 74x130	0.0769	м
4	СОСНОВАЯ ДОСКА 20x150	0.0007	м
5	НАКАЛАДКА НИЖНЯЯ ЛЕВАЯ (ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ)	2	шт
6	НАКАЛАДКА НИЖНЯЯ ПРАВАЯ (ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ)	2	шт
7	БОЛТ М12	36	шт
8	БОЛТ М10	4	шт
9	РУЧКА НА ВОРОТА	1	шт
10	УПЛОТНИТЕЛЬ МНН. ВАТА	0.114	м ²

1. Древесина коробки	0.0287	м³
2. Древесина переплета	0.0109	м³
3. Наличник	0.0198	м³
4. Стекло	0.700	м²

1. Окно раздвижное ОР-1 окрасить нитро-эмалью. Белого цвета.

30		20		6		Т. П. 264-12-195 АС	
Рук. МСТ		ОМЕЛЬЧЕНКО		МШ.			
ГЛА. КОНСТ.		ТАРАНЕВ		МШ.			
ГЛА. АРХ. ПР		ВЫХОДЦЕВ		МШ.		Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест	
Рук. ГР. АРХ		ЕВГРАФОВ		МШ.		Стадия	
Рук. ГР. НИЖ		ДОРОЖКО		МШ.		Лист	
Ст. АРХ.		МУРАВЬЕВ		МШ.		Листов	
Привязан:						Р	
						АС-45	
ИНВ. №						ЦНИИЭП	
						ГРАЖДАНСКО-СЕЛЬСТРОИ	
						Ворота склада декорации №1	
						Окно ОР-1 (регуляторная).	

КОПИРОВАЛ: *Л/В* 17866-01 47 ФОРМАТ 22Г

ОБЩИЙ ВИД ГАРДЕРОБА




РАЗРЕЗ 1-1

ФАСАД СЕКЦИИ БАРЬЕРА ГАРДЕРОБА

ВИД СБОКУ

Альбом I

Типовой проект 264-12-195-АС

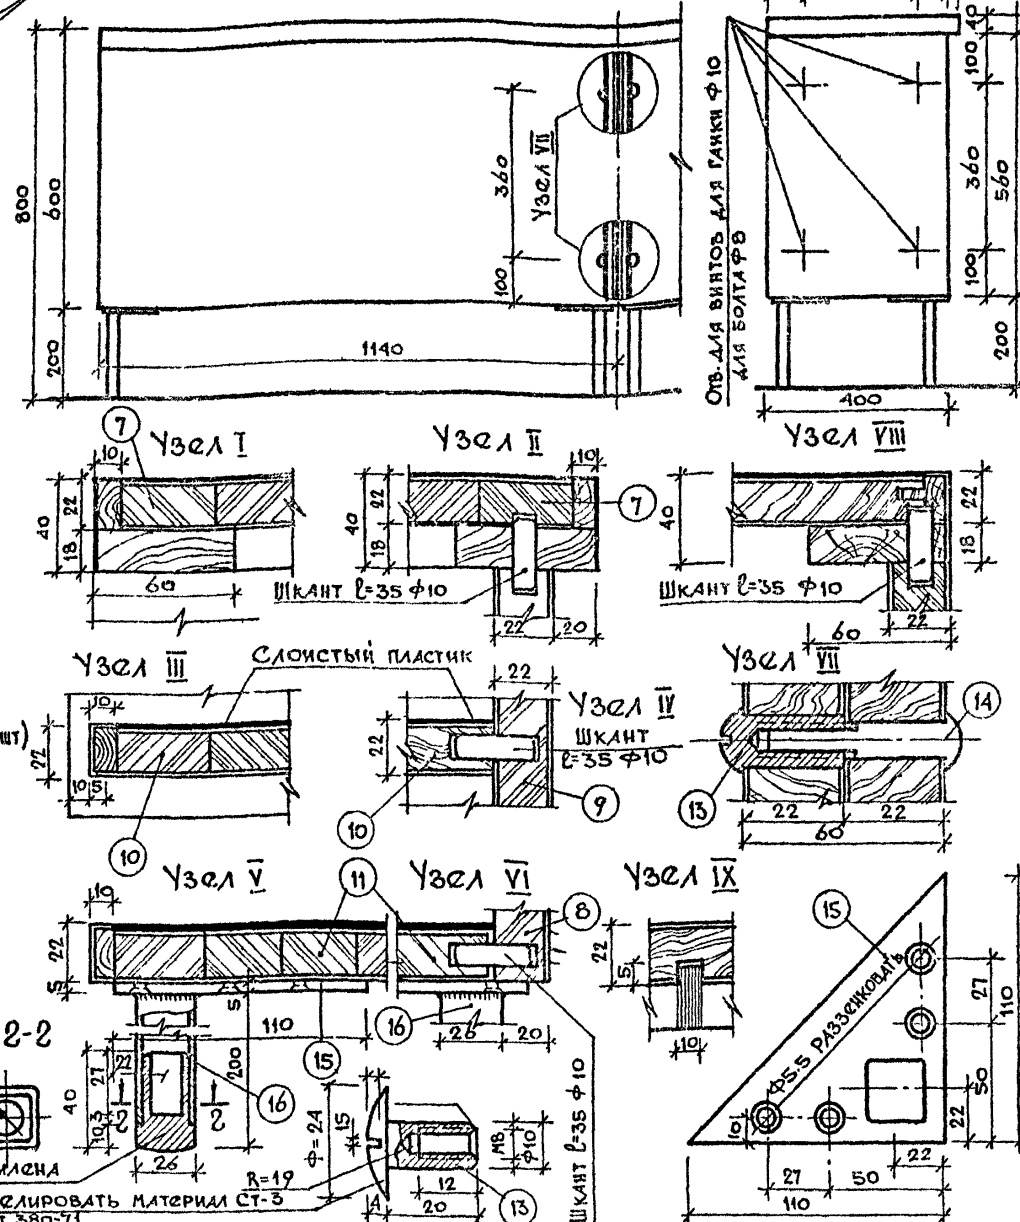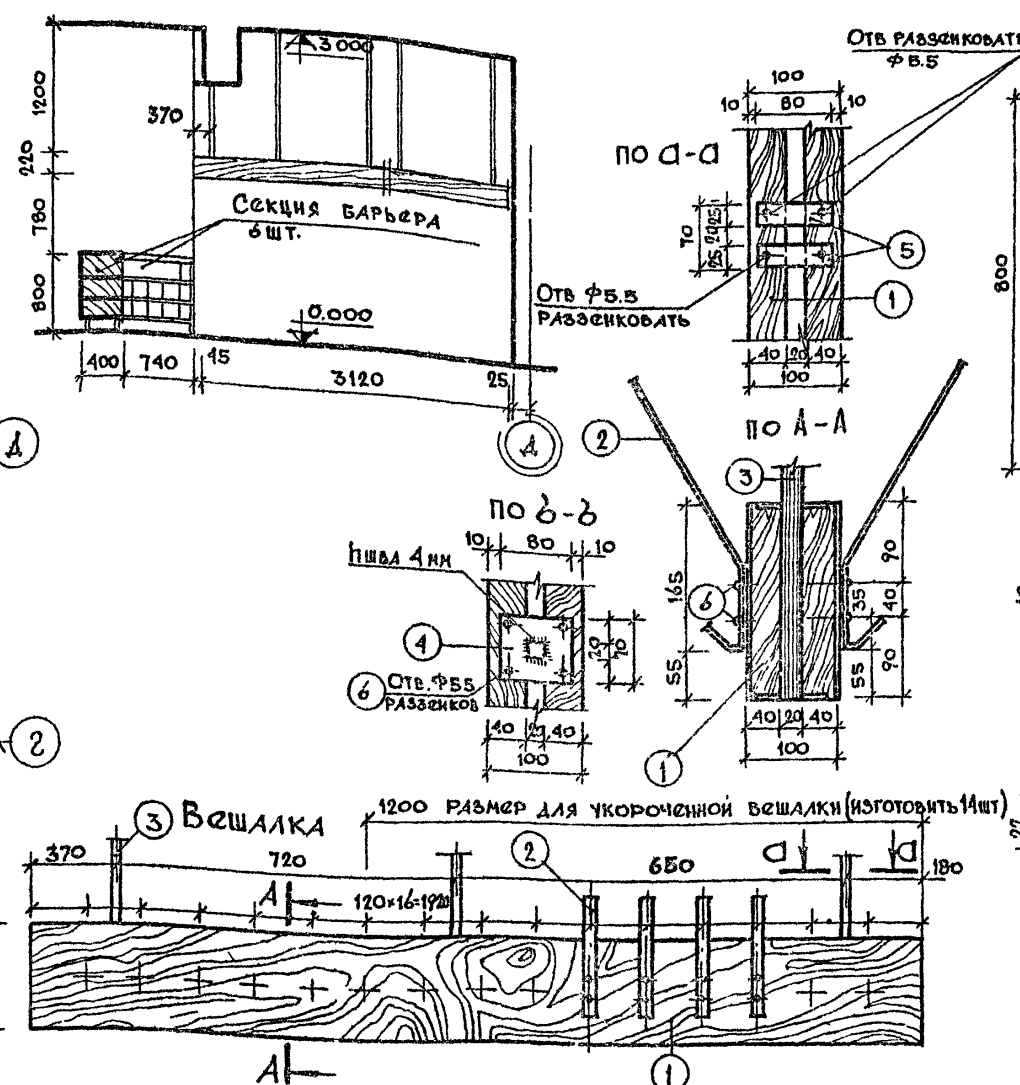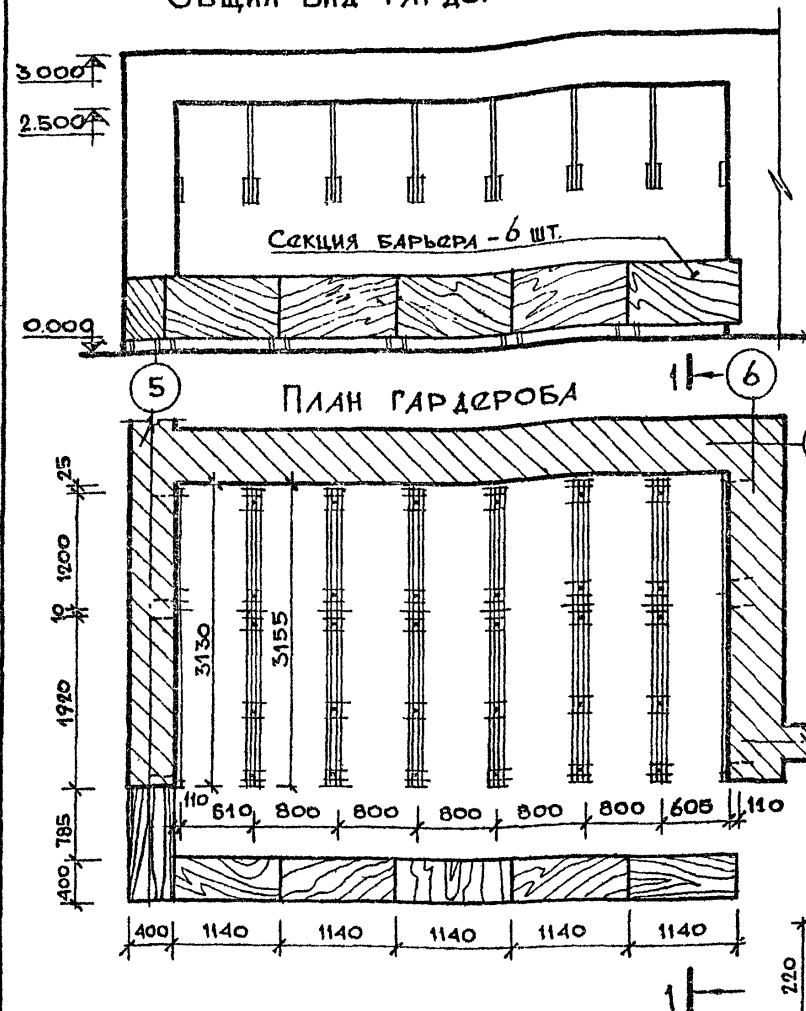


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ВЕШАЛКИ ГАРДЕРОБА


№ п/п	Наименование изделия	Матер.	Размеры в мм	Кол-во	ГОСТ	Вес в кг
1	Шиток вешалки	Сосна	40x220x1920	14		
2	Крючок	Сталь	5x20x390	336	103-57*	100.41
3	Подвеска	Сталь	20x20x1700	30	2591-57*	160.0
4	Накладка нижняя	Сталь	4x70x80	30	103-57*	7.39
5	Накладка верхняя	Сталь	4x25x80	60	103-57*	5.26
6	Шуруп	Сталь	45x30	1032	1145-60	

Вид со стороны вешалок

РАЗРЕЗ ПО Б-Б

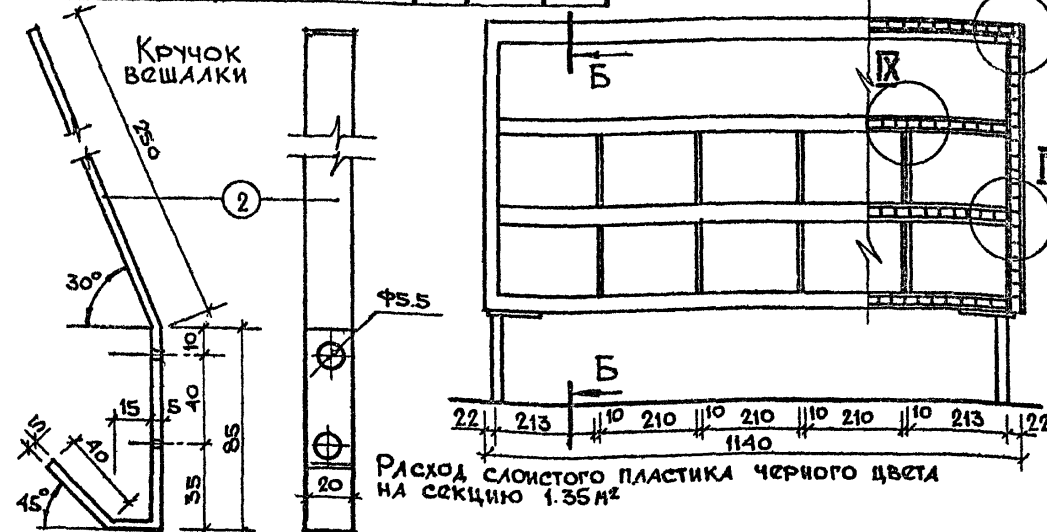

Расход слоистого пластика черного цвета на секцию 1.35 м²

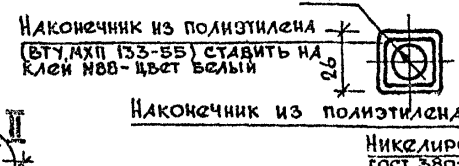

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА СЕКЦИЮ БАРЬЕРА

№ п/п	Размеры в мм	Кол-во	Примечание
7	1140 400 40	1	
8	1140 560 22	1	
9	560 358 22	2	
10	1096 348 22	2	
11	1096 358 22	1	
12	343 174 10	8	

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА СЕКЦИЮ БАРЬЕРА ГАРДЕРОБА







№ п/п	Наименование изделия	Размеры	Стандарт	Кол-во	Примечание
13	Болт специальный МВ	МВ10x24	Паст. черт.	16	
14	Болт	МВ13x20	ГОСТ 7801-62	16	
15	Фланец	110x110	Паст. черт.	4	
16	Ножка трубы Ф25	Л=190 8-3	ГОСТ 8639-57	4	

1. Шитки вешалки обфигуровать ореховым шпоном с лицевой стороны и торцевой. 2. Позиции 2, 6 никелировать. 3. Подвески приварить к закладным деталям потолка. 4. Секция барьера-щитовой конструкции с подсажными металлическими ножками собирается на шкантах с клеем и шурупах. 5. Верхние плоскости крышек и ячеек для обуви облицованы слоистым пластиком черного цвета остальные поверхности облицованы строганой фанерой ясеня по черновой рубашке. 6. Отделка-покрытие матирующим нитролаком. 7. Секции собираются между собой винтами и специальными гайками МВ. 8. Металлические ножки и фланцы покрыты мочевино-формальдегидной эмалью горячим способом в черный цвет.




Т. П. 264-12-195-АС					
Рук. маст.	Им. С. В. ЧЕНКО	Рук. маш.	Им. С. В. ЧЕНКО	Созд. кл. и э. (стены, кирпичные) с залом на 300 мест	Ст. лист
Гл. конст.	ТАРАНЕВ	Гл. арх. пр.	ТАРАНЕВ	П	Лист 47
Гл. инж. пр.	КОВРИЖКИН	Рук. тр. инж.	ДОРОЖКО	Стойка гардероба, детали	И. И. И. Э. П.
Ст. арх. пр.	МУРАВЬЕВА	Копиров.	КАРПОВА	Гражданский стр.	

17866-01 49

Формат 229

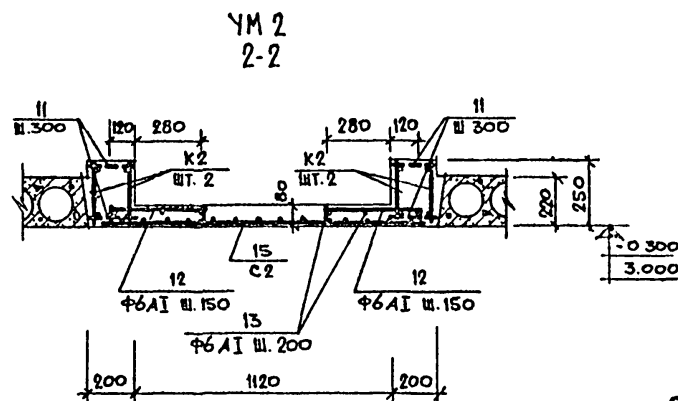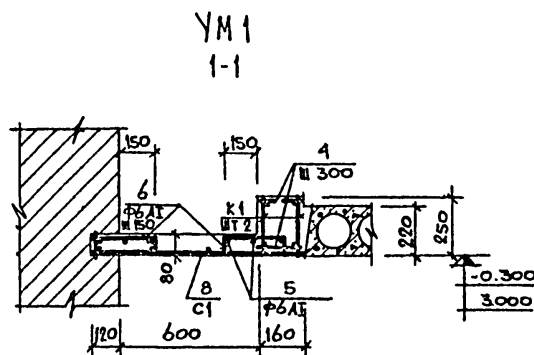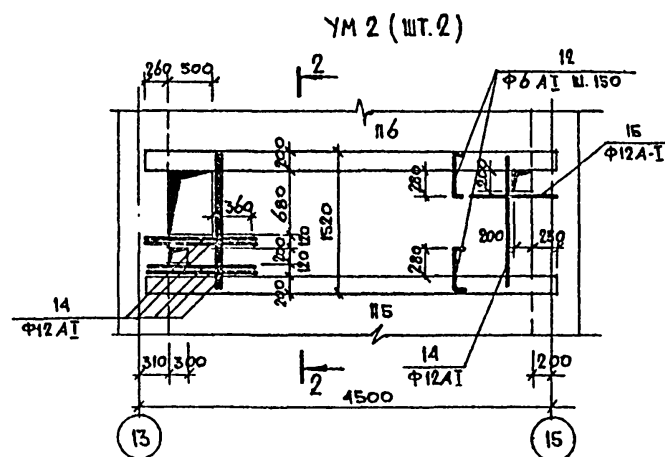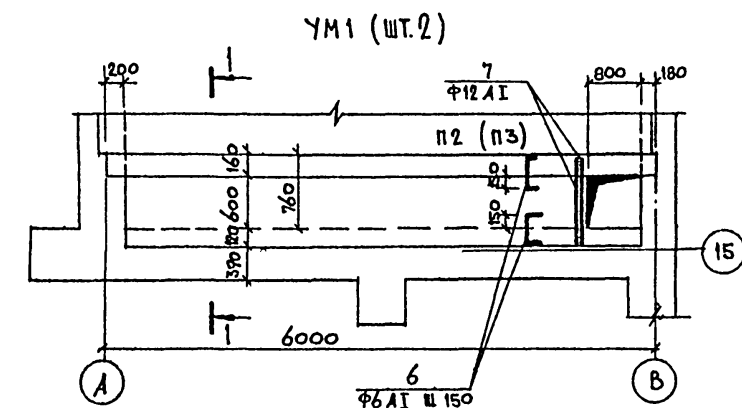

УМ3 (шт. 3), УМ4 (шт. 3), УМ4' (шт. 1)

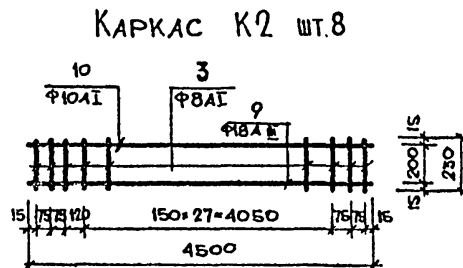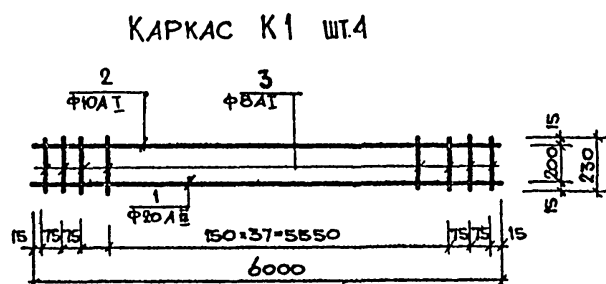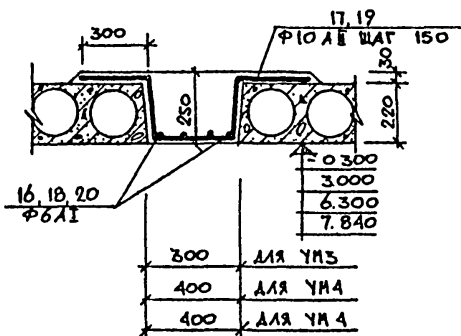


Ведомость стержней

Марка элемента	Марка арм. эл.	Поз.	Эскиз или сечение	Ф. мм.	Длина мм.	Кол-во	Общая масса кг.
УМ1	К1	1	—	20 А II	6000	2	29.60
		2	—	10 А I	6000	2	7.40
		3	—	8 А I	230	88	8.00
		4	—	6 А I	140	42	1.30
		5	—	6 А I	6000	6	6.66
		6	70 270 70	6 А I	410	70	6.37
		7	—	12 А I	750	2	1.34
	С1	8	СВАРНАЯ СЕТКА 250/150/3/4 900	—	5000	1	4.95
Бетон марки 200				м³	—	—	0.56
УМ2	К2	9	—	18 А II	4500	4	36.0
		10	—	10 А I	4500	4	11.11
		3	—	8 А I	230	140	12.72
		11	—	6 А I	180	64	2.56
		12	70 400 70	6 А I	540	50	6.00
		13	—	6 А I	3950	6	5.26
		14	—	12 А I	1500	8	10.65
	С2	15	СВАРНАЯ СЕТКА 100/100/5/5 1500	—	3950	1	19.75
Бетон марки 200				м³	—	—	0.60
УМ3	К1	16	—	6 А I	4500	3	3.00
		17	300 230 280 230 300	10 А II	1340	28	23.15
			Бетон марки 200	м³	—	—	0.34
УМ4	К1	18	—	6 А I	6000	4	5.33
		19	300 230 380 230 300	10 А II	1440	34	30.21
			Бетон марки 200	м³	—	—	0.60
УМ4'	К1	20	—	6 А I	3150	4	2.80
		19	300 230 380 230 300	10 А II	1440	22	19.55
			Бетон марки 200	м³	—	—	0.32
MC1		21	СМ ЧЕРТЕЖ	10 А I	850	1	0.52
MC2		22	ТО ЖЕ	10 А I	550	2	0.68


- Защитный слой бетона принять 20 мм.
- Монолитные плиты имеют опирание на стены 120 см.
- Арматуру сеток плит участков приварить к арматуре каркасов контактной точечной сваркой.
- Настоящий лист смотреть совместно с АС-16, АС-27, АС-28.

Т.П 264-12-195-АС			
Р.У.К. МАСТ.	У.М.Е.Л.ЬЧ.Е.Н.К.О.	С.Е.Л.ЬС.К.И.Й К.Л.У.Б. (С.Т.Е.Н.Ы КИР. ПИ.Ч.Н.Ы.Е) С З.А.Л.О.М НА 300 МЕСТ	С.Т.А.Н.А Л.И.С.Т. Л.И.С.Т.О.В.
Р.А.К.О.Н.С.Т.Р.	В.А.Р.А.Н.Е.В.	М.О.Н.О.Л.И.Т.Н.Ы.Е У.Ч.А.С.Т.К.И. У.М.:	Ц.Н.И.И.Э.П.
А.А.Р.Х. П.Р.	В.Ы.Х.О.Д.Ц.Е.В.	Г.Р.А.Д.А.Н.С.Е.Л.ЬС.Т.Р.О.Й	
А.И.Н.Ж. П.Р.	К.О.В.Р.И.Ж.К.И.		
Р.У.К. Г.Р.А.Р.Х.	Е.В.Г.Р.А.Ф.О.В.А.		
Р.У.К. Г.Р.А.Н.К.	Д.О.Р.О.Ж.К.О.		


УМ-5

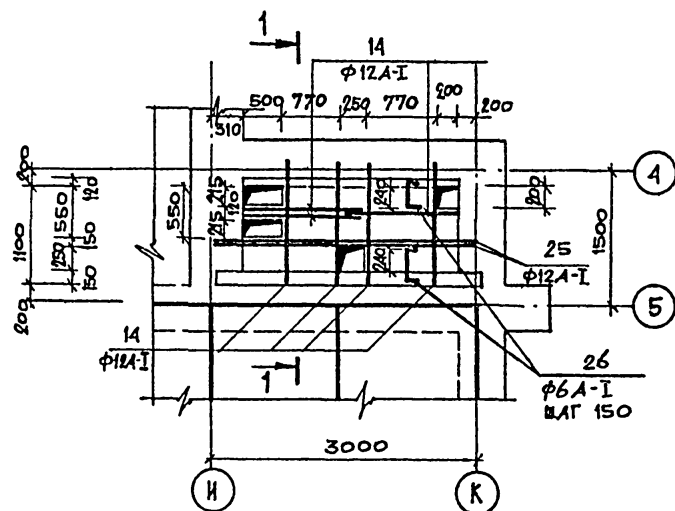


1-1

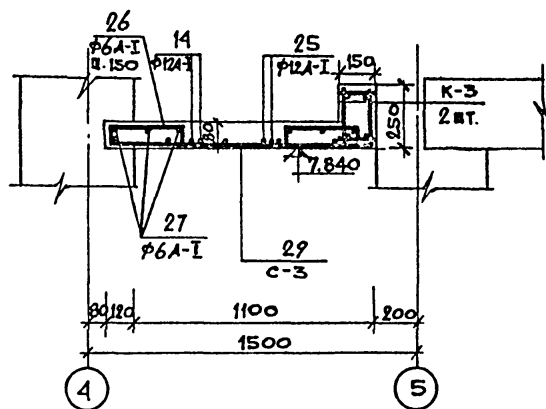


КАРКАС К-3 (шт. 2)

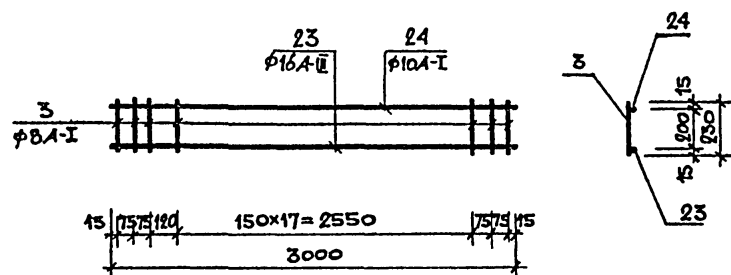


УМ-6

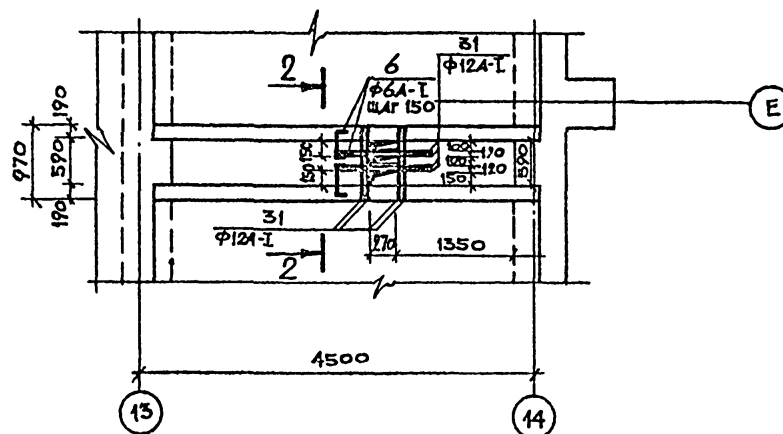


2-2

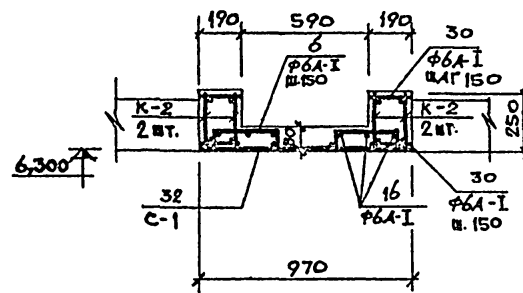

УМ-7, УМ-7'

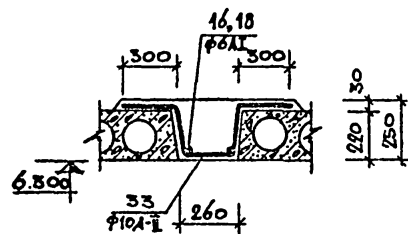

УМ-8

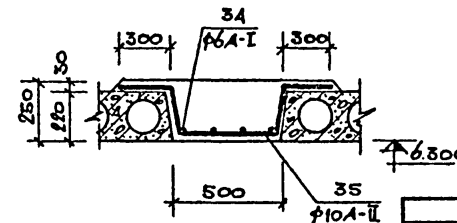

Ведомость стержней

МАРКА ЗА-НТА	МАРКА АРМ. ЭЛЕМ.	Поз	Эскиз или сечение	Ф мм	ДЛИНА мм	КОЛ.	ОБЩАЯ МАССА кг
УМ-5	К-3 2 шт.	23	—	16A-II	3000	2	9.47
		24	—	10A-I	3000	2	3.70
		3	—	8A-I	230	46	4.18
	СТА. СТЕР.	25	—	12A-I	3000	2	5.33
		14	—	12A-I	1500	7	9.32
		26	70 360 170	6A-I	500	30	3.33
		27	—	6A-I	3000	6	4.00
		28	—	6A-I	130	22	0.63
		СЗ 29	250/150/3/4 1300	—	3000	1	3.99
		ОБЪЕМ БЕТОНА		М³	—	—	0.31
УМ-6	К-2 4 шт.	9	—	18A-II	4500	4	36.1
		10	—	10A-I	4500	4	11.11
		3	—	8A-II	230	132	12.00
	СТА. СТЕР.	30	—	6A-I	170	64	2.42
		6	70 270 170	6A-I	410	56	5.10
		16	—	6A-I	4500	6	6.00
		31	—	12A-I	950	8	6.74
		СЗ 32	250/150/3/4 900	—	4500	1	4.46
		ОБЪЕМ БЕТОНА		М³	—	—	0.65
УМ-7	СТА. СТЕР.	16	—	6A-I	4500	2	2.00
		33	300 230 240 230	10A-II	1300	28	22.45
	ОБЪЕМ БЕТОНА		М³	—	—	—	0.45
УМ-7'	СТА. СТЕР.	18	—	6A-I	6000	2	2.66
		33	300 230 240 230	10A-II	1300	37	29.68
	ОБЪЕМ БЕТОНА		М³	—	—	—	0.45
УМ-8	СТА. СТЕР.	34	—	6A-I	9000	5	10.0
		35	300 480 300 230	10A-II	1540	53	60.35
	ОБЪЕМ БЕТОНА		М³	—	—	—	1.10


1. Защитный слой бетона принять 20мм.
2. Монолитные плиты имеют опирание 120мм.
3. Арматуру сеток плит участков приварить к арматуре каркасов контактной точечной сваркой.
4. Настоящий лист смотреть совместно с АС-28.

ТП 264-12-195-АС


ПРИВЯЗАН:				Сельский клуб/стены кирпичные с залом на 300 мест				Лист		Листов	
ВН. №				Монолитные участки УМ 5 ÷ УМ 8				Р		АС-49	
								Г. МОСКВА			

17266-01 51


УМ-9

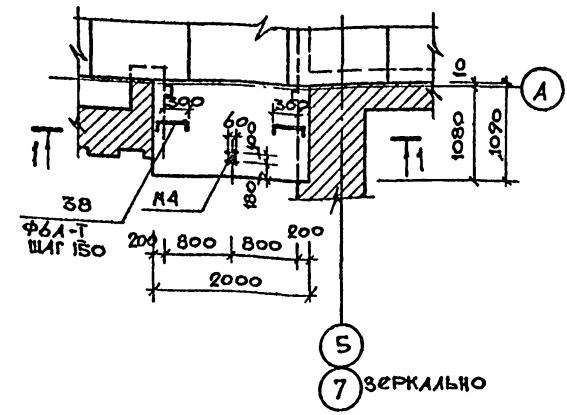


УМ-10

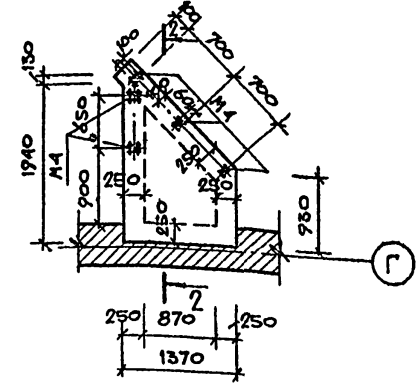

НОП 2

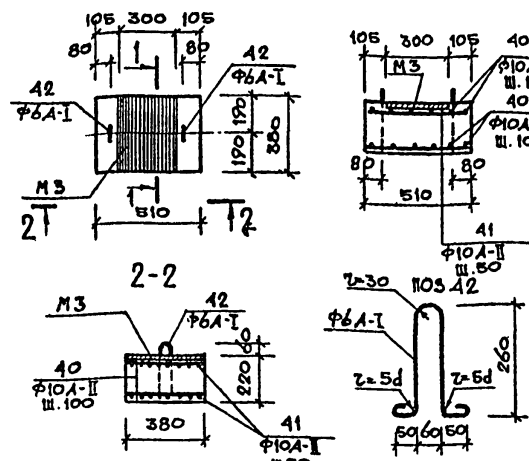


1-1

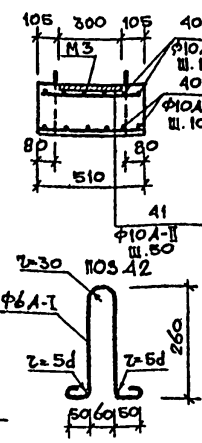


Ведомость стержней

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	МАРКА АРМ. ЭЛЕМЕНТА	ПОЗ.	ЗНАЧЕНИЕ СЕЧЕНИЯ	Φ мм	ДЛИНА мм	К-ВО	ОБЩАЯ МАССА кг
УМ-9 2 шт.	ОТД. СЕТКА	36	1980	12A-I	2130	11	20.80
	"	37	1070	6A-I	1150	11	2.56
	"	38	420	6A-I	560	16	2.00
	"	39	—	6A-I	970	8	1.72
			М4	—	—	1	0.36
			ОБЪЕМ БЕТОНА	М3	—	—	0.24
УМ-10 2 шт.	ОТД. СЕТКА	47	—	12A-I	—	31.0	27.52
			М4	—	—	5	1.80
			ОБЪЕМ БЕТОНА	М3	—	—	0.24
НОП 2 22 шт.	ОТД. СЕТКА	40	—	10A-II	360	12	2.67
	"	41	—	10A-II	490	16	4.84
	"	42	СМ. ЧЕРТЕЖ	6A-I	780	2	0.34
			М3	—	—	1	9.52
			ОБЪЕМ БЕТОНА	М3	—	—	0.043

1-1

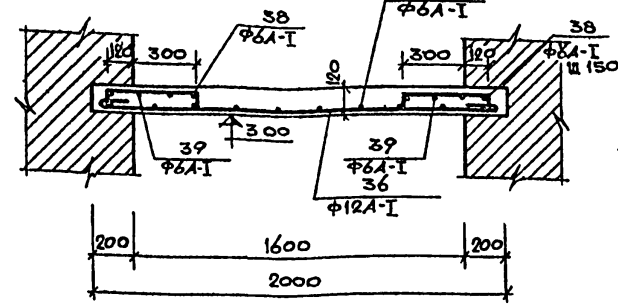

2-2

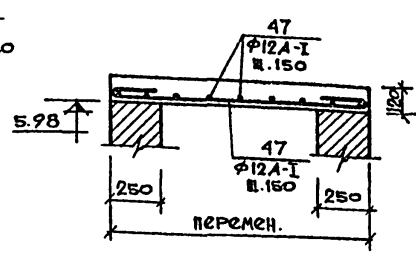

Ведомость закладных деталей

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ПОЗ.	Φ мм	ДЛИНА мм	КОЛ.	МАССА кг	
М3	43	300x10	380	1	9.00	9.52
	44	Φ10A-II	210	4	0.52	
М4	45	100x6	60	1	0.28	0.36
	46	Φ10A-II	65	2	0.08	

ВЫБОРКА СТАЛИ НА МОНОЛИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.


МАРКА	АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					всего	
	СТАЛЬ А-I ГОСТ 5781-75				СТАЛЬ А-II ГОСТ 5781-75	СТАЛЬ А-III ГОСТ 5781-75			СВАРНЫЕ СЕТКИ В ГОСТ 8478-66			ИТОГО	СТАЛЬ А-I ГОСТ 5781-75	В СЕТКАХ ГОСТ 380-71			ИТОГО
	φ6	φ8	φ10	φ12	φ10	φ16	φ18	φ20	20x150x150 900	20x150x150 1300	40x150x150 1500		φ10	100x6	300x10		
УМ-1 (шт. 2)	28.66	16.00	14.80	2.68	—	—	—	59.20	9.90	—	—	131.24	—	—	—	—	131.24
УМ-2 (шт. 2)	27.64	25.44	22.22	21.30	—	—	72.00	—	—	—	89.50	208.10	—	—	—	—	208.10
УМ-3 (шт. 3)	9.00	—	—	—	69.45	—	—	—	—	—	—	78.45	—	—	—	—	78.45
УМ-4 (шт. 3)	15.99	—	—	—	90.63	—	—	—	—	—	—	106.62	—	—	—	—	106.62
УМ-4' (шт. 1)	2.80	—	—	—	19.55	—	—	—	—	—	—	22.35	—	—	—	—	22.35
УМ-5	7.96	4.18	3.70	14.65	—	9.47	—	—	—	3.99	—	43.95	—	—	—	—	43.95
УМ-6	13.52	12.00	11.11	6.74	—	—	36.00	—	4.46	—	—	83.83	—	—	—	—	83.83
УМ-7	2.00	—	—	—	22.45	—	—	—	—	—	—	24.45	—	—	—	—	24.45
УМ-7'	2.66	—	—	—	29.68	—	—	—	—	—	—	32.34	—	—	—	—	32.34
УМ-8	10.00	—	—	—	50.35	—	—	—	—	—	—	60.35	—	—	—	—	60.35
УМ-9 (шт. 2)	12.56	—	—	41.60	—	—	—	—	—	—	—	54.16	0.16	0.54	—	0.72	54.88
УМ-10 (шт. 2)	—	—	—	55.04	—	—	—	—	—	—	—	55.04	0.80	2.80	—	3.60	58.64
НОП 2 (шт. 22)	7.48	—	—	—	165.22	—	—	—	—	—	—	172.70	11.44	—	198.00	209.44	382.14
БЕТОН М-200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.30 м³

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Защитный слой бетона принять 20мм.
2. Арматуру сеток приварить к арматуре каркасов контактной точечной сваркой.

ТП 264-12-195-АС			
Р.К. НАСТ. ОНУЛЬЧЕНКО	ГЛАВ. КОНСТ. ТАРАСОВ	ГЛАВ. АРХ. ПР. БЫХОВЦЕВ	ГЛАВ. АРХ. ПР. КОВРИЖКИН
Р.К. ГР. АРХ. БИРАТОВА	Р.К. ГР. АРХ. ДОРОЖКО	ИСПОЛ. А. ВОРОЖИЛОВА	ИСПОЛ. А. ВОРОЖИЛОВА
ПРИВЯЗАН:		Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.	
МОНОЛИТНЫЕ		УЧАСТКИ УМ-9; УМ-10	
И.Н.В. №		ЦНИИЭП ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВА	


1-1

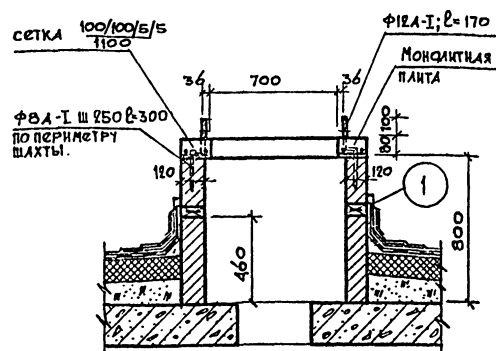



2-2

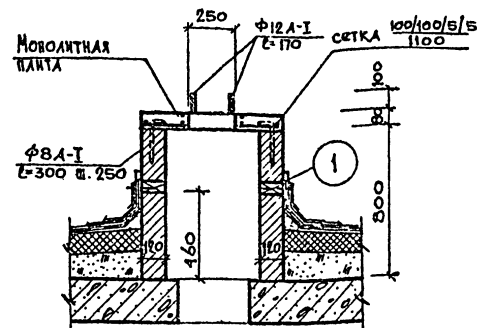


3-3

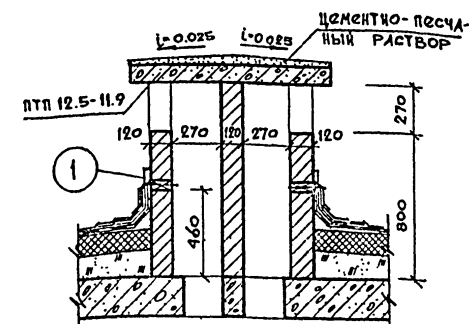



Монолитные перекрытия вентиляционных шахт опалубка

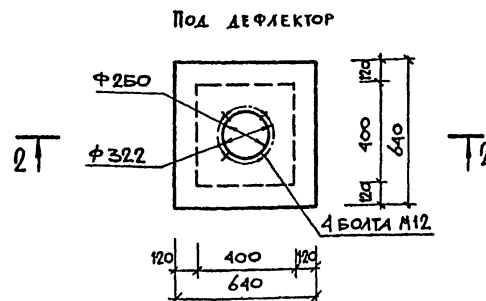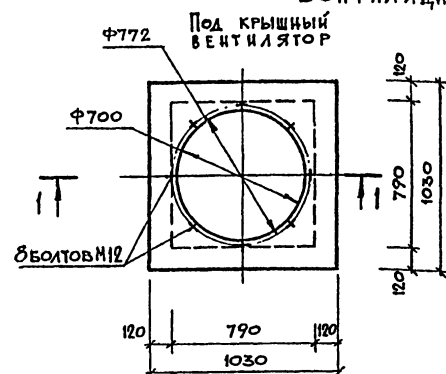

ВЕНТШАХТА Ш-1

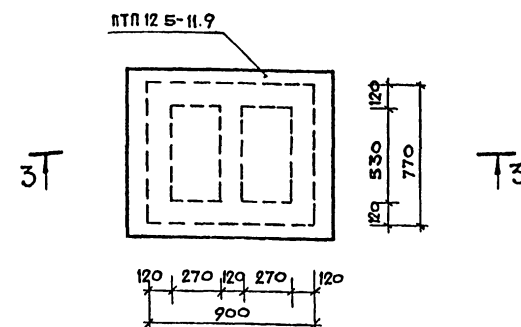

АРМИРОВАНИЕ

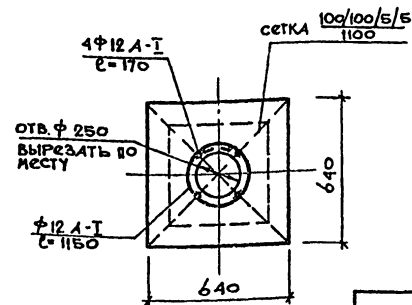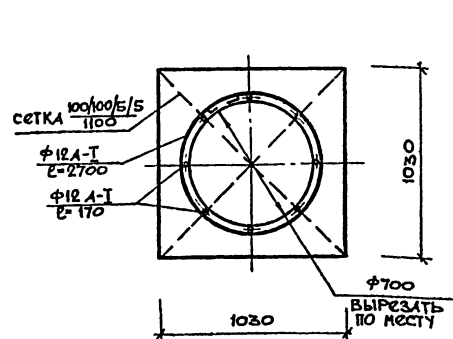


Расход бетона М-200 - 0.15 м³
Расход арматуры - сетка 100/100/5/5 - 15.0 кг
φ12 А-I - 9.0 кг
φ8 А-I - 3.0 кг

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СМ ЛИСТ АС-52
Узел 1 см лист АС-52


ТП 264-12-195 АС			
РК МАСТ. ОМЕЛЕНКО	ЛАКОРЕТ. ТАРАНЕВ	ЛАДР. ПР. ВЫХОДЦЕВ	ЛАДР. ПР. КОВРИЖНИН
РК ГР.ИЖ. ДОРОЖКО	СТ.ИЖ. БОРОЛАЕВА	РК ГР.ИЖ. ДОРОЖКО	СТ.ИЖ. БОРОЛАЕВА
Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест		СЛАНЯ	ЛНСТ
Вентиляционные шахты.		Р	АС-51
ЦНИИЭП		ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	
г. Москва			

17866-01 53


4-4

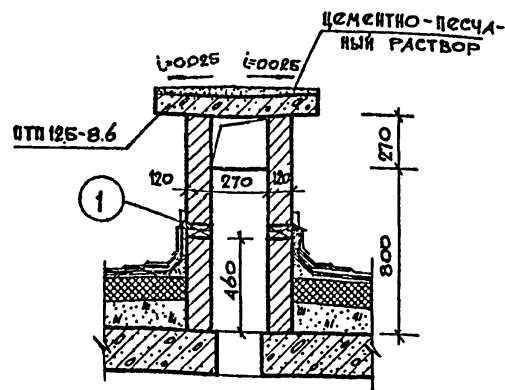


5-5

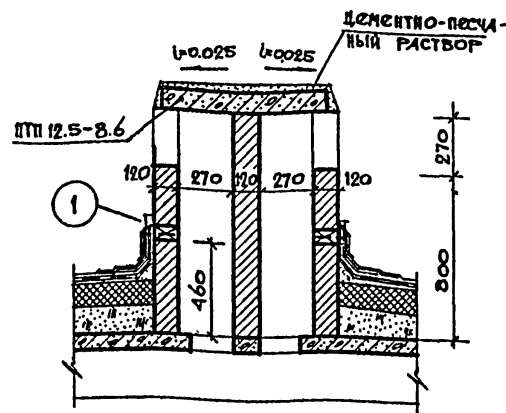


6-6

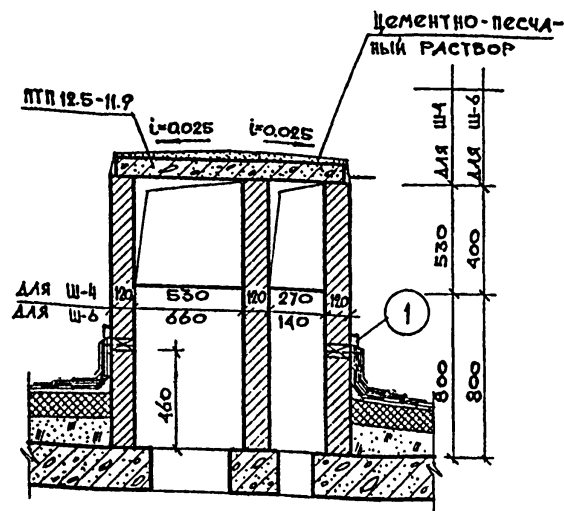


7-7

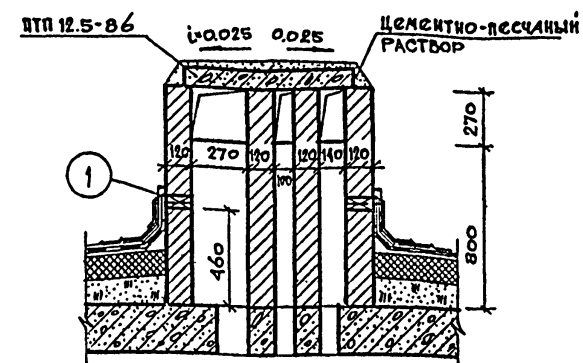


ВЕНТШАХТА Ш-2

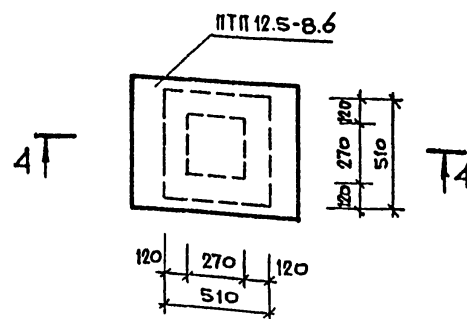


ВЕНТШАХТА Ш-3

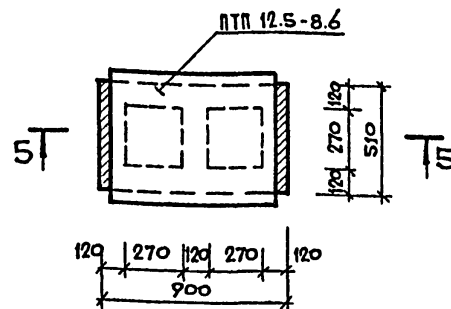

ВЕНТШАХТЫ Ш-4, Ш-6

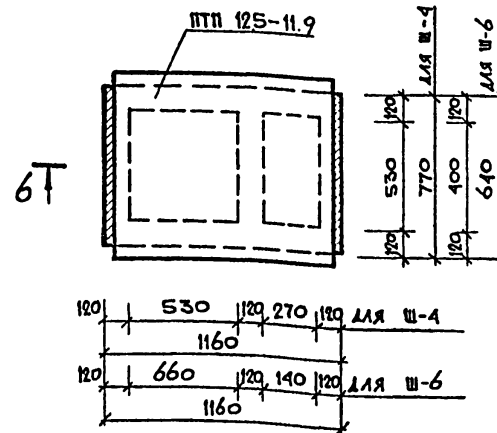


ВЕНТШАХТА Ш-5

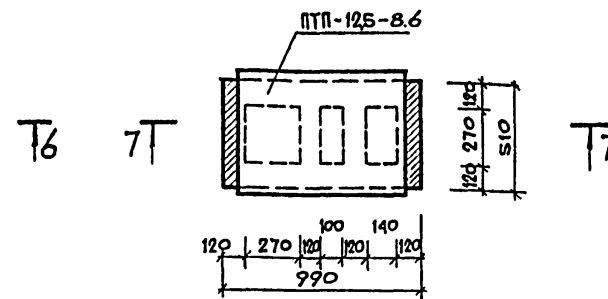

ДЕРЕВЯННАЯ
АНТИСЕПТИРОВАННАЯ
ПРОБКА 120x60x60
ЧЕРЕЗ 600

СТЕНА
ВЕНТШАХТЫ

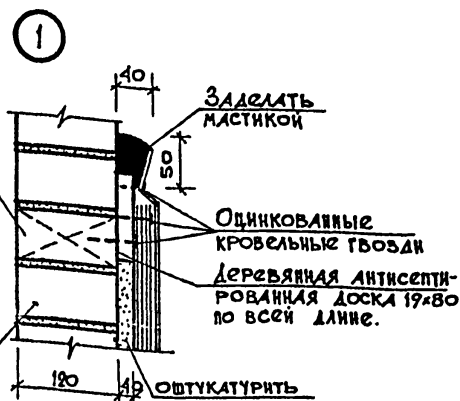


1. ВЕНТШАХТЫ ВЫКЛАДЫВАТЬ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25.
2. ВЕНТШАХТЫ Ш-1 ÷ Ш-6 ПЕРЕКРЫТЬ ПЛОСКИМИ ПАНТИМИ ПО СЕРИИ 1.243-2.
ПТП 12.5-11.9 - 3 ШТ.
ПТП 12.5-8.6 - 3 ШТ.
3. НАРУЖНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ВЕНТШАХТ ОШТУКАТУРИТЬ.

ТП 264-12-195-АС			
Р/К МАСТ.	ОБЪЕДИН. КОМП.	П.А.А.	
СА КОНСТ.	ТАРАНЕВ	М.А.А.	
СА АРХ. ПР.	РЫХОВИЧ	М.А.А.	
СА ИНЖ. ПР.	КОВРИЖКИН	М.А.А.	
Р/К ТР. АРХ.	ЕВГРАФОВ	М.А.А.	
Р/К ТР. ИНЖ.	БОРОЖКО	М.А.А.	
СТ. ВЕЖ.	БОРОЖКО	М.А.А.	
Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест.			
Вентиляционные шахты			
ЦНИИЭП ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. МОСКВА			


17866-01 54

Альбом I
Типовой проект 264-12-195-АС
Имя, № пола, Подпись, Дата, Взам № 12
20-2575-43


План перегородок 1 этажа

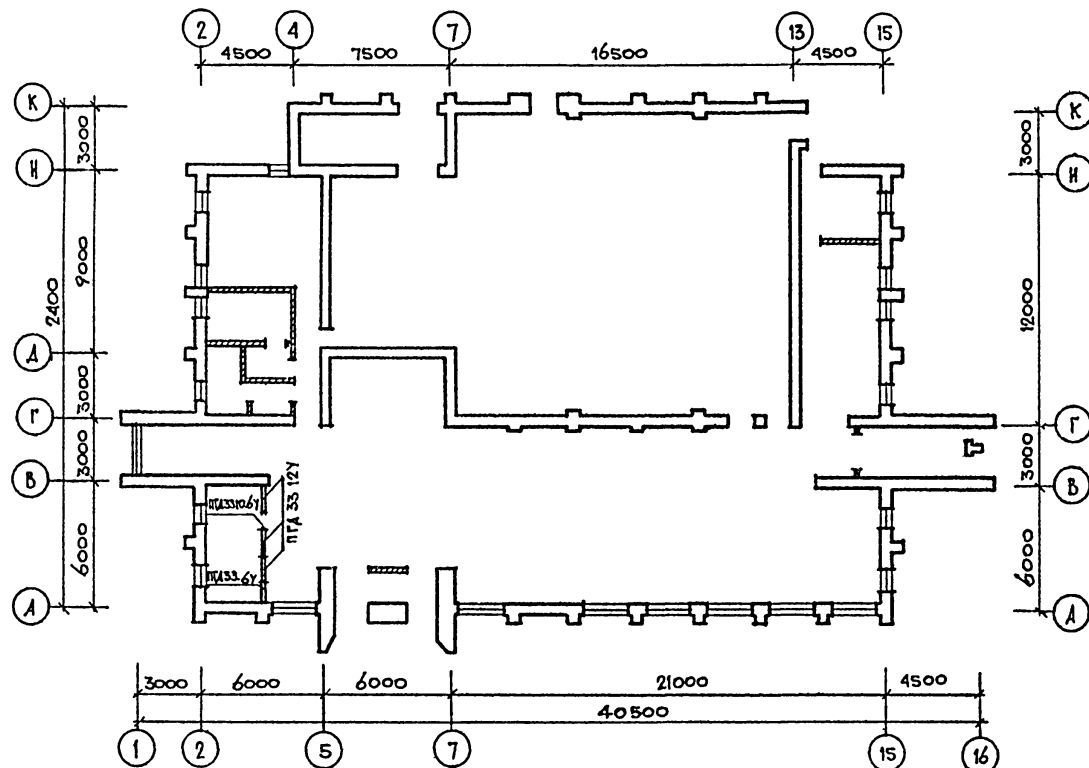

План перегородок 2 этажа

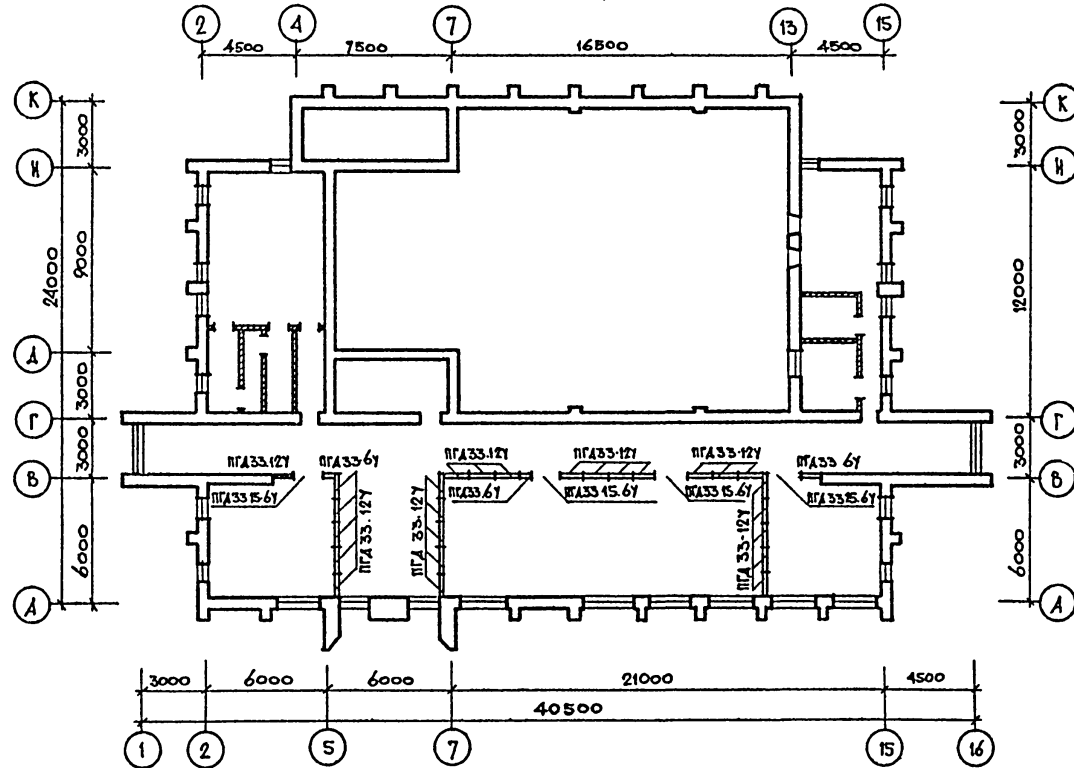

План подвешного потолка

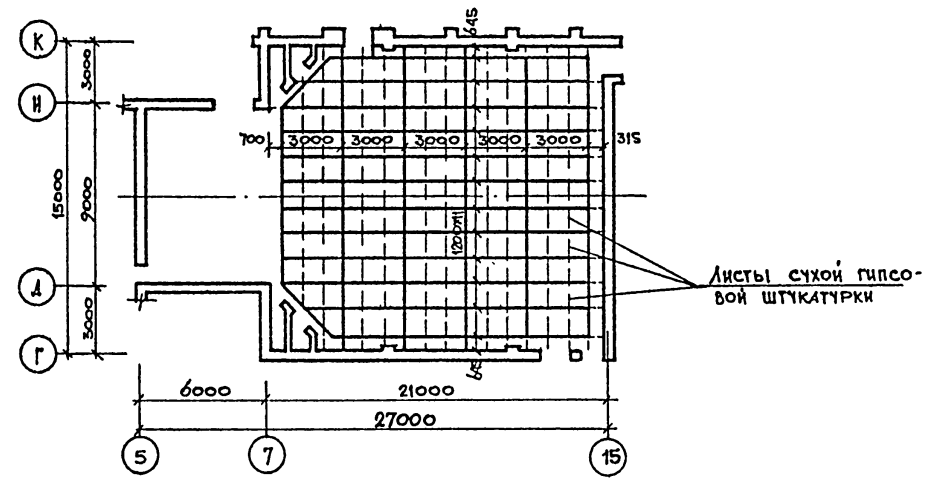

Перечень сборных панельных перегородок из сухой гипсовой штукатурки.

Пос. обозн.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечан
ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК				
	ПГА 33.6У	4	62.5	
	ПГА 33.12У	29	119.71	
ПАНЕЛИ-ВСТАВКИ НАДВЕРНЫЕ				
	ПГА 33.10.6У	1	22.17	
	ПГА 33.15.6У	4	33.01	

Расход сухой гипсовой штукатурки на подвесной потолок зрительного зала.
1. Листы сухой гипсовой штукатурки - 246.80 м²

Т.П. 264-12-158-АС			
РУК. МАСТ.	ИЗДАЧЕНКО	10.01.91	
А.КОНСТР.	ТАРАНЕВ		
А.АРХ.ПР.	БЫХОВЦЕВ		
А.ИНЖ.ПР.	КОВРИЖКИН		
РУК.ГР.АРХ.	ЕВГРАФОВ		
РУК.ГР.АРХ.	ДОРОЖКО		
ТЕХН.АРХ.	ПАНОШКИН		
ПРИВЯЗАН:			
ИНВ.№			
СЕЛЬСКИЙ КЛУБ (стены кирпичные) с залом на 300 мест		СТАЛАН	Лист
ПЛАНЫ ПЕРЕГОРОДОК И ПОТОЛКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ. (ВАРИАНТ)		Р	АС-53
		ЦНИИЭП	
		ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	

КОПИРОВАЛ: 17866-01 55

Ведомость чертежей марки „Тх“

Лист	Наименование	Стр.	Примечание
Тх-1	План буфета с расстановкой и привязкой технологического оборудования. Спецификация технологического оборудования.		
Тх-2	Технологическая часть типовой группы		


Ведомость примененных чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
Типовые материалы для проектирования 27-0-2	Альбом торгового механического холодильного оборудования для предприятий торговли и общественного питания. Часть I. Разделы „А“, „Б“	
ЦИТП сер. 4-271-4	Встроенно-пристроенное и стационарное оборудование для предприятий общественного питания	

Пояснительная записка.

Буфет на 16 посадочных мест предназначен для обслуживания посетителей клуба. Выпуск блюд составляет ~ 300 штук в день. В ассортименте буфета предусмотрены бутерброды, напитки, кондитерские изделия, кофе. Максимальный штат - 2 человека. Работа буфета в одну смену.

План буфета

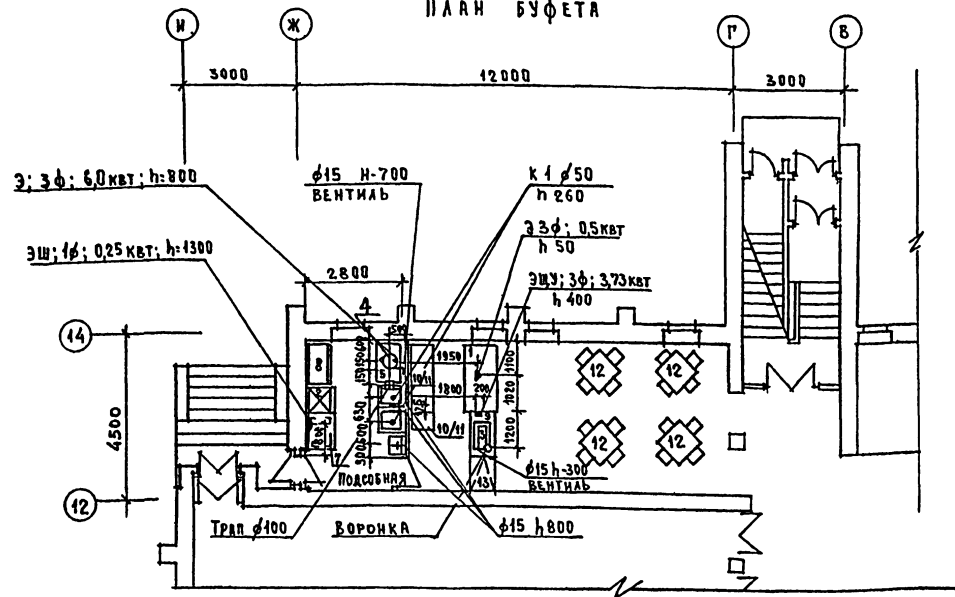

Спецификация технологического оборудования

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Ко-во	Масса ед. кг	Примечание
1	Объединение „Мархолодмаш“	Прилавок-витрина охлаждаемый „ТАМР-106“	1	300	
2	— „ — —	Шкаф холодильный ШХ-0,4м	1	180	
3	Венгрия „Трансэлектро“	Электрокофеварка БАЛАН „ЛЮКЕ“	1	65	
4	КАЛИНИНГРАДСКИЙ З-Д „Торгмаш“	Электрокипяльник КНЗ-50	1	18	
5	Сонзторгобозорудование	Стол производственный СП 10,50-А	1	—	
6	— „ — —	Ванна моечная ВМ-14	2	—	
7	— „ — —	Стеллаж производственный СПС-2	1	—	
8	— „ — —	Шкаф для посуды ШП-2	1	—	
9	ЦИТП сер. 4-271-4 в.м. 2,4 часть I и II	Стойка буфетная Б.01	1	—	
10	— „ — —	Пристенное оборудование ПО1	2	—	
11	— „ — —	Настенное оборудование Н.03	2	—	
12	Торговая сеть	Стол обеденный в комплекте со стульями	—	—	
13	—	Дверца прохода за прилавок	—	—	

Условные обозначения

- † Подвод горячей и холодной воды через смеситель к раковине
- †† Подвод холодной и горячей воды через смеситель к моечной ванне
- o KI Подвод канализации бытовой
- ш Трап $\phi 100$ или $\phi 50$
- ▲ ЗФ Подвод трехфазного тока
- ▲ ЭШ Электрическая штепсельная розетка
- ЭШЭ Электрощит управления
- h Высота подводов в мм
- Ø Диаметр трубопровода в мм

Т.П. 264-12-158-АС

Привязан	И.пр.пр. Выходцев	Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест	Стация	Лист	Листов
	И.пр.пр. Романов		Р	Тх-1	2
	И.пр.пр. Чернедова				
	Исполн. Воронкова	План буфета с расстановкой и привязкой технологического оборудования. Спецификация технологического оборудования			
	Провер. Платонова				
Инв. №					

Копировал: Буз

17866-01 56 формат: 22г

Организовано
Т. пр. пр. Выходцев
Т. пр. пр. Романов
Т. пр. пр. Чернедова
Исполн. Воронкова
Провер. Платонова
Инв. №

[illegible]

№ п/п,	Наименование	Габариты, длина, ширина, высота	Кол-во	Завод изготовитель
1	Читательский стол МБ-03	1500х600х720	10	Донецкий завод, и Б.Б.Б. Оборудование
2	Стеллажи двухсторонние СБС-22	1960х440х2020	5	—
3	Стеллажи односторонние СБС-12	1960х220х2020	11	—
4	Кафедра выдачи книг ММБ-5А	1500х600х940	1	Мех. 3-й Астр. Канц. Мин. Кн. РСФСР
5	Каталожные шкафчики	400х800х1335	2	Челябинский Т. и Б. Оборудование
6	Стул читательский 852	470х430х760	24	Мебельная фабрика "Стандарт" Г. ТАЛИН
7	Стул подъемно-поворотный СК-3	480х500х800	2	—
8	Стол служебный 668-В	1200х750х720	1	—
9	Стол для работы с каталогом МБ-02	1200х450х720	1	Донецкий Т. и Б. Оборудование

СОГЛАСОВАНО:

Рык. группы 08	Рык. группы 08	Рык. группы 08
Рык. группы 08	Рык. группы 08	Рык. группы 08
Рык. группы 08	Рык. группы 08	Рык. группы 08

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗЯТ ИВВ. №
20-2575-153		

УДБ. №

[illegible]

КОПИРОВАЛ: *Скоп* 17866-01

(57) ФОРМАТ 221