





Альбомы

Наименование	Марка места	№ страницы
Содержание альбома		2
Перечень комплектных устройств	А081-1	2
Щит управления П1. Чертеж общего вида	А081-2	3
Щит управления П1. Технические данные аппаратов	А081-3	4
Щит управления П1. Перечень надписей	А081-4	5
Щит управления П1. Схема электрическая соединений	А081-5	6, 7
Щит управления П2(П1). Чертеж общего вида	А081-6	8
Щит управления П2(П1). Технические данные аппаратов	А081-7	9
Щит управления П2(П1). Перечень надписей	А081-8	10
Щит управления П2(П1). Схема электрическая соединений	А081-9	11, 12
Щит управления насосами утилизации. Чертеж общего вида	А081-10	13
Щит управления насосами утилизации. Технические данные аппаратов	А081-11	14
Щит управления насосами утилизации. Перечень надписей	А081-12	15
Щит управления насосами утилизации. Схема электрическая соединений	А081-13	16


Имя, № пош. Подпись и дата. Взам. Инв. №						Привязан	
						503-4-47.87	
						Профилактический для потового обслуживания 300 грузовых автомобилей	
						Гидрот. лист. листов	
						рп	1
						Содержание альбома	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Наименование	Кол. нку	Кол. при веден. ных листов	Обозначение чертежа об. этого вида	Примечание
Щит управления П1 (tн = -30° и -40°)	1	1	А081-2	
Щит управления П1 (tн = -20°)	1	1	А081-6	
Щит управления П2	1	1	А081-6	
Щит управления насосами утилизации	1	1	А081-10	


Имя, № пош. Подпись и дата. Взам. Инв. №							
						503-4-47.87	А081
						Профилактический для потового обслуживания 300 грузовых автомобилей	
						Гидрот. лист. листов	
						рп	1
						Перечень комплектных устройств	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Лыбом I

Вид спереди  
Дверь не показана

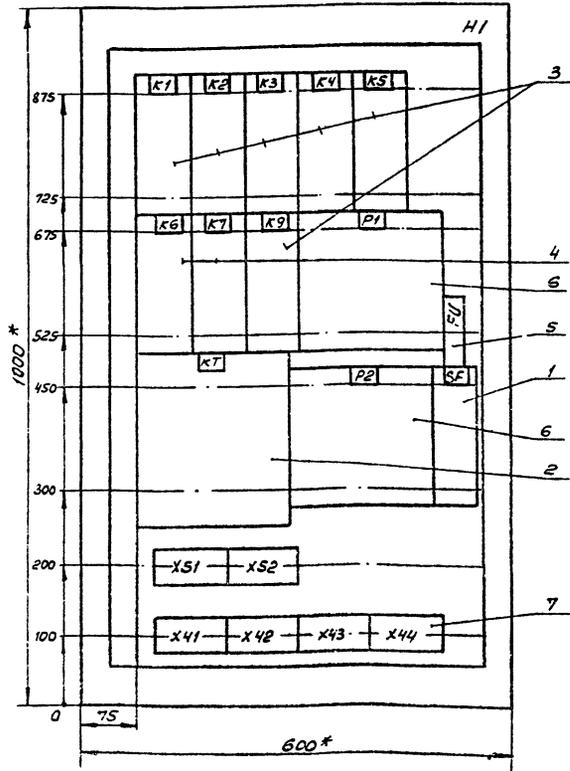

Дверь ящика  
Вид спереди

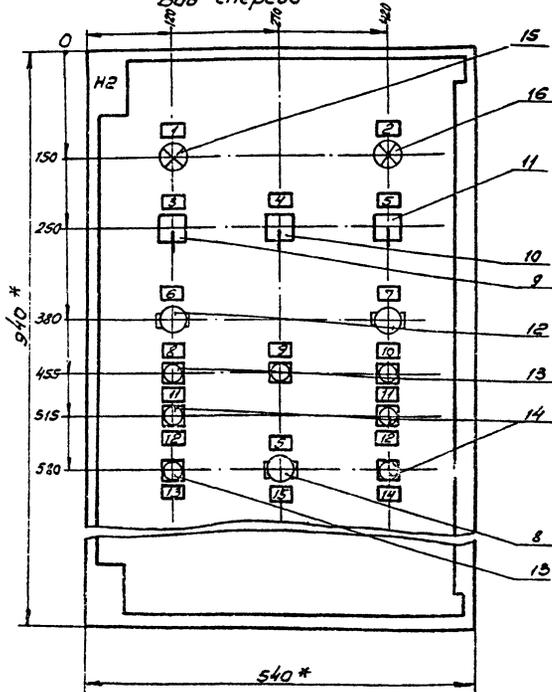

1. \* Размеры для аппаратов
2. В контуре табличек указаны номера надписей по перечню надписей
3. Глубина ящика 350 мм.

Г.И.П.	Борщинков	И.И.П.	503-4-47.87-	Л081
Имя от.	А.И.П.	И.И.П.	Проектирование для постоянного обслуживания	
Ф.И.О. гр.	Суслов	И.И.П.	300 грузовых автомобилей	
			Станок	Лист
			РП	2
			Щит управления ПИ.	
			Чертеж общего вида.	
			ГИПРОАВТОТРАНС	
			Новосибирский филиал	

Листом 1

Формат	Зона	Пози- ция	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				Документация		
A3			503-4-47.8	АОБ1-2 Чертеж общего вида		
A3			503	АОБ1-5 Схема электрическая соединений		
A4			503	АОБ1-4 Перечень надписей		
				Сборочные единицы		
				H1		
	1			Выключатель АБ3-МУЗ на панели У-220В, 50Гц		
				Тр 2А, 10УН	1	SF
				Реле		
	2			ВЭСЗ-1УХЛ4, 6 мин		
				8.8.3 мин, У-220В	1	КТ
	3			РПУ2-36402У3Б У-220В	6	К1..К5, К9
	4			РПУ2-36202У3Б У-220В	2	К6, К7
	5			Предохранитель ПП-МУЗ с ВТФ-6У3		
				1 FU		
	6			Переключатель СЩП-01УМ		

Лист № 1 из 1. Подпись и дата. Фамилия И.О.Ф.

Г.И.П.	Борислав	С.И.	
И.О.Ф.	Артюхов	И.И.	
Д.И.П.	Суслов	И.И.	

503-4-47.87- АOB1  
Профилактический для ластового обслуживания  
300 грузовых автомобилей

Стадия лист / листов  
РП 3-1 / 2

Щит управления ПП. Технические данные и аппаратов.  
ГИПРОАВТОТРАН  
Новосибирский филиал

Формат А4

4

Формат	Зона	Пози- ция	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				Монтаж настенный		
				У-220В, 50Гц	2	Р1, Р2
				Блок замков		Х41..Х44,
				БЗР-4П16-В/РСУЗ-10	6	У31, У52
				H2		
				Переключатели		
				П2-16/Н2 У3 испол.1	1	SA6
				УП5312-С 86 У3	1	SA1
				УП5311-А 225 У3	1	SA3
				УП5311-С 225 У3	1	SA5
				Выключатели		
				ПВ1-16У3, испол.1	2	SA2, SA4
				КЕО11-У3-П испол.4		SB2, SB4,
				черн	3	SB7
				КЕО11-У3-П испол.5		SB1, SB3,
				красн.	4	SB5, SB6
				Арматура		
				АСЛНУ2 зел.	1	HL1
				АСЛНУ2 оранж.	1	HL2

Лист № 1 из 1. Подпись и дата. Фамилия И.О.Ф.

503-4-47.87 - АOB1 лист 3-2

Копирован с




Формат А4.



вид спереди

Альбом V

Услов. обозначения: Лампы и детали автом. Заб.

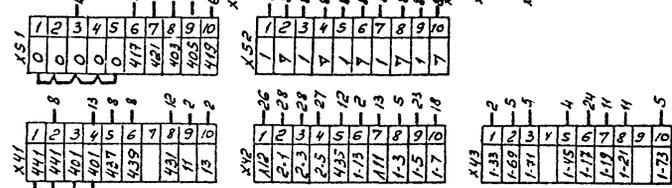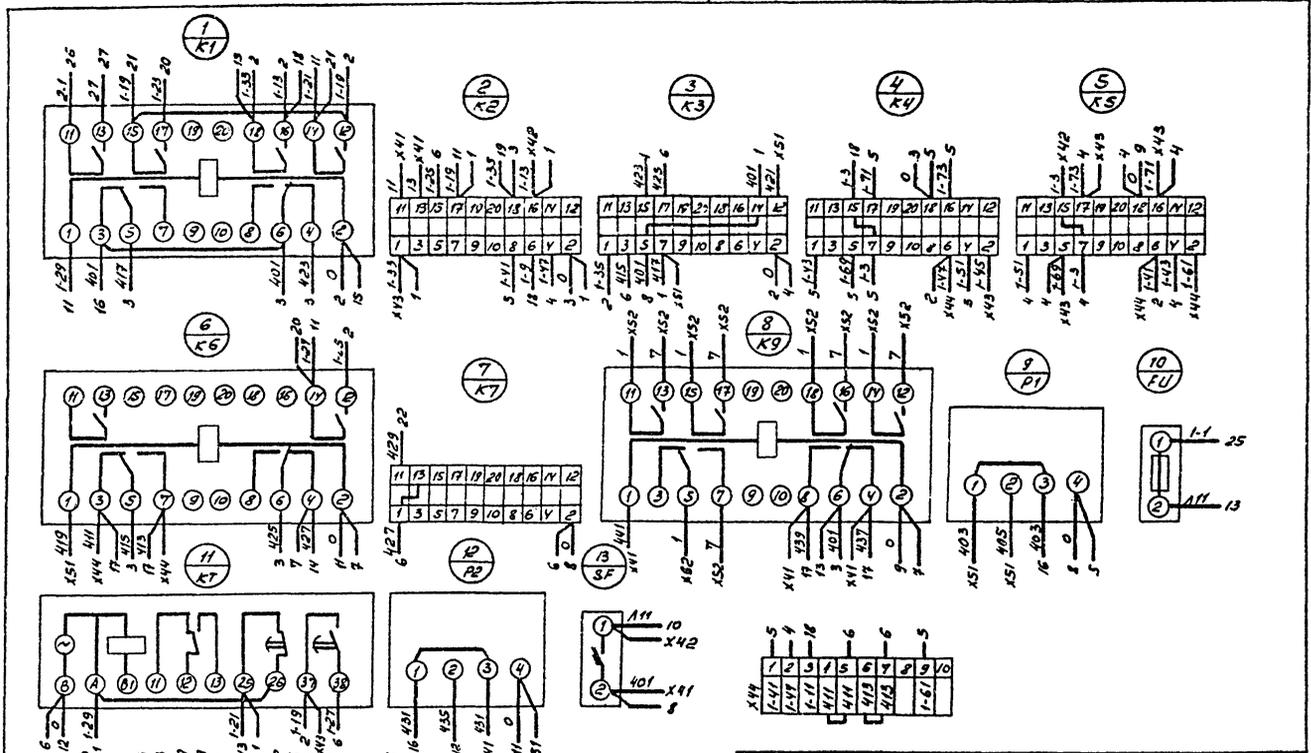

ГЦП	Богачиков	<i>[Signature]</i>
Начальн.	Архипов	<i>[Signature]</i>
Рук. гр.	Сучков	<i>[Signature]</i>


503-4-47.87- АОВ1

Профилактиктор для постоянного обслуживания 300 грузовых автомобилей

Страниц	Лист	Листов
рп	5-1	2

Щит управления ПТ.  
Схема электрическая соединений.  
ГПНПРОАВТОТРАНС  
Новосибирский филиал

Лицевая панель  
Вид со стороны монтажа

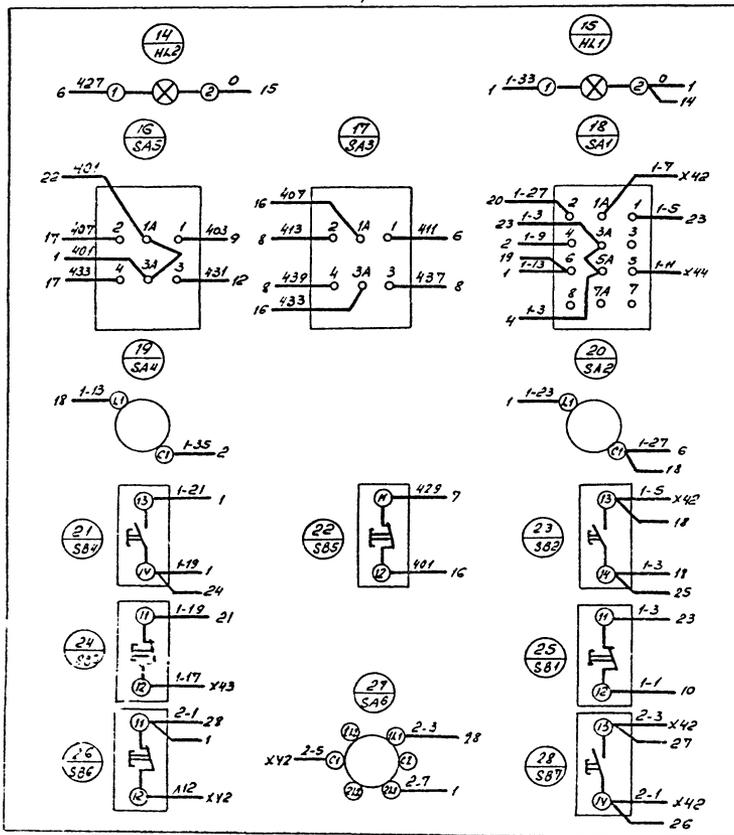

Лицевая панель

Лист 5-6



Листом I

Формат	Зона	Листы-листы	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A3			503-4-47.87- 10В1-6	Чертеж общего вида		
A3			503- 10В1-9	Схема электрическая соединенный		
A4			503- 10В1-8	Перечень надписей		
				<u>Сборочные единицы</u>		
				H1		
	1			Выключатель АБЗ-МУЗ на панели, U~220В, 50Гц		
				Ур 2А, 10Ун	1	SF
				Реле		
	2			РПУЭ-36402УЗБ U~220В	1	К1
	3			РПУЭ-36 202 УЗБ U~220В	3	К2, К3, КУ
	4			ВС-33-1УХЛ4, 6мкн		
				В.В.Эмин, U~220В	1	КТ
	5			Предохранитель ПП-10х3 с ВТФ-6УЗ	2	FU1, FU2
	6			Прерыватель СИП-01УМ		

ГУП	Бояринов	23.04	503-4-47.87- 10В1	Профилактический для постоянного обслуживания 300 грузовой автомобилей		
Исполн.	Архипов	25.04				
Вык.пр.	Буслов	25.04				
				Страниц	Лист	Листов
				РП	7-1	2
Щит управления П2(П1). Технические данные аппаратов				ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Листы и подл. Подписи и дата. Взам. Инв. №

Формат	Зона	Листы-листы	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Монтаж настенный		
				U~220В, 50Гц	1	P
				Блок зажимов		Х41
				БЗ24-УП16-В/2СУЗ-10 Н2	4	Х44
				<u>Переключатели</u>		
				УП5312-С86УЗ	2	SA1, SA2
				УП5311-С225УЗ	1	SA3
				УП5311-А225УЗ	1	SA4
				<u>Выключатели</u>		
				КЕОН-УЗ-П, испол.4		SB2, SB4
				Черн	3	SB6
				КЕОН-УЗ-П, испол.5		SB1, SB3
				КрЯСН	3	SB5
				<u>Арматура</u>		
				АСЛ11УЭ орэини	1	НЛ2
				АСЛ11УЭ зел.	1	НЛ1

Листы и подл. Подписи и дата. Взам. Инв. №


503-4-47.87- 10В1	Лист	7-2
-------------------	------	-----





Автомат

Дверь ящика  
Вид со стороны монтажа

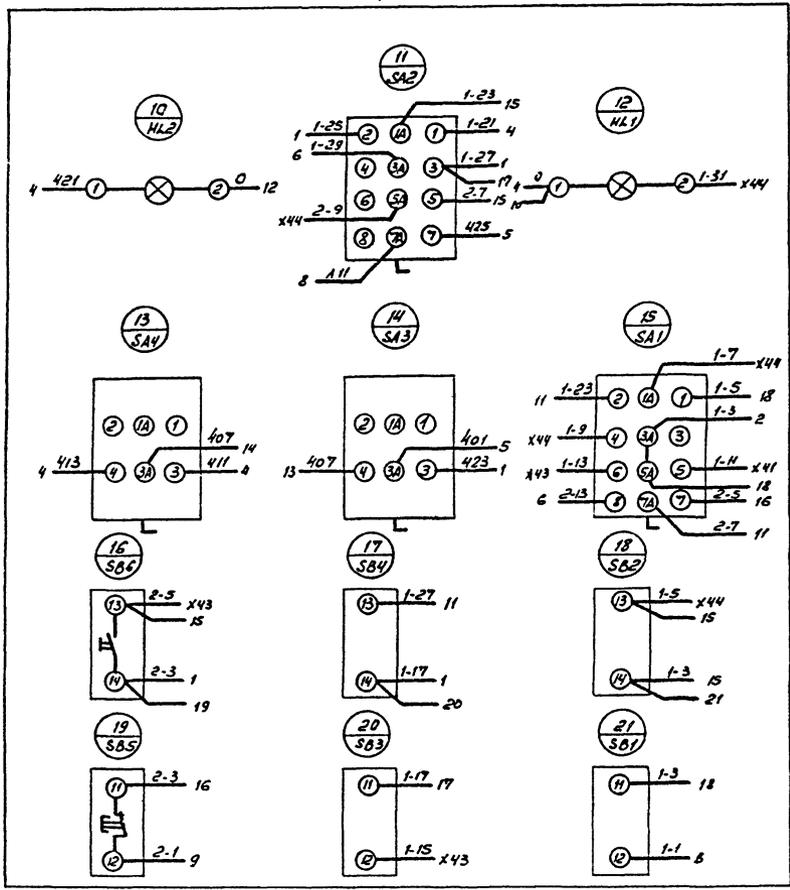


Указ. № подл. Подпись и дата. Взам. Инв. №


503-4-47.87- А081  
Лист 9-2

А.А.А.А.А.А.

Вид спереди  
Дверь не показана

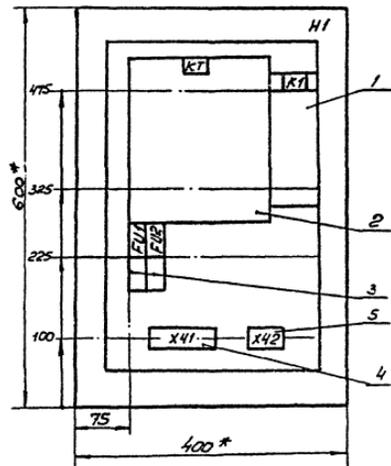

Дверь ящика  
Вид спереди

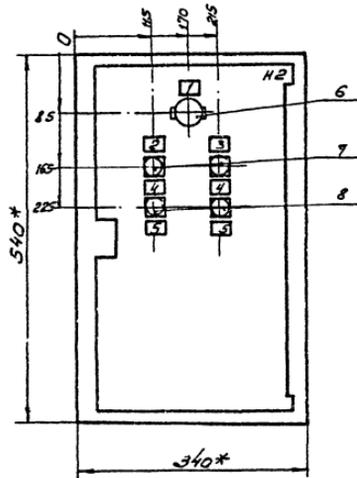

- 1.\* Размеры для справок
2. В контуре табличек указаны номера надписей по таблице перечня надписей
3. Глубина ящика 350 мм.

ГМП	Борисов	С.А.		503-4-49.87-	1081
Исх. № 10/87	Исх. № 10/87	Исх. № 10/87		Профилактический для постоянного обслуживания 300 газобуды автомобилей	
Рук. пр. Буслов	Рук. пр. Буслов	Рук. пр. Буслов		Средняя	Лист 10
				РП	10
				Цент управления насосами утилизации.	
				Чертёж общего вида	
				ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Вид, № 10/87, Дверь не показана, 350 мм, 1081






Модель 7

Вид спереди

Дверь ящика  
Вид со стороны монтажа

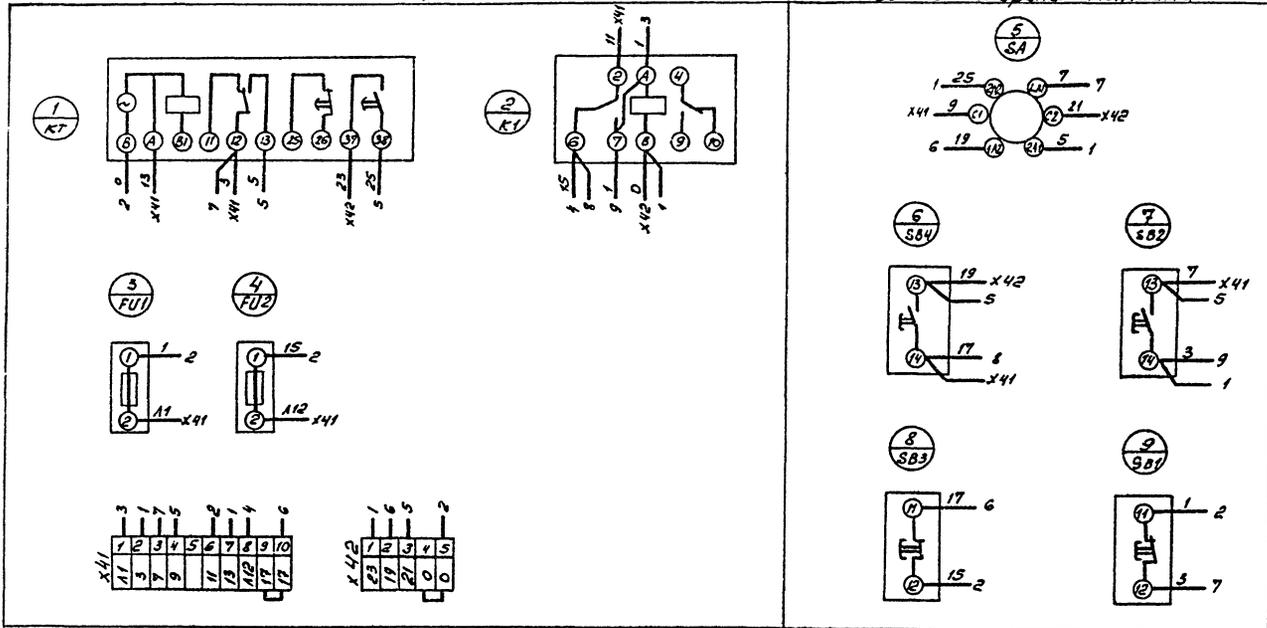

Уни. метод. Подпись и дата. Взам. Инв. №

ГП	Борщинков	24		503-4-4787- А081
Начальд.	Арипов	24		
Рук.г.р.	Бучелов	24		Процедурный для постоянного абленивания 300 грузовых автомобилей
				Станция Лист Листов
				РП 13
				Щит управления насосом утилизации. Схема элект рической соединений
				ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирской филиал

Отпечатано  
в Новосибирском филиале ЦИТП  
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

---

Войдена в печать 77" XI 1984 г.  
Заказ 7-33-16 Тираж 160