



О Т Р А С Л Е В Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы

БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ ТЭС
ВМЕСТИМОСТЬЮ до 1000 м³

Типы и основные размеры

ОСТ 34-42-394-77 - ОСТ 34-42-400-77

Издание официальное

РАЗРАБОТАНЫ Ленинградским филиалом проектно-технологического института "Энергомонтажпроект"

Директор	Г.М. Говядко
Начальник отдела	В.И. Есarov
Руководитель разработки	Д.И. Нознаев
Исполнители:	Б.Д. Котылов, Т.В. Мерзон М.А. Гусева В.Д. Андреева Н.Д. Дегтярева

ВНЕСЕНЫ Главтехбюроэнергомонтаж
Главный инженер В.П. Банник
Начальник технического отдела Е.Е. Касьянов

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным производственно-техническим управлением по строительству Минэнерго СССР
Главный инженер Ф.И. Словеский
Начальник по новой технике,
рационализации и стандартизации В.А. Благоевцевский

СОГЛАСОВАНЫ Главным производственно-техническим управлением по строительству Минэнерго СССР
Главный инженер Ф.И. Словеский
В.П. Банник
Генеральный директор "Энергомонтажпроект"
Генеральный директор В.Н. Охотин

УТВЕРЖДЕНЫ И ВНЕШЕН Министерством
СССР

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Баки и резервуары ТЭС
емкостью до 1000 м³

ОСТ

РЕЗЕРВУАРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
С НАРУЖНЫМ ОБОГРЕВОМ

34-42-397-77

Типы и основные размеры

Взамен МВН 2214-58

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
от 12 декабря 1977 г. № 207 срок введения установлен

с 01.03 1978 г.


до 01.03 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резервуары цилиндрические вертикальные с наружным обогревом емкостью от 100 до 250 м³, рассчитанные на избыточное давление 0,002 МПа /0,02 кгс/см²/ и вакуум 0,00025 МПа /0,0025 кгс/см²/. Резервуары рассчитаны на снеговую нагрузку 0,002 МПа /0,02 кгс/см²/ и ветровую нагрузку 0,001 МПа /0,01 кгс/см²/.

2. Резервуары цилиндрические вертикальные с наружным обогревом изготавливаются по рабочим чертежам Т171.01.00.000 - Т171.03.00.000.

3. Типы и основные размеры резервуаров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

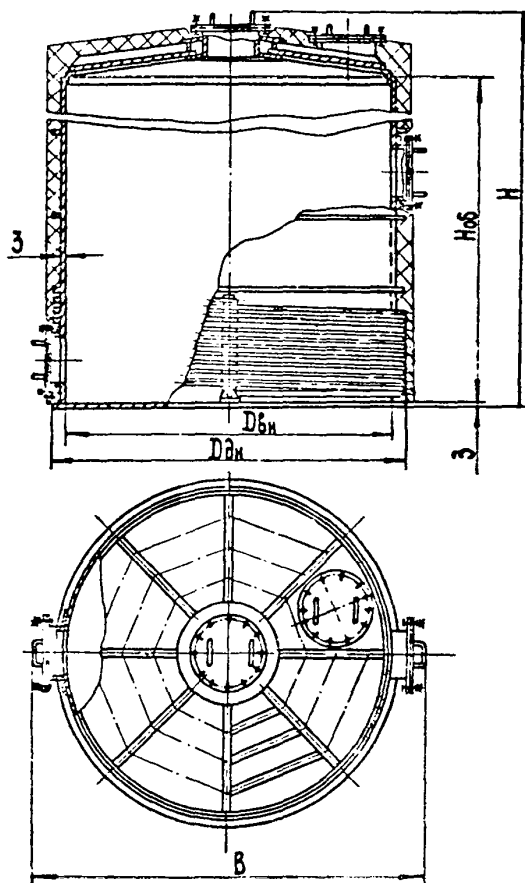

Размеры в мм

Объем полезный м ³	D _{вн}	D _{зн}	H	H _{об}	B	Кол-во штитов	Масса, кг ≈
100	4800	4900	6500	5800	5680	8	5300
160	5450	5550	7755	7100	6330		5560
250	6900	7000	8045	7300	7790	12	7500

4. Дополнительные сведения приведены в приложении.

Приложение

обязательное

1. Настоящие стандарты распространяются на баки и резервуары ТЭС вместимостью от 1 до 1000 м³, рассчитанные на избыточное давление 0,002 МПа /0,02 кгс/см²/ и вакуум 0,00025 МПа /0,0025 кгс/см²/.

Баки и резервуары, устанавливаемые вне помещения, рассчитаны на снеговую нагрузку 0,002 МПа /0,02 кгс/см²/ и ветровую нагрузку 0,001 МПа /0,01 кгс/см²/.

2. Баки и резервуары предназначены для хранения воды и для растворов реагентов, предусмотренных технологическим процессом химической очистки воды, а так же для других технологических систем тепловых электростанций.

3. Толщины стенок и дна даны с учетом антикоррозионного покрытия; при отсутствии антикоррозионного покрытия все толщины элементов бака, соприкасающиеся с рабочей средой, должны быть увеличены из расчета 1 мм на 10 лет службы.

4. Все баки и резервуары могут быть изготовлены из стали марки Ст.Зпс2 по ГОСТ 380-71^{*}, для районов с расчетной температурой минус 20°C. Для районов с расчетной температурой минус 30°C для изготовления баков и резервуаров должна применяться сталь ВСт.Зсп5 по ГОСТ 380-71^{*} с дополнительными гарантиями вагиба в холодном состоянии и ударной вязкости при температуре минус 20°C. Для районов с расчетной температурой минус 30-40°C баки и резервуары должны изготавливаться из стали 14Г2 по ГОСТ 19282-73, а при расчетной температуре минус 40-50°C из стали 09Г2 по ГОСТ 19282-73 с дополнительными гарантиями вагиба в холодном состоянии и ударной вязкости при температуре минус 70°C.

Приложение
обязательное

Для площадок, ограждений и лестниц допускается применение стали ВСт.Зпс2 по ГОСТ 380-71*.

Баки и резервуары не рассчитаны на сейсмические воздействия и могут применяться в районах с сейсмичностью до 6 баллов.

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Стр.
ОСТ 34-42-394-77	Баки прямоугольные	3
ОСТ 34-42-395-77	Баки цилиндрические вертикальные	5
ОСТ 34-42-396-77	Баки цилиндрические горизонтальные	9
ОСТ 34-42-397-77	Резервуары цилиндрические вертикальные с наружным обогревом	12
ОСТ 34-42-398-77	Резервуары цилиндрические вертикальные с коническим дном	15
ОСТ 34-42-399-77	Резервуары цилиндрические вертикальные	18
ОСТ 34-42-400-77	Резервуары цилиндрические вертикальные с теплоизоляцией	21
ОСТ 34-42-394-77 -		
ОСТ 34-42-400-77	Приложение	24

ПТИ "Энергомонтажпроект"

/ Главный инженер

А.Д. Шагин

А.Д. Шагин

Ленинградский филиал ПТИ "Энергомонтажпроект"

Главный инженер

А.М. Шагин

А.М. Шагин

Начальник отдела стандартизации

В.И. Бесарев

В.И. Бесарев

Нормоконтроль

М.И. Басканичева

М.И. Басканичева

Руководитель разработки

Д.И. Негнаев

Д.И. Негнаев

Исполнители: руководитель группы

Б.Д. Копылов

Б.Д. Копылов

ст. инженер

Т.В. Мерзон

Т.В. Мерзон

ст. инженер

М.А. Гусева

М.А. Гусева

ст. техник

В.Д. Андреева

В.Д. Андреева

чертежник-конструктор

Н.Д. Дегтярева

Н.Д. Дегтярева

СОГЛАСОВАНО:

Главное производственно-техническое управление
по строительству Минэнерго СССР

Главный инженер

Ф.И. Слоозевский

Ф.И. Слоозевский

ВЛПИ "Теплоэлектропроект"

/ Главный инженер

В.Н. Охотин

В.Н. Охотин

Подписано в печать 23.08.78

Формат 60x84¹/₁₆

Ротапринт

Усл.печ.л. 1,63

Уч.-изд.л. 1,6 Тираж 800 экз. Заказ № 733 Цена 24 коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электри-
фикации Минэнерго СССР, Москва, проспект Мира, дом 68

Типография Информэнерго, Москва, 1-й Переяславский пер., д.5