The left side of the page features a decorative graphic consisting of several vertical lines of varying thicknesses. A stylized logo is positioned between two of these lines. The logo is a circular emblem containing a stylized 'P' and 'S' intertwined, with a horizontal line passing through the center. The text to the right of the lines is centered horizontally.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
„НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИМЕНИ И. И. ПОЛЗУНОВА“
(ОАО „НПО ЦКТИ“)

РД 24.031.121—2012

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
им. И. И. ПОЛЗУНОВА»
(ОАО «НПО ЦКТИ»)

РД 24.031.121-2012

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**ОСНАЩЕНИЕ ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ
УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ПАРА И ВОДЫ**

Санкт-Петербург

Предисловие

Настоящие методические указания (МУ) предусматривают оснащение устройствами для отбора проб пара и воды, предназначенными для эксплуатационного (штатного) контроля за водно-химическим режимом барабанных котлов высокого, среднего и низкого давлений, прямоточных котлов, в том числе сверхкритического давления, высоконапорных котлов, котлов-утилизаторов, водогрейных и энерготехнологических котлов.

Устройства для отбора проб воды и пара, а также отдельные элементы оборудования пробоотборных линий могут быть использованы для штатного химического контроля в других точках пароводяного тракта электростанции или котельной, а также для отбора проб пара и воды для экспериментального контроля и на приборы автоматического химического контроля.

- 1 РАЗРАБОТАН отделением проектирования, наладки и исследования котельных установок (отделение № 5)

Рабочая группа:

- ведущий научный сотрудник Анисимова О.Л.,
- ведущий инженер-конструктор Петухова В.Ф.,
- ведущий инженер Тамбовцева В.Н.

- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 17.09.12 № 330

- 3 ВЗАМЕН РД 24.031.121-2007

© ОАО «НПО ЦКТИ», 2012

Настоящие МУ не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения ОАО «НПО ЦКТИ»

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.	1
3 Обозначения и сокращения.	2
4 Основные нормативные положения.	2
4.1 Типы и конструкции устройств для отбора проб пара и воды и указания по их установке.	2
4.2 Оборудование пробоотборных линий.	15
4.3 Схемы отбора проб пара и воды.	19
Приложение А (обязательное) Методика расчета зонда со смесителем – трубой Вентури	31
Приложение Б (обязательное) Методика расчета зонда щелевого со смесителем. . .	33
Лист регистрации изменений.	36

Методические указания
**Оснащение паровых стационарных котлов
 устройствами для отбора проб пара и воды**

Дата введения – 2012

1 Область применения

Методические указания (МУ) являются рекомендуемыми к применению на предприятиях отрасли, занимающихся изготовлением энергетического оборудования, а также на ТЭС и в промышленных котельных.

2 Нормативные ссылки

В настоящих МУ используются ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

ГОСТ 1050-88	Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 3619-89	Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры
ГОСТ 5632-72	Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГОСТ 9941-81	Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
ГОСТ 14162-79	Трубки стальные малых размеров (капиллярные). Технические условия
ГОСТ 20072-74	Сталь теплоустойчивая. Технические условия
ОСТ 108.030-113-87	Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов тепловых и атомных станций. Технические условия
РТМ 108.030.08-81	Котлы паровые стационарные высокого давления с естественной циркуляцией. Организация измерения и контроля параметров водно-химического режима
РТМ 108.030-137-84	Котлы паровые стационарные сверхкритического давления. Организация водно-химического режима
РД 24.032-01-91	Методические указания. Нормы качества питательной воды и пара, организация водно-химического режима и химического контроля паровых стационарных котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов
ТУ 14-ЗР-55-2001	Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов. Технические условия
ТУ 14-ЗР-197-2001	Трубы бесшовные из коррозионностойких сталей с повышенным качеством поверхности. Технические условия
ПБ 10-573-03	Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
ПБ 10-574-03	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

3 Обозначения и сокращения

В настоящих методических указаниях применены следующие обозначения и сокращения:

- ГОСТ – межгосударственный стандарт;
- ОСТ – отраслевой стандарт;
- РТМ – руководящий технический материал;
- ТУ – технические условия;
- ПБ – правила безопасности;
- НД – низкое давление (до 2,4 МПа);
- СД – среднее давление (3,9 ÷ 7,0 МПа);
- ВД – высокое давление (9,8 МПа и выше);
- СКД – сверхкритическое давление;
- ЦВД – цилиндр высокого давления;
- ЦСД – цилиндр среднего давления;
- ВС – встроенный сепаратор;
- D_n – наружный диаметр;
- $D_{вн}, d_{вн}$ – внутренний диаметр;
- D_y – условный диаметр;
- P_p – рабочее давление пара в котле;
- P – гидравлическое давление в змеевике.

4 Основные нормативные положения

4.1 Типы и конструкции устройств для отбора проб пара и воды и указания по их установке

4.1.1 Типы устройств для отбора проб штатного контроля и места их установки приведены в таблице 1. Конструкции устройств приведены на рисунках 1-5.

4.1.2 Типы устройств для проб экспериментального контроля и рекомендуемые места их установки на трубопроводах указаны в таблице 2. Конструкции устройств для экспериментального химического контроля приведены на рисунках 6-7.

4.1.3 Вопрос об установке дополнительных устройств для экспериментального контроля водного режима на пилотных образцах котлов ВД и СКД решают проектная и наладочная организации совместно с заказчиком на стадии проектирования.

4.1.4 Скорость среды для зондов трубчатого и односососкового (рисунки 1,5) строго не регламентируется, так как эти зонды предназначены для отбора проб из однородной среды.

4.1.5 Скорость среды во входном отверстии зондов устьевого и щелевого (рисунки 2,3,7), рекомендуемых для отбора проб насыщенного пара при 100%-ной нагрузке котла, должна быть равна скорости в штуцере на выходе из барабана и в корпусе выносного циклона или трубопроводе, соответственно.

Методики расчета зонда щелевого (рисунок 4) и экспериментального зонда с трубой Вентури (рисунок 6) приведены в Приложениях А и Б.

4.1.6 Зонды всех видов должны быть направлены строго навстречу потоку. Положение зонда в собранном устройстве для отбора проб фиксируется риской на штуцере, там же фиксируется диаметр зонда.

Таблица 1

Наименование устройства	Отбираемая проба	Место установки		Требования установки		Примечание
		Котлы НД, СД	Котлы ВД и СКД	Котлы НД и СД	Котлы ВД и СКД	
Зонд трубчатый (рисунок 1)	Питательная вода	Трубопровод питательной воды вблизи котла. Трубопровод питательной воды после II ступени экономайзера**.		Наличие прямого вертикального*** участка трубопровода длиной не менее 10 $d_{вн}$ до места установки и не менее 5 $d_{вн}$ после него		При наличии двух питательных линий отбор производится из любой линии
	Конденсат впрыска	-	Трубопровод перед узлом впрыска	-	Наличие прямого вертикального участка трубопровода длиной не менее 10 $d_{вн}$ до места установки и не менее 5 $d_{вн}$ после него	На котлах с впрыском питательной воды отбор не предусматривается
	Котловая вода котлов без ступенчатого испарения	Опускная труба		Наличие прямого участка на нижней части опускной трубы с учетом размещения оборудования на пробоотборной линии и уклона ее по ходу пробы. Длина прямого участка 10 $d_{вн}$ до места установки и 5 $d_{вн}$ после него.		-
	Котловая вода I ступени испарения	Опускная труба I ступени испарения (одна из средних по длине барабана)		Наличие прямого участка на нижней части опускной трубы с учетом размещения оборудования на пробоотборной линии и уклона ее по ходу пробы. Длина прямого участка 10 $d_{вн}$ до места установки и 5 $d_{вн}$ после него.		-

* – относится к котлам НД, СД и СКД

** – относится к котлам ВД.

*** – при отсутствии вертикальных участков допускается установка на горизонтальных или наклонных участках

Продолжение таблицы 1

Наименование устройства	Отбираемая проба	Место установки		Требования установки		Примечание
		Котлы НД, СД	Котлы ВД и СКД	Котлы НД и СД	Котлы ВД и СКД	
Зонд трубчатый (рисунок 1)	Котловая вода II ступени испарения (при двухступенчатом испарении)	Опускная труба II ступени испарения		Наличие прямого участка на нижней части опускной трубы с учетом размещения оборудования на проботборной линии и уклона ее по ходу пробы. Длина прямого участка $10 d_{вн}$ до места установки и $5 d_{вн}$ после него.		При отсутствии линий выравнивания солевой кратности отбор производится с обеих сторон котла. При наличии линии выравнивания - с одной стороны
	Котловая вода III ступени испарения (при трехступенчатом испарении)	Опускная труба III ступени испарения	—			
Зонд устьевой (рисунки 2,3)	Насыщенный пар котлов с пароперегревателем	Средняя по длине барабана паротводящая труба		Устанавливается в устье паротводящей трубы таким образом, чтобы входное сечение наконечника располагалось по касательной к внутренней поверхности барабана.		Зонд в паротводящем штуцере барабана устанавливается по рисунку 2, в трубе - по рисунку 3
Зонд щелевой со смесителем (рисунок 4)	Насыщенный пар котлов без пароперегревателя Рабочая среда*	Горизонтальный или нисходящий вертикальный участок паропровода	За встроенной задвижкой (перед встроенным сепаратором)	В горизонтальном паропроводе зонд устанавливается только вертикально с отводом пробы вниз. Перед смесителем должен быть прямой участок трубопровода не менее $5 d_{вн}$.		Смеситель не устанавливается, если зонд устанавливается на расстоянии $1+2 d_{вн}$ за подкладным кольцом или $5+6 d_{вн}$ за измерительной диафрагмой

* - для блоков СКД

Продолжение таблицы 1

Наименование устройства	Отбираемая проба	Место установки		Требования установки		Примечание
		Котлы НД, СД	Котлы ВД и СКД	Котлы НД и СД	Котлы ВД и СКД	
Зонд однососковый (рисунок 5)	Перегретый пар	Общий паропровод		-	-	При наличии двух и более паропроводов отбор производится из любого паропровода
	Пар после промперегрева	-	На линии подачи вторичного пара на турбину вблизи котла	-	-	Отбор предусматривается только для котлов СКД
	Перегретый пар	-	На трубопроводе после пароперегревателя вблизи котла	-	-	
<p>Примечание: Для котлов НД и СД допускается отбор пробы котловой воды выполнять из линии продувки штуцером, который приваривается до узла регулирования продувки заподлицо с внутренней поверхностью трубы.</p>						

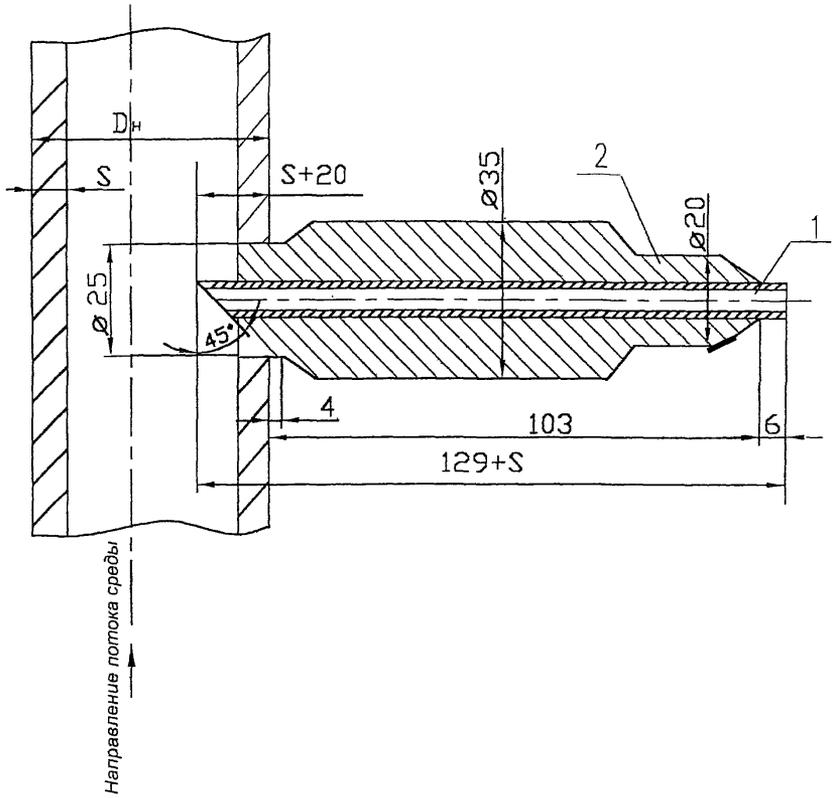


Рисунок 1—Зонд трубчатый

1 – труба $\varnothing 10 \times 2$; 2 – втулка


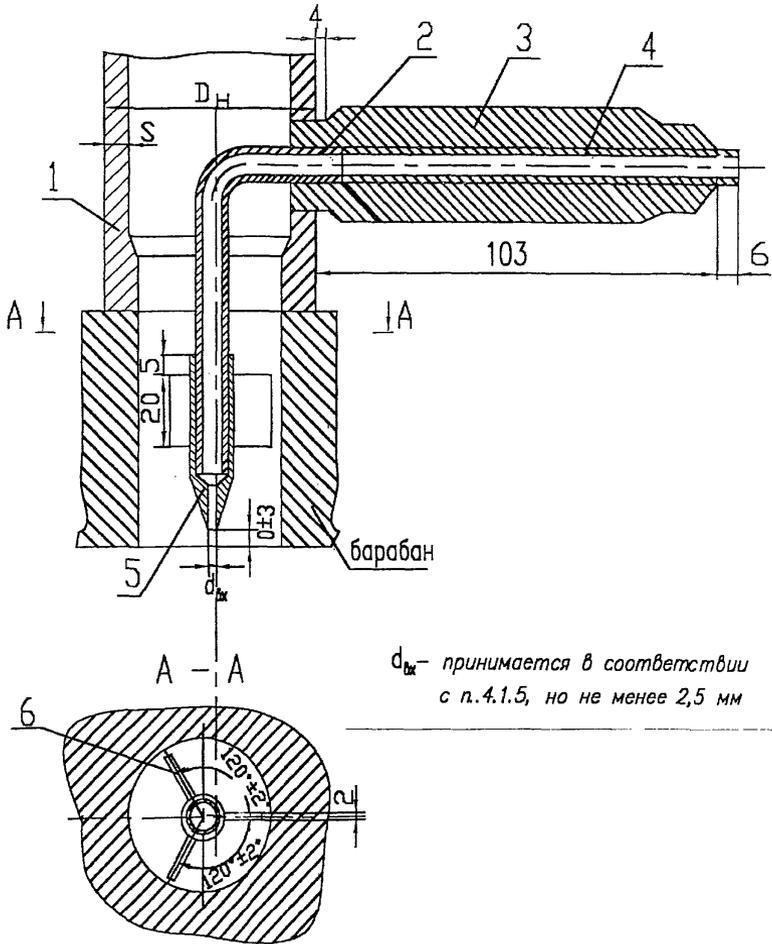


Рисунок 2- Зонд устьевой

1- штуцер; 2 - труба $\varnothing 10 \times 2$ мм; 3- втулка; 4 - труба $\varnothing 10 \times 2$, $L=90$ мм;
5 - наконечник; 6 - полоса 2×20 мм

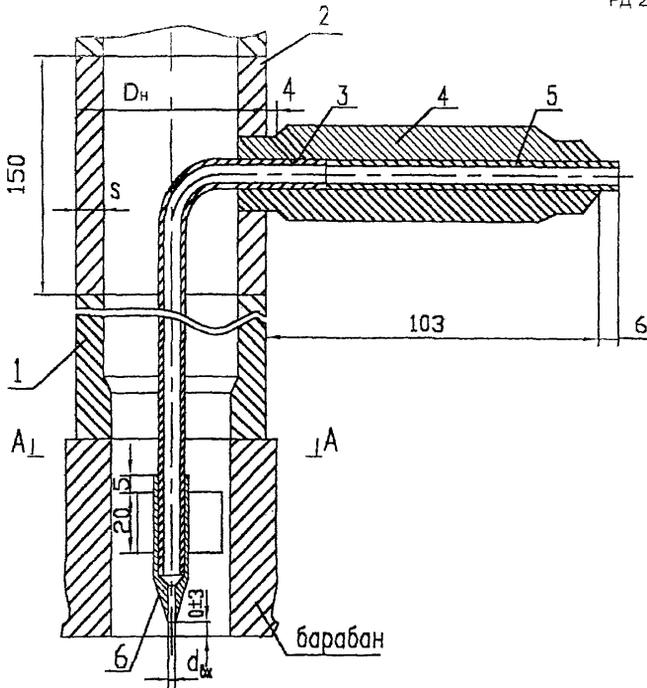

$d_{\text{ок}}$ - принимается в соответствии с п.4.1.5, но не менее 2,5 мм




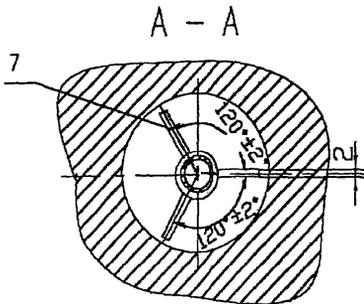



Рисунок 3 - Зонд устьевой

1- штуцер; 2 - вставка; 3- труба $\varnothing 10 \times 2$ мм; 4- втулка; 5- труба $\varnothing 10 \times 2$ мм, $L=90$ мм; 6 - наконечник; 7 - полоса 2×20 мм

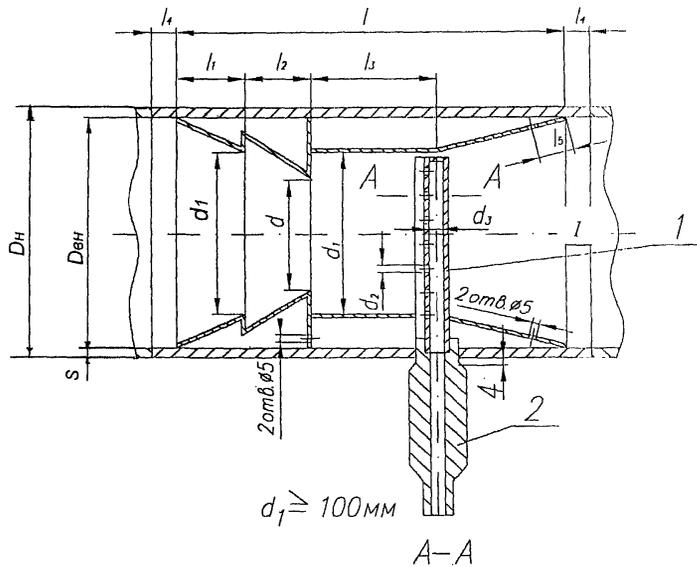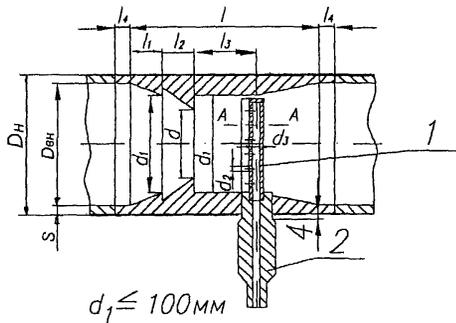

Размеры зонда	Определение размера, мм
D_n	Задается ($D_n \times S$)
d	Рассчитывается (см. приложения Б)
d_1	$\frac{D_n + d}{2}$
d_2	2–5 (см. приложение Б)
d_3	$(0,1–0,15)d_1$
l	$1,5 D_n$
l_1	$0,25 D_n$
l_2	$0,25 D_n$
l_3	$0,5 D_n$
l_4	10–20
l_5	10
l_6	$(0,5–0,75) d_3$
l_7	$1,1 d_2$

Рисунок 4—Зонд щелевой со смесителем
1 — труба; 2 — втулка

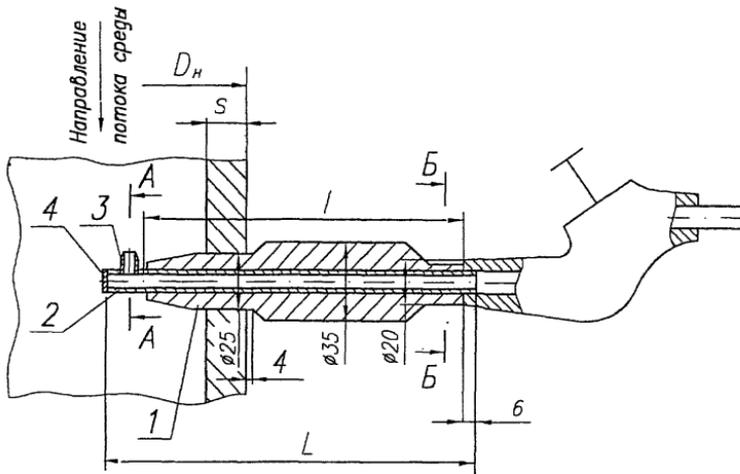

мм		
S	l	L
10-16	146	175
20-25	155	184
28-36	166	195
40-50	180	209
60-65	191	220
75-85	215	244

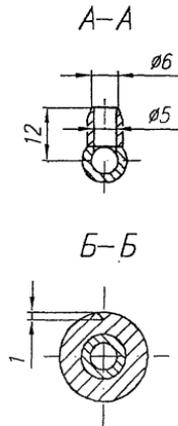


Рисунок 5- Зонд однососковый
 1 – втулка; 2 – труба; 3 – наконечник; 4 – пробка

Таблица 2

Наименование устройства	Отбираемая проба	Место установки		Требования установки		Примечание
		Котлы НД, СД	Котлы ВД и СКД	Котлы НД и СД	Котлы ВД и СКД	
Зонд трубчатый (рисунок 1)	Котловая вода II ступени испарения при трехступенчатом испарении	Опускная труба II ступени испарения	–	Наличие прямого участка на нижней части опускной трубы с учетом размещения оборудования на пробоотборной линии и уклона ее по ходу пробы. Длина прямого участка $10 d_{\text{нп}}$ до места установки.		При отсутствии линий выравнивания солевой кратности на котлах со ступенчатым испарением отбор производится с двух сторон котла.
Зонд устьевой (рисунки 2,3)	Насыщенный пар из торцов барабана при одноступенчатом испарении	В устье крайних паропроводящих труб		Входное сечение наконечника располагается по касательной к внутренней поверхности барабана		–
Зонд со смесителем – с трубой Вентури (рисунок 6)	Насыщенный пар	Паропроводящие трубы		Должна быть обеспечена соосность наконечника зонда и трубы. Наконечник должен быть повернут навстречу потоку (при установке трубы Вентури на горизонтальном участке пробу пара следует отводить вниз)		Устанавливается как контрольный, параллельно со штатным устьевым пробоотборным устройством
Зонд однососковый (рисунок 5)	Пар до пром-перегрева	–	На линии возврата пара на перегревателе в непосредственной близости к котлу	–		При наличии двух и более линий допускается отбор пробы из любой линии

Продолжение таблицы 2

Наименование устройства	Отбираемая проба	Место установки		Требования установки		Примечание
		Котлы НД, СД	Котлы ВД и СКД	Котлы НД и СД	Котлы ВД и СКД	
Зонд щелевой (рисунок 7)	Насыщенный пар из выносных циклонов II и III ступеней испарения	Пароотводящая труба циклона или над пароприемным потолком циклона	Над пароприемным потолком циклона	На горизонтальном прямом участке трубопровода в непосредственной близости к выносному циклону	-	-
				В циклоне зонд устанавливается щелью навстречу потоку пара. Рабочая длина зонда равна диаметру циклона. Свободный конец зонда заглубляется в специальное отверстие в корпусе циклона		

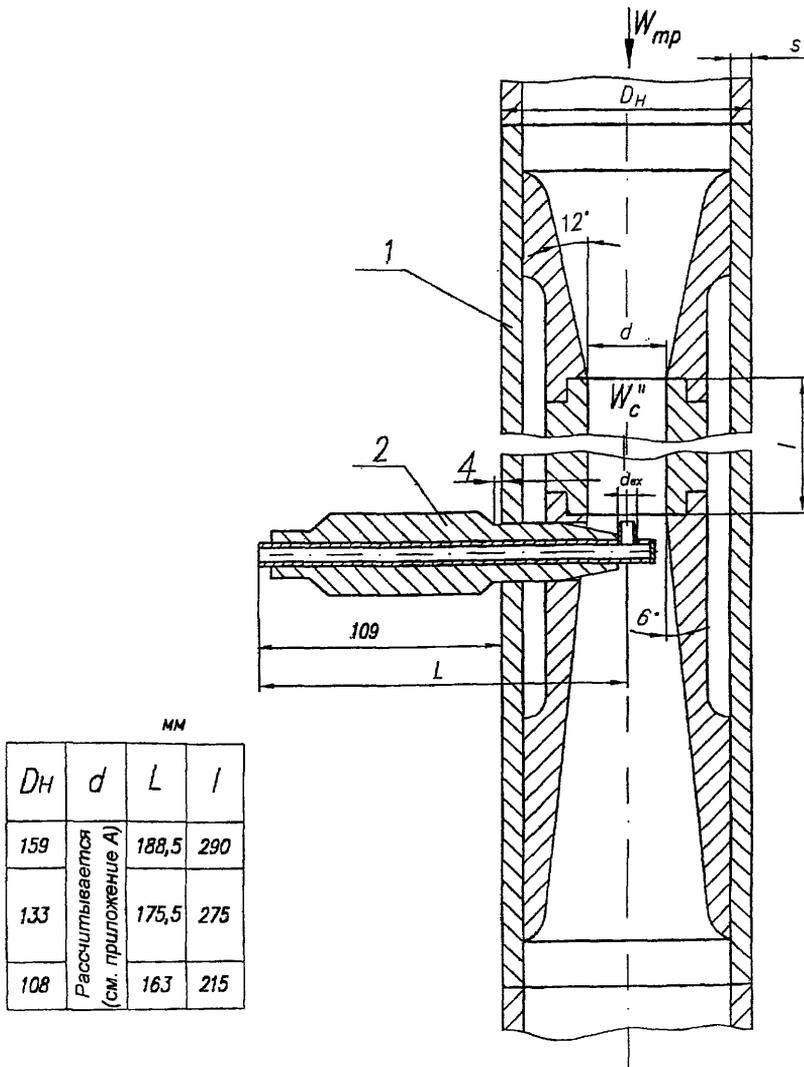


Рисунок 6- Зонд со смесителем-трубой Вентури
1 – смесительное устройство; 2 – пробоотборное устройство

W_{mp} – скорость пара в трубе; W_c'' – скорость пара в суженном сечении

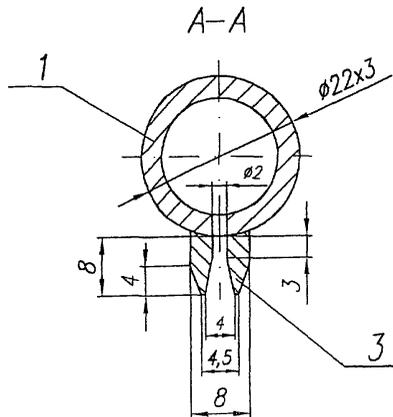
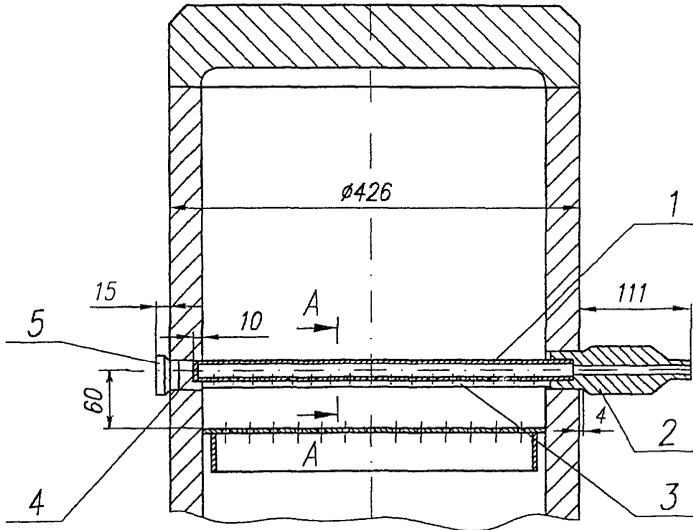


Рисунок 7- Зонд щелевой для отбора проб насыщенного пара из выносных циклонов

1 – труба $\varnothing 22 \times 3$ мм; 2 – штуцер; 3 – насадка щелевая; 4 – доннышко;
5 – заглушка

4.1.7 Устройства для отбора проб пара и воды изготавливаются из материалов, предусмотренных "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" ПБ 10-573-03 и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" ПБ 10-574-03:

- труба \varnothing 10x2 мм (рисунки 1-6) – из стали марки 12X18H12T по ТУ 14-3P-55-2001;
- втулка (рисунки 1-4,7), заглушка (рисунок 7) – из стали марки 20 по ОСТ 108.030.113-87;
- втулка (рисунки 5, 6) – из стали марки 12X1МФ по ОСТ 108.030.113-87;
- наконечник (рисунки 2,3,5), пробка (рисунок 5), донышко (рисунок 7), труба \varnothing 22x3 мм (рисунок 7) – из стали марки 12X18H10T по ГОСТ 5632-72;
- полоса (рисунки 2,3) – из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88 или 12X18H10T по ГОСТ 5632-72;
- вставка (рисунок 3) – из стали марки 20 по ТУ 14-3P-55-2001;
- насадка щелевая (рисунок 7) – из стали марки 12X18H9T по ГОСТ 5632-72.

4.2 Оборудование пробоотборных линий

4.2.1 Пробоотборные линии выполняются из труб размером 10x2 мм. Допускается применение труб размером 16 x2,5 мм.

4.2.2 На пробоотборной линии после устройства для отбора пробы последовательно располагаются:

- два запорных вентиля D_y 6 мм;
- холодильник;
- дроссельный игольчатый вентиль D_y 6 мм.

Допускается применение вентиля D_y 10 мм.

4.2.3 Запорные вентили выбираются по параметрам среды (давлению и температуре), поступающей в линии отбора пробы. Первые (коренные) запорные вентили устанавливаются непосредственно после отбора пробы, вторые вентили группируются в удобном для обслуживания месте, которое выбирается с учетом расположения холодильников и водного щита. Допускается установка этих двух запорных вентилях у пробоотборного устройства в случае удобного к ним подхода.

4.2.4 Холодильники проб пара и воды применяются змеевиковые двухточечные. Конструкция холодильников приведена на рисунке 8.

4.2.5 Холодильники обеспечивают температуру охлажденной пробы перегретого и насыщенного пара, котловой и питательной воды не более 40°C, охлаждающей воды на сливе не более 60°C.

По производительности холодильники рассчитаны на расход перегретого пара с параметрами $p = 25$ МПа (255 кгс/см²), $t = 540^\circ\text{C}$ на одну нитку в количестве 25 кг/ч. При необходимости увеличения расхода пробы или более глубокого ее охлаждения (отбор пробы для определения удельной электропроводности, pH и других показателей) рекомендуется установка последовательно двух холодильников.

4.2.6 Для охлаждения пробы используется охлаждающая вода с расчетной температурой не более +25°C. Содержание взвешенных веществ в охлаждающей воде не должно превышать 5 мг/кг, карбонатная жесткость – 3,0 мг-экв/кг, сухой остаток – 1000 мг/кг.

Допускается использование воды при больших концентрациях указанных веществ, однако при этом должна быть предусмотрена возможность проведения периодической реагентной очистки поверхностей холодильников.

4.2.7 Монтаж пробоотборных линий разделяется на следующие этапы:

- этап 1 – установка устройства для отбора проб и коренного запорного вентиля;

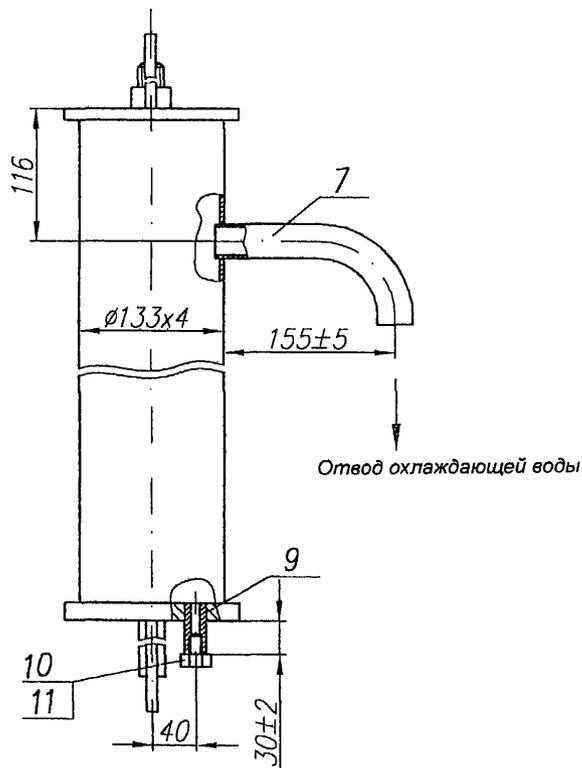
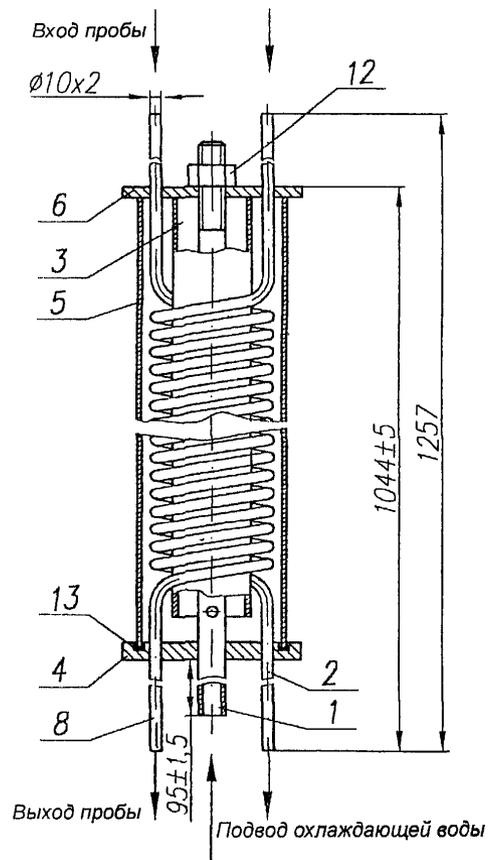


Рисунок 8-Холодильник двухточечный

1 – патрубок; 2 – змеевик; 3 – труба-ограничитель; 4 – доньшко; 5 – труба; 6 – крышка;
7 – патрубок; 8 – змеевик; 9 – патрубок; 10 – прокладка; 11 – болт; 12 – гайка; 13 – кольцо резиновое

- этап 2 – присоединение трубопровода к запорным вентилям, холодильникам, водному щиту и регулирующей арматуре.

Присоединение (этап 2) производится после промывки котла и продувки устройств для отбора проб до пуска котла, за исключением трубопроводов, используемых для контроля химической очистки котла.

4.2.8 При монтаже пробоотборных линий следует выдерживать уклон трубопроводов в сторону движения пробы. Необходимо добиваться, чтобы горизонтальные участки в пробоотборной линии на всем ее протяжении отсутствовали. При монтаже пробоотборных линий необходимо выполнить участки компенсации их тепловых удлинений. Трубопроводы не должны изолироваться независимо от их длины и для обеспечения безопасности должны быть ограждены.

4.2.9 Холодильники монтируются вертикально. Каждая группа холодильников имеет самостоятельную линию охлаждающей воды с разводкой по отдельным холодильникам. Линия охлаждающей воды для холодильников не должна быть связана с другими объектами установки (дымососами, вентиляторами и др.). сливная труба охлаждающей воды от группы холодильников выходит либо в общую дренажную канаву, либо в общий дренажный трубопровод без давления.

После сборки и сварки необходимо проверить плотность нижней части корпуса холодильника путем заполнения его водой до выходного патрубка.

Гидравлическое испытание змеевиков следует производить после приварки их к дюнышку при давлении согласно таблице 3.

Таблица 3

Котлы на давление пара, МПа (кгс/см ²), P _{раб}	Гидравлическое давление в змеевике, МПа (кгс/см ²), P _{проб} .
25 (255)	31,4 (320)
13,8 (140)	17,2 (175)
9,8 (100)	12,3 (125)
3,9 (40)	4,9 (50)

4.2.10 Пробоотборные линии выводятся на водный щит. Конструкция водного щита приведена на рисунке 9.

4.2.11 Водный щит для котлов с давлением не более 9,8 МПа (100 кгс/см²) устанавливается вблизи фронта котла в удобном месте для эксплуатации и поддержания щита в чистоте.

Для обеспечения представительности отбираемых проб вывод в щит пробоотборных линий котловой воды, а также питательной воды на среднем и низком давлении желательно отделять перегородкой от вывода проб насыщенного и перегретого пара.

Щит также может быть приспособлен к разделному сбросу воды, которая может использоваться в схеме станции или котельной (конденсат, питательная вода) и загрязненной воды.


Для котлов с давлением 13,8 МПа (140 кгс/см²) и прямоточных котлов СКД водные щиты размещаются в специальных изолированных помещениях-боксах.

При установке щит крепится к стене или металлоконструкциям котлов.

4.2.12 Трубопроводы и змеевики холодильников всех отборов проб пара и воды для котлов выполняются из стали марки 08X18H10T по ТУ14-ЗР-197-2001 и 12X18H12T по ТУ14-ЗР-55-2001. Допускается применение труб из стали 12X18H12T и 12X18H10T по ГОСТ 9941-81, ГОСТ 14162-79. Трубопроводы и змеевики холодильников проб котловой воды с давлением до 2,4 МПа (24 кгс/см²) включительно для штатного химического контроля допускается выполнять из стали марки 20 по ТУ 14-ЗР-55-2001.

4.2.13 Вентили запорные и регулирующие для всех отборов проб применяются из стали

Вид на щит с поднятой дверцей

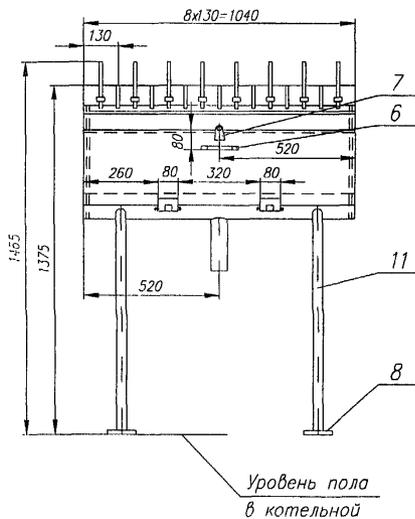

Вид на щит с опущенной дверцей

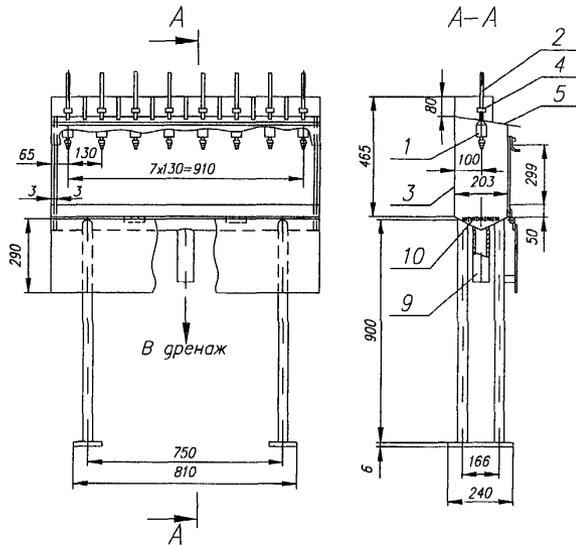


Рисунок 9- Щит водный

1- отборник; 2- труба $\varnothing 10 \times 2 \times 120$ мм; 3-корыто; 4- муфта; 5-козырек; 6- ручка; 7-завертка; 8-лист;
9- труба дренажная; 10-щит перфорированный; 11- труба $\varnothing 32 \times 4$, L =900 мм

марки 12Х18Н12Т по ГОСТ 5632-72. Вентили регулирующие и запорные могут применяться из стали марки 20 в случаях, если трубопроводы и змеевики холодильников выполнены из стали 20 по ТУ14-ЗР-55-2001.

Примечание: До начала серийного выпуска вентилей D_у6 временно допустимо применение вентилей D_у10 из стали марки 12Х1МФ по ГОСТ 20072-74 и стали марки 20 по ГОСТ 1050-88. При этом в местах присоединения их к пробоотборной трубе устанавливаются переходники.

4.3 Схемы отбора проб пара и воды

4.3.1 Схемы отбора проб пара и воды предназначены для химического контроля водного режима при эксплуатации котлов и представлены на рисунках 10-20. Обозначение точек отбора приведено в таблице 4.

4.3.2 Схемы отбора проб пара и воды для химического контроля водного режима при эксплуатации барабанных котлов с давлением 9,8 МПа (100 кгс/см²) и 13,8 МПа (140 кгс/см²) представлены на рисунках 10-13 в соответствии с РТМ 108.030.08-81.

4.3.3 Расположение точек отбора проб пара и воды для химического контроля водного режима прямоточного котла в пределах котла представлено на рисунке 14 в соответствии с РТМ 108.030.137-84.

4.3.4 Схемы отбора проб пара и воды для химического контроля водного режима при эксплуатации котлов среднего и низкого давления, а также котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов с давлением в барабане не более 4,9 МПа (50 кгс/см²) представлены на рисунках 15-20 в соответствии с РД 24.032.01-91.

Таблица 4

Номер точки отбора	Наименование отбора
1	Питательная вода на входе в экономайзер*
2	Конденсат на линии впрыска
3	Вода из барабана (или чистого отсека барабана)
4	Вода из внутрибарабанных солевых отсеков второй ступени испарения при двухступенчатом испарении
5	Вода из выносных солевых отсеков при двух- и трехступенчатом испарении
6	Насыщенный пар из пароперепускных труб или насыщенный пар котлов без пароперегревателя
7	Перегретый пар
8	Пар после промежуточного перегрева
9	Среда перед встроенной задвижкой
* – для получения представительной пробы при определении соединений железа в питательной воде прямоточных котлов СКД отбор пробы следует производить после первого по ходу воды ПВД.	

4.3.5 Для проведения теплехимических испытаний на пилотных образцах котлов ВД и СКД схемы химического контроля разрабатываются проектной и наладочной организациями и согласовываются с заказчиком и предприятием-изготовителем.

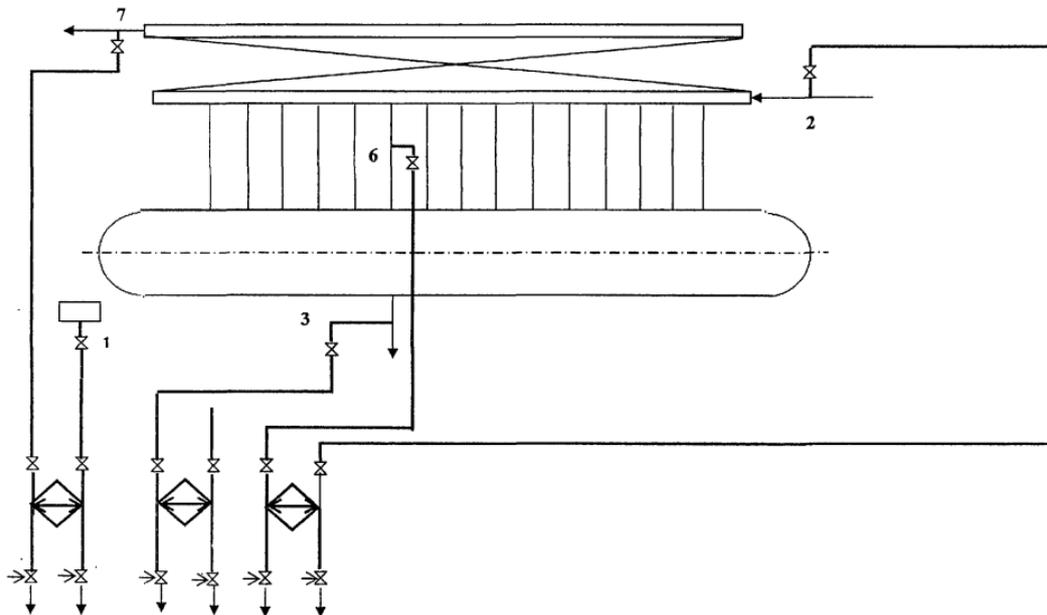


Рисунок 10- Схема отборов проб пара и воды барабанных котлов с давлением 10 МПа (102 кгс/см²) и более с одноступенчатым испарением

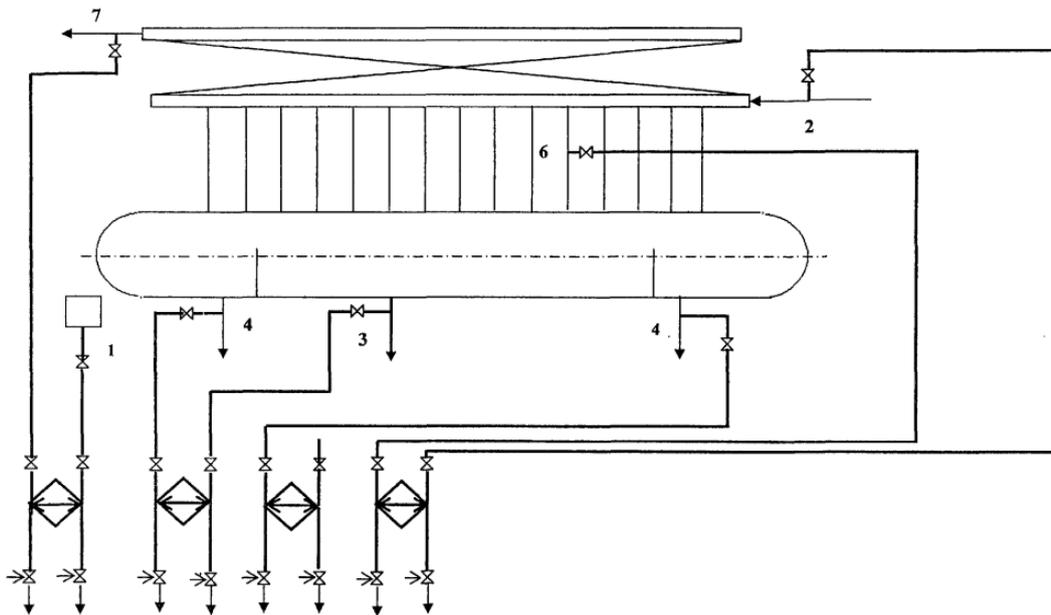


Рисунок 11-Схема отборов проб пара и воды барабанных котлов с давлением 10 МПа (102 кгс/см²) и более с двухступенчатым испарением (вторая ступень испарения - внутрибарабанная)

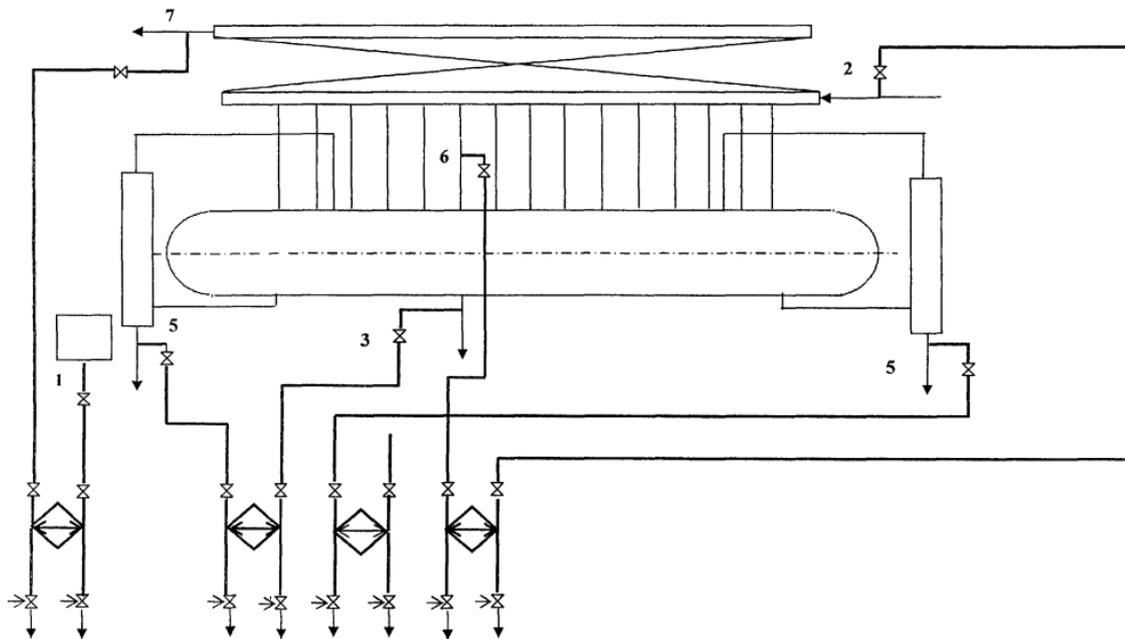


Рисунок 12- Схема отборов проб пара и воды барабанных котлов с давлением 10 МПа (102 кгс/см²) и более с двухступенчатым испарением (вторая ступень испарения - выносные циклоны)

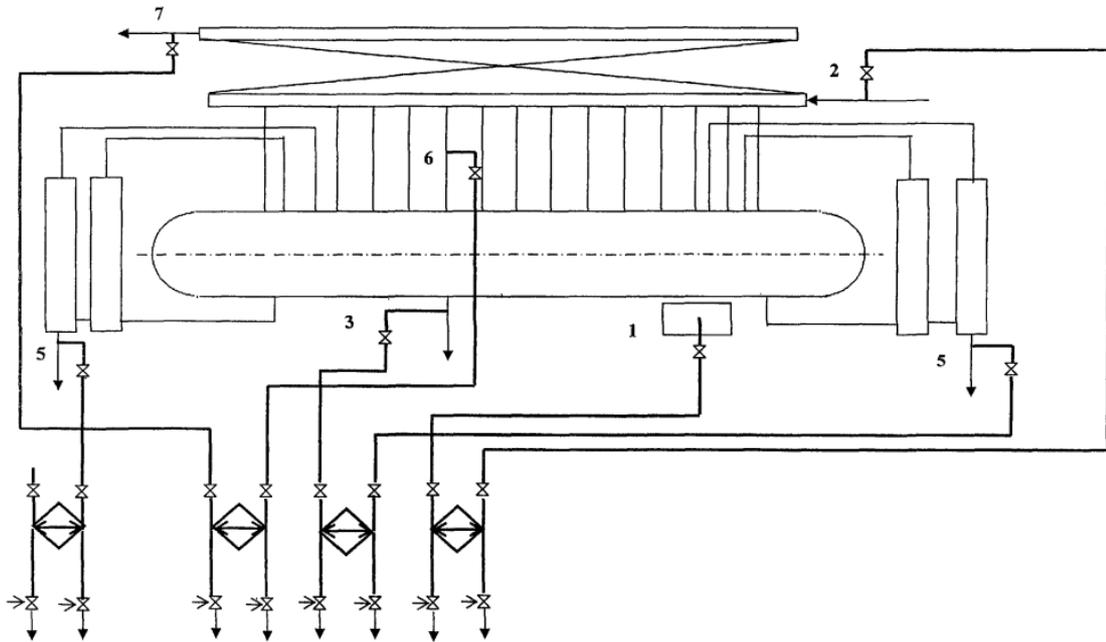


Рисунок 13- Схема отборов проб пара и воды барабанных котлов с давлением 10 МПа (102 кгс/см²) и более с трехступенчатым испарением (вторая и третья ступени испарения - выносные циклоны)

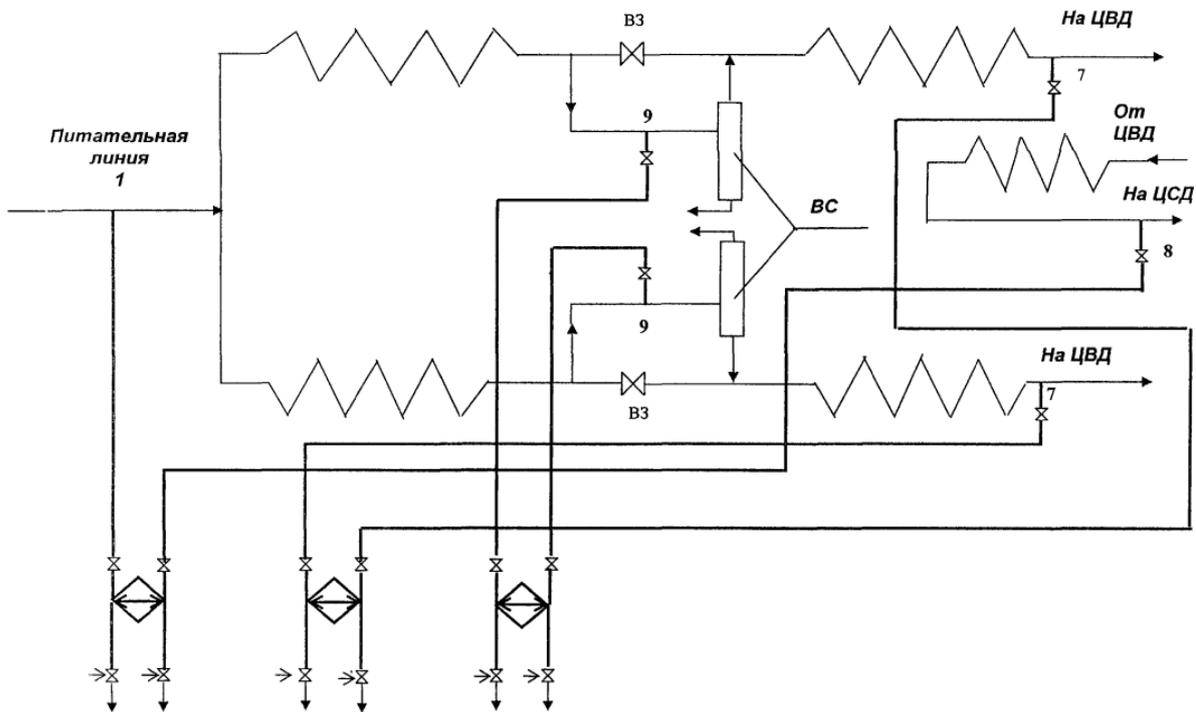


Рисунок 14- Схема отборов проб пара и воды прямоточного котла


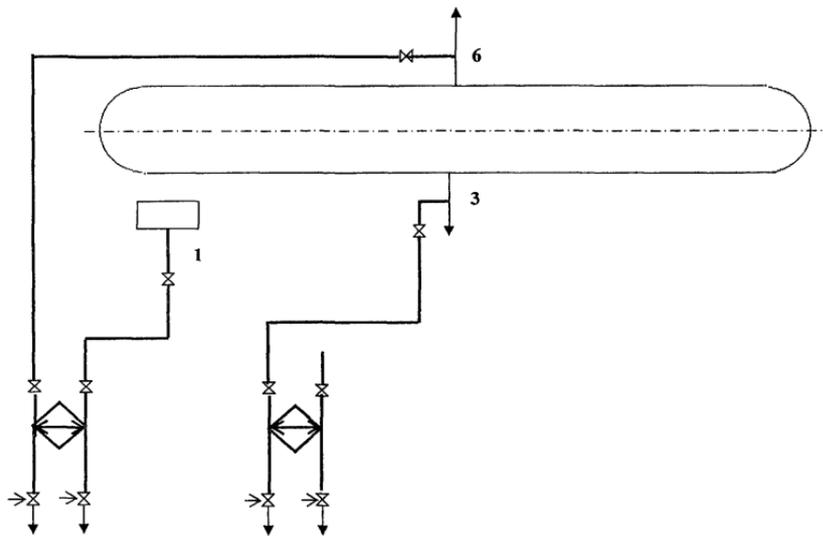


Рисунок 15- Схема отборов проб пара и воды барабанных котлов низкого давления без пароперегревателя

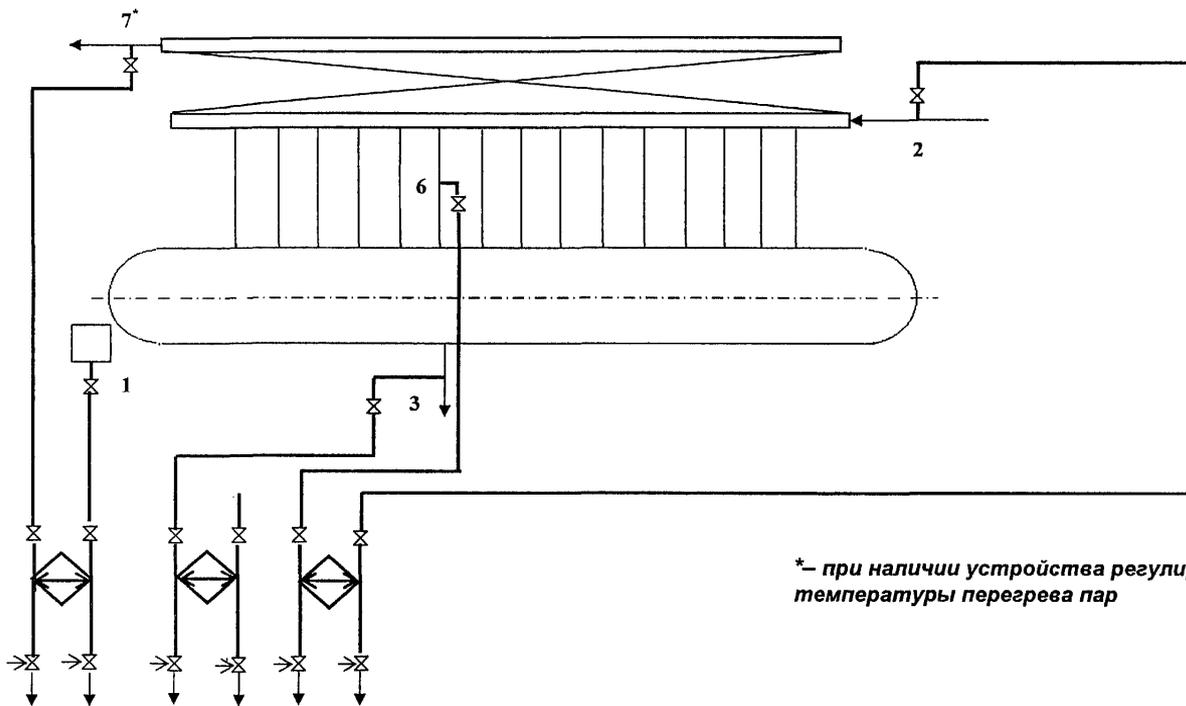

* – при наличии устройства регулирования температуры перегрева пар

Рисунок 16- Схема отборов проб пара и воды барабанных котлов низкого и среднего давления с одноступенчатым испарением


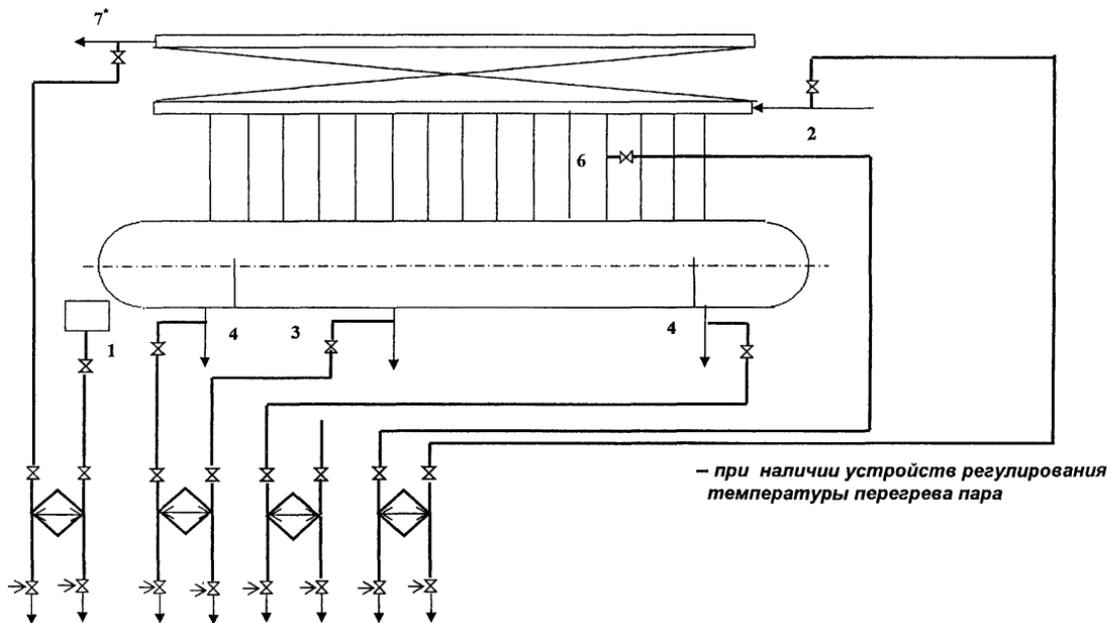


Рисунок 17- Схема отборов проб пара и воды барабанных котлов низкого и среднего давления с двухступенчатым испарением (вторая ступень испарения- внутрибарабанная)

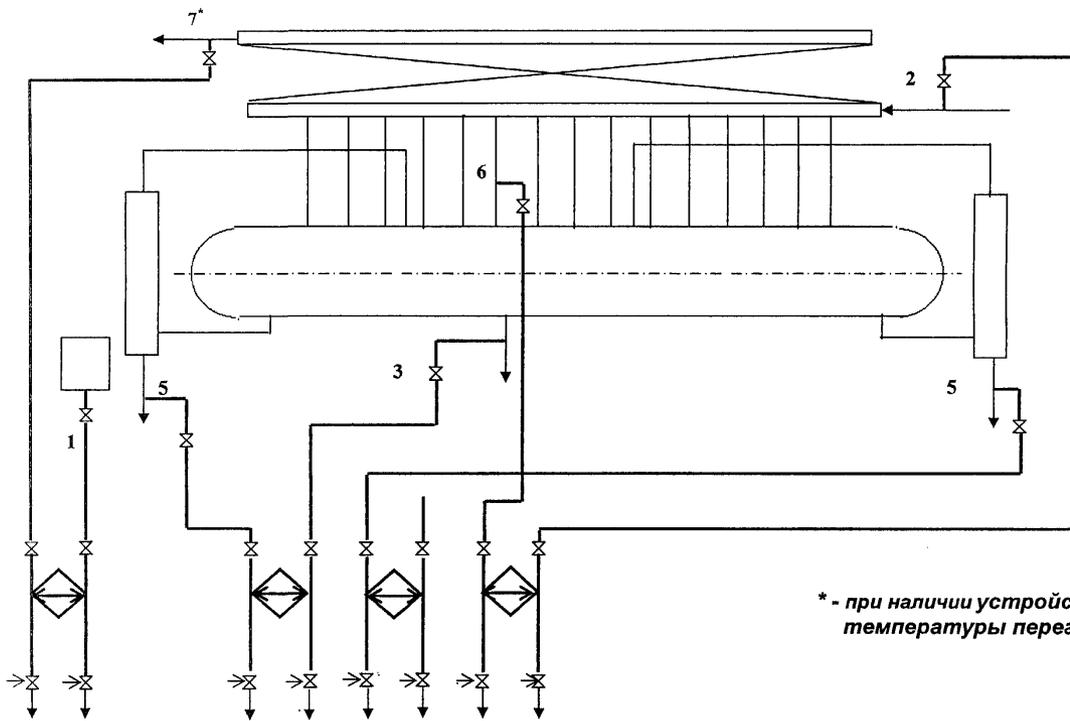

* - при наличии устройств регулирования температуры перегрева

Рисунок 18- Схема отборов проб пара и воды барабанных котлов низкого и среднего давления с двухступенчатым испарением (вторая ступень испарения - выносные циклоны)

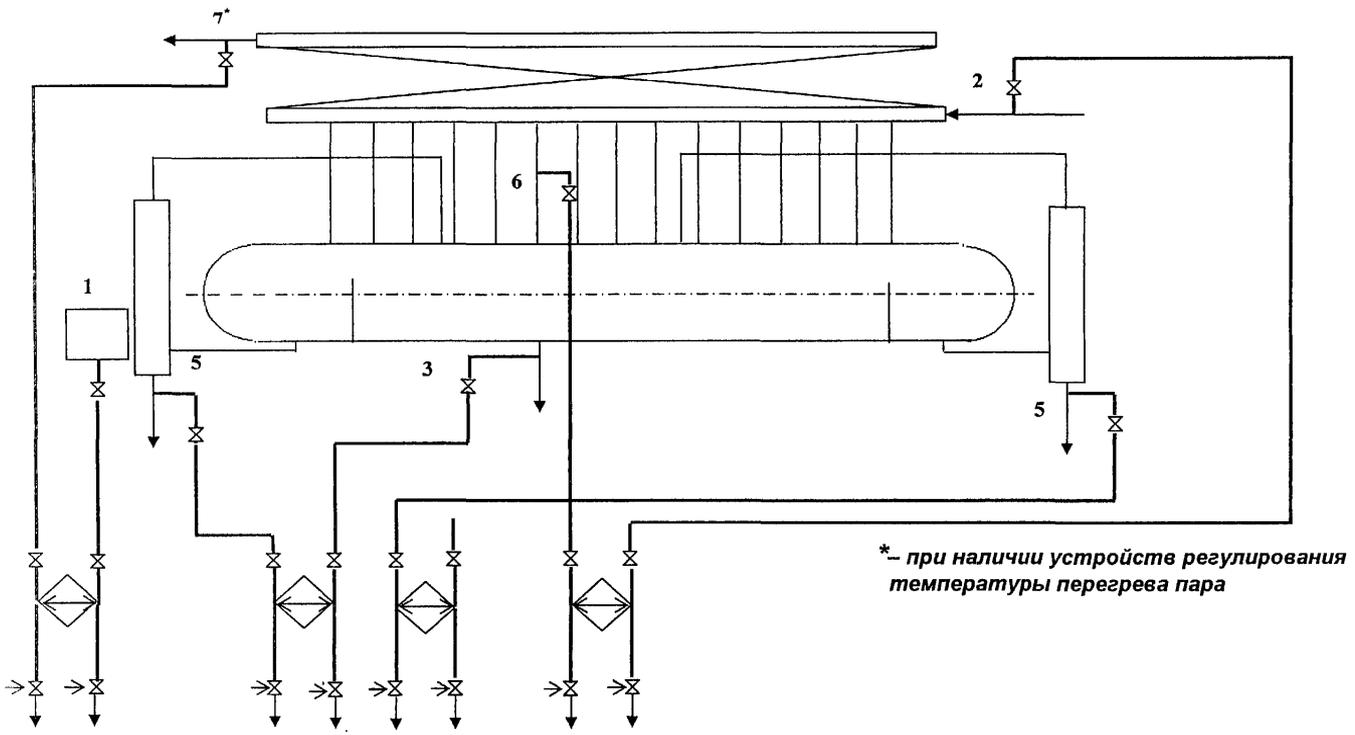
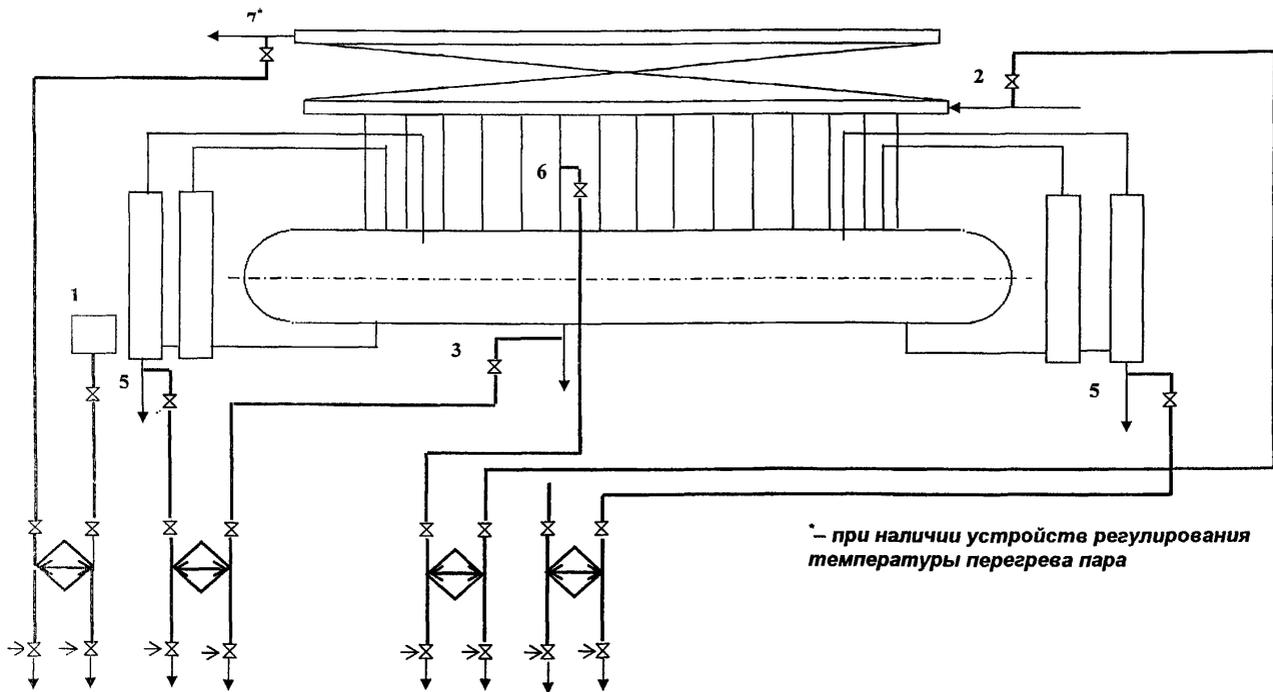


Рисунок 19- Схема отборов проб пара и воды барабанных котлов низкого и среднего давления с трехступенчатым испарением (третья ступень испарения - выносные циклоны)



**Рисунок 20- Схема отборов проб пара и воды барабанных котлов
низкого и среднего давления с трехступенчатым испарением
(вторая и третья ступени испарения - выносные циклоны, соединенные
последовательно и подключенные к разным панелям экранов)**

Приложение А
(обязательное)

Методика расчета зонда со смесителем – трубой Вентури

Расчет приведен в таблице А.1.

Таблица А.1

Наименование параметра	Расчетная формула или обоснование
Номинальная производительность котла, $D_{к ном}$, т/ч	паспорт котла
Расчетная производительность котла, D_p , т/ч	принимается $0,8 \cdot D_{к ном}$
Количество труб, отводящих пар из барабана, n , шт	чертеж барабана
Внутренний диаметр трубы отвода пара, $d_{тр}$	чертеж барабана
Площадь одной трубы, $f_{тр}$, m^2	$0,785 \cdot d_{тр}^2$
Суммарное сечение труб отвода пара из барабана, $\Sigma f_{тр}$, m^2	$f_{тр} \cdot n$
Удельный вес пара на линии насыщения, γ'' , $кг/м^3$	таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара
Скорость пара в трубах, $W''_{п}$, м/с	$\frac{D_p}{3,6 \cdot \gamma'' \cdot \Sigma f_{тр}}$
Критическая скорость срыва пленки влаги, $W''_{кр}$, м/с	по графику (рисунок А.1)
Скорость потока в суженном сечении корпуса, W''_c , м/с	принимается $\geq W''_{кр}$
Диаметр суженной части трубы Вентури, d , м	$d_{тр} \cdot \sqrt{\frac{W''_{кр}}{W''_c}}$
Скорость пара в отверстии пробоотборного устройства, $W''_{отв}$, м/с	принимается равной W''_c
Расход пробы насыщенного пара, $D_{пр}$, кг/ч	25,0 по п. 4.2.5
Площадь отверстия в пробоотборном устройстве, F , m^2	$\frac{D_{пр}}{3600 \cdot \gamma'' \cdot W''_{отв}}$
Расчетный диаметр отверстия пробоотборного устройства, $d_{вх}$, мм	$10^3 \cdot \sqrt{\frac{F}{0,785}}$
Принимаемый диаметр отверстия, $d_{пр.}$, мм	$d_{вх}$, но не менее 2,5мм

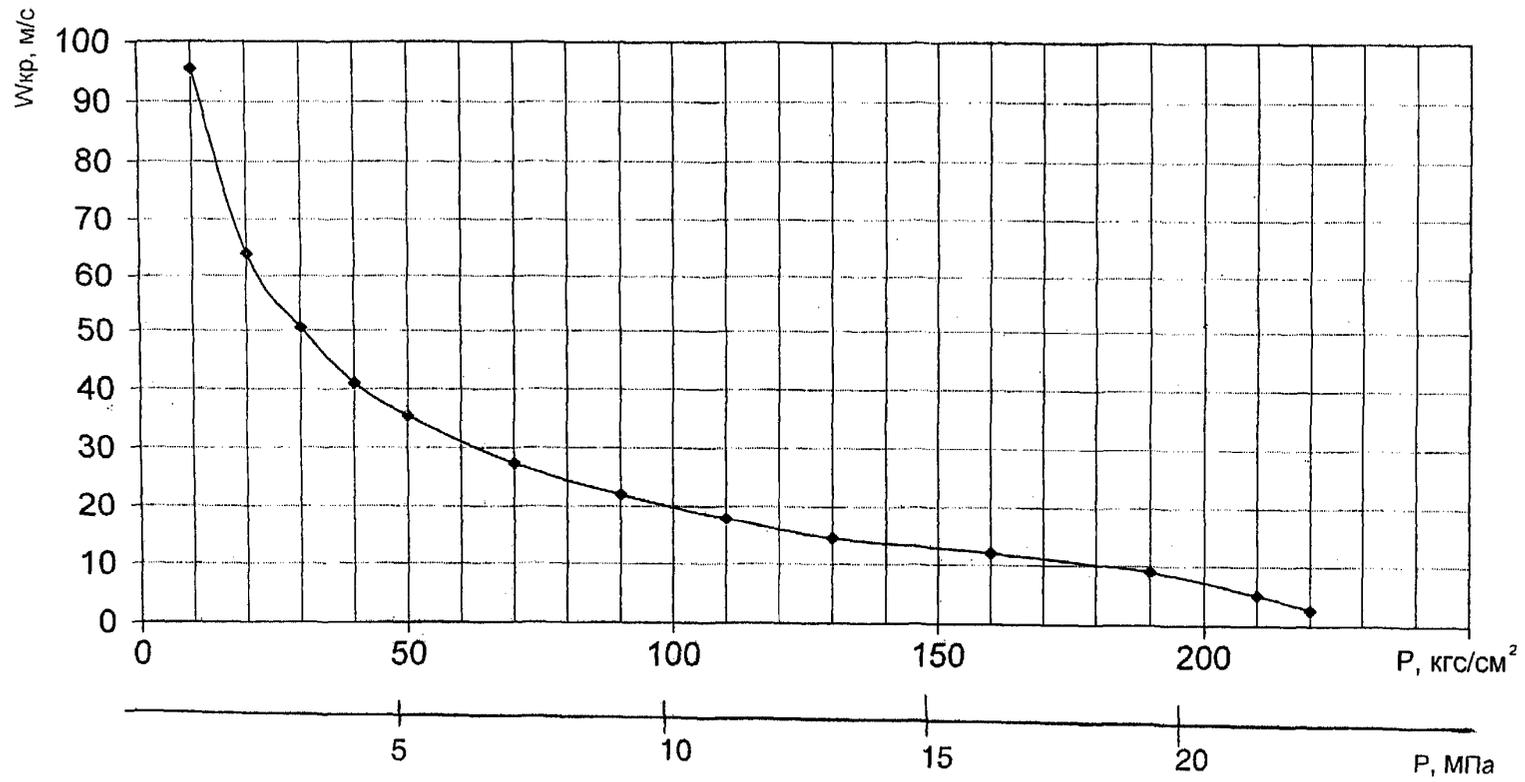


Рисунок А.1- График зависимости критической скорости срыва пленки влаги от давления

Приложение Б
(обязательное)

Методика расчета зонда щелевого со смесителем

Расчет приведен в таблице Б.1

Таблица Б. 1

Наименование параметра	Расчетная формула или обоснование
Производительность котла, D_k , т/ч	паспорт котла
Количество паропроводящих труб, $n_{по}$, шт	чертеж барабана
Диаметр паропроводящей трубы, $d_{по}$, м	чертеж барабана
Удельный вес пара на линии насыщения, γ'' , кг/м ³	таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара
Скорость потока в суженном сечении смесителя, W_c'' , м/с	принимается $\geq W_{кр}''$
Критическая скорость срыва пленки влаги, $W_{кр}''$, м/с	принимается по графику Приложения А (рисунок А.1)
Минимальная площадь сечения смесителя, f , м ²	$\frac{D_k}{3,6 \cdot \gamma'' \cdot W_c'' \cdot n_{по}}$
Минимальный диаметр смесителя, d , м	$\sqrt{\frac{f}{0,785}}$
Диаметр отверстий в пробоотборной трубке, d_2 , мм	принимается 2 - 5
Площадь одного отверстия, $f_{отв}$, м ²	$0,785 \cdot d_2^2 \cdot 10^{-6}$
Скорость пара в отверстии, $W_{отв}''$, м/с	принимается равной W_c''
Расход пробы, $D_{пр}$, кг/ч	25,0 по п. 4.2.5.
Суммарная площадь отверстий в пробоотборной трубке, F , м ²	$\frac{D_{пр}}{3600 \cdot \gamma'' \cdot W_{отв}''}$
Количество отверстий в пробоотборной трубке, n , шт	$\frac{F}{f_{отв}}$
Скорость пара в трубке щелевого зонда, $W_{прз}''$, м/с	принимается $\leq 0,5 \cdot W_{отв}''$
Площадь минимального сечения трубки-зонда, $f_{пр}$, м ²	$\frac{D_{пр}}{3600 \cdot \gamma'' \cdot W_{прз}''}$

Продолжение таблицы Б.1

Наименование параметра	Расчетная формула или обоснование
Внутренний диаметр трубки-зонда, d_3 , ** м	$\geq \sqrt{\frac{f_p}{0,785}}$
<p>* – отверстия по длине зонда должны располагаться равномерно. ** - см. рисунок 4.</p>	

Ключевые слова: устройства, отбор, проба, пар, вода, контроль, котел, тип, конструкция, зонд, схема, пробоотборные линии, ступенчатое испарение, методика расчетов.
