

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КОМИТЕТ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСЕКТИРОВАНИЯ  
ПОВЕРХНОСТИ УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ  
ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ  
ФАБРИК**

**ВНП 4-92**

**Книга I**

**Утверждены Комитетом угольной  
промышленности протоколом от  
08.12.92  
Согласованы Госгортехнадзором  
России письмом от 11.11.92  
№ 07-4/107**

**Москва - 1993**

"Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик" разработаны институтами "Центрогипрошахт" (В.М.Еремов, А.С.Щельмухов, И.А.Новикова, С.Д.Шейнберг, Г.Я.Пейсахович, Б.М.Щербakov, А.С.Богомолов), "Донгипрошахт" (А.Н.Бугаенко, В.А.Фрейман), "Узгипрошахт" (Г.М.Заславский, В.Ф.Семикин), "Днепргипрошахт" (В.С.Мочков, А.И.Радич, В.С.Каболоцкий, А.В.Номиков), "Уралгипрошахт" (В.И.Масленников, В.Е.Минеев), ВНИОСуголь (А.А.Харионовский, Л.Н.Мышинский, Ф.И.Маковой) с участием проектных и научно-исследовательских институтов "Гипрошахт", "Ростовгипрошахт", "Дуганскгипрошахт", "Карагандагипрошахт", "Кузбассгипрошахт", "Востсибгипрошахт", "УкраИИпроект", "ПечорИИпроект".

Настоящие нормы состоят из двух книг. В книге 2 приведены разделы: "Связь и сигнализация", "Ремонтно-механические мастерские шахт и обогатительных фабрик", "Шахтные расчланные склады".

Комитет угольной промышленности Центроэнерго России	Временные нормы техно-	ВНТП 4-92
	логического проектиро- вания поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обо- гатительных фабрик	Взамен ВНТП 4-86, ОНТП 4-86, ОНТП 6-85 Минуглепрома СССР и "Изменения..." к ним (1987г.)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, подготовки новых горизонтов угольных и сланцевых шахт, разрезов, обогатительных фабрик и сортировок.

1.2. При проектировании следует руководствоваться нормами технологического проектирования угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик, правилами безопасности (ПБ), правилами технической эксплуатации (ПТЭ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другими нормативно-методическими документами.

В настоящих нормах пункты, обязательные для использования при проектировании, помечены знаком " \* ". Остальные пункты являются рекомендательными.

1.3. Здания и сооружения поверхности угольных предприятий должны проектироваться с учетом требований "Инструкции проектированию зданий и сооружений со взрывооборудованным характером производства и пожарной защите поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик" (Центрогипрошахт, 1992 г.), а также "Перечня категорий помещений по взрывоопасности и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон" (Центрогипрошахт, 1992 г.).

Утвержден Научно-исследовательским институтом угольной промышленности шахт, Центрпрошахт	Утвержден Комитетом угольной промышленности протоколом от 08.12.92	Срок вступления в действие 1 марта 1993г.
--	--	--

4.

1.4. В проектах вновь строящихся шахт, разрезов и обогатительных фабрик следует предусматривать отдельные производства (цехи) по использованию породы для производства кирпича, щебня и других строительных материалов, а также по использованию опилок, стружки, коры для производства ДСП и других изделий.

1.5. Проектом должна предусматриваться полная механизация подъемно-транспортных операций при ремонте и замене оборудования.

1.6. Процессы дробления и грохочения угля, а также желоба и трубопроводы следует разрабатывать по "Временным нормам технологического проектирования обогатительных фабрик" ВНИИ 3-92.

1.7. Фонд времени и режим работы объектов поверхности, их машин и оборудования должен соответствовать фонду времени и режиму работы подъемных установок шахт и горно-транспортного оборудования разрезов.

1.8. Численность рабочих, инженерно-технических работников и служащих определяется расчетом.

\* 1.9. При проектировании объектов поверхности шахт, разрезов и обогатительных фабрик должны соблюдаться требования общегосударственных и отраслевых документов по вопросам охраны окружающей природной среды.

## 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОВЕРХНОСТИ

### Прием и обработка угля и породы

2.1. Для приема угля и породы при выдаче их скипами следует, как правило, предусматривать приемные бункера.

— Вместимость приемных бункеров скиповых подъемов предусматривать в соответствии с "Правилами технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт" (Минуглепром СССР, 1975 г.)

2.2. Необходимость устройства приемного бункера и его вместимость при выдаче угля конвейером должна обосновываться проектом.

\* 2.3. При расположении угольных и породных подъемов в вентиляционных стволах с исходящей струей при всасывающем способе проветривания приемные бункеры и помещения, непосредственно связанные со стволом, должны предусматриваться герметическими.

Герметизацию угольных бункеров и воронок следует осуществлять, как правило, постоянным слоем угля в трубах, устанавливаемых под приемными бункерами. Высоту труб герметизации необходимо принимать от двух до трех метров в зависимости от величины депрессии и гранулометрического состава угля. При приеме высоковлажных углей допускается осуществлять герметизацию герметическими разгрузочными устройствами. Для герметизации породных приемных бункеров и надбункерных помещений следует предусматривать установку разгрузочных устройств со шлюзовой камерой. Для двухскиповых угольных и породных подъемов допускается принимать односдвоенное разгрузочное устройство, а также использовать в качестве емкостной части разгрузочного устройства железобетонный бункер.

2.4. Для выдачи угля и породы из приемных бункеров и воронок следует предусматривать питатели. Тип питателя определяется проектом в зависимости от производительности потока и характеристики транспортируемых продуктов.

2.5. Углы наклона к горизонтальной плоскости стенок приемных воронок (бункера) следует принимать:

для сухих\* несслеживающихся углей — не менее  $50^{\circ}$ ;

для влажных либо слеживающихся углей — не менее  $60^{\circ}$ ;

для породы —  $60-70^{\circ}$  в зависимости от ее влажности и липкости.

2.6. Разгрузочные отверстия бункеров и воронок должны обеспечивать свободное истечение материала и иметь линейный размер в одном измерении, превышающий не менее чем в три раза максимальную крупность куска.

2.7. Приемные бункера и воронки следует проектировать с наклонными поверхностями, футерованными износостойчивыми материалами, либо защищенными самофутеровкой, обеспечивающей уменьшение износа стенок и налипание угля. Необходимость применения принудительной очистки стенок бункера (принудительного обрушения угля) определять проектом исходя из опыта эксплуатации аналогичных предприятий. Для предотвращения примерзания влажного угля к стенкам бункеров (воронок) их наклонные поверхности размещать в отапливаемых помещениях.

2.8. Для шахт и разрезов следует, как правило, применять технологические схемы обработки угля, включающие:

удаление посторонних предметов из угля крупностью 100 (150) мм;

удаление из угля металлических предметов;

дробление угля до крупности, требуемой ГОСТ, ТУ;

обогащение угля (при необходимости) до качества, соответствующего требованиям потребительских ГОСТ, ТУ.

Необходимость обогащения угля на шахте (разрезе) устанавливается технико-экономическим обоснованием, глубина и технология обогащения угля определяется направлениями использования и требованиями потребителя к качественной характеристике угля.

2.9. Технические решения по выборке посторонних предметов следует принимать в соответствии с требованиями "Временных правил технической эксплуатации углеобогатительных, брикетных фабрик и сортировок" (Центрогипрошахт, 1967 г.).

2.10. Проектирование обогатительных цехов угольных шахт и разрезов следует производить по "Временным нормам технологического проектирования обогатительных фабрик" ИТИ 3-92.

2.11. Транспорт угля от приемных бункеров и его обработку следует предусматривать, как правило, одной транспортно-технологической линией. При двух и более шахтовыводах количество приемных бункеров и технологических линий должно определяться проектом.

**2.12.** Выбор способа передачи угля, добываемого шахтой, разрозном или обогащенного фабрикой, на котельную и на местные нужды (из потока или из-под погрузочных бункеров) определяется компоновкой зданий и сооружений этих предприятий. Сорт передаваемого на котельную угля определится применяемым типовым проектом котельной.

#### Транспорт ленточными конвейерами и желобами

**2.13.** При проектировании транспорта ленточными конвейерами следует предусматривать:

**2.13.1.** Ленточные конвейеры с желобчатой формой ленты и углом наклона роликов  $30^\circ$ , обеспечивающие по возможности бесперегрузочное транспортирование по всей длине трассы.

**2.13.2.** Ленточные конвейеры с плоской формой ленты при ручной породотборке и выборке посторонних предметов. Скорость ленты такого конвейера не должна превышать 0,4 м/с, а ширина полотна быть не менее 1200 мм. Рекомендуется применение плоской ленты также на конвейерах длиной до 15 м.

**2.13.3.** Реверсивные (катучие) конвейеры для разгрузки грузов в нескольких точках по трассе; барабанные разгрузочные и другие типы промежуточных разгрузочных устройств, применение которых следует обосновывать проектом.

**2.14** Конструкция ленточных конвейеров должна приниматься по каталогу № 1-87 "Конвейеры ленточные" института "Союзпротмеханизация".

Определение параметров ленточных конвейеров следует производить по методике, приведенной в РТМ 24.093.04-80 "Основные требования к проектированию ленточных конвейеров общего назначения" (Минтяжмаш СССР, 1980 г.).

\* **2.15.** Сечения галерей принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.022-80<sup>х</sup> и "Единых правил безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окислении руд и концентратов" (Госгортехнадзор России, 1992г.), обеспечивающих необходимые по безопасности зазоры между выступающими частями конвейера (от габаритов погрузочных и разгрузочных устройств) и строительными конструкциями галерей.

В галереях при ширине ленты конвейера 800 мм и более предусматривать возможность размещения вдоль основного прохода монорейса по всей длине конвейера для перемещения грузоподъемных средств.

В наклонных и горизонтальных галереях большой протяженности рекомендуется в местах, удобных для доставки оборудования, устройство монтажных проемов; размеры проемов и расстояния между ними определяются проектом.

2.16. Размещение стационарных конвейеров следует предусматривать в помещениях, удовлетворяющих требованиям СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания" и СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт".

2.17. Радиус перегиба участков трассы для ленточных конвейеров в вертикальной плоскости следует принимать в соответствии с расчетом по РТМ 24.093.04-80.

2.18. Разгрузочные и перегрузочные устройства ленточных конвейеров должны обеспечивать:

равномерную с применением питателей загрузку без прессыпи материала вдоль оси ленты конвейера, в том числе опережающую загрузку мелких классов (подсев) материалов;

направление грузового потока по направлению движения при скорости, близкой к скорости движения конвейера;

минимальную возможную высоту свободного падения материала на ленту. При высоте падения более 300 мм следует предусматривать меры для уменьшения силы удара кусков материала о грузонесущую ленту путем устройства гравитационных спусковых желобов (лотков), каскадных спусков и пр.

\* 2.19. В конструкциях загрузочных и перегрузочных устройств должны предусматриваться продольные направляющие борты для формирования потока поступающего на ленту материала в соответствии с требованиями РТМ 24.093.04-80. На внешней кромке направляющих бортов следует предусматривать выдерживающую отбортровку, которая должна иметь возможность

выдвигаться по мере износа. Для материала отбортовки должна применяться негорючая антиэлектростатическая резина (для помещений класса В-I, В-Iа, В-Iб, В-II, В-IIа, II-I, II-II, II-IIа, II-IIб в соответствии с требованиями ПУЭ).

2.20. В зоне загрузочного устройства ленточных конвейеров следует устанавливать 3-5 амортизирующих желобчатых опор при крупности кусков транспортируемого материала более 60 мм вне зависимости от величины его насыпной массы, а также вне зависимости от кусковатости при насыпной массе материала более  $2,0 \text{ т/м}^3$ .

Стенки желобов и течек, принимающие удар транспортируемого материала, следует футеровать негорючими антиэлектростатическими материалами.

2.21. Устройства для очистки ленты и барабанов от налипшей горной массы должны соответствовать требованиям РТМ 24.093.04-80 и каталога № I-87 института "Союзпроммеханизация".

2.22. Предусматривать средства механизации и уборки просыпающегося материала вдоль конвейера в местах загрузки, перегрузки, установки приводных, натяжных и отклоняющих барабанов путем применения желобов для гидроуборки с необходимым уклоном для стока пульпы (в помещениях с температурой более  $+5^{\circ}\text{C}$ ) и другие механические устройства уборки помещений. Гидроуборку следует предусматривать при наличии на промплощадке производственной или шламовой канализации.

Для уборки просыпи на уровнях полов предусматривать герметизированные резиновые шторы и "окна" с приемными желобами и транспортирующими устройствами для доставки просыпи в основной поток материала.

\* 2.23. Средства пылеулавливания и пылеподавления должны устанавливаться в соответствии с действующим в отрасли положением, согласованным с Ростехнадзором России.

2.24. Предусматривать необходимые средства для автоматизированного управления и контроля за работой конвейерного транспорта, которые следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.022-80<sup>х</sup>, ПУЭ, действующими отраслевыми

правилами и "Руководящими указаниями по проектированию схем управления механизмами поточно-транспортных систем" ДС 14-79 (Тяжпромэлектропроект, 1979 г.). Объем информации о работе конвейерных линий, передаваемой в ЦП, определяется проектом.

2.25. Основными технологическими требованиями, предъявляемыми к конвейерам при их выборе, являются:

возможность приема несущим органом конвейера поступающих максимальных минутных грузопотоков без просыпания материала;

обеспечение нормального режима работы конвейера в период максимального поступления материала;

минимальное количество перегрузочных узлов в линии;

соответствие ширины принятой ленты размерам кусков транспортируемого материала.

2.26. Для удовлетворения требований п.2.25. выбор конвейера для конкретных условий следует производить по ГИМ 24.003.04-80.

Выбор метода расчета устанавливается при проектировании в зависимости от производительности, протяженности, конфигурации трассы и др. факторов. В отдельных случаях допускается также определение параметров по другим методическим положениям.

2.27. При расчете ленточных конвейеров:

2.27.1. Максимально допустимые размеры кусков транспортируемой горной массы принимать в зависимости от типа и ширины ленты. При использовании ленточных конвейеров они не должны превышать величин, указанных в разделе "Подземный транспорт" "Временных норм технологического проектирования угольных и сланцевых шахт" ВНТП 1-92.

2.27.2. Номинальную скорость движений конвейерных линий следует принимать по ГОСТ 22644-77<sup>х</sup>.

и 2.27.3. Скорость ленты должна определяться в зависимости от характеристики транспортируемого материала, ее

ширины, условий загрузки, разгрузки и ограничений по категории помещения по взрыво- и пожароопасности в соответствии с СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания".

2.27.4. Максимальные скорости движения ленты конвейера принимаются в зависимости от условий его работы, ширины ленты и свойств транспортируемого материала в соответствии с разделом "Комплекс обеспыливания" "Временных норм технологического проектирования" ВНТП 4-92, при этом скорость ленты при транспортировании материала под уклон не должна превышать 1,6 м/с.

Для транспортирования рядовых углей при соответствующих технико-экономических обоснованиях по согласованию с органами Госгортехнадзора допускается увеличение скорости до 3,15 м/с. При влажности углей менее 6% вдоль всего конвейера должно быть предусмотрено одинарное укрытие, а в пунктах перегрузок должны быть предусмотрены мероприятия по пылеподавлению.

2.27.5. При выдаче полезного ископаемого на поверхность ленточными конвейерами по наклонному стволу — скорости конвейеров транспортной линии от наклонного ствола до пункта погрузки, склада или аккумулирующих бункеров должны быть не менее скорости наклонного конвейера, установленного в стволе.

и 2.27.6. В специальных случаях рекомендуется принимать скорости движения ленты при ручной породовыборке — в соответствии с действующими правилами безопасности:

при транспортировании сильно пылящих материалов — 0,8—1,0 м/с;

при наличии двухбарабанной сбрасывающей тележки — до 2,0 м/с.

2.27.7. Перемещение передвижных (катушечных) конвейеров и барабанных сбрасывающих тележек — со скоростью не более 0,6 м/с.

и 2.28. Для стационарных и передвижных ленточных конвейеров следует предусматривать, как правило, резиноканавую ленту из синтетических тканей. Количество тяговых

тканевых прокладок ленты определять расчетом. Толщину обкладок в зависимости от типа и вида лент — по ГОСТ 20-85<sup>к</sup>. Для помещений классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-II, В-IIа, П-I, П-II, П-IIа, П-III должны применяться только негорючие ленты.

к 2.29. В конструкциях ленточных конвейеров следует принимать:

2.29.1. Футерованные приводные барабаны для помещений классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-II, В-IIа, П-I, П-IIа, П-III. Футеровку барабанов в этих случаях, так же как и амортизирующих роликов, производить негорючими материалами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию конвейеров в помещениях указанных классов.

2.29.2. Тормоза — при приведенном угле конвейера  $\geq 7^\circ$  и ширине ленты  $B \leq 800$  мм и при угле  $\geq 5^\circ$  и ширине ленты  $B \geq 1000$  мм.  $0,056 QH \geq N$ , где  $N$  — мощность на валу приводного барабана (кВт),  $Q$  — производительность конвейера (т/ч),  $H$  — высота подъема (м).

Величина тормозного момента, определяемая расчетом, должна быть не менее 1,4 статического. Для конвейеров с углом наклона более  $6^\circ$  тормозной момент должен быть не менее двухкратного статического момента. Многоприводные конвейеры должны иметь тормозные устройства на каждом приводе.

2.29.3. Тормозные устройства с грузовым или пружинным замыканием; размыкание должно быть электромагнитное или электрогидравлическое. При эксплуатации конвейеров в помещении классов В-I, В-Iа, В-Iб, В-II, П-I, П-II, П-IIа, П-III привод тормозов должен соответствовать требованиям ПУЭ.

2.29.4. Грузовое натяжное устройство или устройство, обеспечивающее автоматическое натяжение ленты. Допускается применение винтового натяжного устройства при длине конвейера до 45 м.

2.29.5. Для наклонных ленточных конвейеров — устройства (ловители) для надежного улавливания ленты при обрыве.

Конвейеры, работающие при угле наклона более  $7^{\circ}$ , должны оснащаться устройствами, улавливающими верхнюю ветвь ленты; в тех случаях, когда приведенный угол наклона конвейера превышает  $10^{\circ}$  или участок конвейера длиной более 15% всей длины установки имеет угол наклона более  $16^{\circ}$ , нижняя ветвь оснащается ловителями.

Сроки оснащения конвейеров ловителями устанавливаются Министерством по согласованию с Госгортехнадзором России.

2.29.6. Задату принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.022-80<sup>X</sup>.

2.30. Для монтажа и технического обслуживания конвейеров проектом следует предусматривать оборудование для навески и замены конвейерных лент, приспособление для стыковки лент, грузоподъемные средства над приводной и натяжной станциями и над разгрузочным барабаном.

### Погрузка и складирование угля

2.31. Погрузку продукции шахт, разрезов и Об следует производить с применением следующих схем погрузки:

погрузка угля непосредственно в транспортные средства; с предварительным накоплением угля в оперативных углескладских помещениях;

комбинированная погрузка угля непосредственно в транспортные средства в сочетании с погрузкой через оперативную емкость.

Погрузку угля непосредственно в транспортные средства следует предусматривать при условии гарантированного обеспечения их ритмичной подачи, что должно быть согласовано с владельцами этих средств и обосновано технико-экономическим сравнением вариантов.

Комбинированную схему погрузки следует применять при регламентации ГОСТ на отгружаемую продукцию по содержанию в ней мелочи или невозможности обеспечения ритмичной подачи транспортных средств под погрузку.

**2.32.** При проектировании погрузочно-складского хозяйства должны предусматриваться мероприятия по снижению измоль-  
 шии сортовых углей и антрацитов: наклонные стенки бунке-  
 в и спиральные спуски, конвейерные стрелы, а также другие  
 в соответствии с рекомендациями раздела "Комплекс обес-  
 мивания" настоящих норм.

**2.33.** Режим работы погрузочно-складских комплексов по  
 грузке продукции должен быть согласован с заказчиком орга-  
 низациями-владелецами транспортных средств.

**2.34.** В качестве оперативных углескладских сооружений  
 дует принимать:

бункера, в которых складированный уголь при разгрузке  
 передается к выпускным отверстиям под действием gravi-  
 тационных сил;

склады, в которых складированный уголь при разгрузке пе-  
 ремещается принудительно при помощи различных механиз-  
 мов.

**2.35.** Проектом должно предусматриваться выполнение в  
 ративных углескладских сооружениях следующих производ-  
 енных операций:

подача угля и его распределение по площади склада или  
 бункеров;

подача угля на погрузочный комплекс или непосредственно  
 в вагоны.

Необходимость проведения в углескладских сооружениях  
 нологических операций по усреднению качества отгружаемого  
 с целью доведения его до соответствия требованиям стан-  
 втов должна быть обоснована проектом с учетом принятой тех-  
 нологии его добычи и других влияющих факторов. Усреднение,  
 к правило, не должно вызывать увеличение емкости бункеров,  
 деленной в соответствии с настоящими нормами. Требуемое  
 и усреднения количество ячеек бункеров следует определять  
 проектом.

2.36. Склады готовой продукции следует, как правило, проектировать закрытыми. Необходимость отоплениа склада определяется проектом в зависимости от климатических условий. Склады рядовых углей и отсеа допускается проектировать открытыми при надлежащем обосновании и согласовании с природоохранными органами и органами санитарного надзора.

2.37. Для рядовых углей, не подлежащих дальнейшей рес-сортировке, концентрата коксующихся углей, энергетических углей класса меньше I3 мм и промпродукта следует, как правило, применять цилиндрические бункера. Для рядовых энергетических углей, требующих рассортировки, нерассорти-рованного и рассортированного концентрата энергетических углей и антрацитов крупностью более I3 мм следует приме-нять бункера прямоугольной формы с наклонными стенками.

2.38. Для распределения угля по бункерам следует при-менять реверсивные передвижные ленточные конвейеры или лен-точные конвейеры с барабанными разгрузочными тележками.

2.39. Выгрузка угля из углескладских сооружений с ко-нусными выпускными воронками должна осуществляться при по-мощи питателей (качающихся, вибрационных и др.).

2.40. Вместимость оперативных углескладских сооруже-ний шахт и обогатительных фабрик при перевозке продукции железнодорожным транспортом следует принимать равной:

I,5-суточному выходу готовой продукции при шестиднев-ной рабочей неделе;

I,0-суточному выходу готовой продукции при семиднев-ной рабочей неделе.

Вместимость углескладских сооружений для каждого ви-да продукции должна приниматься пропорционально его выходу.

При соответствующем обосновании для отдельных видов отгружаемой продукции могут приниматься в пределах принятой общей вместимости углескладские сооружения меньшей вмести-мости, но не менее восьмичасового выхода. .

2.41. Выбор вместимости углескладских сооружений разрезов при отгрузке угля железнодорожным транспортом следует обосновывать проектом.

2.42. Необходимую вместимость углескладских сооружений шахт, разрезов и обогатительных фабрик при отгрузке угля потребителям конвейерным и автомобильным транспортом следует определять проектом.

2.43. На шахтах, отгружающих уголь на центральные и групповые обогатительные фабрики, а также на центральные погрузочно-складские комплексы по подъездным путям угольной промышленности, вместимость бункеров следует принимать равной полуторной емкости подаваемого под погрузку состава.

2.44. Производительность оборудования по приему угля углескладские сооружения следует принимать:

на шахтах — по максимальной часовой производительности технологического комплекса по выходу товарной продукции по сортам и маркам;

на разрезах — по максимальной часовой производительности горно-транспортного оборудования;

на обогатительных фабриках — по максимальной часовой производительности выхода видов товарной продукции.

2.45. Производительность оборудования подачи угля со складов на погрузочный пункт или непосредственно в железнодорожные вагоны должна соответствовать технической производительности погрузочного пункта.

2.46. Выбор места расположения бункеров — над ж.д. путями или вне их — должен определяться технико-экономическим сравнением вариантов с учетом принятой организации строительства, необходимости выделения очередей, рельефа местности, производительности погрузки и др. с учетом рекомендаций, изложенных в разделе "Генеральные планы промышленных площадок шахт, разрезов и обогатительных фабрик" стоящих норм.

2.47. Проектом следует предусматривать выполнение на погрузочных комплексах следующих технологических операций: погрузка, маневрирование железнодорожным составом, отбор проб угля для определения его качества, определение массы угля в каждом вагоне, разравнивание и уплотнение угля в транспортных средствах, нанесение защитной пленки, мероприятия против смерзания и примерзания угля, подготовка перевозочных документов, мероприятия против самовозгорания угля.

2.48. В проектах шахт, разрезов и обогатительных фабрик должны приниматься следующие технологические схемы погрузки угля в железнодорожные полувагоны:

а) для рядовых углей, не подлежащих дальнейшей рассортировке, концентрата коксующихся углей, энергетических углей класса менее 13 мм и промпродукта:

при размещении бункеров над железнодорожными путями — конвейером с погрузочным желобом;

при размещении угольного склада (бункеров) вне ж.д. путей, подаче угля непосредственно из технологического комплекса шахты, разреза, обогатительной фабрики при производительности погрузки до 1500 т/ч — конвейером с погрузочным желобом, при производительности погрузки более 1500 т/ч — бункерами с весоизмерительными и весодозирующими устройствами, а при погрузке с объемным дозированием — телескопическими желобами;

б) для сортовых энергетических углей и антрацитов — погрузочными стрелами или другими устройствами, обеспечивающими минимальную высоту падения угля.

2.49. При отгрузке продукции конвейерным и автомобильным транспортом следует применять схему погрузки с использованием питателей и дозаторов.

2.50. Погрузочные комплексы следует проектировать для условий весового дозирования загрузки железнодорожных вагонов на вагонных платформенных весах, с применением бункерных весодозирующих систем или конвейерных весов. Место установки весов (угольные предприятия, углесборочная станция, станция примыкания МПС) должно определяться проектом по согласованию с погрузочно-транспортным управлением производственно-объединения.

Для учета массы продукции при конвейерном транспорте следует применять конвейерные весы, для весового дозирования и контроля массы продукции при погрузке угля в автосамосвалы — автомобильные платформенные весы.

2.51. При погрузке сортовых углей и антрацитов количество погрузочных комплексов должно обеспечивать требуемые объемы отгрузки и не превышать числа отгружаемых сортов. Допускается последовательная отгрузка различных сортов одним комплексом. Расчетная производительность классифицированных грохотов и погрузочных устройств должна определяться с коэффициентом неравномерности 1,75 от часовой производительности обогатительной фабрики (установки).

Для обеспечения классификации перед конвейерными стрелами необходимо предусматривать накопительную воронку вместимостью, обеспечивающей перестановку вагонов. При хранении товарной продукции в рассортированном виде перед подачей ее на погрузку дополнительного грохочения ("подсева"), как правило, предусматривать не следует.

2.52. Техническую производительность погрузки на одном в.д. пути следует принимать по максимальной производительности погрузочного оборудования.

2.53. При перевозке по путям МПС рядовых углей, концентратов коксующихся углей и отсевов с насыпной плотностью менее  $0,9 \text{ т/м}^3$  необходимо предусмотреть их разравнивание и уплотнение катком-уплотнителем в соответствии с требованиями правил перевозок грузов МПС. Высота "чапки" угля после уплотнения должна быть не более 200 мм.

2.54. Необходимость установок по нанесению пленки на поверхность погруженного угля должна устанавливаться на основании технико-экономических расчетов по исходным данным Института горючих ископаемых. При этом следует рассмотреть целесообразность размещения указанных установок на углесборочных станциях для обслуживания группы примыкающих вахт.

**2.55.** Для выполнения маневровых работ в процессе загрузки полувагонов должны применяться следующие маневровые устройства:

при технической производительности погрузки до 1000 т/ч и составе весом (брутто) до 1000 т — типа МУ-12М2;

при технической производительности до 1000 т/ч и составе весом (брутто) от 1000 до 3400 т — МУ-25АМ и МУ-25АМП;

при технической производительности свыше 1000 т/ч — маневровые устройства непрерывного действия (электротягачи, электротолкатели и др.).

**2.56.** При перевозке магистральным или промышленным железнодорожным транспортом углей, подверженных смерзанию и примерзанию, проектом должны предусматриваться мероприятия по предотвращению смерзания и примерзания угля к внутренним поверхностям кузовов вагонов в соответствии с требованиями правил перевозок грузов МПС.

**2.57.** При проектировании объектов железнодорожного транспорта должны соблюдаться требования СНиП П-39-76 "Железные дороги колеи 1520 мм", СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт" и "Правил технической эксплуатации промышленного железнодорожного транспорта (широкая колея)" (Минуглепром СССР, 1986 г.)

При проектировании пешеходных переходов следует соблюдать требования СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

**2.58.** Железнодорожные станции следует проектировать с учетом обеспечения возможности приема, формирования и отправления составов, равных по величине или кратных составам, обращающимся на прилегающих участках сети МПС.

**2.59.** Сооружения и устройства внешнего железнодорожного транспорта и погрузочно-разгрузочных фронтов угольных предприятий должны обеспечивать пропуск и использование вагонов табарита "Т", а технологическое оборудование, устройства и

приспособления для погрузки и выгрузки грузов, взвешивания и маневровых передвижений вагонов, уплотнения погруженного угля и профилактики смерзания и потерь угля в процессе перевозки должны обеспечивать в рабочем положении взаимодействие с вагонами габарита "Т<sub>пр</sub>" и "Т<sub>п</sub>".

2.60. Проектирование погрузочных и перегрузочных узлов при конвейерном транспорте следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт" и СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий".

2.61. Пункт оператора погрузки должен размещаться в месте, обеспечивающем визуальный контроль за процессом погрузки, и иметь телефонную связь с диспетчером предприятия.

### Контроль качества угля

2.62. Проектом должно предусматриваться определение следующих показателей качества отгружаемой продукции: зольности, массовой доли общей влаги рабочего топлива, низшей теплоты сгорания рабочего топлива, массовой доли минеральных примесей и (если это предусматривается ГОСТ или ТУ), содержания мелочи серы в углях, направляемых на коксование.

Контроль указанных показателей следует предусматривать в соответствии с требованиями государственных стандартов:

по зольности - ГОСТ 11022-90; 11055-78<sup>X</sup>;

по влаге - ГОСТ 11014-81<sup>X</sup>; 11056-77;

по содержанию серы - ГОСТ 8606-72<sup>X</sup>; 2059-75<sup>X</sup>;

по теплотворной способности энергетического топлива -  
- ГОСТ 147-74<sup>X</sup>;

по содержанию в классе +25 мм минеральных примесей и мелочи - ГОСТ 1916-75<sup>X</sup>.

2.63. Проектом должен предусматриваться технологический контроль качества добываемого угля и товарной продукции, включающий отбор и анализ пластовых проб, эксплуатационных проб и проб угля, выдаваемого участками, экскаваторными бригадами.

2.64. Контроль товарной продукции включает отбор расчетных и контрольных проб и проведение анализа

2.65. Приемку топлива по качеству следует осуществлять по ГОСТ 1137-64<sup>X</sup>.

2.66. Для оперативного контроля качества угля, отгружаемого шахтой, разрезом, обогатительной фабрикой приоритетными являются аппаратурные методы контроля, обеспечивающие непрерывное определение качества непосредственно в транспортных потоках (при наличии серийного выпуска требуемой аппаратуры) в соответствии с ГОСТ 11055-78<sup>X</sup> и ГОСТ 11056-77.

2.67. При наличии метрологически допустимых аппаратов для определения показателей качества угольной продукции механические методы отбора и разделки проб могут не применяться. Независимо от применения аппаратурных методов для контроля качества товарной продукции и контроля качества угля, добываемого каждым участком (бригадой), должны предусматриваться механические методы отбора и разделки проб.

2.68. Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ 10742-71<sup>X</sup>.

2.69. Впредь до освоения серийного выпуска средств механизации отбора пластовых и участковых проб на шахтах следует предусматривать использование для этих целей средств малой механизации. Для отбора проб из забоев разрезов следует предусматривать использование машин типа ШПС или других предназначенных для этих целей пробоотборников.

2.70. Отбор эксплуатационных проб для производства ситовых анализов (по ГОСТ 2093-82), определения качественных показателей угля и содержания минеральных примесей должен производиться:

на шахтах — на каждом участке по ГОСТ 16094-78 или из потока в местах перепада топлива, с ленточных конвейеров и от погруженного в транспортные средства топлива по ГОСТ 10742-71<sup>X</sup>;

на разрезах — из блоков, уступов и других выработок, проходимых по пласту, в соответствии с ГОСТ 16094-78.

2.71. Для перспективной оценки качества угля на разрезах следует предусматривать опробование в соответствии с ГОСТ 11223-88 годового объема намечаемых к выемке запасов самоходными буровыми установками типа СБУДМ-150-ЗИВ или другим, предназначенным для этих целей, оборудованием.

Для оперативного планирования горных выработок должно предусматриваться опробование квартального объема подготовленных к выемке запасов передвижными буровыми установками типа УТБ-50М. Отобранные пробы должны доставляться в проборазделочную для их дальнейшей обработки.

2.72. Отбор проб товарной продукции должен производиться по ГОСТ 10742-71. На разрезах при отсутствии технической возможности отбора проб по указанному ГОСТ отбор следует предусматривать пробоотборниками грейферного типа (ШС). При соответствующем обосновании допускается производить отбор проб методом бурения скважин или бороздовым опробованием с применением уступных пробоотборников (при обрушении пласта).

2.73. Ручной отбор проб допускается при контрольном опробовании топлива, погруженного в вагоны или другие транспортные средства, при этом должны предусматриваться специально оборудованные стационарные площадки.

2.74. В проектах техкомплексов поверхности шахт следует предусматривать пробоотборники: для отбора проб на пелладе потока — ковшовые, для отбора проб с ленточных конвейеров — маятниковые.

2.75. Перед проборазделочными машинами должна предусматриваться установка устройств для извлечения металлических предметов из потока угля.

2.76. Перед проборазделочными машинами следует предусматривать воронки емкостью 1-1,5 т.

2.77. Контроль угля на содержание минеральных примесей щелочи должен предусматриваться механизированным способом с помощью установки типа ОВП-2.

и 2.78. Для оперативного контроля зольности угольной продукции следует применять радиационные методы и приборы в соответствии с ГОСТ 11055-78<sup>X</sup>.

2.79. Выносные блоки контроля зольности добываемых или предварительного контроля отгружаемых углей следует устанавливать непосредственно у мест контроля угля. В помещении оператора погрузки должна предусматриваться установка вторичных приборов (вычислительных блоков и цифровых устройств).

2.80. Для контроля за соблюдением установленных норм качества угля и хранения арбитражных проб на шахте, разрезе, Об должна быть предусмотрена механизированная проборазделочная, располагаемая, как правило на поверхности в блоке вспомогательного ствола; при значительных объемах участков проб, реконструкции, углубке допускается при технико-экономическом обосновании предусматривать подземную проборазделочную.

2.81. Доставку проб в проборазделочную следует предусматривать:

на шахтах — в вагонетках или на платформах;

на разрезах — ленточным конвейером или автотранспортом.

Остатки проб должны механизированным способом возвращаться в технологический процесс.

2.82. Для накопления отобранных в шахте проб в местах концентрации грузопотоков (в околоствольном дворе, у ствола, у скатов) должны предусматриваться специальные камеры площадью 0,5 м<sup>2</sup> для хранения контейнеров с пробами. Операции по транспортированию контейнеров с пробами должны проектироваться с использованием соответствующих грузоподъемных средств и внутришахтного транспорта.

2.83. Обработку проб, отобранных на поверхности шахт и разрезов, следует предусматривать механизированным способом непосредственно в местах отбора. При этом должна быть обеспечена работа проборазделочного комплекса (проботборник — машина) в автоматическом режиме, увязанном с работой технологического тракта.

2.84. Для оперативного получения предварительной информации о зольности отгружаемого и добываемого угля в проборазделочной должна предусматриваться установка экспрессанализаторов зольности.

2.85. Для производства анализов, требуемых ГОСТ и ТУ, проектом должна предусматриваться химлаборатория, расположенная, как правило, в блоке с проборазделочной. Возможность централизации производства указанных анализов в групповой химлаборатории производственного объединения должна оговариваться в задании на проектирование. Перечни рекомендуемых помещений и оборудования проборазделочной и химлаборатории приведены в приложениях 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

#### Санитарно-технические устройства

и 2.86. При проектировании сооружений систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и теплоснабжения должны соблюдаться требования соответствующих СНиП.

и 2.87. При расчете водопотребления следует учитывать потребности в воде для мытья обуви, мойки фляг и баллонов и приготовления напитков для подземных рабочих в количестве, определяемом по "Указаниям по проектированию административно-бытовых зданий и помещений шахт, разрезов и обоганительных фабрик угольной промышленности" (УкрНИИпроект, 1961 г.). Расход воды для мытья полов и стен производственных помещений следует принимать 7 литров на  $1\text{ м}^2$  поверхности при коэффициенте часовой неравномерности для мытья стен, потолков и обуви — 3,5, для мойки фляг и баллонов — 3,0.

Расход воды на пылеподавление в подземных выработках шахт должен приниматься по "Руководству по борьбе с пылью и пылевзрывозащите на угольных и сланцевых шахтах" (ИГД им. А.А.Скопчинского и др., 1990 г.), а на подземное пожаротушение — по "Инструкции по противопожарной защите угольных и сланцевых шахт" (приложение к "Правилам безопасности в угольных и сланцевых шахтах"). Полив проездов и зеленых посадений допускается осуществлять из производственного водопровода, если качество воды в нем соответствует sani-

тарным и агротехническим требованиям. При определении максимальных часовых расходов воды и тепла для горячего водоснабжения следует принимать одновременную работу всех душей, прачечной и питьевой станции без учета расходов воды на умывальники.

2.88. При проектировании вентиляции зданий и сооружений следует учитывать требования СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и "Инструкции по проектированию зданий и сооружений со взрывобезопасным характером производства и пожарной защите поверхности шахт и разрезов, обогатительных и брикетных фабрик" (Центрогипрошахт, 1993 г.).

В помещениях маслостанций следует предусматривать общеобменную вентиляцию с кратностью воздухообмена 5,5, принимая высоту помещения маслостанций 6м (независимо от фактической).

2.89. В качестве топлива для котельных следует использовать:

на шахтах и разрезах, добывающих энергетические угли - собственный уголь, добывающих коксующиеся угли - как правило, привозной энергетический уголь. Возможность использования в особых случаях собственного коксующегося угля должна быть обоснована и согласована в установленном порядке;

на обогатительных фабриках, обогащающих коксующиеся угли - промпродукт; при энергетических углях - необогащенный уголь и промпродукт.

Для шахт, имеющих дегазационные установки, в каждом проекте должны прорабатываться целесообразность и способы использования в котельной метановоздушной смеси этих установок. Проектом также должна быть рассмотрена техническая возможность и экономическая целесообразность перевода топок шахтов со слоевого сжигания на сжигание в "кипящем слое" для использования в качестве котельного топлива собственных и имеющихся в районе высокозольных штыбов и шлаков.

### 3. ПОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

3.1. В состав породного комплекса входят технологические процессы: транспорт породы от места ее выдачи из шахты и обогатительной фабрики до погрузочных устройств; погрузка породы в транспортные средства, транспорт породы в отвал или потребителям; отвалообразование; разработка, погрузка и транспорт материалов для профилактических мероприятий против самовозгорания породы; мероприятия по охране окружающей отвал природной среды и организации механической и санитарно-защитной зоны.

3.2. Выбор места и способов размещения на поверхности отвалов породы в период строительства и эксплуатации необходимо обосновывать технико-экономическим сравнением вариантов с учетом топографических, климатических, горно-геологических, гидрологических условий, физико-химических свойств породы и целесообразности создания центральных породных отвалов, а также требований, изложенных в разделе "Генеральный план промышленных площадок шахт, разрезов и обогатительных фабрик" настоящих норм.

3.3. Выбор технологической схемы и способа доставки породы в отвал (автомобильным, железнодорожным, конвейерным, канатно-подвесным, гидравлическим транспортом) и к местам использования должен быть обоснован технико-экономическими расчетами.

и 3.4. Расчетная производительность механизмов породного комплекса должна приниматься:

для механизмов, транспортирующих породу к породному бунkerу на шахте — по максимальной часовой производительности породного подъема; на обогатительной фабрике — по среднечасовому выходу породы с учетом коэффициента неравномерности;

при доставке породы в отвал автомобильным транспортом — 300 т/ч;

при железнодорожном транспорте — 500 т/ч;

при конвейерном, канатно-подвесном и гидравлическом транспорте на шахте — по максимальной часовой производительности породного подъема, а на обогатительной фабрике —

по расчетному часовому выходу породы с учетом коэффициента неравномерности;

на отвалообразовании — по среднечасовому поступлению породы в отвал.

и 3.5. Отвалы породы следует располагать в отдалении от жилых массивов и промышленных площадок, максимально используя для их размещения овраги, балки, отработанные карьеры и другие участки, непригодные для сельскохозяйственного производства.

и 3.6. При наличии на участке, отводимом под отвал, выхода на поверхность грунтовых вод (родников) следует предусматривать дренаж или гидроизоляцию, исключая проникновение их в отвал.

и 3.7. Отвод паводковых и ливневых вод должен обеспечиваться устройством заградительных плотин и водоотводных канав.

3.8. При размещении на одной площадке отвалов шахты и обогатительной фабрики допускается объединенное породное хозяйство.

3.9. Выбор площадки для отвала следует производить, как правило, из расчета размещения породы на весь срок службы предприятия, но не менее 10 лет.

При этом в проекте следует указывать, какая часть земельного отвода и в какие годы может временно использоваться в качестве сельскохозяйственных угодий или в иных целях, не препятствующих своевременному увеличению площади отвала до предусмотренных проектом размеров.

и 3.10. Площади земельных участков для размещения плоских отвалов породы на равнинной местности и в балках с незначительным уклоном склонов следует определять исходя из норматива площади на 1000 м<sup>3</sup> складированной породы и профилактического материала по табл. 3.1 с учетом полосы отвода земель под транспортные и инженерные коммуникации, ширина которой определяется по соответствующим СНиП.

Таблица 3.1

Высота отвала, м	Норматив площади на 1000 м <sup>3</sup> складированной породы, м <sup>2</sup>
24	60,9
36	43,5
48	33,8
60	26,9
72	22,7
84	21,4
96	20,0

Примечание: норматив площади приведен без учета механической защитной зоны.

\* 3.11. Для породных отвалов высотой более 10 м устанавливается механическая защитная зона.

При организации механической защитной зоны ее размеры, не учитываемые табл. 3.1, следует принимать в соответствии с табл. 3.2.

Таблица 3.2

Проектная (для оставленных - фактическая) высота отвала, м	Ширина механической защитной зоны, м
10 - 30	20
31 - 40	50
41 - 60	100
61 - 80	150
81 - 100	200

■ 3.12. Допускается размещать в пределах механической защитной зоны отвала породы, но не более 50 м от проектного (для остановленных – фактического) контура отвала, здания и сооружения, не связанные с постоянным присутствием людей (трубопроводы, насосные станции, работающие в автоматическом режиме, и т.д.), линии электропередач и связи. Бездорожные автомобильные и железные дороги шахт и обогатительных фабрик и разрезов следует располагать не ближе 100 м к проектной границе отвала породы при его высоте более 30 м и не ближе 50 м при высоте менее 30 м.

Для недействующих (остановленных) породных отвалов, на которых проведены мероприятия по уположению откосов, тушению, террасированию и озеленению отвала, обеспечивающие устойчивость склонов и невозможность самовозгорания породы, механическая защитная зона не устанавливается.

#### Пункт погрузки породы в транспортные средства

■ 3.13. Для погрузки породы в транспортные средства при перевозке автосамосвалами, конвейерами и канатно-подвесной дорогой необходимо предусматривать бункеры, которые могут располагаться как отдельно, так и в комплексе производственных зданий.

Расположение бункеров должно обосновываться проектом исходя из возможного загрязнения промплощадки породой с учетом рекомендаций, изложенных в разделе "Генеральные планы промышленных площадок шахт, разрезов и обогатительных фабрик" настоящих норм.

При перевозках породы автопоездами и железнодорожным транспортом погрузка, как правило, должна предусматриваться из отдельного бункера.

3.14. В комплексе с погрузочным бункером следует, в необходимых случаях, предусматривать устройства по обработке кузовов транспортных средств и породы для предотвращения ее прилипания, примерзания, смерзания при транспортировке.

3.15. Породный погрузочный бункер должен быть футерован. Расстояние от низа строительных конструкций бункера до верха расчетного автосамосвала следует принимать не менее 0,5 м, а при железнодорожном транспорте до головки рельса — 4300 мм.

3.16. При аккумуляровании мокрой породы необходимо предусматривать углы наклона стенок бункеров 60–70°, исключая залежи породы в бункерах, отвод из ячеек капелек вод в канализационную сеть и, при необходимости, обогрев бункера и погрузочных желобов.

3.17. Вместимость погрузочного бункера следует принимать равной: при автомобильном транспорте на шахте — восьми часам работы породного подъема; на обогатительной фабрике — восьми часам работы; при железнодорожном транспорте — не менее весовой нормы состава, но не менее чем на 3 часа работы породного подъема шахты и 6 часов работы фабрики; при конвейерном и канатно-подвесном транспорте — по максимальной часовой производительности шахты и обогатительной фабрики по породе с учетом коэффициента неравномерности.

3.18. Транспорт породы на погрузочный бункер необходимо принимать ленточным конвейером с шириной ленты не менее 1200 мм.

и 3.19. Механизмы погрузочного пункта должны быть оборудованы устройствами по локализации пылеобразования в соответствии с требованиями раздела "Комплекс обеспыливания" настоящих норм.

3.20. Площадку около пункта погрузки породы в транспортное средство, проезды и подъезды к ней необходимо проектировать с твердым покрытием. Размер площадки следует определять исходя из следующих норм площади на 1000 т перевозимой породы:

при перевозке породы одиночными самосвалами в количестве менее 250 т.т в год — 2,8 м<sup>2</sup>; от 251 до 500 т.т в год — 1,8 м<sup>2</sup>; более 501 т.т в год — 1,5 м<sup>2</sup>;

при перевозке породы автопоездами в количестве менее 250 т.т в год — 11,2 м<sup>2</sup>; от 251 до 500 т.т в год — 6,4 м<sup>2</sup>; более 501 т.т — 4,5 м<sup>2</sup>.

3.21. Непосредственно под бункерами следует предусматривать покрытие площадки дорожной одеждой повышенной прочностью для обеспечения механизированной уборки просыпей бульдозером.

Количество просыпи породы принимать из расчета 0,2% от часового выхода породы. Вблизи бункеров должна предусматриваться площадка для складирования просыпи породы из расчета вывоза ее в отвал один раз в сутки.

Проектные решения погрузки породы в автотранспорт, как правило, должны предусматривать мероприятия, исключющие ее просыпи.

3.22. Отдельно стоящий породный бункер при железнодорожном транспорте породы в отвал должен располагаться над погрузочным путем. При совмещении приемного бункера породного подъема с погрузочным в пункте погрузки необходимо предусматривать погрузочную воронку емкостью 50 т.

3.23. При проектировании погрузочных устройств породного комплекса следует учитывать соответствующие рекомендации раздела "Технологический комплекс поверхности" настоящих норм.

3.24. При гидравлическом транспорте породы для выполнения технологических операций по ее подготовке к транспортированию (прием, выборка посторонних предметов, дробление до заданной крупности и подача в напорный трубопровод) необходимо предусматривать гидрокомплекс. Состав и место расположения гидрокомплекса должно определяться проектом.

#### Транспорт породы в отвал

3.25. Выбор вида транспорта породы в отвал обосновывается в проекте с учетом необходимости всемерного сокращения расхода нефтепродуктов и возможной замены тепловозов на электровозы, и автомобильного — другими видами транспорта. Выбор вида транспорта необходимо производить в увязке

с перспективой развития существующей сети автомобильных и железных дорог, промышленных и населенных пунктов.

3.26. При автомобильном транспорте перевозку породы необходимо предусматривать автосамосвалами малой (8-12 т), большой (27-80 т) и особо большой (110-180 т) грузоподъемности. Выбор грузоподъемности автосамосвалов в зависимости от объема перевозок и горно-технических условий следует производить в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации технологического автотранспорта при разработке угольных месторождений открытым способом" (НИИОГР, 1989 г.). Расстояние транспортировки пород автосамосвалами грузоподъемностью 75-180 т не должно превышать 3-4 км.

3.27. Проектирование автомобильного, железнодорожного, конвейерного, гидравлического, канатного подвешного транспорта, а также трубопроводного контейнерного пневмотранспорта следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт" и раздела "Технологический транспорт" "Временных норм технологического проектирования угольных и сланцевых разрезов" ВНТП 2-92.

3.28. Перевозку породы в отвал железнодорожным транспортом колеи 1520 (1524) мм необходимо принимать составами саморазгружающихся вагонов (думпкаров) вместимостью 60 т с тепловозной тягой. При наличии на подъездном пути для вывоза угля электрической тяги, необходимо на основании технико-экономических расчетов определить целесообразность замены тепловозной тяги на электрическую. Весовая норма состава саморазгружающихся вагонов определяется расчетом.

3.29. Режим работы транспортировки породы в отвал должен соответствовать режиму работы порочного подъема или ОФ. Режим работы при формировании отвала следует принимать в 3 смены по 7 часов каждая, количество рабочих дней в году - в соответствии с работой угольного предприятия.

3.30. Перевозку породы канатно-подвесным транспортом необходимо предусматривать дорогами кольцевого типа с прямоугольным односторонним или двухсторонним породным отвалом в зависимости от количества складированной породы. В случае невозможности размещения прямоугольного отвала следует принимать канатно-подвесные дороги с разделительной станцией и двумя отвальными лучами. Как правило, следует применять типовые проекты канатных подвесных дорог, разработанные институтом "Союзпроммеханизация".

3.31. Гидравлический транспорт породы необходимо, как правило, принимать напорный. Параметры гидротранспорта (скорости транспортирования гидросмеси, потребные диаметры трубопроводов, потери напора и т.д.) следует принимать на основании гидравлических расчетов.

3.32. При невозможности применения одного вида транспорта от шахты или обогатительной фабрики до места складирования породы необходимо предусматривать у породного отвала пункт перегрузки со следующей технологической схемой:

при перегрузке с железнодорожного транспорта на автомобильный — разгрузка думпкаров на погрузочную площадку с последующей погрузкой в автосамосвалы экскаватором;

при перегрузке породы с конвейерного транспорта на автомобильный — через погрузочную воронку емкостью не менее трех грузоподъемностей автосамосвалов.

Потребное количество автосамосвалов для перевозки породы с погрузочного пункта в породный отвал, их грузоподъемность, а также необходимое число экскаваторов следует определять расчетом.

### Отвалы породы

3.33. Закладку новых породных отвалов и строительство различных объектов необходимо осуществлять с оставлением санитарных защитных зон протяженностью от проектных границ отвалов:

для лечебно-профилактических, культурно-бытовых и жилищных зданий — не менее 500 м;

■ для стволов (шурфов) шахт — не менее 200 м.

■ 3.34. Породные отвалы должны размещаться с подветренной стороны жилых зданий, зданий общественного и коммунального назначения, стволов (шурфов) шахт.

■ 3.35. Размещать породные отвалы на выходах пластов углей при мощности наносов менее 5 м разрешается при условии здания на каждом выходе пласта искусственного с послойным уплотнением наносов из грунта слоем не менее 5 м.

■ 3.36. Дно вынуждаемых породных отвалов должно быть плоской формы.

■ 3.37. Высота породных отвалов лимитируется устойчивостью откосов и несущей способностью основания, архитектурно-ландшафтными условиями и не должна превышать 100 м.

Высота отвалов более 50 м, сооружаемых на приаэродинамических территориях и воздушных трассах гражданской авиации, должна быть согласована с Министерством гражданской авиации.

■ 3.38. Технологические схемы отвалообразования с учетом мероприятий от самовозгорания, пылеобразования и вредного влияния на окружающую природную среду должны, как правило, соответствовать "Технологическим схемам формирования плоских породных отвалов с профилактикой самовозгорания" (Укрпроект, 1980 г.) и "Методическим указаниям по проектированию рекультивации земель на действующих и проектируемых предприятиях Минуглепрома СССР" (ВНИОСуголь, 1991 г.).

■ 3.39. Высота яруса в отвале, как правило, должна быть равной толщине пожаробезопасного слоя складываемой породы, но больше 20 метров.

Угол межрусных откосов не должен превышать: для порода — 30–32°; для породы 0Ф и при совместном складывании породы шахт и 0Ф — 25–28°. Устойчивость откосов породных отвалов должна быть проверена расчетом. Коэффициент устойчивости должен быть не менее 1,2.

к 3.40. При формировании отвала принимать способы отвалообразования: бульдозерный – для породы, склонной к самовозгоранию, с уплотнением ее катками с гладкими вальцами на пневмоходу и сцепными виброкатками в зависимости от требуемой степени уплотнения; экскаваторный (без уплотнения) – для породы, не склонной к самовозгоранию.

3.41. Выбор технологического оборудования для формирования, переформирования отвалов породы и проведения работ по их рекультивации следует производить в соответствии с "Методическими указаниями по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях Минуглепрома СССР" (ВНИОСуголь, 1991 г.).

3.42. На границе механической защитной зоны породного отвала необходимо предусматривать озелененную площадку размером 1500 м<sup>2</sup>, на которой должны быть размещены, как правило, навес-гараж для техосмотра и профилактического ремонта механизмов, работающих на породном отвале, и помещения для отдыха и обогрева трудящихся.

3.43. Выбор способа рекультивации отвалов следует производить в соответствии с "Типовыми технологическими схемами рекультивации нарушенных земель на разрезах (ВНИОС-уголь, 1985 г.) и с "Технологическими схемами рекультивации террикоников и плоских породных отвалов шахт и обогатительных фабрик" (ВНИОСуголь, 1981 г.).

к 3.44. Отвод ливневых и талых вод с поверхности отвала и борн ярусов следует предусматривать путем придания им уклона 1-2° в сторону быстротоков, устраиваемых на откосах отвалов, а также путем устройства испарительных бассейнов.

От подошвы отвала отвод ливневых и талых вод необходимо предусматривать канавами в водосборные отстойники с последующим выбросом из них чистой воды. Количество ливневых и талых вод, размеры водоотводных канав и отстойников необходимо определять расчетами. Отвод поверхностного стока с водосборной площади, прилегающей к отвалу, сле-

дует предусматривать нагорными канавами со сбросом воды за его пределы. При проектировании отвода ливневых и талых вод необходимо руководствоваться требованиями СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", СНиП 2.06.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения", а также "Пособием по проектированию охраны поверхностных и подземных вод угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик" (Южгипрошахт, 1984 г.), "Временными рекомендациями по предотвращению загрязнения, отведению и очистке поверхностного стока с территории предприятий угольной промышленности" (ВНИИСУголь, 1985 г.).

\* 3.45. Для защиты подземных вод следует избегать размещения отвалов на руслах ручейков и в местах выхода ключей на поверхность, а также в балках, где возможен контакт породы с периодическими потоками воды, протекающими по балкам. В этих случаях в основании отвала следует предусматривать водонепроницаемый слой из глины (суглинка) по всей площади отвала.

3.46. Наружное освещение породного отвала предусматривать прожекторами заливающего света, устанавливаемыми на передних мачтах.

3.47. Породный отвал должен быть связан с шахтами и обогатительными фабриками, складировавшими породу, телефонной или радиосвязью.

\* 3.48. Нормирование выбросов в атмосферу с поверхности действующего отвала в зависимости от технологии отвалообразования следует производить согласно ОНД-86 "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий" (Ленинград, Гидрометиздат, 1987 г.) :: "Отраслевой методике расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля" (ВНИИСУголь, 1989 г.).

#### 4. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ЗАВЕРК

##### Выбор площадок для строительства

4.1. Выбор площадок для строительства шахт, разрезов и обогатительных фабрик, их отдельных объектов, а также связанных с ними объектов культурно-бытового назначения должен производиться в процессе разработки ТЭО заказчиком проекта с участием проектной организации на основе генеральной схемы развития угольной промышленности и промышленных узлов в целом.

4.2. При выборе площадок надлежит соблюдать требования СНиП П-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий".

4.3. Площадки должны иметь простую конфигурацию. Размеры площадок для строительства должны определяться как на основе компоновочных решений генпланов объектов-аналогов, так и в результате разработки схемы генплана данного объекта.

Во всех случаях размеры площадок должны быть минимальными и отвечать требованиям норматива плотности застройки, приведенной в табл. 4.1.

Таблица 4.1

№: Наименование критериев	Ед. измер:	В е л и ч и н а			
		Шахта:	Шахта с ОФ	ОФ	Промышленная площадка разреза
1. Плотность застройки	%	см. СНиП	"Генеральные планы промышленных предприятий"		29
2. Минимальный коэффициент твердого покрытия территории	-	0,30	0,30	0,30	0,30
3. Коэффициент озеленения	-	0,15	0,15	0,15	0,15

4.4. Площадь промышленной площадки следует определять в границах условного ограждения с включением в нее предвзактной и предзаводской территорий. Границу условного ограждения со стороны железнодорожной станции следует устанавливать на расстоянии 1 м от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна крайнего пути с учетом водотводных сооружений. Площадь железнодорожных путей, расположенных на границах условного ограждения, в площадь промышленной площадки не включается.

4.5. Площади земельных участков, необходимые для строительства линейных сооружений, следует определять по "Нормам отвода земель..." для соответствующих коммуникаций, утвержденных Госстроем СССР и являющихся действующими на территории Российской Федерации.

4.6. Площади земельных участков для отвалов породы и их расположение следует определять в соответствии с разделом "Породный комплекс" настоящих норм.

4.7. Площади земельных участков для шлаконакопителей и хвостохранилищ следует определять из расчета норматива площади на 1000 м<sup>3</sup> складирования отходов - 139,0 м<sup>2</sup>.

4.8. Площади земельных участков должны определяться без включения в них санитарно-защитной зоны и зоны механического воздействия отвала.

4.9. Площадки для строительства должны выбираться, в первую очередь, на безугольных участках, при этом, должно обеспечиваться применение рациональных схем вскрытия и минимальные потери угля в охраняемых целиках.

4.10. При сопоставлении вариантов размещения промплощадок должно учитываться возможное влияние деформации земной поверхности в результате ведения горных работ на конструктивные решения зданий и сооружений и требования СНиП 11-02-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах".

4.11. При выборе площадок следует учитывать, что все существующие на них воздушные, наземные и подземные коммуникации, препятствующие строительству, должны быть, как правило, вынесены за их пределы.

и 4.12. При выборе площадок вблизи разреза и размещения зданий и сооружений на этой площадке следует учитывать воздействие взрывных работ, производимых на территории разреза, и границу зоны возможного обрушения.

4.13. При размещении отвалов (складов), зданий, сооружений и коммуникаций следует учитывать перспективный контур разреза поверхности на конец отработки, а также границу зоны сдвига для ведения в последующем подземных работ.

и 4.14. Площадку для размещения складов взрывчатых веществ следует выбирать с соблюдением требований "Единых правил безопасности при взрывных работах" (Госгортехнадзор России и др., 1992 г.).

4.15. Во взрывной зоне вокруг разреза при ширине ее от 200 до 300 м разрешается размещать:

технологические транспортные коммуникации (автомобильные дороги, железнодорожные пути, конвейерные линии и пр.);

породные отвалы при максимально возможном приближении их к бортам разреза с учетом обеспечения устойчивости последних;

здания карьерных диспетчерских постов, располагаемых непосредственно на бортах разрезов при обязательном обеспечении их специальными средствами защиты от разлета кусков породы при взрывных работах (стальные защитные жалюзи на окнах, защитные навесы на кровлях и другие средства);

монтажные площадки (при необходимости).

и 4.16. При размещении угольных предприятий и отдельных зданий сооружений вблизи селитебной территории должны соблюдаться санитарно-защитные зоны, которые следует определять в соответствии с "Методическими указаниями по расчету зонной границы и установлению размеров санитарно-защитной зоны от промышленного предприятия" (ВЦНИИОТ ВЦСПС, 1985 г.), при этом их размер не должен быть меньше:

от места погрузки (разгрузки) угля или открытых складов угля — 500 м (для гидрошахт и обогатительных фабрик с мокрым процессом — 300 м);

от диффузоров вентиляторов при всасывающем проветривании и скиповом подъеме — 300 м. В проектах реконструкции и подготовки новых горизонтов действующих шахт расстояние от новых вентиляторных установок до существующих населенных пунктов допускается принимать по согласованию с санитарной инспекцией менее 300 м. Величина санитарно-защитной зоны от шахтных вентиляторных установок до границ селитебных зон должна во всех случаях обеспечить соответствие санитарным нормам уровней звукового давления;

от проектных границ отвалов породы — 500 м;

от проектных границ прудов-хвостохранилищ — 300 м;

от автомобильных дорог, обслуживающих технологические перевозки — 50 м до красной линии застройки;

от подъездных железнодорожных путей и станций — в соответствии с СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

от площадок воздухоподающего ствола с породопогрузочным комплексом — 500 м, без породопогрузочного комплекса — 300 м.

№ 4.17. Площадки для шламонакопителей, хвостохранилищ, прудов шахтных вод следует размещать за пределами предприятий, преимущественно на отметках ниже ближайших населенных пунктов и промышленных предприятий, а также в соответствии с "Рекомендациями по проектированию и строительству шламонакопителей и хвостохранилищ металлургической промышленности" ВНИИВодгео, 1966 г.). Не допускается, как правило, размещать площадки для шламонакопителей, хвостохранилищ и прудов шахтных вод на участках, имеющих выходы на поверхность угольных пластов, а также с наличием шурфов, скважин, провалов и трещин. В случае их размещения на указанных участках должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие проникновение вод и шламов в нижележащие подземные горизонты, затопление населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, загрязнение водоносных горизонтов.

№ 4.18. Площадки станций очистки сточных вод следует выбирать, как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой застройке и ниже населенного пункта по течению реки. Площадка

должна, по возможности, иметь уклон, обеспечивающий самостоятельное движение сточной воды, отвод поверхностных вод и располагаться на территории с низким уровнем грунтовых вод.

№ 4.19. При размещении площадок строительства вблизи линий электропередач должны соблюдаться расстояния по горизонтали от этих линий до выступающих частей зданий и сооружений, обусловленные ПУЭ.

№ 4.20. Прокладка трасс грузовых подвесных канатных дорог через населенные пункты, как правило, не допускается.

4.21. При выборе площадки для размещения подстанции глубокого ввода с высшим напряжением 35-500 кВ следует руководствоваться "Нормами технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ" № 13865ТМ-3.1 (Энергосетьпроект, М., 1991 г.).

4.22. При выборе площадок для строительства шахты, разреза, обогатительной фабрики или отдельных их объектов необходимо учитывать затраты, связанные:

- с возмещением землепользователям убытков, наносимых изъятием земель;

- с возмещением потерь сельскохозяйственного производства;

- с возмещением убытков, нанесенных проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования;

- со снятием, хранением и покрытием плодородным слоем почвы рекультивируемых земель;

- с учетом затрат на меры по защите от вредного влияния горных подработок.

#### Планировка территории

4.23. При компоновке генерального плана должно быть предусмотрено функциональное зонирование территории промышленной площадки. В фасадной зоне следует, как правило, размещать объекты административно-бытового назначения, в центральной - производственные объекты, в третьей зоне - желез-

железнодорожную станцию и непосредственно связанные с ней производственные сооружения.

4.24. Форма промышленной площадки должна, как правило, иметь вид вытянутого прямоугольника, продольная ось которого ориентируется параллельно горизонталям естественного рельефа. Железнодорожную станцию на промплощадке шахты следует размещать, как правило, параллельно продольной оси скелета вспомогательного ствола.

4.25. При расположении на одной промплощадке шахты (разреза) и обогатительной фабрики следует предусматривать кооперацию вспомогательных объектов: административно-бытовых зданий, котельных, электроподстанций, материальных складов, объектов водоснабжения, канализации, породного хозяйства, мастерских и др.

4.26. Расстояния между зданиями и сооружениями следует принимать исходя из условий соблюдения противопожарных и санитарных норм с учетом прокладки инженерных сетей и обеспечения предусмотренной проектом возможности расширения отдельных зданий и сооружений, а также организации строительства, но не менее указанных в табл. 4.2 и 4.3.

4.27. При компоновке зданий и сооружений на поверхности шахт следует учитывать размещение проходческих подземных машин и лебедок, а также другого оборудования и сооружений для углубки стволов и смены канатов.

4.28. Здания и сооружения на площадке следует размещать, как правило, по красным линиям застройки без неоправданных отступов от нее. Конфигурация и соотношение линейных размеров в плане зданий и сооружений должны обеспечивать наибольшую величину промплощадки и максимальную плотность застройки. Разбивочные оси зданий и сооружений, расположенных на противоположных сторонах проездов, должны, как правило, совпадать: они должны быть расположены "в створ" по отношению друг к другу и создавать единую линию застройки по фронту проезда. Главные фасады зданий следует ориентировать на основные внутриплощадочные магистральные проезды, их размещение должно обеспечивать оптимальную транспортную инженерную коммуникаций.





# САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ НА ПРОЩЛОЩАДКАХ ИЗДАНИЕ 1974 г. ТИТУЛ 4.3

НАИМЕНОВАНИЕ	10 м (10 м)															Титул 4.3					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Воздухоподводящие стволы, соединяющие стволы с сооружениями	-	*	100	100	100	21	21	42	-	30	15	30	-	100	100	*	30	30	-	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы	*	*	*	*	*	21	21	42	*	30	15	15	*	*	*	*	30	*	*	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами	100	*	-	-	-	21	21	42	50	30	15	15	*	-	-	*	30	-	-	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях	100	*	-	-	-	21	21	42	50	30	15	15	50	-	-	*	30	-	-	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха	21	21	21	21	21	21	21	42	30	30	21	21	30	21	21	*	30	42	12	30	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами	21	21	21	21	21	18	24	30	21	30	21	21	42	24	24	*	30	60	12	42	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях	42	42	42	42	42	30	30	-	42	30	42	42	80	60	60	*	42	80	50	80	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха	-	*	50	50	50	21	21	42	-	30	15	30	*	50	50	*	50	*	*	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами	30	30	30	30	30	30	30	30	-	-	30	50	30	30	30	*	30	50	30	50	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях	15	15	15	15	15	21	21	42	15	-	-	15	15	15	15	*	30	15	15	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха	30	15	15	15	15	21	21	42	30	30	15	-	*	15	15	*	30	*	*	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами	-	*	*	*	50	50	42	80	*	30	15	*	-	*	*	*	30	*	*	-	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях	100	*	-	-	-	21	24	60	50	30	15	15	*	-	-	*	*	-	-	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха	100	*	-	-	-	21	24	60	50	30	15	15	*	-	-	*	*	-	-	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях	80	30	30	30	80	30	30	42	50	30	30	30	30	*	*	*	-	10	10	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха	30	*	-	-	-	42	60	80	*	50	15	*	*	-	-	*	10	-	-	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами	-	*	-	-	-	42	42	30	*	30	15	*	*	-	-	*	10	-	-	*	
Вентиляционные каналы и дымоходы с разрывами в помещениях с повышенной температурой воздуха с разрывами в помещениях	*	*	*	*	*	30	42	80	*	30	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*

- Разрывы принимаются по таблице
- \* \* Д Диаметр градири на уровне входных окон, но не менее 18 м
- \* \* \* При площади сечения до 20 м<sup>2</sup> - 9 м, свыше 20 до 100 м<sup>2</sup> - 15 м, свыше 100 до 200 м<sup>2</sup> - 21 м, свыше 200 м<sup>2</sup> - 24 м

- 1 При расположении резервуаров и насосов в зданиях - из расчета выделенных площадей в соответствии с требованиями СНиП "Высотные здания, их инженерное оборудование"
- 2 При определении расстояния между рядами помещений в соответствии с требованиями СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий"

к 4.29. При размещении объектов по обе стороны железнодорожной станции следует предусматривать переход через железнодорожные пути в соответствии с "Правилами технической эксплуатации промышленного железнодорожного транспорта (широкая колея)" (Минуглепром СССР, 1986 г.).

4.30. Вблизи административно-бытовых зданий следует предусматривать площадки для общественного и индивидуального транспорта из расчета обеспечения работающих двух наиболее многочисленных смежных смен. Расчетное количество машино-мест следует принимать в соответствии с СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

4.31. Территория административно-бытового комбината должна быть благоустроена и озеленена. На этой территории необходимо предусматривать зону спокойного отдыха работающих. Общую площадь этой зоны принимать из расчета 3-5 м<sup>2</sup> на одного трудящегося наиболее многочисленной смены.

4.32. Автобусные остановки, располагаемые в пределах ственной предшахтной или предфабричной территории, следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги".

4.33. Необходимость устройства дворовых уборных на промплощадках определять в соответствии с СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

к 4.34. Открытые склады угля, углеприемные ямы, угле- и породопогрузочные пункты и другие объекты с интенсивным пылеобразованием следует располагать с подветренной стороны от воздухоподающих стволов и воздухозаборных сооружений шахты на расстоянии не менее 100 м, на действующих шахтах это расстояние может быть уменьшено, при соответствующем обосновании, до 50 м.

к 4.35. Склад леса следует размещать на расстоянии не менее 80 м от воздухоподающих стволов.

к 4.36. Вакуум-насосные станции следует располагать с учетом требований "Руководства по дегазации угольных шахт" (ИГД им. А.А.Скобичевского и др., 1990 г.).

4.37. Открытые площадки для перегрузки ВВ перед спуском в шахту следует проектировать в соответствии с требованиями "Единых правил безопасности при взрывных работах" (Гостехнадзор России и др., 1992 г.).

4.38. Станционное здание следует размещать в месте, обеспечивающем обзор всей территории станции из помещения дежурного по станции или маневрового диспетчера.

✳ 4.39. Минимальные расстояния от площадок и навесов для открытого хранения баллонов с кислородом до соседних производственных и вспомогательных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с табл. 4.4.

Таблица 4.4.

Количество баллонов, находящихся под давлением, штуки	Минимальные расстояния до зданий степени огнестойкости,			
	М		М	
	I - II	III	IV - V	
от II до 20	12	16	20	
от 21 до 80	14	18	20	
от 81 до 250	18	24	30	

Металлические шкафы или негорючие навесы для хранения не более 10 сорокалитровых баллонов с кислородом (при их глубине не более 1 м) разрешается располагать снаружи у стен производственных зданий и у стен зданий непромышленного назначения без увеличения минимальных расстояний до соседних зданий и сооружений, предусмотренных СНиП.

✳ 4.40. Расходные склады хлора на промплощадках, а также вне промплощадок следует размещать с учетом требований СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

4.41. Следует применять, как правило, сплошную вертикальную планировку промплощадок. При расчете баланса земляных работ следует учитывать избыточный грунт от всех видов земляных работ, выполняемых на промышленной площадке, с учетом снятия и сохранения растительного слоя.

к 4.42. Вертикальная планировка на площадке промышленной застройки должна обеспечивать сток талых и ливневых вод в систему ливневой канализации с последующей подчлечей этих вод на очистные сооружения ливневых стоков.

Поверхностные стоки с участков гаражей, складов горючих и огнеопасных материалов, автозаправочных станций направлять на специальные очистные сооружения и после очистки сбрасывать в ближайшие водоемы по согласованию с местными органами санитарного надзора.

Все поверхностные стоки перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке в соответствии с "Пособием по проектированию охраны поверхностных и подземных вод угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик" (Дзгипрошахт, 1984 г.).

Уклоны на площадках принимать в пределах от 0,003 до 0,05 в зависимости от рельефа и категории грунта.

4.43. Прокладку инженерных коммуникаций следует предусматривать, как правило, подземным способом, используя для этих целей постоянные галереи, эстакады и специальные сооружения. При подземной прокладке размещать инженерные коммуникации следует вдоль автомобильных дорог, параллельно основным зданиям и сооружениям преимущественно в общих промышленных тоннелях.

4.44. Отметки полов первого этажа башенных копров, а также надшахтных зданий стволов должны быть выше планировочных отметок прилегающей территории не менее чем на 0,3 метра.

к 4.45. Территория угольных предприятий следует, как правило, огороживать живой изгородью из кустарников и деревьев, входящих в общую систему озеленения.

Постоянные ограждения должны предусматриваться для зданий и сооружений согласно табл. 4.5.

Таблица 4.5.

Наименование зданий, сооружений	Высота ограждения, не менее, мм
Склад крошечных материалов	1,6
Вакуум-насосная (расстояние от ограды до ближайшей стены не менее 5 м)	1,5
Станция очистки сточных вод	1,2
Склад взрывчатых веществ	2,0
Склад горяче-смазочных материалов	1,6
Резервуар хозяйственного водоснабжения	1,6
Открытый склад баллонов с кислородом	1,6

Ограждение открытых подстанций, распределительных устройств, трансформаторов следует проектировать в соответствии с требованиями ЦУЭ.

4.46. Основные показатели по генеральному плану должны быть определены в соответствии с перечнем, приведенным в табл. 4.6.

Таблица 4.6

№ п/п	Наименование	Един. измер.	Показатель
1.	Территория по отводу	га	
2.	Площадь промплощадки	га	
3.	Площадь железнодорожной станции	га	
4.	Площадь застройки	га	
	в том числе:		
4.1.	Площадь под зданиями и сооружениями	га	
4.2.	Площадь под открытыми складами и установками	га	

Продолжение таблицы 4.6

№ пп	Наименование	Един. измер.
5.	Плотность застройки	%
6.	Площадь, занятая железнодорожными путями нормальной и узкой колеи (в пределах площадки)	га
7.	Площадь, занятая автомобильными дорогами (площадками и тротуарами)	га
8.	Площадь, занятая инженерно-техническими коммуникациями	га
9.	Площадь озеленения	га

4.47. Проектом должна быть предусмотрена механизированная уборка территории и уход за зелеными насаждениями с использованием поливмоечной машины с навесным оборудованием, машин для погрузки снега из расчета двухсменной работы.

#### Дороги и площадки

4.48. Автомобильные дороги, располагаемые на площадках шахт, разрезов и обогатительных фабрик, являющиеся элементами планировки, должны обеспечивать рациональные технологические связи, безопасную эксплуатацию предприятия и благоустройство территории, возможность подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям, безопасность движения, организацию водоотвода, расположение инженерных коммуникаций. Проектирование указанных автомобильных дорог следует вести с учетом требований СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт".

4.49. Внутриплощадочные автомобильные дороги в пределах площадок шахт, разрезов и обогатительных фабрик следует разделять на основные (магистральные) и второстепенные (внутриплощадочные) вне зависимости от грузооборота.

К основным (магистральным) автомобильным дорогам следует относить:

автомобильные дороги, обеспечивающие сквозной проезд по территории угольного предприятия при организованном двухстороннем движении автомобилей;

автомобильные дороги по пути следования автосамосвалов для вывоза породы, в том числе и тупиковые заезды к пунктам погрузки породы;

автомобильные дороги в зоне размещения объектов административно-бытового назначения.

К второстепенным (внутриквартальным) автомобильным дорогам следует относить:

автомобильные дороги, обеспечивающие сквозной, а также тупиковый подъезд к зданиям и сооружениям при организованном одностороннем движении автомобилей;

въезды в здания и проезды для пожарных машин.

4.50. При проектировании внутриплощадочных автомобильных дорог следует принимать расчетные скорости движения автомобилей:

на прямых участках основных (магистральных) дорог - 30 км/ч;

на пересечениях основных (магистральных) дорог - 15 км/ч;

на второстепенных (внутриквартальных) автомобильных дорогах со сквозным подъездом - 10 км/ч;

на второстепенных (внутриквартальных) автомобильных дорогах при тупиковых подъездах - 10 км/ч;

при въездах в здания - 5 км/ч.

4.51. Сеть внутриплощадочных автомобильных дорог должна быть, как правило, кольцевой. При устройстве тупиковых заездов в конце их следует предусматривать разворотные площадки размером не менее 12х12 м. Как правило, не допускается пересечение автомобильных дорог и проездами путей железнодорожной станции, маневровых вытжек, тупиков электродвигателей.

к 4.52. Следует предусматривать постоянные технологические подъезды с твердым покрытием к зданиям вагонопрокидывателей, паррузочным бункерам и др. находящимся в пределах

железнодорожной станции зданиями и сооружениями, а также подъезды к резервуарам и насосам противопожарного и хозяйственно-водоснабжения, градирням, брызгальным бассейнам. При этом проезды через железнодорожные пути должны быть оборудованы шлагбаумами, исключающими произвольное попадание автомобильного транспорта на пути железнодорожной станции.

4.53. Автомобильные дороги на территориях электроподстанций и складах крепежных материалов следует предусматривать, как правило, по кольцевой схеме с учетом требований ПУЭ.

4.54. Перед мастерскими следует предусматривать площадку с твердым покрытием шириной не менее 20 м.

4.55. Постоянные автомобильные дороги, используемые во время строительства, следует проектировать с учетом повышенных нагрузок в период строительства. Покрытие временных автомобильных дорог, там где это необходимо, следует проектировать с учетом возможного его использования в качестве основания под постоянные автомобильные дороги.

4.56. Основные параметры для внутриплощадочных автомобильных дорог следует принимать в соответствии с табл.4.7.

Таблица 4.7

Параметры поперечного профиля	Вид внутриплощадочных дорог	
	Основные (магистральные)	Второстепенные (внутриквартальные)
Число полос движения	2	I
Ширина проезжей части в метрах для расчетного автомобиля шириной, м:		
2,0 и менее	6,0	4,5
2,76	7,0	4,5
3,2	7,5	4,5
3,6	9,0	5,0
3,9	9,5	5,0
Ширина обочин, м	1,5	2,0-3,0
Уширение проезжей части с бортовыми камнями (с каждой стороны), м	0,5 и более	0,5 и более

4.57. Проезжую часть внутриплощадочных автомобильных дорог, располагаемых в пределах застроенной территории, следует предусматривать, как правило, с бортовым камнем.

При этом ширину проезжей части следует увеличивать со стороны каждого бортового камня на двухкратную его высоту, но не менее 0,5 м.

4.58. Проезжую часть следует принимать с двухскатным поперечным профилем. В отдельных случаях по условиям вертикальной планировки и организации водоотвода, а также для внутриплощадочных дорог с одной полосой движения и на площадках допускается принимать однокатный поперечный профиль проезжей части.

4.59. Поперечные уклоны проезжей части следует назначать в зависимости от вида дорожного покрытия в соответствии с требованием СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт".

4.60. Внутриплощадочные автомобильные дороги допускается устраивать без виражей.

4.61. Параметры продольного профиля следует принимать, как правило, без вертикальных кривых.

Продольные уклоны по лоткам проезжей части дорог с бортовым камнем должны быть не менее 5%, в исключительных случаях - 4%. При продольных уклонах менее 4% на дорогах с бортовым камнем следует применять пилообразный продольный профиль с устройствомливневой из канализации.

4.62. Минимальные радиусы кривых в плане следует назначать:

на основных (магистральных) внутриплощадочных автомобильных дорогах - 30 м;

на пересечениях основных (магистральных) внутриплощадочных автомобильных дорог - 15 м;

на второстепенных (внутриквартальных) внутриплощадочных автомобильных дорогах со сквозным подъездом - 30 м;

на второстепенных (внутриквартальных) внутриплощадочных автомобильных дорогах при тупиковых подъездах - 15 м;  
при въездах в здания - не менее 1,5-кратного конструктивного радиуса поворота автомобиля.

4.63. На участках выдачи породы или у бункеров породы диаметр разворотной площадки под автомобили для вывоза породы должен быть не менее 2,5 конструктивных радиусов разворота по переднему наружному колесу принятого типа автомобиля (с учетом рекомендаций раздела "Породный комплекс" настоящих норм).

4.64. Наименьшие расстояния от бортового камня или кромки укрепленной полосы обочины автомобильных дорог до производственных зданий, сооружений и зеленых насаждений следует принимать в соответствии с требованиями СНиП П-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий".

4.65. Строительные конструкции тоннелей, мостов, путепроводов, эстакад, виадуков, галерей и т.п. следует располагать на расстоянии не менее 0,5 м от бортового камня или наружной бровки водоотводных устройств.

\* 4.66. Возвышение низа строительных конструкций сооружений над проезжей частью автомобильных дорог должно приниматься равным высоте груженого расчетного автомобиля, увеличенной на 1 м, и быть не менее 5 м.

При обосновании типов транспортных средств и габаритов перевозимого груза допускается принимать габарит по высоте не менее 4,5 м.

\* 4.67. Расстояние в свету между конструкциями: бункеров и верхом кабины автомобиля в местах негружек при сквозном проезде следует принимать не менее 0,5 м, а при тупиковом засаде — не менее 1 м от бортов платформы расчетного автомобиля.

4.68. Пересечение внутриплощадочных автомобильных дорог между собой, с железнодорожными путями узкой и широкой колеи следует предусматривать в одном уровне и, как правило, на прямых участках дорог.

4.69. Земляное полотно внутриплощадочных автомобильных дорог проекционных площадок следует рассматривать как составную часть общего проекта вертикальной планировки площадки с учетом принятого типа поперечного профиля и системы водоотвода.

4.70. На внутриплощадочных, автомобильных дорогах промышленных площадок шахт, разрезов и обогатительных фабрик следует применять как жесткие дорожные одежды (с монолитным и сборным цементобетонным, армированным, железобетонным покрытием, а также с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании), так и нежесткие (с покрытием из асфальтобетона, кроме укладываемого на цементобетонное основание; с покрытиями и слоями основания из каменных, цементных, гравийных материалов, грунтов и местных материалов).

4.71. Жесткие дорожные одежды следует применять на участках основных (магистральных) постоянных внутриплощадочных автомобильных дорог только в том случае, если эти автомобильные дороги используются в период строительства объекта с учетом повышенных нагрузок.

4.72. На площадках промышленной застройки разрезов дорожную одежду площадок автобаз производственных автомобилей предусматривать, как правило, аналогично конструкции дорожной одежды технологических автодорог, предназначенных для движения соответствующего типа дорожных самосвалов (автопоездов).

4.73. Дорожную одежду на площадке под передними бункерами следует принимать в соответствии с рекомендациями раздела "Породный комплекс" настоящих норм.

#### Узкоколейные пути на поверхности шахт и обогатительных фабрик

4.74. Ширина колеи и тип рельсов узкоколейных путей на поверхности должны соответствовать принятым в подземных выработках.

4.75. Путевое развитие узкоколейных путей должно проектироваться в увязке с компоновочным решением Генерального плана угольного предприятия и вертикальной планировки площадки.

и 4.76. Расстояние от оси рельсового узкоколейного пути до края проезжей части автомобильной дороги следует принимать не менее 3,0 м, до оси железнодорожного пути нормальной колеи — не менее 4,0 м.

#### Защита от шума

и 4.77. Обновку генеральных планов угольных предприятий следует производить с учетом возможного вредного воздействия постоянных технологических источников шума на прилегающие территории как внутри промплощадки, так и вне ее, включая жилую территорию.

и 4.78. При расположении на генплане зданий и сооружений вновь строящихся предприятий следует исходить из условия, что уровни звукового давления за пределами ограждающих конструкций источника шума не должны, как правило, превышать нормативные.

При реконструкции действующих предприятий, а также, в отдельных случаях, при строительстве новых предприятий в случае невозможности снижения уровня шума до нормативного за счет строительно-акустических методов следует предусматривать защитные экраны и озеленение. В качестве экранов следует применять элементы вертикальной планировки (выемки, насыпи, подпорные стенки и др.), а также использовать расположение зданий и сооружений, в которых допускаются уровни звука более 60 дБА.

и 4.79. На промплощадках шахт, разрезов и углеобогательных фабрик защите от шума подлежат открытые площадки складов оборудования, складов текущего расхода материалов и другие открытые объекты, связанные с постоянным пребыванием на рабочих местах людей, а также отдельные помещения АБК и других цехов и сооружений культурно-бытового назначения (котельные палы, столовые), являющиеся рабочими местами административных, инженерно-технических и др. служб.

Как правило, не следует предусматривать защиту от шума, создаваемого передвижающимися в пределах промплощадки источниками (маневровыми тепловозами, автомобилями и др.).

4.80. Защиту от шума следует предусматривать с учетом требований соответствующих ГОСТ и СНиП.

#### Монтажные площадки

4.81. Выбор монтажных площадок (МП) производится заказчиком и институтом-разработчиком проекта на стадии разработки ТОО одновременно с выбором площадок для строительства разрывов.

4.82. При выборе места расположения МП следует руководствоваться следующими основными факторами:

возможность транспортирования с предприятий-изготовителей в зону монтажа поставочных частей экскаваторного оборудования крупными блоками максимальной заводской готовности;

наличием требуемых площадей с минимальным объемом работ по их планировке и обустройству;

возможность надежного обеспечения электрической и тепловой энергией, водой, сжатым воздухом, горючими и инертными газами, а также материалами и изделиями для производства контактных работ;

возможность использования на период монтажа существующих или проектируемых зданий и сооружений производственного, вспомогательного и административно-бытового назначения;

минимальным расстоянием перегона смонтированного оборудования к месту эксплуатации (для магистральных конвейеров - оптимальным расположением МП с учетом транспортирования монтируемых блоков оборудования по трапее конвейера);

наличием жилого фонда для размещения работников монтажных организаций во время монтажа с учетом пиковой численности.

4.83. Монтажная площадка должна выполняться в виде полигона, включающего комплекс инженерно-оснащенных сооружений для обеспечения поточно-скоростного монтажа оборудования.

4.84. Проектно-сметную документацию на МП выполняет разработчик проекта на основе технического задания, выдаваемого монтажной организацией.

**Пожарная, военизированная и сторожевая  
охрана**

4.85. Пожарную охрану предприятия проектировать в соответствии с действующими нормами.

4.86. Расчет штата пожарной охраны производить согласно соответствующим нормам и правилам.

4.87. Дислокацию пожарных депо и постов и их мощность принимать в проекте по соответствующим СНиП.

в 4.88. На горном предприятии охране подлежат:

- а) военизированной охране:
  - склады взрывчатых материалов;
  - тупики отстоя и разгрузки прибывших на предприятие вагонов МПС со взрывчатым материалом;
  - заряжаемые блоки в разрезах;
- б) сторожевой охране:
  - склады горючих и смазочных материалов;
  - хозяйственно-питьевой и производственный водозаборы;
  - автобазы производственных и хозяйственных автомобилей.

4.89. Дислокацию караульных помещений, проходных контор, сторожевых постов определять проектом.

в 4.90. На горных предприятиях подлежат ограждению:

- а) из колючей проволоки по железобетонным столбам (в два ряда ограждений) – склады взрывчатых материалов;
- б) из стальной сетки по железобетонным столбам:
  - гаражки производственных и хозяйственных автомобилей;
  - базы материально-технического снабжения;
  - базы СРСа;
- в) из сборных железобетонных элементов:
  - водозаборные сооружения;
  - водоочистные сооружения;
  - повышительные и тяговые электроподстанции с открытой и закрытой частью.

## 5. КОМПЛЕКС ОБЕСПЫЛИВАНИЯ

### 5.1. Настоящие нормы не распространяются:

на объекты, рассчитанные на кратковременную (до 5 лет) эксплуатацию;

на комплексы обеспыливания, располагаемые непосредственно в разрезах;

на специфические узлы брикетных фабрик (штемпели прессы, сетчатые конвейеры охлаждения брикетов и т.д.), для которых мероприятия по борьбе с пылью следует принимать на основании рекомендаций научно-исследовательских институтов.

Мероприятия по борьбе с пылью для бурых углей следует предусматривать по рекомендациям НИИ, используя настоящие нормы в качестве справочного материала.

■ 5.2. Для борьбы с пылевыделениями и исключения возможности загрязнения воздушной среды, превышающего санитарные нормы, необходимо предусматривать комплекс следующих мероприятий:

выполнение изложенных ниже требований к технологическому процессу, технологическому и транспортному оборудованию по пылевому фактору (включая укрытие оборудования), а также соответствующих требований к строительным конструкциям зданий;

пылеулавливание в местах пылеобразования с очисткой засасываемого воздуха;

увлажнение (гидрообеспыливание) угля в пределах, допускаемых технологическим процессом;

мокрую или пневмоуборку (после освоения серийного производства необходимого оборудования во взрывопожаробезопасном исполнении для пневмоуборки).

### Требования к технологическому процессу и оборудованию

5.3. При выборе технологических схем и оборудования предпочтительным при прочих равных условиях является вариант, обеспечивающий наименьшее пылевыделение.

При компоновке основного оборудования следует учитывать размещение средств обеспыливания.

5.4. В технологических схемах углеобогачительных фабрик и поверхности шахт необходимо предусматривать:

обработку угля предпочтительно методами, сопровождающимися наименьшим пылеобразованием;

механическое смешивание сухих и влажных продуктов обогащения, образующих единый товарный сорт (например, сухого и влажного отсевов, высушенного продукта и мелкого концентрата, не подвергаемого сушке и т.д.);

загрузку сборочного конвейера сухим и влажным продуктом обогащения таким образом, чтобы влажный материал покрывал сухой.

5.5. При выборе и компоновке основного технологического и транспортного оборудования углеобогачительных фабрик и поверхности шахт необходимо предусматривать:

5.5.1. Прицепление технологического и транспортного оборудования, выпускаемого заводами-изготовителями с герметичными узлами. При отсутствии узлов, поставляемых комплектом с оборудованием, проектирование их следует вести с учетом требований, приведенных в пп.5.6-5.39 настоящего Изд.

5.5.2. Сокращение до минимума протяженности трактов перемещения материала;

5.5.3. возможно меньшее количество перегрузок;

5.5.4. минимальные высоты перепадов в местах перегруз-

*зак;*

5.5.5. Перегрузочные желоба с минимальными углами наклона по горизонтальной плоскости (но не менее угла, обеспечивающего скользящее транспортируемого материала в желобе);  
тывающего

к 5.5.6. Скорости поступления материала из желобов на ленты конвейеров, по возможности, близкие к скорости движения ленты.

В табл. 5.1 указаны допустимые по условиям пылеобразования скорости лент конвейеров для различных продуктов в зависимости от их влажности и необходимые мероприятия по снижению пыления.

Таблица 5.1

Наименование продуктов	Влаж- ность (внеш- няя), %	Допус- тимые скоро- сти лент/с	Необходимые мероприятия по снижению пыления вдоль конвейерного тракта
1	2	3	4
1. Горная масса	до 6	до 1,6	не требуются
2. То же	до 6	св.1,6 до 2,0	укрытие по всей длине без вен- тиляции
3. То же	св.6	до 2,0	не требуются
4. Класс +6/13/мм, включая сорта: +50, 25-50, 13-25 и 6-13 мм.			
4.1. Необогащенный	независи- мо от влажности	до 1,6	не требуются
4.2. Концентрат	независи- мо от влажности	до 1,6	не требуются
4.3. Промпродукт	независи- мо от влажности	до 2,0	не требуются
5. Класс 0-6/13, 25,50/мм			
5.1. Необогащенный	до 6	до 1,25	не требуются
5.2. То же	до 6	св.1,25 до 1,6	укрытие по всей длине без вен- тиляции
5.3. То же	св.6	до 1,6	не требуются

Продолжение таблицы 5.1

1	2	3	4
5.4. Концентрат (в т.ч. концентрат и высушенный продукт после смесительных машин)	до 6	до 1,6	не требуется
5.5. То же	св.6	до 2,0	не требуется
5.6. Промпродукт	до 6	до 1,6	не требуется
5.7. То же	св.6	до 2,0	не требуется
5.8. Высушенная смесь флотоконцентрата с мелким концентратом	независимо от влажности	до 1,6	укрытие по всей длине с естественной или искусственной вентиляцией
5.9. Высушенный флотоконцентрат	то же	до 1,4	то же
6. Флотоконцентрат, флотопромпродукт, флотоотходы, необогащенный шлам	После механического обезвоживания	до 2,0	не требуется
7. Порода	до 6	до 1,6	не требуется
8. То же	св.6	до 2,0	не требуется

Примечание: допускается превышение скорости на 10% в соответствии с фактическим передаточным числом привода.

Приведенные в таблице допустимые скорости не распространяются на магистральные конвейеры большой производительности и длины, транспортирующие горную массу от вертикальных и наклонных стволов на технологические комплексы, обогатительные фабрики или другие объекты. В этих случаях следует руководствоваться требованиями, приведенными в разделе "Технологический комплекс поверхности" настоящих норм.

5.5.7. направление выхода материала из желобов на ленту конвейера в плане, как правило, совпадающее с направлением ее движения. В исключительных случаях допускается отклонение направления выхода материала из желоба /в плане/ от направления движения ленты на угол не более  $75^{\circ}$ . Допускается перпендикулярная подача в плане материала на конвейеры только с рассортировочных грохотов и питателей;

✳ 5.5.8. Укрытия оборудования, предотвращающие попадание пыли в помещение;

5.5.9. Удаление золы и шлака после предварительного гашения водой;

✳ 5.5.10. Транспортирование пыли, уловленной в аппаратах очистки воздуха, исключающее повторное пылеобразование;

✳ 5.5.11. Блокировку приводов технологического оборудования с электродвигателями пылеулавливающих систем, исключающую возможность эксплуатации технологического оборудования при выключенных пылеулавливающих системах. Схема блокировки должна обеспечивать включение пылеулавливающих систем за 3 минуты до пуска технологического оборудования и выключение пылеулавливающих систем не менее чем через 3 минуты после полной остановки технологического оборудования.

#### Укрытие оборудования

✳ 5.6. Все технологическое и транспортное оборудование, работа которого сопровождается пылевыведением, и места перегрузок угля должны оснащаться укрытиями, конструкции которых должны обеспечивать минимальную площадь неплотностей и необходимых открытых рабочих проемов, максимальное удаление неплотностей от зоны избыточного давления в местах загрузки, наличие уплотнений в местах выходов из укрытий валов /рычагов/ и резиновых прокладок в разъемных соединяющих, необходимую емкость в местах избыточного давления, достаточную прочность и удобство при эксплуатации

оборудования /быстроразъемность узлов при ремонте оборудования, возможность периодической уборки осевшей пыли/.

### Укрытие питателей

к 6.7. Питатели должны оборудоваться укрытиями при подаче угля, промпродукта и породы с внешней влажностью до 6%.  
 к 6.8. При установке качающихся питателей, выпускаемых комплектно с укрытиями, следует предусматривать герметичное соединение питателя с местом поступления материала из разгрузочной части бункера и уплотнение места схода материала с питателя по типу приведенного в рекомендуемом приложении 6.1.

к 6.9. Укрытие вибрационного питателя должно выполняться совместно с подбункерным разгрузочным желобом и желобом от питателя по типу приведенного в рекомендуемом приложении 6.2.

к 6.10. У пластинчатых питателей, выпускаемых комплектно с укрытиями, следует предусматривать уплотнения в местах присоединения загрузочной воронки и разгрузочного желоба. Для удаления просыпи под пластинчатым питателем следует предусматривать сборную воронку, а там, где этого недостаточно — ленточный конвейер либо сборный лоток для сбора просыпи в шламовую канализацию.

к 6.11. У пластинчатых питателей, выпускаемых комплектно с укрытиями, следует предусматривать уплотнения в местах присоединения загрузочной воронки и разгрузочного желоба. Для удаления просыпи под пластинчатым питателем следует предусматривать сборную воронку, а там, где этого недостаточно — ленточный конвейер либо сборный лоток для сбора просыпи в шламовую канализацию.

### Укрытия ленточных конвейеров

к 6.11. Для уменьшения пылевыведения и просыпания материала при его транспортировке ленточными конвейерами необходимо предусматривать устройства, предотвращающие сход ленты, сокращать расстояния между осями роликоспор в месте падения материала на ленту, стыковку конвейерных лент принимать вулканизацией, предусматривать очистку холостой ветви лент конвейеров /под барабаном/ от налипшей пыли с помощью механических устройств по типу приведенного в рекомендуемом приложении 6.3 и желоба для удаления просыпи из-под барабана конвейера; для лент с каркасом из синтетической ткани допускается применение гидравлической очистки.

к 5.12. В местах поступления материала на ленточные конвейеры необходимо предусматривать укрытия. Укрытия не требуются в местах подачи на конвейеры класса +100 мм, горной массы с внешней влажностью выше 10% при высоте падения до 4 м и продуктов мокрого распада и мокрого обогащения фракции крупнее 6/13 мм при падении с высоты до 4 м. Для этих продуктов желоба и направляющие борты следует выполнять открытыми, в месте прищипки желоба борты необходимо закрывать на протяжении не менее 2 м от желоба.

к 5.13. При перегрузках горной массы углей, интрацитов, породы и продуктов обогащения, в зависимости от влажности и высот перепадов, в соответствии с указаниями табл. 5.2, надлежит применять следующие типы укрытий:

одинарное без пылеулавливания /борты закрытые без пылеулавливания/;

одинарное с пылеулавливанием /борты закрытые с пылеулавливанием/;

одинарное емкое с пылеулавливанием /борты закрытые с пылеулавливанием и с увеличенным объемом желоба в точке загрузки/;

двойное с пылеулавливанием /борты закрытые с пылеулавливанием и дополнительным укрытием/.

Желоба для просыпей, проб, аварийного обхода оборудования следует выполнять независимо от высоты перепада с одинарными укрытиями (без пылеулавливания) мест примыкания к ленточным конвейерам.

Таблица 5.2.

Наименование продуктов	Влажность /внешняя/ %	Допус- тимые высоты перепа- дов, м	Рекомендуемые типы укрытий и необходи- мость в пылеулавли- вании в местах пере- падов при перепаде высотой
1	2	3	4 : 5
Горная масса	до 6	8	Одинарное укрытие с пылеулав- ливанием : Двойное укрытие с пылеулав- ливанием
			по 4 м : более 4м

1	2	3	4	5
2. Горная масса	св.6 до 10	8	Одинарное укрытие без пыле- улавлива- ния	Одинарное емкое укрь- тие с пыле- улавливани- ем
3. То же	св.10	8	Открытые желоба и борты	Одинарное укрытие без пылеуавли- вания
4. Класс +100мм	незави- симо от влажно- сти	4	Открытые желоба и борты	-
5. Класс +6/13/мм, включая сорта: +50, 25-50, 13-25 и 6-13 мм				
5.1. Необогащенный после сухого рассева	то же	4	Одинарное укрытие с пылеуав- ливанием	-
5.2. Необогащенный после мокрого рассева	то же	4		
5.3. Концентрат после мокрого обогащения	то же	4	то же	-
5.4. Антрацитовый концентрат	незави- симо от влажно- сти	4	Одинарное укрытие с пылеуав- ливанием	-
5.5. Промпродукт	то же	8	Открытые желоба и борты	Одинарное укрытие без пылеуавли- вания
5.6. Порода	то же	8	то же	то же
6. Класс 0-6 /13, 25, 50/ мм				
6.1. Необогащенный	до 6	8	Одинарное емкое укрь- тие с пыле- улавливани- ем	Двойное укрытие с пылеуав- ливанием

Продолжение таблицы 5.2

1	2	3	4	5
6.2. Необогащенный	св. 6	8	Одинарное укрытие с пылеулавливанием	Одинарное укрытие с пылеулавливанием
6.3. Концентрат/в т.ч. концентрат и высушенный продукт после смесительных машин/	от 6 до 10	8	то же	то же
6.4. Концентрат	св. 10	8	Одинарное укрытие без пылеулавливания	Одинарное укрытие без пылеулавливания
6.5. Промпродукт	до 6	8	Одинарное укрытие с пылеулавливанием	Одинарное емкое укрытие с пылеулавливанием
6.6. То же	св. 6	8	Одинарное укрытие без пылеулавливания	Одинарное укрытие без пылеулавливания
6.7. Высушенный продукт	независимо от влажности	5	Двойное укрытие с пылеулавливанием	Двойное укрытие с пылеулавливанием
6.8. Порода	до 10	8	Одинарное укрытие с пылеулавливанием	Одинарное емкое укрытие с пылеулавливанием
6.9. Порода	св. 10	8	Одинарное укрытие без пылеулавливания	Одинарное укрытие без пылеулавливания
Флотоконцентрат, флотопромпродукт, флотохвосты, необогащенный шлам после механического обезвоживания	независимо от влажности	8	то же	то же

**Примечания:** 1. Допустимая высота перепада /графа 3/ — расстояние по вертикали от начала падения материала до точки его загрузки.

2. В допустимых высотах перепадов сумма высот вертикальных участков не должна превышать:

для высушенных продуктов	— 2 м;
для остальных продуктов	— 2,5 м.

5.14. Одинарное укрытие с пылеулавливанием следует выполнять в соответствии с рекомендациями приложением 5.4; пылеулавливания выполняется так же, но без отсосов.

Для конвейера, ширина ленты которого определена размерами транспортируемых кусков или соображениями унификации, допускается принимать высоту одинарного укрытия как для конвейера с лентой меньшей ширины, обеспечивающей заданную производительность при соблюдении предела допустимых скоростей, указанных в табл. 5.1.

5.15. Одинарное емкое укрытие следует выполнять в соответствии с рекомендуемым приложением 5.5.

5.16. Двойное укрытие следует выполнять в соответствии с рекомендуемым приложением 5.6. Оно должно содержать двойное укрытие, боковые стенки которого выполнены из металла, внутреннее укрытие, снабженное окнами для сообщения внутренней камеры укрытия с боковыми камерами, уплотняющие щитки /верхние, нижние и боковые/ и пылеулавливающую воронку. Грузопоток должен поступать в первый внутренний отсек укрытия, а отсос осуществляться от второго внутреннего отсека.

5.17. При поступлении на конвейер материала из нескольких близко расположенных желобов следует предусматривать общее укрытие с уплотняющими фартуками с требуемыми пылеулавливающими отсосами от каждого места падения. При невозможности по конструктивным условиям соблюдения расстояния пункта допускается устройство одного пылеулавливающего отсоса от нескольких близко расположенных точек падения материала.

Расстояние между последней точкой загрузки, пылеулавливающей воронкой и фартуками должно приниматься в соответствии с рекомендуемыми приложениями 5.4 и 5.6.

5.18. Расстояние между загрузкой и пылеулавливающей воронкой ( $l_2$ ), указанное в приложениях 5.4, 5.5, 5.6, при стесненных условиях допускается изменять:

в пределах до 20% — не предусматривая дополнительных мероприятий;

в пределах 20-50% — при следующих мероприятиях:

при увеличении расстояния — увеличить объем воздуха, аспирируемого через данную воронку, на 20-50%;

при уменьшении расстояния — увеличить емкость укрытия (за счет увеличения  $N_{ук}$  не менее чем на 20%) или предусмотреть устройство жесткой поперечной перегородки при транспортировании класса  $O - 6/13/мм$ , а также высушенного продукта (см. рекомендуемое приложение 5.6). Площадь жесткой перегородки следует принимать равной 0,7-0,75 площади поперечного сечения укрытия.

5.19. Размеры  $l_1$  и  $l_2$ , указанные в приложениях 5.4, 5.5, 5.6 допускается в стесненных условиях изменять до 50% величин, приведенных в таблицах этих приложений.

\* 5.20. При транспортировке горной массы, углей, антрацитов и продуктов их обогащения необходимость применения укрытия по всей длине следует определять в зависимости от влажности материала и скорости ленты конвейера в соответствии с табл. 5.1.

\* 5.21. Укрытие по всей длине с вентиляцией следует выполнять в соответствии с рекомендуемым приложением 5.7, без вентиляции принимается так же, но без отсосов. Крышу укрытия необходимо принимать двухскатной. Допускается применение цилиндрической крыши.

\* 5.22. Уплотнения между бортами укрытий (одинарных и двойных) и лентой следует выполнять из резиновой тепло-озонокислотоцелостойкой пластины средней твердости толщиной 10 мм — по ГОСТ 7338-90, фартуки — из карусиля по ГОСТ 15530-76<sup>X</sup>.

\* 5.23. В разгрузочных колпаках ленточных конвейеров в местах входа транспортируемого материала необходимо устанавливать уплотняющие фартуки из парусины. При транспортировке ленточным конвейером сушеного продукта с внешней влажностью до 10% и высотой перепада свыше 3 м следует предусматривать установку отсоса из разгрузочного колпака с соответствующим уплотнением по типу приведенного в рекомендуемом приложении 5.8.

### Укрытие грохотов

5.24. Укрытия грохотов с подвижным коробом для сухой классификации горной массы или мелких классов каменных углей и антрацитов, а также для рассортировки антрацитового концентрата на сорта, выполнять по типу приведенного в рекомендуемом приложении 5.9.

Конструкцию уплотнения пространства между грохотом и воронкой для подрешетного продукта выполнять по типу приведенной в рекомендуемом приложении 5.10.

\* 5.25. При последовательно установленных грохотах, из которых на первом производится сухая классификация, а на втором — мокрая, первый грохот должен иметь укрытие, второй грохот не укрывается. Уголь в месте подачи на второй грохот необходимо увлажнять.

\* 5.26. Укрытия неподвижных колосниковых грохотов следует выполнять в виде камер, установленных непосредственно на вехах грохотов, исходя из следующих основных требований:

5.26.1. Длину и ширину укрытия следует принимать соответственно равными длине и ширине короба грохота;

5.26.2. Высоту укрытия /расстояние от колосников до начала аспирационной воронки/ следует принимать не менее 4,8 м;

5.26.3. Расстояние между загрузочным желобом и аспирационной воронкой необходимо принимать равным  $2/3$  длины грохота;

5.26.4. Для периодического наблюдения за работой грохота в верхней камере укрытия предусматривать люк.

Конструкцию укрытия неподвижного колосникового грохота принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 5.11;

5.27. для цилиндрических грохотов, выпускаемых в закрытом исполнении, устройство укрытий не требуется.

### Укрытия дробилок

5.28. В дробилках следует укрывать места загрузки материала и выхода дробленого продукта. Укрытия должны снабжаться отсосами, быть съемными и иметь смотровые герметично закрытые окна для периодического наблюдения за состоянием дробящих органов. Желоба для подачи исходного и загрузки дробленого материала в местах примыкания к дробилке необходимо уплотнять. Для конусных дробилок закрытого исполнения устройство укрытий не требуется.

Установку отсосов на выходе дробленого продукта выполнять в соответствии с рекомендуемыми приложениями 5.4, 5.5, 5.6.

5.29. Конструкцию укрытий дробилок следует выполнять по типу приведенных в рекомендуемых приложениях 5.12, 5.13. В случаях дробления переувлажненного продукта устройство укрытий не требуется.

### Укрытия бункеров

5.30. При загрузке ленточными конвейерами и внешней мощностью загружаемого материала до 10% (для сортового шпалита до 5-7%) бункера необходимо укрывать по всей длине и предусматривать пылеулавливание с установкой отсосов от крыши укрытия. При загрузке бункеров углем с влажностью до 6%, а также высушенным продуктом, пыль отсосов следует предусматривать непосредственно в полости бункеров в соответствии с пунктом 5.50 настоящих норм. В месте загрузки конвейера необходимо предусматривать укрытие крышками направляющие борты с фартуками в концах. Конструкция укрытий приведена в рекомендуемом приложении 5.14. Укрытие следует выполнять из металла,

в боковых стенках предусматривать люки для наблюдения за работой конвейера. Зазоры от поперечного габарита конвейера до внутренних конструкций боковых стенок следует принимать не менее 150 мм. Крышу укрытия следует выполнять плоской с уклоном для гидросмыва. Две панели крыши должны выполняться съемными для обслуживания приводной и накатной станции конвейера. В съемной панели со стороны приводной станции следует предусматривать люк для ремонта привода конвейера. Для обслуживания конвейера и входа в укрытие в его торцах и боковых стенках должны быть предусмотрены ворота и двери с запорами, снабженными электрической блокировкой, не допускающей работу конвейера при открытых дверях. Внутри укрытия в перекрытии бункеров, на котором устанавливаются передвижные реверсивные конвейеры, по всей длине необходимо предусматривать просьы, перекрытия решеткой с размерами отверстий 300x400 мм между рельсами и 100x100 мм между рельсами и стенками укрытия. Укрытия должны иметь отверстия для подсоединения пылеулавливающих воронок.

■ 5.31. Барабанные сбрасывающие тележки, как правило, применять не следует ввиду сложности их укрытия. При необходимости их использования над целью бункера следует предусматривать укрытие с помощью конвейерной ленты по типу изобразенного в рекомендуемом приложении 5.15.

■ 5.32. При загрузке бункеров скребковыми конвейерами в закрытом исполнении укрытий предусматривать не следует. Для углой с внешней влажностью менее 10% у мест загрузки должны предусматриваться отсосы в соответствии с рекомендуемым приложением 5.16.

■ 5.33. Бункеры следует оборудовать автоматически действующими уровнемерами, исключаящими их переполнение и полное опорожнение в процессе эксплуатации. Остаточный слой материала, в бункере, предотвращающий поступление запыленного воздуха в производственные помещения, должен иметь высоту не менее 2 м.

5.34. На плуковых сбрасывателях для углей с внешней влажностью менее 6% следует предусматривать укрытие по типу приведенного в рекомендуемом приложении 5.17.

#### Укрытие элеваторов, конвейеров винтовых и сплошного волочения

5.35. Для транспортируемых элеваторов закрытого исполнения укрытия предусматривать не требуется.

5.36. Для винтовых конвейеров /шнеков/ и конвейеров сплошного волочения, выпускаемых в закрытом исполнении, укрытия предусматривать не требуется. В желобах, подающих такие конвейеры сушенку, должны устанавливаться предотвращающие подсос воздуха устройства (нигалки, пленочные завесы).

#### Укрытие центрифуг

5.37. Желоб для выгрузки обезвоженного продукта из вертикальной центрифуги должен быть закрытым и в месте присылки к центрифуге иметь уплотнение. Уплотнение вертикальной центрифуги следует выполнять в соответствии с рекомендуемым приложением 5.18.

#### Укрытие вагоноопрокидывателей

5.38. Конструкцию укрытия роторного вагоноопрокидывателя следует выполнять по типу приведенной в рекомендуемом приложении 5.19 и согласовывать с заводом-изготовителем.

5.39. Для боковых вагоноопрокидывателей по разработке инструкций укрытий допускается предусматривать установку периметру бункера форсунок для гидрообеспыливания, включаемых при положительных температурах воздуха. Включение форсунок должно блокироваться с разгрузкой вагонов.

#### Пылеулавливание в местах пылеобразования

5.40. Пылеулавливание должно предусматриваться от укрупняющего технологического и транспортного оборудования, бункеров, мест переадаз углей и продуктов обогащения в соответствии с табл. 5.2 настоящих норм.

Допускается не предусматривать пылеулавливание в следующих случаях:

расчетный объем отсасываемого воздуха для обособленных узлов пыления не превышает  $5000 \text{ м}^3/\text{ч}$  и для пылеулавливания требуется отдельная установка;

периодическая работа пыльного оборудования /менее 2 часов в смену/.

В указанных случаях необходимо предусматривать укрыва, а там, где это возможно по условиям технологического процесса, — гидрообеспыливание.

к 5.41. Выбор схемы и оборудования пылеулавливающих систем при углях, опасных по газу и (или) пыли, следует производить с учетом требований "Инструкции по проектированию зданий и сооружений со взрывопожароопасным характером производства и пожарной защите поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик" (Центрогипрошахт, 1993 г.).

#### Пылеулавливающие установки

к 5.42. Производительность вентиляторов и пылеуловителей следует рассчитывать с учетом одновременности работы присоединенных местных отсосов:

в коллекторных схемах при использовании автоматизированных запорных устройств для отключения отдельных отсосов от неработающих узлов;

в общих установках для двух и более попеременно работающих технологических цепей при использовании автоматизированных запорных устройств, отключающих ответвление воздуховода от неработающей цепи.

В остальных случаях производительность пылеулавливающего оборудования следует рассчитывать на одновременную работу всех присоединенных к данной установке местных отсосов, за исключением отсосов от резервного оборудования.

5.43. Выбор раздельной (для каждой технологической цепи аппаратов) или общей пылеулавливающей установки и определение необходимости учета одновременности работы стансов следует производить на основе технико-экономического сравнения с учетом выпускаемого оборудования (в том числе автоматических запорных устройств) и условий его компоновки.

5.44. Подсос воздуха через неплотности, учитываемый при выборе вентиляторов пылеулавливающих установок, следует принимать:

для воздуховодов —  $10+15\%$  в зависимости от протяженности сети;

для коллекторов —  $5\%$ ;

для запорных устройств —  $5+15\%$ , в зависимости от их конструкции и величины разрежения в сети;

в пылеуловителях — по их характеристикам.

5.45. Площадь пылеулавливающей воронки следует, как правило, принимать не более  $1,5 \text{ м}^2$ . Скорость движения воздуха в метрах присоединения пылеулавливающих воронок следует принимать в соответствии с п. 5.57 настоящих норм.

5.46. При компоновке пылеулавливающих установок следует стремиться к максимальному приближению их к источникам пылевыделения.

5.47. В качестве побудителей тяги для пылеулавливающих установок следует, как правило, применять дутьевые вентиляторы и дымососы. Допускается применение пылевых вентиляторов.

5.48. Вентиляторы и дымососы должны, как правило, устанавливаться после пылеуловителей. Дымососы при мокрой очистке запыленного воздуха допускается устанавливать также перед пылеуловителями. Из кожухов вентиляторов /дымососов/ при их установке после мокрых пылеуловителей, следует предусматривать отвод воды /шлама/.

и 5.49. Для трактов транспортирования высушенного продукта следует предусматривать:

расчет воздухообмена из условия разбавления влагоизбитков для предотвращения конденсации влаги в воздуховодах /после разработки научно-исследовательскими институтами методики расчета/;

внутреннюю температуру конвейерных галерей и надбункерных помещений не менее  $20^{\circ}\text{C}$ ;

чисть отсосов в надбункерных помещениях /не менее 50% объема отсасываемого воздуха для бункеров/ непосредственно из полости бункеров;

устройство укрытия головки верхнего подающего конвейера (при внешней влажности продукта до 6% и высоте перепада свыше 3 м) с отсосом воздуха в объеме 25% от объема воздуха, отсасываемого от нижнего укрытия разгрузочного узла;

расположение пылеуловителей пылеулавливающих установок по возможности непосредственно у мест отсосов.

и 5.50. Отсос пыли от роторного вагонопрокидывателя следует предусматривать отдельной установкой.

Примерная компоновка ее и основные технические показатели приведены в рекомендуемом приложении 5.20.

### Воздуховоды

и 5.51. Воздуховоды пылеулавливающих систем следует принимать круглого сечения, сварными, из листовой стали толщиной 2-3 мм /в зависимости от абразивности пыли/. Фланцы следует устанавливать в местах соединения воздуховодов с пылеулавливающими воронками и оборудованием.

Воздуховоды должны быть присоединены к сети защитного заземления.

и 5.52. Воздуховоды должны прокладываться с минимальным количеством поворотов и располагаться вертикально или наклонно под углом не менее  $60^{\circ}$  к горизонтали. Допускается по условиям компоновки прокладка воздуховодов под меньшими углами наклона или горизонтально при условии соблюдения требований п. 5.53, настоящих норм. Длина таких участков должна быть минимальной.

к 5.53. Присоединять воздуховоды к пылеулавливающим воронкам следует, как правило, вертикально или под углом не менее  $60^\circ$ .

к 5.54. Угол раскрытия пылеулавливающих воронок следует, как правило, принимать  $60^\circ$ .

к 5.55. Радиусы отводов и поворотов должны приниматься равными не менее двух диаметров воздуховода. В стесненных условиях допускается принимать меньший радиус, но не менее одного диаметра воздуховода.

к 5.56. Ответвление следует подключать сбоку или сверху магистрали /если это не ухудшает конструктивных решений/. Не допускается два ответвления подключать к магистрали в одном и том же сечении.

к 5.57. При возможности образования в воздуховодах конденсата их следует теплоизолировать на участках прохода через неотапливаемые помещения или вне здания.

к 5.58. В местах возможного засорения воздуховода /за отводами, поворотами, и на прямых участках через 5 м/ следует устанавливать люки для чистки. Конструкция люков должна обеспечивать их герметичность и быстросъемность крышки. Рекомендуется использовать чертежи чисток, разработанные Гипрошахтом.

к 5.59. Для очистки коллекторов от пыли следует предусмотреть специальные устройства /скребки, шнеки, смыв воды/. При мокрой очистке горизонтальных коллекторов последние следует проектировать с углом наклона  $1-3^\circ$ . Расход воды принимается 30-50 литров на 1000 м<sup>3</sup> воздуха.

к 5.60. При выбросе очищенного от пыли воздуха наружу следует применять трубы без зонтов /факельный выброс/. Расчет факельного выброса приведен в рекомендуемом приложении 5.21.

5.61. Запорные устройства у местных отсосов пылеулавливающих установок, как правило, предусматривать не требуется, за исключением отсосов от резервного оборудования и случаев, предусмотренных п. 5.42 настоящих норм. Диафрагмы

для увязки потерь давления допускается устанавливать на вертикальных участках воздуховодов, транспортирующих сухую пыль.

§ 5.62. Для измерения при помощи пневматических трубок давления воздуха в воздуховодах должны быть предусмотрены специальные лочки с заглушками. Лочки следует устанавливать до и после вентиляторов и пылеуловителей, на магистральных воздуховодах и у местных отсосов. Лочки должны размещаться на прямолинейных участках воздуховодов на расстоянии не менее 4 диаметров за ближайшим местным сопротивлением, но не менее 2 диаметров до последующего по движению воздуха местного сопротивления.

#### Объемы отсасываемого воздуха

5.63. Объем воздуха, отсасываемого от укрытия / $Q_a$  /, складывается из объема воздуха, эжектируемого в укрытие потоком материала / $Q_э$  /, и дополнительного объема / $Q_n$  /, просасываемого через неплотности укрытия для предотвращения выбивания через него пыли в помещение. (При подаче материала из бункеров, в которых равномерно, сблскированным с выгрузочным механизмом, обеспечивается сохранение остаточного слоя материала, объем эжектируемого воздуха не учитывается).

$$Q_a = K_u ( Q_э + Q_n )$$

где:  $K_u$  — коэффициент укрытия, принимаемый:  
 для одиночных непроходных укрытий — 1;  
 для двойных укрытий — 0,65;  
 для проходных укрытий — 1,35.

5.64. Объемы воздуха, эжектируемого в укрытие и просасываемого через неплотности укрытия, определяются по формулам, приведенным в таблице 5.3. Для увязки потерь давления в системе допускается увеличивать расчетный объем воздуха, удаляемого от отсосов.

5.65. Скорость течения материалов в конце желоба при входе его в укрытие  $V_k$  устанавливается путем последова-

№ пп	Место установки укрытия / прием материала	Условия подачи материала	Характеристика укрытия	Формула для определения объема отсасываемого воздуха, м <sup>3</sup> /ч		Скорость воздуха в неплотностях $V$ , м/с	Условные обозначения и примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Конвейер	По желобам с конвейеров, питателей, грохотов, дробилок, пневмосепараторов и осадочных машин	Одинарное, непроходное	$\frac{400 V_k \cdot Q_m \cdot F_{\text{ж}}^{0,3 \cdot 0,7}}{d \cdot \sin \alpha}$	$3600 F_m \cdot V_m$	$0,8 V_k$	$V_k$ — скорость движения материала при входе в укрытие, м/с (определяется в соответствии с п.5.64 или по графику, приведенному в рекомендуемом приложении 5.22) $Q_m$ — объем поступающего в укрытие материала, м <sup>3</sup> /с Значения $Q_m$ приведены в справочном приложении 5.23 $F_{\text{ж}}$ — поперечное сечение желоба, м <sup>2</sup> Значения $F_{\text{ж}}^{0,7}$ приведены в справочном приложении 5.24

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p><math>d</math> - средняя круглость угла, мм</p> <p><math>\delta</math> - показатель, зависящий от угла наклона (<math>\delta = 0,0036\alpha</math>)</p> <p>Значения <math>d^{\delta} \sin \alpha</math> приведены в справочном приложении 5.25</p> <p><math>F_n</math> - площадь неплотностей, в укрытиях, м<sup>2</sup></p> <p>Ориентировочные величины <math>F_n</math> приведены в рекомендуемом приложении 5.26</p>
2.	Из бункеров, имеющих осетаточный слой материала	Одинарное, непроходное	0		$3600 F_n \psi_n$	$0,65 \psi_k$	
3.	Из циклонов, через разгрузочный патрубок с клапаном мигалкой	Одинарное, непроходное	$480 H_k \cdot F$		$3600 F_n \psi_n$	$0,9 \psi_k$	<p><math>H_k</math> - высота от клапана-мигалки до конвейера, м</p> <p><math>F</math> - площадь поперечного сечения разгрузочного патрубка циклона, м<sup>2</sup></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
4.		Из циклонов через разгрузочные патрубки с лопастными затворами	Одинарное, непроходное	$\frac{400 \psi_k Q_m F_{\text{ж}}^{0,87}}{d^6 \sin \alpha}$	$3600 F_m \psi_n$	$0,8 \psi_k$	
б.	Бункер	Скреповым или реверсивным конвейером	Кабинного типа	$2,1 Q_m$	$3600 F_m \psi_n \cdot I$		$Q_m$ - в $\text{м}^3/\text{ч}$ $B$ - ширина ленты конвейера, м
с.			Уплотнение щелей лентами	$2,1 Q_m$	$3600 F_m \psi_n$ или $110 L_b$		$L_b$ - общая длина загрузочной щели бункера, м
7.		Саморазгружающейся тележкой	Уплотнение щелей лентами	$\frac{(7,0 - 0,0025 Q_m) Q_m}{Q_m}$	$3600 F_m \psi_n I$ или $80 L_b + 900 B^2$		
8.		Стационарным телодом		$\frac{200 \psi_k Q_m F_{\text{ж}}^{0,87}}{S_n}$	$3600 F_m \psi_n I$		$S_n$ - отношение площади неплотностей в укрытии к сечению телоба $F_{\text{ж}}, \% 0,87$ Значения $S_n$ приведены в справочном приложении 5.27

Продолжение табл. БТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Грохот	С конвейеров, питателей, из-под дробилок, по желобам	Укрытие установленное на раме грохота кабинного типа	$\frac{20V_k Q_m F_* S_n}{d^2 \cdot \sin \alpha}$	$3600 F_n V_k$	$\frac{0,5 V_k}{I}$	Расширяющийся участок сечения желоба, примыкающий к укрытию грохота, при расчете рассматривать как часть укрытия
10.	Дробилка валковая и молотковая	С конвейеров, питателей, грохотов, по желобам	Укрытие загруженной части	$\frac{400 V_k Q_m F_*}{d^2 \cdot \sin \alpha}$	0	I	
11.	Дробилка щековая	- " -	- " -	$\frac{530 V_k Q_m F_*}{d^2 \cdot \sin \alpha}$	$2000(a+b)$	-	a и b - размеры зева дробилки, м
12.	Дробилка конусная	- " -	- " -	$\frac{320 V_k Q_m F_*}{d^2 \cdot \sin \alpha}$	$250 d_1 V_k$	-	$d_1$ - диаметр дробилки, м
13.	Элеватор	С конвейеров, питателей, по желобам	Герметическое (отсос от кокуха элеватора)	$\frac{20 V_k Q_m F_* S_n}{d^2 \cdot \sin \alpha}$	$1400 F_3$	2	$F_3$ - площадь поперечного сечения элеватора, м <sup>2</sup> $S_n = \frac{0,5}{F_*} \cdot \%$

ального определения скоростей для всех прямолинейных участков желоба по формулам:

Для вертикального начального участка

$$v_k = \sqrt{19,6 \cdot H}, \text{ м/с} \quad (2)$$

Для наклонного начального участка

$$v_k = \sqrt{19,6 \cdot H (1 - \varphi \cdot \text{ctg} \alpha)}, \text{ м/с} \quad (3)$$

Для последующих вертикальных участков /после наклонных/

$$v_k = \sqrt{(v_{\text{нак}} \cdot K_T)^2 + 19,6H}, \text{ м/с} \quad (4)$$

Для последующих наклонных участков—

$$v_k = \sqrt{(v_{\text{нак}} \cdot K_T)^2 + 19,6H(1 - \text{ctg} \alpha)}, \text{ м/с} \quad (5)$$

- где:  $\alpha$  — угол наклона загрузочного желоба к горизонтальной плоскости, град;
- $v_{\text{нач}}$  — начальная скорость движения материала в загрузочном желобе, м/с;
- $K_T$  — коэффициент, учитывающий уменьшение скорости при изменении направления движения материала, принимаемый по табл. 5.4;
- $\varphi$  — коэффициент трения угля о поверхность желоба, принимаемый 0,58;
- $H$  — высота падения материала на расчетном участке, м (на последнем участке принимается до входа материала в укрытие).

Для первого сверху участка желоба  $v_{\text{нач}}$  принимается:

- а) при подаче угля с конвейеров, циклонов, питателей, бункеров, грохотов и дробилок /кроме валковых/ — равной нулю;

Таблица 5.4

84.

Схема поворота желоба	Значение коэффициента желоба $K_t$ при угле поворота, град.											
	0	10	20	30	40	45	50	60	70	75	80	90
	А. При уменьшении угла наклона											
	1	0,97	0,93	0,85	0,75	0,69	0,63	0,45	0,25	0,175	0,100	0
	Б. При увеличении угла наклона											
	1	0,99	0,94	0,87	0,76	0,71	0,64	0,50	0,34	0,25	0,17	0

- б) при подаче материала из валковых дробилок — по формуле:

$$V_{\text{нач}} = \frac{3,14 \cdot n \cdot D_{\text{в}}}{60}, \text{ м/с} \quad (6)$$

где:

$D_{\text{в}}$  — диаметр валковой дробилки, м;

$n$  — число оборотов вала, об/мин.

Для всех последующих участков  $V_{\text{нач}}$  принимается равной начальной скорости падения материала  $V_{\text{к}}$ , вычисленной для предыдущего участка желоба. Принимаемая для расчетов величина должна быть не менее 1 м/с.

6.66. Величины  $Q_{\text{в}}$  и  $Q_{\text{м}}$  рекомендуется определять по графикам, приведенным в приложениях 5.28; 5.29. Пример расчета с использованием графиков приведен в рекомендуемом приложении 6.30. При большом количестве расчетов, а также при необходимости анализа из результатов с перебором исходных данных целесообразно использование микрокалькулятора БЗ-34 "Электроника". Программа расчета и инструкция по ее использованию приведены в рекомендуемом приложении 5.31.

#### Скорость воздуха в элементах пылеулавливающих систем

в 6.67. Скорость движения воздуха в местах присоединения пылеулавливающих воронок к укрытиям следует, как правило, принимать:

для мелких классов угля / до 13 мм / — до 1 м/с;

для крупных классов угля / свыше 13 мм / — до 2 м/с;

для грохотов — до 3 м/с;

для бункеров и емких укрытий кабинного типа — до 6 м/с.

в 6.68. Скорость движения воздуха в воздуховодах следует принимать:

на вертикальных участках и участках с углом наклона горизонтали более  $60^\circ$  —  $10+18$  м/с;

на участках с углом наклона менее  $60^\circ$ , а также на горизонтальных — не менее 18 м/с (рекомендуемая 20+25 м/с);

в воздуховодах после пылеулавливающих устройств — не менее 10 м/с;

в коллекторах — до 5 м/с;

на входе в коллектор — 6+10 м/с.

5.69. Скорость воздуха на входе в пылеуловители следует принимать по их технической характеристике.

#### Очистка запыленного воздуха

5.70. Запыленный воздух, отсасываемый из-под укрытий шахтного оборудования и мест перепадов перед выбросом в атмосферу, должен подвергаться очистке в соответствии с требованиями санитарных норм.

5.71. Концентрация и дисперсный состав пыли перед пылеуловителями определяется экспериментальным или расчетным путем с учетом характеристики углей, характера и производительности технологического узла, типа укрытия, объема и скорости отсасываемого воздуха. До разработки нормативов и методик расчета допускается принимать усредненную концентрацию пыли перед пылеуловителями  $3-1 \text{ г/м}^3$  при рабочей влажности угля соответственно 5-7%, а усредненный дисперсный состав пыли — по табл. 5.5.

Таблица 5.5

размер фракций, мк	75-30	30-20	20-10	10-5	менее 5
содержание фракций, %	36	15	22	15	12

5.72. Для предприятий, добывающих или перерабатывающих уголь с новых месторождений или в особых условиях (например в районах вечной мерзлоты), характеристику пыли следует принимать по рекомендациям бассейновых ШИИ.

5.73. Для очистки отсасываемого воздуха от пыли следует применять, как правило, аппараты мокрого пылеулавливания. В зависимости от возможности осуществления мокрой очистки воздуха в пылеулавливаемом помещении, отсутствие канализации шламовых отстойников допускает сухую очистку.

5.74. В качестве пылеуловителей следует применять:  
 при мокрой очистке - пылеуловители МПР-15, МПР-25, МПР-35;  
 при сухой очистке - циклоны ЦФ-15 НИИОГАЗ и циклоны

ЦФ-15 НИИОГАЗ и циклоны других типов пылеуловителей.

5.75. Техническая характеристика пылеуловителей принимается по данным заводов-изготовителей или по строительным нормам.

5.76. Количество ступеней очистки определяется в зависимости от начальной запыленности воздуха перед пылеулавливателем, эффективности очистки выбранных пылеуловителей и максимально допустимой концентрации (ПДК) пыли в выбросах по санитарным нормам. Указанная ПДК определяется по СНиП 3-05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" в зависимости от ПДК пыли в рабочей зоне помещения, принимаемой: для кварцевой пыли с содержанием свободной двуокиси кремния до 5% - 6 мг/м<sup>3</sup>, для каменноугольной пыли с содержанием свободной двуокиси кремния до 5% - до 10 мг/м<sup>3</sup>, для углепородной и угольной пыли с содержанием свободной двуокиси кремния от 5 до 10% - 4 мг/м<sup>3</sup>.

5.77. Концентрация пыли в запыленном воздухе после каждой ступени очистки /С/ рассчитывается по формуле:

$$C = C_v - \frac{\varepsilon}{100} C_v, \text{ мг/м}^3 \quad (7)$$

$C_v$  - концентрация пыли в воздухе, поступающем в пылеуловитель данной ступени очистки, мг/м<sup>3</sup>;

$\varepsilon$  - эффективность очистки воздуха в пылеуловителе, установленном на данной ступени, %.

5.78. При выборе пылеуловителей предпочтение следует отдавать аппаратам, обеспечивающим необходимую степень очистки при одноступенчатой схеме.

5.79. Качество воды, подаваемой к пылеуловителям, определяется техническими требованиями заводов-изготовителей или проектных организаций-разработчиков. При отсутствии таких требований следует, как правило, принимать воду с содержанием взвешенных веществ до 400 мг/л.

\* 5.80. Расчет рассеивания выбросов пылевоздушной смеси следует производить в рамках комплексного расчета загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с "Способием по проектированию охраны атмосферы угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик" (Дзгипрошахт, 1984 г.).

#### Подача воздуха в помещении

\* 5.81. Помещения с пылеулавливающими системами должны иметь непосредственную подачу очищенного приточного воздуха. Подачу приточного воздуха следует осуществлять в помещениях высотой до 5,0 м через воздуховоды равномерной раздачи, при большой высоте — в верхнюю зону одной или несколькими струями с таким расчетом, чтобы подвижность воздуха в рабочей зоне и вблизи возможных мест пылевыделения не превышала 0,5 м/с.

5.82. При совмещении приточной вентиляции нескольких сообщающихся между собой помещений с воздушным отоплением допускается распределение воздуха по помещениям осуществляться пропорционально потребности в тепле с превышением или снижением объема подаваемого воздуха по сравнению с вытяжкой не более чем на 2 обмена в час.

5.83. Подачу воздуха в тамбур-шлюзы для помещений с производствами категорий Б, характеризуемых выделением только взрывоопасной пыли, предусматривать не требуется, кроме случаев обеспечения незадымляемости лестничных клеток во время пожара.

## Гидрообеспыливание

5.84. Гидрообеспыливание с целью уменьшения пылеобразования и снижения запыленности воздуха, отсасываемого из помещений пылеулавливающих укрытий, следует предусматривать на всех операциях, где это допускается по условиям технологического процесса. Гидрообеспыливание не исключает устройства реулавливания и не уменьшает объем аспирируемого воздуха (исключением случаев, предусмотренных в п. 5.40 настоящих норм).

5.85. При гидрообеспыливании должна осуществляться мойка оросительных устройств с соответствующими техническим и транспортным оборудованием, исключая процесс мойки при остановленном технологическом оборудовании.

5.86. При транспортировании высушенных продуктов увлажнения материала не допускается, однако следует предусматривать смачивание уловленной пересушенной пыли.

5.87. Гидрообеспыливание может осуществляться как увлажнением угля путем поливки его водой с применением перфорированных труб или оросителей, так и тонкодисперсным распылением воды оросителями в зонах пылеобразования. В последнем случае кроме воды может применяться пар или пароводяной ду-

5.88. При увлажнении материала на конвейере ширина фанельной ленты должна превышать ширину слоя материала на ленте.

5.89. Количество воды для орошения определяется по формуле:

$$q = \frac{G(W_2^P - W_1^P)}{100}, \text{ м}^3/\text{ч}, \quad (8)$$

$G$  — количество поступающего угля, т/ч;

$W_1^P$  — наименьшая влажность поступающего угля, %;

$W_2^P$  — предельно допустимая влажность угля, %.

## Уборка осевшей пыли и просыпи

ж 5.90. Во всех производственных помещениях следует производить мокрую уборку осевшей пыли с оборудования, полов стен и других строительных конструкций.

Уборка производится непосредственно смывом направленными струями воды с использованием поливочных кранов.

Моечные воды должны, как правило, очищаться совместно с шахтными (карьерными), шламовыми водами или использоваться без очистки для нужд обогащения.

ж 5.91. Мокрая уборка не допускается в местах прокладки кабелей и мест установки электрооборудования. Сухая уборка пыли с электрооборудования должна производиться при снятом напряжении, с предварительным осланиванием.

5.92. В существующих зданиях, где строительные конструкции не позволяют осуществить смыв пыли, а также при отсутствии условий для очистки простоков, допускается предусматривать ручную уборку с предварительным увлажнением.

5.93. Следует предусматривать промышленные пылесосы и централизованные системы пневмоуборки (после освоения производства необходимого оборудования во взрывопожароопасном исполнении).

ж 5.94. Уборку просыпи с ленточных конвейеров следует предусматривать смывом водой по металлическим или железобетонным лоткам, устраиваемым под конвейерами, транспортирующими насыпные грузы.

Отвод смываемой просыпи из лотков должен осуществляться в шламовую канализацию.

При сбросе сливных вод в наружную самотечную производственную канализацию необходимо предусматривать решетки с зазорами 10 мм.

Конструкция лотков должна отвечать следующим требованиям::

5.94.1. Лотки изготавливаются прямоугольного сечения сдвирными из стального листа толщиной 4 мм и футеруются по периметру, как правило, цементной стяжкой толщиной 30 мм по приваренной сетке. Допускается применение других видов футеровки (каменное литье, стекло, керамика и др.).

5.94.2. Глубина лотков не менее 150 мм.

5.94.3. Лотки должны быть на 200 мм шире ленты 800 и 1000 мм и на 250 мм — лент 1200 мм и более.

5.94.4. На наклонных участках, включая конвейерные галереи, лотки следует устанавливать по углу наклона конвейера, на горизонтальных и слабонаклонных участках — с уклоном не менее 2%.

5.95. Расход воды для смыва осевшей пыли и просыпи следует принимать в соответствии с разделом "Водно-пламозащитное хозяйство" "Временных норм технологического проектирования обогатительных фабрик" ВНП 3-92.

**Требования к строительным конструкциям  
зданий и сооружений по условиям борьбы  
с пылью**

■ 5.96. Строительные конструкции зданий и сооружений по условиям борьбы с пылью должны обеспечивать ограничение распространения угольной пыли и возможность применения гидроруборки.

■ 5.97. Стены и перегородки, разделяющие помещения с различной интенсивностью пылевыведения или отделяющие такие помещения от лестничных клеток, коридоров, подсобных и вспомогательных помещений, необходимо выполнять из плотных материалов или с поверхностями повышенной плотности. При толщине кирпичных или блочных стен (перегородок) менее 360 (400) мм они должны быть оштукатурены с двух сторон или с одной стороны при расшивке швов с грубой.

■ 5.98. При выполнении стен (перегородок), перекрытий и покрытий из крупноразмерных железобетонных панелей следует предусматривать тщательную заделку швов, стыков и раковин. Для замоноличивания должны применяться растворы и бетоны на расширяющихся цементах.

■ 5.99. Проемы и отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях после монтажа оборудования и коммуникаций должны быть заделаны с уплотнениями, исключая проникновение пыли из одного помещения в другое.

б.100. Светопрозрачные перегородки между помещениями с различным пылевыделением, не являющиеся противопожарными преградами, следует выполнять из стеклоблоков.

■ б.101. В местах примыкания транспортных галерей к производственным помещениям необходимо предусматривать устройство сплошных перегородок с дверями и проемом для пропуска конвейеров. Уплотнение проема следует выполнять по типу приведенного в рекомендуемом приложении Б.32.

■ б.102. Лестничные клетки и лифты должны соединяться с производственными помещениями, содержащими источники пылевыделения, через тамбуры.

■ б.103. Внутренние лестницы должны располагаться на возможно удаленном расстоянии от источников пылевыделения.

■ б.104. Помещения с интенсивным пылевыделением должны иметь гладкие внутренние поверхности с минимальным количеством выступов и окрашены в светлые тона. Ступеньки лестниц и площадки внутри этих помещений следует проектировать решетчатыми из просечно-вытяжной или прутковой стали.

б.105. Конструктивные решения зданий, сооружений и отдельных помещений, в которых предусмотрена уборка гидросимвом, должны отвечать следующим требованиям:

геометрическая форма конструкций должна быть простой, с минимальным модулем поверхности;

поверхность конструкций должна быть гладкой, без замкнутых пространств, в которых могла бы застаиваться вода или скапливаться пыль;

верхние горизонтальные плоскости должны быть с уклоном не менее 10% для обеспечения стока воды;

внутренние поверхности следует покрывать водоотталкивающими красками, облицовочными плитками и другими водолащитными материалами;

вертикальные плоскости должны быть защищены от подтоков воды, стекающей с горизонтальных поверхностей при гидроборжке.

Б.106. Конвейерные галереи следует проектировать наклонными с минимальным продольным уклоном 2%.

Б.107. Все проемы в перекрытиях следует ограждать по периметру оплотненным бортиком высотой 150 мм от уровня чистого пола. Такие же бортики устраиваются по свободному краю пятажеров, площадок, антресолей.

Б.108. Для обеспечения стоков воды от выступающих из плоскости пола фундаментов, колонн и других конструкций необходимо предусматривать разжелобки.

Б.109. Отметка низа проемов ворот и дверей должна определяться с учетом уклонов полов.

Б.110. Следует предусматривать отвод воды из замкнутых пространств в опорных и других конструкциях.

в Б.111. Верхние горизонтальные поверхности выступающих из стен конструкций, плоскости подоконников в панельных стенах должны покрываться облицовочными материалами с уклоном не менее 10%. Вылет свеса плиток за вертикальную грань вертикальных элементов должен быть не менее 50 мм. Подоконные плиты в камонных стенах следует устанавливать с таким же уклоном и вылетом свеса. Вылет подоконных плит должен исключать стекание воды на отопительные приборы.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1

## Рекомендуемое

Оборудование для проборазделочной  
шахтных пробПомещение для обработки и разделки проб до  
лабораторных

1. Машина для подготовки проб МПМ-150М1 или МПМ-300М.
2. Грохот ГИТ-0,63х2-М или установка для определения содержания видимой породы и мелочи ОДМ-2.
3. Лита для разделки проб.
4. Ситовой анализатор 236Б-ГР.
5. Весы товарные или платформенные.
6. Весы настольные циферблатные.

Помещение для обработки и разделки проб до  
аналитических

1. Машина для подготовки проб ПА-10.
2. Весы настольные циферблатные.

Фракционная

1. Стол-помост с бацками для расслоения в хлористом цинке.
2. Дешампатор.
3. Весы настольные циферблатные.

Комната для приготовления хлористого цинка

1. Аппаратура 16.
2. Центрифуга.
3. Электроплитка.
4. Весы настольные циферблатные.
5. Металлическая шкала.

Сушильная

I. Сушильная печь.

Арбитражная

II. Стеллажи.

Комната мастеров

III. Конторская мебель.

Замечание: типы машин и приборов могут уточняться проектом.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.

## Рекомендуемое

## Площади помещений проборазделочной

№ п/п	Наименование помещений	Площадь, м <sup>2</sup>
1.	Помещения для обработки и разделки проб до лабораторных	72
2.	Помещение для разделки проб до аналитических	9
3.	Фракционная	36
4.	Комната для приготовления хлористого цинка	9
5.	Сушильная	6
6.	Комната мастеров	12
7.	Арбитражная	6
8.	Комната начальника ОТК	12
9.	Специальное помещение для установки радиационных приборов	определяется проектом

**Примечание:** указанные площади помещений проборазделочной могут уточняться в зависимости от условий компоновки.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.

## Рекомендуемое

## Площади помещений химлаборатории

№ п/п	Наименование помещений	Площадь, м <sup>2</sup>
1.	Комната приема проб	9
2.	Арбитражная	9
3.	Кубово-мочная	18
4.	Кладовая посуды	9
5.	Весовая	18
6.	Аналитическая газа и воды и серная	18
7.	Аналитическая угля	36
8.	Муфельная	36
9.	Кабинет заведующего	18
10.	Комната приема печи	18
11.	Импорметрическая	18
12.	Распределительный пункт	Сределяется проектом
13.	- " -	

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4.


## Рекомендуемое

## Основное оборудование химлаборатории


Наименование оборудования	Тип
Весы аналитические	ВЛА-200г ВЛА-1кг ВЛСТ-10кг ВЦ-2
Анализатор ситовой	2366-ГР
Мойка	МЛ-1 МЛ-2
Баня комбинированная	БКЛ-М
Нагреватель колб	НСУ
Шкаф вытяжной	ШВ 2,3
Калориметр сжигания	В-08МБ
Плитка электрическая лабораторная	ПЭЛ
Шкаф сушильный	СНОЛ
Электропечь	СУОЛ

- Примечания: 1. Указанные типы оборудования могут уточняться проектом.
2. В случае централизации производства анализов в групповой химлаборатории предусмотреть в ее помещении установку телетайпной связи.



Приложение 5.1  
Рекомендуемое

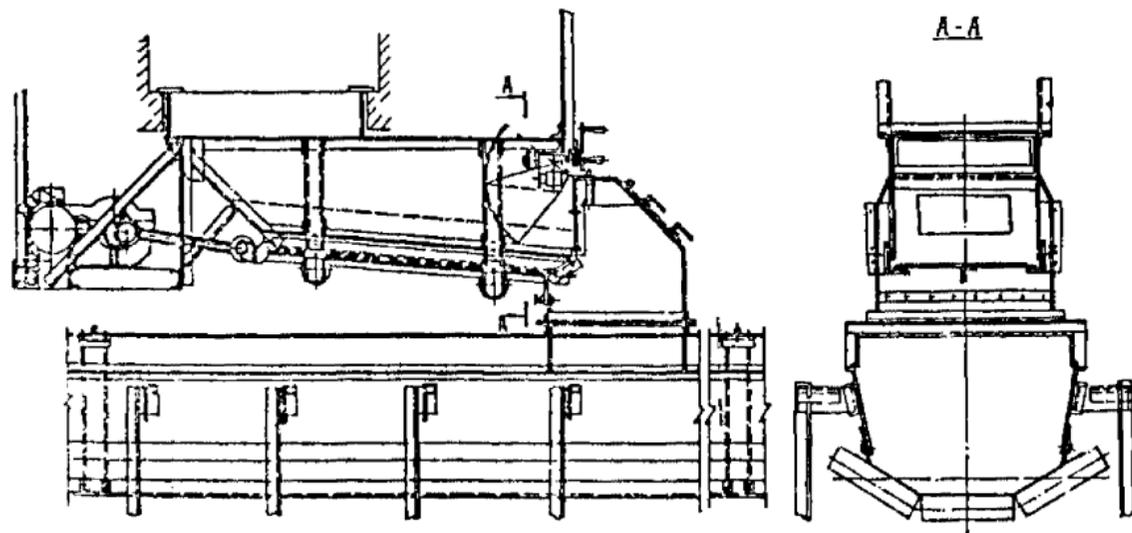


Уплотнение качающегося питателя

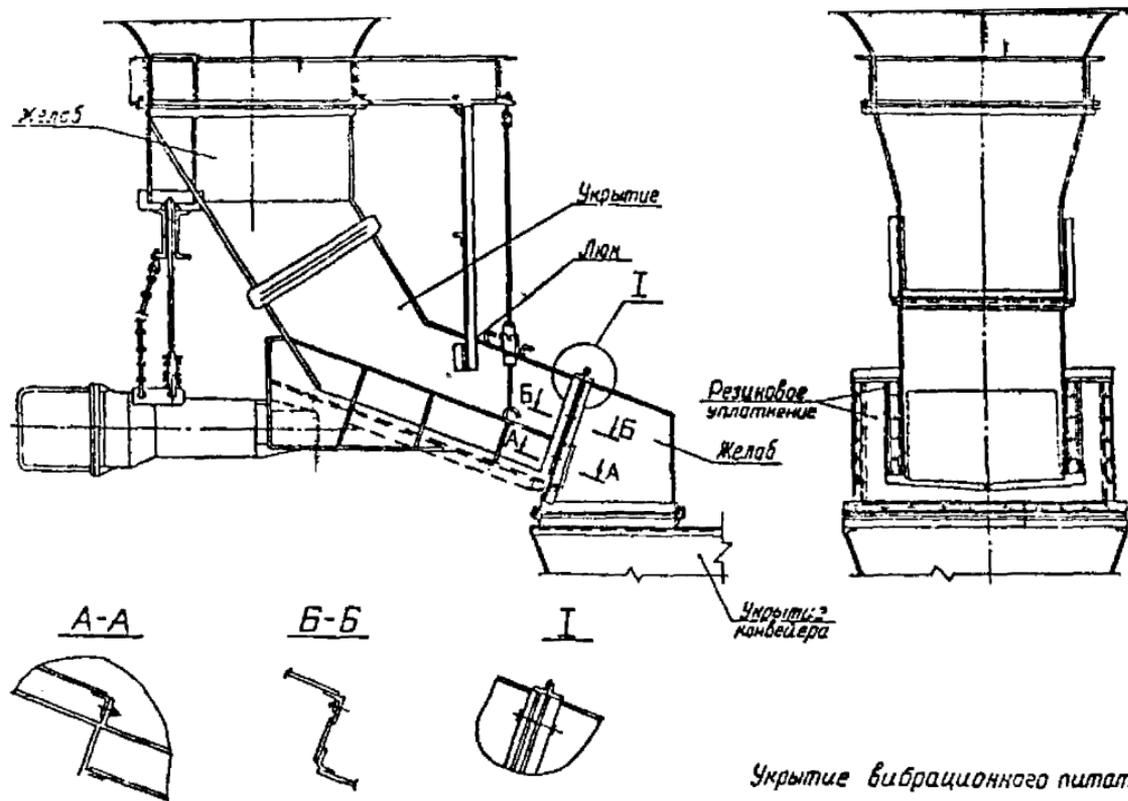

Укрытие вибрационного питателя

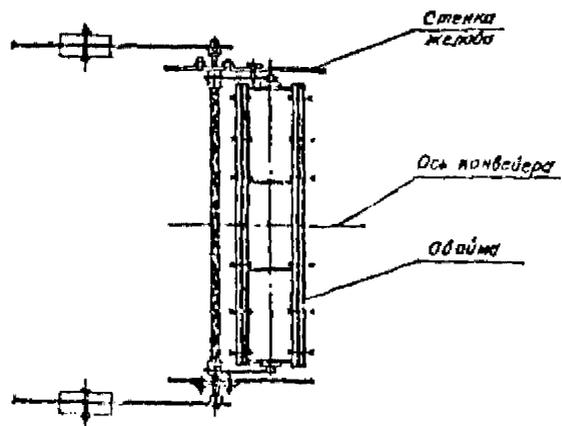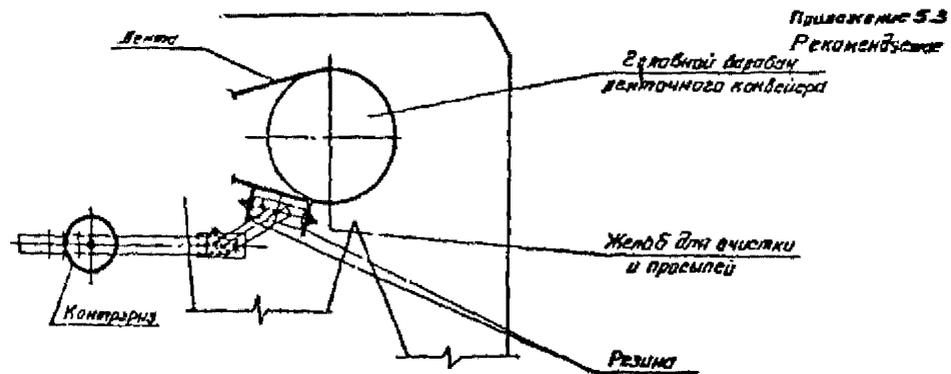

Службок для очистки вентили

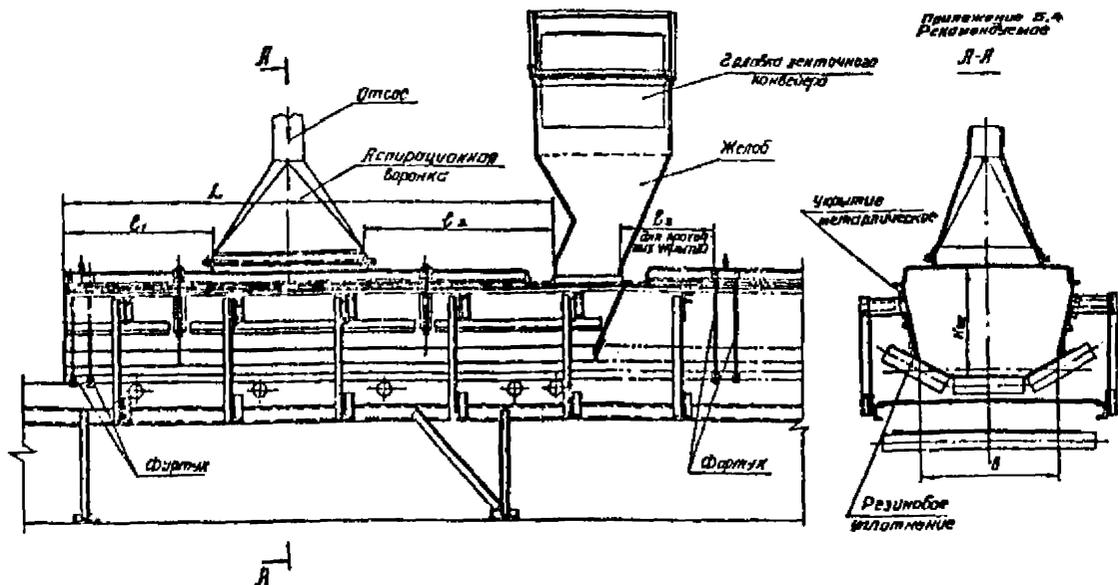

Примечание Б.А.  
Рекомендуемое

А-А



мм

Ширина ленты	B	H <sub>вк</sub>	В <sub>1</sub> <sup>*)</sup>	В <sub>2</sub> <sup>*)</sup>	В <sub>3</sub> <sup>*)</sup>
800	530	480	630	800	400
1000	660	600	800	1000	500
1200	800	720	950	1200	600
1400	1020	840	1100	1400	700
1600	1200	960	1300	1600	800
2000	1600	1200	1600	2000	1000

\*) Допускается изменять размеры В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>3</sub> в соответствии с указаниями пунктов Б.18 и Б.19

\*\*) В случае отсухающей аспирации L<sub>1</sub> = В<sub>1</sub> - В<sub>2</sub>

Обычное с выключателем укрытие ленточного конвейера (фартук закрытие с выключателем)

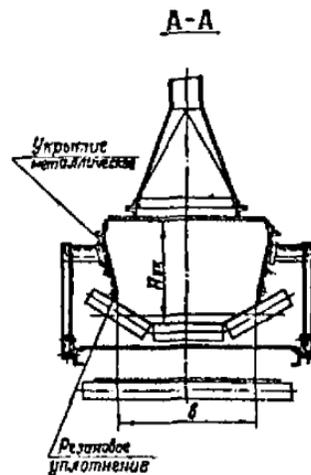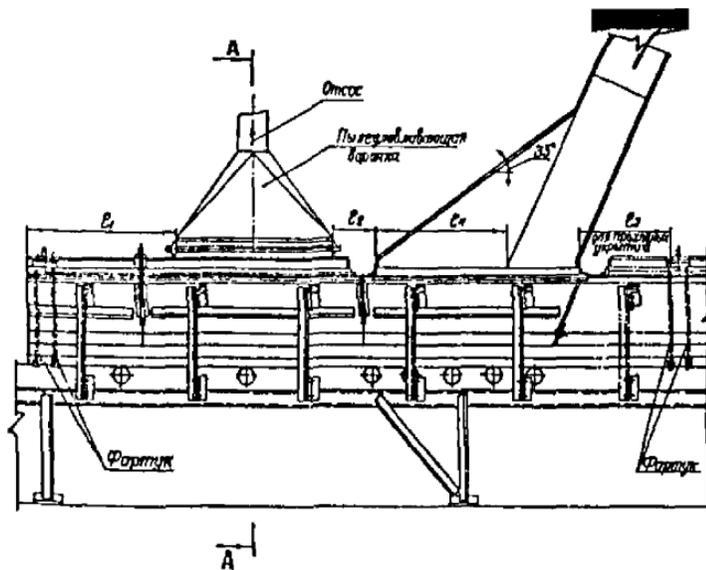


мм

Ширина лотка	в	Нук	$E_1^{*)}$	$E_2^{*)}$	$E_3^{*)}$	$E_4$
800	530	480	630	800	900	600
1000	650	600	800	950	500	750
1200	800	720	950	1000	600	900
1400	1000	840	1100	1350	700	1050*
1600	1200	960	1300	1700	800	1200
2000	1600	1200	1600	2000	1000	1500

\*) Допускается изменять размеры  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  в соответствии с указанными пунктами Д.18 и Д.19.

Одноразовое ёмкое с пылеулавливателем укрытие металлическое (борты закрытые с пылеулавливателем и с увеличенным объемом жёлоба в точке загрузки.)

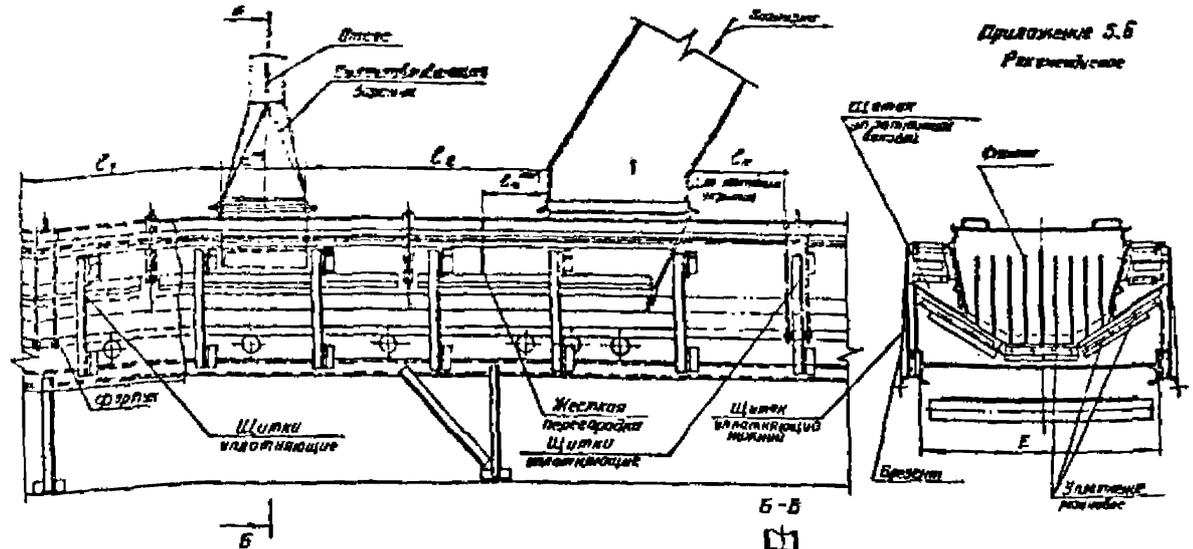



Приложение 5.6  
Размеры, мм

104.


Ширина дачи	E	B	Нук	$c_1^{1)}$	$c_2^{2)}$	$c_3^{3)}$	кг м <sup>2</sup> кровли
800	1160	530	480	650	880	400	80
1000	1360	600	600	800	1000	500	100
1200	1610	800	720	950	1200	600	120
1800	1810	1000	840	1100	1400	700	140
1800	2020	1200	960	1300	1600	800	160
2000	2470	1600	1200	1600	2000	1000	200

- 1) Двухскатная изменить размеры  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$  в соответствии с указаниями пунктов 5.18 и 5.19.
- 2) Размер  $a$  приблизительно равен длине пятиугольника в основании.
- 3) Размер  $b$  принимается по конструктивным соображениям.

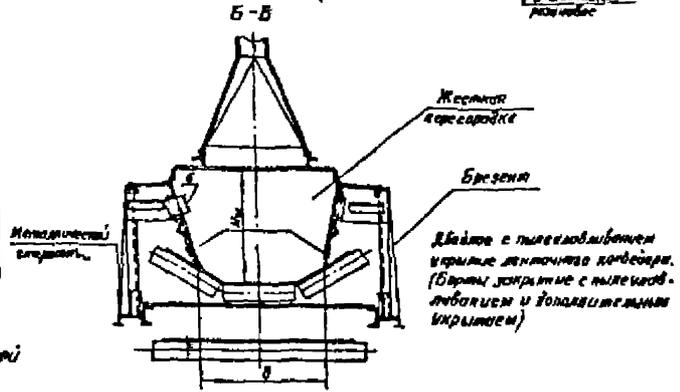


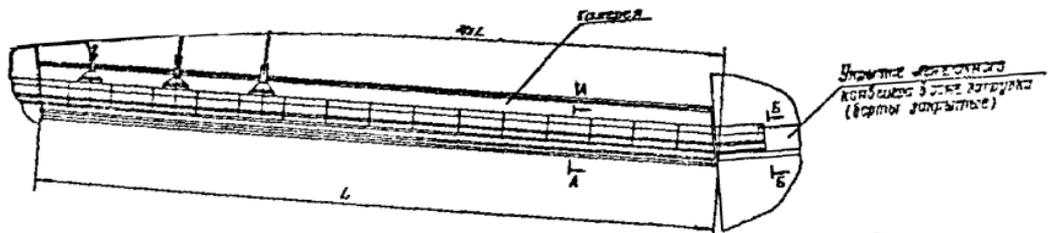

А-А  
I вариант




А-А  
II вариант



Брезент


Металлическая стойка

Б-Б

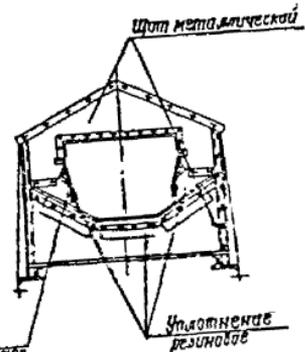


Укрытие металлическое


Укрытие ленточного конвейера по всей длине с вентиляцией

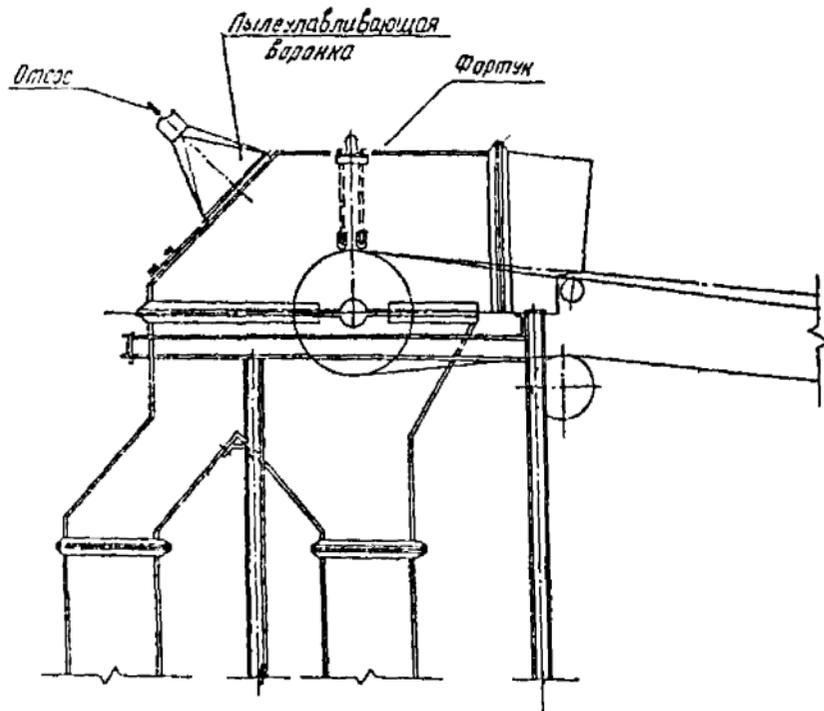


Установка отсоса на  
разгрузочном колпачке ленточных  
конвейеров, транспортирующих высушен-  
ный продукт с внешней влажностью  
до 10%

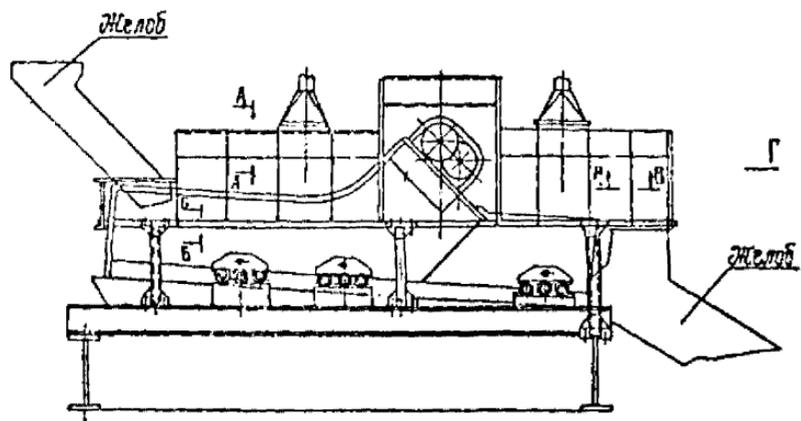

A-A




Б-Б



Г

Железоб


Вид Г

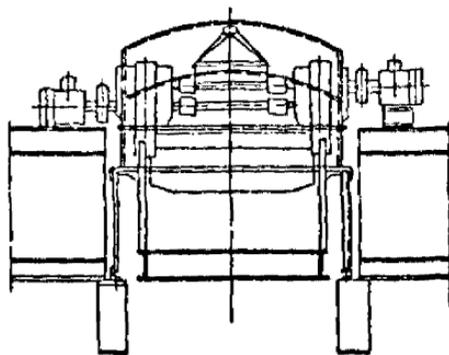


В-В




Укрытие грозыта с подвижным  
коробом

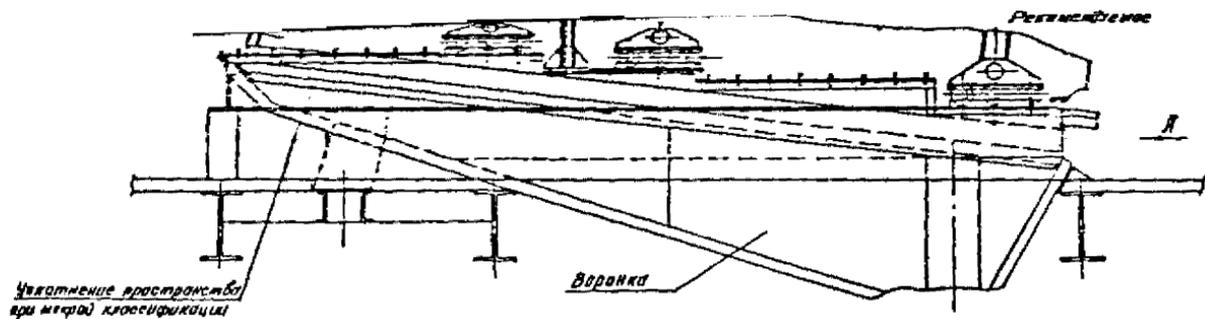

Вид А  
при морской классификации




Вид А  
при стальной классификации

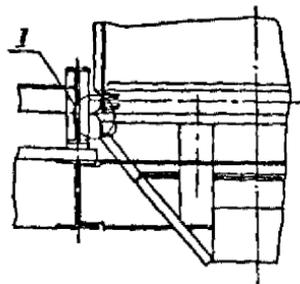


I



I



Уплотнение вращающегося между  
грохотом и воронкой

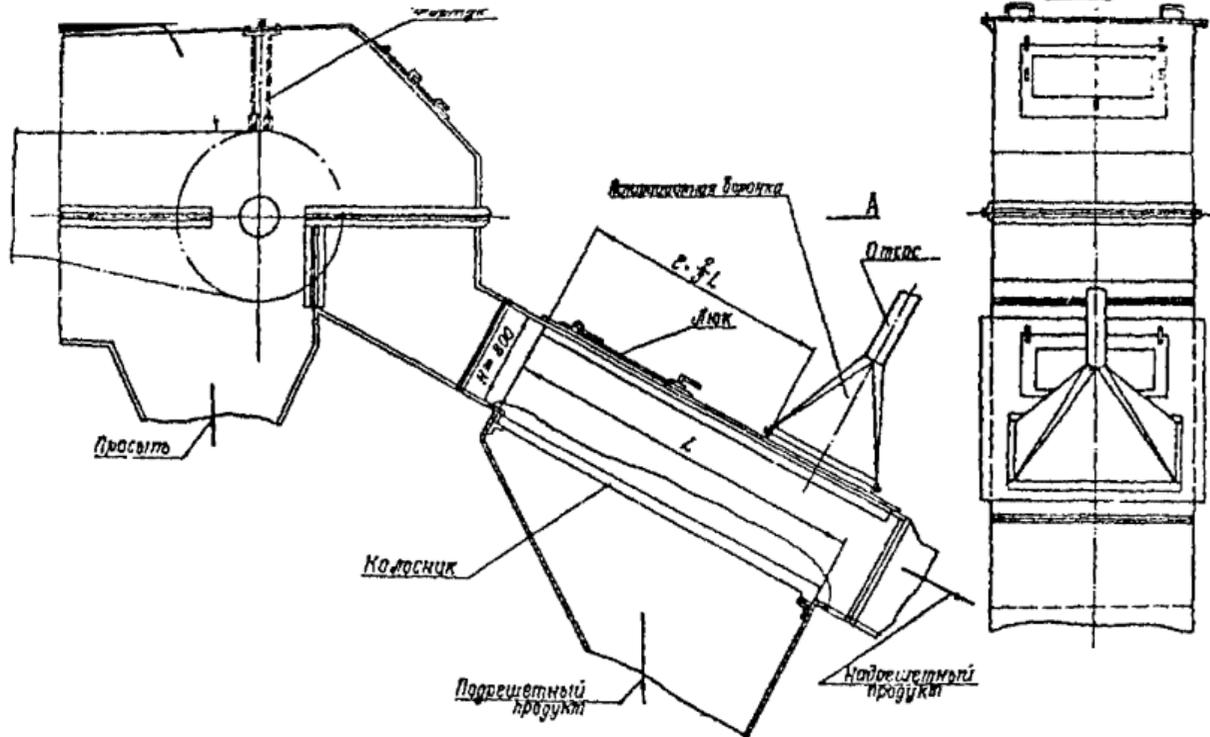


Укрытие неподвижного колосникового прохода

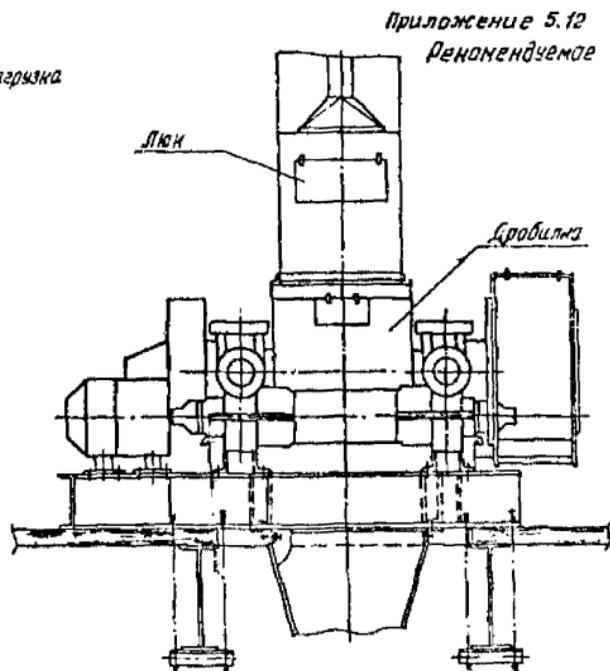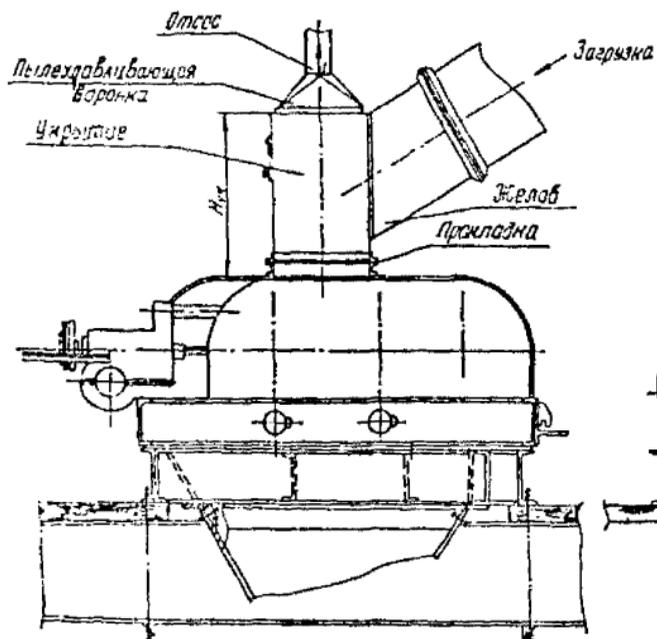


Приложение 5.12  
 Рекомендуемое

Наименование дробилки	Высота укрытия Нук, мм
ДДЗ-4	650
ДДЗ-8	900
ДДЗ-16	1300


Укрытие двухвалковой  
 зубчатой и молотковой  
 дробилок.

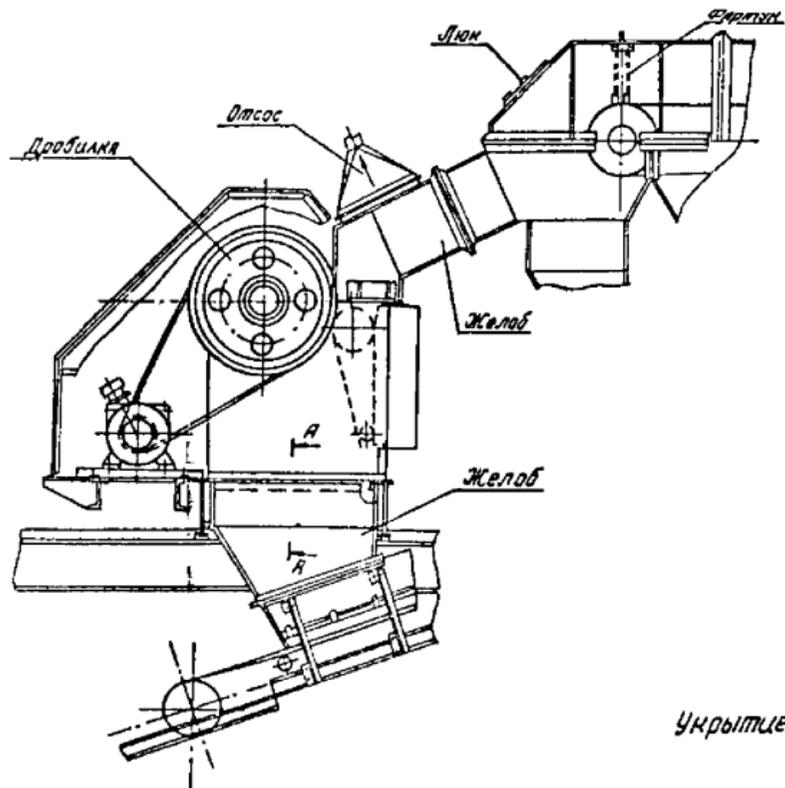



Приложение 5.13  
 Рекомендуемое




Укрытие щековой дробилки

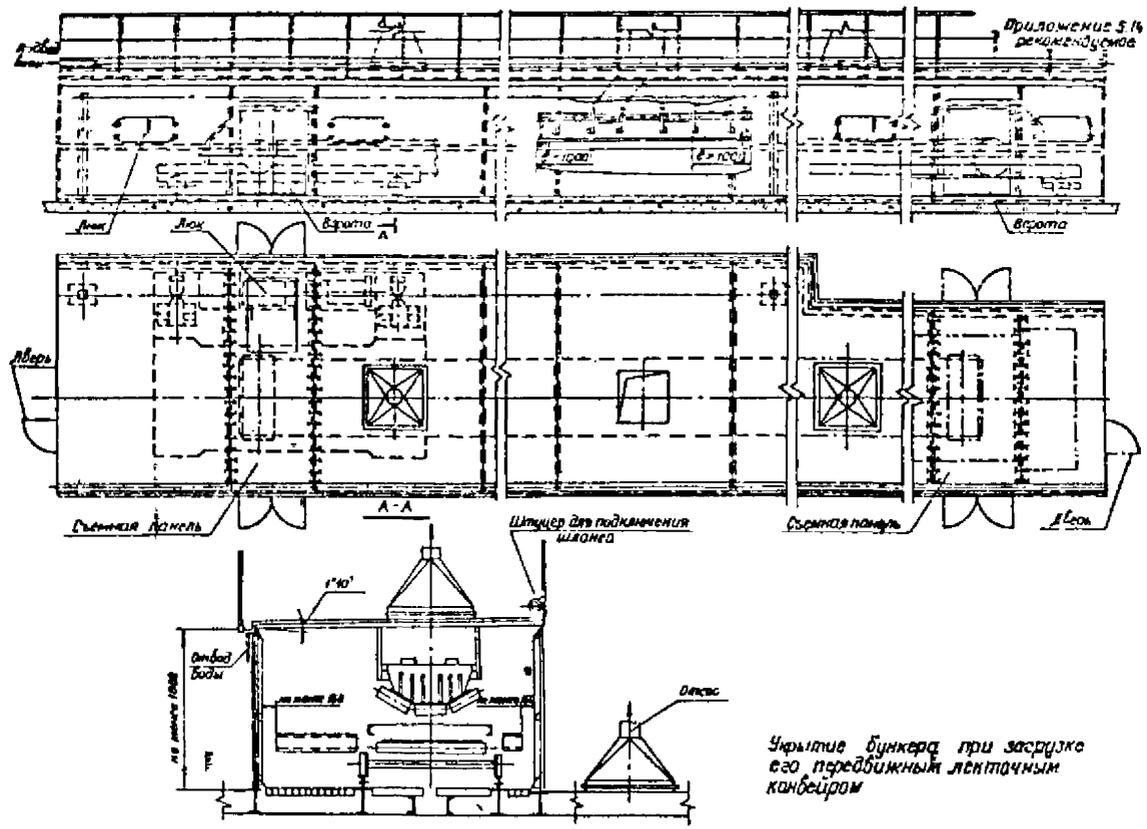


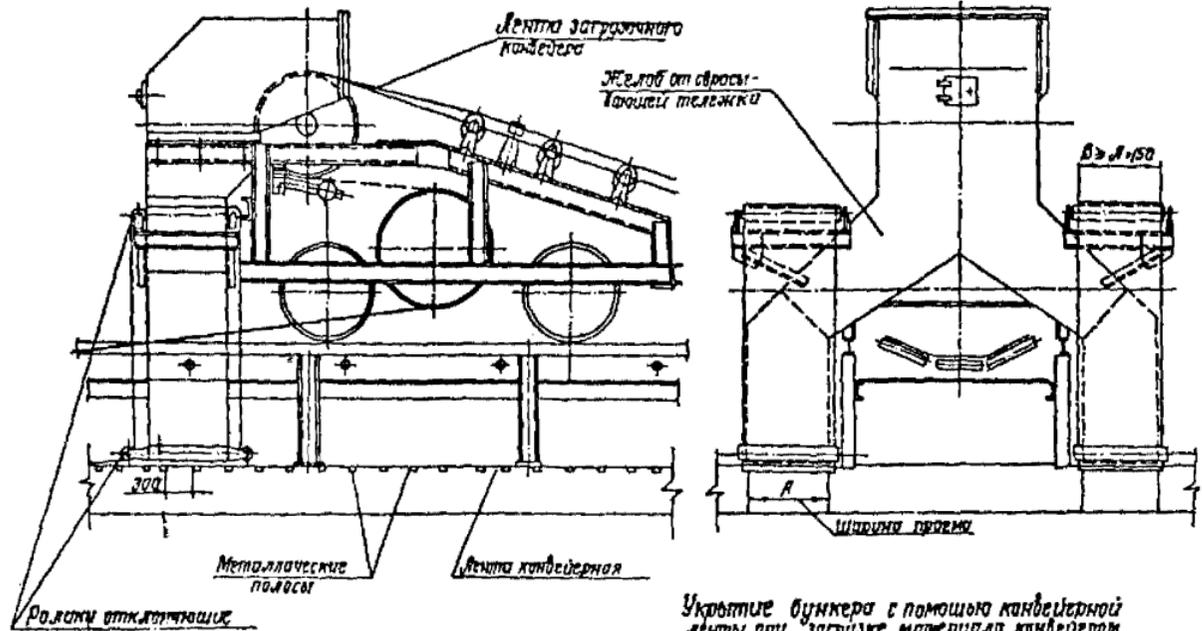


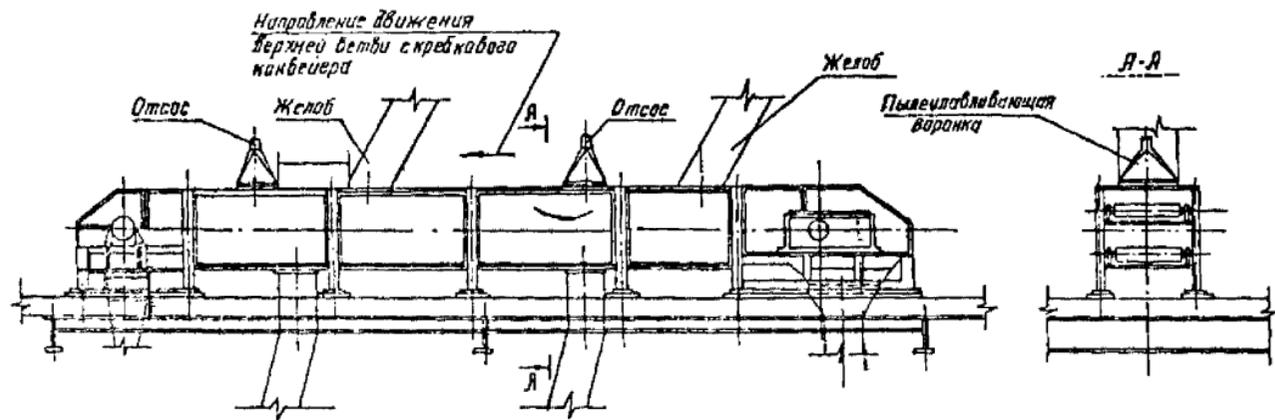

Установка отсосов на скребковом конвейере, транспортирующем уголь с внешней влажностью менее 10%.

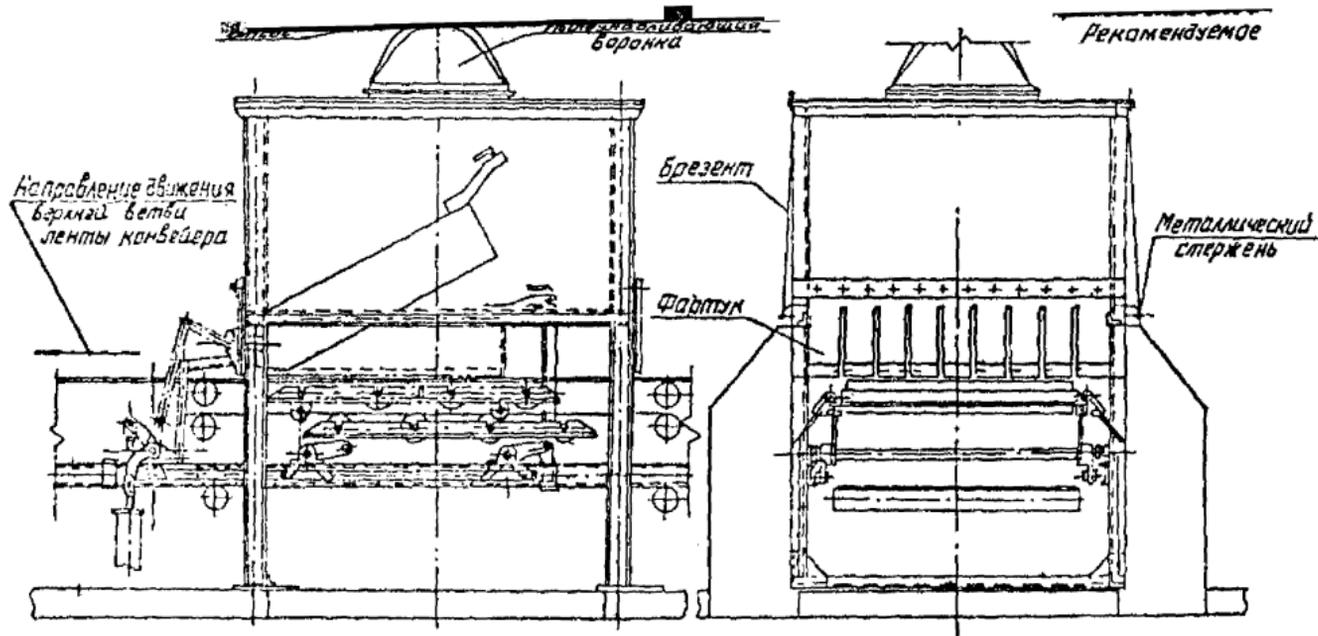


Крышка парашютного сбрасывателя

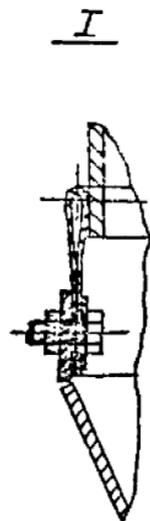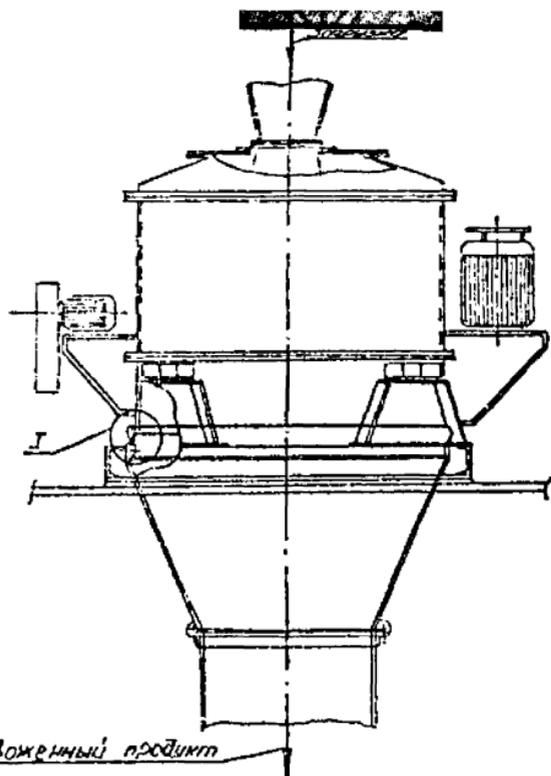

Уплотнение места примыкания желоба  
для выгрузки сброшенного продукта  
к вертикальной центрифуге

Сбрасываемый продукт




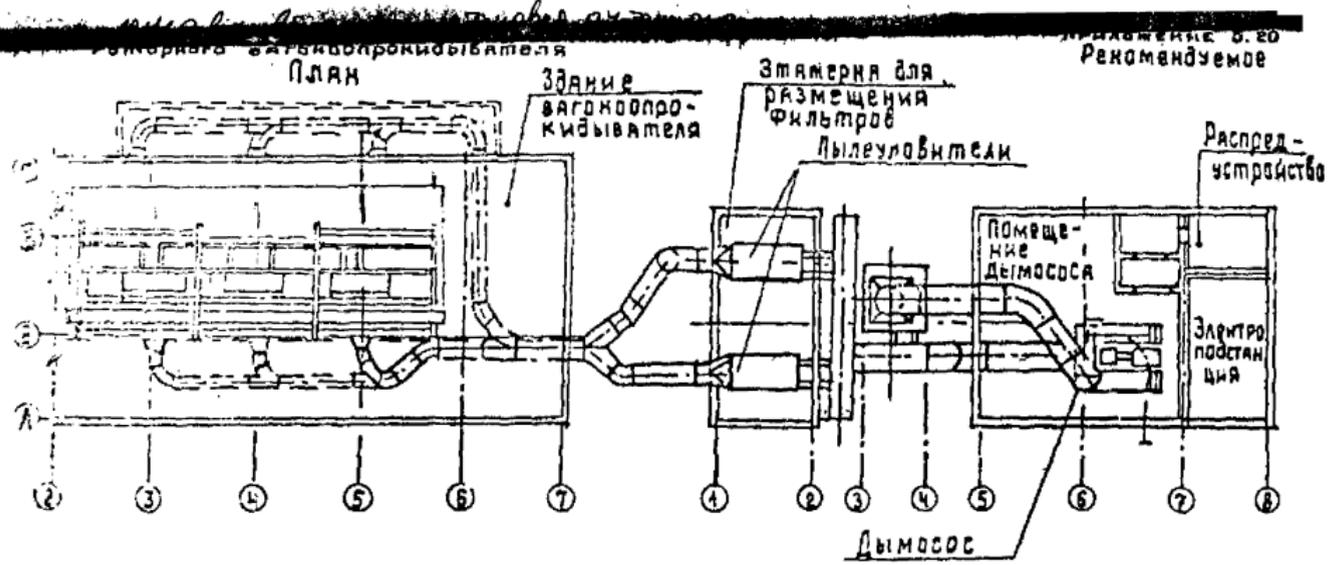

Основные технические показатели		
Количество отсасываемого воздуха	м <sup>3</sup> /ч	130000
Начальная запыленность	г/м <sup>3</sup>	1,0 - 1,5
Сопротивление укрытия	$\frac{\text{кПа}}{\text{кгс/м}^2}$	$\frac{0,2}{20}$

Приложение 5.21  
Рекомендуемое

Расчет факельного выброса

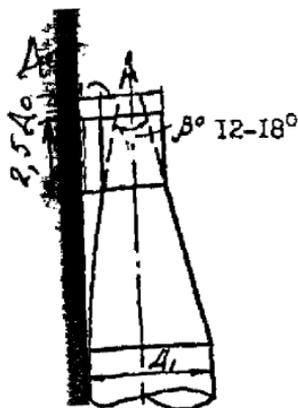

Насадки для факельного выброса рассчитываются, исходя из следующих основных параметров

- длина насадки должна быть не менее  $2,5 D_0$ .
- скорость воздуха из насадки рекомендуется принимать от 15 до 40 м/с.

Потери давления на факельный выброс в пределах рекомендуемых скоростей даны ниже.


Эскиз факельного выброса

- $D_0$  - диаметр насадки  
 $D_1$  - диаметр трубы  
 $\beta$  - угол сужения

Потери давления на факельный выброс

м/с	-----		-----		-----		-----	
	кг/м <sup>2</sup>	м/с	кг/м <sup>2</sup>	м/с	кг/м <sup>2</sup>	м/с	кг/м <sup>2</sup>	
15	18	22	34	29	59	35	86	
17	20	21	41	30	63	37	96	
19	25	25	44	32	72	39	107	
20	28	27	51	34	81	40	113	

# График для определения скорости движения материала ( $V_k$ )

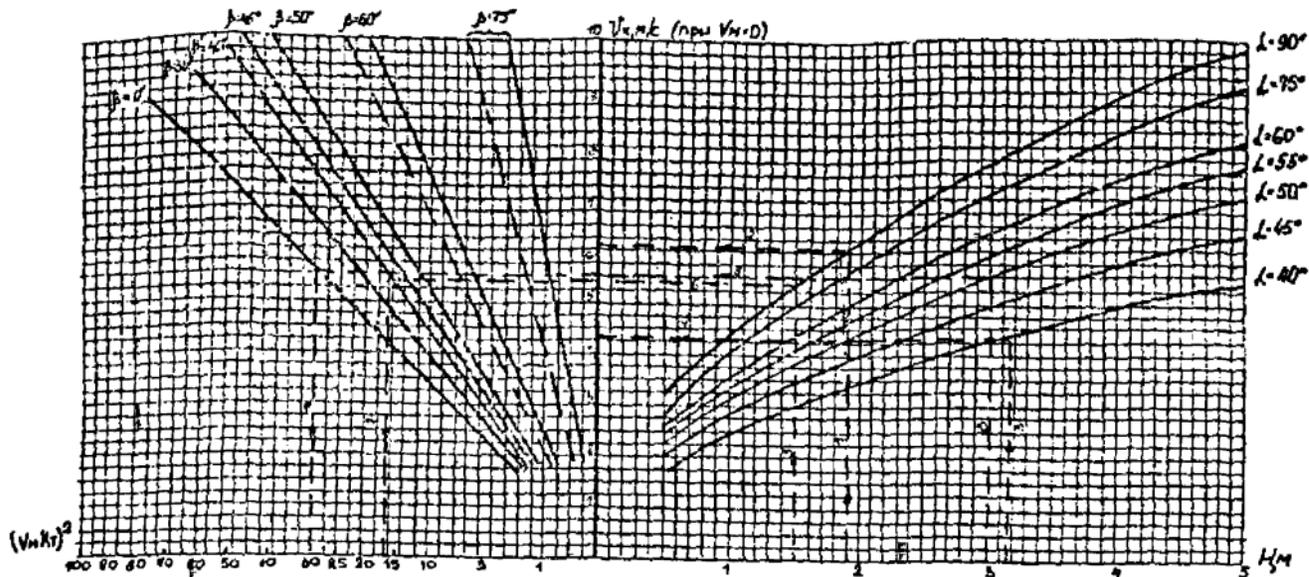


(см. продолжение на следующей странице)

Примечание:

В левом верхнем квадранте графика линии  $\beta=80^\circ$  и  $\beta=75^\circ$  соответствуют: сплошные - уменьшению угла наклона, пунктирные - увеличению.


# График для определения скорости движения материала ( $V_k$ )

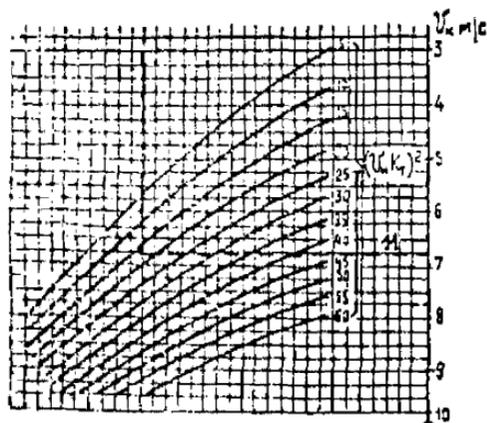

$$V_k = \sqrt{(U_0 K_1)^2 + 19.62H(1 - f \operatorname{ctg} \alpha)}$$


- где  $U_0$  — скорость движения материала при входе в открытые в м/с  
 $U_0$  — начальная скорость движения материала на расчетном участке  
 $K_1$  — коэффициент, учитывающий уменьшение скорости движения материала при изменении направления его движения (излавы желобов)  
 $H$  — высота падения материала на расчетном участке в м  
 $f$  — коэффициент трения материала о поверхность желоба (для угля  $f=0.58$ )  
 $\alpha$  — угол наклона расчетного участка желоба к горизонтальной плоскости  
 $\beta$  — угол поворота желоба

## Пример 1




По графику  $V_k = 6.1 \text{ м/с}$   
(линии 1-2)

## Пример 2



По графику  $V_k = 4.3 \text{ м/с}$   
(линии 3-4)

## Пример 3



- Находим  $(U_0 K_1)^2 = 16.5$  (линии 5, 6, 7)
  - Находим  $V_k = 6.75 \text{ м/с}$   
(линии 8-9-10-11)
- Под решения показан стрелками

ЗНАЧЕНИЯ  $Q_m^{0,5}$

$G_m$ т/час	$Q_m$ м <sup>3</sup> /час	$Q_m$ м <sup>3</sup> /сек	$(Q_m^{0,5})$ (м <sup>3</sup> /сек)	$G_m$ т/час	$Q_m$ м <sup>3</sup> /час	$Q_m$ м <sup>3</sup> /сек	$(Q_m^{0,5})$ (м <sup>3</sup> /час)	$G_m$ т/час	$Q_m$ м <sup>3</sup> /час	$Q_m$ м <sup>3</sup> /сек	$(Q_m^{0,5})$ (м <sup>3</sup> /сек)
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
25	19,2	5,34x10 <sup>-3</sup>	0,21	85	65,3	18,16x10 <sup>-3</sup>	0,30	190	146,1	40,60x10 <sup>-3</sup>	0,38
30	23,1	6,41x10 <sup>-3</sup>	0,22	90	69,2	19,23x10 <sup>-3</sup>	0,31	200	153,8	42,73x10 <sup>-3</sup>	0,39
35	26,9	7,48x10 <sup>-3</sup>	0,23	95	73,1	20,30x10 <sup>-3</sup>	0,31	210	161,5	44,87x10 <sup>-3</sup>	0,39
40	30,7	8,55x10 <sup>-3</sup>	0,24	100	76,9	21,37x10 <sup>-3</sup>	0,32	220	169,2	47,01x10 <sup>-3</sup>	0,40
45	34,6	9,62x10 <sup>-3</sup>	0,25	110	84,6	23,50x10 <sup>-3</sup>	0,32	230	176,9	49,14x10 <sup>-3</sup>	0,41
50	38,4	10,68x10 <sup>-3</sup>	0,26	120	92,3	25,64x10 <sup>-3</sup>	0,33	240	184,6	51,28x10 <sup>-3</sup>	0,41
55	42,3	11,75x10 <sup>-3</sup>	0,26	130	100	27,78x10 <sup>-3</sup>	0,34	250	192,3	53,42x10 <sup>-3</sup>	0,42
60	46,1	12,82x10 <sup>-3</sup>	0,27	140	107,6	29,91x10 <sup>-3</sup>	0,35	260	200	55,55x10 <sup>-3</sup>	0,42
65	50,0	13,89x10 <sup>-3</sup>	0,28	150	115,3	32,05x10 <sup>-3</sup>	0,36	270	207,6	57,69x10 <sup>-3</sup>	0,43
70	53,8	14,96x10 <sup>-3</sup>	0,28	160	123,7	34,19x10 <sup>-3</sup>	0,36	280	215,3	59,83x10 <sup>-3</sup>	0,43
75	57,6	16,03x10 <sup>-3</sup>	0,29	170	130,7	36,32x10 <sup>-3</sup>	0,37	290	223,9	61,96x10 <sup>-3</sup>	0,43
80	61,5	17,09x10 <sup>-3</sup>	0,29	180	138,4	38,46x10 <sup>-3</sup>	0,38	300	230,7	64,10x10 <sup>-3</sup>	0,44
310	238,4	66,24x10 <sup>-3</sup>	0,44	580	446,1	123,93x10 <sup>-3</sup>	0,53	1250	961,5	267,09x10 <sup>-3</sup>	0,67
320	246,1	68,37x10 <sup>-3</sup>	0,45	600	461,5	128,20x10 <sup>-3</sup>	0,54	1300	1000	277,77x10 <sup>-3</sup>	0,68
330	253,8	70,51x10 <sup>-3</sup>	0,45	625	480,7	133,54x10 <sup>-3</sup>	0,55	1350	1038,4	288,45x10 <sup>-3</sup>	0,69
340	261,5	72,65x10 <sup>-3</sup>	0,46	650	500	138,89x10 <sup>-3</sup>	0,55	1400	1076,9	299,14x10 <sup>-3</sup>	0,70

## Продолжение приложения 5.23

I	2	3	4	I	2	3	4	I	2	3	4
350	268,4	$74,78 \times 10^{-3}$	0,46	675	519,2	$144,23 \times 10^{-3}$	0,56	1450	1115,3	$309,82 \times 10^{-3}$	0,70
360	276,1	$76,92 \times 10^{-3}$	0,46	700	538,4	$149,57 \times 10^{-3}$	0,57	1500	1153,6	$320,61 \times 10^{-3}$	0,71
370	284,5	$79,06 \times 10^{-3}$	0,47	725	557,6	$154,91 \times 10^{-3}$	0,57				
380	292,3	$81,19 \times 10^{-3}$	0,47	750	576,9	$160,25 \times 10^{-3}$	0,58				
390	300	$83,33 \times 10^{-3}$	0,47	775	596,1	$165,59 \times 10^{-3}$	0,58				
400	307,6	$85,47 \times 10^{-3}$	0,48	800	615,3	$170,94 \times 10^{-3}$	0,59				
420	323,1	$89,74 \times 10^{-3}$	0,48	850	653,8	$181,62 \times 10^{-3}$	0,60				
440	338,4	$94,02 \times 10^{-3}$	0,49	900	692,3	$192,30 \times 10^{-3}$	0,61				
460	353,8	$98,29 \times 10^{-3}$	0,50	950	730,7	$202,99 \times 10^{-3}$	0,62				
480	369,2	$102,56 \times 10^{-3}$	0,50	1000	769,2	$213,67 \times 10^{-3}$	0,63				
500	384,6	$106,84 \times 10^{-3}$	0,51	1050	807,6	$224,35 \times 10^{-3}$	0,64				
520	400	$111,11 \times 10^{-3}$	0,52	1100	846,1	$235,04 \times 10^{-3}$	0,65				
540	415,2	$115,38 \times 10^{-3}$	0,52	1150	884,6	$245,72 \times 10^{-3}$	0,66				
560	430,7	$112,66 \times 10^{-3}$	0,53	1200	923,1	$256,40 \times 10^{-3}$	0,66				

ЗНАЧЕНИЕ  $F_{ж}^{0.7}$

$F_{ж}, м^2$	$F_{ж}^{0.7}$	$F_{ж}, м^2$	$F_{ж}^{0.7}$	$F_{ж}, м^2$	$F_{ж}^{0.7}$
	2	3	4	5	6
0,25	0,27	0,45	0,57	0,75	0,82
0,26	0,28	0,46	0,58	0,76	0,83
0,27	0,29	0,47	0,59	0,77	0,83
0,28	0,30	0,48	0,60	0,78	0,84
0,29	0,31	0,49	0,61	0,79	0,85
0,30	0,32	0,50	0,62	0,80	0,86
0,31	0,34	0,51	0,62	0,81	0,86
0,32	0,35	0,52	0,63	0,82	0,87
0,33	0,36	0,53	0,64	0,83	0,88
0,34	0,37	0,54	0,65	0,84	0,89
0,35	0,38	0,55	0,66	0,85	0,89
0,36	0,39	0,56	0,67	0,86	0,90
0,37	0,40	0,57	0,67	0,87	0,91
0,38	0,41	0,58	0,68	0,88	0,91
0,39	0,42	0,59	0,69	0,89	0,92
0,40	0,43	0,60	0,70	0,90	0,93
0,41	0,44	0,61	0,71	0,91	0,94
0,42	0,45	0,62	0,72	0,92	0,94
0,43	0,46	0,63	0,72	0,93	0,95
0,44	0,47	0,64	0,73	0,94	0,96
0,45	0,48	0,65	0,74	0,95	0,96
0,46	0,49	0,66	0,75	0,96	0,97
0,47	0,50	0,67	0,75	0,97	0,96
0,48	0,51	0,68	0,76	0,98	0,99
0,49	0,52	0,69	0,77	0,99	0,99
0,50	0,53	0,70	0,78	1,0	1,00
0,51	0,54	0,71	0,79		
0,52	0,54	0,72	0,79		
0,53	0,55	0,73	0,80		
0,54	0,55	0,74	0,81		

ЗНАЧЕНИЕ  $d^{\delta} \cdot \sin \alpha$

$dI, \text{м}$	Угол наклона желоба $\alpha$										
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$1,0 \times 10^{-3}$	0,26	0,25	0,24	0,24	0,22	0,21	0,19	0,17	0,17	0,14	0,13
$1,3 \times 10^{-3}$	0,27	0,26	0,245	0,245	0,225	0,23	0,21	0,18	0,18	0,16	0,14
$1,5 \times 10^{-3}$	0,28	0,27	0,25	0,25	0,23	0,235	0,21	0,19	0,19	0,17	0,14
$2,0 \times 10^{-3}$	0,29	0,275	0,27	0,27	0,25	0,245	0,225	0,20	0,20	0,18	0,15
$2,5 \times 10^{-3}$	0,295	0,29	0,275	0,28	0,26	0,25	0,235	0,21	0,21	0,19	0,16
$3,0 \times 10^{-3}$	0,30	0,30	0,29	0,29	0,27	0,26	0,24	0,22	0,22	0,20	0,17
$3,5 \times 10^{-3}$	0,31	0,305	0,29	0,295	0,28	0,27	0,25	0,23	0,23	0,21	0,18
$4,0 \times 10^{-3}$	0,315	0,31	0,30	0,30	0,285	0,28	0,26	0,24	0,24	0,21	0,19
$4,5 \times 10^{-3}$	0,32	0,315	0,305	0,31	0,29	0,29	0,27	0,25	0,25	0,22	0,20
$5,0 \times 10^{-3}$	0,32	0,32	0,31	0,32	0,30	0,30	0,28	0,26	0,25	0,23	0,21
$6,0 \times 10^{-3}$	0,33	0,325	0,32	0,33	0,31	0,31	0,29	0,27	0,255	0,24	0,22
$7,0 \times 10^{-3}$	0,335	0,33	0,33	0,335	0,32	0,32	0,30	0,28	0,265	0,25	0,23
$8,0 \times 10^{-3}$	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,31	0,29	0,285	0,26	0,24
$9,0 \times 10^{-3}$	0,35	0,35	0,345	0,35	0,34	0,335	0,32	0,30	0,285	0,27	0,24
$10,0 \times 10^{-3}$	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,33	0,31	0,295	0,28	0,25
$12,5 \times 10^{-3}$	0,36	0,37	0,36	0,37	0,36	0,35	0,35	0,32	0,315	0,29	0,27
$15,0 \times 10^{-3}$	0,37	0,375	0,375	0,385	0,37	0,37	0,36	0,34	0,335	0,31	0,28
$17,5 \times 10^{-3}$	0,38	0,38	0,38	0,39	0,38	0,39	0,375	0,35	0,345	0,32	0,30
$20,0 \times 10^{-3}$	0,385	0,395	0,39	0,40	0,40	0,40	0,385	0,37	0,365	0,33	0,31
$22,5 \times 10^{-3}$	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,395	0,38	0,36	0,35	0,32
$25,0 \times 10^{-3}$	0,40	0,41	0,405	0,42	0,415	0,42	0,40	0,385	0,37	0,36	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27,5x10 <sup>-3</sup>	0,405	0,41	0,41	0,425	0,425	0,425	0,41	0,40	0,38	0,37	0,34
32,5x10 <sup>-3</sup>	0,405	0,42	0,42	0,43	0,43	0,435	0,42	0,405	0,39	0,37	0,35
32,5x10 <sup>-3</sup>	0,41	0,42	0,43	0,44	0,43	0,445	0,43	0,415	0,40	0,38	0,36
35,0x10 <sup>-3</sup>	0,42	0,43	0,435	0,45	0,44	0,45	0,43	0,415	0,41	0,39	0,37
40,0x10 <sup>-3</sup>	0,42	0,44	0,44	0,46	0,45	0,46	0,45	0,435	0,42	0,40	0,38
45,0x10 <sup>-3</sup>	0,43	0,445	0,45	0,47	0,47	0,47	0,46	0,44	0,44	0,42	0,40
50,0x10 <sup>-3</sup>	0,44	0,45	0,46	0,475	0,48	0,48	0,47	0,45	0,45	0,43	0,41
55,0x10 <sup>-3</sup>	0,44	0,46	0,47	0,48	0,425	0,49	0,48	0,46	0,46	0,44	0,42
60,0x10 <sup>-3</sup>	0,44	0,47	0,475	0,49	0,49	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,43
70,0x10 <sup>-3</sup>	0,45	0,47	0,49	0,51	0,51	0,52	0,51	0,49	0,49	0,47	0,45
80,0x10 <sup>-3</sup>	0,46	0,46	0,50	0,52	0,52	0,53	0,53	0,51	0,51	0,49	0,47
90 x10 <sup>-3</sup>	0,47	0,495	0,51	0,53	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,51	0,49
100 x10 <sup>-3</sup>	0,48	0,50	0,52	0,54	0,545	0,56	0,55	0,54	0,54	0,52	0,50
110 x10 <sup>-3</sup>	0,48	0,51	0,53	0,55	0,55	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,52
120 x10 <sup>-3</sup>	0,49	0,52	0,54	0,56	0,56	0,58	0,57	0,57	0,57	0,55	0,53
130 x10 <sup>-3</sup>	0,495	0,52	0,54	0,565	0,57	0,59	0,58	0,58	0,58	0,56	0,54
150 x10 <sup>-3</sup>	0,50	0,53	0,55	0,58	0,59	0,61	0,60	0,60	0,61	0,58	0,57
200 x10 <sup>-3</sup>	0,52	0,56	0,58	0,61	0,62	0,64	0,65	0,65	0,65	0,64	0,62

Приложение 5.26  
Рекомендуемое

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ  
площадей неплотностей в укрытиях  
оборудования

Укрытие	Площадь неплотностей
Укрытие установлено на раме грохота	10% площади грохота
Укрытие кабинного типа	15% площади грохота
Верх бункера укрыт	10% площади сечения загрузочных проемов
Емкое укрытие реверсивного или скребкового конвейера	
При ширине конвейера 800 мм	0,036 м <sup>2</sup> на 1 пог.м конвейера
— " — 1000 мм	0,043 м <sup>2</sup> — " —
— " — 1200 мм	0,050 м <sup>2</sup> — " —
— " — 1400 мм	0,056 м <sup>2</sup> — " —
— " — 1600 мм	0,062 м <sup>2</sup> — " —
— " — 2000 мм	0,072 м <sup>2</sup> — " —
Одинарное или двойное	0,02 периметра укрытия в плане, м <sup>2</sup>

ЗНАЧЕНИЯ  $S_H^{0,87}$ 

S <sub>H</sub> , %	S <sub>H</sub> <sup>0,87</sup>		S <sub>H</sub> , %	S <sub>H</sub> <sup>0,87</sup>		S <sub>H</sub> , %	S <sub>H</sub> <sup>0,87</sup>	
	1	2		1	2		1	2
I	0,87	25	10,45	60	35,24	96	52,56	
1,1	1,09	26	17,02	61	35,75	96	53,04	
1,2	1,17	27	17,59	62	36,26	97	53,52	
1,5	1,42	28	18,76	63	36,76	98	54,00	
2,0	1,83	29	18,72	64	37,27	99	54,48	
2,5	2,22	30	19,28	65	37,78	100	54,95	
3,0	2,60	31	19,84	66	38,28	101	55,43	
3,5	2,97	32	20,39	67	38,78	102	55,91	
4,0	3,34	33	20,95	68	39,29	103	56,39	
4,5	3,70	34	24,50	69	39,79	104	56,86	
5,0	4,06	35	22,05	70	40,29	105	57,34	
5,5	4,41	36	22,59	71	40,79	106	57,81	
6,0	4,75	37	23,13	72	41,29	107	58,29	
6,5	5,10	38	23,68	73	41,79	108	58,76	
7,0	5,43	39	24,22	74	42,29	109	59,23	
7,5	5,77	40	24,76	75	42,79	110	59,70	
8,0	6,11	41	25,30	76	43,28	111	60,17	
8,5	6,44	42	25,84	77	43,78	112	60,65	
9,0	6,76	43	26,37	78	44,27	113	61,12	
9,5	7,09	44	26,30	79	44,76	114	61,59	
10,0	7,41	45	27,43	80	45,25	115	62,06	
11	8,05	46	27,96	81	45,75	116	62,53	
12	8,89	47	28,49	82	46,24	117	63,00	
13	9,31	48	29,0	83	46,73	118	63,47	
14	9,93	49	29,54	84	47,22	119	63,93	
15	10,55	50	30,07	85	47,71	120	64,40	
16	11,16	51	30,59	86	48,20	121	64,87	
17	11,76	52	31,11	87	48,68	122	65,33	
18	12,36	53	31,63	88	49,17	123	65,80	
19	12,96	54	32,15	89	49,66	124	66,26	
20	13,55	55	32,67	90	50,14	125	66,73	
21	14,14	56	33,18	91	50,62	126	67,19	
22	14,72	57	33,70	92	51,11	127	67,66	
23	15,30	58	34,21	93	51,59	128	68,12	
24	16,03	59	34,72	94	52,07	129	68,58	

График для определения объема эжектируемого воздуха  
 $Ky-1$

Приложение 5.78  
 Реконструируемое


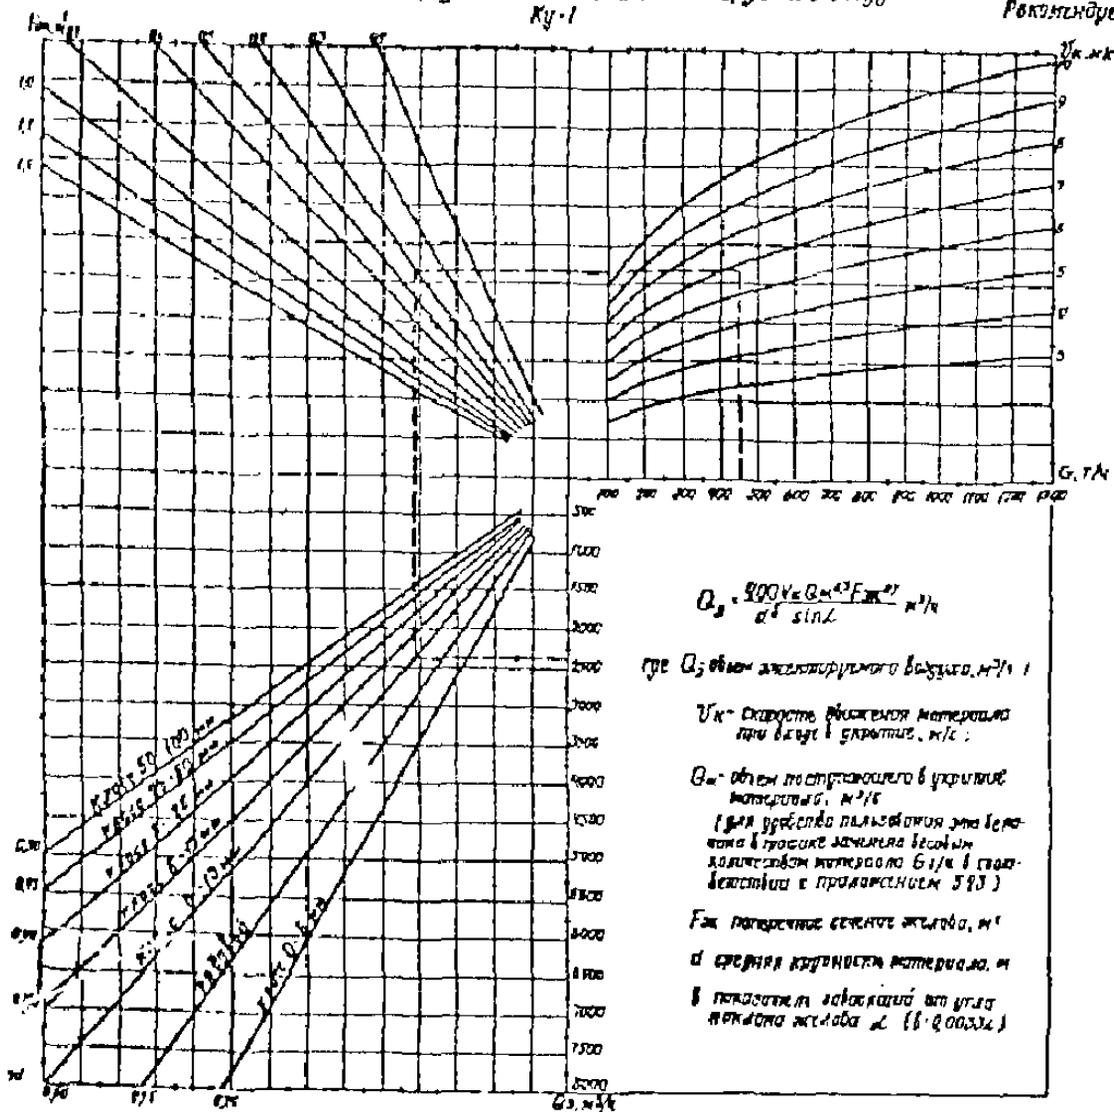


График для определения объема воздуха,  
просасываемого через неплотности в  
укрытии ленточного конвейера

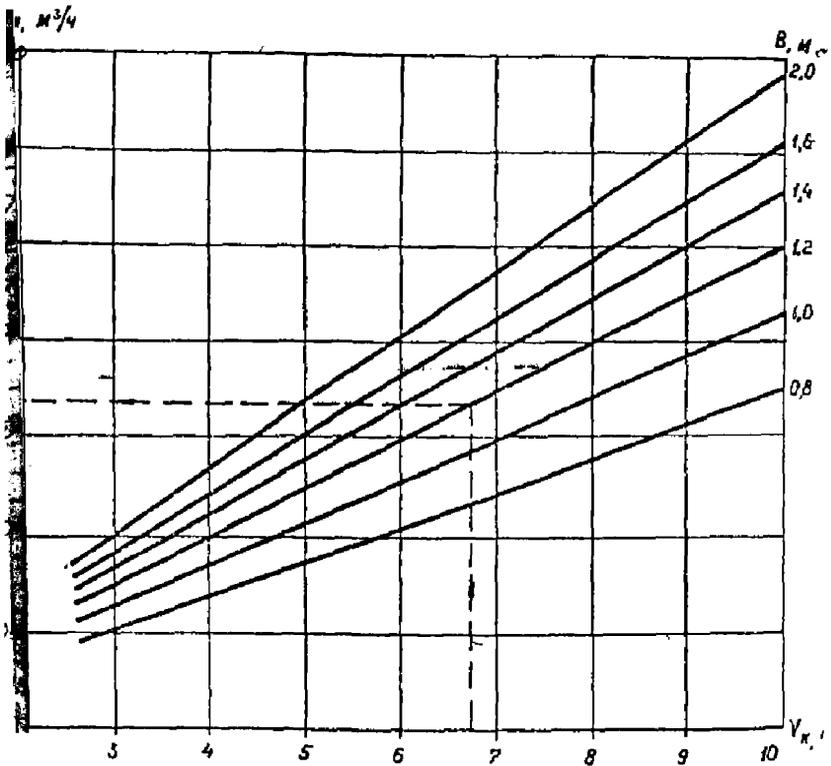

$Q_n$  - объем воздуха, просасываемый через неплотности,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$B$  - ширина ленты конвейера, м;

$V_k$  - скорость входа материала в укрытие, м/с.


Приложение 5.30  
Рекомендуемое

Пример расчета объема аспирируемого воздуха

Задача:

Определить объем отсасываемого воздуха ( $Q_a$ ) от одинарного непроходного укрытия ленточного конвейера.

Исходные данные

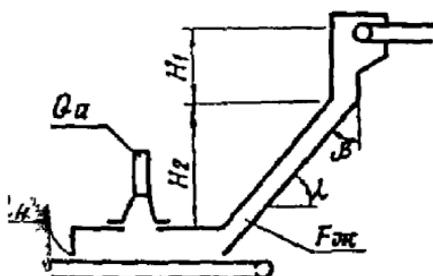

$$G_M = 450 \text{ т/ч}$$

$$H_1 = 1,5 \text{ м}$$

$$H_2 = 3,0 \text{ м}$$

$$\alpha = 50^\circ$$

$$\beta = 40^\circ$$

$$B = 1,2 \text{ м}$$

$$F_{жк} = 0,4 \text{ м}^2$$

уголь класса 0-13 мм

Порядок расчета:

По графику (приложение 23) определяется скорость входа угля

в укрытие  $U_K = 6,75 \text{ м/с}$  (пример 3).

По графику (приложение 29) определяется объем эжектируемого воздуха.  $Q_э = 2370 \text{ м}^3/\text{ч}$

Этот расчет показан стрелками)

По графику (приложение 30) определяется объем воздуха, пропускаемого через неплотности.  $Q_n = 3350 \text{ м}^3/\text{ч}$

Этот расчет показан стрелками)

Определяется объем отсасываемого воздуха.

$$Q_a = 2370 + 3350 = 5720 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Приложение 5.3I  
Рекомендуемое

Программа расчета объемов воздуха, отсасываемого от укрытий,  
микробных культур БЗ-34 "Электроника"  
(Расчет по формулам п.1 табл. 5.3 настоящих норм)

Классификация	Код	Адрес	Классификация	Код	Адрес	Классификация	Код
ИПБ	65	26	.	0-	51	ИФЭ	63
I	01	27	6	06	52	Фх <sup>У</sup>	24
9	09	28	X	12	53	ИПА	6-
.	0-	29	ИПБ	66	54	X	12
6	06	30	X	12	55	ИПЦ	6I
X	12	31	ИПЦ	6I	56	X	12
FV <sup>-</sup>	21	32	+ FV <sup>-</sup>	10	57	4	04
ИПЮ	68	33	FV <sup>-</sup>	21	58	0	00
X	12	34	П	41	59	0	00
Фх <sup>2</sup>	22	35	ИПЦ	62	60	X	12
П	41	36	4	04	61	ИП4	64
ИП7	67	37	7	07	62	:	13
F1g	1E	38	0	00	63	ПА	4-
I	01	39	0	00	64	ИП9	69
XV	14	40	:	13	65	ИПЦ	6I
:	13	41	ПА	4-	66	X	12
0	00	42	0	00	67	ПВ	4L
.	0-	43	.	0-	68	ИПА	6-
5	05	44	3	03	69	+	10
8	08	45	ИПА	6-	70	ИПД	6Г
X	12	46	Фх <sup>У</sup>	24	71	X	12
I	01	47	ПА	4-	72	ПС	4L
XV	14	48	0	00	73	С/П	50
-	11	49	.	0-			
I	01	50	7	07			
9	09						

## Продолжение приложения 5.31

## ИНСТРУКЦИЯ К ПРОГРАММЕ

Счет производится на рабочем месте проектировщика.

Последовательность операций:

Перевести микрокалькулятор в режим программирования, для чего нажать клавиши F и ПРГ.

Ввести программу.

Перевести микрокалькулятор в режим автоматической работы, для чего нажать клавиши F и АВТ.

Ввести последовательно перечисленные ниже исходные данные, для чего после занесения числовых значений каждого из них нажать соответствующие клавиши:

$G_m$  - П и 2

$F_x$  - П и 3

$d^b \cdot \sin \lambda$  - П и 4

$H_1$  - П и 5

$H_2$  - П и 6

$\lambda$  - П и 7

$K_T$  - П и 8

A - П и 9

$K_y$  - П и Д

Значение: A - коэффициент, зависящий от ширины ленты  $B_m$



B	:	0,8	:	1,0	:	1,2	:	1,4	:	1,6	:	2,0	:
A	:	350	:	430	:	500	:	560	:	610	:	680	:

Пустить программу на счет, для чего нажать клавиши В/О

С/П.

6. После останова на световом табло читается значение  $Q_a$ .  
Для прочтения (при необходимости) промежуточных результатов -  $Y_k$ ,  $Q_p$  и  $Q_n$  - нажимаются соответственно клавиши ИШ и I, ИП и А, ИП и В.  
Значения  $Q_a$  сохраняются в памяти калькулятора.  
Для повторного вызова этого результата необходимо нажать клавиши ИП и С.
7. Для дальнейшего отчета работу продолжать, начиная с п. 4.  
При этом заносятся только те исходные данные, которые отличны от предыдущего расчета.

Рекомендуемое

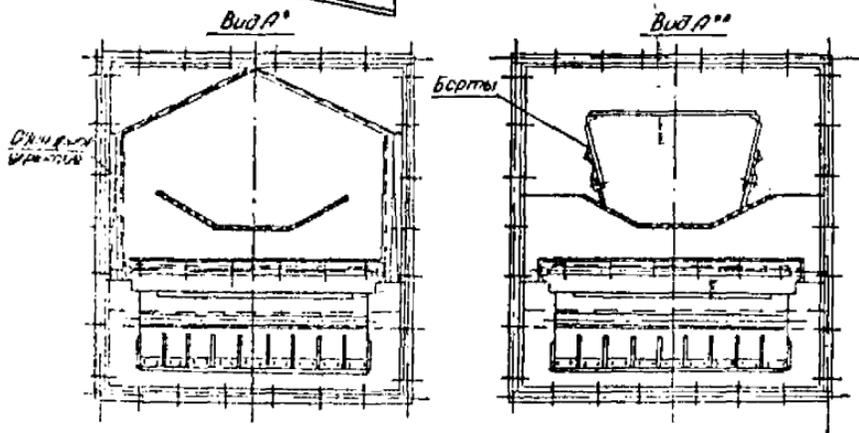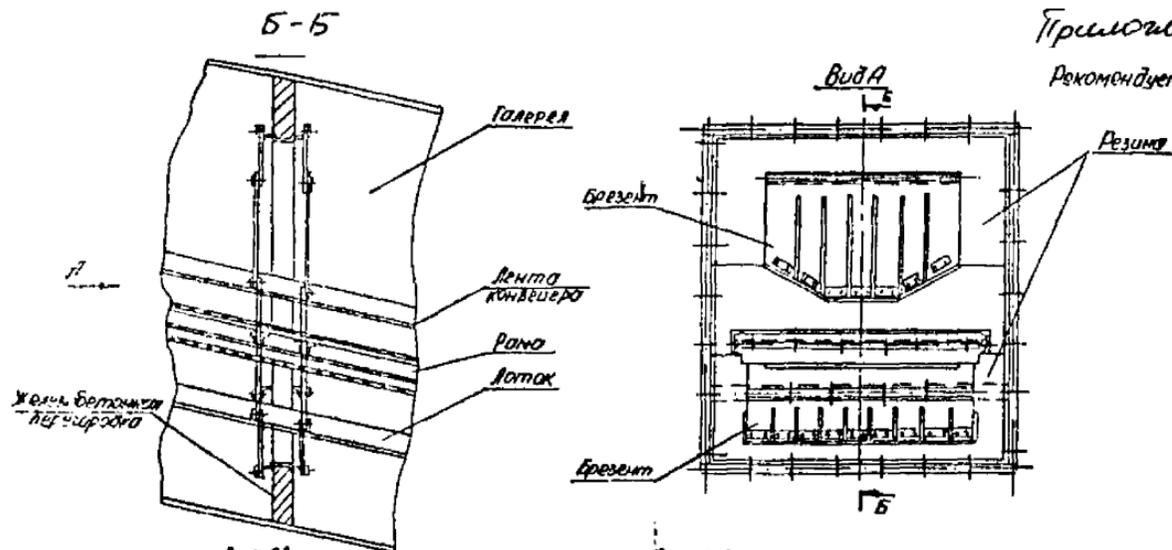

Примечания

- Вид А' — при прохождении конвейера с одинарным укрытием по всей длине
- Вид А'' — при прохождении конвейера с бортами

Упактование проема в местах применения транспортных контейнеров к производственным помещениям

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. Общие положения . . . . .	3
2. Технологический комплекс поверхности . . . . .	4
Прием и обработка угля и породы . . . . .	4
Транспорт ленточными конвейерами и желобами . . . . .	7
Погрузка и складирование угля . . . . .	13
Контроль качества угля . . . . .	20
Санитарно-технические устройства . . . . .	24
3. Породный комплекс . . . . .	26
Пункт погрузки породы в транспортные средства . . . . .	29
Транспорт породы в отвал . . . . .	31
Отвалы породы . . . . .	33
4. Генеральные планы промышленных площадок шахт, разрезов и обогачительных фабрик . . . . .	37
Выбор площадок для строительства . . . . .	37
Планировка территории . . . . .	41
Дороги и площадки . . . . .	50
Узкоколейные пути на поверхности шахт и обогачительных фабрик . . . . .	55
Защита от шума . . . . .	56
Монтажные площадки . . . . .	57
Пожарная военизированная и сторожевая охрана . . . . .	58
5. Комплекс обеспыливания . . . . .	59
Требования к технологическому процессу и оборудованию . . . . .	60
Укрытие оборудования . . . . .	63
Укрытие питателей . . . . .	64
Укрытие ленточных конвейеров . . . . .	64

	стр.
Укрытие проходов . . . . .	70
Укрытия дробилок . . . . .	71
Укрытия бункеров . . . . .	71
Укрытие элеваторов, конвейеров, винтовых и сплошного волочения . . . . .	73
Укрытия центрифуг . . . . .	73
Укрытие вагоноопрокидывателей . . . . .	73
Шлоулавливание в местах пылеобразования . . . . .	73
Шлоулавливающие установки . . . . .	74
Воздуховоды . . . . .	76
Объемы отсасываемого воздуха . . . . .	78
Скорость воздуха в элементах пылеулавливающих систем . . . . .	85
Очистка запыленного воздуха . . . . .	86
Поддача воздуха в помещение . . . . .	88
Гидрообеспыливание . . . . .	89
Уборка осевшей пыли и просыпи . . . . .	90
Требования к строительным конструкциям зданий и сооружений по условиям борьбы с пылью . . . . .	91
Приложение 2.1. Оборудование для пробора- делочной шахтных проб . . . . .	94
Приложение 2.2. Площади помещений пробо- разделочной . . . . .	96
Приложение 2.3. Площади помещений хими- боратории . . . . .	97
Приложение 2.4. Основное оборудование хими- лаборатории . . . . .	98
Приложение 3.1. Уплотненные качающегося питателя . . . . .	99
Приложение 3.2. Укрытие вибрационного питателя . . . . .	100

Приложение 5.3. Скребок для очистки ленты . . . . .	101
Приложение 5.4. Одинарное с пылеулавливанием укрытие ленточного конвейера.	102
Приложение 5.5. Одинарное емкое с пылеулавливанием укрытие ленточного конвейера . . . . .	103
Приложение 5.6. Двойное с пылеулавливанием укрытие ленточного конвейера . . . . .	104
Приложение 5.7. Укрытие ленточного конвейера по всей длине с вентиляцией . . . . .	105
Приложение 5.8. Установка отсоса на разгрузочном колпаке ленточных конвейеров . . . . .	106
Приложение 5.9. Укрытие грохота с подвижным коробом . . . . .	107
Приложение 5.10. Уплотнение пространства между грохотом и воронкой . . . . .	108
Приложение 5.11. Укрытие неподвижного колосникового грохота . . . . .	109
Приложение 5.12. Укрытие двухвалковой зубчатой и молотковой дробилок . . . . .	110
Приложение 5.13. Укрытие щечковой дробилки . . . . .	111
Приложение 5.14. Укрытие бункера при загрузке его передвижным ленточным конвейером . . . . .	112
Приложение 5.15. Укрытие бункера с помощью конвейерной ленты . . . . .	113
Приложение 5.16. Установка отсосов на скребковом конвейере . . . . .	114
Приложение 5.17. Укрытие плужкового сбра- сывателя . . . . .	115
Приложение 5.18. Уплотнение места приль- кания желоба . . . . .	116

		139.
		стр.
Приложение 5.19.	Укрытие роторного вагоно- опрокидывателя . . . . .	117
Приложение 5.20.	Целеулавливающая установка 134-тонного роторного ваго- ноопрокидывателя . . . . .	118
Приложение 5.21.	Расчет факельного выброса . .	119
Приложение 5.22.	График для определения ско- рости движения материала ( $V_k$ ) . . . . .	120
Приложение 5.23.	Значения $Q_m^{0,3}$ . . . . .	122
Приложение 5.24.	Значения $F_{ж}^{0,7}$ . . . . .	124
Приложение 5.25.	Значение $d^8 \sin d$ . . . . .	125
Приложение 5.26.	Ориентировочные величины площадей неплотностей в укрытиях оборудования. . . . .	127
Приложение 5.27.	Значение $S_H^{0,87}$ . . . . .	128
Приложение 5.28.	График для определения объема эжектируемого воздуха . . . . .	129
Приложение 5.29.	График для определения объема воздуха, просасы- ваемого через неплотности в укрытии ленточного кон- вейера . . . . .	130
Приложение 5.30.	Пример расчета объема аспирируемого воздуха . . . . .	131
Приложение 5.31.	Программа расчета объ- емов воздуха, отсасывае- мого ст укрытий, для микрокалькуляторов БЗ-34 "Электроника". . . . .	132
Приложение 5.32.	Уплотнение проема в мас- тах прижимания транспорт- ных галерей к производст- венным помещениям . . . . .	135