
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНСТИТУТ «СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ»



СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 79814898
123–
2009

Детали и элементы трубопроводов
атомных станций из коррозионно-стойкой стали
на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²)

ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ

Конструкция и размеры

Издание официальное

Санкт-Петербург
2 0 0 9

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандартов организаций – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН отделом разработки оборудования и нормативно-технической документации Института «Севзапэнергомонтажпроект»

2 СОГЛАСОВАН с Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО Атомэнергопроект», ОАО «СПБАЭП», ОАО «НИАЭП», ЗАО «Энергомаш (г. Белгород)»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект» от 04.12. 2009 г. № 310

4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту предоставляется в ежегодно обновляемом перечне действующей нормативно-технической документации ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект» на сайте www.szemp.ru

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организации-разработчика

Введение

Настоящий стандарт создан с целью систематизации требований нормативной базы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к объектам стандартизации, и может применяться другими организациями в порядке и на условиях, оговоренных ГОСТ Р 1.4–2004 (пункты 4.17 и 4.18).

С вводом в действие настоящего стандарта прекращает действие ОСТ 34-10-509–90 «Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см²), t ≤ 300 °С. Штуцера для ответвлений. Конструкция и размеры».

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**Детали и элементы трубопроводов
атомных станций из коррозионно-стойкой стали
на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²)**

ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ**Конструкция и размеры**

Дата введения – 2010 – 02 – 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на штуцеры из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для ответвлений трубопроводов атомных станций (АС), транспортирующих рабочие среды с расчётной температурой не выше 300 °С при рабочем давлении менее 2,2 МПа (22 кгс/см²), и отнесённых правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008 [1], утверждёнными Госатомнадзором СССР, к группам В и С.

Стандарт соответствует требованиям ПНАЭ Г-7-008 [1].


Настоящий стандарт может быть также применен при проектировании и изготовлении трубопроводов АС по федеральным нормам и правилам НП-045 [2], утверждённым Госатомнадзором России, строительным нормам и правилам СНиП 3.05.05 [3], утверждённым Госстроем СССР, и ПБ 03-585 [4], утверждённым Госгортехнадзором России.

2 Термины, определения и обозначения

2.1 В настоящем стандарте применены термины, определения и обозначения по СТО 79814898 108 [5].

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и размеры штуцеров и сварных швов его приварки к ответвляемому трубопроводу должны соответствовать рисунку 1 и таблице 1.

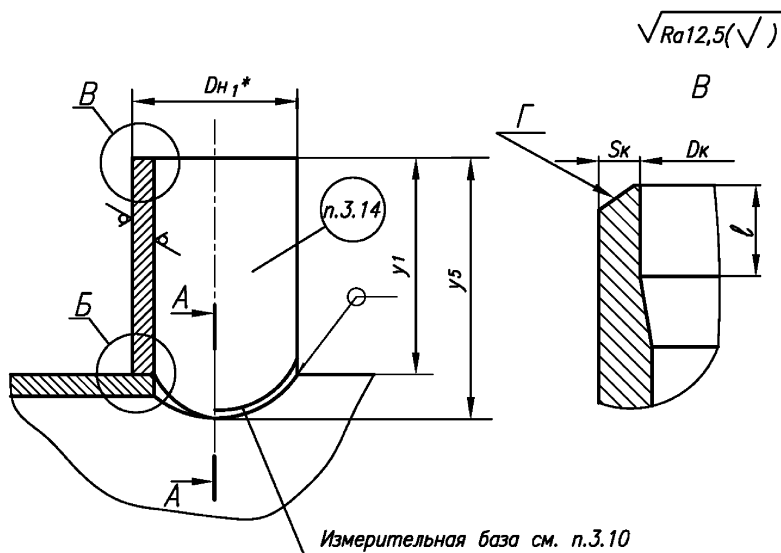

Б

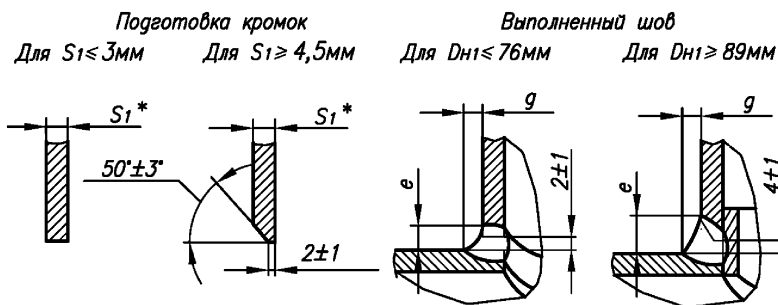



Рисунок 1, лист 1

* Размеры для справок.


A–A

Для $D_{н1} \leq 76 \text{ мм}$


Подготовка кромок под сварку



Выполненный шов

Для $D_{н1} \geq 89 \text{ мм}$

Подготовка кромок под сварку



Выполненный шов

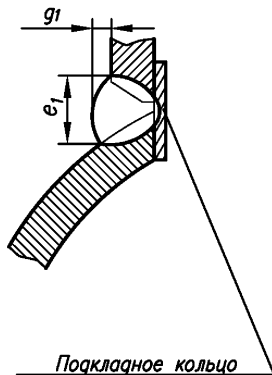


Рисунок 1, лист 2

Шаблоны для разметки

Исполнение 2

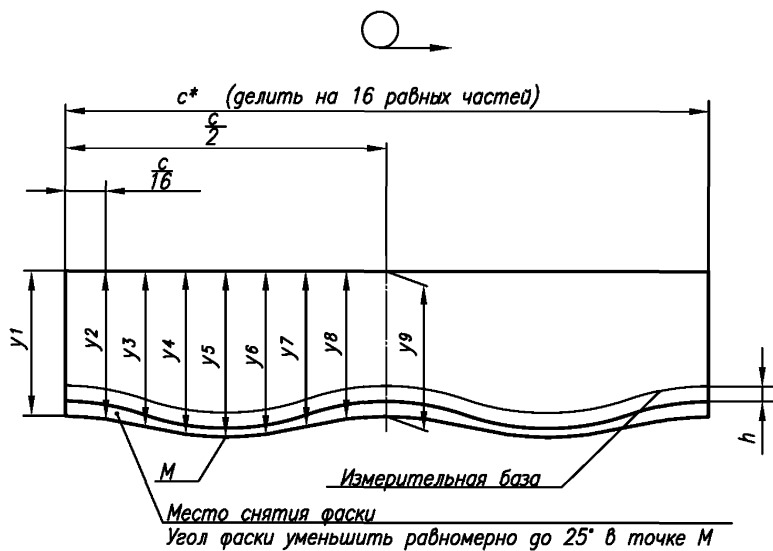


Рисунок 1, лист 3

Исполнение 3

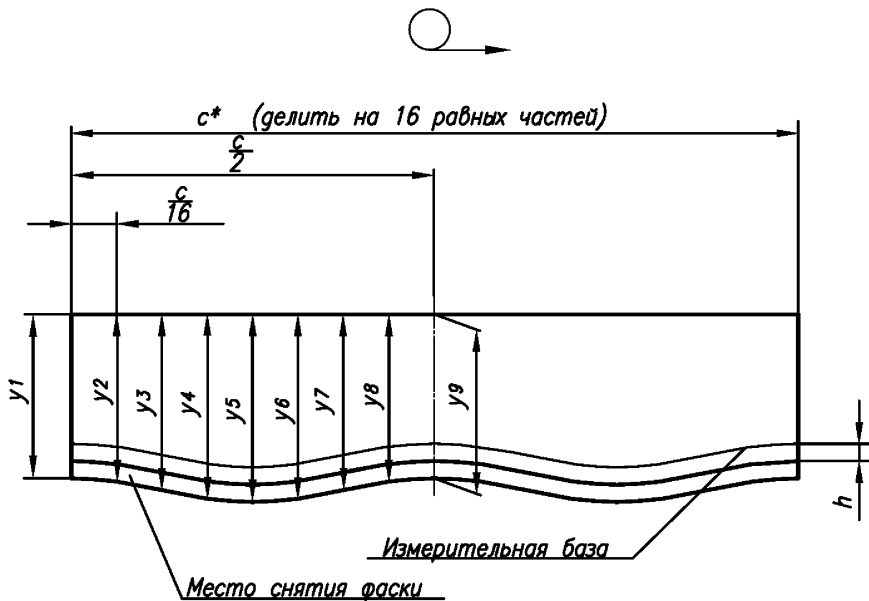


Рисунок 1, лист 4

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Условный проход		Размеры штуцера $DN_1 \times S_1$	e	e_1	g	g_1	h
	штуцера DN_1	основного трубопровода DN						
01	10	65–1200	14 × 2,0	5	6	2	2	8
02	15	80–1200	18 × 2,5					
03	20	100–1200	25 × 3,0					
04	25	125–1200	32 × 2,5					
05	32	150–1200	38 × 3,0					
06	50	150-400	57 × 3,0					
07		500-1200						
08	65	150	76 × 4,5	10	13	5	5	
09		200-500		11				
10		600-1200		9				
11	80	350-900	89 × 5,0	13	13	6	6	
12		1000, 1200			12			
13	100	350–700	108 × 5,0		14			
14		800–1200			12			

240

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Шаблон для разметки						Исполнение	Масса*, кг			
	c	y ₁ = y ₉	y ₂ = y ₈	y ₃ = y ₇	y ₄ = y ₆	y ₅					
01	44	100	100	100	100	100	3	0,06			
02	56							0,09			
03	79							0,16			
04	101							0,18			
05	119							0,26			
06	179							101	102	103	0,41
07								100	100	100	0,40
08	239		101	103	106	107		0,85			
09			100	101	102	103		0,82			
10				100	100	100		0,79			
11	280		101	102	103	103		1,07			
12			100	100	100	100		1,04			
13	339		101	102	103	105		1,31			
14			100	101	102	103		1,30			

241

СТО 79814898 123-2009

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Условный проход		Размеры штуцера $DN_1 \times S_1$	e	e_1	g	g_1	h			
	штуцера DN_1	основного трубопровода DN									
15	125	350–500	133 × 6	14	18	7	7	10			
16		600–1200			17						
17	150	350, 400	159 × 6		20						
18		500			18						
19		600–1200			17						
20	200	400	220 × 7		15				19	10	10
21		500		21							
22		600, 700		20							
23		800–1200		19							
24		400	219 × 11	20		25	10		10		
25		500				22					
26		600–800				21					
27	900–1200	20									
28	250	400	273 × 11		20	30					
29		500				25					

242

СТО 79814898 123–2009

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Шаблон для разметки					Исполнение	Масса*, кг	
	c	У ₁ = У ₉	У ₂ = У ₈	У ₃ = У ₇	У ₄ = У ₆			У ₅
15	420	100	101	103	105	108	3	1,96
16			100	101	103	104		1,93
17	500		102	107	112	114		2,44
18				106	109	111		2,40
19			101	102	105	106		2,34
20	691		104	113	123	127	2	4,20
21			103	110	116	121	3	4,08
22			102	107	113	115		3,98
23			101	104	108	110		3,88
24			688	103	112	120		124
25	109				116	119	6,19	
26	102			107	112	114	6,07	
27	101	105		108	109	5,96		
28	858	105	111	125	140	146	2	8,97
29			110	121	132	137		8,65

243

СТО 79814898 123-2009

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Условный проход		Размеры штуцера $DN_1 \times S_1$	e	e ₁	g	g ₁	h
	штуцера DN_1	основного трубопровода DN						
30	250	600, 700	273 × 11	20	30	10	10	10
31		800, 900			27			
32		1000, 1200			26			
33	300	800	325 × 12	21	30			
34		900, 1000			29			
35		1200			27			
36	350	800	377 × 6	14	21	7	7	
37		900			20			
38		1000			19			
39		1200			18			
40	400	1000	426 × 8	16	24	8	8	
41		1200			23			
42	500		530 × 8		25			

244

СТО 79814898 123-2009

Окончание таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Шаблон для разметки						Исполнение	Масса*, кг	
	c	y ₁ = y ₉	y ₂ = y ₈	y ₃ = y ₇	y ₄ = y ₆	y ₅			
30	858	105	109	117	126	129	3	8,36	
31			108	114	121	123		8,15	
32			107	112	117	119		8,00	
33	1021	135	139	150	160	163		13,88	
34				147	156	159		13,70	
35			138	145	151	154		13,56	
36	1184		141	156	171	178		8,64	
37			140	154	167	173		8,51	
38				152	164	169		8,40	
39			139	149	159	163		8,23	
40	1338		141	156	172	178		13,00	
41			140	153	165	171		12,70	
42			143	163	183	192	16,95		
* Масса приведена для справок									

245

СТО 79814898 123-2009

3.1.1 Условное обозначение штуцера:

Примеры

1 Для трубопроводов, изготавливаемых по ПНАЭ Г-7-008 [1]

Штуцер для трубопровода группы В, с наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, DN 1200, с контролем сварного соединения для III категории по ПНАЭ Г-7-010 [6]

Штуцер В 325 х 12 – 1200 – III с 31 СТО 79814898 123–2009

то же, с контролем сварного соединения для II категории по ПНАЭ Г-7-010 [6]

Штуцер В 325 х 12 – 1200 – II с 31 СТО 79814898 123–2009

2 То же, для трубопроводов, изготавливаемых по НП-045 [2]

Штуцер П 325 х 12 – 1200 31 СТО 79814898 123–2009

3 То же, для трубопроводов, изготавливаемых по СНиП 3.05.05 [3]

Штуцер 325 х 12 – 1200 31 СТО 79814898 123–2009

4 То же, для трубопроводов, изготавливаемых по ПБ 03-585 [4]

Штуцер Т 325 х 12 – 1200 31 СТО 79814898 123–2009

(Измененная редакция, Изм. № 1)

3.2 Материал штуцеров – трубы по СТО 79814898 109 [7] (разделы 4 и 6).

3.2.1 Подкладное кольцо по СТО 79814898 118 [8].

3.3 Параметры применения штуцеров – по СТО 79814898 119 [9] и СТО 79814898 108 [5].

Для ответвлений трубопроводов группы В по ПНАЭ Г-7-008 [1] с рабочим давлением среды свыше 1,57 МПа (16 кгс/см²) и расчётной температурой свыше 100 °С штуцера применять не допускается.

3.4 Типы и размеры разделки кромки Г штуцера под сварку с трубопроводом, размеры D_k , S_k и l – по СТО 79814898 110 [10].

3.5 Отверстие в трубопроводе разметить по штуцеру.

3.6 Сварной шов штуцеров $DN \geq 350$, изготовленных из прямошовных труб, не должен располагаться на отрезках длиной y_1 и y_5 .

3.6.1 Сварной шов (швы) трубопровода $DN \geq 350$ может пересекать угловой сварной шов приварки к нему штуцера только в двух точках и, при этом, не должен располагаться в диаметральном сечении штуцера, проходящем через отрезки длиной y_1 и y_9 .

3.7 Приварку штуцера к трубопроводу выполнить в соответствии с СТО 79814898 110 [10].

3.8 Допускается приварка штуцеров к трубопроводу без подкладного кольца при условии обеспечения:

- для $DN_1 \leq 300$ – сквозного проплавления;

- для $DN_1 > 300$ – подварки корня шва.

3.9 При сварке штуцера $DN_1 \geq 89$ мм с трубопроводом без подкладного кольца до выполнения подварки корень шва удалить.

В случае приварки штуцера к трубопроводу на подкладном кольце, последнее удалить, корень шва зачистить $\sqrt{R_a 25}$.

3.10 До приварки штуцера к корпусу на штуцер нанести измерительную базу – линию на расстоянии h от края фаски (для $S_f \leq 3$ мм – от края кромки).

При контроле размеров углового шва измерительная база должна быть видимой на расстоянии не более 5 мм от края сварного шва.

Способ нанесения измерительной базы определяется ПТД предприятия-изготовителя.

3.11 Методы и объём контроля сварного соединения – в соответствии с СТО 79814898 108 [5].

3.11.1 Места сопряжения углового шва и продольных швов трубопровода $DN \geq 350$ мм и их участки длиной не менее 100 мм от точки сопряжения подвергнуть РГК.

3.12 Сварное стыковое соединение штуцера с трубопроводом – по СТО 79814898 110 [10].

3.13 Неуказанные предельные отклонения размеров – $\pm \frac{IT14}{2}$.

3.14 Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя, группу трубопровода по ПНАЭ Г-7-008 [1], наружный диаметр штуцера, толщину его стенки, условный проход трубопровода и обозначения: типоразмера штуцера и настоящего стандарта.

После приварки штуцера к трубопроводу и контроля углового сварного соединения, дополнительно маркировать категорию сварного соединения по ПНАЭ Г-7-010 [6].

3.15 Остальные технические требования – по СТО 79814898 108 [5].

Библиография

- [1] ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
- [2] НП-045-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии"
- [3] СНиП 3.05.05-84 Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
- [4] ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
- [5] СТО 79814898 108-2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²). Технические требования
- [6] ПНАЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля
- [7] СТО 79814898 109–2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²). Трубы и прокат. Сортамент
- [8] СТО 79814898 118–2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²). Кольца подкладные. Конструкция и размеры
- [9] СТО 79814898 119–2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²). Ответвления трубопроводов
- [10] СТО 79814898 110–2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²). Соединения сварные. Основные типы и размеры

ОКС 23.040.01

ОКП 69 3710

27.120.01

Ключевые слова: штуцеры для ответвлений, конструкция, размеры

(Изененная редакция, Изм. № 1)