

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный
институт промышленных зданий и сооружений
ОАО «ЦНИИпромзданий»

**НЕСУЩИЕ СТЕНЫ «ТАЛДОМ-ТЕРМО»
С КАРКАСОМ ИЗ ТЕРМОПРОФИЛЕЙ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ**


Рекомендации по проектированию

Шифр М25.3/02

ОАО «ДНИИпромзданий»

СОГЛАСОВАНО:


ООО «ТАЛДОМ-ПРОФИЛЬ»
Зам. директора


_____ Камынин С. В.

« 07 » 01 _____ 2003г.

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «ДНИИПРОМЗДАНИЙ»
Зам. генерального директора


_____ Еликин С. М.

« _____ » _____ 2003г.

**НЕСУЩИЕ СТЕНЫ «ТАЛДОМ-ТЕРМО»
С КАРКАСОМ ИЗ ТЕРМОПРОФИЛЕЙ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ**


Рекомендации по проектированию

Шифр М25.3/02

Зав. сектором стен

Гл. специалист

Гл. специалист



Смилянский Г. М.

Лукашевич Т.Н.

Гусева И.Т.

Москва 2003

Обозначение	Наименование	Стр.
М 25. 3 / 02 – ПЗ	Область применения	4
	1. Конструкция стен	4
	2. Нормы теплозащиты зданий и данные по необходимой толщине панели	5
	3. Наружная отделка стен	13
М 25. 3 / 02- 1	Схемы сопряжения стен и покрытия.	20
	Узлы 1...4	23
М.25. 3 / 02 – 2	Монтажная схема панелей. Узлы 5...7	29
М 25. 3 / 02 – 3	Монтажная схема установки теплоизоляции и внутренней обшивки. Узлы 8...10	32
М 25. 3 / 02 – 4	Облицовка стен профлистом ТП20-С(К). Фасад с вертикальным расположением листа. Схема обрешетки. Узлы 1...10	37
М 25. 3 / 02 – 5	Облицовка стен профлистом ТП20-С(К). Фасад с горизонтальным расположением листа. Схема обрешетки. Узлы 1...10	45
М 25. 3 / 02 – 6	Облицовка стен кассетами «Талдом – 1000». Фасад. Схемы обрешеток. Узлы 1...10	53
М 25. 3 / 02 – 7	Облицовка стен кассетами «Талдом – 2000». Фасад. Схемы обрешеток. Узлы 1...10	62
М 25. 3 / 02 – 8	Облицовка стен кирпичом. Фасад. Схема обрешетки. Узлы 1...10.	71
М 25. 3 / 02 – 9	Каркас панелей 1 и 2. Раскладка листов ГКЛ наружной обшивки. Узлы 1...13	79

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «Талдом - Профиль»					
М25.3 / 02					
Изм.	Кол.уч	Лист	Редок.	Подпись	Дата
Зав. сектор.	Смилянский			<i>[Подпись]</i>	
Гл. спец.	Гузеева			<i>[Подпись]</i>	
Гл. спец.	Лукашевич			<i>[Подпись]</i>	
Содержание				Стадия	Лист
				Р	1
				Листов	2
ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» Москва, 2003					

Обозначение	Наименование	Стр.
М 25. 3 / 02 – 10	Спецификация профилей конструкций	86
	Приложения:	
	1. Заключение по пожарной безопасности стен «Талдом – Термо».	90
	2. Техническое свидетельство на плиты «Нобасил М»	95
	3. Сертификат соответствия на плиты «Нобасил»	102
	4. Протокол сертификационных испытаний №52 плит «Нобасил М», НИИСФ, 2000 г.	103
	5. Сертификат пожарной безопасности на плиты «Нобасил 75»	106
	6. Гигиеническое заключение на плиты «Нобасил»	108
	7. Технические условия ТУ 5285-001-501864441-2000 на профили с трапециевидными гофрами	110
	8. Технические условия на кассеты фасадные «Талдом 1000/2000». ТУ 5285-002-50186441-2002	115
	9. НИИСФ. Протокол сертификационных испытаний № 328 от 30. 10. 2002 г. Заключение по теплофизическим характеристикам панелей наружных стен	121
	10. Рекомендации по устройству фундаментов	122
	11. Копия лицензии ЦНИИпромзданий на осуществление проектных работ.	123
	12. Копия лицензии ЦНИИпромзданий на разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	126

Взам. Инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Чедок	Подпись	Дата

1.5. Степень агрессивного воздействия атмосферы воздуха – неагрессивная или слабо агрессивная.

1.6. Разработаны конструкции стен с разными видами отделки фасадов, в частности

- отделкой профилированным листом с лакокрасочным покрытием марки ТП 20-С (К) с вариантами горизонтального и вертикального расположения гофров;
- отделкой стальными кассетами «Талдом – 1000» и «Талдом – 2000»;
- кладкой из лицевого кирпича толщиной 60 мм. Возможно применение сайдинга (стального и винилового) и искусственного камня

2. КОНСТРУКЦИЯ СТЕН

2.1. Собственно стена включает каркас из холодноформованных стальных профилей, обшивки со стороны помещения из 2-х слоев ГКЛ, пароизоляцию, минераловатные плиты (МВП), располагаемые в полости каркаса, наружную обшивку из ГКЛ и защитно-декоративный слой той или иной конструкции.

2.2. Стены могут собираться поэлементно непосредственно на соответствующе выполненном фундаменте или предварительно изготавливаться в виде панелей той или иной готовности (например, на стройплощадке на участке предварительной сборки), а затем монтироваться с последующей доделкой.

Принятое решение предусматривает именно этот вариант, когда стены монтируют из панелей, включающих стальной каркас и наружную обшивку. Затем изнутри устанавливаются минераловатные плиты теплоизоляции, необходимые дополнительные элементы, например, для соединения панелей с балками чердачного перекрытия, и внутренняя обшивка. Последним выполняется защитно-декоративный слой стены.

2.3. Каркас состоит из термопрофилей RY и SKY фирмы «Линдаб». Материал конструкции каркаса – тонколистовая сталь по стандарту EN10147 марки SUB 350: предел текучести/предел прочности 350/420 Н/мм², предел удлинения- 16%; цинкование горячим способом с расходом цинка 275 г/м² с нормальной чистотой поверхности (отделка МА). Такая защита обеспечивает создание защитного слоя толщиной 20 мкм с долговечностью, по данным фирмы-изготовителя, около 100 лет.

Взам. Инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ООО «Талдом - Профиль»
М25. 3 / 02 – ПЗ

Лист
2

Приняты профили высотой сечения 150 и 200 мм из полосы толщиной 0,7 и 1,2 мм. Форма поперечника – швеллер с перфорацией рядами продольных просечек.

Торцы стоек перед монтажом укрепляются элементами жесткости (марка М22, докум. 10), образующими прокладку между торцом стойки и горизонтальной обвязкой панели.

Все стойки располагают с шагом 600 мм (по стенкам профилей), кроме стоек у торцов панелей, имеющих привязку 595 или 590мм. Образующийся вертикальный шов шириной 10 мм служит для размещения полок торцевых элементов жесткости стоек и образования полости для уплотнения шва между соседними панелями. Единый шаг 600 мм позволяет применять для изоляции МВП одинаковой длины для обеспечения их плотного примыкания к стойкам.

2.4. Несущая способность стоек панелей под действием центральной приложенной нагрузки от покрытия при условии, что обе полки профиля развязаны обшивками из ГКЛ с шагом крепежных шурупов 200 мм, определена по программе « Dimstad » фирмы «Линдаб», и приведена в таблице 1.

2.5. Верхняя (SKY) и нижняя (SKIP) горизонтальные обвязки стальных рам панелей выполнены из полосы толщиной 1,2 мм; нижняя обвязка имеет по нижней плоскости уплотняющую прокладку из пенополиэтилена толщиной 10 мм.

Вертикальные стойки из профиля RY. Крайние стойки основной рамы, стойки у проемов и все стойки, несущие нагрузку от стропильных конструкций покрытия, выполняются из полосы толщиной 1,2 мм; промежуточные стойки- из полосы толщиной 0,7 мм.

Оконные и дверные проемы рекомендуется принимать шириной до 1,2м, т.к. в этом случае не требуется дополнительного усиления конструкции перемычки, выполненной из профиля SKY.

2.6. Сочетание стоек, обвязок и элементов обрамления проемов образует стальную раму панели, элементы которой соединяют специальными самосверлящими винтами диаметром 4,2 или 4,8 мм, фирмы SFS Intec (Швейцария).

Нижнюю обвязку рамы крепят к бетонному фундаменту распорными

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №						ООО «Талдом - Профиль» М25. 3 / 02 – ПЗ	Лист
									3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Расчетная центрально приложенная
нагрузка на стойку

Таблица 1

Высота стойки, м	Сечение стойки	Расчетная продольная нагрузка, кН, при поперечной нагрузке, кН					
		0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
3,3	RY 150 / 0,7	15,1	11,45	7,35	3,25	0	-
	RY 150 / 1,2	39,2	38,0	33,8	29,7	25,6	21,4
	RY 150 / 1,5	46,1	46,1	43,5	39,2	34,9	30,6
	RY 200 / 0,7	15,05	12,55	9,6	6,6	3,6	0,65
	RY 200 / 1,2	39,2	39,2	36,2	33,3	30,3	27,4
	RY 200 / 1,5	46,1	46,1	46,0	43,0	40,1	37,1
3,6	RY 150 / 0,7	15,0	10,7	5,8	0,9	-	-
	RY 150 / 1,2	39,2	37,2	32,3	27,3	22,4	17,5
	RY 150 / 1,5	46,1	46,0	41,9	36,8	31,7	26,6
	RY 200 / 0,7	15,05	12,0	8,45	4,9	1,4	-
	RY 200 / 1,2	39,2	38,6	35,1	31,6	28,1	24,6
	RY 200 / 1,5	46,1	46,1	45,0	41,4	37,8	34,3
4,2	RY 150 / 0,7	15,05	8,6	2,3	-	-	-
	RY 150 / 1,2	39,2	35,4	28,7	22	15,3	8,6
	RY 150 / 1,5	46,1	45,2	38,2	31,3	24,4	17,4
	RY 200 / 0,7	15,05	10,75	5,9	1,1	-	-
	RY 200 / 1,2	39,2	37,3	32,6	27,9	23,1	18,3
	RY 200 / 1,5	46,1	46,1	42,4	37,6	32,8	27,9

Гл. специалист

Капустин К. А.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №

Изм.	Колуч	Лист	Недок	Подпись	Дата

ООО «Талдом – Профиль»

М 25.3 / 02 - ПЗ

Лист

4

анкерами, например, марки HSAT-M6x75 через шайбу 40x40x3 мм.
Возможно применение других анкеров.

Анкера устанавливаются у углов рамы панели и у стоек каркаса с шагом 1200 мм. Усилие вырыва из бетона М300 – 320 кг.

2.7. Область применения винтов и разрушающие нагрузки, по данным фирмы, даны в таблице 2...5. Коэффициент запаса в расчетах рекомендуется принимать равным 3.

2.8. Устойчивость элементов каждой панели в ее плоскости обеспечивают постановкой по наружной плоскости каркаса в его глухих участках панели (шириной 1,8 м) связей из полосы 0,7x25 мм, закрепляемых ко всем стойкам связуемого участка панели самосверлящими винтами SL3 – F.

2.9. Здания выполняются шириной до 8,4м и длиной до 75...90м. Несмещаемость верхнего пояса стен из их плоскости является необходимым условием их устойчивости и, т.о., нормальной работы конструкции здания. В таблице 6 приведена расчетная поперечная ветровая нагрузка на верхнюю обвязку панелей и соответствующий шаг поперечных стен, при котором верхние опоры стоек можно считать несмещаемыми (стр.155 «Roof-Wall catalog 2000»).

Таблица 6

Предельная поперечная нагрузка (расчетная)
на верхнюю обвязку панели

Шаг поперечных стен, м	Погонная нагрузка, кг/пог.м, при сечении обвязки			
	150x1,2	150x1,5	200x1,2	200x1,5
3,0	100	150	200	265
3,6	80	110	140	215
4,2	60	100	125	185

При большем шаге внутренних поперечных стен или вообще их отсутствии устойчивость стен обеспечивается постановкой горизонтальных связей по их верху (точнее, по низу балок чердачного перекрытия) в соответствии со схемой в документе 1.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ООО «Талдом - Профиль»
М25. 3 / 02 – ПЗ

Лист

5

Таблица 2

Характеристика винтов SL 3 - F ; SL 4 - F

Полная марка	Диаметр, мм	Длина, мм	Размер головки, мм	Наибольшая глубина сверления, мм	Толщина соединяемого пакета, мм
SL 3 - F - 4,2 x 15	4,2	15	6 x 6 x 1	3	1,4...2,7
SL 4 - F - 4,8 x 16	4,8	16	6 x 6 x 1	4	2,7...4,0

Таблица 3

Область применения винтов SL 3 - F и SL 4 - F

(по данным SFS , факс "SFS INTEC" от 17.09.02г.)

Толщина верхнего листа, мм	Толщина нижнего листа, мм				
	0,7	1,0	1,2	1,5	2,0
0,7	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL3-F
1,0	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL4-F
1,2	SL3-F	SL3-F	SL3-F	SL3-F SL4-F	SL4-F
1,5			SL4-F	SL4-F	SL4-F
2,0	SL4-F	SL4-F	SL4-F	SL4-F	SL4-F

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № годл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подпись	Дата

ООО «Талдом – Профиль»
М 25.3 / 02 - ПЗ

Лист

6

Таблица 4

Предельное усилие среза, Н

Толщина верхнего листа, мм	Толщина нижнего листа, мм				
	0,7	1,0	1,2	1,5	2,0
0,7	SL3-F 2100	SL3-F 2600	SL3-F 2950	SL3-F 3400	SL3-F 4200
1,0	SL3-F 2600	SL3-F 3100	SL3-F 3400	SL3-F 3850	SL4-F 4650
1,2	SL3-F 2950	SL3-F 3400	SL3-F 3700	SL3-F 4200 SL4-F 4200	SL4-F 4960
1,5			SL4-F 4200	SL4-F 4960	SL4-F 5430
2,0	SL4-F 4200	SL4-F 4650	SL4-F 4960	SL4-F 5430	SL4-F 6200

Таблица 5

Предельное усилие вырыва, Н

Толщина верхнего листа, мм	Толщина нижнего листа, мм				
	0,7	1,0	1,2	1,5	2,0
0,7	SL3-F 830	SL3-F 1100	SL3-F 1100	SL3-F 1100	SL3-F 1500
1,0	SL3-F ~ 550*	SL3-F ~ 550*	SL3-F ~ 550*	SL3-F ~ 550*	SL4-F 2700
1,2	SL3-F ~ 550*	SL3-F ~ 550*	SL3-F ~ 550*	SL3-F ~ 550* SL4-F 2200	SL4-F 2200
1,5			SL4-F 1900	SL4-F 1900	SL4-F 1900
2,0	SL4-F 800	SL4-F 1000	SL4-F 1000	SL4-F 1000	SL4-F 1000

K = 3, коэффициент запаса

*Среднее арифметическое значение

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №						Лист
			ООО «Талдом – Профиль» М 25.3 / 02 - ПЗ					
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подпись	Дата			

2.10. В качестве теплоизоляционного материала приняты минераловатные плиты марки «Нобасил М» плотностью 75 кг/м^3 по Техническому свидетельству Госстроя России № ТС-07-0558-02 от 05.08.02. Основные показатели плит даны в таблице 7.

Таблица 7.

№ п/п	Наименование показателя	Един. измер.	Значение
1	Плотность	кг/м^3	75
2	Прочность на сжатие при 10% деформации	кПа	6
3	Теплопроводность расчетная при 298°К	Вт/(м.К)	0,034
4	Теплопроводность при условиях эксплуатации А	Вт/(м.К)	0,041
5	То же , при условии эксплуатации Б	Вт/(м.К)	0,044
6	Влажность по массе, не более	%	0,5
7	Содержание органических веществ по массе, не более	%	2,5
8	Паропроницаемость, не менее	мг/(м.ч.Па)	0,35
9	Сжимаемость, не более	%	2,2

Плиты относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244-94. Размеры плит (мм) : длина 1000; 1500 и 2000 ($\pm 1\%$), ширина 500; 600 ($\pm 1\%$), толщина 40...250 (+5; -1 мм) с интервалом 10 мм. По согласованию с потребителем поставляются плиты других размеров.

Плиты теплоизоляции целесообразно устанавливать в два слоя, например, при толщине панели 150 мм – (50+100)мм, при толщине 200мм - (100+100) мм, что упрощает заводку плит и обеспечивает возможность перевязки слоев.

Возможно применение и сочетание плит других толщин. Вдоль вертикальных кромок плит в 40 (46) мм от кромки выполняются надрезы глубиной 15 мм для обеспечения плотного прилегания плит к отбортовкам профиля стойки при их заводке в каркас.

2.11. В качестве обшивок применяются гипсокартонные листы по ГОСТ 6266-97 группы А толщиной 9,5 мм:

для наружной обшивки – один слой из влагостойкого листа ГКЛВ с прямой кромкой (ГКЛВ-А-ПК);

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инов. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ООО «Талдом - Профиль»
М25. 3 / 02 – ПЗ

Лист

8

для 1-го слоя двухслойной внутренней обшивки – обычный лист с прямой кромкой (ГКЛ-А-ПК);

для 2-го слоя внутренней обшивки (выходящего в помещение) – обычный лист с утоненной лицевой кромкой (ГКЛ-А-УК). Основная длина листов из условий удобства транспортировки и монтажа – 2500 мм, масса листов – 9,5 кг/м².

Между листами внутренней обшивки в качестве паробарьера укладывается полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354-82 толщиной 0,13 мм.

Соединение соседних полотнищ пленки – нахлесткой 200 мм. Пленка выпускается по всем четырем кромкам панели. Для ее надежного соединения с изоляцией пола, потолка и в углах стык проклеивается клейкой лентой.

2.12. К каркасу лист крепят прокалывающими или самосверлящими шурупами диаметром 4,2 или 4,8 мм с головкой впотай, например, фирмы «Тиги-Кнауф». Длина шурупов для крепления однослойной обшивки и первого слоя двухслойной внутренней обшивки – 25 мм, второго (наружного) слоя двухслойной обшивки – 45 мм; шаг шурупов 200 мм; в двухслойных обшивках шаг шурупов крепления 1-го слоя может быть увеличен до 600 мм, если монтаж обоих слоев выполняют в один день.

При двойной обшивке листы второго слоя ставят со смещением вертикального шва на пол-листа, т.е. на 600 мм. Горизонтальные стыки также устраивают в разбежку. Поперечные стыки листов наружной обшивки и первого слоя внутренней обшивки соединяют на шурупах к подкладкам из оцинкованной полосы 0,7 x 60мм.

2.13. Для заделки стыков между листами с кромками УК рекомендуется шпаклевка «Унифлот» или «Фугенфюллер» (ТУ 5745-011-04001508) на основе гипсового вяжущего и спецдобавок. Шпаклевка применяется в комплексе с армирующей лентой из качественной бумаги или стекловолокна с перфорацией или без нее. После проклейки зашпаклеванного шва лентой на нее наносят накрывочный слой из состава «Финиш – паста».

С торцевых кромок листов у их поперечного стыка предварительно кромочным рубанком под углом 22° снимается фаска шириной 5-6 мм, которая потом заделывается аналогично сказанному выше.

Низ внутренней обшивки панели на толщину пола и 150...200 мм примыкающей полосы подготовки пола выполнить с гидроизоляцией.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. Изн. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО «Талдом - Профиль»
М25. 3 / 02 – ПЗ

Лист

9

3. НОРМЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И ДАННЫЕ ПО НЕОБХОДИМОЙ ТОЛЩИНЕ ПАНЕЛЕЙ

3.1. Минимально допустимое сопротивление теплопередаче стен и покрытий для зданий различного назначения и разных климатических условий регламентировано СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», 1998 г.

Степень теплозащиты зависит от числа градусо-суток отопительного периода, определяемого по данным главы СНиП 23-01-99 «Стоительная климатология», и назначения здания.

3.2. В соответствии с таблицей 16 главы СНиП II-3-79* по назначению здания образуют 3 группы:

1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты;
2. Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным и мокрым режимом;
3. Производственные здания с сухим и нормальным режимом.

В зависимости от значения показателя градусо-суток отопительного периода нормировано минимально допустимое сопротивление теплопередаче стены.

3.3. В таблице 8 для всех областных и республиканских центров страны и указанных выше групп зданий приведено значение необходимого минимального сопротивления теплопередаче стены.

3.4. Значения величины приведенного сопротивления теплопередаче панелей разной высоты и толщины определены на основании исследований НИИСФ «Заключение по теплофизическим характеристикам панелей», (Приложение 9) и приведены в таблице 9 для теплоизоляции «Нобасил М» плотности 75 кг/м^3 с расчетными значениями: $\lambda_A = 0,041 \text{ Вт/(м}^\circ\text{C)}$ и $\lambda_B = 0,044 \text{ Вт/(м}^\circ\text{C)}$ (ГО № 558-02, табл.4). При расчете принят наиболее распространенный вариант поочередного расположения стоек – из листа 0,7 мм и 1,2 мм через 600 мм.

Таблица 9

Высота панели, м	Приведенное сопротивление теплопередаче, $R_0^{\text{пр}}$, $\text{м}^2 \cdot \text{C}/\text{Вт}$, для панелей толщиной, мм					
	150		200		200+50*	
	Условия эксплуатации (Прил. 2 СНиП II-3-79*)					
	А	Б	А	Б	А	Б
3,3	3,46	3,23	3,88	3,63	5,1	4,77
3,6	3,56	3,32	4,00	3,73	5,22	4,87
4,2	3,72	3,46	4,17	3,90	5,39	5,04

* См. докум. –3, узел 10.1

Взам. Инв. №	Инв. № подл.	Подпись и дата							Лист
									10
		ООО «Талдом - Профиль»							
		М25. 3 / 02 – ПЗ							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Таблица 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплуатации	ГСОП	Тип помещения	R_0^{TP} , $2.0^{\circ}C/Вт$
1	Архангельск	Б	6180	1	3,58
		Б	5670	2	2,90
		Б		3	2,13
2	Астрахань	А	3200	1	2,52
		А		2	2,08
		А		3	1,64
3	Анадырь	Б	9500	1	4,72
		Б	8900	2	3,87
		Б		3	2,76
4	Барнаул	А	6120	1	3,54
		А	5680	2	2,90
		А		3	2,13
5	Белгород	А	3800	1	2,73
		А		2	2,32
		А		3	1,76
6	Благовещенск	Б	6680	1	3,74
		А	6240	2	3,07
		А		3	2,23
7	Брянск	Б	4160	1	2,85
		А		2	2,45
		А		3	1,83
8	Волгоград	А	3600	1	2,66
		А		2	2,24
		А		3	1,72
9	Вологда	Б	5570	1	3,35
		А	5100	2	2,73
		А		3	2,02
10	Воронеж	А	4140	1	2,85
		А		2	2,44
		А		3	1,83
11	Владимир	Б	4580	1	3,00
		А		2	2,57
		А		3	1,91
12	Владивосток	Б	4300	1	2,90
		Б		2	2,46
		Б		3	1,86
13	Владикавказ	А	3060	1	2,47
		А		2	2,02
		А		3	1,61
14	Грозный	Б	2750	1	2,36
		А		2	1,82
		А		3	1,55

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО «Талдом – Профиль»

М25.3 / 02 – ПЗ

Лист

11

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплуатации	ГСОП	Тип помещения	R_0^{TP} , м ² ·°С/Вт
15	Екатеринбург	А	5980	1	3,49
		А	5520	2	2,85
		А		3	2,10
16	Иваново	Б	4800	1	3,08
		А		2	2,64
		А		3	1,96
17	Игарка	Б	9660	1	4,78
		А	9100	2	3,93
		А		3	2,82
18	Иркутск	А	6840	1	3,79
		А	6400	2	3,12
		А		3	2,28
19	Ижевск	Б	5680	1	3,39
		А	5250	2	2,77
		А		3	2,05
20	Йошкар-Ола	Б	5520	1	3,33
		А	5080	2	2,43
		А		3	2,01
21	Казань	Б	5420	1	3,30
		А	5000	2	2,70
		А		3	2,00
22	Калининград	Б	3260	1	2,54
		Б		2	2,10
		Б		3	1,65
23	Калуга	Б	4400	1	2,94
		А		2	2,52
		А		3	1,88
24	Кемерово	А	6540	1	3,69
		А	6080	2	3,02
		А		3	2,21
25	Вятка	Б	5870	1	3,45
		А	5400	2	2,82
		А		3	2,08
26	Кострома	Б	5300	1	3,25
		А	4860	2	2,66
		А		3	1,97
27	Краснодар	А	2400	1	2,24
		А		2	1,76
		А		3	1,48
28	Красноярск	А	6340	1	3,62
		А	5880	2	2,96
		А		3	2,18

ООО «Талдом - Профиль»
М25.3 / 02 - ПЗ

Лист

12

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата
------	-------	------	------	---------	------

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплуатации	ГСОП	Тип помещения	R_0^{TP} , $M^2 \cdot C/Вт$
29	Курган	А	6000	1	3,50
		А	5550	2	2,86
		А		3	2,11
30	Курск	Б	4040	1	2,80
		А		2	2,41
		А		3	1,80
31	Кызыл	А	7880	1	4,16
		А	7430	2	3,43
		А		3	2,48
32	Липецк	А	4330	1	2,91
		А		2	2,50
		А		3	1,86
33	Магадан	Б	7800	1	4,13
		А	7230	2	3,37
		А		3	2,44
34	Махачкала	А	2260	1	2,19
		А		2	1,68
		А		3	1,45
35	Москва	Б	5027	1	3,16
		А	4600	2	2,58
		А		3	1,92
36	Мурманск	Б	5830	1	3,44
		Б		2	2,95
		Б		3	2,17
37	Нальчик	Б	2950	1	2,43
		А		2	1,98
		А		3	1,59
38	Нижний Новгород	Б	5200	1	3,22
		А	4750	2	2,63
		А		3	1,95
39	Новгород	Б	4500	1	2,97
		А		2	2,55
		А		3	1,60
40	Новосибирск	А	6600	1	3,71
		А	6150	2	3,01
		А		3	2,23
41	Омск	А	6300	1	3,60
		А	5840	2	2,95
		А		3	2,17
42	Оренбург	А	5300	1	3,25
		А	4900	2	2,67
		А		3	1,98

Изн. № подл.	Взам. Изв. №
	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
------	--------	------	-------	---------	------

ООО «Талдом – Профиль»
М25.3 / 02 - ПЗ

Лист

13

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплу- атации	ГСОП	Тип по- меще- ния	R_0^{TP} , $m^2 \cdot 0C/Вт$
43	Орел	Б	4250	1	2,88
		А		2	2,47
		А		3	1,85
44	Пенза	А	4660	1	3,03
		А		2	2,60
		А		3	1,93
45	Пермь	Б	5950	1	3,48
		А	5500	2	2,85
		А		3	2,10
46	Петропавловск - Камчатский	Б	4250	1	2,89
		Б		2	2,47
		Б		3	1,85
47	Петрозаводск	Б	5060	1	3,17
		А		2	2,72
		А		3	2,01
48	Псков	Б	4160	1	2,86
		А		2	2,45
		А		3	1,83
49	Ростов – на - Дону	А	3180	1	2,51
		А		2	2,77
		А		3	1,64
50	Рязань	Б	4480	1	2,97
		А		2	2,54
		А		3	1,90
51	Самара	А	4710	1	3,05
		А		2	2,61
		А		3	1,94
52	Санкт - Петербург	Б	4360	1	2,93
		А		2	2,51
		А		3	1,87
53	Саранск	А	4700	1	3,05
		А		2	2,61
		А		3	1,94
54	Саратов	А	4370	1	2,93
		А		2	2,51
		А		3	1,87
55	Салехард	Б	9170	1	4,61
		А	8590	2	3,78
		А		3	2,72
56	Смоленск	Б	4400	1	2,94
		А		2	2,54
		А		3	1,88

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №				
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док

ООО «Талдом – Профиль»
М25.3 / 02 - ПЗ

Лист

14

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплуатации	ГСОП	Тип помещения	$R_0^{пр},$ $м^2 \cdot 0C/Вт$
57	Ставрополь	А	2880	1	2,41
		А		2	1,95
		А		3	1,58
58	Сыктывкар	Б	6320	1	3,62
		А	5830	2	2,96
		А		3	2,18
59	Тамбов	А	4370	1	2,93
		А		2	2,51
		А		3	1,87
60	Тверь	Б	4580	1	3,00
		А		2	2,57
		А		3	1,92
61	Томск	Б	6700	1	3,75
		А	6230	2	3,07
		А		3	2,25
62	Тула	Б	4350	1	2,91
		А		2	2,50
		А		3	1,86
63	Тюмень	А	6120	1	3,54
		А	5670	2	2,90
		А		3	2,13
64	Ульяновск	А	5400	1	3,29
		А	4960	2	2,69
		А		3	1,99
65	Улан - Уде	А	7200	1	3,97
		А	6830	2	3,22
		А		3	2,35
66	Уфа	А	5520	1	3,33
		А	5100	2	2,73
		А		3	2,02
67	Хабаровск	Б	6200	1	3,57
		А	5760	2	2,93
		А		3	2,15
68	Чебоксары	Б	5400	1	3,29
		А	5000	2	2,70
		А		3	2,00
69	Челябинск	А	5800	1	3,43
		А	5350	2	2,81
		А		3	2,07
70	Чита	А	7600	1	4,06
		А	7120	2	3,34
		А		3	2,42

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №

ООО «Талдом – Профиль»						Лист
М25.3 / 02 - ПЗ						
Изм.	Колуч	Лист	Медок	Подпись	Дата	15

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплуатации	ГСОП	Тип помещения	R_0^p , м ² ·°С/Вт
71	Элиста	А	3320	1	2,56
		А		2	2,13
		А		3	1,66
72	Южно - Сахалинск	Б	5130	1	3,20
		Б		2	2,74
		Б		3	2,03
73	Якутск	А	10400	1	4,91
		А	9900	2	4,17
		А		3	2,96
74	Ярославль	Б	5300	1	3,26
		А	4860	2	2,66
		А		3	1,97

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №					ООО «Талдом – Профиль» М25.3 / 02 - ПЗ	Лист
								16
Изм.	Коп.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			

3.5. Для конкретного географического пункта, вида здания и условий эксплуатации (А или Б) определяется необходимое R_o^{TP} . Затем по таблице 9 определяется толщина панели с R_o^{TP} не менее требуемого по таблице 8.

4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН

Стены выполняют, как правило, с одним из следующих видов отделки, а именно:

- керамическими изделиями,
- профлистом с полимерным покрытием с вертикальным или горизонтальным расположением гофр,
- из стальных кассет.

Во всех случаях целесообразно создание между стеной и декоративным экраном вентилируемой прослойки шириной около 40 мм.

4.1. Отделка крашеным профлистом (докум. –4 и –5).

Для отделки рекомендуется профлист ПП20–С(К) по ТУ 5285-001-50186441-00. До износа существующих валков ООО «Талдом – Профиль» будет поставлять незначительно отличающийся профиль ПП20-1080-0,5 (см. докум. 10).

Лист может изготавливаться из стали с полимерным покрытием поставки Швеции, Германии, Финляндии или России (НЛМК – Новолипецкий завод).

В первом случае применяют сталь марки “Ragal”. Наименование цветов и их марки даны в приложении 7. Возможность поставки финской крашеной стали определенного цвета (лицевой поверхности) согласовывается с ее изготовителем. Внутренняя сторона листов всегда имеет грунтовочное покрытие.

На Новолипецком заводе окрашивается рулонная сталь С235 (ГОСТ 27772-88). Полимерные покрытия, используемые Новолипецким заводом, приведены в таблице 4 ТС –07-0440-2001 Госстроя России. В этом случае также речь идет о лицевой поверхности; внутренняя сторона имеет грунтовочное покрытие.

Лист экрана крепят самосверлящими винтами к обрешетке из Z-образного профиля, располагаемого по стойкам панели (при горизонтальном расположении гофров экрана) или к горизонтальной обрешетке, закрепленной к тем же стойкам с шагом 900... 1000 мм.

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№доку	Подпись	Дата

ООО «Талдом - Профиль»
М25. 3 / 02 – ПЗ

Лист

17

4.2. Отделка кассетами «Талдом1000/2000» (докум. –6 и –7).

Отделочным слоем стен в этом случае служат стальные кассеты по ТУ 5285-002-50186441-02, изготавливаемые предприятием ООО «Талдом – Профиль» из оцинкованного и окрашенного стального листа толщиной 1-1,2мм (см. выпуск «Конструкция вентилируемых стен с экраном из кассет «Талдом 1000/2000». Рекомендации по проектированию. Шифр М25.54/01, Москва, 2002г.).

Кассета «Талдом 1000» имеет гладкое прямоугольное поле с отбортовкой под 90° всех 4-х сторон, которые заканчиваются отогнутыми наружу фланцами. Ширина отбортовки (глубина шва между кассетами) – 20 мм, ширина шва также 20 мм. Кассеты имеют полимерное покрытие, отечественное или зарубежное (см. выше). По фланцам каждая кассета имеет 2 или 3 (в зависимости от размера) отверстия для крепления к обрешетке самосверлящим винтами.

Кассета «Талдом 2000» имеет отбортовку верхней и нижней кромки и крепится только к по верхней кромке. Нижняя кромка кассеты очередного горизонтального ряда удерживается специальным пазом кассеты нижнего ряда.

Для отделки стены устраивают горизонтальную обрешетку из шляпных профилей ВО50 с шагом 900-1000 мм с креплением их к стойкам стены, на которые крепят вертикальную обрешетку из шляпного профиля ВО80 и ВО50.

Шаг этой обрешетки зависит от размера кассет и не может превышать 700мм.

По этой обрешетке на самосверлящих винтах монтируют с нижнего угла стены по горизонтали и вертикали собственно кассеты. Размер кассет определяется проектом с учетом размеров и рисунка проемов окон и дверей.

4.3. Отделка керамическими изделиями (докум. –8).

Рассмотрено применение изделий, изготавливаемых ОАО «Голицинский керамический завод» (тел. 598-24-23) по ТУ 5741-022-05073771-02, и представляющих собой лицевой кирпич половинной ширины (60мм). Изделия дырчатые с шириной пустот не более 20 мм и толщиной наружных стенок не менее 12мм., высота изделия 65 мм, длина-250 и 125 мм. Изделия выпускаются разных расцветок, в том числе светло-соломенной, абрикосовой, коричневой, терракотовой и др.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №						ООО «Талдом - Профиль» М25. 3 / 02 – ПЗ	Лист
									18
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Марка изделий по прочности 100-175, по морозостойкости Мрз35. Кладку ведут на цементно-песчаном растворе М100 и крепят петлями из оцинкованной стали к стойкам стены (через 600 мм по горизонтали и 750 мм по вертикали). В швах с петлями укладывают продольную арматуру \varnothing 3 мм. Над проемами укладывают стальные перемычки из оцинкованного уголка с опиранием их на простенки и креплением к основной стене. С фасадной стороны швы расширяют. Пространство между экраном и основной стеной вентилируется через проемы в нижней части экрана и зазор над карнизом.


4.4. Элементы обрамления фасадов здания и комплектующих изделий для отделки наружных стен приведены в документе –10.

4.5. Для вентиляции чердачного пространства фронтоны торцевых стен должны иметь жалюзийную решетку площадью 0,7-0,8 м² или проем, затянутый оцинкованной сеткой с ячейкой не более 20 x 20 мм.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	ООО «Талдом - Профиль» М25. 3 / 02 – ПЗ			

Схема стеновых панелей и стропильных ферм

Схема балок покрытия и горизонтальных связей

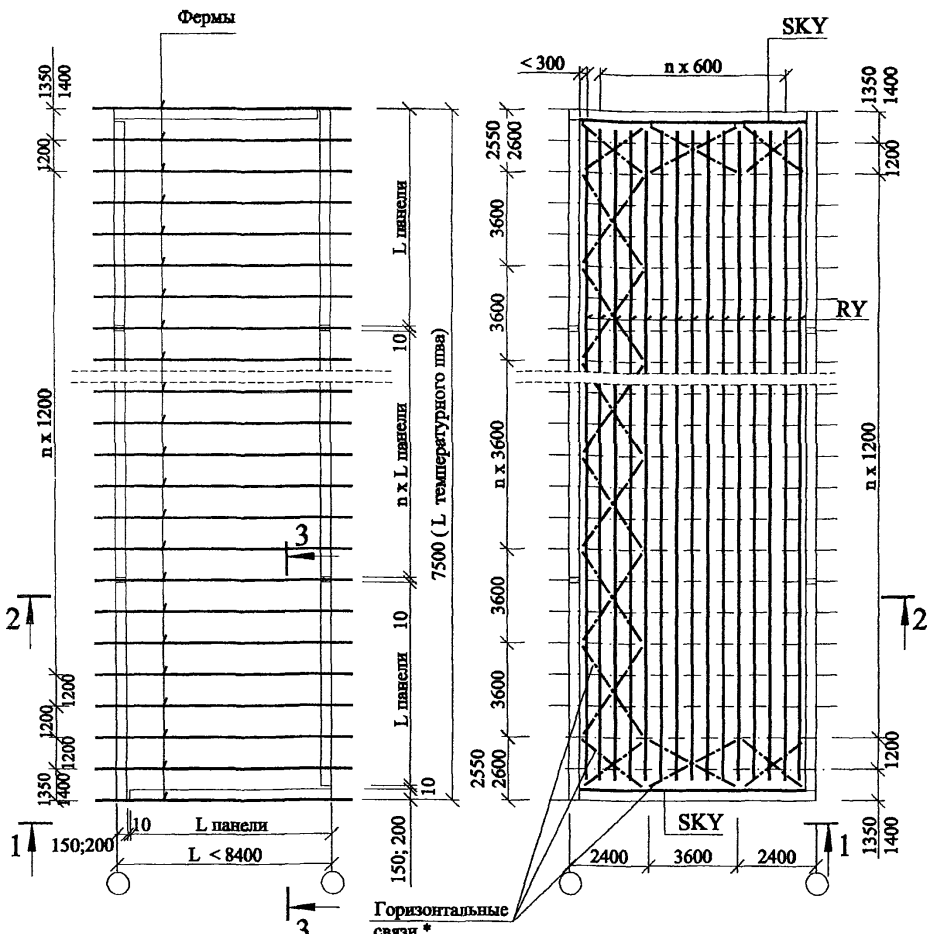

Горизонтальные связи *

* Горизонтальные продольные связи из полосы 0,7 x 25 устанавливаются при отсутствии промежуточных стен - см. ПЗ
Панели разработаны в документе -9.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Езам. вкл. №


Изм.	Кол.уч	Лист	Медок.	Подпись	Дата
Зав. сектор.	Смилянский			<i>Смилянский</i>	
Глав. спец.	Гузеева			<i>Гузеева</i>	
Глав. спец.	Лукашевич			<i>Лукашевич</i>	

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 1


Схемы сопряжения стен и покрытия.
Узлы 1...4

Стадия	Лист	Листов
	1	6
ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва, 2003		


1 - 1
(Наружная обшивка каркаса
уловно не показана)

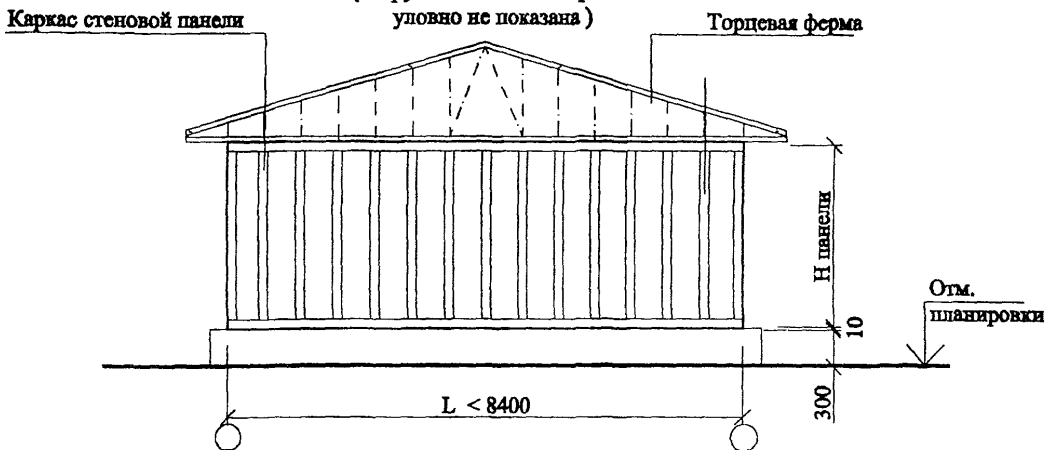

2 - 2

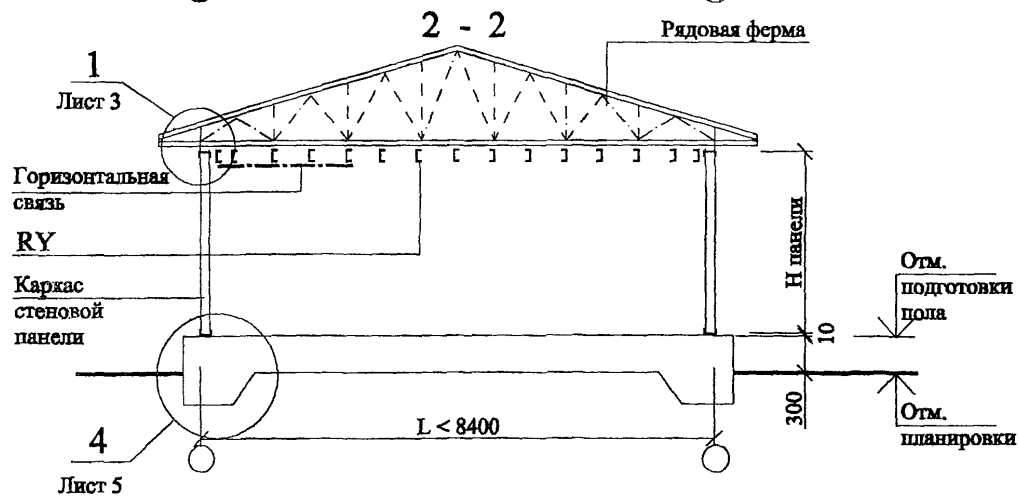



3 - 3

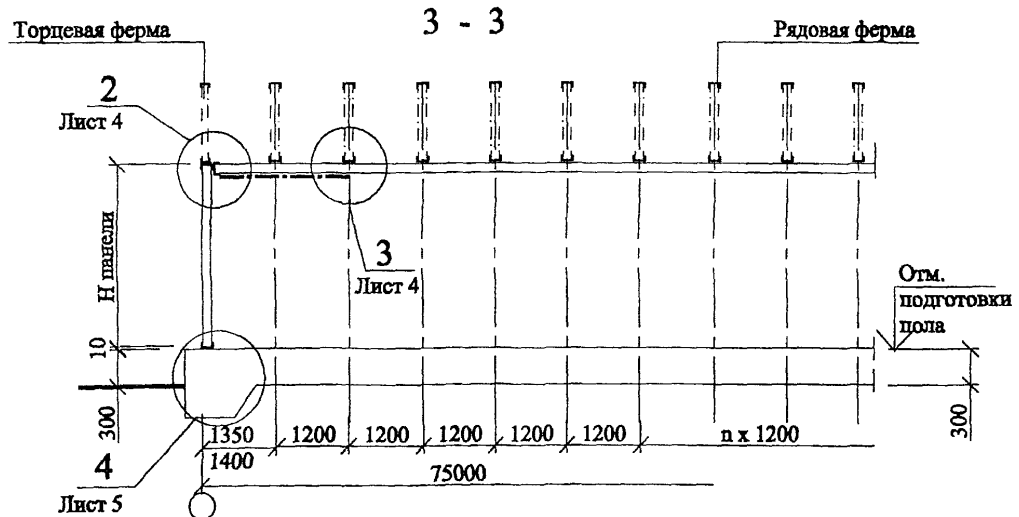

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02 - 1

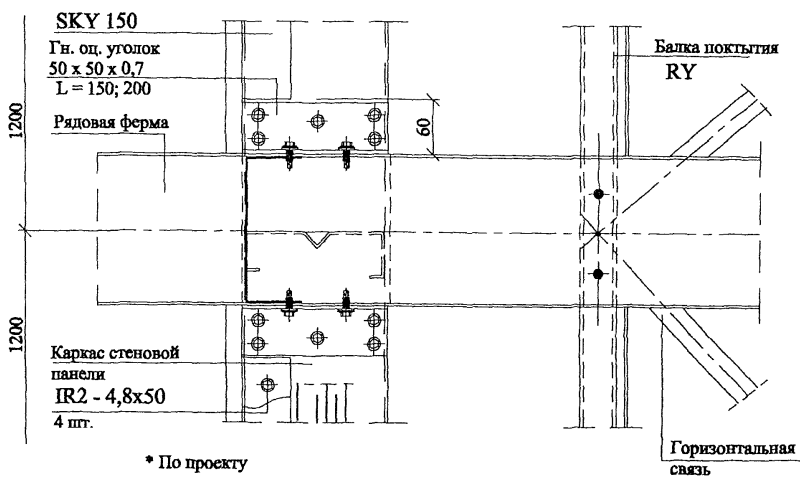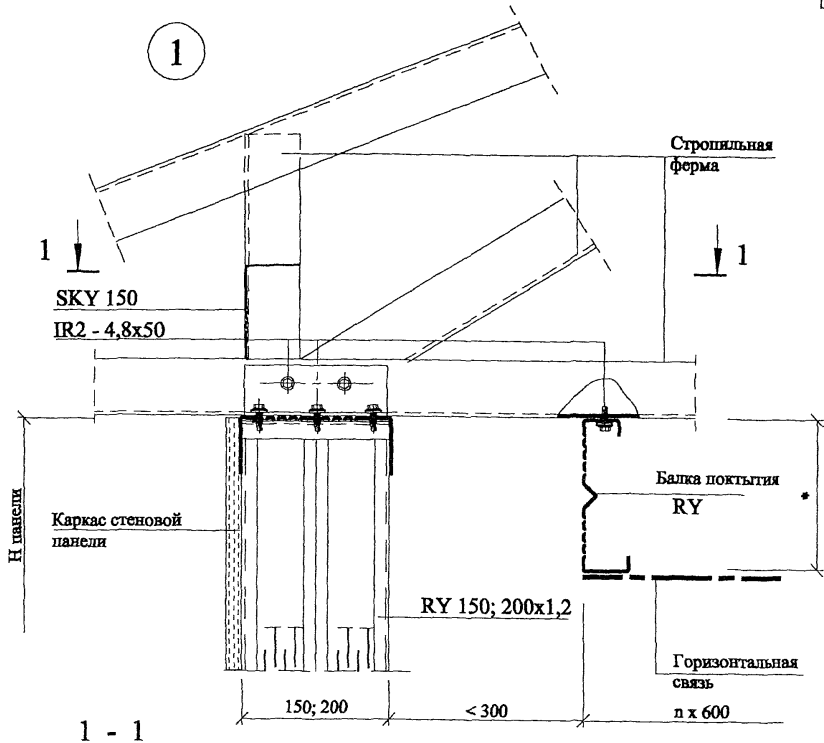

Изм.	Кол.уч.	Лист	Медок	Подпись	Дата



Изм.	Кол.уч.	Лист	Медок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 1

Лист
3

2

3

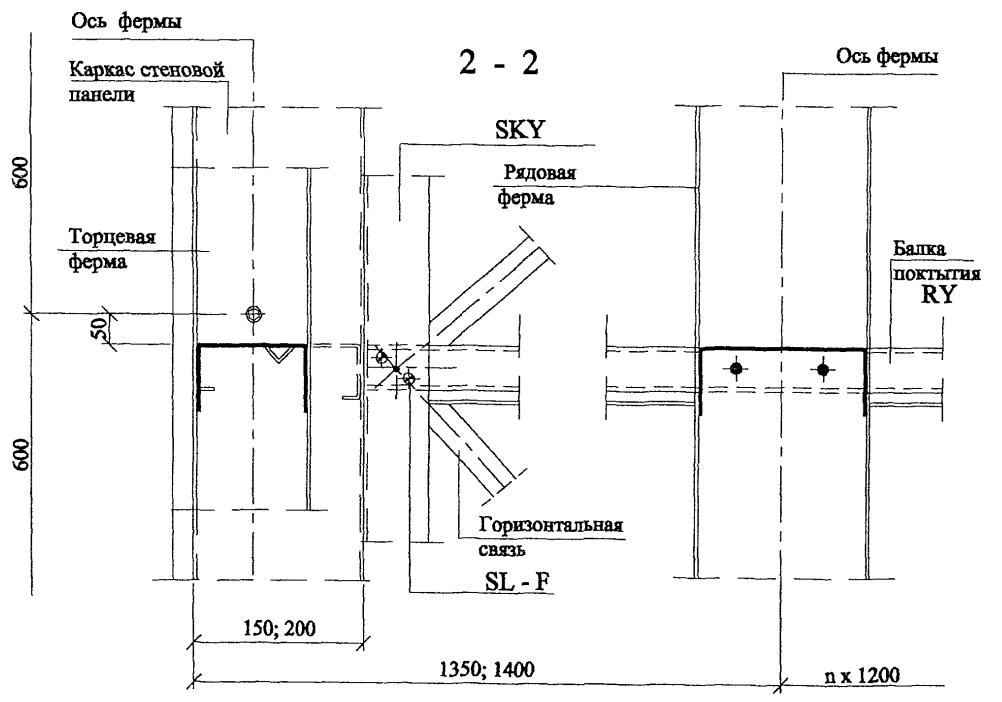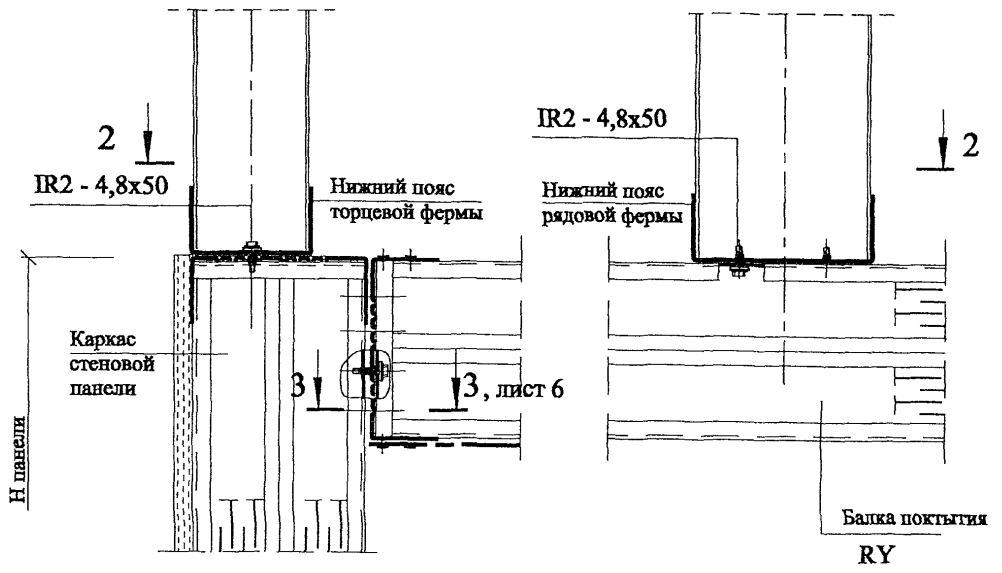


Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Медок	Подпись	Дата


ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02 - 1

Лист
4

4.1 Обогреваемый пол

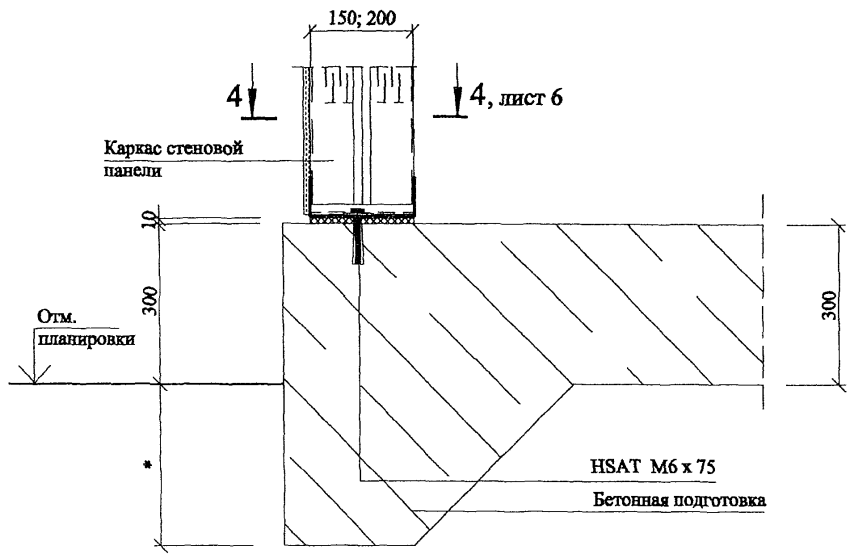

4.2 Необогреваемый пол

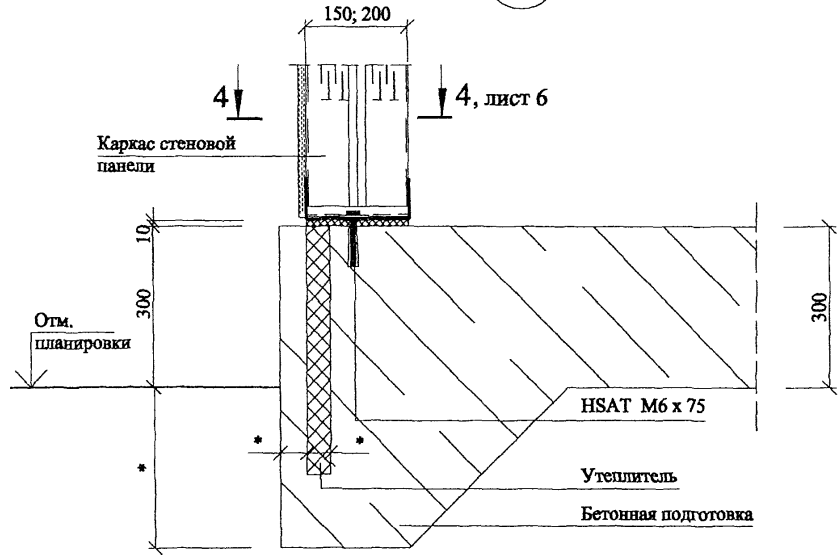


* По проекту

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Колуч	Лист	Медок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 1

3 - 3, лист 4

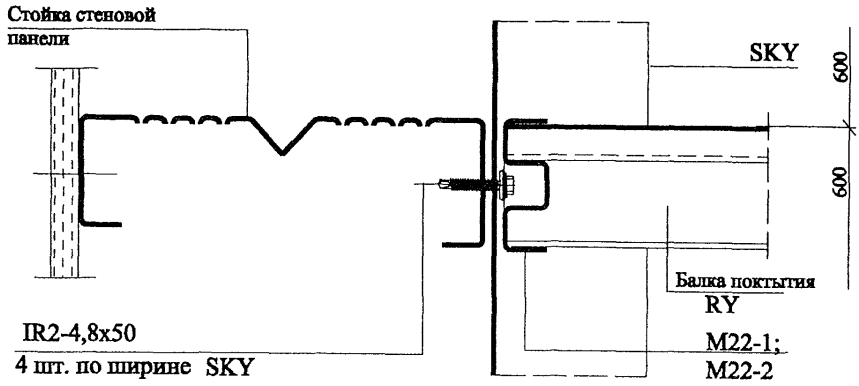

4 - 4, лист 5

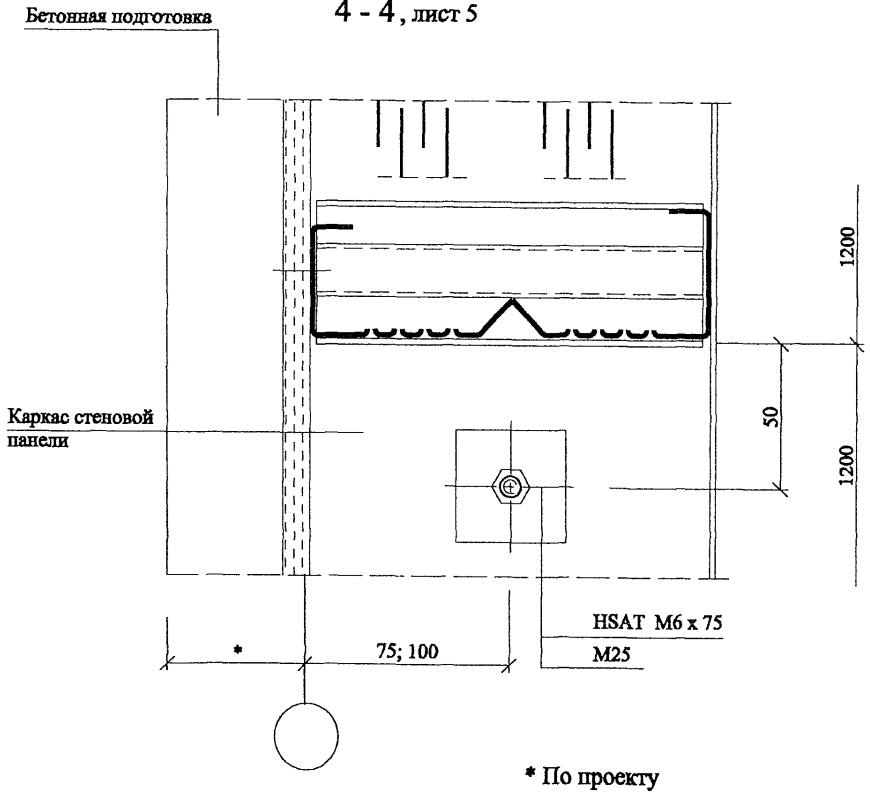


Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 1

Монтажная схема панелей
(Наружная облицовка панелей условно не показана)

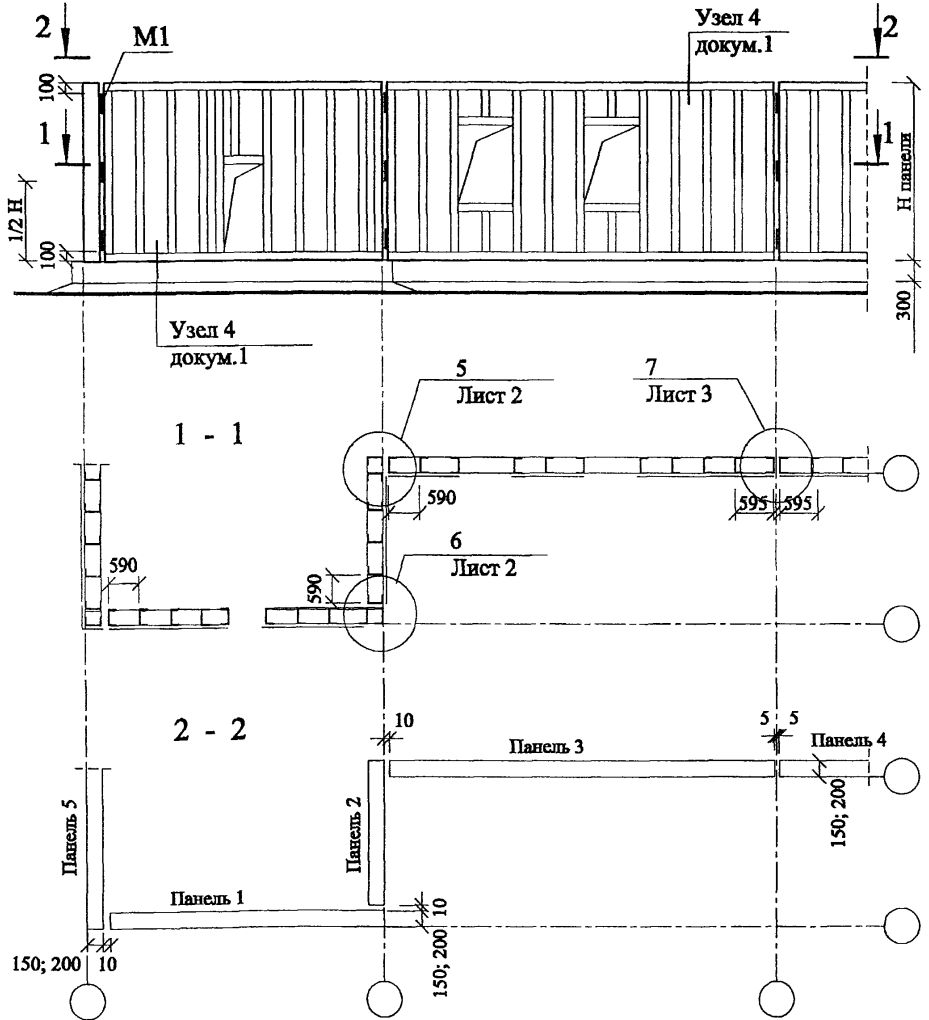

Панели разработаны в документе - 9

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 2

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Зав. сектор.	Смелянский			<i>[Signature]</i>	
Глав. спец.	Гузева			<i>[Signature]</i>	
Глав. спец.	Лукашенич			<i>[Signature]</i>	

Монтажная схема панелей.
Узлы 5...7

Стадия	Лист	Листов
	1	3


ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва, 2003

Взам. инв. №


Подпись и дата

Изм. № вкл.

5

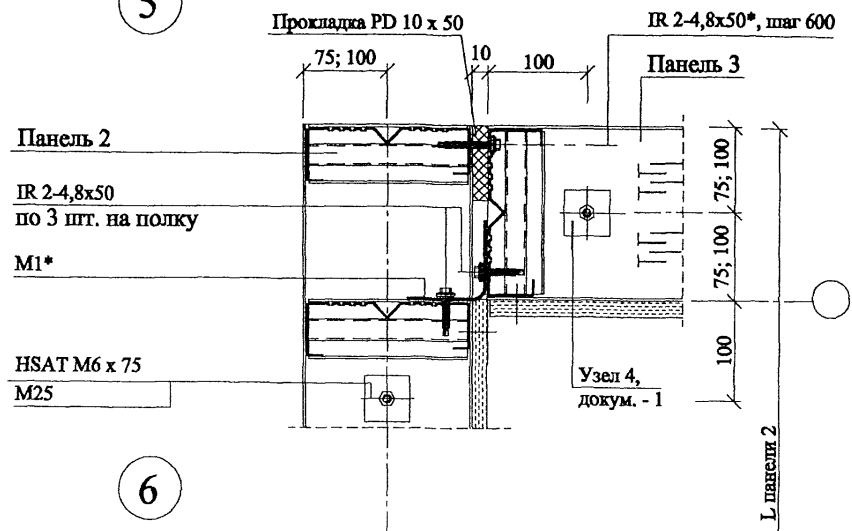

6

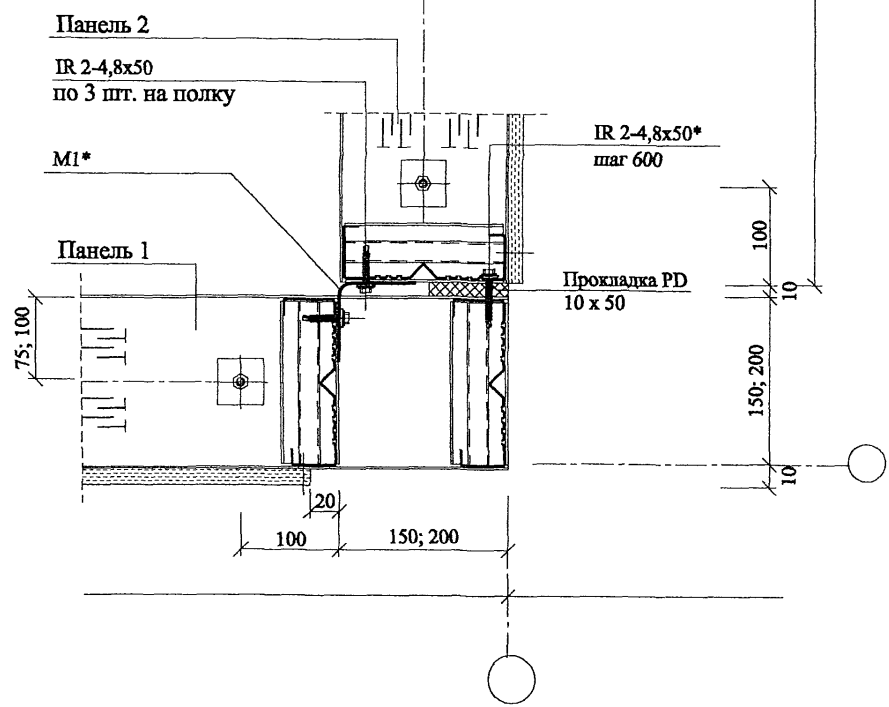

* Крепить на монтаже


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 2


Лист
2

7

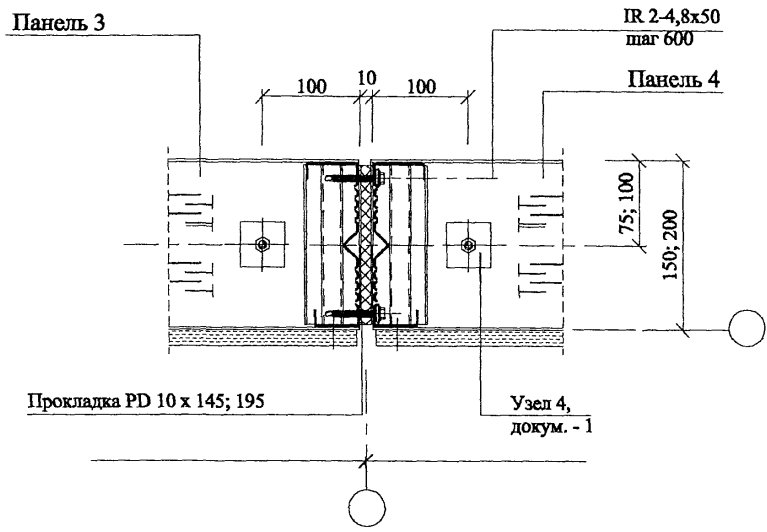

Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата
ООО "Талдом - Профиль" M25.3/02 - 2					Лист 3

Монтажная схема установки теплоизоляции и внутренних обшивок
(Наружная облицовка панелей условно не показана)

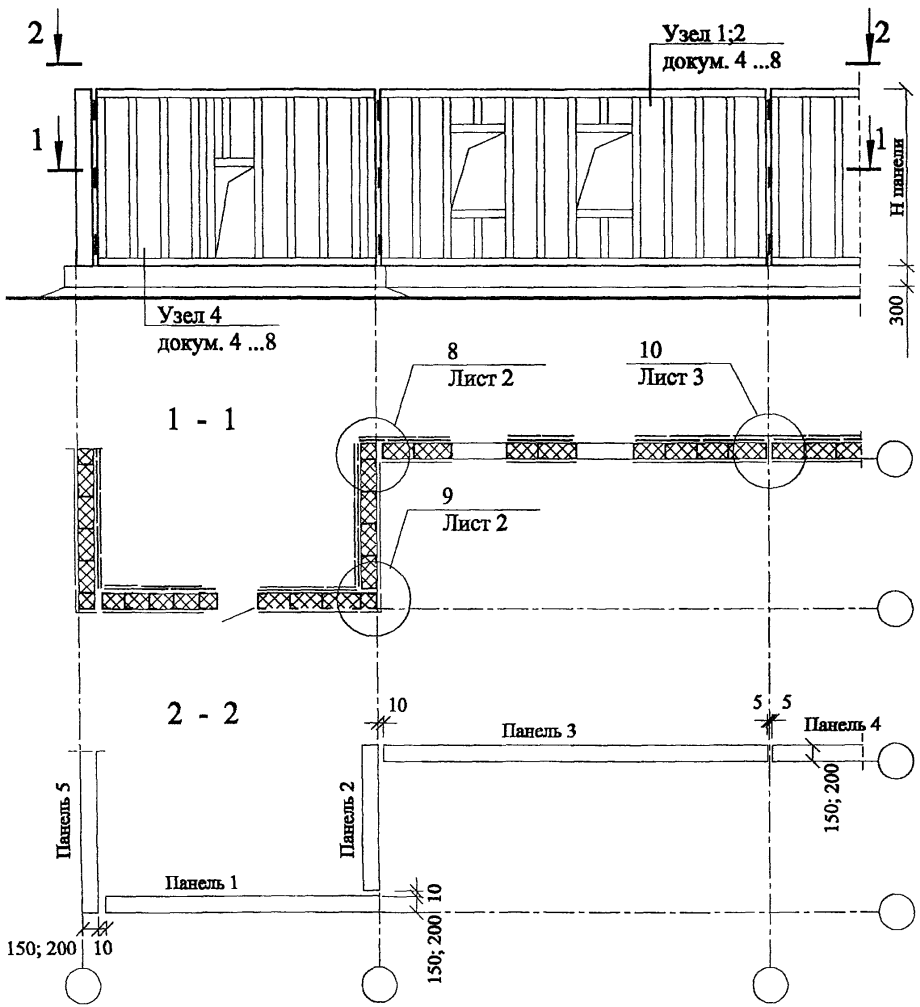

Панели разработаны в документе - 9

Изм. №	Изм.	Кол.уч.	Лист	Редок.	Подпись	Дата
	Зав. сектор.	Смилинский			<i>[Signature]</i>	
	Глав. спец.	Гузеев			<i>[Signature]</i>	
	Глав. спец.	Лукашевич			<i>[Signature]</i>	

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 3

Монтажная схема установки
теплоизоляции и внутренней
обшивки.
Узлы 8 ... 10


Стадия	Лист	Листов
	1	5
ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва, 2003		

Взам. инв. №


Подпись и дата

Изм. №

8

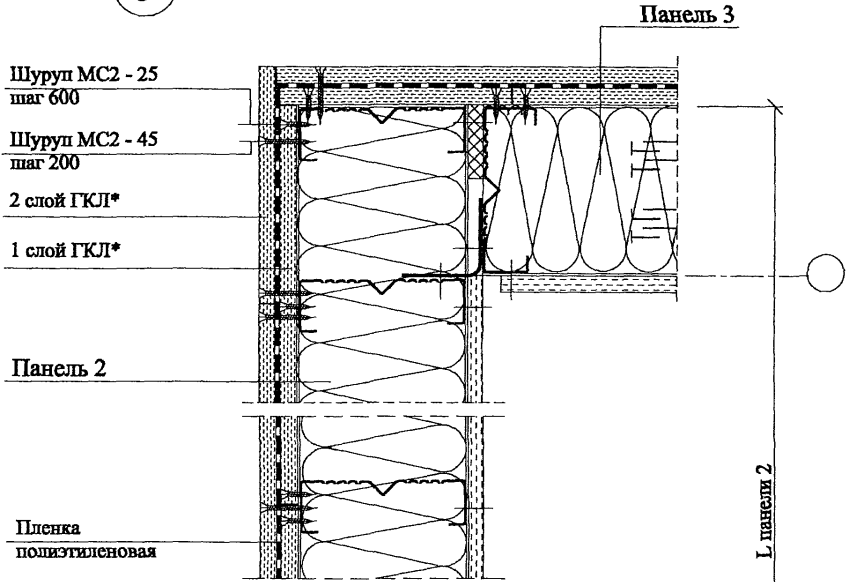

9

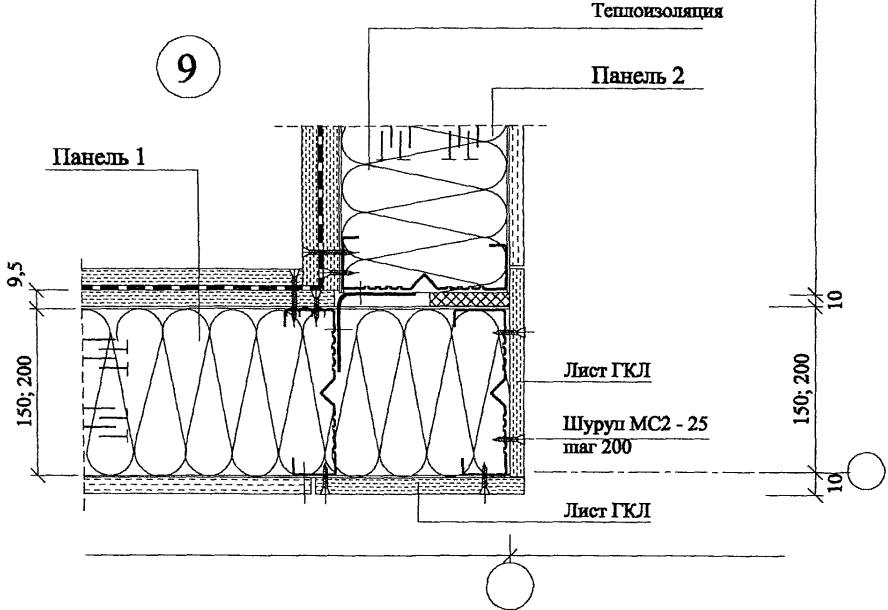

* Листы из ГКЛ устанавливать с учетом схемы на листе 3

Изм.	Колуч	Лист	Медок	Подпись	Дата
Иев. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 3

Лист
2


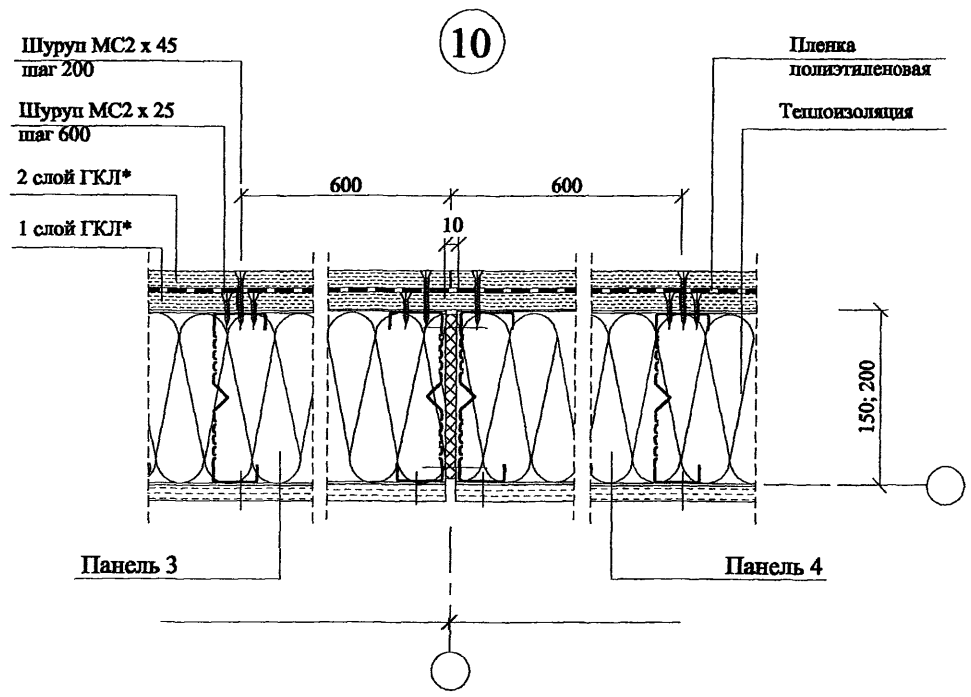


Схема раскладки листов ГКЛ

Стойки

3 - 3

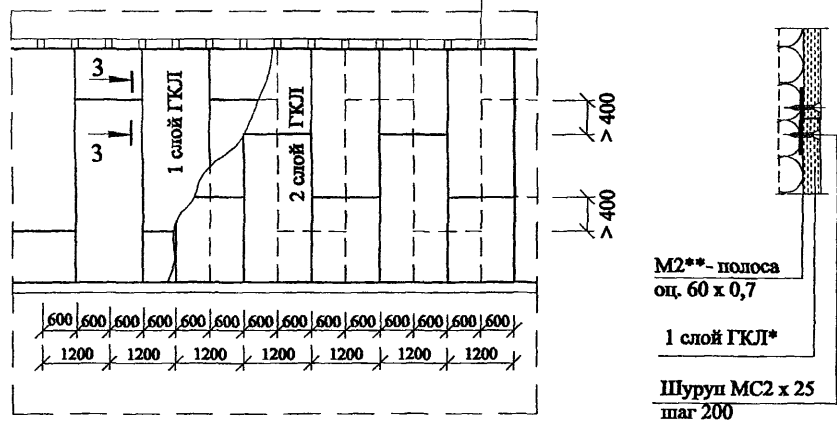

** Между стойками по месту

Уив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 3

Лист
3

10.1

Устройство дополнительной теплоизоляции

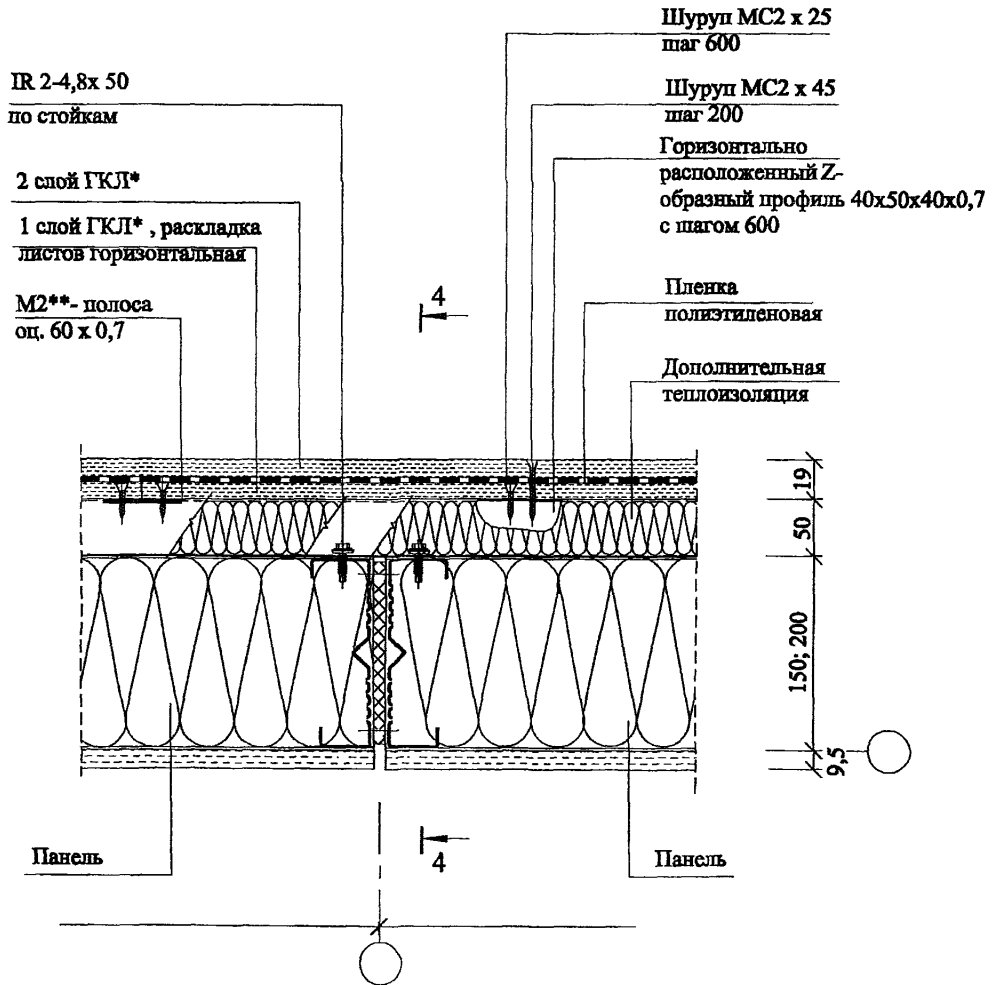

Остальные узлы с дополнительной теплоизоляцией панели изнутри помещения решаются аналогично

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.


Изм.	Кол.уч	Лист	Медок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/ 02 - 3

Лист

4

4 - 4

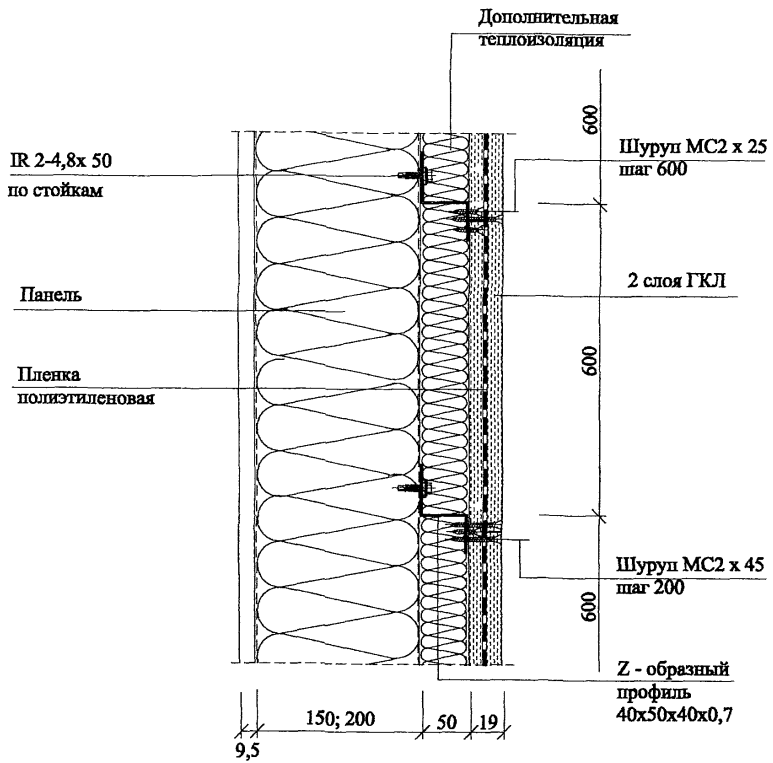

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02 - 3

Фасад с вертикальным расположением листа



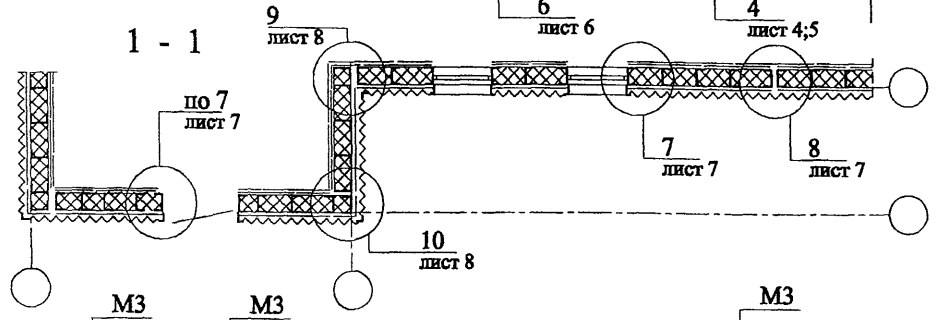


Схема обрешетки

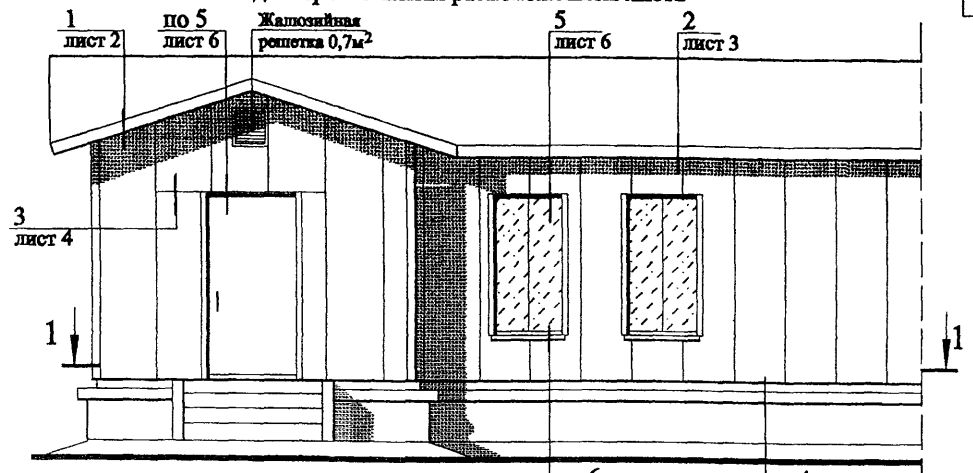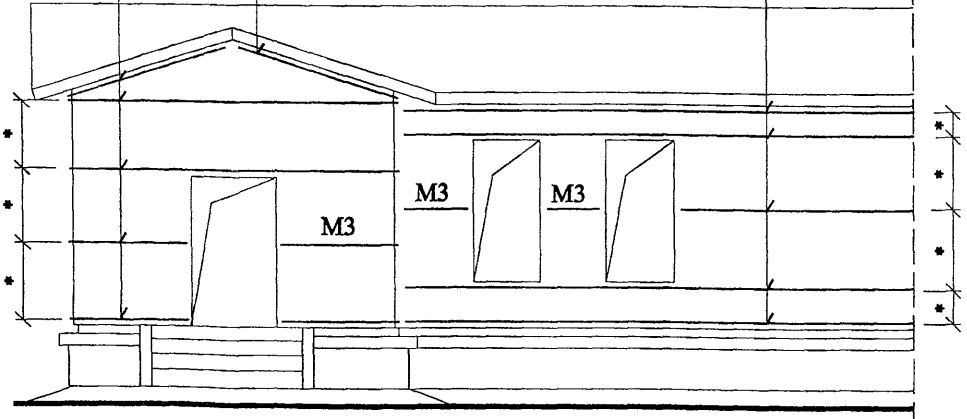

- 1. * Шаг обрешетки не более 1000.
- 2. Монтажная схема панелей дана на докум. - 2 и - 3.

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02 - 4


Изм. № листы

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Облицовка стен профлистом ТП 20-С(К)
Фасад с вертикальным расположением листа
Схема обрешетки. Узлы 1...10

Стадия	Лист	Листов
	1	8

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва, 2003

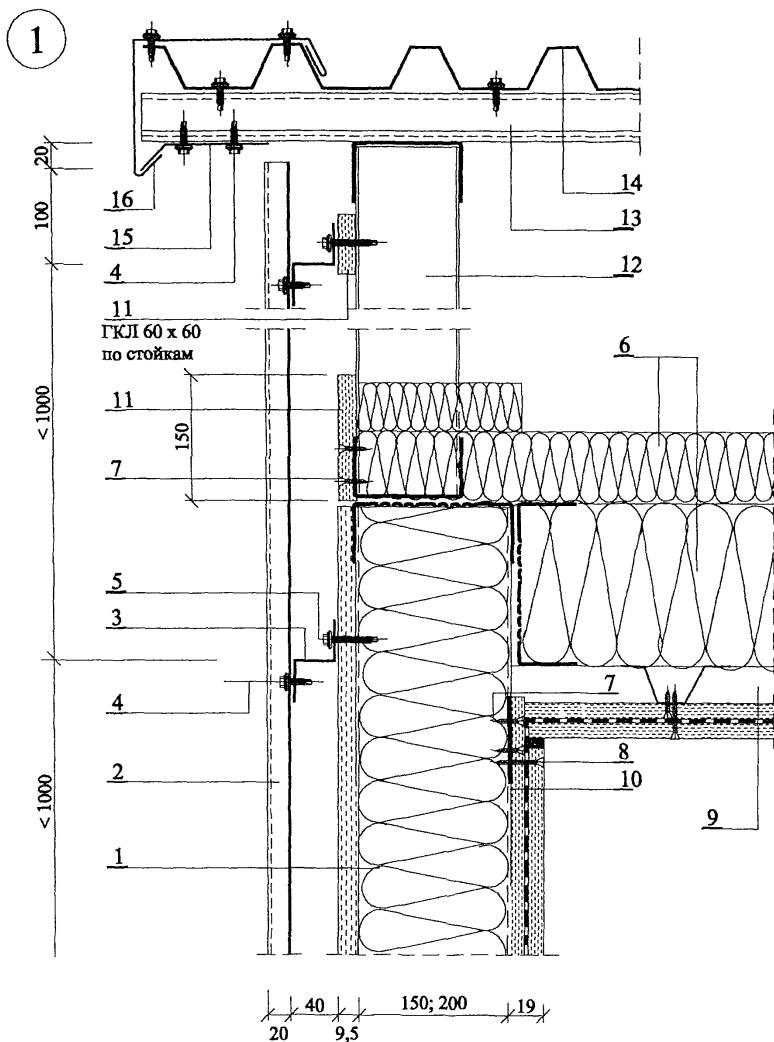


- | | |
|---|------------------------|
| 1. Стеновая панель | 9. Конструкция потолка |
| 2. Профлист ТП 20 | 10. Подкладка М2 |
| 3. Обрешетка М3 | 11. Лист ГКЛ |
| 4. Самосверлящий винт SL2-Т-А14-4,8x20 | 12. Торцевая ферма |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600 | 13. Обрешетка кровли |
| 6. Минвата | 14. Профлист ТП45-К |
| 7. Шуруп МС 2x25, шаг 200 | 15. Плавка М4 |
| 8. Шуруп МС 2x45, шаг 200 | 16. Слив М5 |

Изм.	Кол.уч	Лист	Модок	Подпись	Дата

Изм.	Кол.уч	Лист	Модок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 4

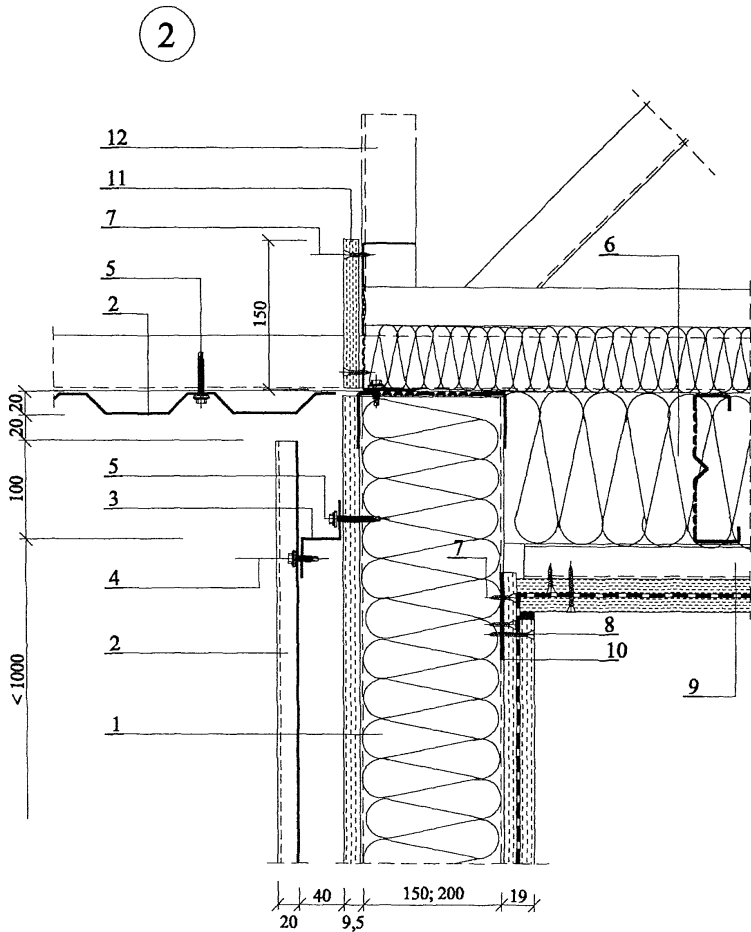

1. Стеновая панель
2. Профлист ПП 20
3. Обрешетка МЗ
4. Самосверляющий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверляющий винт IR2-4,8x50, шаг 600
6. Минвата



7. Шуруп МС 2x25, шаг 200
8. Шуруп МС 2x45, шаг 200
9. Конструкция потолка
10. Подкладка М2
11. Лист ГКЛ
12. Рядовая ферма

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 4

Лист
3

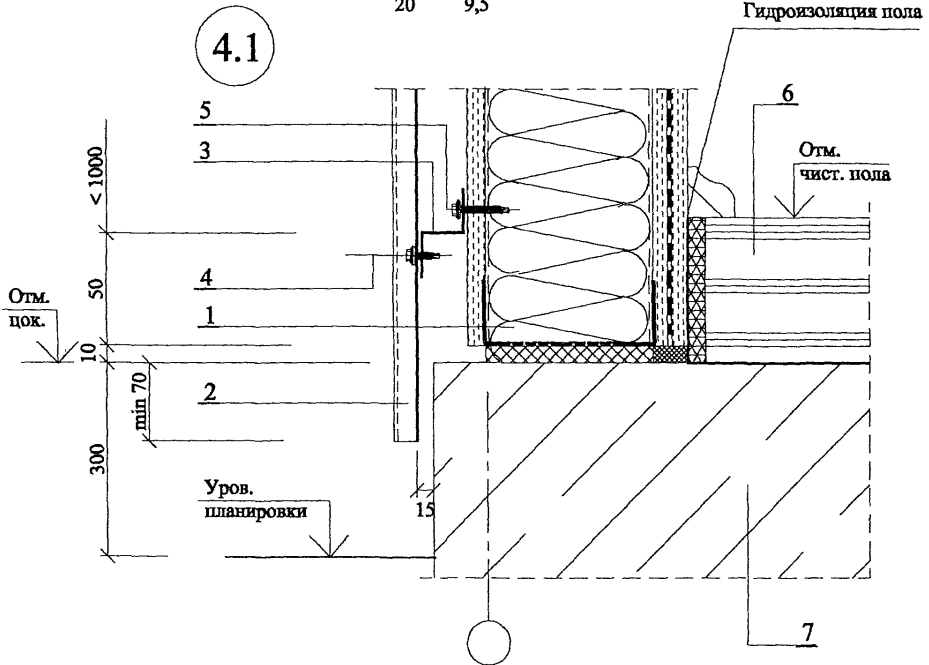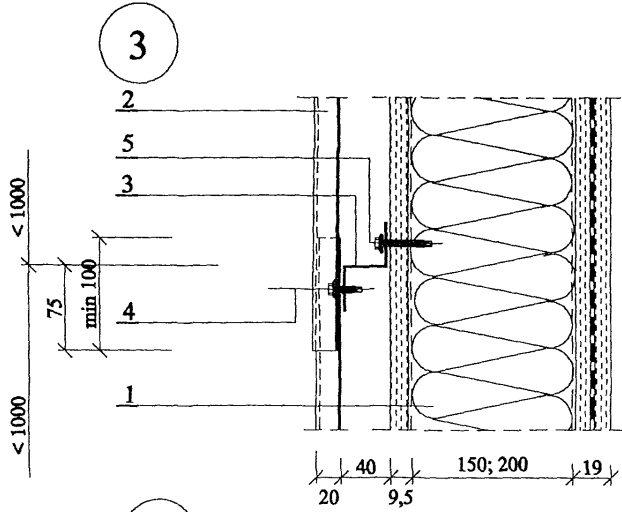


- 1. Стеновая панель
- 2. Профлист ТП 20
- 3. Обрешетка МЗ
- 4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
- 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600
- 6. Обогреваемый пол
- 7. Цоколь

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	Взам. инв. №
						Подпись и дата
						Исп. № инв.

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 4

Лист
4

4.1

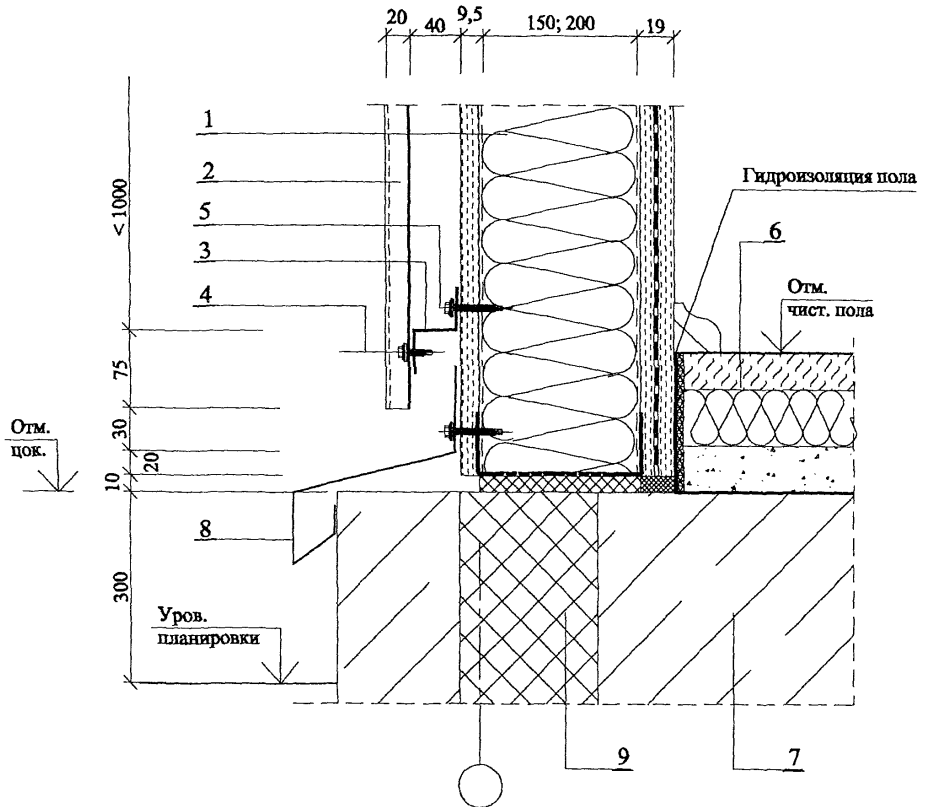

1. Стеновая панель
2. Профлист ТП 20
3. Обрешетка МЗ
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50

6. Необогреваемый пол
7. Цоколь
8. Слив М7
9. Теплоизоляция


Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Галдом - Профиль"
M25.3/02 - 4

Лист

5

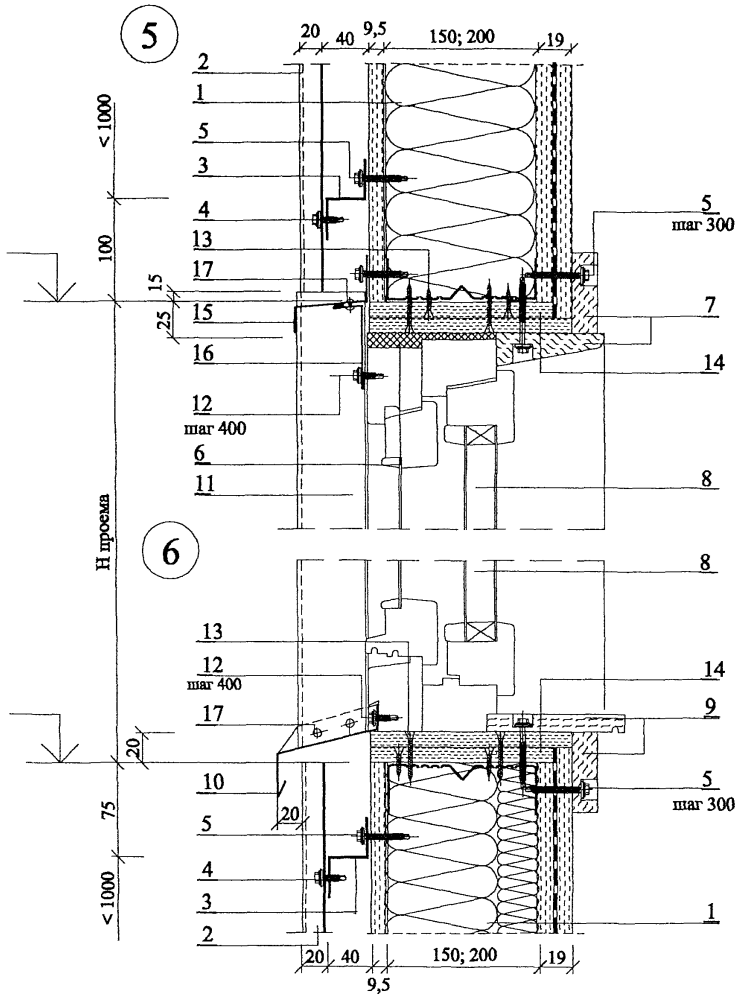

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Стеновая панель | 9. Подоконная доска |
| 2. Профлист ТП 20 | 10. Слив оц. М8 |
| 3. Обрешетка М3 | 11. Нащельник оц. М6 |
| 4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20 | 12. Самосверлящий шуруп |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50 | 13. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200 |
| 6. Минвата | 14. 2 листа ГКЛ по ширине проема |
| 7. Деревянный наличник | 15. Слив оц. М13 |
| 8. Оконный блок | 16. Нащельник оц. М16 |
| | 17. Заклепка, шаг 400 |

Взам. инв. №

Подпись и дата



Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 4

Лист

6

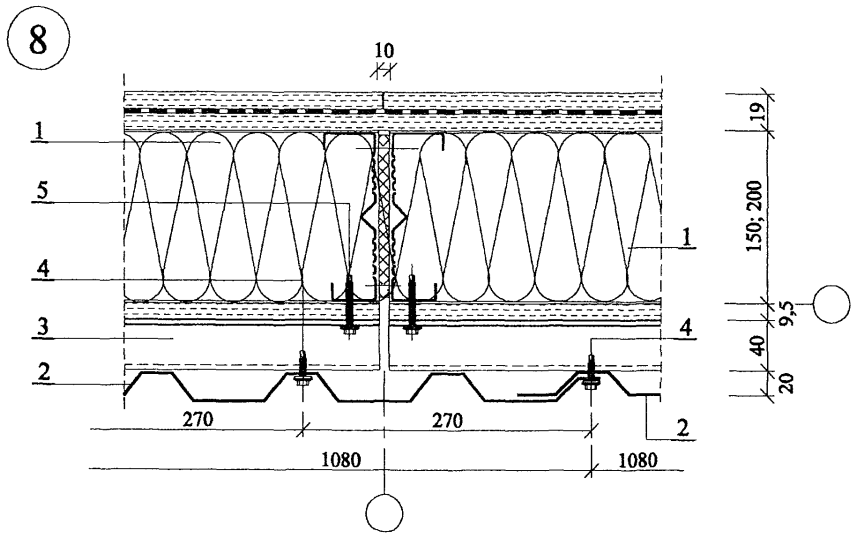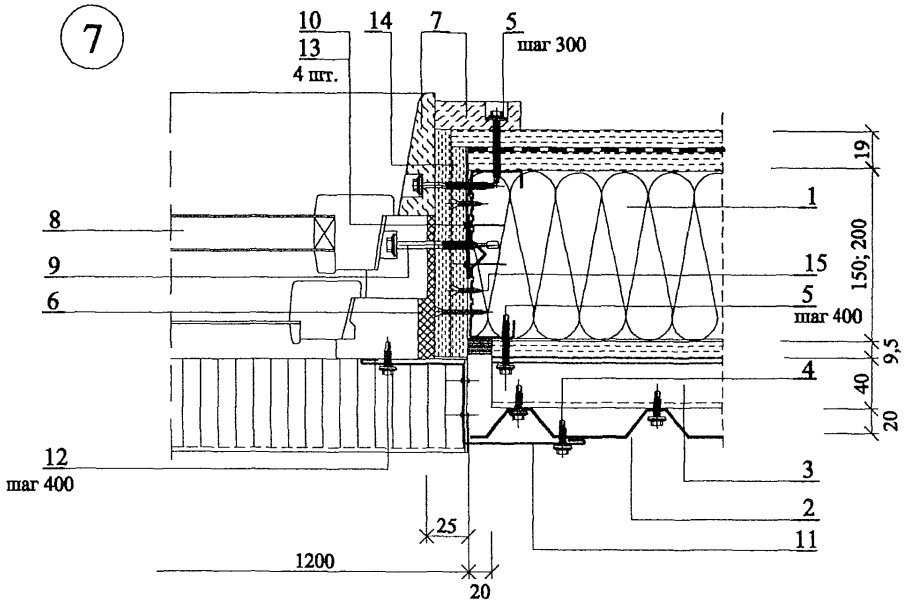

1. Стеновая панель
2. Профлист ПП 20
3. Обрешетка МЗ
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600
6. Минвата
7. Деревянный наличник

8. Оконный блок
9. Самосверлящий винт IR2-4,8x90, шаг 600
10. Прокладка M12, шаг 600
11. Нащельник оц. М6
12. Самосверлящий шуруп
13. Самосверлящий винт SL3-F-4,2x15
14. 2 листа ГКЛ по высоте проема
15. Шуруп MC 2x25; MC 2x45, шаг 200


Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата


ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02-4

Лист
7

9

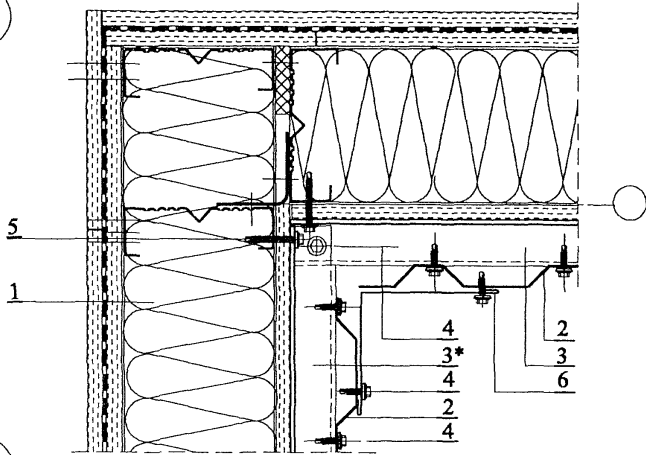

10

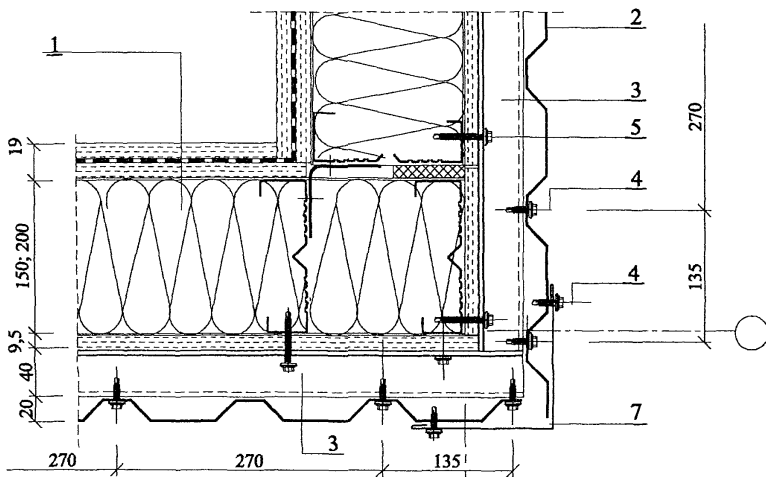

- 1. Стеновая панель
- 2. Профлист ПП 20
- 3. Обрешетка МЗ
- 4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
- 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600
- 6. Нащельник М11
- 7. Нащельник М10

* Вертикальную полочку в углу
обрезать на 50 мм

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 4

Лист
8

Фасад



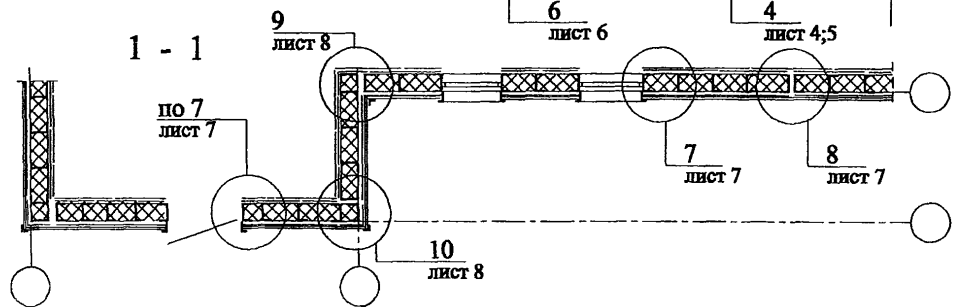


Схема обрешетки

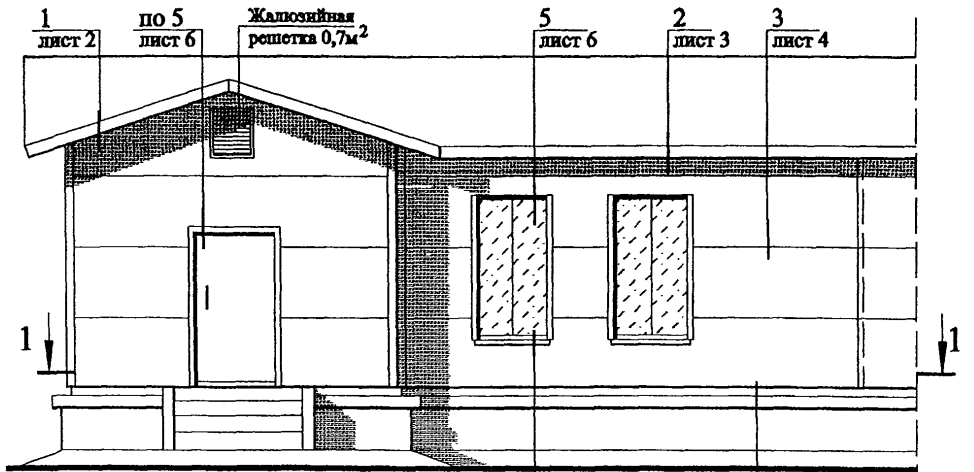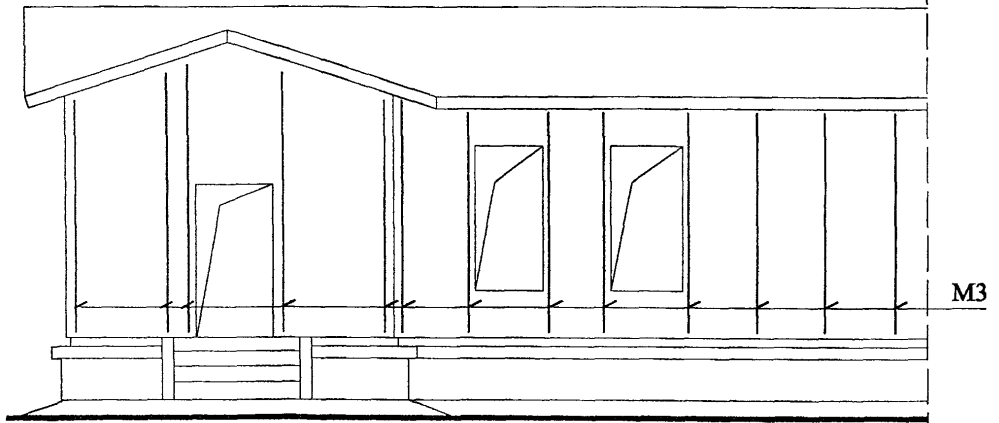

1. * Шаг обрешетки МЗ по стойкам панели.
2. Монтажная схема панелей дана на докум. - 2 и - 3.

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 5

Изм.	Кол.уч.	Лист	Редок.	Подпись	Дата
Зав. сектор.		Смилянский		<i>Смилянский</i>	
Глав. спец.		Гузеева		<i>Гузеева</i>	
Глав. спец.		Лукашевич		<i>Лукашевич</i>	

Облицовка стен профлистом ТП 20-С(К)
Фасад с горизонтальным
расположением листа
Схема обрешетки. Узлы 1...10


Стадия	Лист	Листов
	1	8

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва, 2003

Взам. инв. №

Подпись и дата

Иск. № подл.

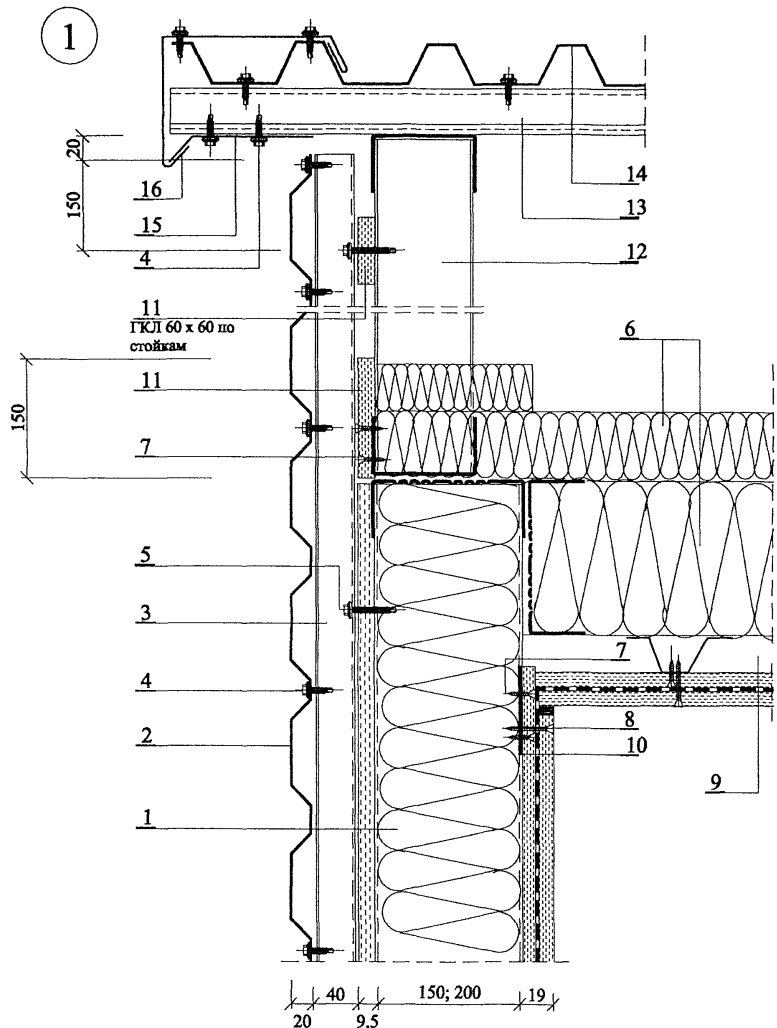

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Стеновая панель | 9. Конструкция потолка |
| 2. Профлист ТП 20 | 10. Подкладка М2 |
| 3. Обрешетка М3 | 11. Лист ГКЛ |
| 4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20 | 12. Торцевая ферма |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600 | 13. Обрешетка кровли |
| 6. Минвата | 14. Профлист ТП45-К |
| 7. Шуруп МС 2x25, шаг 200 | 15. Планка М4 |
| 8. Шуруп МС 2x45, шаг 200 | 16. Слив М5 |


Изм. №	№ подл.	Подпись и дата	Езам. зип. №

Изм.	Колуч	Лист	Медок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 5

Лист
2

2


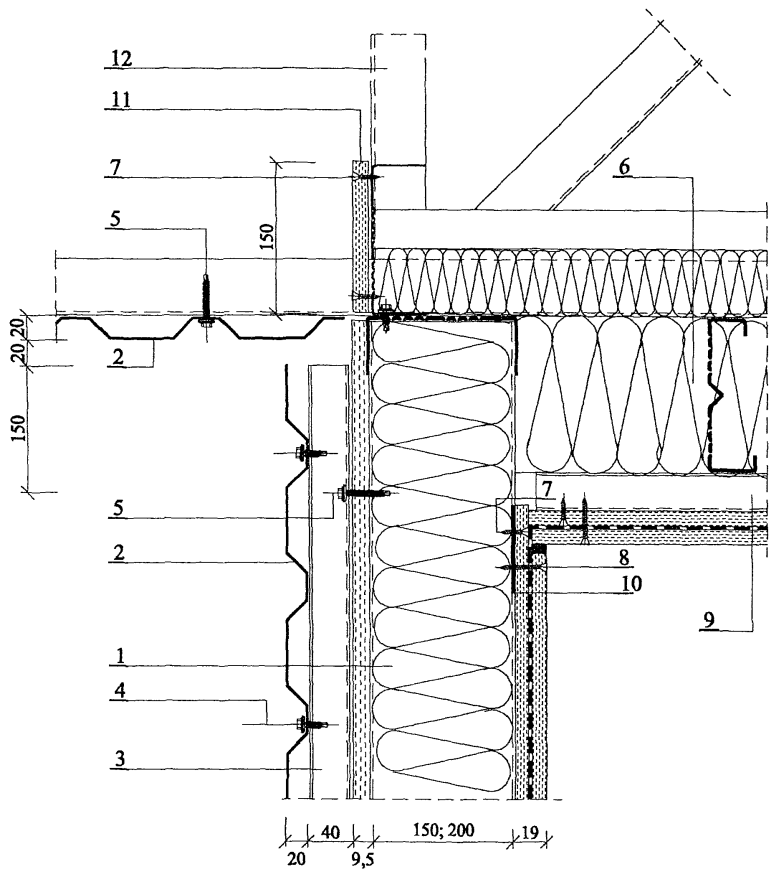


- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Стеновая панель | 7. Шуруп МС 2x25, шаг 200 |
| 2. Профлист ТП 20 | 8. Шуруп МС 2x45, шаг 200 |
| 3. Обрешетка МЗ | 9. Конструкция потолка |
| 4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20 | 10. Подкладка М2 |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600 | 11. Лист ГКЛ |
| 6. Минвата | 12. Рядовая ферма |

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Редок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/ 02 - 5

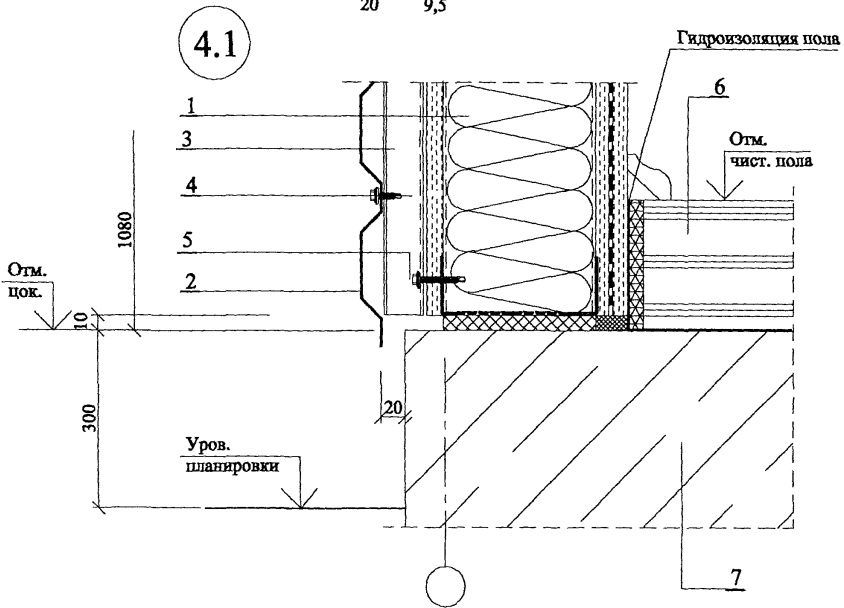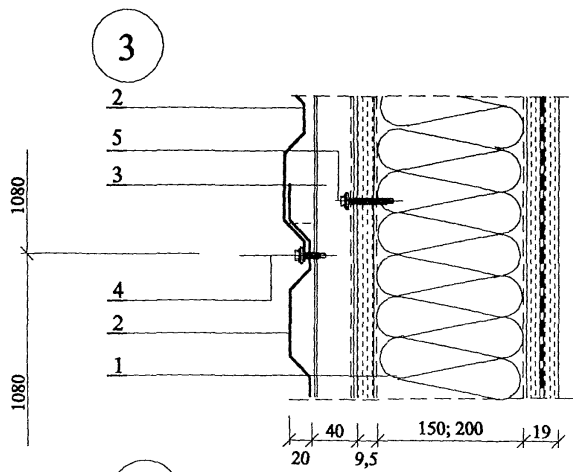


- 1. Стеновая панель
- 2. Профлист ПП 20
- 3. Обрешетка МЗ
- 4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
- 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600
- 6. Обогреваемый пол
- 7. Цоколь

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
 М25.3/02 - 5

4.1

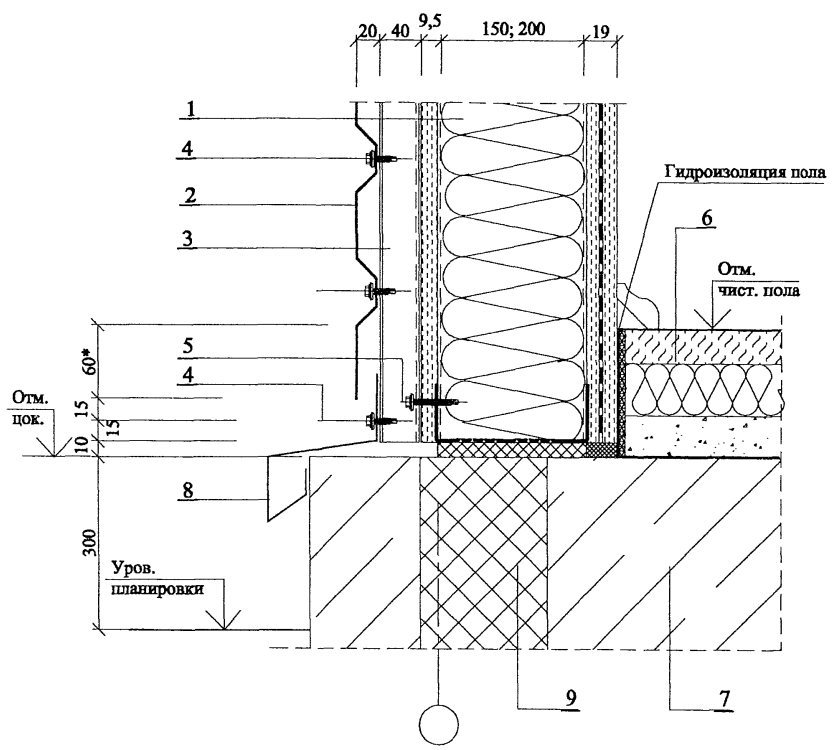

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Стеновая панель | 6. Неототаеваемый пол |
| 2. Профлист ТП 20 | 7. Цоколь |
| 3. Обрешетка М3 | 8. Слив М7 |
| 4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20 | 9. Теплоизоляция |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600 | |


* Первый лист обрезать

Изм. № покл.
 Подпись и дата
 Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
 М25.3/ 02 - 5

Лист
 5

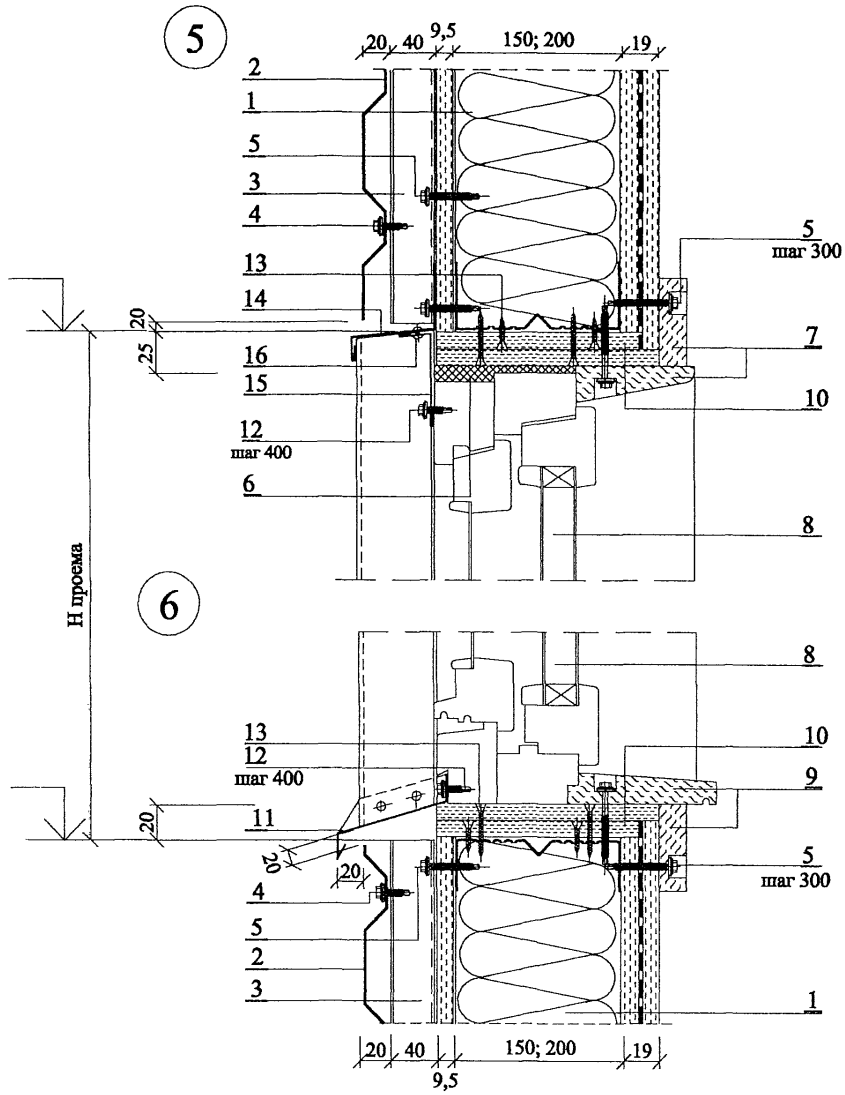

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Стеновая панель | 9. Подоконные доски |
| 2. Профлист ТП 20 | 10. 2 листа ГКЛ по ширине проема |
| 3. Обрешетка МЗ | 11. Слив оц. М8 |
| 4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20 | 12. Самосверлящий шуруп |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600 | 13. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200 |
| 6. Минвата | 14. Слив оц. М13 |
| 7. Деревянный наличник | 15. Нагельник оц. М16 |
| 8. Оконный блок | 16. Заклепка |

Взам. инв. №

Подпись и дата



Лист № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Редок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 5

Лист

6

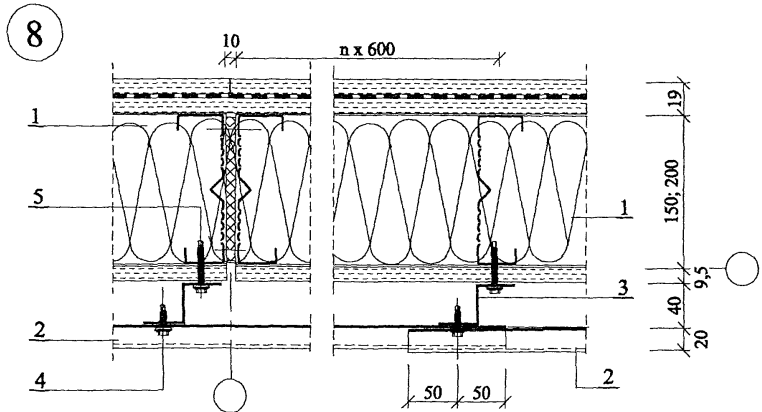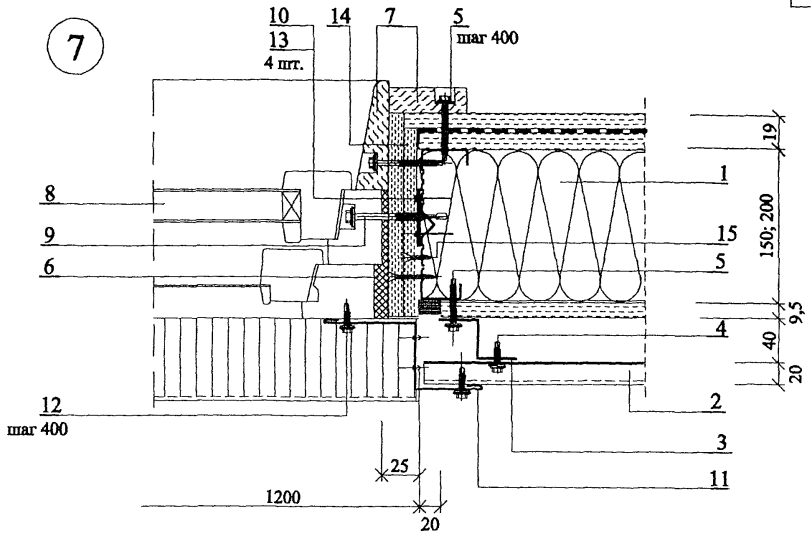

1. Стеновая панель
2. Профлист ТП 20
3. Обрешетка М3
4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600
6. Минвата
7. Деревянный наличник

8. Оконный блок
9. Самосверлящий винт IR2-4,8x90, шаг 600
10. Прокладка М12, шаг 600
11. Нацельник од. М6
12. Самосверлящий шуруп
13. Самосверлящий винт SL3-F-4,2x15
14. 2 листа ГКЛ по высоте проема
15. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200

Взам. инв. №

Подпись и дата



Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№дож	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 5

Лист

7

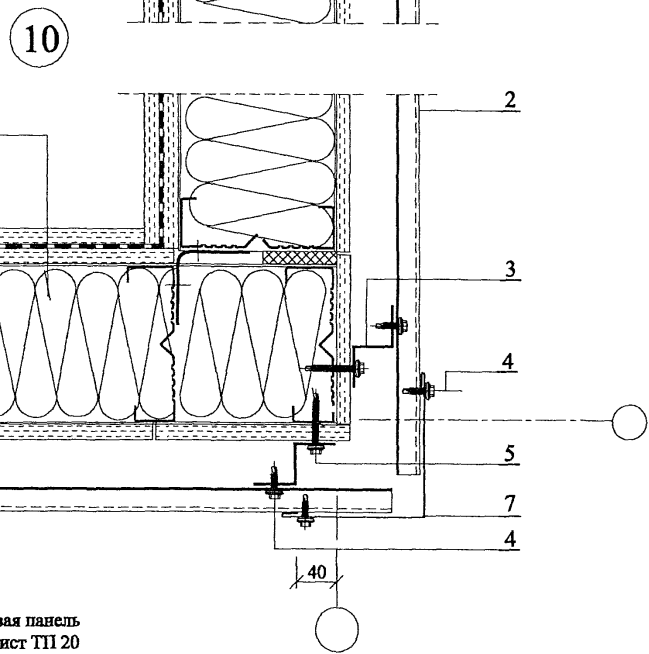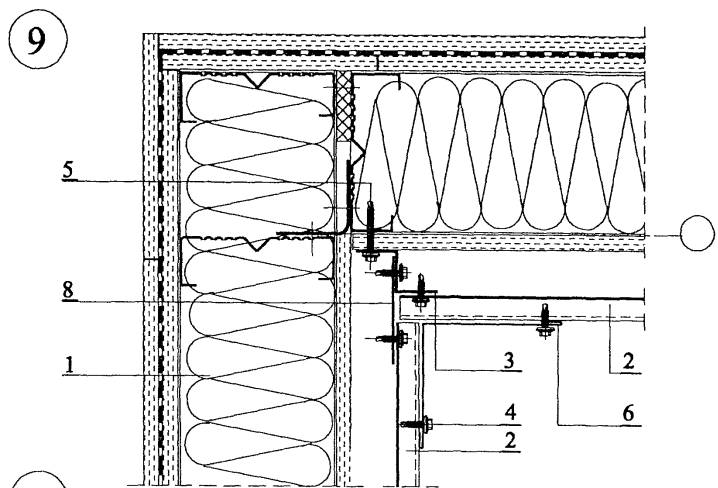


- 1. Стеновая панель
- 2. Профлист ТП 20
- 3. Обрешетка М3
- 4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20
- 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50, шаг 600
- 6. Нащельник М11
- 7. Нащельник М10
- 8. Накладка М9

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/ 02 - 5

Фасад

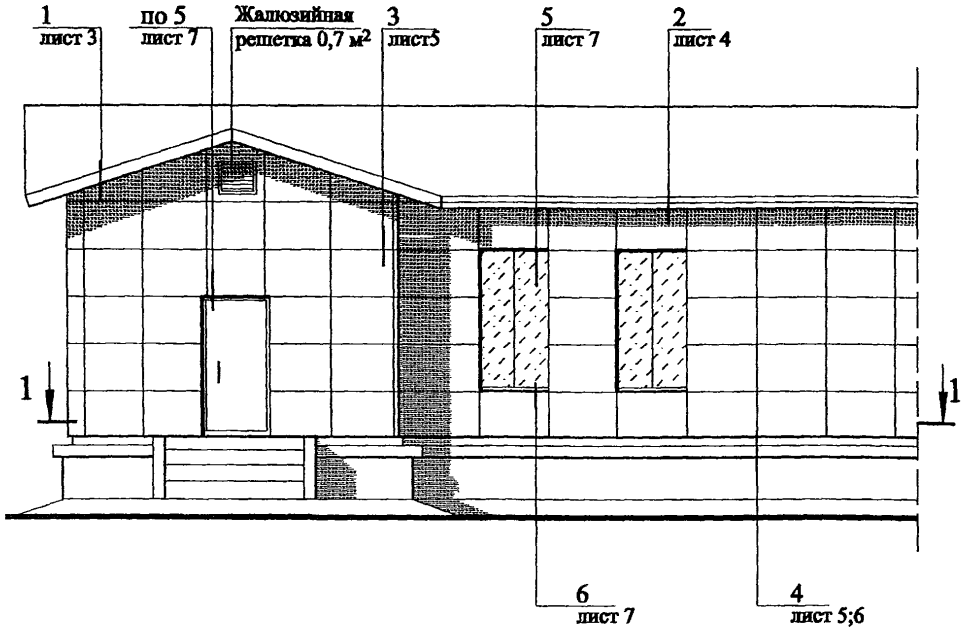

1 - 1

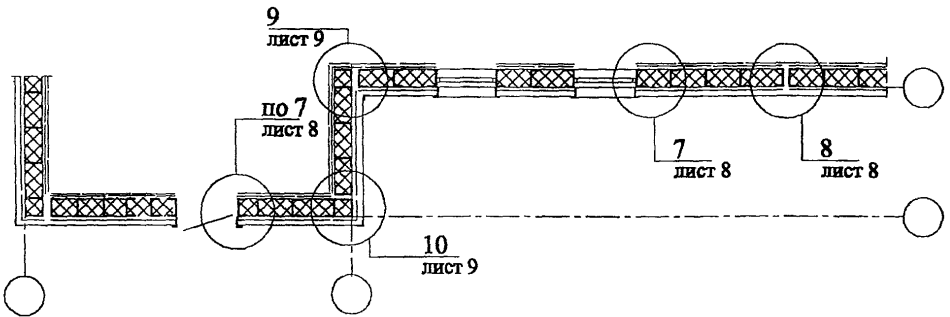

Размеры кассет (А и В) определяются проектом с учетом рекомендаций по проектированию в работе шифр М25. 54/ 01 "Конструкция вентилируемых стен с экраном из кассет "Талдом 1000/2000"
 Особенности монтажа кассет приведены в той же работе.

Изм. № год. Подпись и дата. Имя, инв. №


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Зав. сектор.	Смилянский			<i>[Signature]</i>	
Глав. спец.	Гузеева			<i>[Signature]</i>	
Глав. спец.	Лукашевич			<i>[Signature]</i>	

ООО "Талдом - Профиль"
 М25.3/ 02 - 6

Облицовка стен кассетами
 "Талдом 1000"
 Фасад
 Схемы обрешеток. Узлы 1...10


Стадия	Лист	Листов
	1	9
ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва, 2003		

Схема горизонтальной обрешетки

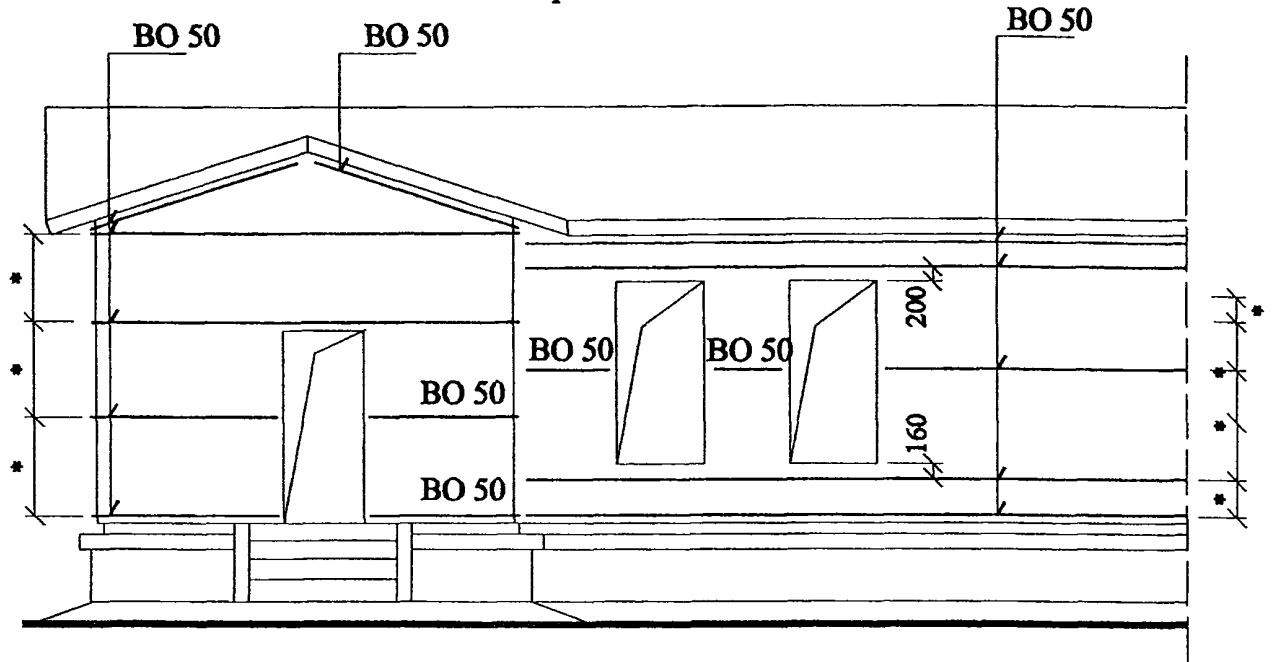

1. * Шаг обрешетки не более 1000; крепить к стойкам панели
2. Монтажная схема панелей дана на докум. - 2 и - 3.

Схема вертикальной обрешетки под кассеты шириной 1200 мм**

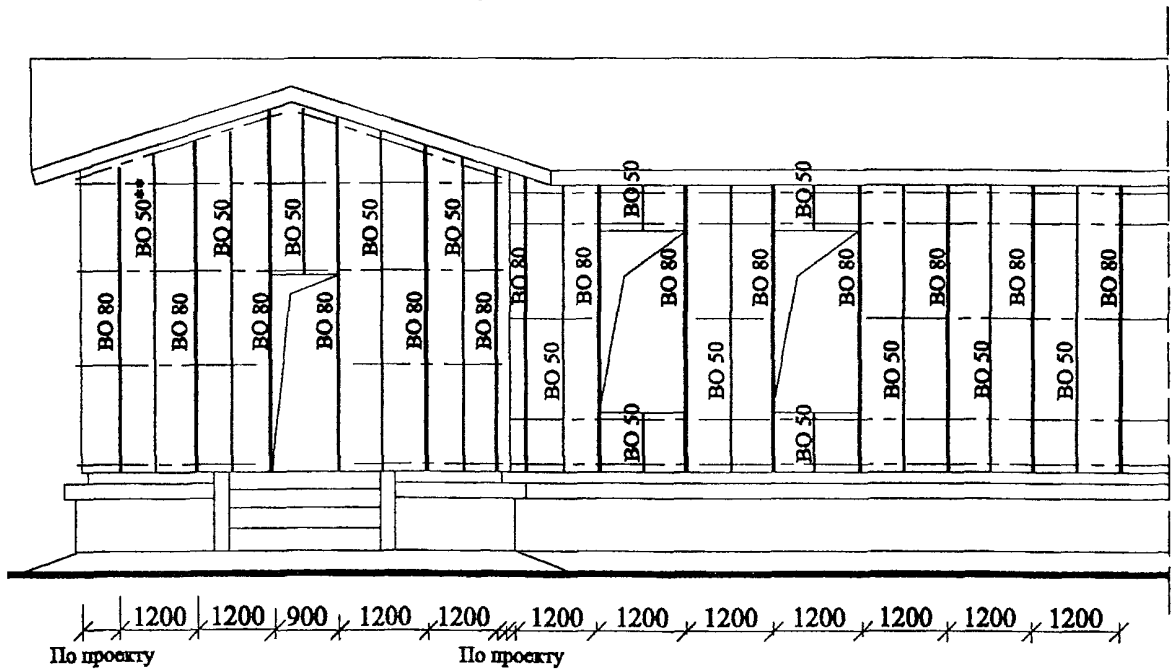


** При кассетах шириной 600 мм всю вертикальную обрешетку ВО 50 заменить на ВО 80.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02 - 6

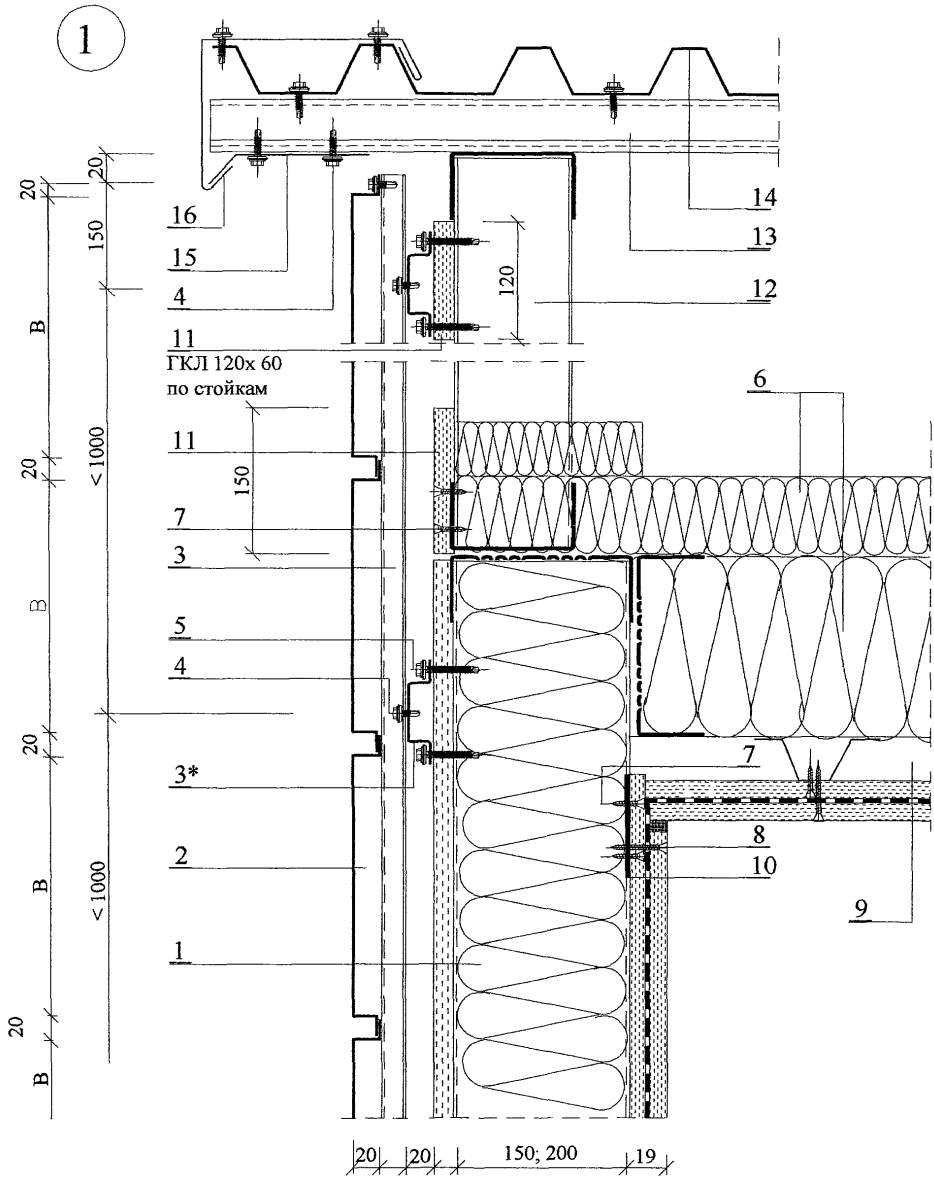

- | | | | |
|---|----|-----|------------------------|
| 1. Стеновая панель | 20 | 9,5 | 9. Конструкция потолка |
| 2. Кассета "Талдом 1000" | | | 10. Подкладка М2 |
| 3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 | | | 11. Лист ГКЛ |
| 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50 | | | 12. Торцевая ферма |
| 4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25 | | | 13. Обрешетка кровли |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50 | | | 14. Профлист ПП145-К |
| 6. Минвата | | | 15. Планка М4 |
| 7. Шуруп МС 2x25, шаг 200 | | | 16. Слив М5 |
| 8. Шуруп МС 2x45, шаг 200 | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/ 02 - 6

Лист

3

2

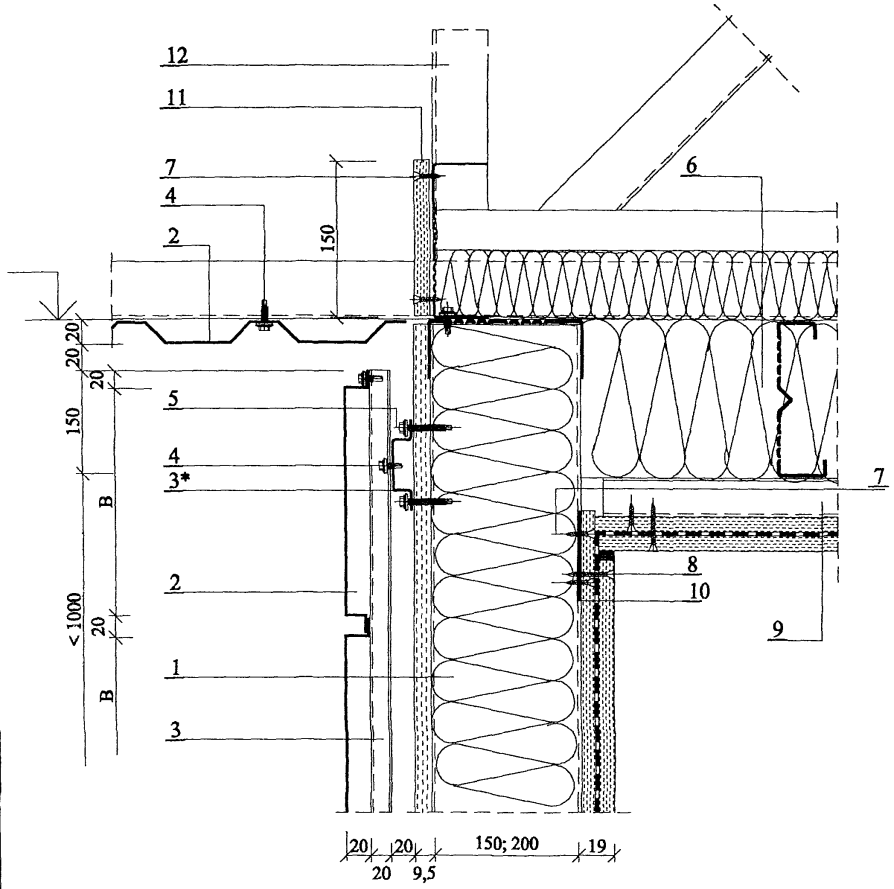


- 1. Стеновая панель
- 2. Кассета "Талдом 1000"
- 3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50
- 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
- 4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25
- 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
- 6. Минвата
- 7. Шуруп МС 2х25, шаг 200
- 8. Шуруп МС 2х45, шаг 200
- 9. Конструкция потолка
- 10. Подкладка М2
- 11. Лист ГКЛ
- 12. Рядовая ферма

Изм.	Кол.уч.	Лист	Медок	Подпись	Дата


ООО "Талдом - Профиль"
 М25.3/ 02 - 6

Лист
 4

3

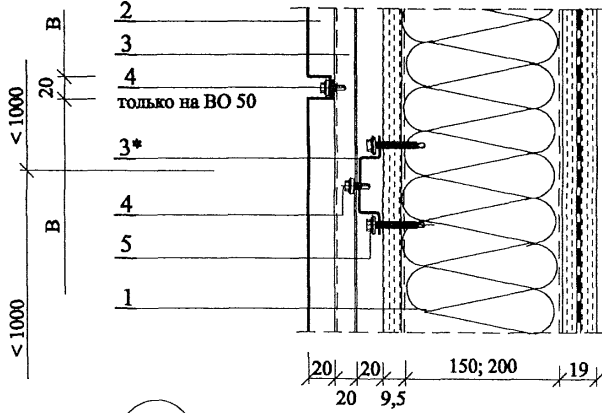

4.1

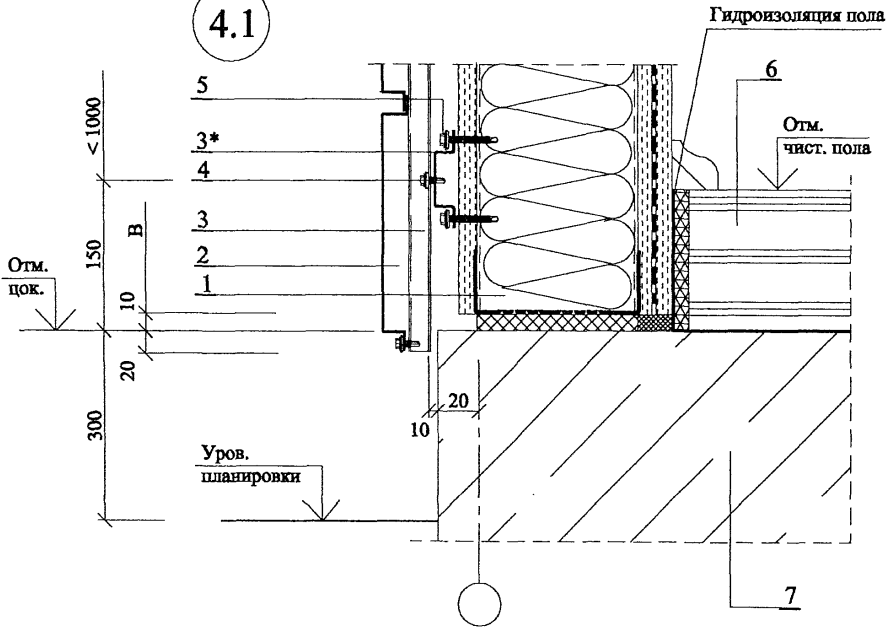

- 1. Стеновая панель
- 2. Кассета "Талдом 1000"
- 3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50
- 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50


- 4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25
- 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
- 6. Обогреваемый пол
- 7. Цоколь

Изм. №	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
№ подл.						
Взам. инв. №						
Подпись и дата						

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 6

Лист
5

4.2

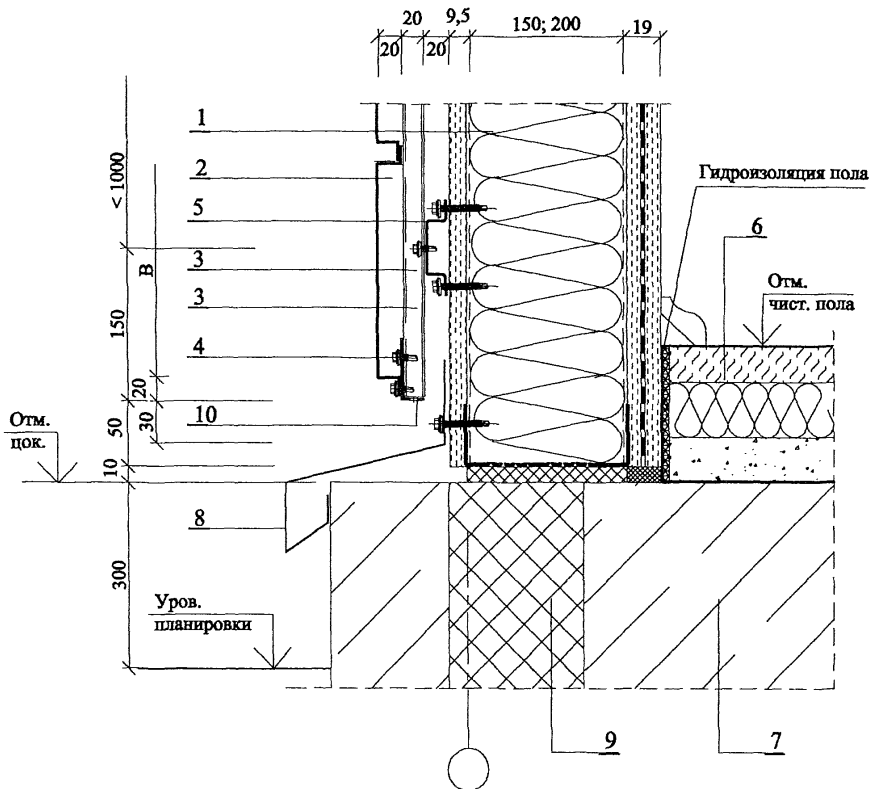


- 1. Стеновая панель
- 2. Кассета "Галдом 1000"
- 3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50
- 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
- 4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25
- 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
- 6. Необогреваемый пол
- 7. Цоколь
- 8. Слив М7
- 9. Теплоизоляция
- 10. Слив М19

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Галдом - Профиль"
M25.3/02 - 6

Лист
6

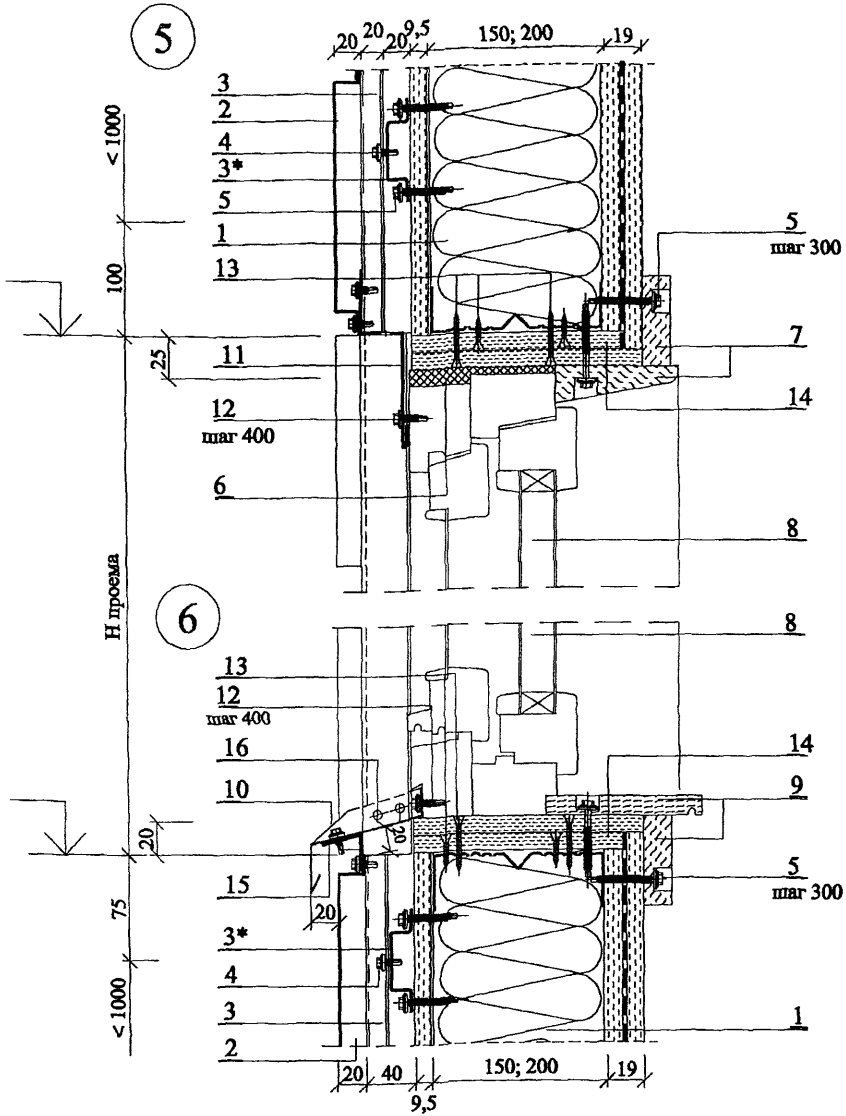

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Стеновая панель | 9. Подоконная доска |
| 2. Кассета "Талдом 1000" | 10. Слив оц. М8 |
| 3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 | 11. Нащельник оц. М18, с перфорацией |
| 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50 | 12. Самосверлящий шуруп |
| 4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25 | 13. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200 |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50 | 14. 2 листа ГКЛ по ширине проема |
| 6. Минвата | 15. Костыль М20 |
| 7. Деревянный наличник | 16. Заклепка |
| 8. Оконный блок | |

Взам. инв. №

Подпись и дата



Изм. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02 - 6

Лист

7

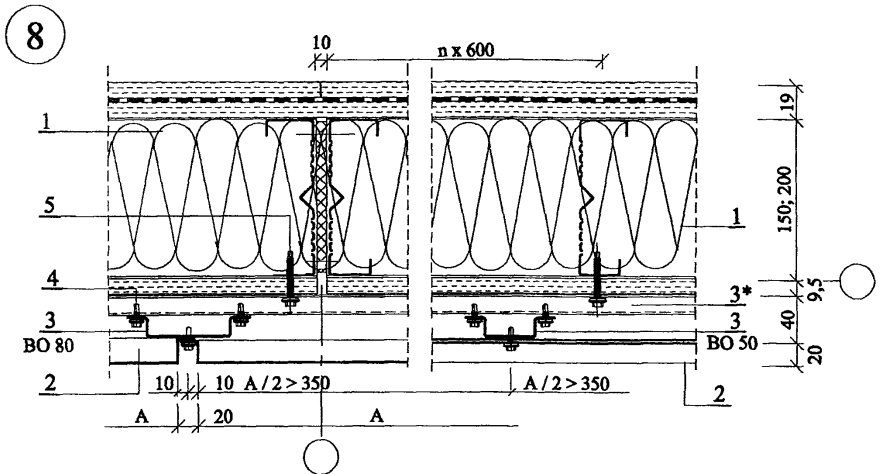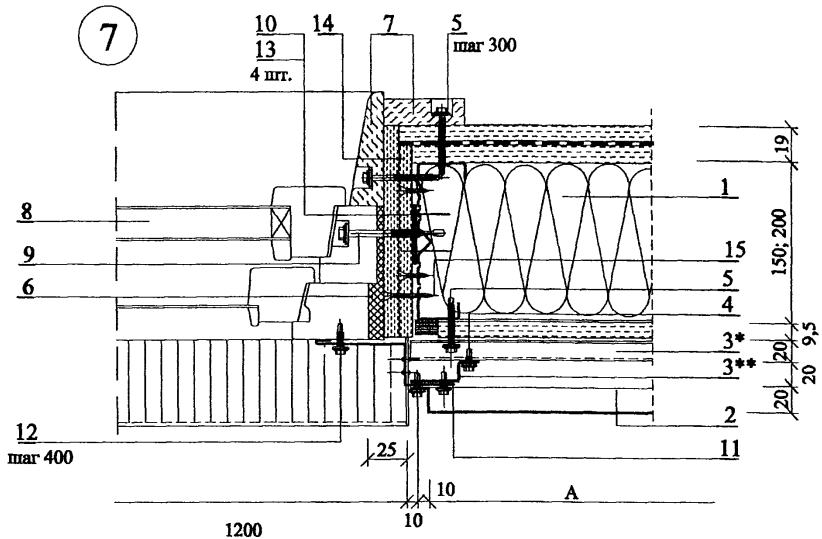

- | | |
|---|--|
| 1. Стеновая панель | 8. Оконный блок |
| 2. Кассета "Талдом 1000" | 9. Самосверляющий винт IR2-4,8x90, шаг 600 |
| 3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 | 10. Прокладка M12, шаг 600 |
| 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50 | 11. Наличник оц. M18 |
| 3**. Из обрешетки ВО 80 | 12. Самосверляющий шуруп |
| 4. Самосверляющий винт SD3 - T15 - 5,5x25 | 13. Самосверляющий винт SL3-F-4,2x15 |
| 5. Самосверляющий винт IR2-4,8x50 | 14. 2 листа ГКЛ по высоте проема |
| 6. Минвата | 15. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200 |
| 7. Деревянный наличник | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	Медок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 6


Лист

8

9

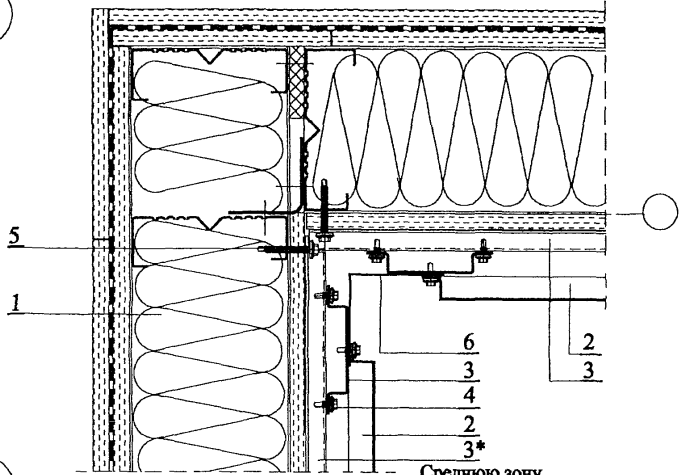

10

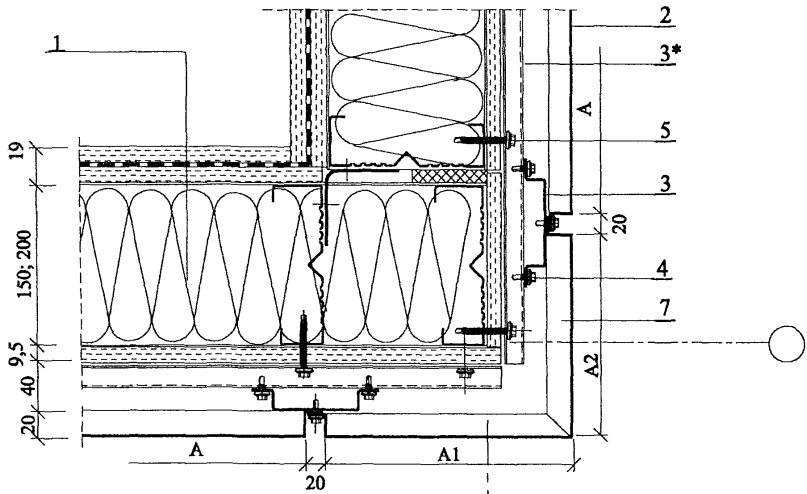

1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 1000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50
- 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
6. Нащельник M21
7. Угловая кассета "Талдом 1000" (A1 + A2 = A)


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата


ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 6

Лист
8

Фасад

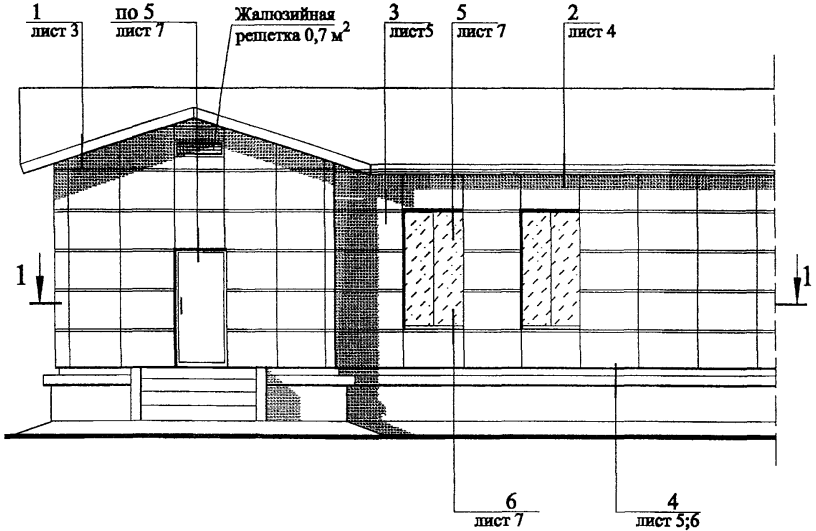

1 - 1

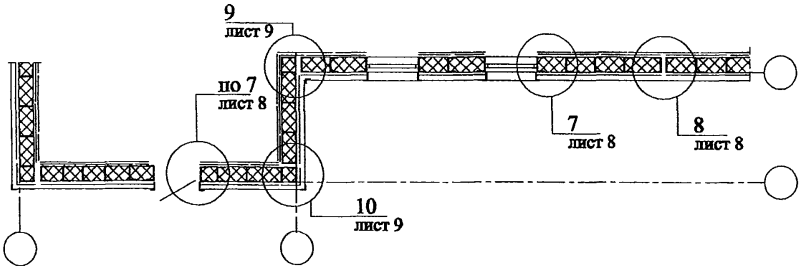

Размеры кассет (А и В) определяются проектом с учетом рекомендаций по проектированию в работе шифр М25. 54/ 01 "Конструкция вентилируемых стен с экраном из кассет "Талдом 1000/2000"
 Особенности монтажа кассет приведены в той же работе.

Изм. № погр.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Модок.	Подпись	Дата
Зав. сектор.	Смилянский			<i>[Signature]</i>	
Глав. спец.	Гузеева			<i>[Signature]</i>	
Глав. спец.	Лукашевич			<i>[Signature]</i>	


ООО "Талдом - Профиль"
 М25.3/ 02 - 7

Облицовка стен кассетами
 "Талдом 2000"
 Фасад
 Схемы обрешеток. Узлы 1...10

Стадия	Лист	Листов
	1	9


ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
 Москва, 2003

Схема горизонтальной обрешетки

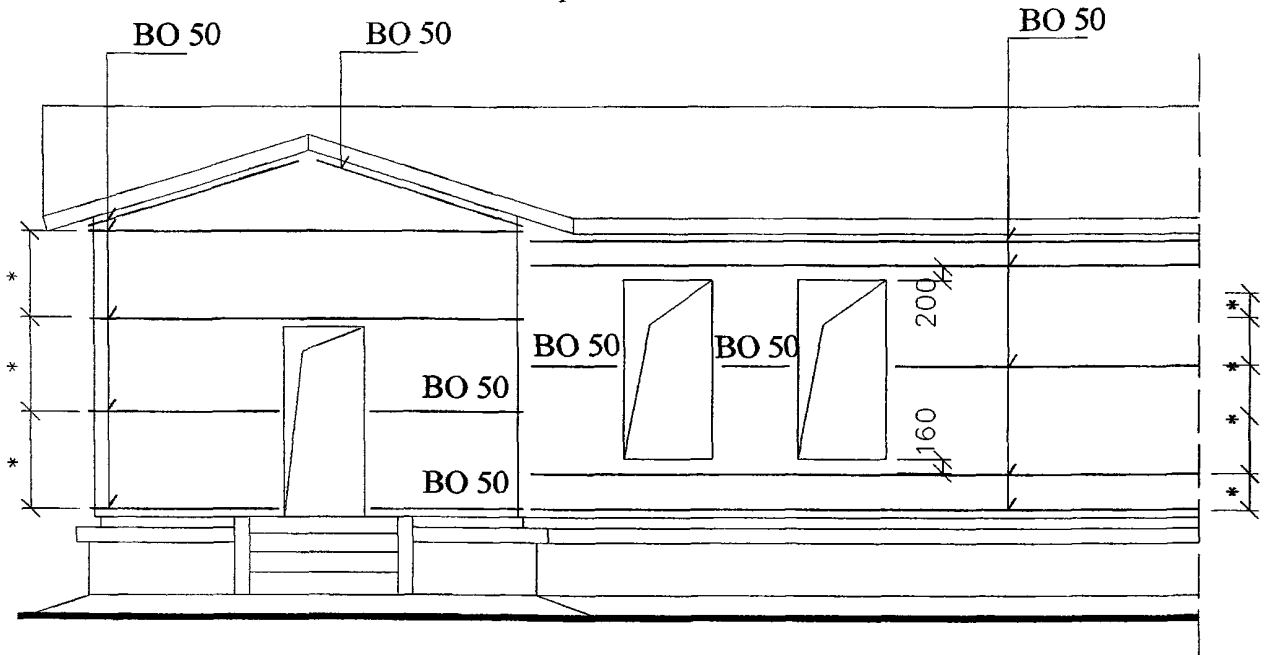

1. * Шаг обрешетки не более 1000; крепить к стойкам панели.
2. Монтажная схема панелей дана на докум. - 2 и - 3.

Схема вертикальной обрешетки под кассеты шириной 1200 мм**

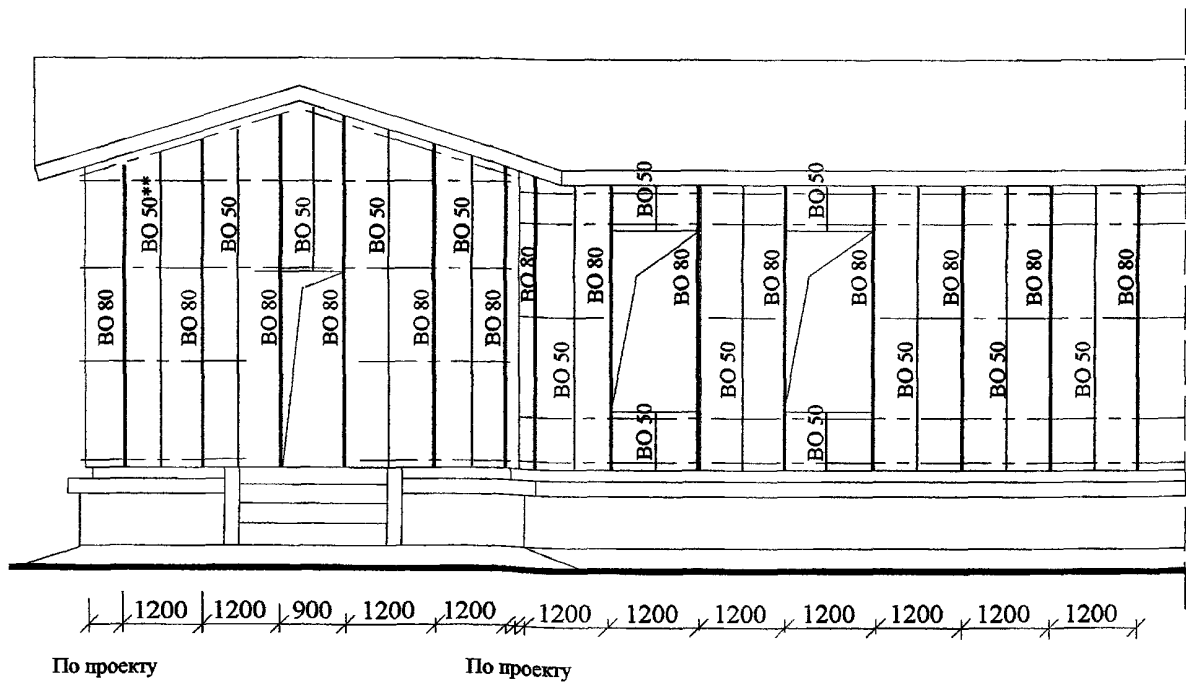


** При кассетах шириной 600 мм всю вертикальную обрешетку ВО 50 заменить на ВО 80.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02-7

Лист
2

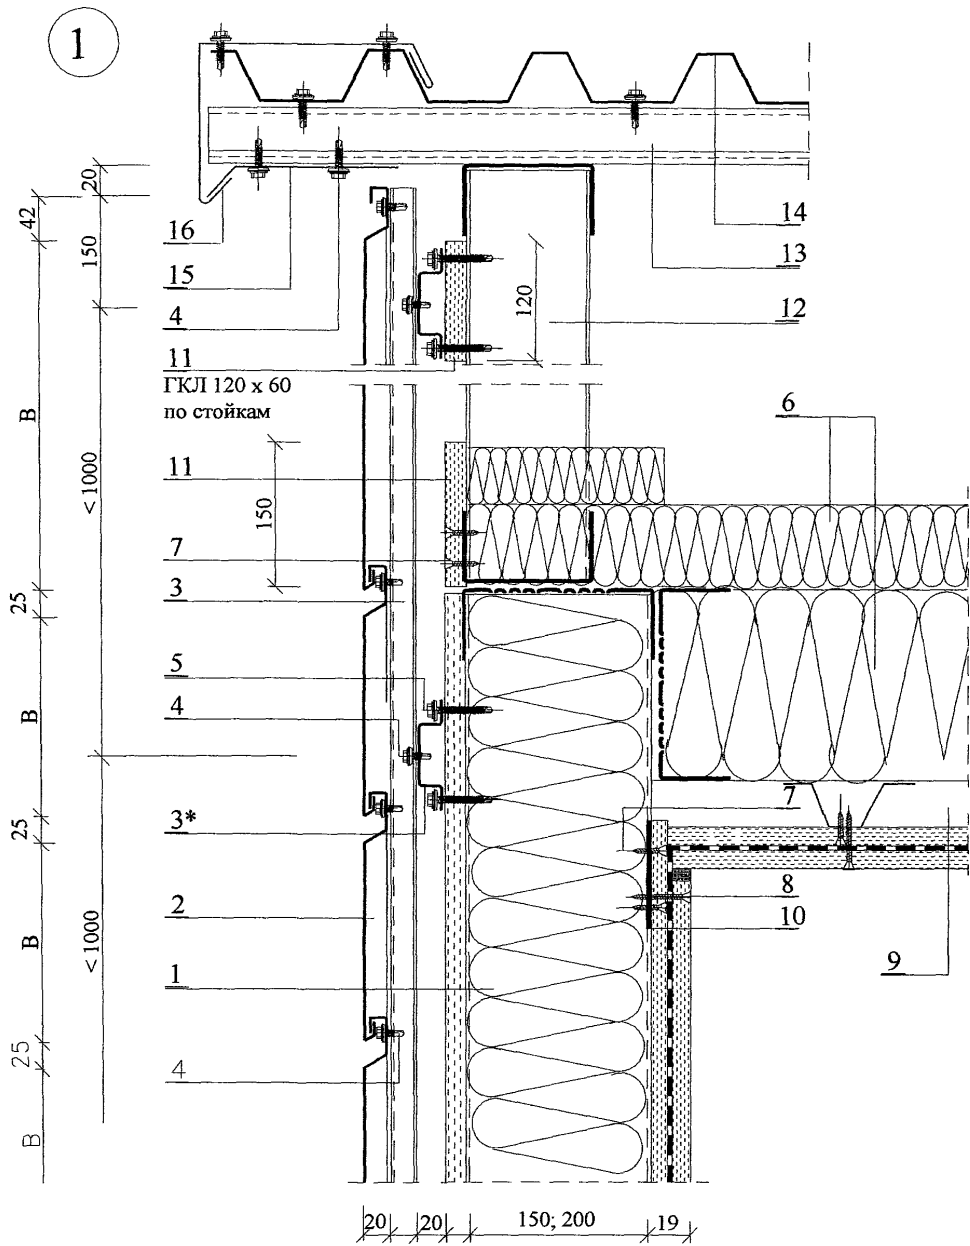

- | | | | |
|---|----|-----|------------------------|
| 1. Стеновая панель | 20 | 9,5 | 9. Конструкция потолка |
| 2. Кассета "Талдом 2000" | | | 10. Подкладка М2 |
| 3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 | | | 11. Лист ГКЛ |
| 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50 | | | 12. Торцевая ферма |
| 4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25 | | | 13. Обрешетка кровли |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50 | | | 14. Профлист ПП45-К |
| 6. Минвата | | | 15. Планка М4 |
| 7. Шуруп МС 2x25, шаг 200 | | | 16. Слив М5 |
| 8. Шуруп МС 2x45, шаг 200 | | | |

Взам. инв. №

Лист №

Изм.

Кол.уч.

Лист

Модок


Подпись

Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/ 02 - 7

Лист
3

2

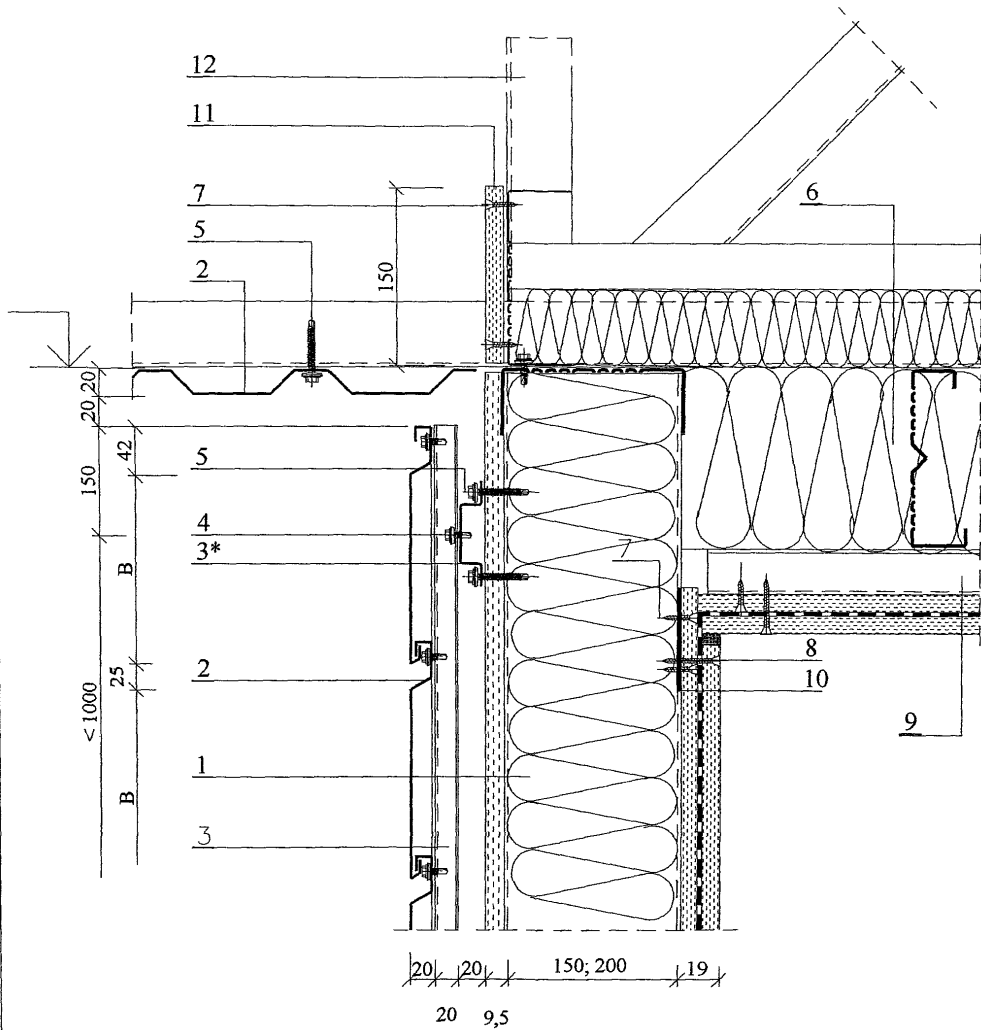

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Стеновая панель | 7. Шуруп МС 2х25, шаг 200 |
| 2. Кассета "Талдом 2000" | 8. Шуруп МС 2х45, шаг 200 |
| 3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 | 9. Конструкция потолка |
| 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50 | 10. Подкладка М2 |
| 4. Самосверлящий винт SD3 - Т15 - 5,5х25 | 11. Лист ГКЛ |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8х50 | 12. Рядовая ферма |
| 6. Минвата | |



ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 7

Лист

4

Ин. №. год. По и да. I инв.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

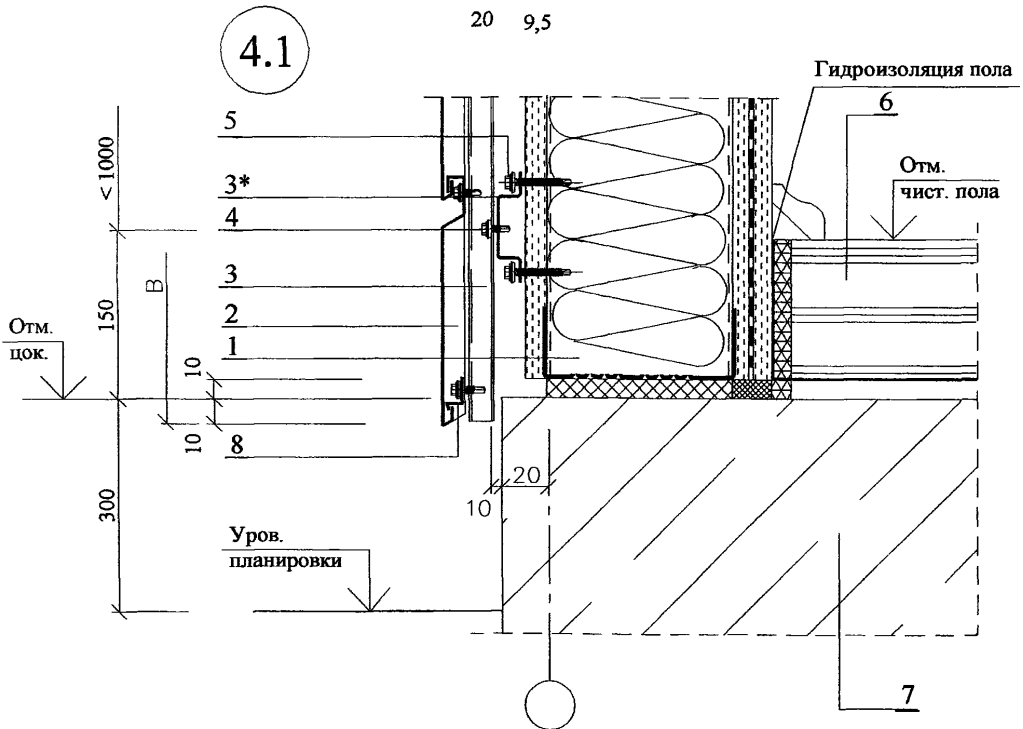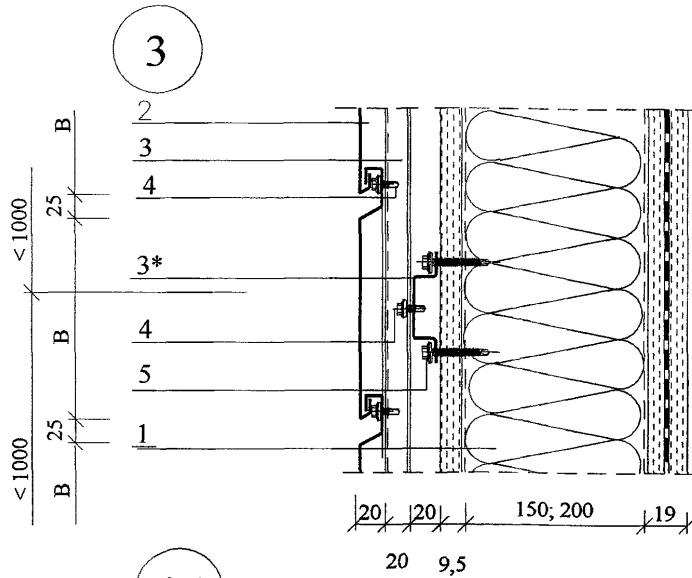

1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 2000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50
- 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25

5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
6. Обогреваемый пол
7. Цоколь
8. Стартовая планка. M24

Взам. инв. №

Подпись и дата

Лист №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02 - 7

Лист

5


4.2

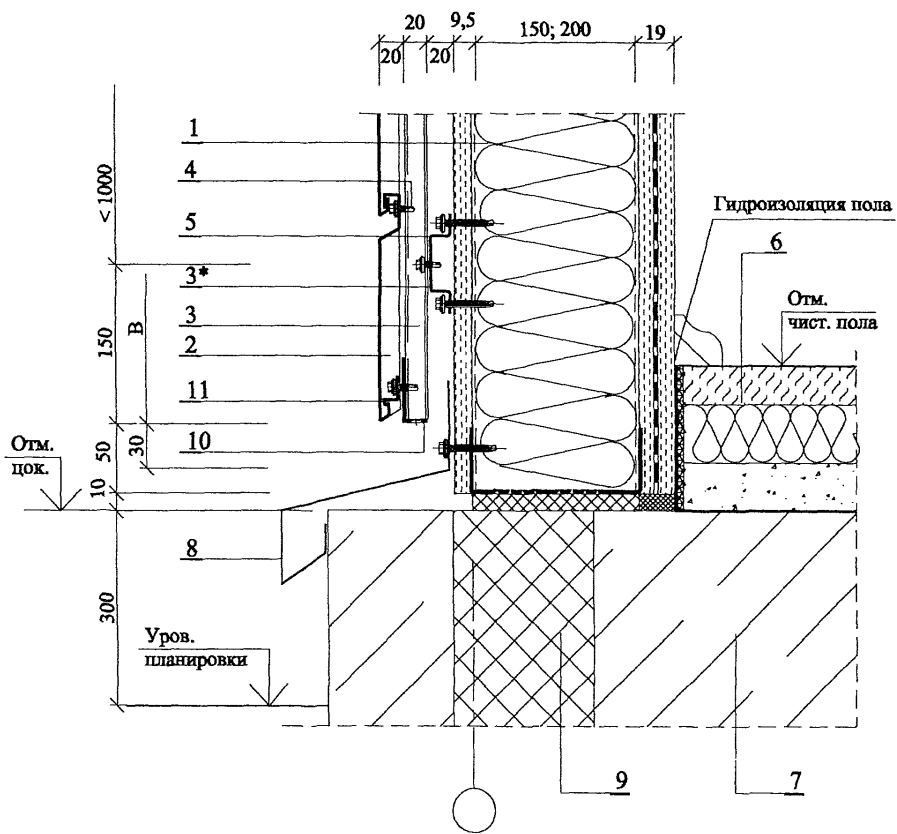

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Стеновая панель | 6. Необогреваемый пол |
| 2. Кассета "Талдом 1000" | 7. Цоколь |
| 3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 | 8. Слив М7 |
| 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50 | 9. Теплоизоляция |
| 4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25 | 10. Слив оц. М19 |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50 | 11. Стартовая планка. М24 |

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 7

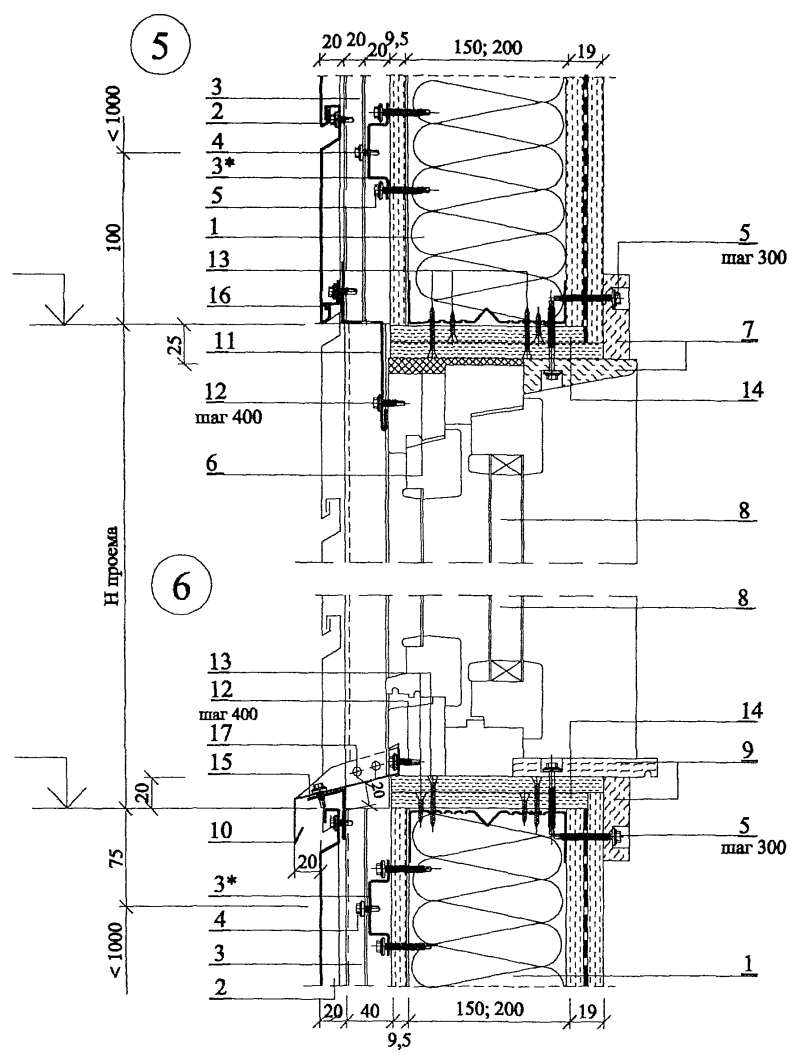



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Стеновая панель | 9. Подоконная доска |
| 2. Кассета "Талдом 2000" | 10. Слив оц. М8 |
| 3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 | 11. Нащельник оц. М18 с перфорацией |
| 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50 | 12. Самосверлящий шуруп |
| 4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25 | 13. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200 |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50 | 14. 2 листа ГКЛ по ширине проема |
| 6. Минвата | 15. Костьль М20 |
| 7. Деревянный наличник | 16. Стартовая планка М24 |
| 8. Оконный блок | 17. Заклепка |

Взам. инв. №
 Подпись и дата
 Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Медок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
 М25.3/ 02 - 7

Лист
 7

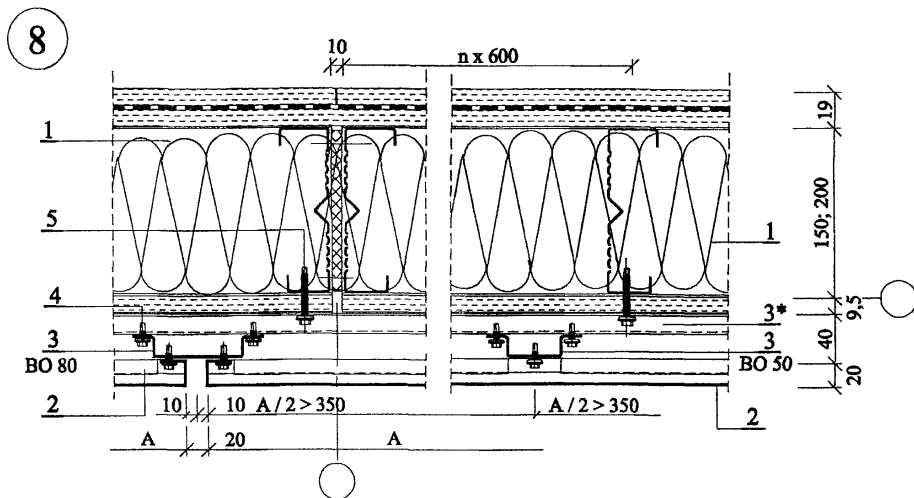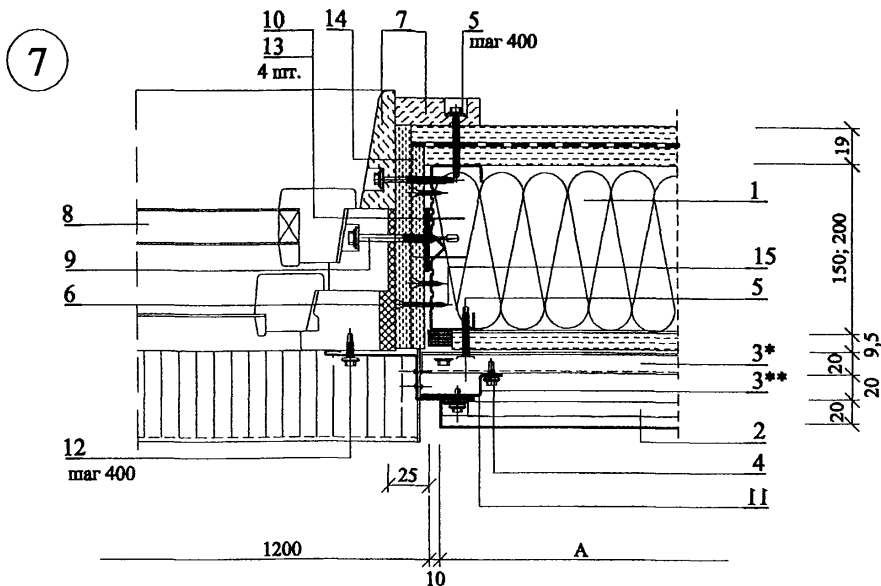

- | | |
|---|---|
| 1. Стеновая панель | 8. Оконный блок |
| 2. Кассета "Талдом 2000" | 9. Самосверлящий винт IR2-4,8x90, шаг 600 |
| 3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50 | 10. Прокладка M12, шаг 600 |
| 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50 | 11. Нащельник оп. M18 |
| 3**. Из обрешетки ВО 80 | 12. Самосверлящий шуруп |
| 4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25 | 13. Самосверлящий винт SL3-F-4,5x15 |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50 | 14. 2 листа ГКЛ по высоте проема |
| 6. Минвата | 15. Шуруп MC 2x25; MC 2x45, шаг 200 |
| 7. Деревянный наличник | |

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02 - 7

Лист


8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Исп. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата

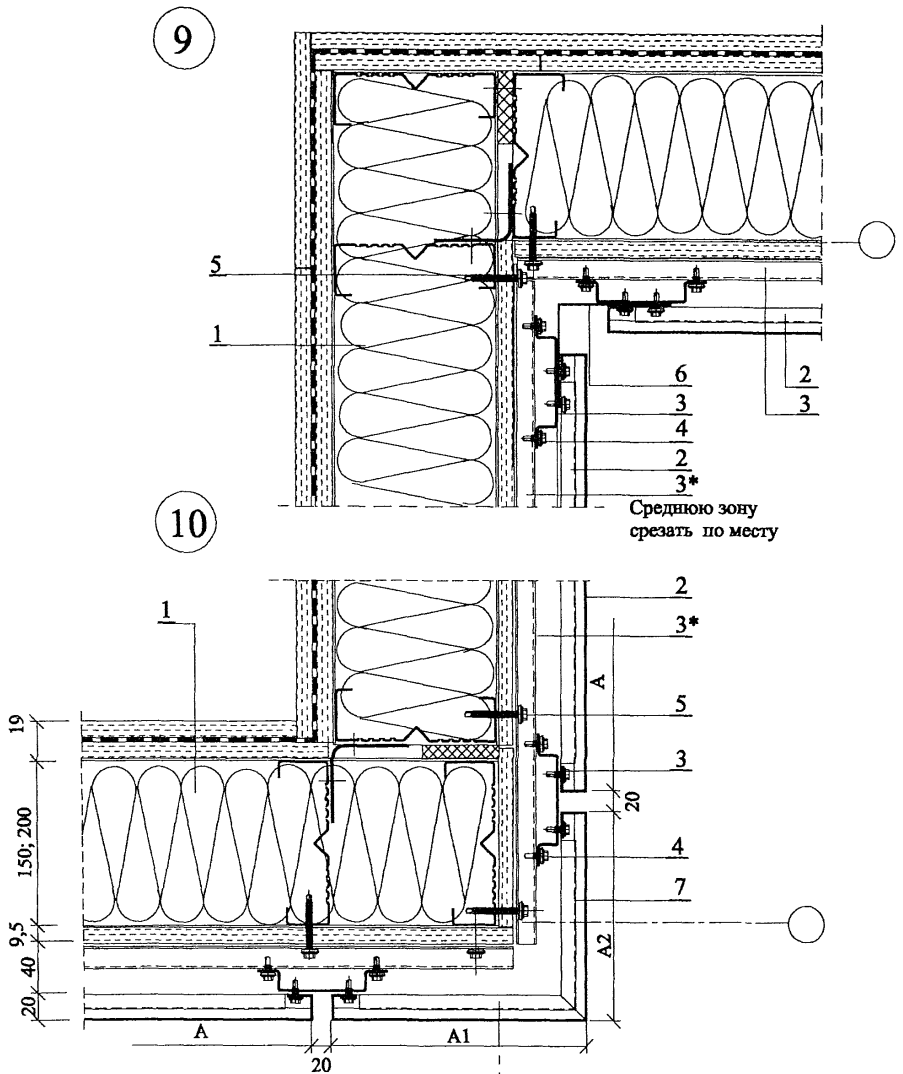

1. Стеновая панель
2. Кассета "Талдом 2000"
3. Вертикальная обрешетка ВО 80 или ВО 50
- 3*. Горизонтальная обрешетка ВО 50
4. Самосверлящий винт SD3 - T15 - 5,5x25
5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
6. Нащельник M21
7. Угловая кассета "Талдом 1000" ($A1 + A2 = A$)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/ 02 - 7

Лист

9



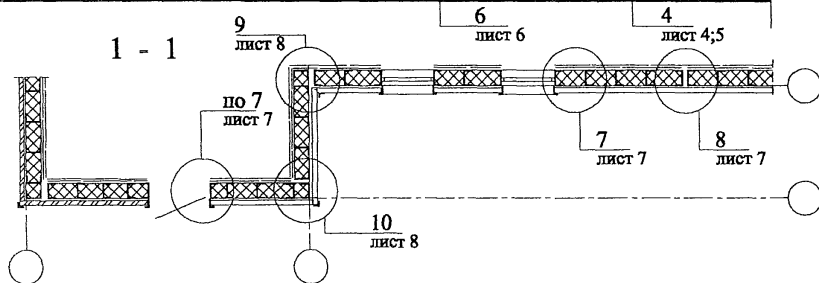


Схема обрешетки

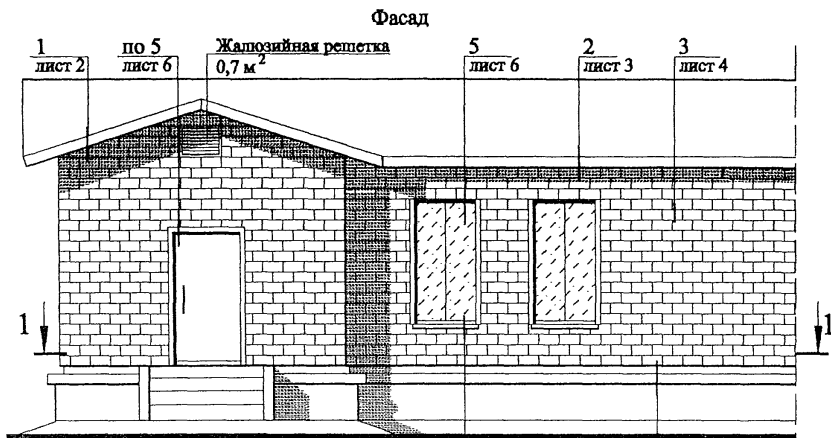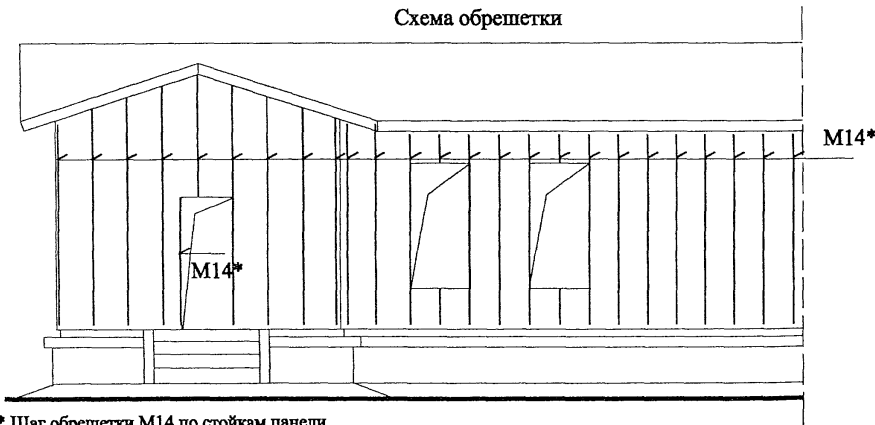

- * Шаг обрешетки М14 по стойкам панели.
- Монтажная схема панелей дана на докум. - 2 и - 3.

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/ 02 - 8

Облицовка стен кирпичем.
Фасад. Схема обрешетки.
Узлы 1 ... 10

Стадия	Лист	Листов
	1	8


ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва, 2003

Бзам. вкл. №

Подпись и дата

Ивл. № докум.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

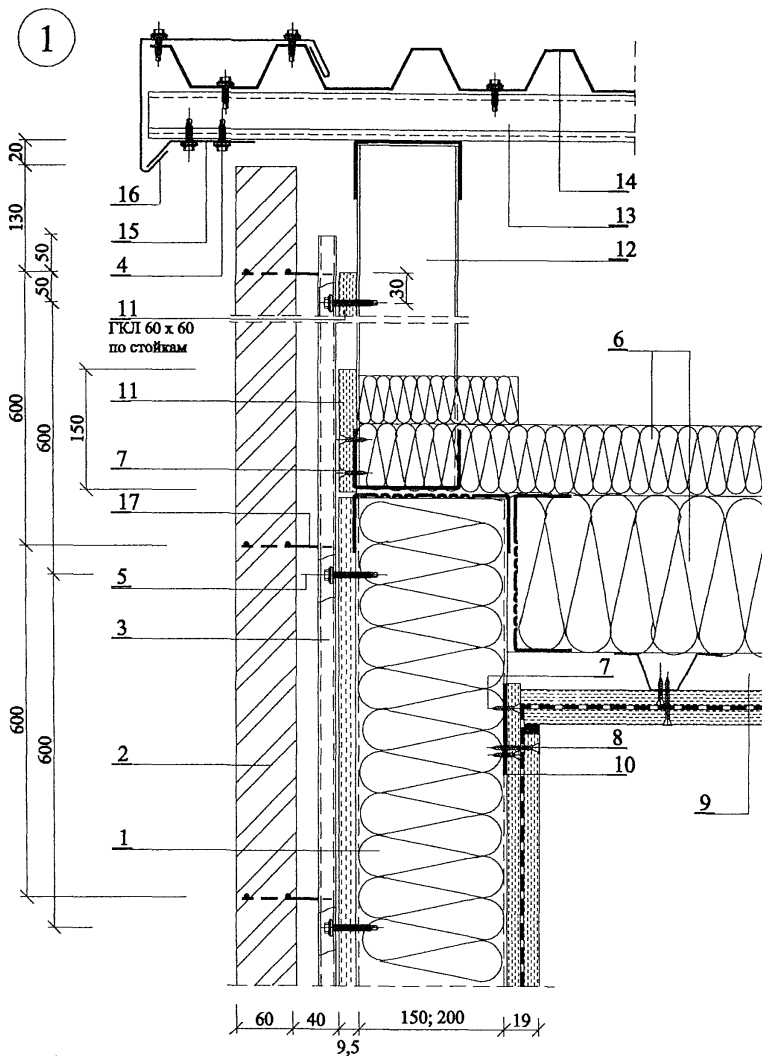

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Стеновая панель | 9. Конструкция потолка |
| 2. Керамический кирпич | 10. Подкладка М2 |
| 3. Обрешетка М14 | 11. Лист ГКЛ |
| 4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20 | 12. Торцевая ферма |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50 | 13. Обрешетка кровли |
| 6. Минвата | 14. Профлист ТП45-К |
| 7. Шуруп МС 2x25, шаг 200 | 15. Планка М4 |
| 8. Шуруп МС 2x45, шаг 200 | 16. Слив М5 |
| | 17. Связь М15 |

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 8

Лист

2

2

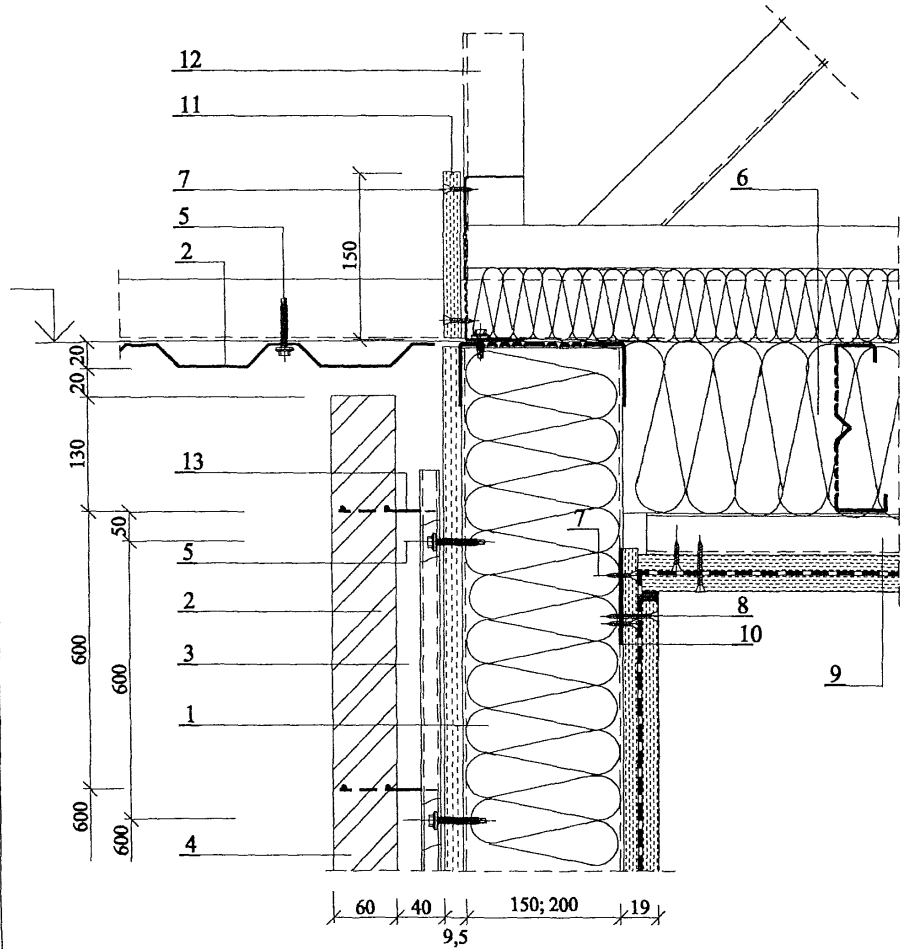



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Стеновая панель | 8. Шуруп МС 2х45, шаг 200 |
| 2. Керамический кирпич | 9. Конструкция потолка |
| 3. Обрешетка М14 | 10. Подкладка М2 |
| 4. Самосверлящий винт SL2-T-A14-4,8x20 | 11. Лист ГКЛ |
| 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50 | 12. Рядовая ферма |
| 6. Минвата | 13. Скоба М15 |
| 7. Шуруп МС 2х25, шаг 200 | |

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ледок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/ 02 - 8

Лист
3

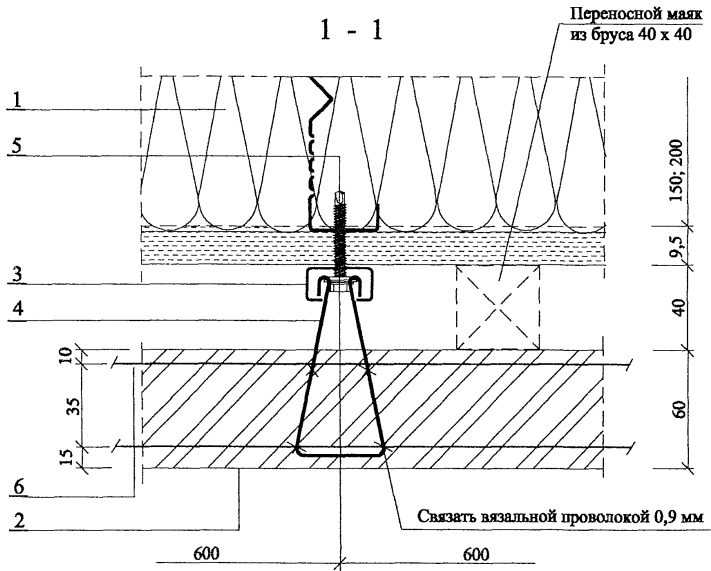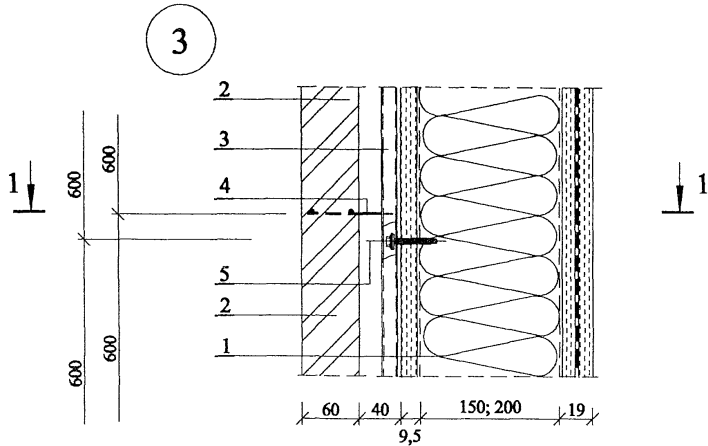

1. Стеновая панель
2. Керамический кирпич
3. Обрешетка М14

4. Скоба М15
5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
6. Арматура Ø3 мм

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/ 02 - 8

Лист



4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Исп. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

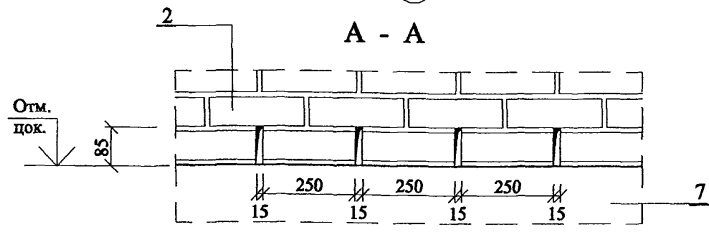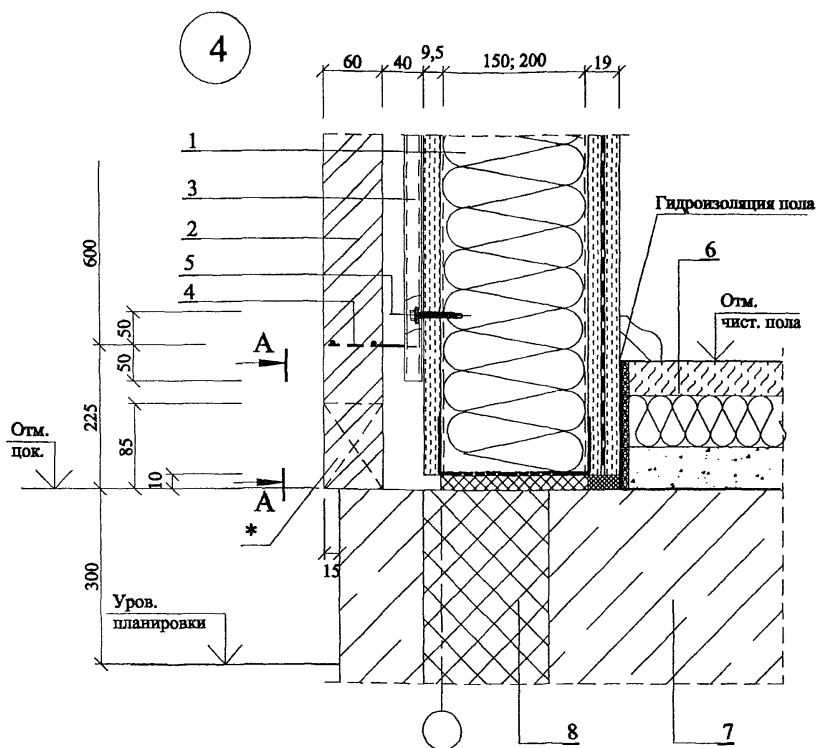

- 1. Стеновая панель
- 2. Керамический кирпич
- 3. Обрешетка M14
- 4. Скоба M15
- 5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
- 6. Пол по проекту
- 7. Цоколь
- 8. Теплоизоляция при необходимости по проекту


* Щель 15 x 85 с шагом 250.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02 - 8

Лист
5

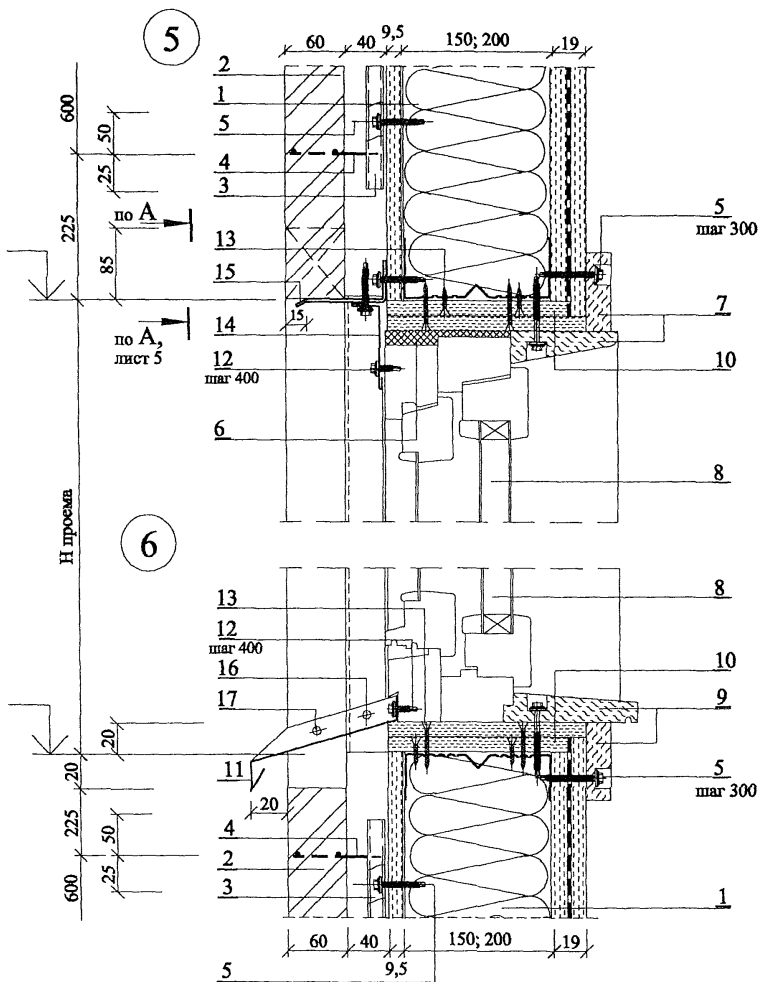

1. Стеновая панель
2. Керамический кирпич
3. Обрешетка М14
4. Скоба М15
5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
6. Минвата
7. Деревянный наличник
8. Оконный блок
9. Подоконные доски

10. 2 листа ГКЛ по ширине проема
11. Стык оп. М8
12. Самосверлящий шуруп
13. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200
14. Нащельник оп. М16
15. Перемычка М17
16. Закlepка
17. Дюбель с пластмассовой втулкой

Взам. инв. №

Подпись и дата



Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№доку	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 8

Лист

6

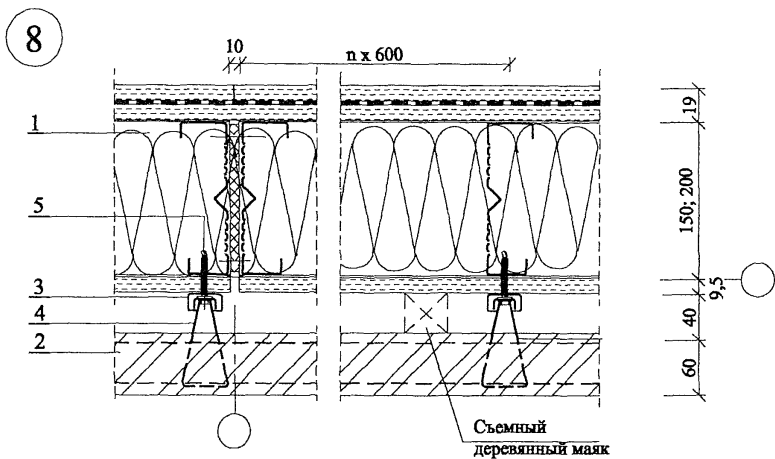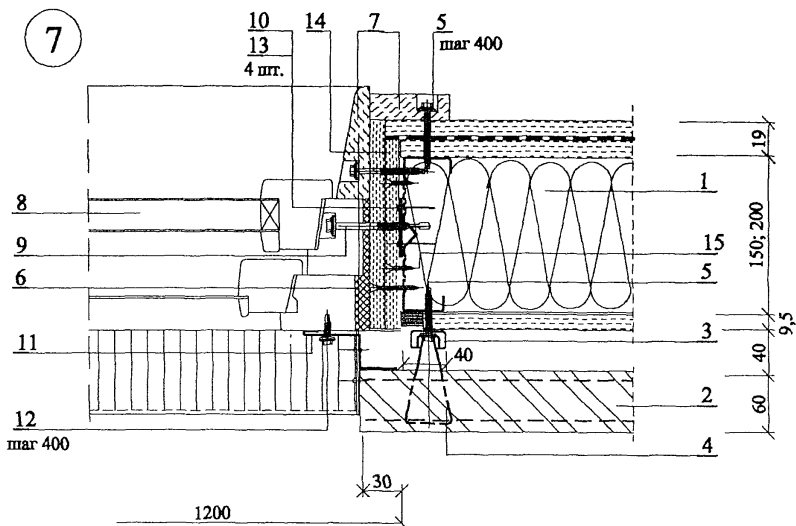

1. Стеновая панель
2. Керамический кирпич
3. Обрешетка М14
4. Скоба М15
5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50
6. Минвата
7. Деревянный наличник

8. Оконный блок
9. Самосверлящий винт IR2-4,8x90, шаг 600
10. Прокладка М12, шаг 600
11. Нащельник оп. М18
12. Самосверлящий шуруп
13. Самосверлящий винт SL3-F-4,2x15
14. 2 листа ГКЛ по высоте проема
15. Шуруп МС 2x25; МС 2x45, шаг 200

Взам. инв. №

Подпись и дата


Ив. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Модок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 8

Лист

7

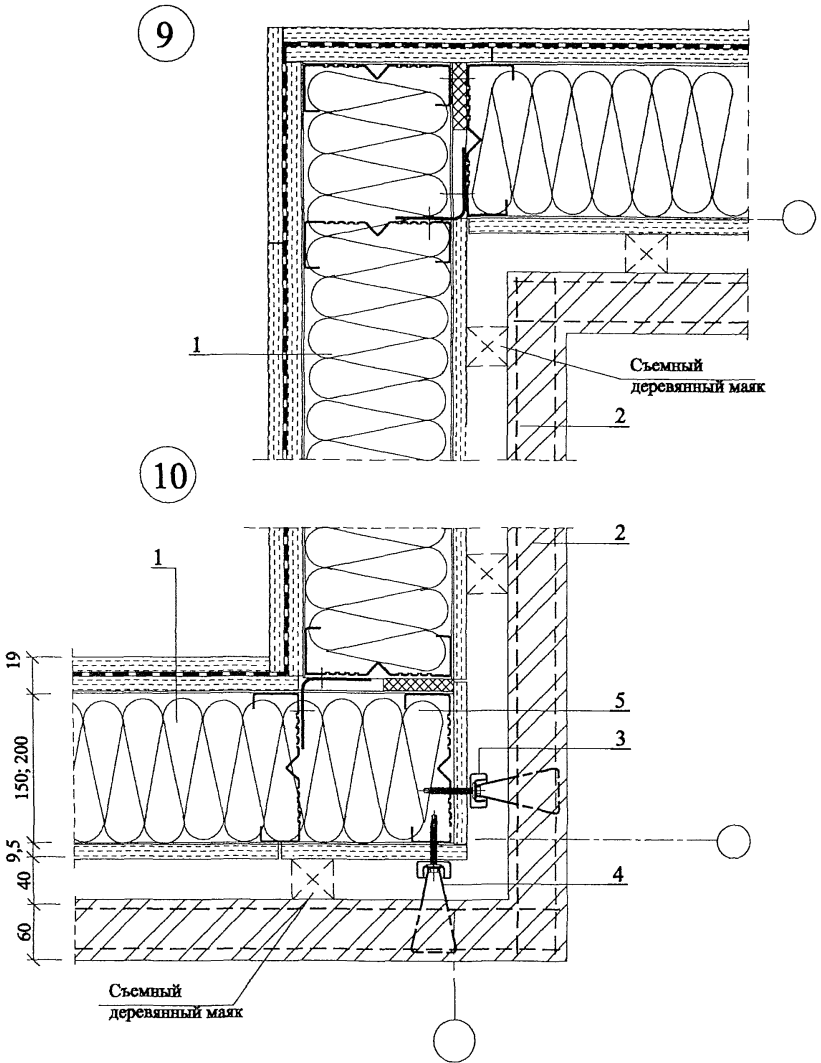

1. Стеновая панель
2. Профлист ТП 20
3. Обрешетка М14
4. Скоба М15
5. Самосверлящий винт IR2-4,8x50

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02 - 8

Лист

8

Каркас торцевой панели 1
(см. докум. 2)

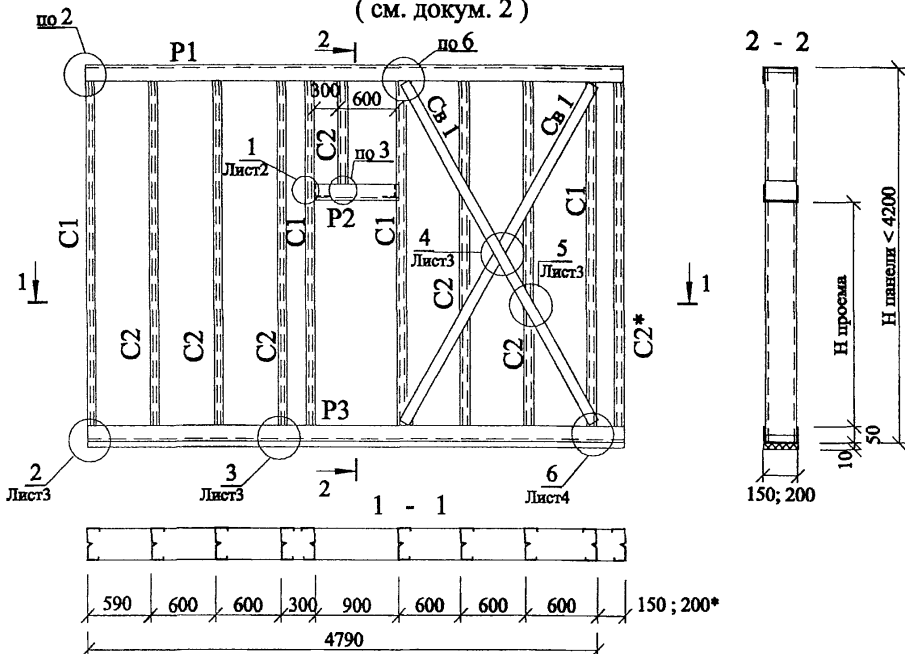

* Только для угловых панелей

Элементы каркаса

Марка	Наименование	Сечение	Длина, мм	Примечание
C1	Стойка	RY - 150; 200x1,2	3300...4200 - 5	Докум. - 10
C2	Стойка	RY - 150; 200x0,7	3300...4200 - 5	
P1	Верхний ригель	SKY - 150; 200x1,2	L - по проекту	
P2	Перемычка	SKY - 150; 200x1,2	1200	
P3	Нижний ригель	SKYP - 150; 200x1,2	L - по проекту	
Св 1	Связь	оц. - 0,7 x 25	L - по проекту	
M1 - 1	Крепежный уголок	оц. гн. 50x50x1,2	145	
M1 - 2	Крепежный уголок	оц. гн. 50x50x1,2	195	
M22-1	Вставка	- 0,7	145	
M22-2	Вставка	- 0,7	195	
M23	Уголок	оц. гн. 30x50x0,7	L - по проекту	

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 9




Каркасы панелей 1 и 2. Раскладка листов ГКЛ наружной обшивки.
Узлы 1 ... 13

Стадия	Лист	Листов
	1	7

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва, 2003

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
			Зав. сектор.	Смелянский				
			Глав. спец.	Гузева				
			Глав. спец.	Лукашевич				

Каркас панели 3 продольной стены (см. докум. 2)

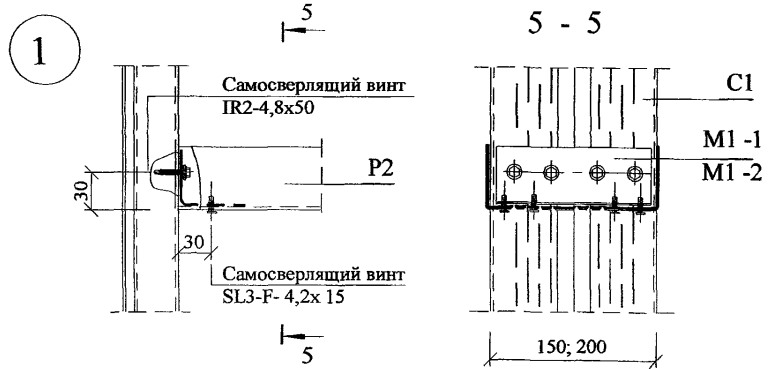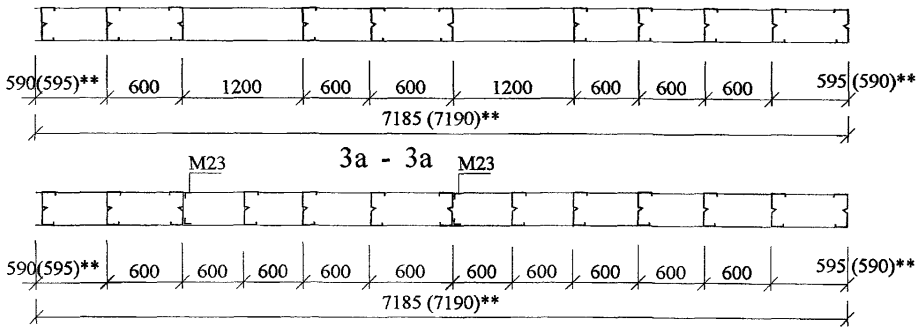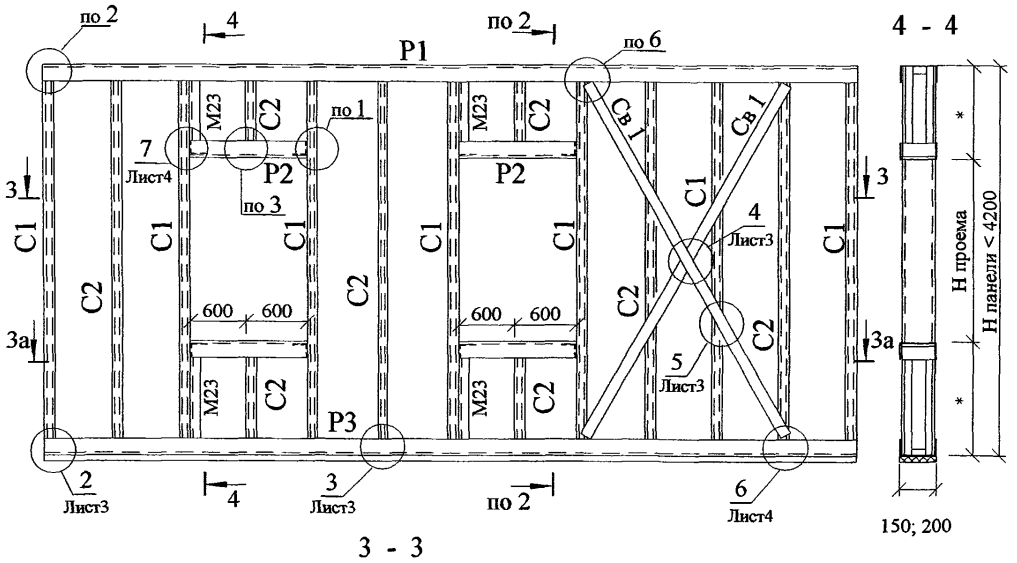


**Размер зависит от места стыка панели (см. докум. 2)


Инв. №	л.	год	дата	Взаим. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	ООО "Талдом - Профиль" M25.3/ 02 - 9	Лист 2
------	-------	------	-------	---------	------	---	-----------

2

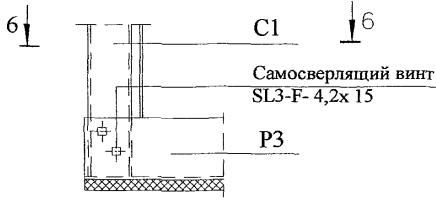


6 - 6




M22-1
M22-2

3

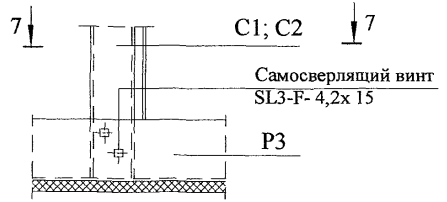


7 - 7

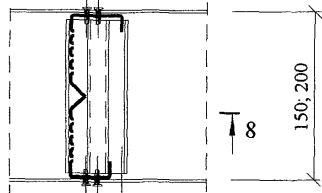


M22-1
M22-2

8 - 8




M22-1
M22-2

4

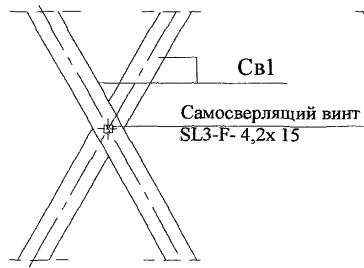

5




Взам. инв. №
подпись и дата
г/лв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 9


Лист
3

6


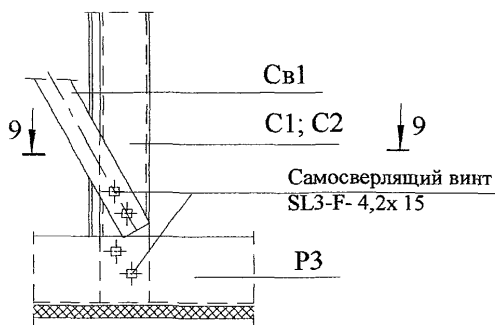


9 - 9

7

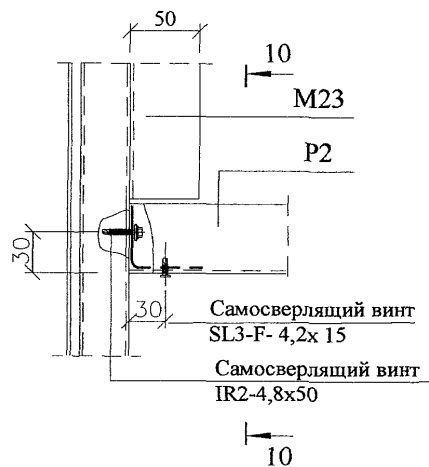

10 - 10

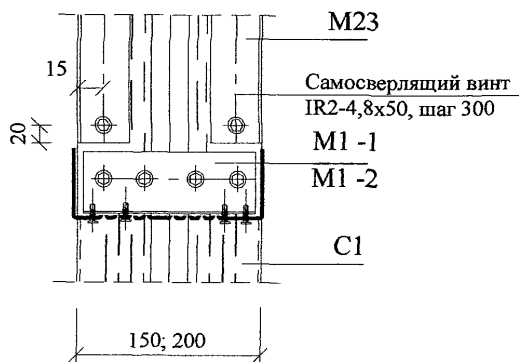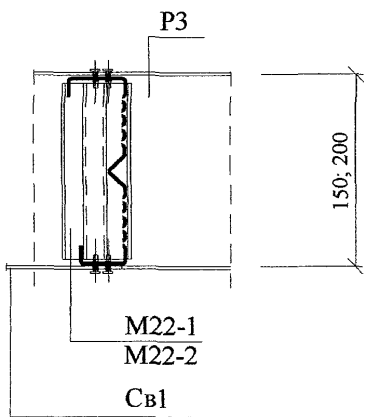

Взам. инв. №

подпись и дата

инв. № подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 9

Лист

4

Раскладка листов ГКЛ наружной обшивки панели 1

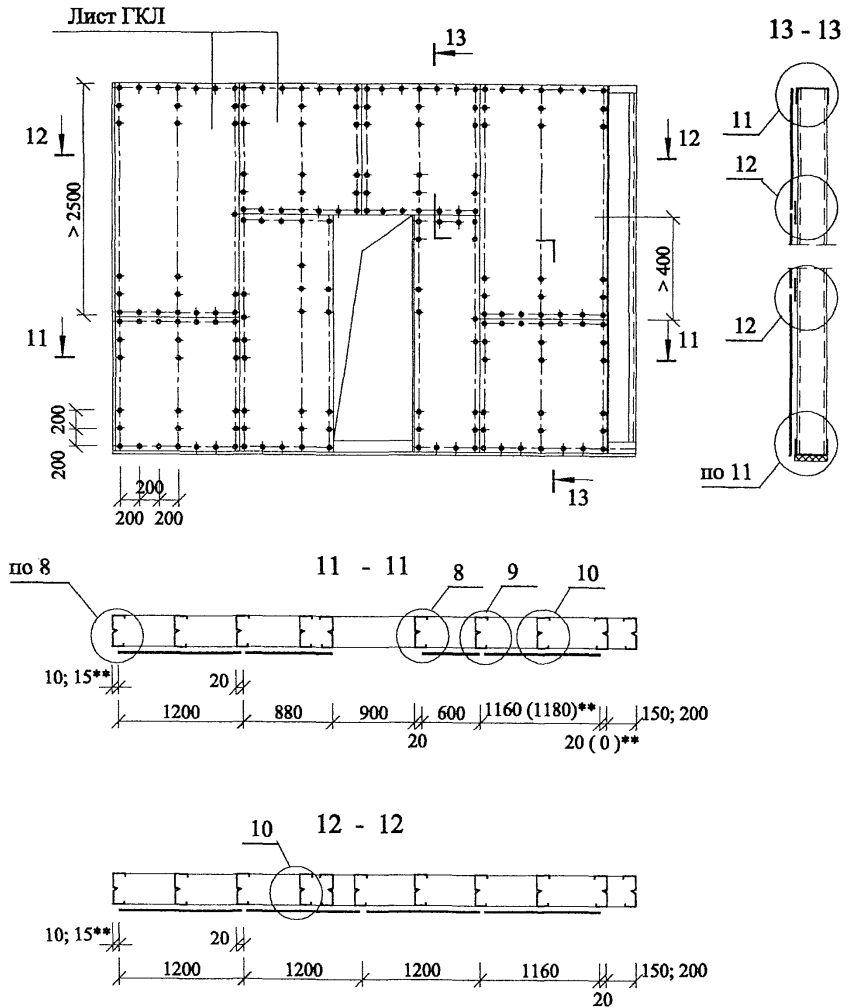

Узлы даны на листе 7

**Размер зависит от места стыка панели (см. докум. 2)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/ 02 - 9


Лист

5


Раскладка листов ГКЛ наружной обшивки панели 3

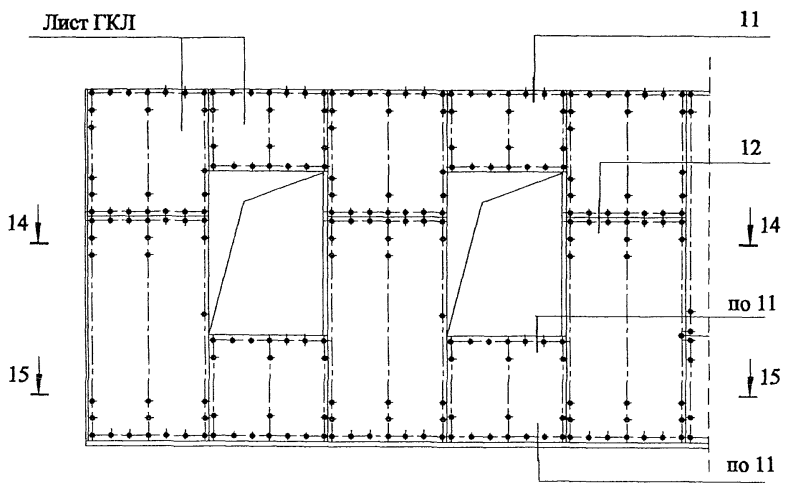

14 - 14

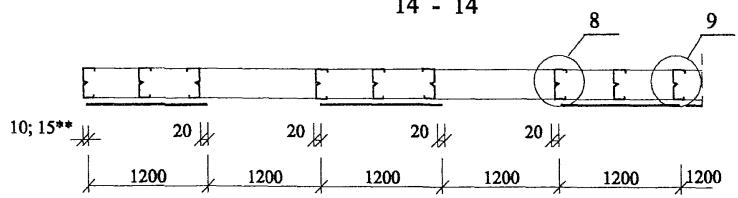

15 - 15

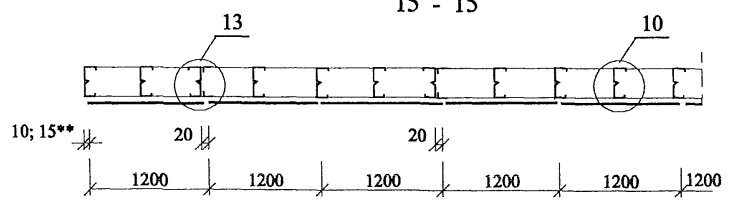

***Размер зависит от места стыка панели (см. докум. 2)


Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/ 02 - 9


Лист
6

8

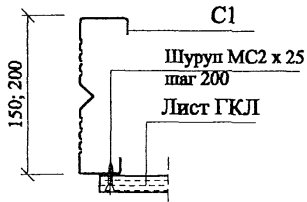


10; 15; 20
Размер зависит от места узла


9




10




11

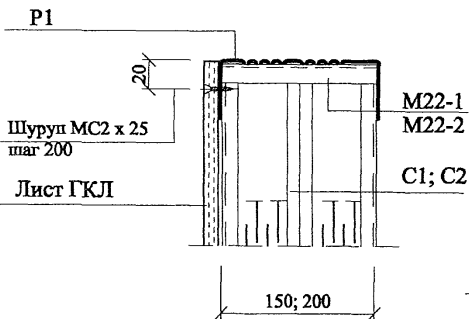

12

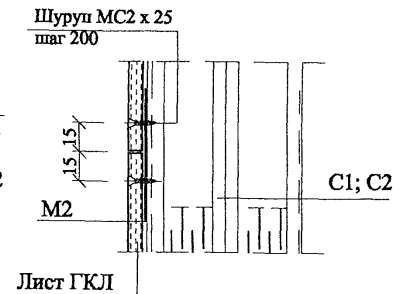

13

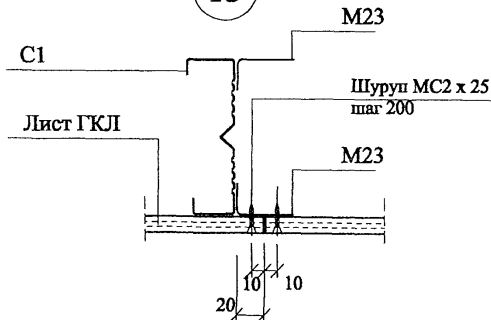

Изм.	Кол.уч.	Лист	№дож	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.3/02-9

Лист

7

Марка изделия	Эскиз	Материал	Толщина, мм	Длина, мм
M1		Сталь ОЦ.	1,2	100
M1-1				145
M1-2				195
M2		Сталь ОЦ.	0,7	По проекту
M3		Сталь ОЦ.	0,7	По проекту
M4		Сталь ЛКП ОЦ.	0,6	По проекту
M5		Сталь ЛКП ОЦ.	0,6	По проекту
M6		Сталь ЛКП ОЦ.	0,6	По проекту
M7		Сталь ЛКП ОЦ.	0,6	По проекту
M8		Сталь ЛКП ОЦ.	0,6	По проекту
M9		Сталь ОЦ.	0,7	По проекту

1. Все изделия марки М (кроме М15) из стали тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий по ГОСТ14918-80; элемент М15 - из оцинкованной стали по ГОСТ 3282-74* "Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения".

2. *Размеры для справок. Допускается изменение размеров и конфигурации по согласованию с изготовителем.

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 10

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

Зав. сектор. Смилянский

Глав. спец. Гузеева

Глав. спец. Лукашевич

Спецификация профилей
конструкций

Стадия	Лист	Листов
	1	4

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва, 2003

Всего листов №

Подпись и дата

Изм. № лист

Спецификация профилей конструкций










Марка изделия	Эскиз	Материал	Толщина, мм	Длина, мм
M10		Сталь ЛКП ОЦ.	0,6	По проекту
M11		Сталь ЛКП ОЦ.	0,6	По проекту
M12		Сталь ОЦ.	1,2	По проекту
M13		Сталь ЛКП ОЦ.	0,6	По проекту
M14		Сталь ОЦ.	1,0	По проекту
M15		Сталь нерж. или Сталь ОЦ.	Ø 3	шт.
M16		Сталь ЛКП ОЦ.	0,6	По проекту
M17		Сталь ОЦ.	3	По проекту
M18		Сталь ЛКП ОЦ.	0,6	По проекту

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/02 - 10

Спецификация профилей конструкций

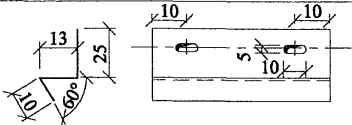Марка изделия	Эскиз	Материал	Толщина, мм	Длина, мм
M19		Сталь ЛКП ОЦ	0,6	По проекту
M20		Сталь ОЦ	1,2	250
M21		Сталь ЛКП ОЦ	0,6	По проекту
M22-1		Сталь ОЦ	0,7	145
M22-2				195
M23		Сталь ОЦ	1,2	По проекту
M24		Сталь ОЦ	1,2	По проекту
M24		Сталь ОЦ	1,5	40 x 40
BO 80		Сталь ОЦ	1,2	2000; 2500
BO 50		Сталь ОЦ	1,2	2000; 2500

Изм.	Кол.уч.	Лист	Медок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 10

Лист

3

Спецификация профилей конструкций

Марка изделия	Эскиз	Материал	Толщина, мм	Длина, мм
C1; C2 (RY)		Сталь ОЦ	0,7; 1,2	По проекту
P1; P2 (SKY)		Сталь ОЦ	1,2	По проекту
P3 (SKYP)		Сталь ОЦ	1,2	По проекту
ТП20-С-1080-0,5		Сталь ЛКП ОЦ	0,5	2400... 12000
Св1		Сталь ОЦ	0,7	По проекту

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	Медок	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
M25.3/ 02 - 10

Лист

4



Открытое акционерное общество
Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений

ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»

127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
Тел./Факс 482-45-06; e-mail: zniipz@zniipz.dol.ru

11.12.2002 № 2-1/1470

Генеральному директору
ООО «ТАЛДОМ-ПРОФИЛЬ»

На № _____ от _____ Калачеву В.В.

Направляем Вам Заключение ОАО ЦНИИПромзданий по пожарной безопасности наружных стен «ТАЛДОМ-ТЕРМО» с каркасом из стальных холодноформованных термопрофилей, теплоизоляцией из негорючей минераловатной плиты, обшивками из гипсокартонных листов и наружным защитно-декоративным слоем из негорючих материалов.

Приложение. Заключение на 4 стр. в 1 экз.

Заместитель Генерального директора

Лейкина Д.К.

Исп. Стороженко Т.Е.

Т. 482-07-60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТЕН «ТАЛДОМ-ТЕРМО»

Несущие наружные стены с каркасом из стальных холодноформованных перфорированных профилей со слоем теплоизоляции из негорючих минераловатных плит, обшивками из гипсокартонных листов и наружным защитно-декоративным слоем имеют следующие характеристики горючести и огнестойкости.

Стены выполняются из следующих материалов:

- Каркас стены – холодноформованные стальные профили по стандарту EN 10 147 с соединениями самосверлящими шурупами фирмы SFS “Стадлер” – группа горючести НГ;
- Теплоизоляционный слой из минераловатных плит марки Нобасил М по Техническому свидетельству Госстроя России № ТС-07-0558-02 – группа горючести НГ;
- Наружная и внутренняя обшивка – из гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-97 группы А толщиной 9,5 мм, выполненных в соответствии с СП 55-101-2000 – группа горючести Г1.
- Отделка фасада из кирпича или стальных профилированных листов или стальных кассет «Талдом 1000/2000».

В соответствии с табл. 1 ГОСТ 30403-96 класс пожарной опасности стены К1.

Предел огнестойкости наружной стены определяется конструкцией внутреннего слоя стены. В соответствии с табл. 13 СП 55-101-2000 обшивка одним слоем гипсокартонных листов ГКЛ

при креплении к каркасу с помощью шурупов и заделки стыков специальной шпаклевкой обеспечивает предел огнестойкости конструкции EI45. Обшивка двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ при креплении к каркасу с помощью шурупов и заделки стыков специальной шпаклевкой обеспечивает предел огнестойкости конструкции EI75.

Конструкция стен выполнена таким образом, что все стальные элементы защищены от воздействия огня гипсокартонными листами, в том числе в оконных и дверных проемах.

В соответствии с таблицами 4* и 5* СНиП 21-01 наружные стены «Талдом-Термо» могут применяться для зданий III, IV и V степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1. При этом параметры зданий должны соответствовать следующим требованиям.

Производственные здания (в соответствии со СНиП 21-03-2001):

Категория Зданий или пожарных отсеков	Высота Зданий, м	Степень огнестойкости Зданий	Класс конструктивной пожарной опасности зданий	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, кв. м.
В	4.2	III	C1	25000
		IV	C1	25000
Г		III	C1	Не огр.
		IV	C1	6500
Д		III	C1	Не огр.
		IV	C1	Не огр.

Здания учреждений и организаций.

Степень огнестойкости зданий	Класс конструктивной пожарной опасности	Допустимая высота, м	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, кв. м.
III	C1	4.2	2000
IV	C1		2000

Главный специалист
ЦНИИПромзданий, канд. техн. наук



Дороженко Т.Е.



ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Основание: Постановление Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 1997 г. № 1636)

№ ТС-07-0558-02

Зарегистрировано
05 августа 2002 г.

Действительно до
05 августа 2003 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность продукции указанного наименования для применения в строительстве на территории Российской Федерации при условии соблюдения требований, приведенных в обязательном приложении к настоящему техническому свидетельству.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем
NOBASIL M, NOBASIL T, NOBASIL TF, NOBASIL TFL, NOBASIL LFK, NOBASIL Ts

НАЗНАЧЕНИЕ Для использования в качестве теплоизоляционного слоя в строительных
изделиях, конструкциях и системах

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "IZOMAT a.s." (Словакия)
Zeleznicny rad 24 968 14 Nová Baňa, Slovenská republika, tel. +421/45/685 5301, fax +421/45/685 5019

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Тот же E-mail: odbyt @ izomat.sk

Техническое свидетельство подготовлено Федеральным научно-техническим центром сертификации в строительстве Госстроя России (ФЦС) на основании представленных фирмой "IZOMAT a.s."
документов и материалов, перечень которых приведен в приложении к настоящему техническому свидетельству,
результатов экспертизы и технического свидетельства Госстроя России № ТС-07-0388-2001 от 02.08.01

Приложение: на 9 л.; заверены печатью ФЦС.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОССТРОЯ РОССИИ

Л.С.БАРИНОВА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящий документ распространяется на плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем NOBASIL M, NOBASIL T, NOBASIL TF, NOBASIL TFL, NOBASIL LFK, NOBASIL Ts (далее – плиты), предназначенные для использования в качестве теплоизоляционного слоя в строительных изделиях, конструкциях и системах.

1.2. Плиты разработаны и выпускаются фирмой "IZOMAT a.s." (Словакия).

1.3. Техническая оценка продукции проведена на основании результатов экспертизы, представленных заявителем технических данных по продукции, документов и материалов.

1.4. Положения, содержащиеся в настоящем документе, по мере накопления опыта применения данной продукции и получения новой информации о её свойствах могут быть в дальнейшем ФЦС дополнены, изменены или отменены.

1.5. ФЦС имеет право производить проверку соблюдения требований, содержащихся в настоящем документе, и в необходимых случаях приостанавливать его действие.

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПЛИТ

2.1. Плиты представляют собой изделия из волокон минеральной ваты с температурой плавления волокон не ниже 1000°C, скрепленных между собой отвержденным синтетическим связующим.

2.2. Минеральная вата для изготовления плит производится из сырьевой смеси на основе горных пород базальтовой группы.

2.3. В качестве связующего при производстве плит применяются композиции, состоящие из водорастворимых синтетических смол, модифицирующих, гидрофобизирующих, обеспыливающих, и других добавок.


2.4. Плиты в зависимости от технических характеристик и области применения выпускаются следующих марок: NOBASIL M, NOBASIL T, NOBASIL TF, NOBASIL TFL, NOBASIL LFK, NOBASIL Ts.

2.5. Плиты NOBASIL TFL представляют собой полосы (ламели), нарезанные из плит обычной структуры и применяемые при расположении волокон перпендикулярно изолируемой поверхности.


2.6. Плиты NOBASIL LFK выпускаются кашированными стеклохолстом черного или белого цвета, служащим для ветрозащиты теплоизоляционного слоя.

2.7. Плиты NOBASIL Ts представляет собой плиты NOBASIL T, модифицированные для изготовления сэндвич-панелей. По содержанию органических веществ и плотности плиты этих марок идентичны.

2.8. Плиты относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244-94.



2.9. Плиты выпускаются в форме прямоугольного параллелепипеда и имеют плотность, линейные размеры и предельные отклонения от них, указанные в табл. 1



Марка Плиты	Плотность, кг/м ³	Размеры* (предельные отклонения)			ГОСТ 17177
		Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	
NOBASIL M	30 (±10%) 35 (±10%) 50 (±10%) 75 (±10%)	1000; 1500; 2000 (± 1%)	500; 600 (± 1%)	40÷250 (+5; -1) с интервалом 10	ГОСТ 17177
NOBASIL T	100 (±10%) 120 (±10%)	1000 (± 1%)	500; 600 (± 1%)	20÷150 (+5; -2) с интервалом 10	ГОСТ 17177
NOBASIL TF	150 (±10%)	1000 (± 1%)	500; 600 (± 1%)	40÷160 (+5; -1) с интервалом 10	ГОСТ 17177
NOBASIL TFL	95 (±10%)	1000 (± 1%)	180; 200 (± 2)	40÷200 (+2) с интервалом 10	ГОСТ 17177
NOBASIL LFK	50 (±10%) 75 (±10%)	1000 (± 1%)	500; 600 (± 1%)	40÷180 (+5; -1) с интервалом 10	ГОСТ 17177
NOBASIL Ts	105 (±10%) 120 (±10%) 140 (±10%)	1500 (+5, -2)	627 (±2)	102 (±2) 122 (±2)	ГОСТ 17177

* – По согласованию с потребителем допускается изготовление плит других размеров.

2.10. Предельная разность длин диагоналей и разнотолщинность плит не превышают 3 мм.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИТ

Назначение

3.1. Плиты предназначены для использования в качестве теплоизоляционного слоя в строительных изделиях, конструкциях и системах, применяемых в новом строительстве и при реконструкции зданий и сооружений различного назначения.


Основное назначение плит в зависимости от марки указано в табл.2.

Допускаемая область применения

3.4. По геологическим и геофизическим условиям – без ограничений.

3.5. Плиты могут применяться во всех климатических районах (по СНиП 23-01-99) и зонах влажности (по СНиП П-3-79*).

3.6. В зависимости от свойств материалов, используемых в качестве наружного слоя, строительные изделия, конструкции и системы с применением плит могут эксплуатироваться в неагрессивной, слабоагрессивной или среднеагрессивной воздушной среде.





Марка плиты	Назначение
NOBASIL M (плотностью 30 и 35 кг/м ³)	Ненагружаемая теплоизоляция наклонных кровель, вертикальных и наклонных стен, мансардных помещений, перегородок, легких покрытий и перекрытий
NOBASIL M (плотностью 50 и 75 кг/м ³)	Теплоизоляционный слой в многослойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов Теплоизоляционный слой в системах утепления с вентилируемым воздушным зазором наружных стен зданий и сооружений различного назначения (с применением ветро-гидрозащитных мембран) Тепловая изоляция вентиляционных каналов
NOBASIL T	Тепловая изоляция полов под и над перекрытиями, полов подвальных помещений, полов с электрическим подогревом Теплоизоляционный слой в трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях Нижний слой (при толщине ≥ 60 мм) в двухслойных системах теплоизоляции плоских кровель
NOBASIL TF	Тепловая изоляция наружных стен зданий и сооружений различного назначения с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке
NOBASIL TFL	Тепловая изоляция криволинейных участков наружных стен зданий и сооружений, наружных стен малоэтажных зданий с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке
NOBASIL LFK	Теплоизоляционный слой в системах утепления с вентилируемым воздушным зазором наружных стен зданий и сооружений различного назначения
NOBASIL Ts ^{*)}	Теплоизоляционный слой в трехслойных стеновых и кровельных сэндвич-панелях с металлическими обшивками

^{*)} - плиты применяют, предварительно разрезая их на полосы (ламели), с последующим переворотом на 90°.

4. ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИТ

Соответствие характеристик плит требованиям нормативных документов, а также назначению и допустимой области применения, указанным в разделе 3 настоящего документа, установлено на основе представленных заявителем документов и материалов [7.1 – 7.6] и экспертизы результатов:

- санитарно-химических испытаний плит [7.7];
- пожарно-технических испытаний плит [7.8];
- физико-механических и теплотехнических испытаний плит, выполненных по российским методикам [7.9].



5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛИТАМ

5.1. Для изготовления плит должна применяться минеральная вата соответствующая требованиям, приведённым в табл.3.

Таблица 3

Наименование показателя	Требуемое значение	Обозначение НД на метод контроля
Модуль кислотности, не менее	2,0	ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4, ГОСТ 2642.7, ГОСТ 2642.8
Водостойкость (рН), не более	3,0	ГОСТ 4640
Средний диаметр волокна, мкм	1 ÷ 6	ГОСТ 17177
Содержание неволоконистых включений, % по массе, не более	4,5	ГОСТ 4640

5.2. По физико-механическим показателям плиты должны соответствовать требованиям, приведенным в табл.4 и 5.

Таблица 4

Наименование показателя, ед.изм.	Требуемое значение для плит марок									Обозначение НД на метод контроля
	М-30 М-35	М-50	М-75	Т-100	Т-120	ТФ	ТФЛ	ЛФК-50	ЛФК-75	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее	1,5	4	6	15 ¹⁾ 25 ²⁾	20 ¹⁾ 30 ²⁾	45	60 ³⁾	4	6	ГОСТ 17177
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее	1,0	3,5	5,5	10 ¹⁾ 20 ²⁾	15 ¹⁾ 25 ²⁾	40	55 ³⁾	3,5	5,5	ГОСТ 17177
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее	-	-	-	-	-	15	100	3	6	ГОСТ 17177 прил.Е
Теплопроводность при (298±5) К, λ ₂₅ , Вт/(м·К), не более	0,036	0,035	0,034	0,035	0,035	0,037	0,040 ⁴⁾	0,035	0,034	ГОСТ 7076
Теплопроводность при условиях эксплуатации А по СНиП П-3-79* Вт/(м·К), не более										СП 23-101-2000 прил.Ж
А (λ _А)	0,044	0,042	0,041	0,042	0,042	0,045	0,049 ⁴⁾	0,042	0,041	
В (λ _В)	0,047	0,045	0,044	0,045	0,045	0,048	0,054 ⁴⁾	0,045	0,044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Содержание органических веществ, % по массе, не более	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,8	2,5	2,5	2,5	ГОСТ 17177
Влажность, % по массе, не более	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	ГОСТ 17177
Водопоглощение при полном погружении за 2 часа, % по объему, не более	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	п.5.3
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее	0,38	0,35	0,35	0,33	0,33	0,32	0,38	0,36	0,36	ГОСТ 25898
Сжимаемость, %, не более	10,0	2,2	2,2	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 17177
Возвратимость, %, не менее	98,0	98,0	98,0	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 17177

¹⁾ при толщине ≤ 50 мм

²⁾ при толщине ≥ 60 мм

³⁾ при 5%-ной деформации

⁴⁾ при направлении теплового потока вдоль волокон

Таблица 5

Технические требования^{*)} к плитам NOBASIL Ts

Наименование показателя, ед.изм.	Требуемое значение для плит марок плотностью, кг/м ³			Обозначение НД на метод контроля
	105	120	140	
Прочность на сжатие, кПа, не менее	80	80	80	ГОСТ 17177
Прочность на растяжение (отрыв слоев), кПа, не менее	100	100	100	ГОСТ 17177 прил.Е
Прочность на сдвиг (срез), кПа, не менее	50	75	75	п.5.3
Теплопроводность при (298±5) К, λ_{25} , Вт/(м·К), не более	0,044	0,045	0,046	ГОСТ 7076
Теплопроводность расчетная (λ_0), Вт/(м·К), не более	0,049	0,05	0,051	СП 23-101-2000 прил.Ж
Влажность, % по массе, не более	0,5	0,5	0,5	ГОСТ 17177
Содержание органических веществ, % по массе, не более	3,5	3,5	3,5	ГОСТ 17177

^{*)} – определения прочностных и теплофизических характеристик плит NOBASIL Ts и NOBASIL TFL проводятся на ламелях, вырезанных параллельно длинной стороне плит и повернутых на 90° вокруг продольной оси.

Механические нагрузки и тепловой поток при испытаниях направляются вдоль волокон.

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС SK.CA24.H01114

Срок действия с 06.08.2002 по 02.08.2003

ГОССТРОЙ РОССИИ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.9001.19CA24 от 05.01.2000
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ФЦС)
Россия, 119991, ГСП, г.Москва, ул.Строителей, 8, корп.2,
тел./факс (095) 930-64-69

ПРОДУКЦИЯ

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем марок
NOBASIL M, NOBASIL T, NOBASIL TS, NOBASIL TF, NOBASIL LFK
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

57 6224

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технического свидетельства Госстроя России ТС-07-0558-02

код ТН ВЭД СНГ:

6806 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «IZOMAT a.s.» (Словакия)
Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, Slovenská republika
Tel + 421/45/685 5301, fax + 421/45/685 5019
E-mail: odbyt @ izomat.sk

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Фирме «IZOMAT a.s.»

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний:

№ 52 от 29.06.2000 ИЛ НИИСФ РААСН, г.Москва, РОСС RU.9001.22.СЛ53 от 23.12.99;
Гигиенического заключения № 77.99.6.570.П.8915.2.00 от 17.02.2000 Департамента Госсанэпиднадзора
Минздрава РФ, г.Москва; Сертификатов пожарной безопасности № ССПБ.СК.УП001.В01476 и
№ ССПБ.СК.УП001.В01477 от 12.07.2000 ОС «Пожтест» ВНИИПО МВД РФ, г.Балашиха Московской обл.
ССПБ.RU.УП001 от 09.07.99; Акта с протоколами сертификационных испытаний о результатах проверки
и анализа состояния производства теплоизоляционных изделий из минеральной ваты, выпускаемых
серийно фирмой «IZOMAT a.s.» (Словакия) (2000); Акта оценки уровня показателей качества
сертифицированной продукции, выпускаемой фирмой «IZOMAT a.s.» (2002)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Исполнительный директор Ме За

Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

Т.И.Мамедов

инициалы, фамилия

А.Г.Шеремет

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики (НИИСФ)

Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ теплофизических и акустических измерений

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 9001.22.СЛ.53

зарегистрирован в Госреестре 23 декабря 1999г.

Действителен до 23 декабря 2002г

г. Москва

" 29 " июня 2000

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 52

Основание для проведения испытаний договор № 40060 от 20 апреля 2000г.

Наименование продукции - минераловатные плиты «NOBASIL» на основе базальтового
волокна

Испытание на соответствие - требованиям СНиП II-3-79* по сопротивлению теплопередаче

Производитель продукции - IZOMAT a.s.

адрес: Словакия, 96814 г. Новая Баня, Железничный ряд, 24

Предъявитель образцов IZOMAT a.s.

Сведения об испытываемых образцах - по 6 образцов минераловатных плит «NOBASIL»

размером 250 x 250 x (30 - 40) мм следующих типов : М-35, М-75, Т-100, Т-120, ТF-150,
ТF1-95, и LFK-50.

Дата получения образцов - 16.05.2000 г.

Регистрационные данные образцов С-ИЛ/ИЗ

Методика испытаний ГОСТ 7076 - 99, ГОСТ 17177-94, ГОСТ 25898 - 83, ИСО 2602: 1980

Дата испытания образцов 17.05 - 28.06.2000 г.

Результаты испытаний приведены в Приложениях _____ к протоколу на 2 стр.


Приложение №1 к протоколу
испытаний №51 от 29 июня 2000г.

Теплотехнические показатели минераловатных плит "NOBASIL" на основе базальтового волокна, производимых фирмой "IZOMAT s.s.", Словакия.

Таблица 2.

ТИП	Теплопроводность при температуре +25°C, λ_{25} , Вт/(м°C)	Расчетные коэффициенты теплопроводности (при условиях эксплуатации), λ , Вт/(м°C)		Сжимаемость %	Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %
		А	Б		
М-35	0.0359	0.044	0.047	9.9	11
М-75	0.0337	0.041	0.044	2.2	2.8
Т-100	0.0341	0.042	0.045	1.0	1.5
Т-120	0.0343	0.042	0.045	1.0	1.5
ТФ-150	0.0363	0.045	0.048	-	-
ТФЛ-95	0.0401	0.049	0.054	-	-
ЛФК-50	0.0346	0.042	0.045	1.6	2.4

Исполнитель




И.Я. Киселев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теплотехнические показатели минераловатных плит «NOBASIL» на основе базальтового волокна, производимых фирмой «IZOMAT a.s.», приведены в приложении № 1 (таблица 1 и таблица 2).

Директор ИИИСФ



Руководитель
испытательной лаборатории



В.А. Могутов

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
МВД РОССИИ**

№ 014943

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ, СК, УД001. В01477

Зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности 12.07.2000 г. Действителен до 12.07.2003 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надплавающим образом образец

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НОБАСИЛ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ОСНОВА-ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ СМОЛА) МАРОК:

- НОБАСИЛ-М органических веществ до 2,5%, плотность 35 кг/м³;
- НОБАСИЛ-М органических веществ до 2,5%, плотность 50 кг/м³;
- НОБАСИЛ-М органических веществ до 2,5%, плотность 75 кг/м³;
- НОБАСИЛ-М органических веществ до 2,5%, плотность 90 кг/м³;
- НОБАСИЛ-Т органических веществ до 3,5%, плотность 100 кг/м³;
- НОБАСИЛ-Т органических веществ до 3,5%, плотность 120 кг/м³;
- НОБАСИЛ-Т органических веществ до 3,5%, плотность 150 кг/м³;
- НОБАСИЛ-ТТ органических веществ до 3,8%, плотность 150 кг/м³;
- НОБАСИЛ-JPS органических веществ до 4,0%, плотность 175 кг/м³;
- НОБАСИЛ-JPS органических веществ до 4,0%, плотность 200 кг/м³;
- НОБАСИЛ-TFL органических веществ до 2,5%, плотность 90 кг/м³

код К-ОУТ

6806

код ТН ВЭД

наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПС 244-97 (негорючий материал по ГОСТ 30244 (НГ по СНиП 21-01-97*))

обозначение НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный мышук

серийное производство: номер, размер и форма мышук и тарти, номер и баллы контроля качества; номер единичного изделия

Сертификат выдан АО "ИЗОМАТ"

наименование предприятия, организации

96814, Словакия, г. Нова Бича, ул. Железничный ряд, 24. Факс +421/858/6855019.

Представительство в России тел./факс (095) 2462520, тел. (095) 7630753

юридический адрес, телефон, факс


Сертификат выдан АО "ИЗОМАТ"

наименование предприятия, организации

96814, Словакия, г. Нова Бича, ул. Железничный ряд, 24. Факс +421/858/6855019.

Представительство в России тел./факс (095) 2462520, тел. (095) 7630753

юридический адрес



1. Сертификат выдан на основании испытаний (проверки) образцов в:

Наименование испытательной лаборатории (центра)	Номер протокола испытаний, дата утверждения	Регистрационный номер испытательной лаборатории (центра) в Госреестре
ИЛ НИЦ ПБ ВНИИПО МВД России	Отчет об испытаниях № 2179 от 29.06.2000 г.	№ ССПБ. RU.ИЛ.0056 от 09.07.1999 г.
ОС "ПОЖТЕСТ" ВНИИПО МВД России	Акт о результатах анализа состояния производства № 3095 от 28.04.2000 г.	№ ССПБ. RU.УП.001 от 09.07.1999 г.

2. Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями нормативного документа ГУГПС МВД России "Знак соответствия пожарной безопасности. Форма, размеры и технические требования"
обозначение нормативных документов

3. Описание местонахождения знака пожарной безопасности рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат, или Центральным органом по сертификации в области пожарной безопасности (ГУГПС МВД России)

Сертификат выдан Орган по сертификации Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МВД России
(ОС "ПОЖТЕСТ" ВНИИПО МВД России), № ССПБ. RU.УП.001 от 09.07.99 г.,
143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61
внимание орган по сертификации, выдавшего сертификат, не в Госреестре, введ



Руководитель Органа, выдавшего сертификат

подпись

А.И. Майоров
инициалы, фамилия

Государственный сертификат подтверждает соответствие продукции и услуг установленным требованиям пожарной безопасности, служит основанием для разрешения реализации (экспорта) продукции на территории Российской Федерации и является составной частью сертификата соответствия, выдаваемого в Системе сертификации ГОСТ Р.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(подпись и печать уполномоченного)

Гигиеническое заключение на продукцию, товар

№ 77.99.6.570.П.8915.2.00 от 17.02.2000 г.

Продукция: Минеральный утеплитель "НОБАСИЛ" на основе базальтового волокна: М, Т, УТ, LF, LFK, LFK-AL, TF, TEL, JPS, JPS-T, JPS-SP, JPS-T-SP, ОТА, SH, Лента AL, LSP, КРУЖАЛО, КРУЖАЛО AL, АТИКОВЫЕ КЛИНЫ, СВОБОДНАЯ ВАТА, НОБАСОН, ГРАНУЛАТ, НОБАСИЛ

Допущена к производству, поставке, реализации, использованию на территории Российской Федерации (ненужное зачеркнуть)

Организация — разработчик нормативной документации

Организация — изготовитель

"IZOMAT" a.s. (АО "ИЗОМАТ"), 96814, г. Нова Баня, ул. Железничный ряд, 24, Словакия

Получатель гигиенического заключения

"IZOMAT" a.s. (АО "ИЗОМАТ"), 96814, Словакия, г. Нова Баня, ул. Железничный ряд, 24, Представительство в г. Москве, Российская Федерация

Нормативная и технологическая документация

МУ 2158-80, РД 52.04.186-89, НРБ-96/ТН 2.1.6.695-98

Протоколы исследований

протокол № 05905 от 14.02.2000г. ИЛЦ НИЦ ЧС И ТЭ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU ЦОС/201) Лаборатория радиационного контроля, аттестат аккредитации № 41294-98.САРК

Реквизиты импортной продукции

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, Показатели (факторы)	Гигиенический Норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Насыщенность материалом 1,0 м. кв/м. куб, температура 30°C, влажность 65%, воздухообмен 0,5	
Углеводороды (мг/м. куб)	3,0 (этилен)
Формальдегид (мг/м. куб)	0,003 (с.с.)
Винилхлорид (мг/м. куб)	0,01 (с.с.)
Винилацетат (мг/м. куб)	0,15
Толуол (мг/м. куб)	0,6
Модельные растворы (вода дистиллированная), уд. поверхность 1 см. кв/см. куб, температура 60°C, экспозиция 24 часа	
Бор (мг/л)	0,5
Свинец (мг/л)	0,03
Кадмий (мг/л)	0,001
По удельной эффективной активности испытанные образцы не превышают норматив по 1 классу строительных материалов.	
Активность (А эфф.) (Бк/кг)	370

Область применения:

тепло-, звуко- и противопожарная изоляция при строительстве и ремонте жилых общественных и производственных зданий и сооружений, фасадов зданий вентилируемых и под штукатурку, кровли, резервуаров, котлов, трубопроводов, мансард, трехслойных стен. Для внутренних и наружных работ, изготовление сэндвич-панелей.


Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Информация, наносимая на этикетку:

Настоящее заключение действительно до 17.02.2003 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

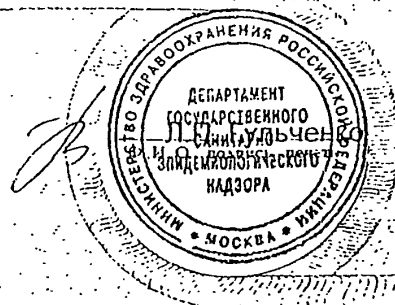

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ»

528530


Ж 34

УТВЕРЖДАЮ :

Генеральный директор
ООО «ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ»


В.В. Калачев

24 февраля 2000г.



**ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ,
С ВОЛНИСТЫМИ (ТИПА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ) И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

Технические условия

ТУ 5285 - 001 - 50186441 - 00

(введены впервые)

Срок действия

с 25.02.2000 г.

до 25.02.2005 г.

СОГЛАСОВАНО:


ООО «КВАДР»
Генеральный директор


А.А.Верейкин
21 февраля 2000г.



РАЗРАБОТЧИК:

ООО «ОФЕСА»
Генеральный директор


Н.Б.Полякова
24 февраля 2000г.



Москва 2000г.

Настоящие технические условия распространяются на профили стальные гнутые, с волнистыми (типа металлочерепицы) и трапециевидными гофрами - далее по тексту **профили гнутые**.

Профили гнутые предназначены для применения в строительстве и других отраслях промышленности. Используются для обшивки наружных и внутренних поверхностей стен и кровли зданий с неагрессивной и слабоагрессивной степенью воздействия газовой среды, при температуре наружного воздуха от -55° С до +50° С.

Профили гнутые изготавливаются на профилегибочных станах и листогибочных прессах по технологическим процессам, разработанным ООО «ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ».

1. КЛАССИФИКАЦИЯ.

1.1. Профили гнутые классифицируют по:

- Назначению и виду ;
- материалу исходной заготовки (типу гладкого листа);
- виду защитно-декоративного лакокрасочного покрытия;
- виду цветовой гаммы защитного лакокрасочного покрытия.

1.1.1. По назначению и типу профиля профили гнутые подразделяются на типы :

- тип 1 - **ТП-Монтеррей** - листы с волнистой формой гофра (типа металлочерепицы) для кровельных покрытий,
- тип 2 - **ТП- 20 С** - листы с трапециевидной формой гофра для стеновых ограждений и конструкций подшивных потолков,
- тип 3 - **ТП- 20К** - листы с трапециевидной формой гофра для настилов и кровельных покрытий,
- тип 4 - **ТП- ГН** - гнутые профили различной формы и размеров.

1.1.2. По материалу исходной заготовки :

в качестве исходной заготовки используются гладкие листы:

- оцинкованного проката;
- проката с алюмоцинковым покрытием;
- проката алюминированного и с алюмокремниевым покрытием;
- горячеоцинкованного проката с органическими и лакокрасочными покрытиями .

1.1.3. По наличию защитно-декоративного покрытия профили гнутые подразделяют на:

- профили с лакокрасочным покрытием;
- профили без лакокрасочного покрытия.

1.1.4. По виду цветовой гаммы лакокрасочного покрытия профилей гнутых определяются:

- маркировками, изложенных в ГОСТ или ТУ, действующих в Российской Федерации;
- маркировкой, принятой стандартами предприятий изготовителей, поставляющих продукцию по импорту

ТУ 5285 – 001 – 50186441 – 2000

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Профили стальные гнутые, с волнистыми (типа металлочерепицы) и трапециевидными гофрами для применения в строительстве.	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Юдин В.И.	<i>В.Юдин</i>					2
Пров.		Камынин С.В.	<i>С.В.Камынин</i>		Технические условия.	ООО «ОФЕСА»		
Н. контр.		Скрипкина В.В.	<i>В.В.Скрипкина</i>					
Упр.		Камынин С.В.	<i>С.В.Камынин</i>					

В таблице № 1 приводятся образцы маркировки цветовой гаммы, применяемые в Финляндии, Швеции и других Европейских странах

Таблица 1

Каталог цветовой гаммы лакокрасочных покрытий листов исходной заготовки принятые в Финляндии (Rautaruukki), Швеции (SSAB Tunnplat) и по каталогу RAL- K1

Наименование цветов	Маркировка в Финляндии	Маркировка в Швеции	Маркировка по каталогуRAL
2	3	4	5
Темно-зеленый (Spruce green)	RR 11	Prelaq 830	6005
Белый (White)	RR 20	Prelaq 005	9010
Светло-серый (Light grey)	RR 21	Prelaq 011	7040
Серый (Grey)	RR 22	Prelaq 554	7042
Темно-серый (Dark grey)	RR 23	Prelaq 036	7024
Светло желтый (Light yellow)	RR 24	Prelaq 189	1017
Желтый (yellow)	RR 25		1003
Желтый (yellow)	RR 26		1004
Красный (Red)	RR 27	Prelaq 414	3002
Темно-красный (Dark red)	RR 28	Prelaq 747	3011
Красный (Red)	RR 29	Prelaq 758	3009
Светло-коричневый (Light brown)	RR 30	Prelaq 187	1015
Коричневый (Brown)	RR 31	Prelaq 433	8011
Темно-коричневый (Dark brown)	RR 32	Prelaq 387	8019
Черный (Black)	RR 33	Prelaq 015	9005
Светло-синий (Light blue)	RR 34	Prelaq 557	5024

Полн. и дата

Имя, У. - "г.

Вид, прив. №

Полн. и дата

Имя, № подл.

ТУ 5285 - 001 - 50186441 - 2000

Лист

3



Синий (Blue)	RR 35	Prelaq 558	5007
Светло-зеленый (Light green)	RR 36	Prelaq 921	6021
Зеленый (Green)	RR 37	Prelaq 925	6002
Зеленый (Green)	RR 38	Prelaq 925	6011
Красная черепица (Tile red)	RR 750	Prelaq 742	8004

1.2. Технические параметры профилей гнутых.

К техническим параметрам относятся: форма, размеры, другие справочные величины, которые имеются в приведенных ниже таблицах и рисунках.

Все размеры на рисунках указываются в миллиметрах по метрической системе.

1.2.1. Профили гнутые с волнистой формой гофра (типа металлочерепицы).

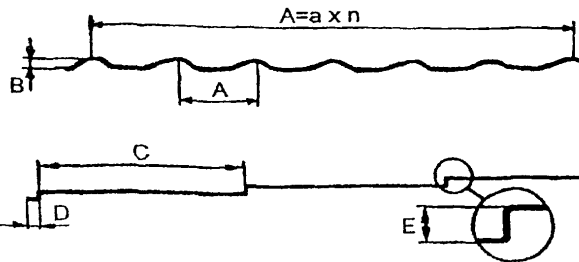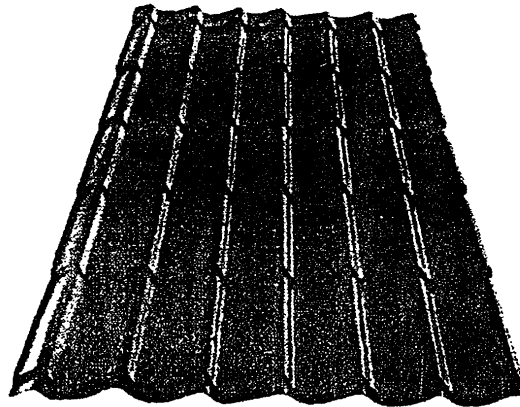

Имя, № полз.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Имя, № -бл.	Подп. и дата

Имя	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



ТУ 5285 – 001 – 50186441 - 2000

Таблица 2.

Размеры в мм

Тип профиля,	A	a	n	B	C	D	E
ТП -Монтеррей	1100	183,3	6	39	350	40	15

1. 2. 2. Профили с трапециевидной формой гофра.

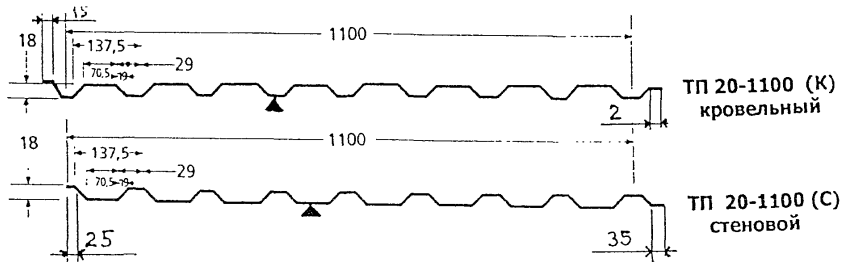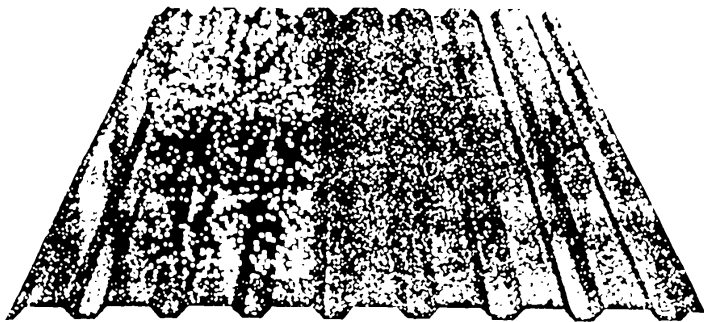

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. в худл.	Подп. и дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. в худл.	Подп. и дата

ТУ 5285 – 001 – 50186441 - 2000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ»

ОКП 52 85 30

Группа Ж 34

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «СИГМА-М»



Г.И.Николаев

2002г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ»



В.В.Калачев

**КАССЕТЫ ФАСАДНЫЕ «ТАЛДОМ 1000/2000» ИЗ СТАЛЬНЫХ
ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КФ Т - 1000/2000**

Технические условия

ТУ 5285 - 002 - 50186441 - 2002

(введены впервые)

Срок действия

с 01.02.2002 г.
до 01.02.2007 г.

РАЗРАБОТЧИК:

ООО «ОФЕСА»
Генеральный директор



Н.Б.Полякова



2001г..

Москва 2002г.

Кассеты фасадные «Талдом 1000/2000» из стальных гнутых элементов
В качестве исходной заготовки используются гладкие листы различных
видов проката

По конструкции крепления между собой кассеты подразделяются на два
типа КФТ-1000 - кассеты с "открытым" стыком,
КФТ-2000 - кассеты с "закрытым" стыком

Геометрические размеры кассет КФТ 1000 и КФТ 2000 в мм

Форма кассеты	Толщина материала	Ширина - А	Высота - В	Толщина кассеты
	от 0,5 до 1,5	350 - 1450	350 - 1150	20
	от 0,5 до 1,5	350 - 1150	350 - 1450	20

По наличию защитно-декоративного покрытия



- с лакокрасочным покрытием,
- оцинкованные или с алюмоцинковым покрытием,
- с порошковым полимерным покрытием

Цветовая гамма лакокрасочных покрытий от предприятий-изготовителей
проката определяется по маркировкам, установленных в различных
странах Европы

Гарантийные сроки

- 1 Российские предприятия-поставщики исходных материалов - 2 года с момента эксплуатации,
- 2 Импортные поставщики исходного материала-не менее 15 лет без изменения его потребительских свойств
- 3 С полимерным порошковым покрытием-5 лет с момента отгрузки потребителю

Кассеты предназначены для применения в строительстве и других
отраслях промышленности Кассеты используются для облицовки
наружных и внутренних поверхностей стен и потолков в ограждающих
конструкциях промышленных и общественных зданий различного
назначения с неагрессивной и слабоагрессивной степенью воздействия
газовой среды при температуре наружного воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	ЮДИН		21.01.02	481-00-80
Зарегистрировал	05			21.01.02	9352197+
Ввел в каталог	06				

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ

01 200

Группа КГС (ОКС)

КГС (ОКС)

Регистрационный номер

03 036543

Код ОКП

11 52 8530

Наименование и обозначение продукции

12 КАСЕТЫ ФАСАДНЫЕ

"Талдом-1000/2000"

КФТ-1000 и КФТ-2000

Обозначение государственного стандарта

13

Обозначение нормативного или технического документа

14

ТУ 5285-002-50186441-2002

Наименование нормативного или технического документа

15

КАСЕТЫ ФАСАДНЫЕ

"Талдом-1000/2000" из стальных гнутых элементов для применения в строительстве

Код предприятия-изготовителя по ОКПО и внутриовой код

16

50186441

Наименование предприятия-изготовителя

17

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛДОМ-ПРОФИЛЬ"

Адрес предприятия-изготовителя (индекс; город; улица; дом)

18

141900 г. Талдом

Московской области, ул. Советская, д. 22-2

Телефон

19

481-00-80

Телефакс

20

481-00-80

Телекс

21

Телетайп

22

Наименование держателя подлинника

23

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛДОМ-ПРОФИЛЬ"

Адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом)

24

127474 г. Москва

ул. Дубнинская, д. 13, пом. IX

Дата начала выпуска продукции

25

15.08.2001г.

Дата введения в действие нормативного или технического документа

26

с 01 февраля 2002 года 009.02.02

Номер сертификата соответствия

27

нет

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ»

**КАССЕТЫ ФАСАДНЫЕ «ТАЛДОМ 1000/2000» ИЗ
СТАЛЬНЫХ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

КФ Т - 1000/2000

Технические условия

ТУ 5285 - 002 –50186441 - 2002

(введены впервые)

Шифр № _____

Арх. № _____

Настоящие технические условия распространяются на кассеты фасадные «ТАЛДОМ 1000/2000» марки КФ Т-1000 и КФ Т-2000 из стальных гнутых элементов - далее по тексту кассеты

Кассеты предназначены для применения в строительстве и других отраслях промышленности. Кассеты используются для облицовки наружных и внутренних поверхностей стен и потолков в ограждающих конструкциях промышленных и общественных зданий различного назначения с неагрессивной и слабоагрессивной степенью воздействия газовой среды, при температуре наружного воздуха от -55° С до +50° С

Кассеты изготавливаются на автоматическом кромкогибочном станке с использованием автоматического углового гидравлического пресса по технологическому процессу, разработанному ООО «ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ»

1. КЛАССИФИКАЦИЯ.

1.1. Кассеты классифицируются по:

- конструкции крепления кассет между собой, по форме и конфигурации,
- материалу исходной заготовки (типу листа),
- виду защитно-декоративного лакокрасочного покрытия,
- виду цветовой гаммы защитного лакокрасочного покрытия

1.1.1. По конструкции крепления кассет между собой

Кассеты подразделяются на два типа

КФ Т - 1000 - кассеты с «открытым» * стыком

КФ Т - 2000 - кассеты с «закрытым» ** стыком

*- «открытый» стык означает, что кассеты КФ Т-1000 прикрепляются к подоблицовочной конструкции при помощи винтов, которые одновременно фиксируют расположенные внахлест бортики двух соседних панелей, винты остаются при этом снаружи

** - «закрытый» стык означает, что верхний край кассеты КФ Т-2000 крепится к подоблицовочной конструкции винтами, при этом нижний край вышерасположенной кассеты защелкивается за верхний таким образом, чтобы скрыть место крепления винтов

1.1.2 По материалу исходной заготовки:

в качестве исходной заготовки используются гладкие листы

- оцинкованного проката,
- проката с алюмоцинковым покрытием,
- проката алюминированного и с алюмокремниевым покрытием,
- горячеоцинкованного проката с органическими и лакокрасочными покрытиями,
- оцинкованного проката с последующим нанесением порошкового полимерного покрытия,
- нержавеющей стали,
- проката алюминия, алюминиевых листов окрашенных

1.1.3 По наличию защитно-декоративного покрытия кассеты подразделяют на 3 вида:

- с лакокрасочным покрытием,
- оцинкованные или с алюмоцинковым покрытием,
- с порошковым полимерным покрытием

1.1.4 По типу цветовой гаммы лакокрасочного покрытия:

Тип цветовой гаммы покрытия кассет определяется в нормативно-технической документации (ГОСТы и ТУ), действующей в Российской Федерации и маркировками, принятыми в странах предприятий-изготовителей проката, поставляющих продукцию по импорту

В таблице №1 приводится маркировка цветовой гаммы лакокрасочных покрытий, принятых в Финляндии, Швеции и других европейских странах

					ТУ 5285 – 002 – 50186441 - 2002			
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата				
Разраб.		ЮДИН	В.И.Юдин	25.12.09	Кассеты фасадные «Талдом 1000/2000» из стальных гнутых элементов для применения в строительстве КФ Т-1000/2000	Лит.	Лист	Листов
Проб.		ЛАВРЕНКИН	Л.А.Лавренко	23.12.09		А	2	22
И контр.		РЯЗАНОВА	И.В.Рязанова	26.12.09		ООО «ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ»		
Утв.		КАМЫНИН	К.В.Камынин	01.2.2010				

Таблица 1.

Каталог цветовой гаммы лакокрасочных покрытий листов исходной заготовки принятые в Финляндии (Rautaruukki) , Швеции (SSAB Tunnplat) и по каталогу RAL - K1

Наименование цветов	Маркировка в Финляндии	Маркировка в Швеции	Маркировка по каталогу RAL
2	3	4	5
Темно-зеленый (Spruce green)	RR 11	Prelaq 830	6005
Белый (White)	RR 20	Prelaq 001	9010
Светло-серый (Light grey)	RR 21	Prelaq 011	7040
Серый (Grey)	RR 22	Prelaq 554	7042
Темно-серый (Dark grey)	RR 23	Prelaq 036	7024
Светло желтый (Light yellow)	RR 24	Prelaq 116	1017
Желтый (yellow)	RR 25	Prelaq 152	1003
Желтый (yellow)	RR 26	Prelaq 189	1004
Красный (Red)	RR 27	Prelaq 414	3002
Темно-красный (Dark red)	RR 28	Prelaq 747	3011
Красный (Red)	RR 29	Prelaq 758	3009
Светло-коричневый (Light brown)	RR 30	Prelaq 187	1015
Коричневый (Brown)	RR 31	Prelaq 433	8011
Темно-коричневый (Dark brown)	RR 32	Prelaq 387	8019
Черный (Black)	RR 33	Prelaq 015	9005
Светло-синий (Light blue)	RR 34	Prelaq 557	5024
Синий (Blue)	RR 35	Prelaq 558	5007
Светло-зеленый (Light green)	RR 36	Prelaq 921	6021
Зеленый (Green)	RR 37	Prelaq 925	6002
Зеленый (Green)	RR 38	Prelaq 925	6011
Красная черепица (Tile red)	RR 750	Prelaq 742	8004

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

ТУ 5285 – 002 – 50186441 - 2002

Лист

3

1.2. Технические параметры кассет.

К техническим параметрам относятся форма, установочные размеры, справочные величины, которые приводятся на и рисунках и в таблицах на стр 6 и 7.

Все размеры на рисунках указываются в миллиметрах по метрической системе

1.2.1.

рис.1 КАССЕТА ФАСАДНАЯ КФ Т-1000.

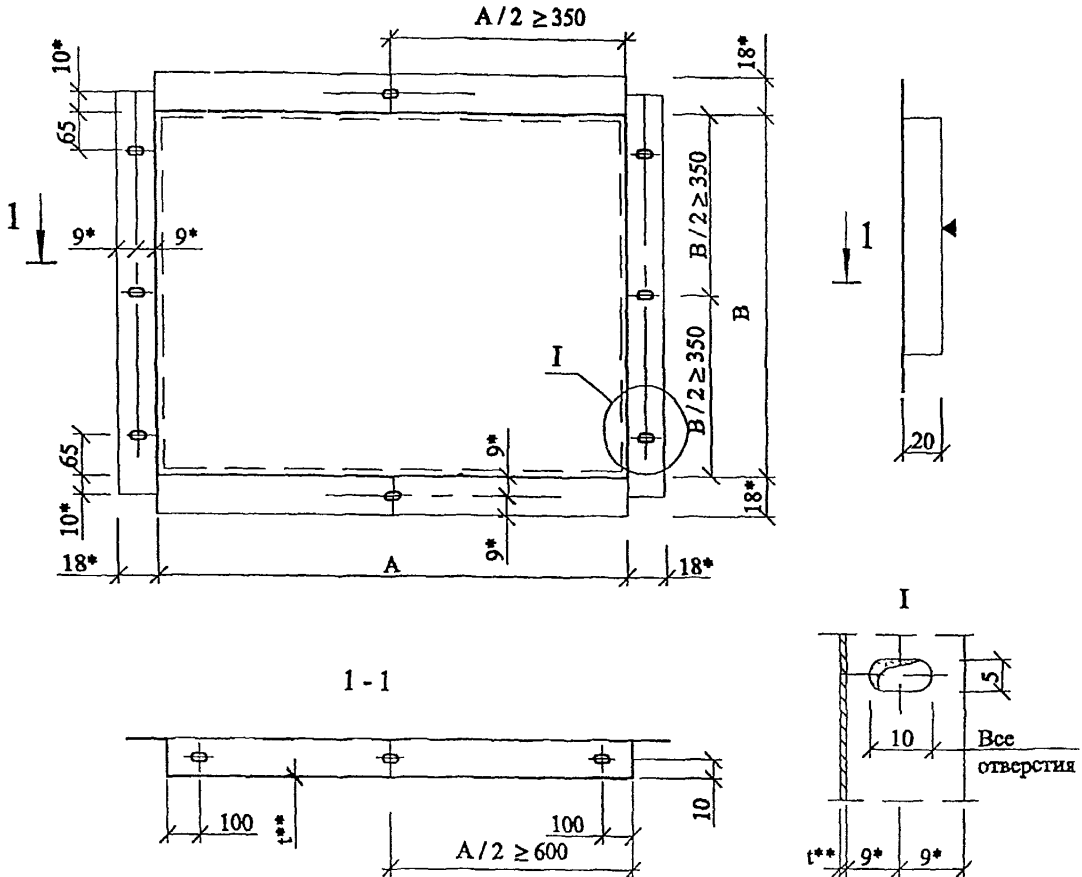


Таблица 2

Геометрические размеры кассеты КФ Т-1000

Марка кассеты	Схема кассеты	Толщина материала, мм	Размеры (ширина x высота) в осях, мм	
			A	B
КФ Т-1000		t**	350...1450	350...1150
			350...1150	350...1450

* Размеры для справок (зависят от толщины материала)

** Толщина материала при меньшей стороне поля кассеты до 500 мм - 1,0 мм;
800 мм - 1,2 мм;
1200 мм - 1,5 мм

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата

ТУ 5285 – 002 – 50186441 - 2002

1 2 2

рис 2 КАССЕТА ФАСАДНАЯ КФ Т - 2000

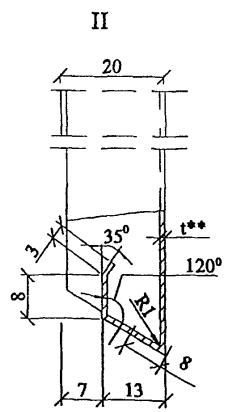

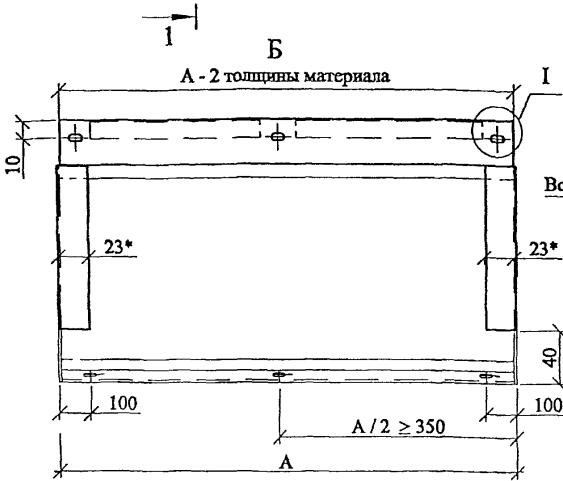
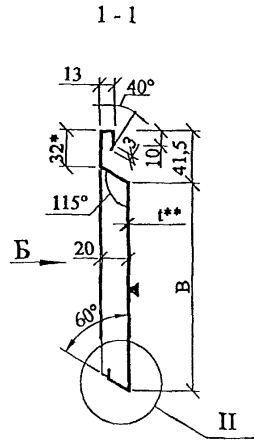
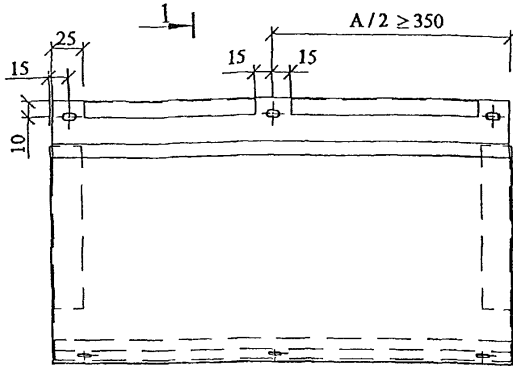


Таблица 3

Геометрические размеры кассеты КФ Т - 2000

Марка кассеты	Схема кассеты	Толщина материала, мм	Размеры (ширина x высота), мм	
			A	B
КФ Т-2000		t**	350 1450	350 1000
			350 1000	350 1000

* Размеры для справок (зависят от толщины материала)

** Толщина материала при меньшей стороне поля кассеты до 500 мм - 1,0 мм;
800 мм - 1,2 мм;
1200 мм - 1,5 мм

Имя и дата Подп и дата Изм и дата

Изм	Лист	№ докум	Т.п	Дата
-----	------	---------	-----	------

ТУ 5285 - 002 - 50186-441 - 2002

1.3. Условные обозначения кассет должны включать:

X-X - X x X x X - XX - XX - XXXXX
 А Б В Г Д

А - Тип кассеты .

Б - Размеры кассеты и толщина материала исходной заготовки.

Сначала обозначается ширина кассеты (размер «А»,указанный на рис.1 и рис.2, а также в табл 2 и 3), затем высота кассеты (размер «В»,указанный на рис.1 и рис 2, а также в табл.2 и 3)

В - Тип защитно-декоративного покрытия материала исходной заготовки.

Г - Маркировка цветовой гаммы защитного покрытия на лицевой поверхности кассеты в соответствии с табл.1.

Д- Номер настоящих Технических Условий.

Кассеты изготавливаются по геометрическим размерам в соответствии со спецификацией, согласованной с потребителем.

При изготовлении кассет их габаритные размеры определяются возможностями технологического оборудования и технологией погрузочно-разгрузочных работ, а также спецификацией поставки в соответствии с заказом потребителя

Примеры условных обозначений кассет при заказе:

Пример 1:

Кассета фасадная КФ Т -1000 ,ширина 600мм, высота 600мм, толщина - 0,8 мм, лакокрасочное покрытие «полиэстер» первого класса ЛКПОЦ-1 (пр-во НЛМК) , толщиной 25мкм, цвет покрытия на лицевой поверхности по каталогу RAL 9003 (белый)

КФ Т - 1000 - 600 x600 x 0,8 - ЛКПОЦ-1 - RAL 9003- ТУ 5285 - 002 - 50186441 -2002

Пример2 :

Кассета фасадная КФ Т -2000, ширина 1200мм, высота 600мм, толщина - 1.0 мм, с полиуретановым покрытием ПУРАЛ толщиной 30 мкм, цвет покрытия на лицевой поверхности RR 21 (светло-серый)

КФ Т - 2000 - 1200 x600 x 1.0 - ПУРАЛ - RR 21 -ТУ 5285 - 002- 50186441 - 2002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 5285 – 002 – 50186441 - 2002

Лист
6

И
 инв
 ат.
 Пс.
 нб
 и
 ус

Пример3 :

Кассета фасадная КФ Т -1000, ширина 800мм,высота 900мм, толщина – 12 мм, стальная оцинкованная, покрытая с двух (2) сторон (односторонняя покраска –1) полимерной порошковой краской (П/П) толщиной 100мкм после изготовления кассеты, цвет покрытия на лицевой поверхности RAL7004 (серый)

КФ Т – 1000 - 800х900х 1.2 - П/П - RAL7004 -ТУ 5285 - 002- 50186441 - 2002

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кассеты должны соответствовать требованиям настоящих технических условий

2.1. Требования к исходным материалам.

2.1.1. Кассеты изготавливаются из стального тонколистового холоднокатаного проката, приведенного в таблице 4 Допускается изготовление кассет из алюминиевых листов и нержавеющей стали

2.1.2 Толщина листов исходной заготовки 0,5 – 1,5 мм (без учета толщины защитно-декоративного покрытия)

2.1.3 Ширина заготовки –определяется размерами и типом кассет

2.1.4 Изготовление кассет рекомендуется производить из гладкого стального листа

2.1.5 Кассеты допускается изготавливать из проката с лакокрасочными покрытиями, получаемого по импорту, показатели качества которого соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов или Технических свидетельств Госстроя России

Лист № 7 от 01.12.2002

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

ТУ 5285 – 002 – 50186441 - 2002

Лист

7



Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики (НИИСФ)

Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

г Москва

Аттестат аккредитации № РОСС RU 9001 22 СЛ53 зарегистрирован
в Госреестре 23 декабря 1999 г Действителен до 23 декабря 2002 г

30 октября 2002 г

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 328

Основание для проведения испытаний – договор № 35470 от 23.09.02

Наименование продукции – панели наружных стен с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 и 200 мм, с несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства “LINDAB”

Испытание на соответствие – требованиям СНиП II-3-79* по сопротивлению теплопередаче

Производитель продукции – ООО “Талдом Профиль”

адрес: Россия, 141902, Московская обл, г Талдом, ул Советская, д 22 а

Предъявитель образцов – ООО “Талдом Профиль”

Сведения об испытываемых образцах:

1 Фрагмент панели наружной стены с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства “LINDAB” толщиной 0,7 и 1,2 мм.

2 Фрагмент панели наружной стены с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства “LINDAB” толщиной 0,7 и 0,7 мм

3 Фрагмент панели наружной стены с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 200 мм и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства “LINDAB” толщиной 0,7 и 0,7 мм.

Снаружи и внутри панели покрыты слоями гипсокартонного листа (ГКЛ) толщиной 12 мм. Размеры образцов 2000 × 1200 мм.

Схема испытываемых фрагментов приведена на рис 1 в приложении 1

Дата получения образцов - 23.09.02 согласно приложению 5.

Регистрационные данные - С-ИЛ/ТалПр.

Методика испытаний – ГОСТ 26254-84.

Дата испытаний образцов - 24.09. – 25.10.02.

Результаты испытаний приведены в приложениях 2-4а

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

121а

Теплофизические характеристики панелей наружных стен с теплоизоляцией из минераловатных плит и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства "LINDAB".


1. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 1 панели наружной стены с толщиной несущих стальных балок "LINDAB" 0,7 и 1,2 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм составляет $R_{0}^{np} = 3,26 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$. Коэффициент теплотехнической однородности γ фрагмента панели высотой 2000 мм составляет $\gamma = 0,61$; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,65$; при высоте панели 3600 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,67$; при высоте панели 4200 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,70$.
2. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 2 панели наружной стены с толщиной несущих стальных балок "LINDAB" 0,7 и 0,7 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм составляет $R_{0}^{np} = 3,56 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$. Коэффициент теплотехнической однородности γ фрагмента панели высотой 2000 мм составляет $\gamma = 0,70$; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,73$; при высоте панели 3600 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,75$; при высоте панели 4200 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,77$.
3. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 3 панели наружной стены с толщиной несущих стальных балок "LINDAB" 0,7 и 0,7 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 200 мм составляет $R_{0}^{np} = 3,90 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$. Коэффициент теплотехнической однородности γ фрагмента панели высотой 2000 мм составляет $\gamma = 0,62$; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,65$; при высоте панели 3600 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,67$; при высоте панели 4200 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,70$.
4. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 3 панели наружной стены с толщиной несущих стальных балок "LINDAB" 1,2 и 0,7 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 200 мм составляет $R_{0}^{np} = 3,70 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$. Коэффициент теплотехнической однородности γ фрагмента панели высотой 2000 мм составляет $\gamma = 0,60$; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,63$; при высоте панели 3600 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,65$; при высоте панели 4200 мм значение коэффициента составит $\gamma = 0,68$.


Коэффициент теплотехнической однородности определяется по соотношению: $\gamma = q_{\Sigma} / q_{ц}$, где q_{Σ} – плотность теплового потока через панель, $q_{ц}$ – плотность теплового потока через центральную зону панели (рис. 1, приложение 2÷4а).

При устройстве дополнительного слоя теплоизоляции панелей толщиной 50 мм значение приведённого сопротивления теплопередаче R_{0}^{np} увеличивается на величину $\Delta R_{0}^{np} = 1,22 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$ при $\lambda_{A} = 0,041 \text{ Вт/м } ^\circ\text{C}$, и на величину $\Delta R_{0}^{np} = 1,14 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$ при $\lambda_{B} = 0,044 \text{ Вт/м } ^\circ\text{C}$. Дополнительный слой теплоизоляции должен быть защищён изнутри двумя слоями гипсокартонных листов с обеспечением пароизоляции между ними.

Для теплоизоляции панелей использована минераловатная плита марки Нобасил М 75 производства фирмы "Изомат" (Словакия).

Панели фасадные наружных стен с теплоизоляцией из минераловатных плит и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства "LINDAB" рекомендуются для применения в наружных ограждающих конструкциях зданий с учётом требований СНиП II-3-79*.

Директор НИИСФ

/Осипов Г.Л./

Руководитель
испытательной лаборатории
 /Могутов В.А./
комн. 252 /тел/факс: 482-39-38
E-mail: mogutov.niisf@mtu-net.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ

Небольшие пролеты зданий (до 8,4 м) и малый собственный вес конструкций делают целесообразным устройство мелкозаглубленных фундаментов. Методика их расчета и конструирования изложена в Территориальных строительных нормах ТСНМФ-97МО «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области», Минстрой Московской области, 1998 г.

Упрощенную методику расчета таких фундаментов, не требующую, как правило, специальных инженерно-геологических изысканий, и рекомендации по их проектированию можно получить у проф. Сажина В.С. (сл. тел. 334-71-69), являющегося соавтором указанных выше норм.

Смотри также журнал «Промышленное и гражданское строительство», 1995, № 10, стр. 21 «Эффективные конструкции фундаментов малоэтажных зданий».

Зав. сектором



Г.М. Смилянский

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОССТРОЙЛИЦЕНЗИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ

МСЛ 003072 - 2п

Выдана Московским центром лицензирования
строительной деятельности на основании решения
№ 288-ПР МСЛ от 24 июля 1998 г.

Открытому акционерному обществу
Центральный научно-исследовательский и проектно-эксперимен-
тальный институт промышленных зданий и сооружений-
ЦНИИПромзданий"
127238 Москва, Дмитровское ш., д.46, корп.2

Предоставлено право на
осуществление проектных работ по перечню,
прилагаемому к настоящей лицензии

Область действия лицензии
Территория Российской Федерации, кроме районов
с сейсмичностью 7 и более баллов.
(при условии регистрации органами власти субъектов РФ)


Особые условия

Лицензия не предоставляет права на проектирование:
- жилых и общественных зданий из панельных конструкций без
согласования применения их и разработанной проектной
документации с организациями-разработчиками применяемой
типовой серии;
(продолжение смотри на обороте)

Срок действия лицензии
с 23 июля 1998 г. Г.Р. до 23 июля 2003 г.

Руководитель центра

Ю.П. Емельянов



Особые условия (продолжение):

– промышленных взрывопожароопасных, горных и вредных производств (объектов), магистральных газо-нефте- и продуктопроводов, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, без специальных разрешений (лицензий) Госгортехнадзора России.

Проектная документация подлежит согласованию с территориальными органами архитектуры и градостроительства, Госнадзора и должна подвергаться госэкспертизе.

Лицензия предоставляет право осуществлять функции генерального проектировщика при условии привлечения к работе организаций, имеющих соответствующие лицензии и разрешения органов госнадзора на выполнение проектных работ.

Лицензия предоставляет право на осуществление проектирование промышленных зданий и сооружений, возводимых на территориях с сейсмичностью 7 и более баллов и сложными геологическими условиями.

Руководитель

ГУ "Мосстройлицензия"

Ю.П. Емельянов



ЛЭУ Московской обл.
Лицензия МСА 003078-27
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
"12" 08 1998 г., № 12826
Руководитель.

Особые условия:

Выполнение проектных работ завершать проведением Государственной вневедомственной экспертизы ПСД в СММ Московской области.

Руководитель:



к лицензии МСЛ 003072-2п от 23 июля 1998

П Е Р Е Ч Е Н Ь
проектных работ, на осуществление которых
предоставлено право

Открытому акционерному обществу
"Центральный научно-исследовательский и проектно-эксперимен-
тальный институт промышленных зданий и сооружений-
ЦНИИПромзданий"

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

- генеральные планы объектов
- объекты производственного назначения
- жилые дома
- общественные здания и сооружения
- объекты сельского хозяйства
- реставрация зданий и сооружений, кроме памятников истории и культуры
- интерьеры

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ:

- строительные конструкции, узлы и детали
- фундаменты

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ:

- отопление, вентиляция, кондиционирование
- водоснабжение и канализация
- теплоснабжение
- газоснабжение
- холодоснабжение
- электроснабжение до 35 кВ
- электрическое освещение
- электрическое отопление
- автоматизация и КИП
- слаботочные устройства (проектирование распределительной городской телефонной сети, систем коллективного приема телевидения и сети проводного вещания в жилых и общественных зданиях)
- механизация и внутриобъектный транспорт
- транспорт: внешний
- транспорт: внутриплощадочный

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТОВ:

- охрана окружающей среды
 - организация и условия труда работников, управление производством и предприятием
 - инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
 - инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов
 - защита строительных конструкций от коррозии
 - организация строительства
 - сметная документация
 - эффективность инвестиций
-
-

Приложение N1 к лицензии МСЛ 003072-2п

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:

- исследование грунтов оснований
- обследование технического состояния фундаментов
- обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей
- обследование инженерных коммуникаций
- технический отчет по материалам обследований
- специальные стереофотограмметрические съемки по определению геометрических размеров элементов зданий и сооружений, технологических установок, архитектурных и градостроительных форм.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА

Руководитель
ГУ. "Мосстройлицензия"



Ю. П. Емельянов

ЛЗУ Московской обл.
Лицензия МСА 003072-2П
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
"12" 08 1998г, №12826
Руководитель

Особые условия:

Выполнение проектных работ завершать
проведением Государственной вневедомст-
венной эквартизы ПСД в ЛЗУ Московской
области



[Handwritten signature]

ОТДЕЛ ПИР
ЭКСПЕРТ
ГРЯЗНОВ И И



Министерство внутренних дел Российской Федерации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

ЛИЦЕНЗИЯ

ЦОЛ № 1483

Реестровый № 11001483

Выдана : Открытому акционерному обществу
"ЦНИИПромзданий"

форма собственности частная

Юридический (для граждан - домашний) адрес :
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д 46, корп. 2

На основании заявления от 3 06.99 г. № 1512
и представленной документации предоставляется право на

Разработку мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, научно-техническое консультирование по
вопросам пожарной безопасности

На территории : Российской Федерации

Условия действия лицензии (см. приложение)

Лицензия выдана : 5 июля 1999 г.

Лицензия действительна до : 5 июля 2002 г.

Заместитель начальника  В. Молчанов

подпись

М.П

№ 0000051



Приложение к лицензии

ЦОЛ № 1483

Реестровый № 11001483

Условия действия лицензии :


1. Разработка мероприятий по предотвращению пожаров.
 2. Научно-техническое толкование (разъяснение) требований норм и правил в области пожарной безопасности и их практическое применение.
 3. Разработка противопожарных мероприятий для зданий, сооружений: - при отсутствии норм проектирования этих зданий, сооружений; - при обоснованных отступлениях от требований действующих противопожарных норм.
 4. Разработка нормативно-технической документации, правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с взрыво-, пожароопасными веществами и материалами.
 5. Проведение информационно-справочного обеспечения и консультационного обслуживания предприятий, организаций и граждан в области пожарной безопасности.
 6. Разработка методических рекомендаций, справочников и пособий в области пожарной безопасности.
 7. Обязательное соблюдение требований противопожарных норм и правил.
 8. Регистрация лицензии в УПС, ОПС субъектов Российской Федерации, на территориях которых осуществляется деятельность.
-

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:

- исследование грунтов оснований
- обследование технического состояния фундаментов
- обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей
- обследование инженерных коммуникаций
- технический отчет по материалам обследований
- специальные стереофотограмметрические съемки по определению геометрических размеров элементов зданий и сооружений, технологических установок, архитектурных и градостроительных форм.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА

Руководитель
ГУ "Мосстройлицензия"



Ю. П. Емельянов