

Государственный ордене Трудового Красного Знамени
проектный институт
"ПРОЕКТИОНТАХАВТОМАТИКА"

РУКОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

ИМ4-173-79

Государственный ордена Трудового Красного Знамени
проектный институт
"ПРОЕКТМОНТАХАВТОМАТИКА"

РУКОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

РМ4-173-79

Срок введения
1 декабря 1979 г.

Главный инженер

Антонов

Начальник отдела

Любимов

Гл. специалист

Абросимов

1979

247-738
4.10.79
1100ш. и дата
1100ш. и дата
1100ш. и дата
1100ш. и дата

Настоящий руководящий материал (РМ) предназначен для ориентировочного определения необходимых крутящих моментов (усилий) и времен полного хода электрических исполнительных механизмов (ЭИМ) постоянной скорости, поставляемых отдельно от регулирующих органов, с которыми они сочленяются по чертежам сочленений. Расчет ЭИМ является логическим продолжением расчета регулирующего органа, с которым он образует исполнительное устройство. В расчете ЭИМ используются те же исходные данные, что и при расчете регулирующих органов по ГОСТ 16443-70 "Устройства исполнительные. Методы расчета пропускной способности, выбора условного прохода и пропускной характеристики". Результаты расчета регулирующего органа также необходимы для расчета ЭИМ. Вследствие такой взаимосвязи расчета ЭИМ с расчетом регулирующего органа в данном РМ использованы те же единицы измерения, что и в действующем в настоящее время ГОСТ 16443-70.

Настоящий РМ не заменяет собой каталогов, нормативных и информационных материалов, содержащих указания по применению ЭИМ. Поэтому при выполнении расчетов и выборе ЭИМ в каждом конкретном случае необходимо выяснять по указанным документам возможность применения выбираемого в процессе расчета ЭИМ.

РМ-173-79

Инв.№ докум.	Подп. и дата	Выполн. №	Имя.№ докум.	Пом. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Пом.	Дата	Системы автоматизации технологических процессов Расчет электрических исполнительных механизмов при проектировании	Лит.	Лист	Листов
												2	70
244-338	У. 10.79						АБОРСИМОВ		28.8.79				
			Гуров										
			И.контр. Утя	Кузьмин					5.12.79				
			Хакимов										
											ГПИ ЦМА		

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1. Назначение	5
2. Задача расчета электрического исполнительного механизма (ЭИМ)	9
3. Определение необходимого крутящего момента ЭИМ.....	12
3.1. Общие положения	12
3.2. Нагрузка на заслоночном регулирующем органе.....	13
3.3. Нагрузка на односедельном регулирующем органе...	17
3.4. Нагрузка на двухседельном регулирующем органе...	19
3.5. Крутящий момент на рычаге регулирующего органа..	21
3.6. Нагрузка на выходном органе ЭИМ	23
4. Сочленение ЭИМ с регулирующим органом	26
4.1. Общие положения	26
4.2. Выбор характеристики сочленения	30
4.3. Сочленение ЭИМ с заслоночным регулирующим органом	31
4.4. Сочленение ЭИМ с регулируемыми органами, имеющими рычажный привод	38
5. Оценка необходимого времени полного хода выходного органа ЭИМ	43
5.1. Общие положения	43
5.2. Время полного хода ЭИМ	45
5.3. Проверка на гидравлический удар	56
6. Рекомендуемый порядок расчета	58
6.1. Исходные данные	58
6.2. Порядок расчета	58

2011 г. 4.10.19
 2011 г. 4.10.19
 2011 г. 4.10.19

7. Пример расчета и сочленения ЭИМ с заслоночным регулирующим органом 60
8. Пример расчета и сочленения ЭИМ с односедельным регулирующим органом, имеющим рычажный привод 64

ПРИЛОЖЕНИЕ.

- Ориентировочные значения коэффициента гидродинамического момента η_{η} для заслоночного регулирующего органа с плоским затвором 68
- Перечень использованных документов и литературы 69

форма ФЭ.103-Эв(11) *Итого 2 шт.*

Инд. № докум.	Попл. к дате	Инд. № докум.	Попл. к дате
244-738	4.10.79 L		
Инд. № докум.	Попл. к дате	Инд. № докум.	Попл. к дате
Изд.	Лист	№ докум.	Попл. к дате
РМ4-173-79			Лист
			4

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий руководящий материал является руководством по расчету электрических исполнительных механизмов (ЭИМ) постоянной скорости на этапе численных оценок параметров звеньев системы регулирования, электрическая схема которой принята на предшествующих этапах проектирования.

Выбор нужного ЭИМ по нагрузке и быстродействию производится в процессе расчета необходимого крутящего момента (усилия) и времени полного хода из ряда серийно изготавливаемых ЭИМ, совместимых (соединяемых) с принятой электрической схемой регулирования. Выбирается конкретный типоминимал, имеющий необходимый крутящий момент и приемлемое время полного хода выходного органа.

Теоретически, определение этих параметров ЭИМ является частью полного динамического расчета или моделирования системы автоматического регулирования (САР). Выполнение таких полных расчетов, как правило, целесообразно лишь для объектов, по которым отсутствует опыт эксплуатации. Так как при выполнении полных динамических расчетов САР необходимо предварительно принимать конкретные значения параметров ЭИМ, то методика определения этих параметров необходима независимо от того, будет ли в дальнейшем производиться полный (уточняющий) расчет или нет.

Пригодность принимаемого ЭИМ по другим характеристикам (выбег и люфт выходного органа, возможность и необходимость работы ЭИМ в стопорном режиме и т.п.) должны выявляться в процессе проработки основных проектных решений по каталогам, правилам и информационным материалам. Определенные по данному материалу параметры ЭИМ могут быть уточнены при моделировании или выполнении более полных динамических расчетов системы автоматического регулирования.

РМ4-173-79

Лист

5

Инв. № подл. 247-738
Полн. и дата 4.10.79
Изм. № докум.
Полн. и дата
Изм. № докум.
Полн. и дата

Копировал

Формат 11

Данный материал не распространяется на расчет специальных и уникальных ЭИМ и ЭИМ большой мощности, для расчета которых необходимо и экономически оправдано применение более точных и трудоемких методов, требующих дополнительных затрат на получение большего количества уточненных экспериментальным путем исходных данных. Этот материал также не регламентирует объем и формы исполнения расчетов, так как они определяются особенностями проектируемых систем автоматизации, достоверностью и полнотой исходных данных, доступных проектировщику.

В руководящем материале приняты следующие условные обозначения

Наименование величины	Условное обозначение
Коэффициент, зависящий от угла поворота затвора	a
Плечо силы	b
Внутренний диаметр трубопровода	D
Присоединительный (условный) диаметр регулирующего органа	d
Диаметр прохода седла	d _c
Диаметр поперечного сечения штока	d _ш
Основание натуральных логарифмов	e
Площадь	F
Коэффициент трения	f
Ускорение свободного падения	g
Коэффициент передачи объекта	k _{об}
Коэффициент передачи регулятора	k _p
Коэффициент передачи системы	k _c
Отношение пускового крутящего момента к номинальному	k
Длина трубопровода	L

Изв. 1. подл. 241-338
 Изв. 2. дубл. 4.10.79
 Пост. и дата 4.10.79
 Пост. и дата 4.10.79

Длина тяги сочленения
 Крутящий момент (общее обозначение)
 Гидродинамический момент
 Момент трения
 Коэффициент гидродинамического момента
 Сила (общее обозначение)
 Сила давления среды на затвор
 Перестановочное усилие на штоке регулирующего
 органа
 Сила трения штока в сальнике
 Сила давления среды на шток
 Сила уплотнительного контакта
 Коэффициент запаса
 Коэффициент ослабления
 Давление (общее обозначение)
 Давление перед регулирующим органом
 Давление после регулирующего органа
 Перепад давления
 Располагаемый напор гидравлической цепи
 Расход (общее обозначение)
 Длина ведущего рычага сочленения
 Длина ведомого рычага сочленения
 Радиус шейки вала (диалфи) затвора
 Площадь (общее обозначение)
 Комплексная переменная преобразования Лапласа
 Постоянная времени объекта
 Время изодома
 Время (общее обозначение)
 Время полного хода ЭИМ

L
 M
 M_g
 M_{тр}
 m
 N
 N_з
 N_{ис}
 N_{тр}
 N_ш
 N_{уп}
 n
 n_o
 P
 P₁
 P₂
 ΔP
 ΔP_c
 Q
 R
 r
 r_ш
 S
 s
 T
 T_n
 t
 T_c

Имя, Ф. И. О. Пост. и дата
 Имя, Ф. И. О. Пост. и дата
 Имя, Ф. И. О. Пост. и дата
 Имя, Ф. И. О. Пост. и дата

4.10.79
 4.10.79

Скорость (общее обозначение)

Передающая функция объекта

Передающая функция регулятора

Выходная величина объекта (в замкнутой системе-регулируемая переменная)

Входная величина объекта (в замкнутой системе-регулирующее воздействие)

Возмущающее воздействие

Задарщее воздействие

Коэффициент затухания

Отклонение

Параметр

Плотность (общее обозначение)

Время запаздывания объекта регулирования

Перемещение затвора регулирующего органа, считая от положения "закрыто"

Перемещение выходного органа ЭИМ, считая от положения "закрыто"

Угловая частота (общее обозначение)

Собственная частота

Частота незатухающих колебаний

V

$W_{об}(s)$

$W_p(s)$

x

y

y_B

y_Z

Z

E

λ

ρ

τ

φ

ϕ

ω

ω_c

ω_n

Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
поп.	дубл.	зам.	полн.
44-338	4.10.79	4.10.79	4.10.79

2. ЗАДАЧА РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА (ЭИМ)

Электрический исполнительный механизм является силовым звеном системы регулирования и должен быть совместимым как с регулятором, так и с регулирующим органом. В системах автоматизации технологических процессов, как правило, применяются серийно изготавливаемые ЭИМ. Соответствие выбираемого ЭИМ регулятору выявляется при разработке электрической схемы регулирования и уточняется по каталогам и другим информационным материалам. Выбор наиболее подходящего типомеханизма ЭИМ из серии ЭИМ, сопряженных с регулятором, используемым в принятой электрической схеме, производится по необходимому крутящему моменту, или усилию, необходимому для перемещения затвора регулирующего органа в рабочих условиях и с необходимой скоростью. Поэтому ЭИМ должен с некоторым запасом развивать крутящий момент (усилие), необходимый для преодоления момента (усилия) на затворе регулирующего органа в рабочих условиях. Скорость движения выходного органа ЭИМ, определяемая временем его полного хода, должна быть достаточной для того, чтобы затвор регулирующего органа своевременно, без существенного отставания, принял бы положение, соответствующее управляющему сигналу регулятора.

Из вышесказанного следует, что ЭИМ является динамическим звеном, выбираемым в процессе расчета системы регулирования с учетом статических и динамических свойств как объекта регулирования, так и других звеньев системы регулирования.

Теоретически прямой и логичный путь определения необходимых параметров ЭИМ системы регулирования состоит в составлении системы дифференциальных уравнений, описывающих поведение системы "объект-система регулирования", из решения которой можно было бы найти необходимый крутящий момент и время полного хода ЭИМ. Сложность и трудность

Изд. № 738
Подп. и дата 4.10.79
Изм. № 1
Экз. № 1
Пост. и дата

составления этих уравнений, недостаточная изученность динамики многих технологических процессов и отсутствие достаточно достоверных исходных данных препятствуют широкому применению такого подхода при расчете ЭИМ систем автоматизации технологических процессов.

Более простой и менее трудоемкий способ определения необходимого крутящего момента ЭИМ состоит в составлении и решении системы статических уравнений равновесия сил и моментов, действующих в подсистеме "ЭИМ-регулирующий орган", и определении из этих уравнений величин крутящих моментов на выходном органе ЭИМ для крайних и нескольких промежуточных положений регулирующего органа. Необходимый крутящий момент ЭИМ определяется наибольшей из найденных величин крутящего момента, взятого с некоторым запасом, для компенсации погрешностей исходных данных для расчета и неучета применяемыми уравнениями динамических свойств подсистемы "ЭИМ-регулирующий орган".

В большинстве практических случаев и этот упрощенный способ применить возможно лишь в редких случаях, вследствие отсутствия возможности получать расчетным путем достоверные зависимости между расходом, перепадом давления и положением затвора регулирующего органа в рабочих условиях. Поэтому в большинстве случаев при определении необходимого крутящего момента ЭИМ приходится ограничиться оценкой только одного значения перепада давления для самого неблагоприятного и не всегда реального условия работы регулирующего органа. Поскольку такая оценка производится на основании ориентировочных исходных данных, то ее приходится принимать с некоторым страховым коэффициентом запаса.

Так как время полного хода ЭИМ является динамическим параметром, то для определения этой величины все равно необходимо хотя бы простое математическое описание динамики объекта регулирования и регулятора.

Формат 24-738-3a(11)

Имя, Ф. И. О.	Имя, Ф. И. О.
Подп.	Подп.
Дата	Дата
24-738	4.10.79

РМ4-173-79

Лист 10

В данном руководящем материале используется метод статических уравнений для определения крутящего момента ЭИМ и упрощенная динамическая модель объекта регулирования для оценки величины времени полного хода выходного органа ЭИМ.

Инв. №	Полн. и дата	Инв. №	Полн. и дата
247-338	4.10.79		

РМ4-173-79

Лист

11

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ЭИМ

3.1. Общие положения

Для перемещения затвора регулирующего органа в рабочих условиях ЭИМ должен преодолеть силу инерции и иные силы, действующие на затвор и прочие подвижные элементы регулирующего органа.

В зависимости от вида регулирующего органа, его конструктивных особенностей и условий работы на затвор, шток или вал регулирующего органа могут воздействовать следующие силы или крутящие моменты:

сила или момент на затворе от воздействия перепада давления;

гидродинамическая сила или момент на затворе;

силы трения в опорах затвора и уплотнениях вала или штока;

вес затвора и других подвижных элементов регулирующего органа;

сила инерции массы затвора и других подвижных элементов регулирующего органа и т.п.

Для достоверной оценки этих сил и моментов расчетным путем необходимо экспериментально подтвержденные технические характеристики и параметры конкретных типомановалов серийно изготавливаемых регулирующих органов. Для большинства серийных регулирующих органов такие данные известны лишь ориентировочно. Поэтому выполнение уточненных расчетов сил и крутящих моментов, действующих в регулирующих органах в рабочих условиях, как правило, не представляется возможным. В данном руководящем материале производится оценка наиболее существенных сил и моментов, а остальные учитываются некоторым коэффициентом запаса. Для сил и моментов, изменяющихся по величине и направлению, приходится оценивать их максимальные значения в наиболее неблагоприятные направления. Значения коэффициента запаса γ можно принимать по табл. I, если нет важных причин принять иные значения.

РМ-173-79

Лист

12

Имя, № докум. 447-338

Поме. в дату 4.10.79

Имя, № докум. 447-338

Поме. в дату 4.10.79

Имя, № докум.

Поме. в дату

Имя, № докум.

Поме. в дату

Форме 42.108-3а(1)

Таблица I

Режим работы регулирующего органа	Коэффициент запаса η
Плавное управление расходом среды, протекающей через регулируемый орган	2
Быстрое и точное управление положением затвора регулирующего органа	3

3.2. Нагрузка на заслоночном регулирующем органе

Крутящий момент на валу заслоночного регулирующего органа (поворотной заслонки) представляет собой алгебраическую сумму следующих основных крутящих моментов:

- гидродинамический момент, всегда стремящийся закрыть регулируемый орган;
- момент сил трения в опорах вала, действующий при движении затвора и направленный в сторону, противоположную направлению движения.

Кроме указанных моментов к валу заслоночного органа могут быть приложены следующие моменты:

- момент сил трения в уплотнениях и опорах вала;
- момент сил трения в седле;
- гидростатический момент, действующий на закрытый регулируемый орган, когда трубопровод заполнен средой только с одной стороны регулирующего органа (преддусовое положение). Эти моменты сил трения зависят от конструкции, материала и состояния уплотнений и седла и обычно учитываются коэффициентом запаса к моменту сил трения в опорах.

РМ4-173-79

Лист

13

Имя, № докум. 24-738
 Подп. и дата 4.10.79
 Изм. № докум. 15
 Подп. и дата
 Имя, № докум. 15
 Подп. и дата

Гидростатический момент действует только в положении "закрыто", когда трубопровод с одной стороны регулирующего органа опорожнен. Так как, как правило, регулирующие органы не предназначены для эксплуатации в качестве запорных, то этот режим использования регулирующих органов в данном материале не рассматривается.

Потребный крутящий момент на валу заслоночного регулирующего органа, развиваемый ЭИМ, будет равен

$$M = n(M_g + 1,2M_{тр}) \text{ кгс.м.} \quad (1)$$

где n - коэффициент запаса учитывающий условия и режим работы регулирующего органа, затяжку сальников и т.п. Этот коэффициент можно принимать по табл. I;

M_g - гидродинамический момент на валу регулирующего органа, кгс.м.;

$M_{тр}$ - момент трения в опорах регулирующего органа, кгс.м.

Гидродинамический момент является следствием несимметричности сил воздейств. протекающей среды относительно оси вращения (вала) затвора.

Величина гидродинамического момента может быть выражена следующим образом

$$M_g = N b \quad (2)$$

где N - равнодействующая гидродинамических сил, действующих на затвор;

b - плечо сил N .

Величина сил N зависит от угла поворота затвора φ , площади прохода или квадрата присоединительного (условного) диаметра регулирующего органа d , перепада давления на регулирующем органе ΔP и может быть выражена следующей формулой

$$N = a d^2 \Delta P, \quad (3)$$

Инв. № докум.	Пост. и дата	Инв. № докум.	Пост. и дата
144-738	9.10.79		

Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РМ4-173-79	Лист
					14

Формат Ф2.103-3а(11) - 14.10.1979 г. 14.10.79

где a - коэффициент, зависящий от угла поворота затвора.

Величина плеча b силы N для данного положения затвора, зависит от диаметра d

$$b = a'd, \quad (4)$$

где a' - коэффициент, зависящий от угла поворота затвора φ , считая от положения "закрыто".

Подставив выражения (3) и (4) в (2), получим

$$M_g = m d^3 \Delta P, \quad \text{кгс.м} \quad (5)$$

где $m = a a'$ - коэффициент гидродинамического момента (величина безразмерная);

d - присоединительный (условный) диаметр заслоночного регулирующего органа, м;

ΔP - перепад давления на регулирующем органе, кгс/м².

Коэффициент m определяется экспериментально и зависит от формы и конструкции затвора. В приложении данного материала показана усредненная зависимость коэффициента гидродинамического момента m от угла поворота затвора φ для заслоночных регулирующих органов с плоским затвором. Этим приложением можно пользоваться при отсутствии данных по коэффициентам m для конкретных применяемых типов заслоночных регулирующих органов.

Из графика приложения видно, что коэффициент m имеет максимум при $\varphi \approx 73^\circ$. Так как в большинстве случаев регулирующий орган работает при переменном перепаде давления ΔP , то максимальное значение M_g не соответствует максимуму коэффициента m , то есть при пользовании формулой (5) для выявления максимального гидродинамического момента необходимо определить величину M_g для ряда значений ΔP и φ в рассматриваемом диапазоне изменения расхода в рабочих условиях.

Исполн. 2015 г.
Исполн. и дата
Экз. № 1
Иль. № 10
Исполн. и дата
4.10.79
Исполн. и дата
2015-738

Такой способ определения максимальной величины гидродинамического момента M_g слишком трудоемок, что делает его применение целесообразным лишь при расчете ЭИМ на ЭВМ для специальных и уникальных регулируемых органов и в случае использования ЭИМ большой мощности, когда большие дополнительные трудозатраты экономически оправданы. В остальных случаях, как правило, при оценке максимального значения M_g в формуле (5) приходится подставлять максимальное значение перепада давления на регулирующем органе ΔP , соответствующее положению регулирующего органа "закрыто". При этом в формулу (5) также подставляется максимальное значение коэффициента гидродинамического момента m .

Из приложения к данному материалу следует, что максимальное ориентировочное значение коэффициента гидродинамического момента m заслоночного регулирующего органа с плоским затвором $m = 0,0654$. Поэтому оценку максимального значения гидродинамического момента заслоночного регулирующего органа с плоским затвором можно получить, придав формуле (5) следующий вид

$$M_g = 0,0654 d^3 \Delta P_m, \text{ кгс} \cdot \text{м} \quad (6)$$

где d - присоединительный (условный) диаметр заслоночного регулирующего органа с плоским затвором, м.;
 ΔP_m - перепад давления на регулирующем органе при максимальном значении гидродинамического момента, кгс/м².

В качестве приемлемого значения ΔP_m при ориентировочном определении M_g можно принимать величину перепада давления на регулирующем органе при среднем расходе, равном половине максимального расхода через регулирующий орган. Перепад давления, соответствующий этому расходу, может быть вычислен по формулам раздела 4 руководящего материала РМ4-163-77.

Имя, № подл. 494-738
 Имя, № вубл. 4.10.79
 Имя, № докум. 2-жидкост. 14
 Имя, № ват. 4.10.79
 Имя, № дата. 4.10.79

РМ4-173-79

Лист 16

Величина момента сил трения в опорах вала заслоночного регулирующего органа определяется следующим выражением

$$M_{тр} = \frac{\pi}{2} d^2 r_{ш} f \Delta P \quad (7)$$

Так как нас интересует оценка максимальной величины $M_{тр}$ имеющей место в положении "закрыто", то в уравнение (7) следует подставлять ΔP , равное избыточному давлению перед регулирующим органом

$$\Delta P = P_1 \quad (8)$$

Таким образом максимальный момент трения будет равен

$$M_{тр} = 0,785 d^2 r_{ш} f P_1, \text{ кгс.м.} \quad (9)$$

где d - присоединительный (условный) диаметр регулирующего органа, м.;

$r_{ш}$ - радиус шейки вала (цапфы) затвора, м.;

f - коэффициент трения в опорах (величина безразмерная, принимается равной 0,15-0,25);

P_1 - избыточное давление перед закрытым регулирующим органом, кгс/м².

3.3. Нагрузка на односедельном регулирующем органе

Перестановочное усилие на штоке односедельного регулирующего органа равно

$$N_{нс} = \pm N_3 \pm N_{ш} + N_{тр} + N_{уп}, \text{ кгс/см}^2 \quad (10)$$

где N_3 - сила давления среды на затвор, кгс.;

$N_{ш}$ - сила давления среды на шток, кгс.;

$N_{тр}$ - сила трения штока в сальнике, кгс.;

$N_{уп}$ - сила, необходимая для создания уплотнительного контакта затвора с седлом, кгс.

Изм. № докум. Пост. в дейст.
Изм. № докум. Пост. в дейст.
Изм. № докум. Пост. в дейст.
Изм. № докум. Пост. в дейст.
Изм. № докум. Пост. в дейст.
Изм. № докум. Пост. в дейст.
Изм. № докум. Пост. в дейст.
Изм. № докум. Пост. в дейст.
Изм. № докум. Пост. в дейст.
Изм. № докум. Пост. в дейст.

Сила давления среды на затвор равна

$$N_3 = F_c \Delta P = F_c (P_1 - P_2), \text{ кгс} \quad (11)$$

где F_c - площадь прохода в седле, см²;
 ΔP - перепад давления на регулирующем органе, кгс/см²;
 P_1 - давление перед регулирующим органом, кгс/см²;
 P_2 - давление после регулирующего органа, кгс/см².

При разгруженном затворе при определении F_c принимается в расчет разность площадей поршня и седла.

Сила давления среды на шток равна

$$N_{ш} = 0,785 d_{ш}^2 P_2, \text{ кгс/см}^2 \quad (12)$$

где $d_{ш}$ - ~~диаметр~~ ^{ДИАМЕТР} поперечного сечения штока в сальнике, см;
 P_2 - давление среды после регулирующего органа, кгс/см².

Знаки перед N_3 и $N_{ш}$ в уравнении (10) принимаются в зависимости от направления этих сил. Если направление соответствующей силы противоположно направлению усилия от ЭИМ, то она принимается со знаком плюс, в ином случае - со знаком минус.

Сила трения штока в сальнике с аббодрафитовой набивкой может быть определена по следующей формуле

$$N_{тр} = 1,1 d_{ш} + 0,02 d_{ш} P, \text{ кгс} \quad (13)$$

где $d_{ш}$ - диаметр штока, мм;
 P - давление среды под сальниковой камерой, кгс/см².

В односедельных регулируемых органах с разгруженными затворами следует дополнительно учитывать трение, создаваемое уплотнением в направляющей втулки. Эта сила трения может быть ориентировочно подсчитана по формуле

$$N_{тр} = 0,4 d_{ш} + 0,01 d_{ш} \Delta P, \text{ кгс} \quad (14)$$

Изм. № 1 подл. 247-738
Изм. № 2 подл. 4.10.79
Изм. № 3 подл. 4.10.79
Изм. № 4 подл. 4.10.79
Изм. № 5 подл. 4.10.79
Изм. № 6 подл. 4.10.79
Изм. № 7 подл. 4.10.79
Изм. № 8 подл. 4.10.79
Изм. № 9 подл. 4.10.79
Изм. № 10 подл. 4.10.79
Изм. № 11 подл. 4.10.79
Изм. № 12 подл. 4.10.79
Изм. № 13 подл. 4.10.79
Изм. № 14 подл. 4.10.79
Изм. № 15 подл. 4.10.79
Изм. № 16 подл. 4.10.79
Изм. № 17 подл. 4.10.79
Изм. № 18 подл. 4.10.79
Изм. № 19 подл. 4.10.79
Изм. № 20 подл. 4.10.79

где

d_n - диаметр направляющей части затвора, мм;
 ΔP - максимальный перепад давления при закрытом проходе,
 кгс/см².

Сила, необходимая для создания уплотнительного контакта в жесткой запорной паре, может быть ориентировочно подсчитана по следующим формулам:

при условном давлении $P_y < 100$ кгс/см²

$$N_{yn} \approx 0,75\pi d_c, \text{ кгс}; \quad (15)$$

при условном давлении $P_y > 100$ кгс/см²

$$N_{yn} \approx 0,75\pi d_c \frac{P_y}{100}, \text{ кгс} \quad (16)$$

где d_c - диаметр прохода седла, мм;
 P_y - условное давление, кгс/см².

3.4. Нагрузка на двухседельном регулирующем органе

Перестановочное усилие на штоке двухседельного регулирующего органа, работающего без плотной посадки затвора на седло, то-есть без учета силы, необходимой для создания уплотнительного контакта затвора с седлом, равно

$$N_{nc} = N_3 \pm N_{ш} + N_{тр}, \text{ кгс} \quad (17)$$

где N_3 - сила давления среды на затвор, кгс;

$N_{ш}$ - сила давления среды на шток, кгс ;

$N_{тр}$ - сила трения штока в сальнике, кгс.

Сила давления среды на затвор N_3 равна

$$N_3 = \Delta P_c (P_1 - P_2) = \Delta P_c \Delta P, \text{ кгс} \quad (18)$$

Изм. №, лист, дата
 2.47-738 4.10.79
 Пост. и дата
 Пост. и дата
 Пост. и дата

где ΔF_c - разность площадей проходов большого $F_{сб}$ и малого $F_{см}$ седел, см²;

P_1 - давление перед регулирующим органом, кгс/см²;

P_2 - давление после регулирующего органа, кгс/см²;

ΔP - перепад давления на регулирующем органе, кгс/см².

Сила давления среды на шток равна

$$N_{ш} = 0,785 d_{ш}^2 P_2, \text{ кгс/см}^2 \quad (19)$$

где $d_{ш}$ - диаметр сечения штока в сальнике, см²;

P_2 - давление среды после регулирующего органа, кгс/см².

Знак перед $N_{ш}$ в уравнении (17) принимается в зависимости от направления этой силы. Если направление $N_{ш}$ совпадает с направлением силы N_3 , то $N_{ш}$ принимается со знаком плюс, в противном случае - со знаком минус.

Сила трения штока в сальнике может быть определена по следующим формулам:

для сальников с фторопластовыми кольцами и штока, обработанного по II-му классу шероховатости

$$N_{тр} = 0,6 d_{ш} + 0,01 d_{ш} P, \text{ кгс} \quad (20)$$

для сальников с другими набивочными материалами

$$N_{тр} = 1,1 d_{ш} + 0,02 d_{ш} P, \text{ кгс} \quad (21)$$

где $d_{ш}$ - диаметр штока в сальнике, мм.;

P - давление среды под сальниковой камерой, кгс/см².

Инв. № докум. 247-738
 Пост. в дату 4.10.79
 Инв. № докл. 4.10.79
 Пост. в дату
 Э-маленькая, №

3.5. Крутящий момент на рычаге регулирующего органа

Поворотное перемещение вада затвора заслоночного регулирующего органа удобно сочетается с поворотным движением выходного рычага ЭИМ при их сочленении шарнирным четырехзвенником.

Регулирующие органы с поступательным движением затвора также удобно сочленять с ЭИМ посредством шарнирного четырехзвенника, однако в этом случае они должны иметь рычажный привод, как это показано на рис.1. Тяга шарнирного четырехзвенника сочленения, соединяющая ведущий рычаг ЭИМ с точкой B рычага регулирующего органа, передает усилие N , с которым ЭИМ удерживает рычаг $BO_2 = r$. Сила на штоке регулирующего органа N_c стремится повернуть рычаг BO_2 по часовой стрелке около оси O_2 . Обозначив длину плеча $CO_2 = b$, найдем необходимый крутящий момент на рычаге регулирующего органа

$$M = \eta b N_{nc}, \text{ кгс} \quad (22)$$

где η - коэффициент запаса, учитывающий условия и режим работы регулирующего органа, затяжку сальников и т.п., принимается по табл.1;

b - плечо силы на штоке регулирующего органа, м;

N_{nc} - необходимое усилие на штоке регулирующего органа, определяемое по формуле (10) или (17), кгс.

Име. № докум. 244-738
 Пост. и дата 7.10.79
 Инв. № дубл.
 Подп. и дата

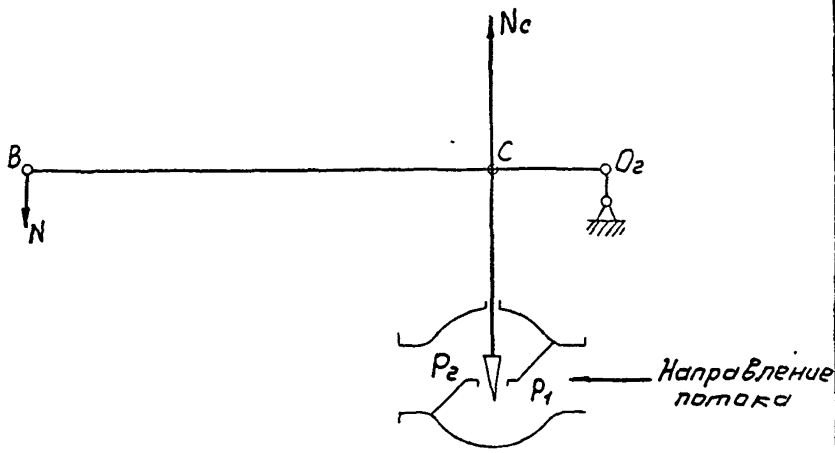


Рис. I. Односедельный регулирующий орган с рычажным приводом:

- $BO_2 = r$ - рычаг регулирующего органа;
- $CO_2 = b$ - плечо силы на штоке;
- N_c - сила на штоке регулирующего органа;
- N - сила на рычаге регулирующего органа;
- P_1 - давление перед регулирующим органом;
- P_2 - давление после регулирующего органа.

Имя, № подл.	Полн. и дата	Имя, № докум.	Полн. и дата
244-738	4.10.79		

3.6. Нагрузка на выходном органе ЭИМ

Для того, чтобы выбрать конкретный типовойналад ЭИМ необходимо знат нагрузку не на валу или штоке регулирующего органа, а на выходном органе ЭИМ.

Для приведения нагрузки на валу или штоке регулирующего органа к выходному органу ЭИМ необходим учет влияния кинематической схемы сочленения на передаваемую ей нагрузку. Поскольку выбор типовойналад ЭИМ предшествует разработке чертежей сочленения, то возникает необходимость в предварительной оценке влияния сочленения на передаваемый им крутящий момент или усилие.

Поставляемые без ЭИМ регулирующие органы, как правило, сочленяются с ними посредством шарнирного четырехзвенника. Такое сочленение изменяет передаваемый крутящий момент, который становится зависим от положения рычагов сочленения. При этом возможно весьма существенное уменьшение крутящего момента, особенно в одном или обоих крайних положениях затвора регулирующего органа. Уменьшение крутящего момента сочленением удобно учитывать коэффициентом ослабления крутящего момента η_0 .

При определении необходимого крутящего момента на выходном органе ЭИМ необходимо также учитывать величину отношения пускового крутящего момента выбираемого ЭИМ к его номинальному крутящему моменту k .

Необходимый крутящий момент ЭИМ, сочленяемого с регулирующим органом, будет равен

$$M_{н.с} = \frac{\eta_0}{k} M, \text{ кгс.м} \quad (23)$$

где M - необходимый крутящий момент на валу или рычаге регулирующего органа, кгс.м ;

η_0 - коэффициент ослабления крутящего момента механизмом сочленения (величина безразмерная);

Изм. № докум. 044-438
Полн. и дата 4.10.79
Измен. № докум. 4.10.79
Полн. и дата

k - отношение пускового крутящего момента ЭИМ к номинальному (величина безразмерная).

Подставив в уравнение (23), значения M из уравнения (1) подраздела 3.2, получим формулу необходимого крутящего момента ЭИМ, сочленяемого с заслоночным регулирующим органом

$$M_{с} = \frac{n \cdot n_0}{k} (M_g + 1,2 M_{тр}), \text{ кгс.м} \quad (24)$$

где n - коэффициент запаса (величина безразмерная, принимается по табл. I);

n_0 - коэффициент ослабления крутящего момента сочленением (величина безразмерная);

k - отношение пускового крутящего момента ЭИМ к номинальному крутящему моменту (величина безразмерная);

M_g - гидродинамический момент на валу регулирующего органа, кгс.м.;

$M_{тр}$ - момент трения в опорах регулирующего органа, кгс.м.

Моменты M_g и $M_{тр}$ определяются по формулам (5), (6) и (9) подраздела 3.2.

Подставив в уравнение (23) значение M , определяемое уравнением (22), получим формулу необходимого крутящего момента ЭИМ, сочленяемого с регулирующим органом, имеющим рычажный привод

$$M_{с} = \frac{n \cdot n_0}{k} B N_{нс}, \text{ кгс.м} \quad (25)$$

где n - коэффициент запаса (величина безразмерная, принимаемая по табл. I);

n_0 - коэффициент ослабления крутящего момента сочленением (величина безразмерная);

k - отношение пускового крутящего момента ЭИМ к номинальному крутящему моменту (величина безразмерная);

Изм. № докум. Подп. и дата
Изм. № доп. Подп. и дата
Изм. № доп. Подп. и дата
Изм. № доп. Подп. и дата
Изм. № доп. Подп. и дата

244-738 4.10.79

b - плечо силы на штоке регулирующего органа, м;
 N_{nc} - необходимое усилие на штоке регулирующего органа, определяемое по формуле (10) или (17), кгс.

Величина коэффициента ослабления крутящего момента механизмом сочленения зависит от кинематической схемы сочленения. Так как в большинстве случаев всегда имеется вероятность того, что в процессе наладки системы регулирования может возникнуть необходимость корректировки расходной характеристики регулирующего органа за счет сочленения, то величину коэффициента ослабления целесообразно принимать с некоторым запасом, что обеспечивается при $\eta = 4$.

Необходимый крутящий момент M_c , найденный по формулам (24) и (25), не должен быть больше максимального допускаемого крутящего момента M_{gn} , определяемого условиями прочности регулирующего органа. Если в информационных материалах на принимаемый заслончатый регулируемый орган нет указаний о величине максимального допускаемого крутящего момента на валу регулирующего органа, то эта величина может быть вычислена по известной формуле сопротивления материалов

$$M_{gn} = \tau_{gn} W_p, \text{ кгс. см} \quad (26)$$

где τ_{gn} - допускаемое касательное напряжение для материала вала, кгс/см²;

W_p - момент сопротивления наиболее слабого сечения вала при кручении, см³.

Номинальный крутящий момент M_n выбранного ЭИМ должен быть равен или больше величины M_c , найденной по формулам (24) и (25).

47-738 У.10.79 Л

4. СОЧЛЕНЕНИЕ ЭИМ С РЕГУЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ

4.1. Общие положения

Электрический исполнительный механизм, действующий на регулирующий орган, размещается на некотором расстоянии от этого органа и сочленяется с ним посредством механизма сочленения.

Работа механизма сочленения описывается характеристической сочленения, имеющей следующий вид

$$\varphi = K_{с\phi}(\varphi)\phi, \quad (27)$$

где φ - ход затвора регулирующего органа;

$K_{с\phi}(\varphi)$ - коэффициент передачи сочленения (связи);

ϕ - ход выходного органа ЭИМ.

Как правило, во избежание перенастройки регулятора при существенном изменении нагрузки объекта целесообразно приблизительно соблюдать постоянство коэффициента передачи разомкнутого контура системы

K_c . Этот коэффициент равен

$$K_c = K_p K_{с\phi} K_{р.о.} K_{об.}, \quad (28)$$

где K_p - коэффициент передачи регулятора вместе с ЭИМ;

$K_{с\phi}$ - коэффициент передачи связи (сочленения) между ЭИМ и регулирующим органом;

$K_{р.о.}$ - коэффициент передачи регулирующего органа;

$K_{об.}$ - коэффициент передачи объекта регулирования.

Коэффициент передачи регулятора K_p является настроечным параметром, который в процессе эксплуатации системы регулирования желательно иметь неизменным. Коэффициент передачи объекта $K_{об.}$ в общем случае есть величина переменная, зависящая от нагрузки объекта, характеризующей положением затвора регулирующего органа φ . Следовательно, $K_{об.}$ есть функция

Имя, № подл. 244-736
Имя, № докум. 4.10.79
Имя, № инв. 4.10.79
Пост. и дата
Пост. и дата

$$k_{os} = k_{os}(\varphi). \quad (29)$$

Коэффициент передачи регулирующего органа k_{po} численно равен угловому коэффициенту касательной в рабочей точке расходной характеристики $Q = \psi(\varphi)$ регулирующего органа. Так как в общем случае, при переменном перепаде давления на регулирующем органе, расходная характеристика нелинейна, то коэффициент k_{po} также непостоянен и зависит от положения затвора регулирующего органа, то-есть

$$k_{po} = k_{po}(\varphi). \quad (30)$$

С учетом вышесказанного уравнение (28) примет вид

$$k_c = k_p k_{ce} k_{po}(\varphi) k_{os}(\varphi), \quad (31)$$

где величину коэффициента передачи сочленения целесообразно сделать переменной, зависящей от φ таким образом, чтобы $k_c \approx Const.$

Коэффициент передачи объекта k_{os} численно равен угловому коэффициенту касательной в рабочей точке статической характеристики объекта.

Из уравнения (31) коэффициент передачи сочленения будет равен

$$k_{ce}(\varphi) = \frac{\left(\frac{k_c}{k_p}\right)}{k_{po}(\varphi) \cdot k_{os}(\varphi)}. \quad (32)$$

Из уравнения (32) следует, что для выявления потребной характеристики сочленения (27) необходимы статическая характеристика объекта и расходная характеристика регулирующего органа. Статическую характеристику объекта получать расчетным путем на стадии проектирования очень сложно. Несколько проще получить расчетным путем расходную характеристику регулирующего органа. Однако необходимый для определения расходной характеристики регулирующего органа объем вычислений, как правило, слишком велик, а получаемая точность результатов мала вследствие недостаточной достоверности исходных данных и методических погрешностей формул гидравлики. Поэтому на стадии проектирования приходится условно полагать $k_{os} \approx Const$ и ограничиться приближенным постоянством произведения $k_{ce}(\varphi) k_{po}(\varphi) \approx Const.$

244-138 У. 10. 74 С

На рис.2а показана расходная характеристика регулирующего органа в рабочих условиях, то-есть при непостоянном перепаде давления на нем. Расходная характеристика, в отличие от пропускной характеристика, при $\Delta P \neq Const$ всегда более выпукла.

Из рис.2б видно, что для компенсации выпуклости расходной характеристики, характеристика сочленения должна быть выгнутой, в результате чего характеристика исполнительного устройства может стать линейной (рис.2в).

Во избежание внесения вредных нелинейностей в контур регулирования, при разработке чертежей сочленения необходимо обеспечить достаточную жесткость звеньев сочленения и свести к минимуму люфты в кинематических парах (шарнирах).

При построения кинематической схемы сочленения для ЭИМ с органом ручного управления (ручным дублером) необходимо обеспечить ожидаемое соответствие между направлением вращения дублера и результатом этого воздействия. Если результат вращения дублера будет контролироваться по положению затвора регулирующего органа, то при построения кинематической схемы сочленения целесообразно обеспечить традиционное соответствие "вращение по часовой стрелке закрывает". Если же ЭИМ размещается таким образом, что обеспечивается пользование прибором, отражающим результат ручного воздействия (регулируемую переменную), то сочленением следует обеспечить соответствие "вращение по часовой стрелке увеличивает регулируемую переменную".

Имя, У. дубл. Пост. и дата

Имя, У. дубл. Пост. и дата

24-738 4.10.79

1	Лист	15	докум.	Полн.	Дата
---	------	----	--------	-------	------

PM4-173-79

Лист
28

Копировал

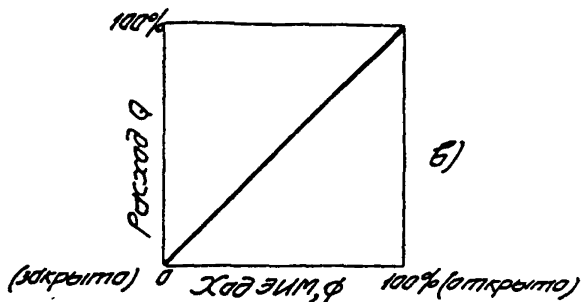
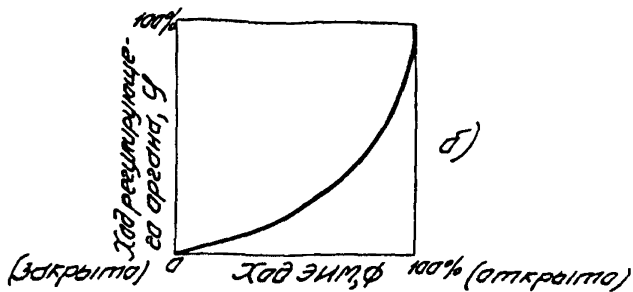
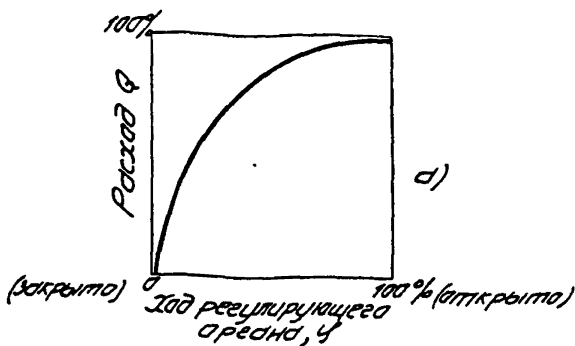


Рис. 2. Характеристики исполнительного устройства и его частей:

- а - расходная характеристика регулирующего органа;
- б - характеристика сочленения;
- в - характеристика исполнительного устройства в рабочих условиях.

Име. в подл.	Позв. к дата	Экз. №	Име. № дубл.	Пост. и дата
244-138	4.10.79			

4.2. Выбор характеристики сочленения

Из изложенного в подразделе 4.1 следует, что необходимая форма характеристики сочленения зависит от расходной характеристики регулирующего органа, которая определяется формой пропускной характеристики регулирующего органа и отношением перепада давления на регулирующем органе ΔP к общему располагаемому напору ΔP_c гидравлической цепи, в которой установлен регулирующий орган (РМА-163-77).

Заслоночные регулирующие органы имеют приблизительно равнопроцентную пропускную характеристику, которая при $\Delta P \neq Const$ стремится стать выпуклой и может создать приблизительно линейную или выпуклую расходную характеристику. Применительно к заслоночным органам и другим регулирующим органам с равнопроцентной характеристикой таблице выбора характеристик исполнительных устройств (раздел I3 РМА-163-77) целесообразно придать следующий вид:

Таблица 2

Контур регулирования	Характеристика сочленения ЭИМ с заслонкой	
	$\frac{\Delta P}{\Delta P_c} \geq 0,25$	$0,06 < \frac{\Delta P}{\Delta P_c} < 0,25$
Регулирование расхода газа или жидкости; расход измеряется сужающим устройством,	линейная	линейная
расход измеряется ротаметром (или сужающим устройством и устройством извлечения квадратного корня)	линейная	выпуклая
Регулирование уровня в емкости	линейная	выпуклая

Из табл.2 следует, что почти во всех случаях на стадии проектирования при $\frac{\Delta P}{\Delta P_c} < 0,25$ предпочтение следует отдавать выпуклой характеристике сочленения ЭИМ с заслоночным регулирующим органом.

Регулирующие органы других типов, поставляемые без исполнительных механизмов, имеют различные пропускные характеристики, пересчет которых в расходные характеристики не целесообразен вследствие низкой точности исходных данных и большого объема вычислений. Для таких органов на стадии проектирования целесообразно предусматривать линейную характеристику сочленения, которая может быть скорректирована при наладке системы регулирования по фактическим данным на объекте.

4.3. Сочленение ЭИМ с заслоночным регулирующим органом

Шарнирный четырехзвенник, сочленяющий ЭИМ с заслоночным регулирующим органом, должен строиться с соблюдением следующих ограничивающих условий:

а) ведущий рычаг R и тяга l могут располагаться на одной прямой линии только в положении "закрыто";

б) ведомый рычаг r и тяга l не должны располагаться на одной прямой во всех допустимых положениях, включая положения "открыто" и "закрыто";

в) в крайних положениях механизма сочленения плечо силы, приложенной к ведомому рычагу r , не должно быть меньше $0,25 r$;

г) расстояние между осями ЭИМ и регулирующего органа, как правило должно быть не менее $2,5R$;

д) во избежание помехи регулирующего органа и сочленения и для предотвращения перемещения затвора вне предусмотренных пределов угол поворота рычага ЭИМ должен быть ограничен механическими упорами в положениях "закрыто" и "открыто".

На рис.3 показано сочленение ЭИМ с заслоночным регулирующим органом посредством шарнирного четырехзвенника. Из этого рисунка следует, что для получения вогнутой характеристики необходимо, чтобы в начале

Лист 38
Изм. 1
Исполн. М. В. Сп.
Полн. и дата
7.10.79

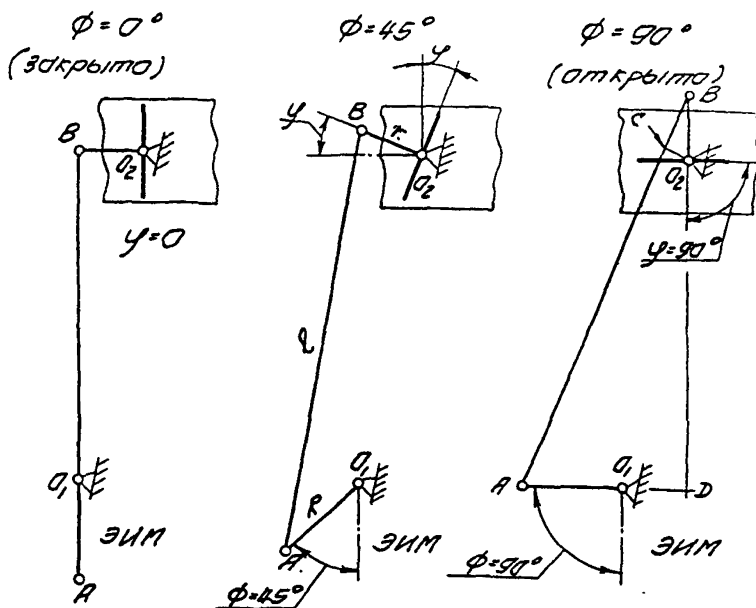


Рис.3. Сочленение ЭИМ с заслоночным регулирующим органом (вогнутая характеристика):

$O_1A = R$ - рычаг ЭИМ;

$AB = l$ - тяга сочленения;

$BO_2 = r$ - рычаг регулирующего органа;

ϕ - угол поворота рычага ЭИМ, считая от положения "закрыто";

ψ - угол поворота рычага регулирующего органа, считая от положения "закрыто".

открытия точка A перемещалась бы в поперечном направлении относительно прямой O_1O_2 , а в конце открытия — продольно этой прямой.

Эти соображения реализуются при соблюдении следующих требований:

- в положении "закрыто" тяга l и ведущий рычаг R расположены на одной прямой и являются продолжением друг друга, а ведомый рычаг r перпендикулярен тяге l ;

- для установки в положение "открыто" ведомый рычаг повергивается на 90° при соблюдении условия

$$O_2C \geq \frac{r}{4}, \quad (33)$$

где O_2C — перпендикуляр к тяге l .

Для того, чтобы при повороте ведущего рычага R на 90° , ведомый рычаг r также повернулся на 90° необходима определенная длина этого рычага.

На рис.4 показано сочленение в некотором промежуточном положении, из которого видно, что этому положению соответствует прямоугольный треугольник, высота которого равна

а основание

$$R \sin \varphi + r(1 - \cos \varphi),$$

$$R \cos \varphi + (l - R) + r \sin \varphi.$$

Гипотенуза этого треугольника равна длине тяги l

Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов

$$l^2 = [R \sin \varphi + r(1 - \cos \varphi)]^2 + [R(\cos \varphi - 1) + l + r \sin \varphi]^2. \quad (34)$$

Выражение (34) справедливо также и для положения "открыто", когда

$$\begin{aligned} \varphi = 90^\circ; & \quad \varphi = 90^\circ; \\ \sin \varphi = 1; & \quad \sin \varphi = 1; \\ \cos \varphi = 0; & \quad \cos \varphi = 0. \end{aligned} \quad (35)$$

47-338 4.10.79

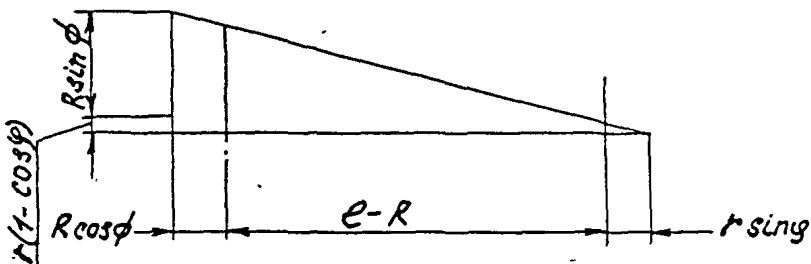
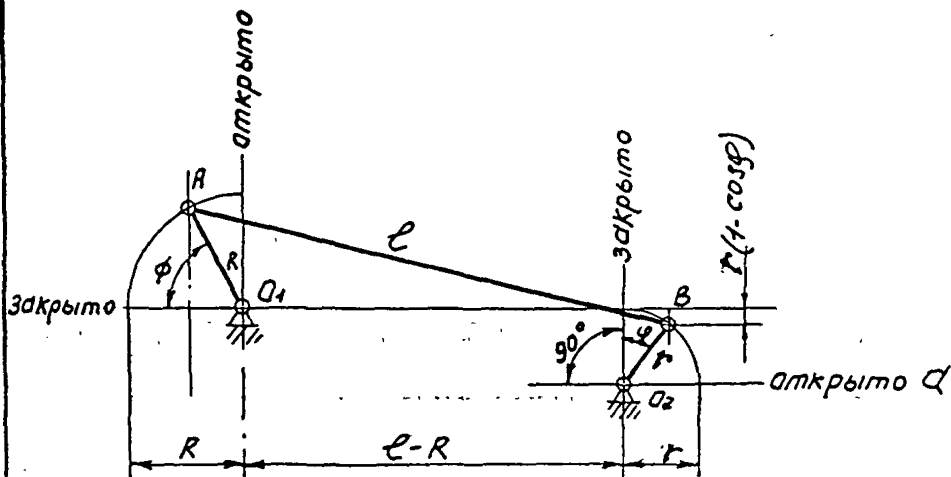


Рис.4. Шарнирный четырехзвеновик сочленения в промежуточном положении

а - схема сочленения;

б - прямоугольный треугольник.

Изм. №	Подп. и дата	Изм. №	Подп. и дата
214-138	4.10.79		

PM4-173-79

Лист

34

Подставив в выражение (34) значения тригонометрических функций (35) и выполнив необходимые преобразования, получим

$$r^2 + lr - R(l - R) = 0 \quad (36)$$

Решение уравнения (36) дает искомую длину ведомого рычага

$$r = -\frac{l}{2} + \sqrt{\left(\frac{l}{2}\right)^2 + R(l - R)}. \quad (37)$$

В формуле (37) величины l, R и r должны иметь одинаковую размерность, например мм.

Из рис.3 видно, что наименьшая длина плеча O_2C силы, передаваемой тягой AB , имеет место в положении "открыто". Из подобия прямоугольных треугольников ABD и CO_2 следует

$$\frac{\overline{CO_2}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{BO_2}}{\overline{AB}},$$

или, приняв $CO_2 = b$, получим

$$\frac{b}{R+r} = \frac{r}{l}. \quad (38)$$

Из выражения (38) плечо b равно

$$b = \frac{r}{l}(R+r). \quad (39)$$

Приняв коэффициент ослабления крутящего момента n , равным отношению длины ведомого рычага r к наименьшей длине плеча b , из выражения (39) получим формулу коэффициента ослабления крутящего момента ЭИМ шарнирным четырехзвенником сочленения, реализующего выпуктую характеристику

$$n = \frac{l}{R+r}. \quad (40)$$

Как правило, при определении необходимого крутящего момента на выходном органе ЭИМ следует задаваться

$$n = 4. \quad (41)$$

Инв. № докум. 44-738
 Подл. и дата 4.10.79
 Изм. № вкл.
 Инв. № вкл.
 Подл. и дата
 Подл. и дата

Величина η_0 спроектированного сочленения, определяемая формулой (40), не должна быть больше четырех.

Изложенные в начале данного раздела ограничивающие условия являются общими для шарнирных четырехзвенников с любой формой характеристики. Задача построения сочленения шарнирным четырехзвенником с линейной характеристикой значительно упрощается тем, что в этом случае

$$r=R \quad \text{и} \quad l=90^\circ \quad (42)$$

и, следовательно, четырехзвенник образует параллелограм. При проектировании сочленения с линейной характеристикой в качестве исходного положения построения удобно принять не $\phi = \psi = 0$, а $\phi = \psi = 45^\circ$, так как в этом положении четырехзвенник образует прямоугольник и рычаги R и r будут перпендикулярны тяге l (рис.4).

Из рис.5 видно, что наименьшая величина плеча силы, передаваемой тягой l , имеет место в крайних положениях "открыто" и "закрыто".

Это плечо b равно

$$b = r \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} R. \quad (43)$$

Приняв коэффициент ослабления крутящего момента равным отношению длины ведущего рычага R к наименьшей длине плеча b найдем этот коэффициент

$$\eta_0 = \frac{R}{b} = \sqrt{2} \approx 1.4. \quad (44)$$

Так как при наладке системы регулирования может возникнуть необходимость изменения кинематической схемы сочленения, то как правило коэффициент ослабления следует принимать

$$\eta_0 = 4. \quad (41)$$

Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 5
Изм. № 6
Изм. № 7
Изм. № 8
Изм. № 9
Изм. № 10
Изм. № 11
Изм. № 12
Изм. № 13
Изм. № 14
Изм. № 15
Изм. № 16
Изм. № 17
Изм. № 18
Изм. № 19
Изм. № 20
Изм. № 21
Изм. № 22
Изм. № 23
Изм. № 24
Изм. № 25
Изм. № 26
Изм. № 27
Изм. № 28
Изм. № 29
Изм. № 30
Изм. № 31
Изм. № 32
Изм. № 33
Изм. № 34
Изм. № 35
Изм. № 36
Изм. № 37
Изм. № 38
Изм. № 39
Изм. № 40
Изм. № 41
Изм. № 42
Изм. № 43
Изм. № 44
Изм. № 45
Изм. № 46
Изм. № 47
Изм. № 48
Изм. № 49
Изм. № 50

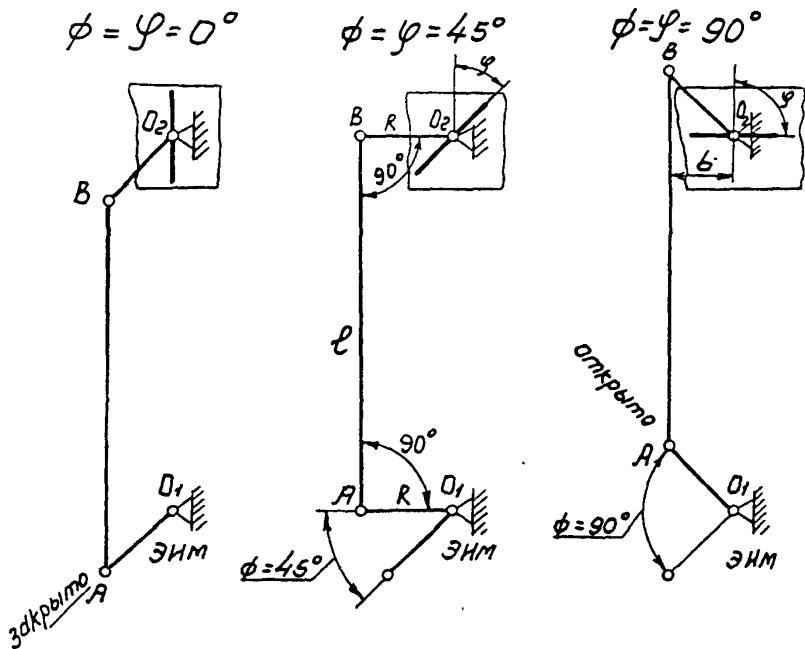


Рис. 5. Сочленение ЭИМ с заслоночным регулирующим органом (линейная характеристика):

$O_1A = R$ - рычаг ЭИМ;

$AB = l$ - тяга сочленения;

$BO_2 = r$ - рычаг регулирующего органа;

ϕ - угол поворота рычага ЭИМ, считая от положения "закрывто";

ψ - угол поворота рычага регулирующего органа, считая от положения "закрывто".

4.4. Сочленение ЭИМ с регулирующим органами, имеющим рычажный привод

Регулирующие органы (клапаны) с рычажным приводом обычно сочленяются с ЭИМ также, как и заслоночные регулирующие органы, то-есть с помощью шарнирного четырехзвенника. В качестве ведомого рычага сочленения используется рычаг привода регулирующего органа, рабочая длина которого (расстояние от оси вращения рычага до оси тяги) определяется при расчете сочленения. При расчете сочленения ЭИМ с рычажным регулирующим органом необходимо учитывать, что угол полного хода ведомого рычага сочленения в данном случае, как правило, меньше 90° .

В отличие от заслоночных регулирующих органов, пропускные характеристики которых всегда приблизительно равнопроцентны, регулирующие клапаны изготавливаются с разными пропускными характеристиками, что достигается применением затворов различного профиля. Поэтому регулирующие клапаны, как правило, целесообразно заказывать с нужной пропускной характеристикой (раздел IЗ РМ4-IЗ-77), что позволяет сочленять эти клапаны с ЭИМ посредством кинематических схем с линейной характеристикой.

В данном руководящем материале мы изложим построение схем сочленения с линейной характеристикой.

Построение кинематических схем сочленений с нелинейной характеристикой для регулирующих органов с углом поворота ведомого рычага $\varphi \neq 90^\circ$, весьма сложно и трудоемко. По этой причине проектирование таких сочленений целесообразно лишь при наличии достаточно достоверных исходных данных (расходной характеристика регулирующего органа, полученной опытным путем), то-есть, как правило, реализация сочленений с нелинейной характеристикой для регулирующих клапанов должна осуществляться на этапе наладки системы регулирования, если возникает в этом необходимость.

РМ4-173-79

Лист

38

Иньв. № подл.	244-738
Полн. и дата	4.10.79
Экз. №	1
Иньв. № дубл.	
Полн. и дата	

Изд.	Илст	№ докум.	Подл.	Дата

Методика построения кинематических схем сочленений с заданной формой нелинейной характеристики изложена в книге "Наладка промышленных систем автоматического регулирования. Руководство, ЦБТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1966".

На рис.6 показано сочленение, реализующее линейную характеристику, в начальном ("закрыто"), среднем ($\phi = \varphi = 45^\circ$) и конечном ("открыто") положениях. С учетом конструктивных соображений ЭИМ размещается относительно регулирующего органа таким образом, чтобы в среднем положении рычагов AO_1 и BO_2 они были бы параллельны а тяга АВ в крайних положениях была бы перпендикулярна этим средним положениям рычагов AO_1 и BO_2 .

Так как ведущий рычаг AO_1 обычно поставляется в комплекте ЭИМ, то его длина R является заданной величиной. Длина тяги $AB = l$ принимается из конструктивных соображений при выборе положения ЭИМ относительно регулирующего органа. Таким образом необходимый угол полного хода φ_{max} ведомого рычага BO_2 удобно обеспечить за счет его длины r .

Определим длину ведомого рычага $BO = r$, необходимую ^{для} его поворота на угол φ_{max} , при повороте ведущего рычага $AO_1 = R$ на угол $\phi = 90^\circ$.

Из рис.6в следует, что

$$A_1 A_2 = B_1 B_2 = b. \quad (45)$$

Из равнобедренного треугольника $A_1 A_2 O_1$ имеем

$$H = A_1 A_2 = 2R \sin \frac{\phi}{2} \quad (46)$$

Аналогично, из равнобедренного треугольника $B_1 B_2 O_2$

получим


$$H = B_1 B_2 = 2r \sin \frac{\varphi_{max}}{2}. \quad (47)$$

Приравняв выражения (46) и (47), получим


$$r = \frac{R \sin \frac{\phi}{2}}{\sin \frac{\varphi_{max}}{2}}. \quad (48)$$

Изм. № _____
 Дата _____
 Подп. _____
 244-738 ч. 10-45

$\phi = \psi = 0^\circ$
(закрыто)

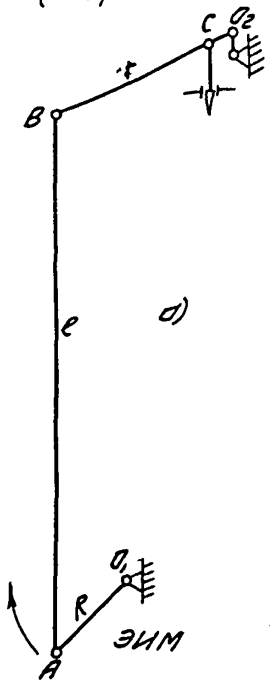

$\phi = 45^\circ$
 $\psi = \frac{1}{2} \psi_{max}$

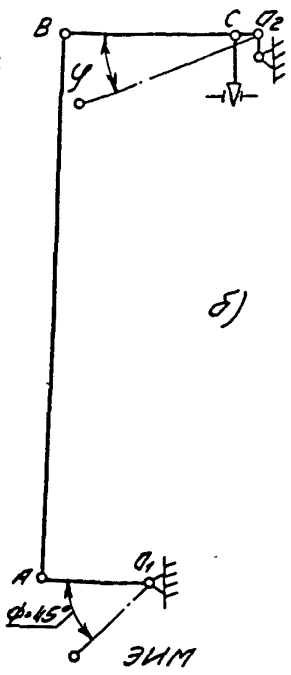

$\phi = 90^\circ; \psi = \psi_{max}$

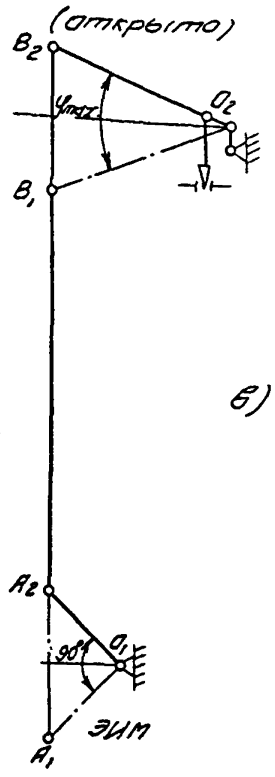


Рис. 6. Сочленение ЭИМ с рычажным регулирующим клапаном (прямого гмпа, линейная характеристика сочленения):

- $O_1A = R$ - рычаг ЭИМ;
- $AB = l$ - гдга сочленения;
- $BC = r$ - рычаг регулирующего клапана;
- ϕ - угол поворота рычага ЭИМ, считая от положения "закрыто";
- ψ - угол поворота рычага регулирующего клапана, считая от положения "закрыто"

Изм. №	лист	Подп. и дата
247-738	У. 10.79. К	
Изм. №	лист	Подп. и дата
Изм. №	лист	Подп. и дата

Искомое выражение для r получаем, приняв $\phi = 90^\circ$,

$$r = \frac{\sqrt{2} R}{2 \sin \frac{\varphi_{\max}}{2}} \quad (49)$$

На рис.7 показана кинематическая схема сочленения обратного тя- да, когда регулирующий орган открывается при вращении ведущего рыча- га против часовой стрелки, формула (49) пригодна для определения r и для этой схемы.

Схемы, показанные на рис.6 и 7 могут быть использованы и для сочленения регулирующего органа с выходным штоком прямоходного ЭИМ типа МЭП по ГОСТ 7192-74. В этом случае номинальный полный ход выход- ного штока ЭИМ должен быть равен отрезкам $A_1A_2 = B_1B_2 = b'$ и расчет кинематической схемы ведется по формуле (47), из которой определяется величина r .


Лист № докум. 41
 Изм. № 1
 Дата 4.10.79
 Подп. и дата
 Подп. и дата
 Подп. и дата

PM4-173-79


Лист

41

$\phi = \psi = 0^\circ$
(закрыто)



$\phi = 45^\circ$
 $\psi = \frac{1}{2} \psi_{max}$



$\phi = 90^\circ, \psi = \psi_{max}$
(открыто)






РИС.7. Сочленение ЭИМ с рычажным регулирующим клапаном (обратного типа, линейная характеристика сочленения):

$O_1A = R$ —рычаг ЭИМ;

$AB = l$ —тяга сочленения;

$BO_2 = r$ —рычаг регулирующего клапана

ϕ — угол поворота рычага ЭИМ, считая от положения "закрыто";

ψ — угол поворота рычага регулирующего клапана, считая от положения "закрыто"

5. ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОГО ВРЕМЕНИ ПОЛНОГО ХОДА ВЫХОДНОГО ОРГАНА ЭИМ

5.1. Общие положения

Электрический исполнительный механизм является силовым элементом системы регулирования и от развиваемого им крутящего момента и угловой скорости зависят работоспособность и качество работы системы регулирования. Чрезмерно большое время полного хода (малая угловая скорость) выходного органа ЭИМ при значительных возмущающих воздействиях на объект будет сопровождаться длительным и большим несоответствием между выходным сигналом регулятора и соответствующим этому сигналу положением затвора регулирующего органа, т.е. будет иметь место отставание расхода регулирующего агента от величины, требуемой регулятором.

При длительно приложенных возмущающих воздействиях это будет сопровождаться насыщением регулятора. Регулятор будет работать при предельном значении проходящего через него сигнала, т.е. в нелинейной области. При наличии в законе регулирования И-компоненты указанное насыщение может быть устранено лишь при изменении знака разности между заданным и текущим значениями регулируемой переменной, на что потребуются некоторое довольно большое время и что будет сопровождаться большими отклонениями регулируемой величины от заданного значения, т.е. низким качеством регулирования.

При слишком малом времени полного хода (большой угловой скорости) возрастет частота включения ЭИМ, уменьшатся длительность каждого включения и, следовательно, возрастет вредное влияние выбега исполнительного механизма.

247-738 У.10.79

Из вышеизложенного следует, что задача определения потребного времени полного хода ЭИМ является динамической задачей, аналогичной задаче определения настроечных параметров регулятора, так как время полного хода ЭИМ в сочетании с динамическими характеристиками объекта и настроечными параметрами регулятора определяет качество регулирования. Для конкретного объекта регулирования величина необходимого времени полного хода ЭИМ, т.е. скорость перемещения затвора регулирующего органа, в конечном счете определяется величиной, формой, местом приложения и длительностью возмущающего воздействия, прикладываемого к объекту регулирования.

Эти характеристики возмущающего воздействия, как правило, являются случайными и, следовательно, они проектировщику неизвестны.

Таким образом основной функцией ЭИМ вместе с регулирующим органом является своевременное изменение количества вещества или энергии, вводимой в объект или отводимой из объекта таким образом, чтобы этим компенсировать возмущающие воздействия на объект, что и определяет необходимый крутящий момент (усилые) и (угловую) скорость (время полного хода) выходного органа ЭИМ. В соответствии с вышеизложенным следует признать, что теоретически для выбора времени полного хода ЭИМ необходим полный динамический расчет или моделирование всей системы регулирования. Однако и при выполнении полного (детального) расчета или моделирования системы регулирования необходимо предварительно выбирать конкретное время полного хода ЭИМ с последующим уточнением его по результатам расчета или моделирования. Поэтому методика орментировочного определения времени полного хода ЭИМ необходима независимо от того, будет ли в дальнейшем производиться уточненный расчет или моделирование или нет.

5.2. Время полного хода ЭИМ

На рис.8 показана упрощенная структурная схема одноконтурного регулирования, которую мы используем при выводе формулы оценки необходимого времени полного хода ЭИМ. Мы будем полагать, что динамические свойства ЭИМ учтены в передаточной функции регулятора $W_p(s)$ а расходная характеристика регулирующего органа - в передаточной функции объекта $W_o(s)$. Таким образом раздел между регулятором и объектом будет проходить по сочленению ЭИМ с регулирующим органом, характеристику которого ради простоты будем считать линейной.

Вывод необходимого выражения для времени полного хода ЭИМ будем выполнять в следующей последовательности:

- в качестве упрощенной модели объекта примем передаточную функцию звена первого порядка с запаздыванием;
- аппроксимируем изображение Лапласа запаздывания объекта приближением Паде первого порядка;
- в качестве регулятора примем ПИ-регулятор;
- в качестве критерия качества регулирования примем процент перерегулирования при ступенчатом возмущающем воздействии;
- определим коэффициент передачи системы k_c для принятого процента перерегулирования;
- определим частоту незатухающих колебаний системы ω_n и коэффициент затухания Z ;
- для найденных k_c , ω_n и Z найдем выражение для скорости перемещения ЭИМ при ступенчатом возмущающем воздействии;
- из полученного выражения для скорости ЭИМ найдем максимальную скорость ЭИМ;
- по найденной максимальной скорости ЭИМ найдем оценку времени полного хода ЭИМ.

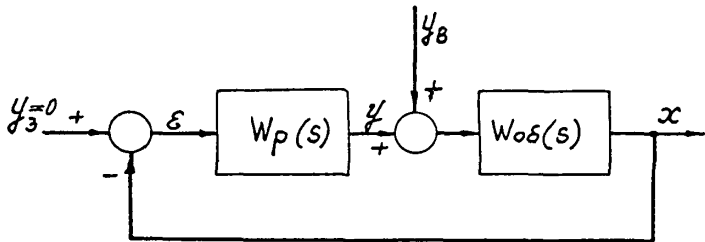


Рис.8. Упрощенная структурная схема одноконтурного регулирования:

$W_p(s)$ — передаточная функция регулятора;

$W_o(s)$ — передаточная функция объекта;

x — регулируемая переменная;

y_B — возмущающее воздействие;

y_3 — задающее воздействие;

ϵ — отклонение.

Изм. № докум.	Попл. и дата	Изм. № докум.	Попл. и дата
24-738	4.10.79		

Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.

Передаточная функция ПИ- регулятора имеет вид

$$W_p(s) = k_p \frac{1 + T_n s}{T_n s}, \quad (50)$$

где k_p - коэффициент передачи регулятора;

T_n - время издрорма;

s - комплексная переменная преобразования Лапласа.

Из выражения (50) следует, что для определения скорости перемещения ЭИМ необходимо оценить настроечные параметры ПИ-регулятора. Из большого разнообразия описанных в литературе методов определения настроечных параметров ПИ- регулятора нам целесообразно принять такую, использование которой существенно упростило бы вывод искомой формулы и саму формулу. В данном случае удобно воспользоваться методом определения настроечных параметров, предложенный Мартином, Коррило и Смитом. Согласно этому методу настроечные параметры ПИ- регулятора для объекта первого порядка с запаздыванием определяются следующими выражениями

$$T_n = T, \quad (51)$$

$$k_p = \frac{\lambda T}{K_{os}(\lambda \tau + 1)}. \quad (52)$$

где T_n - время издрорма;

T - постоянная времени объекта;

k_p - коэффициент передачи регулятора;

K_{os} - коэффициент передачи объекта;

τ - время запаздывания объекта;

λ - параметр, определяющий величину перерегулирования.

Величина параметра λ определяется следующим выражением

$$\lambda = \frac{c}{\tau}, \quad (53)$$

2.44-438 4.10.79 5

где $C = 0,78$ при 1% - ом перерегулировании;

$C = 1,1$ при 5% - ом перерегулировании.

Заметим, что значения параметров k_p и T_H по формулам (51) и (52) являются лишь для вывода формулы оценки времени полного хода ЭИМ и не должны рассматриваться как обязательные для настройки проектируемой системы регулирования.

Подставив выражение (53) в (52), получим

$$k_p = \frac{cT}{k_{os}T(c+1)} \quad (54)$$

С учетом выражения (54), коэффициент передачи системы будет равен

$$k_c = k_p \cdot k_{os} = \frac{cT}{T(c+1)} \quad (55)$$

Передачная функция объекта, звена первого порядка с запаздыванием, будет иметь вид

$$W_{os}(s) = \frac{k_{os}e^{-\tau s}}{T_s + 1} \quad (56)$$

Аппроксимировав запаздывание объекта приближением Паде первого порядка

$$e^{-\tau s} \approx \frac{1 - \frac{\tau}{2}s}{1 + \frac{\tau}{2}s} \quad (57)$$

и подставив выражение (57) в (56), получим приближенное выражение для передаточной функции объекта

$$W_{os}(s) \approx \frac{k_{os} (1 - \frac{\tau}{2}s)}{(T_s + 1)(1 + \frac{\tau}{2}s)} \quad (58)$$

Передачная функция показанной на рис. 8 структурной схемы регулирования будет равна

$$\frac{y(s)}{y_0(s)} = \frac{-1}{\frac{1}{W_p(s)W_{os}(s)} + 1} \quad (59)$$

Изм. №	Пом. в лате	Изм. №	Пом. в лате
247-738	4.10.79		

Изм.	Лист	№ док.	Пом.	Дата

где $y(s)$ - изображение регулирующего воздействия (преобразование Лапласа);

$y_B(s)$ - изображение возмущающего воздействия (преобразование Лапласа);

$W_p(s)$ - передаточная функция регулятора;

$W_{os}(s)$ - передаточная функция объекта.

Передаточная функция разомкнутого контура с учетом выражений (50), (51), (52) и (55) будет иметь вид

$$W_p(s)W_{os}(s) \approx \frac{k_c(1 - \frac{T}{2}s)}{T_s(1 + \frac{T}{2}s)} \quad (60)$$

Из выражения (60), имеем

$$\frac{1}{W_p(s)W_{os}(s)} \approx \frac{T_s(1 + \frac{T}{2}s)}{k_c(1 - \frac{T}{2}s)} \quad (61)$$

Подставив выражение (61) в (59), получим

$$\frac{y(s)}{y_B(s)} \approx -\frac{2k_c}{\varepsilon T} \cdot \frac{1 - \frac{T}{2}s}{s^2 + (\frac{2}{\varepsilon} - \frac{k_c}{T})s + \frac{2k_c}{\varepsilon T}} \quad (62)$$

Приняв

$$\omega_n^2 = \frac{2k_c}{\varepsilon T}, \quad (63)$$

$$2z\omega_n = \frac{2}{\varepsilon} - \frac{k_c}{T}, \quad (64)$$

получим

$$\frac{y(s)}{y_B(s)} = -\omega_n^2 \frac{1 - \frac{T}{2}s}{s^2 + 2z\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (65)$$

где ω_n - частота незатухающих колебаний;

z - коэффициент затухания.

Примем для ступенчатого возмущающего воздействия

Имя, Ф. И. О. Пост. и дата
 4.10.75
 Пост. и дата
 4.10.75
 Пост. и дата
 4.10.75

$$y_B(s) = \frac{\phi}{s}, \quad (66)$$

где ϕ - ступенчатое изменение ^{ПОЛОЖЕНИЯ} Выходного органа ЭИМ.

Из выражения (65) найдем изображение Лапласа регулирующего воздействия

$$y(s) = - \frac{\omega_n^2 \phi}{s} \cdot \frac{1 - \frac{T}{2}s}{s^2 + 2Z\omega_n s + \omega_n^2} \quad (67)$$

Умножив выражение (67) на s , найдем изображение Лапласа скорости регулирующего воздействия

$$\begin{aligned} V(s) = sy(s) &= - \omega_n^2 \phi \frac{1 - \frac{T}{2}s}{s^2 + 2Z\omega_n s + \omega_n^2} = \\ &= \frac{\frac{\phi \omega_n^2 c}{2} s}{s^2 + 2Z\omega_n s + \omega_n^2} - \frac{\phi \omega_n^2}{s^2 + 2Z\omega_n s + \omega_n^2}. \end{aligned} \quad (68)$$

Для того, чтобы по изображению (68) найти скорость регулирующего воздействия $V(t)$, необходимо оценить величину коэффициента демпфирования Z .

Из выражения (64) найдем коэффициент затухания

$$Z = \frac{1}{\omega_n} \left(\frac{1}{T} - \frac{k_c}{2T} \right). \quad (69)$$

Подставив выражение (55) в (69) и (63), получим

$$Z = \frac{1}{T\omega_n} \left[1 - \frac{c}{2(c+1)} \right], \quad (70)$$

$$\omega_n^2 = \frac{2c}{T^2(c+1)}. \quad (71)$$

По формулам (70) и (71) определим коэффициент затухания при 1%-ом перерегулировании, $c = 0,78$

$$\omega_{n1}^2 = \frac{2 \cdot 0,78}{T^2(0,78+1)} = \frac{0,877}{T^2}; \quad (72)$$

$$\omega_{n1} = \frac{0,937}{T};$$

№ докум. 044-738
 Дата 4.10.79
 Подп. и дата
 Инв. № докум.
 Подп. и дата
 Пост. и дата

$$Z_1 = \frac{1}{0,937} \left[1 - \frac{0,78}{2(0,78+1)} \right] = 0,83. \quad (73)$$

Выполнив аналогичный расчет для 5%-го перерегулирования,

$C=1,1$, получаем

$$\omega_{ns} = \frac{1,025}{T}; \quad (74)$$

$$Z_5 = 0,72. \quad (75)$$

Из выражений (73) и (75) следует, что в данном случае $Z < 1$.

Выполнив обратное преобразование Лапласа выражения (68) для $Z < 1$, найдем скорость регулирующего воздействия

$$V(t) = \frac{\phi \omega_n^2 e^{-z\omega_n t}}{\omega_n \sqrt{1-Z^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1-Z^2} t + \psi) - \quad (76)$$

$$- \frac{\phi \omega_n^2 e^{-z\omega_n t}}{\omega_n \sqrt{1-Z^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1-Z^2} t), \quad (77)$$

где

Принимая
$$\psi = \arctg \frac{\sqrt{1-Z^2}}{-Z} = \arctg \frac{\omega_c}{-z\omega_n}.$$

$$\omega_c = \omega_n \sqrt{1-Z^2}, \quad (78)$$

получаем следующее выражение

$$V(t) = \phi \frac{\omega_n^2}{\omega_c} e^{-z\omega_n t} \left[\frac{\tau \omega_n}{2} \sin(\omega_c t + \psi) - \sin \omega_c t \right]. \quad (79)$$

Подставив вождество

$$\sin(\omega_c t + \psi) = \sin \omega_c t \cos \psi + \cos \omega_c t \sin \psi$$

в выражение (79), получаем

24-138 4.10.79 4

$$V(t) = \frac{\phi \omega_n^2 e^{-z \omega_n t}}{\omega_c} \left[\frac{\tau \omega_n}{2} \cos \psi \sin \omega_c t + \right. \quad (80)$$

$$\left. + \frac{\tau \omega_n}{2} \sin \psi \cos \omega_c t - \sin \omega_c t \right].$$

Применяя подстановку

$$\sin \psi = \sqrt{1 - z^2},$$

$$\cos \psi = -z,$$

после приведения подобных членов, получим

$$V(t) = \frac{\phi \omega_n^2 e^{-z \omega_n t}}{\omega_c} \left[\frac{\tau \omega_c}{2} \cos \omega_c t - \left(1 + \frac{\tau \omega_n z}{2} \right) \sin \omega_c t \right]. \quad (81)$$

В полученном выражении член перед квадратной скобкой монотонно убывает, приближаясь к нулю при $t \rightarrow \infty$ и, следовательно имеет единственный максимум при $t = 0$. Постоянная времени этой экспоненты равна

$$T_{\Delta} = \frac{1}{z \omega_n}. \quad (82)$$

Выразим T_{Δ} через время запаздывание объекта τ . Подставив в формулу (82) значения z и ω_n из выражений (72) и (75), получим для 1%-го перерегулирования

$$T_{\Delta 1} \approx 1,29 \tau, \quad (83)$$

а для 5%-ого перерегулирования

$$T_{\Delta 5} \approx 1,36 \tau. \quad (84)$$

Из выражения (81) следует, что период гармонических колебаний T_2 равен

$$T_2 = \frac{2\pi}{\omega_c}. \quad (85)$$

Выразим период T_2 через время запаздывания объекта τ . Подставив в выражение (85) значения ω_c , вычисленные по формуле (78), найдем для 1%-ого перерегулирования

Имя, № докум. 247-736
 Полн. и дата 4.10.79
 Инв. № докл.
 2-зам. инв. №
 Полн. и дата
 Инв. № докл.
 2-зам. инв. №

$$T_{21} = 12\tau, \quad (86)$$

а для 5%-ого перерегулирования

$$T_{25} = 8,8\tau. \quad (87)$$

Следовательно длительность первой четверти периода гармонических колебаний при 1%-ом перерегулировании будет равна 3τ . Таким образом при 1%-ом перерегулировании по крайней мере на интервале времени $0 < t < 3\tau$ скорость регулирующего воздействия будет обязательно убывать. Выразив это время в долях $T_{\Sigma 1}$, получим

$$\frac{3\tau}{T_{\Sigma 1}} = \frac{3\tau}{1,29\tau} = 2,3.$$

За время, равное $2,3T_{\Sigma 1}$, экспонента уменьшается до 0,1 первоначального значения при $t = 0$. Положив в выражении (81) $t = 0$, найдем выражение для оценки максимальной скорости движения выходного органа ЭИМ

$$V_{\max} = \frac{\tau \omega_n^2}{2} \phi. \quad (88)$$

Подставив значения ω_n^2 из выражений (72) и (74) в выражение (88), получим для 1%-ого перерегулирования

$$V_{\max 1} = 0,44 \frac{\phi}{\tau}, \quad (89)$$

а для 5%-ого перерегулирования

$$V_{\max 5} = 0,52 \frac{\phi}{\tau}. \quad (90)$$

Наименьшее время полного хода ЭИМ равно

$$T_{\text{сmin}} = \frac{\phi_{\max}}{V_{\max}}, \quad (91)$$

где ϕ_{max} - величина полного хода выходного органа ЭИМ.

Подставив в выражение (91) величину V_{max} из выражений (89) и (90), получаем для 1%-ого перегулирования

$$T_{cmin1} = \frac{\tau}{0,44\left(\frac{\phi}{\phi_{max}}\right)} = 2,3 \frac{\tau}{\left(\frac{\phi}{\phi_{max}}\right)}, \quad (92)$$

и для 5%-ого перегулирования

$$T_{cmin5} = \frac{\tau}{0,52\left(\frac{\phi}{\phi_{max}}\right)} = 1,9 \frac{\tau}{\left(\frac{\phi}{\phi_{max}}\right)}. \quad (93)$$

Если принять максимальное возмущающее воздействие равным половине полного хода ЭИМ

$$\frac{\phi}{\phi_{max}} = 0,5,$$

то формулы (92) и (93) примут вид:

для 1%-ого перегулирования

$$T_c \approx 4,6\tau, \quad (94)$$

а для 5%-ого перегулирования

$$T_c \approx 3,8\tau. \quad (95)$$

Вывод формул (94) и (95) построен на оценке максимальной скорости регулирующего воздействия непрерывной (неимпульсной) системы регулирования.

В системе регулирования ВТИ (МЭТА) исполнительные механизмы постоянной скорости работают в пульсирующем режиме. Так как в таких системах работа ЭИМ в режиме постоянной скорости нецелесообразна, то в них следует применять ЭИМ с большей скоростью регулирующего воздействия (меньшими T_c), чем это необходимо в системах, использующих ЭИМ в режиме постоянной скорости.

форма 02.100-001.11
 244-738
 4.10.79

Имя, № полн.	Полн. и дата	Имя, № дубл.	Полн. и дата
244-738	4.10.79		
Имя, № полн.	Полн. и дата	Имя, № дубл.	Полн. и дата

PM4-I73-79

Лист

54

В книге Стефани Б.П. "Основы расчета настройки регуляторов тепло-технических процессов, М., 1972" рекомендуются следующие зависимости для определения времени полного хода ЭИМ, работающих в пульсирующем режиме:

для П- и ПИ- регуляторов

$$T_c \approx 2\tau, \quad (96)$$

с допустимым отклонением в пределах

$$T_c \approx (1 \div 4)\tau, \quad (97)$$

для ПИД- регуляторов

$$T_c \approx \tau, \quad (98)$$

с допустимым отклонением в пределах

$$T_c \approx (0,75 \div 2)\tau. \quad (99)$$

Из сравнения формул (94) и (95) следует, что время полного хода T_c уменьшается с ростом процента перерегулирования и приближается к значению T_c , даваемым формулами (96) и (98).

Из вышесказанного следует, что время полного хода ЭИМ постоянной скорости можно ориентировочно принимать по формулам (97) и (99).

При этом ^{не}меньше значения T_c следует принимать для систем регулирования, в которых ЭИМ работают в пульсирующем режиме, а большие значения - при работе ЭИМ в режиме постоянной скорости.

5.3. Проверка на гидравлический удар

В тех случаях, когда регулируемый орган управляет потоком жидкости и сочленен с ЭИМ, имеющим малое время полного хода, возможно возникновение ситуаций, когда система регулирования быстро закрывает регулируемый орган, что может сопровождаться резким повышением давления в трубопроводе.

Это явление, именуемое гидравлическим ударом, может стать причиной разрушения трубопровода, регулирующего органа и других элементов объекта регулирования. Во избежание возникновения гидравлических ударов время закрытия регулирующего органа обычно ограничивается условием

$$T_{3min} = 0,2d, \text{ с} \quad (100)$$

где T_{3min} — наименьшее время перемещения затвора регулирующего органа из положения "открыто" в положение "закрыто", с;
 d — присоединительный (условный) диаметр регулирующего органа, мм.

Если полный ход затвора регулирующего органа с поступательным движением затвора меньше величины присоединительного диаметра d то в формулу (100) вместо d следует подставлять величину этого полного хода, в мм. Для регулирующих органов с тарельчатым затвором величину полного хода следует принимать равной $0,25d$.

Во избежание гидравлического удара необходимо соблюдать условие

$$T_c \geq T_{3min} \quad (101)$$

где T_c — время полного хода принятого типоминимала ЭИМ;
 T_{3min} — время, вычисленное по формуле (100).

Из нарушения условия (IOI) следует необходимость выполнения проектировщиками технологической части проекта специальных расчетов гидравлического удара для уточнения режимов работы технологического объекта и проверки соблюдения условий прочности объекта и регулирующего органа.

PM4-173-79

Лист

57

№	Лист	№ докум.	Подп.	Дат
---	------	----------	-------	-----

Копировал

Фспмет 11

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА

6.1. Исходные данные

Так как определение расчетным путем крутящего момента и времени полного хода ЭИМ представляет собой логическое продолжение расчета регулирующего органа, то для расчета ЭИМ необходимы все исходные данные, предусмотренные в разделе [4 РМ4-163-77 "Расчет и применение регулирующих органов в системах автоматизации технологических процессов", а также результаты расчета регулирующего органа, с которым сочленяется ЭИМ. Кроме этого также необходимо знать усредненное значение времени запаздывания объекта τ (среднее τ для нескольких нагрузок объекта). Величина запаздывания может быть получена, например, по методике, изложенной в книге: Колелович А.П. Инженерные методы расчета при выборе автоматических регуляторов, М., 1960.

6.2. Порядок расчета

Определение нужного номинального крутящего момента и времени полного хода ЭИМ целесообразно выполнять в следующем порядке:

- определять недостающие данные, необходимые для выполнения расчета (диаметр вала или штока регулирующего органа, диаметр седла и т.п.)
- определить максимальный перепад давления на регулирующем органе и силы (крутящие моменты), действующие на шток (вал) регулирующего органа;
- определять необходимый крутящий момент на рычаге регулирующего органа;
- определить необходимый крутящий момент на выходном органе ЭИМ и выбрать номинальный крутящий момент ЭИМ;

Имя, № докум. 247-738
Имя, № докум. 4.10.79
Имя, № докум. 4.10.79
Имя, № докум. 4.10.79

Полн. и дата

Имя, № докум.

Имя, № докум.

Имя, № докум.

- определить необходимое время полного хода ЭИМ и выбрать его номинальную величину; _
- рассчитать кинематическую схему сочленения.

7.10.77

№	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РМ4-173-79

**7. ПРИМЕР РАСЧЕТА И СОЧЛЕНЕНИЯ ЭИМ С ЗАСЛОНЧНЫМ
РЕГУЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ**

В этом примере производится расчет ЭИМ к регулирующему органу, расчет пропускной способности которого приведен в разделе 22 руководящего материала РМ4-163-77.

Данные для расчета

1. Абсолютное давление газа перед регулирующим органом $P_1 = 2,1 \frac{\text{кгс}}{\text{см}^2}$
2. Абсолютное давление газа после регулирующего органа при максимальном расходе $P_2 = 1,2 \frac{\text{кгс}}{\text{см}^2}$
3. Присоединительный (условный) диаметр регулирующего органа $d = 0,4 \text{ м}$
4. Радиус шейки вала заслоночного регулирующего органа $r_{ш} = 0,035 \text{ м}$
5. Коэффициент трения в опорах $f = 0,15$
6. Время запаздывания объекта $\tau = 36 \text{ с}$
7. Закон регулирования ПИ
8. Отношение пускового крутящего момента ЭИМ к номинальному $k = 1,7$
9. Необходимая характеристика сочленения- вогнутая

Иньв. № подл.	Иньв. № дубл.	Иньв. № докум.	Иньв. № лис.
244-738		4.10.79	
Попл. и дата	Попл. и дата	Попл. и дата	Попл. и дата

РМ4-173-79

Лист

60

Расчет

1. Данный регулирующий орган работает при критическом истечении газа через него при всех значениях протекающего через него расхода. При максимальном расходе перепад давления равен

$$\Delta P'_m = P_1 - P_2 = 2,1 - 1,2 = 0,9 \frac{\text{кгс}}{\text{см}^2}.$$

В положении "закрыто" перепад давления будет равен избыточному давлению перед регулирующим органом

$$\Delta P'_0 = P_1 - P_{\text{атм}} = 2,1 - 1,0 = 1,1 \frac{\text{кгс}}{\text{см}^2} = 1,1 \cdot 10^4 \frac{\text{кгс}}{\text{м}^2}.$$

Поскольку перепад давления на регулирующем органе изменяется сравнительно немного, то не будет чрезмерной ошибкой, если в качестве перепада давления, соответствующего максимуму гидродинамического момента, принять $\Delta P'_0$.

2. Оценим максимальный гидродинамический момент на входе регулирующего органа

$$M_g = 0,654 d^3 \Delta P_0 = 0,654 \cdot 0,4^3 \cdot 1,1 \cdot 10^4 = 46 \text{ кгс.м}$$

3. Определим максимальный момент трения в опорах вала регулирующего органа

$$M_{mp} = 0,785 d_{\text{ш}}^2 f \Delta P = 0,785 \cdot 0,4^2 \cdot 0,035 \cdot 0,15 \cdot 1,1 \cdot 10^4 = 6,6 \text{ кгс.м}$$

4. Определим необходимый крутящий момент на входе регулирующего органа

$$M = n(M_g + 1,2M_{mp}) = 2(46 + 1,2 \cdot 6,6) = 108 \text{ кгс.м}$$

где $n = 2$, коэффициент запаса, учитывающий условия и режим работы регулирующего органа, затяжку сальников и т.п. (см. табл. I)

5. Определим необходимый крутящий момент на выходном органе ЭИМ

$$M_c = \frac{\eta_c}{k} M = \frac{4 \cdot 108}{1,7} = 254 \text{ кгс.м.}$$

По ГОСТ 7192-74 прием номинальный момент исполнительного механизма

$$M_H = 400 \text{ кгс.м.}$$

6. Определим необходимое время полного хода ЭИМ

$$T_c = (1 \div 4) T = 36 \div 144 \text{ с.}$$

По ГОСТ 7192-74 прием $T_c = 63 \text{ с.}$

Длина выходного рычага этого исполнительного механизма

$$R = 360 \text{ мм.}$$

7. Из конструктивных (компоновочных) соображений прием расстояние по вертикали между уровнем оси заслоночного регулирующего органа и уровнем, на котором находится ось вала ЭИМ, равным $H = 2 \text{ м.}$ Тогда из рис.3 следует, что длина тяги l будет равна

$$l = H + R = 2 + 0,36 = 2,36 \text{ м}$$

8. Определим необходимую длину рычага заслоночного регулирующего органа

$$r = -\frac{l}{2} + \sqrt{\left(\frac{l}{2}\right)^2 + R(l-R)} =$$

$$= \frac{2,36}{2} + \sqrt{\frac{2,36^2}{4} + 0,36(2,36-0,36)} = 0,274 \text{ м} = 274 \text{ мм}$$

Схема сочленения аналогична показанной на рис.3.

Длину рычага r целесообразно округлить до $r = 280 \text{ мм.}$

Округление делаем в сторону увеличения длины рычага, так как этому соответствует уменьшение угла полного хода регулирующего органа. Этот угол будет немного меньше 90° , что приемлемо, так как необходимая максимальная пропускная способность регулирующего органа обеспечена его расчетом при $\psi \approx 60^\circ$ (раздел 22 РМ4-163-77).

Формы 04-100-20(11) - 2000г. 20.01.01.

Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
1	2	3	4
Исх. №	Исх. №	Исх. №	Исх. №
147-338	4.10.79		
Полн. и дата	Полн. и дата	Полн. и дата	Полн. и дата

9. Определим получившееся значение коэффициента ослабления крутящего момента ЭИМ сочленением

$$n_0 = \frac{l}{R+r} = \frac{2,36}{0,36 + 0,274} = 3,7,$$

что меньше исходного значения $n_0 = 4$ и, следовательно, допустимо.

Из этого примера видно, что ориентировочное значение $n_0 = 4$ не является чрезмерно завышенной величиной. Можно убедиться расчетом, что при $l = 3m$ $n_0 = 4,6$, что вынудит уменьшать l , приблизив ЭИМ к регулируемому органу.

247-738 4.10.79

8. ПРИМЕР РАСЧЕТА И СОЧЛЕНЕНИЯ ЭИМ С ОДНОСЕДЕЛЬНЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ, ИМЕЮЩИМ РЫЧАЖНЫЙ ПРИВОД

Определять номинальный крутящий момент и время полного хода, и рассчитать кинематическую схему сочленения его с односедельным регулирующим органом с рычажным приводом, управляющим потоком воды.

Данные для расчета

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Давление воды перед регулирующим органом | $P_1 = 60 \text{ кгс/см}^2$ |
| 2. Присоединительный (условный) диаметр регулирующего органа | $d = 20 \text{ мм}$ |
| 3. Диаметр седла | $d_c = 18 \text{ мм}$ |
| 4. Диаметр штока | $d_{ш} = 20 \text{ мм}$ |
| 5. Ход штока | $h_{ш} = 22 \text{ мм}$ |
| 6. Плечо силы на штоке | $l = 45 \text{ мм}$ |
| 7. Длина рычага регулирующего органа | $l_1 = 440 \text{ мм}$ |
| 8. Время запаздывания объекта | $T = 36 \text{ с}$ |
| 9. Необходимая характеристика сочленения - линейная | |
| 10. Отношение пускового крутящего момента ЭИМ к номинальному | $k = 1,7$ |

Расчет

1. Определим максимальную силу давления среды на затвор и шток. Так как $d_{ш} > d_c$, то наибольшая сила давления среды на шток будет в положении "открыто", когда перепад давления минимален. Пренебрегая величиной этого перепада, найдем

$$(N_3 + N_{ш})_{max} = 0,785 \cdot 2^2 \cdot 60 = 189 \text{ кгс}$$

2. Определим силу трения штока в сальнике

$$M_{тр} = 1,1 d_{ш} + 0,02 d_{ш} P_1 = 1,1 \cdot 20 + 0,02 \cdot 20 \cdot 60 = 46 \text{ кгс.}$$

Изм. № _____ Полп. и дата
 44-738 4.10.79

3. Так как односедельный регулирующий орган может быть запорным, то оценим силу, необходимую для создания уплотнительного контакта в жесткой запорной паре "седло-плунжер"

$$N_{\text{пл}} = 0,75 \pi d_c^2 = 0,75 \cdot 3,14 \cdot 18^2 = 42 \text{ кгс.}$$

5. Определим максимальное перестановочное усилие на штоке

$$N_{\text{ш}} = (N_3 + N_4) + N_{\text{тр}} + N_{\text{пл}} = 189 + 46 + 42 = 277 \text{ кгс.}$$

6. Приняв по табл. I коэффициент запаса $n = 2$, определим необходимый момент на рычаге регулирующего органа

$$M = nb \cdot N_{\text{ш}} = 2 \cdot 0,045 \cdot 277 = 25 \text{ кгс.м.}$$

7. Определим необходимый крутящий момент на выходном органе ЭИМ

$$M_c = \frac{n_0}{k} M = \frac{4,25}{1,7} = 59 \text{ кгс.м.}$$

где $n_0 = 4$ - коэффициент ослабления крутящего момента сочленением.

По ГОСТ 7192-74 примем номинальный крутящий момент $M_{\text{н}} = 63 \text{ кгс.м.}$

8. Определим номинальное время полного хода ЭИМ

$$T_c = (1 \div 4) \tau = 36 \div 144 \text{ с.}$$

Примем номинальное время по ГОСТ 7192-74 равным $T_c = 63 \text{ с.}$

Так как $T_c > 0,2 \text{ д} = 4 \text{ с.}$, то гидравлического удара при внезапном закрытии регулирующего органа не будет.

9. Из показанных на рис. 6 и 7 кинематических схем сочленения следует, что в данном случае расчетом определяется только длина рычага регулирующего органа r . Выбранный нами ЭИМ имеет длину рычага

$$r = 250 \text{ мм.}$$

Определим синус половины угла поворота рычага r из положения "закрыто" в положение "открыто"

Исп. и дата

Пост. и дата

Изм. № подл.

Изм. № подл.

4.10.1977

244-738

Изм.	№ подл.	№ докум.	Испол.	Дата

РМ4-173-79

Лист

65

$$\sin \frac{\varphi_{\max}}{2} = \frac{h_{ш}}{2b} = \frac{22}{2 \cdot 45} = \frac{11}{45}$$

10. Определим длину рычага обеспечивающую ход штока $h_{ш} = 22$ мм

$$r = \frac{\sqrt{2} R}{2 \sin \frac{\varphi_{\max}}{2}} = \frac{\sqrt{2} \cdot 250 \cdot 45}{2 \cdot 11} = 724 \text{ мм.}$$

Схема сочленения аналогична показанной на рис. 6 или 7.

Для реализация полученного сочленения необходимо удлинение immerгющегося на регулирующем органе рычага длиной 440 мм до длины 724 мм. Такое удлинение сделает сочленение очень громоздким и затруднит обеспечение жесткости рычага.

Поэтому целесообразно рассмотреть возможность применения ЭИМ прямоходного типа, типа МЭЦ по ГОСТ 7192-74.

11. Определим необходимое усилие на конце рычага $r_1 = 440$ мм

$$N = \frac{M}{r_1} = \frac{25}{0,44} = 57 \text{ кгс.}$$

12. Определим необходимое усилие на штоке ЭИМ

$$N_c = \frac{\eta_0}{k} N = \frac{4 \cdot 57}{1,7} = 134 \text{ кгс.}$$

13. Примем ближайшее по ГОСТ 7192-74 номинальное усилие ЭИМ

$$N_H = 250 \text{ кгс.}$$

14. Определим полный ход H края рычага регулирующего органа при его длине $r_1 = 440$ мм

$$\frac{H}{2r_1} = \sin \frac{\varphi_{\max}}{2}$$

$$H = 2r_1 \sin \frac{\varphi_{\max}}{2} = \frac{2 \cdot 440 \cdot 11}{45} = 215 \text{ мм.}$$

Имя, № подл.	Подл. и дата	Имя, № докл.	Подл. и дата
244-438	4.10.74		
Имя, № докл.	Подл. и дата	Имя, № докл.	Подл. и дата

Примем наиболее близкое к H значение номинального хода выходного штока ЭИМ по ГОСТ 7192-74, равное $H_H = 160$ мм.

15. Определим необходимую длину рычага регулирующего органа r при сочленении его с прямоходным ЭИМ, имеющим номинальное усилие 250 кгс и номинальный ход выходного штока 160 мм

$$r = \frac{H_H}{2 \sin \frac{\varphi_{\text{max}}}{2}} = \frac{160 \cdot 45}{2 \cdot 11} = 327 \text{ мм, что меньше } r_1 = 440 \text{ мм и вполне приемлемо.}$$

16. Определим необходимое усилие на рычаге регулирующего органа длиной $r = 327$ мм

$$N = \frac{M}{r} = \frac{25}{0,327} = 76,4 \text{ кгс.}$$

17. Определим необходимое усилие на штоке ЭИМ

$$N_c = \frac{\pi}{k} N = \frac{4 \cdot 76,4}{1,7} = 180 \text{ кгс, что приемлемо, так как меньше } N_H = 250 \text{ кгс.}$$

Окончательно прием прямоходный ЭИМ по ГОСТ 7192-74 типа МЭП, имеющий номинальное усилие на выходном штоке 250 кгс, ход штока 160 мм и время полного хода 63с. При этом длину рычага регулирующего органа r округлим до 330 мм. Характеристика сочленения линейная, аналогичная показанной на рис. 6, где $B_1 B_2 = A_1 A_2 = 160$ мм и выходной шток ЭИМ шарнирно соединен в точке А с тягой АВ, а $BO_2 = 330$ мм.

№	Лист	№ докум.	Паш.	Дат


РМ4-173-79

Лист

67

Приложение

Ориентировочные значения коэффициента гидродинамического момента m для заслоночного регулирующего органа с плоским затвором.

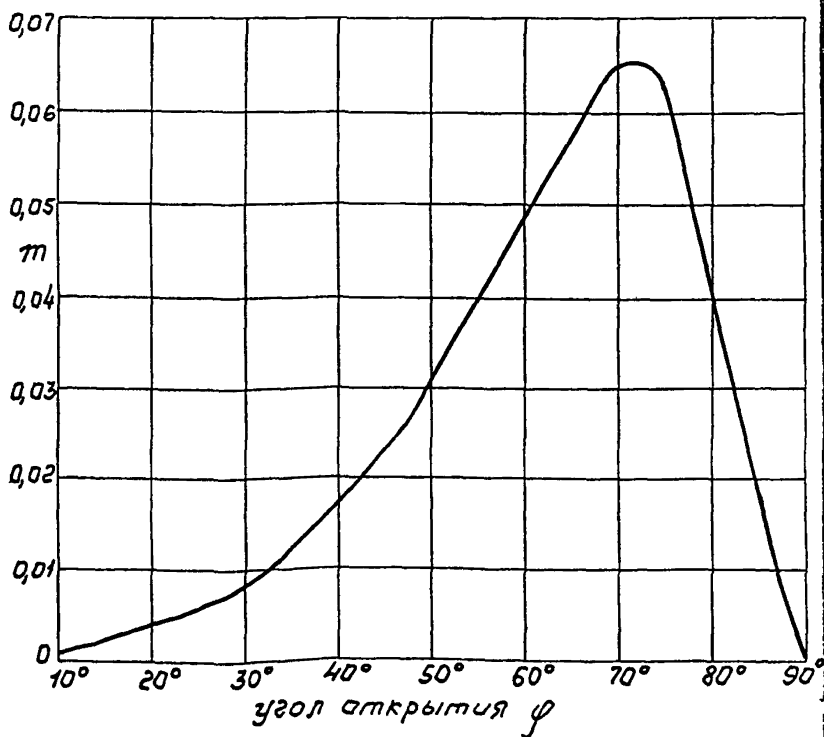

Имя, № прол.	Пост. и дата	Имя, № дубл.	Пост. и дата
247-138	4.10.79		

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Технические документы

ГОСТ 7192-74. Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП.

ГОСТ 14691-69. Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования. Термины.

РМ4-163-77. Расчет и применение регулирующих органов в системах автоматизации технологических процессов (ИПИ ЦМА, 1977)

2. Литература

1. Агейкин Д.И. и др. Руководство по проектированию элементов и систем автоматики. Пособие по курсовому проектированию. Выпуск 2. М., 1959.
2. Бельтюков В.П. Определение моментных коэффициентов центрально расположенных дроссельных заслонок, "Известия вузов. Машиностроение" № 2, 1975.
3. Гуревич Д.Ф. Расчет и конструирование трубопроводной арматуры. М., 1964.
4. Емельянов А.И., Емельянов В.А. Исполнительные устройства промышленных регуляторов. М., 1975.
5. Казинер Д.Я., Слободкина М.С. Арматура систем автоматического управления, М., 1977.

Формат 42.106-5a(11)

И.в.	из	полн.	И.в.	из	полн.
447-738		4.10.79			
Замыслов, №		И.в.		Полн. и дата	

И.в.	из	полн.	И.в.	из	полн.
Лист		№ докум.		Полн. Дата	

РМ4-173-79

6. Копелович А.П. Инженерные методы расчета при выборе автоматических регуляторов. М., 1960.
7. Макаров А.Н., Шерман М.Я. Расчет дроссельных устройств. М., 1953.
8. Стефани Е.П. Основы расчета настройки регуляторов теплотехнических процессов. М., 1972.
9. Щабленко Б.И., Земницкий А.А. Выбор исполнительных механизмов для воздушных клапанов центральных кондиционеров. Водоснабжение и санитарная техника, № 5, 1970.
10. Шегал Г.П., Коробков Г.С. Электрические исполнительные механизмы в системах управления. М., 1968.
11. Яковлев Ю.С. и др. Технические средства локальных САР, Чебоксары, 1973.
12. Яньшин Б.М. Затворы и переходы трубопроводов. М., 1962.
13. Benjes H.H. Operator torques for butterfly valves, Journal of American Water Works Association, vol. 53, No. 3, 1965, pp.-1139-1144.
14. Hanssen A.J. Butterfly valves, Power, January, 1966, pp. 62-65.
15. Hatch A.E., Chamberlain W.H. Torque characteristics of butterfly valves. Water and Sewage Works, February, 1958, pp. 67-69.
16. Guins V.J. Flow characteristics of butterfly and spherical valves. Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Journal of the Hydraulic Division, May, 1968.
17. Manifold G.O. Automatic control for power and process. N.Y., 1964.
18. Martin Jr.J., Corripio A.B., Smith C.L. How to select controller modes and tuning parameters from simple process models, ISA Transactions, vol.15, No.4, 1976, pp. 314-319.
19. Roth G.L. Modifying valves characteristics to fit the process. Control Engineering, January, 1957, pp. 69-72.
20. Schuder C.B. Understanding fluid forces in control valves, Instrumentation technology, May, 1971, pp. 48-52.

Инв. № докум. 247-338	Полн. и дата 4.10.79	Листы в докум. 4	Инв. № докум. 247-338	Полн. и дата 4.10.79	Листы в докум. 4	Инв. № докум. 247-338	Полн. и дата 4.10.79	Листы в докум. 4

Формат 02.106-5а(11)

FM4-173-79

Лист
70