

НПО МОНТАЖАВТОМАТИКА

КОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПЕРФОИЗДЕЛИЙ

Руководящий материал

РМ 4-259-92

Москва
1992

Дата введения I.03.93г.

Настоящий руководящий материал (PM) является пособием по применению перфоизделий, изготавливаемых организациями и предприятиями, входящими в ассоциацию "Монтажавтоматика".

PM предназначен для специалистов по проектированию и монтажу систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования зданий и сооружений (далее по тексту - систем автоматизации или СА).

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРФОИЗДЕЛИЙ

1.1. Изготовителями, входящими в ассоциацию "Монтажавтоматика", освоен выпуск перфоизделий по ТУ 36.22.21.00.021-91 "Перфоизделия унифицированные монтажа средств автоматизации и связи" взамен перфоизделий по ТУ 36-1113-84.

1.2. Перфоизделия унифицированные (далее по тексту - перфоизделия) предназначены для изготовления металлоконструкций при прокладке трубных и электрических проводок систем автоматизации и связи и для установки приборов, аппаратов и других средств автоматизации и связи.

1.3. Перфоизделия по ТУ 36.22.21.00.021-91 включают в себя: перфорированные уголки УП35х25 и УП35х35; полосу перфорированную ПП28; швеллеры перфорированные ШП30х10; ШП32х16, ШП60х35 и ШП60х40; профили зетообразные ЗП25х25 и ЗП45х25; кронштейн универсальный КУ90х90; косынку перфорированную КП100, а также шайбы специальные ШС (рис.1-12).

1.4. Размеры перфорированных отверстий и единый шаг перфорации $t=40$ мм позволяют унифицировать крепление на перфоизделиях и установку на строительном основании и на других конструкциях приборов и аппаратов, несущих конструкций и трубных проводок.

1.5. Климатическое исполнение перфоизделий с покрытием эмалью - "У" и "Т", категория размещения - I по ГОСТ 15150-69.

Климатическое исполнение и категория размещения перфоизделий с защитным металлическим покрытием - "У1" и "Т2" по ГОСТ 15150-69.

1.6. Номенклатура изделий по ТУ 36.22.21.00.021-91
приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Наименование	Тип	Код ОКП	Масса, кг, не более
Уголок перфорированный	УП 35x25 У1	42 1891 2260	1,15
	УП 35x25 Т1	42 1891 2261	
	УП 1Г 35x25	42 1891 2262	
	УП 2Г 35x25	42 1891 2263	
	УП 3Г 35x25	42 1891 2264	
Уголок перфорированный	УП 35x35 У1	42 1891 2265	2,60
	УП 35x35 Т1	42 1891 2266	
	УП 1Г 35x35	42 1891 2267	
	УП 2Г 35x35	42 1891 2268	
	УП 3Г 35x35	42 1891 2269	
Полоса перфорированная	ПП 28 У1	42 1891 2270	0,90
	ПП 28 Т1	42 1891 2271	
	ПП 1Г 28	42 1891 2272	
	ПП 2Г 28	42 1891 2273	
	ПП 3Г 28	42 1891 2274	
Швеллер перфорированный	ШП 30x10 У1	42 1891 2275	1,20
	ШП 30x10 Т1	42 1891 2276	
	ШП 1Г 30x10	42 1891 2277	
	ШП 2Г 30x10	42 1891 2278	
	ШП 3Г 30x10	42 1891 2279	
Швеллер перфорированный	ШП 32x16 У1	42 1891 2280	2,10
	ШП 32x16 Т1	42 1891 2281	
	ШП 1Г 32x16	42 1891 2282	
	ШП 2Г 32x16	42 1891 2283	
	ШП 3Г 32x16	42 1891 2284	

Наименование	Тип	Код ОКП	Масса, кг, не более
Швеллер перфорированный	ШП 60x35 VI	42 189I 2290	4,60
	ШП 60x35 TI	42 189I 229I	
	ШП 1Г 60x35	42 189I 2292	
	ШП 2Г 60x35	42 189I 2293	
	ШП 3Г 60x35	42 189I 2294	
Профиль Z-об- разный перифори- рованный	ZП 25x25 VI	42 189I 2295	1,70
	ZП 25x25 TI	42 189I 2296	
	ZП 1Г 25x25	42 189I 2297	
	ZП 2Г 25x25	42 189I 2298	
	ZП 3Г 25x25	42 189I 2299	
Профиль Z-об- разный перфори- рованный	ZП 45x25 VI	42 189I 2300	2,10
	ZП 45x25 TI	42 189I 230I	
	ZП 1Г 45x25	42 189I 2302	
	ZП 2Г 45x25	42 189I 2303	
	ZП 3Г 45x25	42 189I 2304	
Кронштейн универсальный	КУ 90x90 VI	42 189I 2305	0,30
	КУ 90x90 TI	42 189I 2306	
	КУ 90x90 VI(T2)	42 189I 2310	
Косынка перфо- рированная	КП 100 VI(T2)	42 189I 231I	0,09
Шайба специальная	ШС 4 VI (T2)	42 189I 2312	0,003
	ШС 5 VI (T2)	42 189I 2313	
	ШС 6 VI (T2)	42 189I 2314	
Швеллер перфорированный	ШП 60x40 VI	42 189I 2315	4,80
	ШП 60x40 TI	42 189I 2316	
	ШП 1Г 60x40	42 189I 2317	
	ШП 2Г 60x40	42 189I 2318	
	ШП 3Г 60x40	42 189I 2319	

1.7. Примеры записи обозначения перфоизделий при их заказе и в документации другой продукции:

1) уголка перфорированного УП 35x25 с лакокрасочным покрытием в климатическом исполнении "У1":

"Уголок перфорированный УП 35x25 У1 ТУ 36.22.21.00.021-91";

2) уголка перфорированного УП 35x25, покрытого только грунтовкой, при поставках в страны СНГ:

"Уголок перфорированный УП 1Г 35x25 ТУ 36.22.21.00.021-91";

3) уголка перфорированного УП 35x25, покрытого только грунтовкой, при поставке на экспорт для районов с умеренным климатом:

"Уголок перфорированный УП 2Г 35x25 ТУ 36.22.21.00.021-91"; при поставке на экспорт для районов с тропическим климатом: "Уголок перфорированный УП 3Г 35x25 ТУ 36.22.21.00.021-91";

4) кронштейна универсального КУ 90x90 с металлическим защитным покрытием в климатическом исполнении "У1" и "Т2":

"Кронштейн КУ 90x90 У1 (Т2) ТУ 36.22.21.00.021-91".

1.8. Геометрические характеристики перфоизделий приведены в таблице 1.2 (W - момент сопротивления в опасном сечении; J - осевой момент инерции; X_c и Y_c - расстояния от центра тяжести).

Механические свойства стали СтЗкл:

временное сопротивление (предел прочности при растяжении) $\sigma_b = 37 \div 47$ кгс / мм²;


предел текучести $\sigma_T = 24$ кгс / мм².

Таблица I.2

Тип перфоизделий	Площадь поперечного сечения, см ²	Справочные величины для осей					
		X-X			Y-Y		
		Xc, см	J _x , см ⁴	W _x , см ³	Yc, см	J _y , см ⁴	W _y , см ³
П45х25	1,34	0,99	2,670	1,268	0,356	4,728	1,347
П25х25	1,06	-	1,926	1,100	-	1,05	0,433
ШП60х35	2,95	0,97	16,848	5,616	-	3,778	1,493
ШП45х25	1,725	0,69	5,395	2,398	-	1,12	0,619
ШП32х16	1,06	0,52	1,082	0,676	-	0,262	0,243
ШП30х10	0,6	0,201	0,756	0,504	-	0,057	0,072
ШП60х40	1,74	1,204	16,273	5,424	-	6,859	2,453
УП35х25	0,73	0,658	0,800	0,326	0,808	0,482	0,34
УП35х35	1,38	1,119	1,538	0,654	0,81	1,827	0,991

с.7 РМ4-259-92


Угольник перфорированный УП35х25

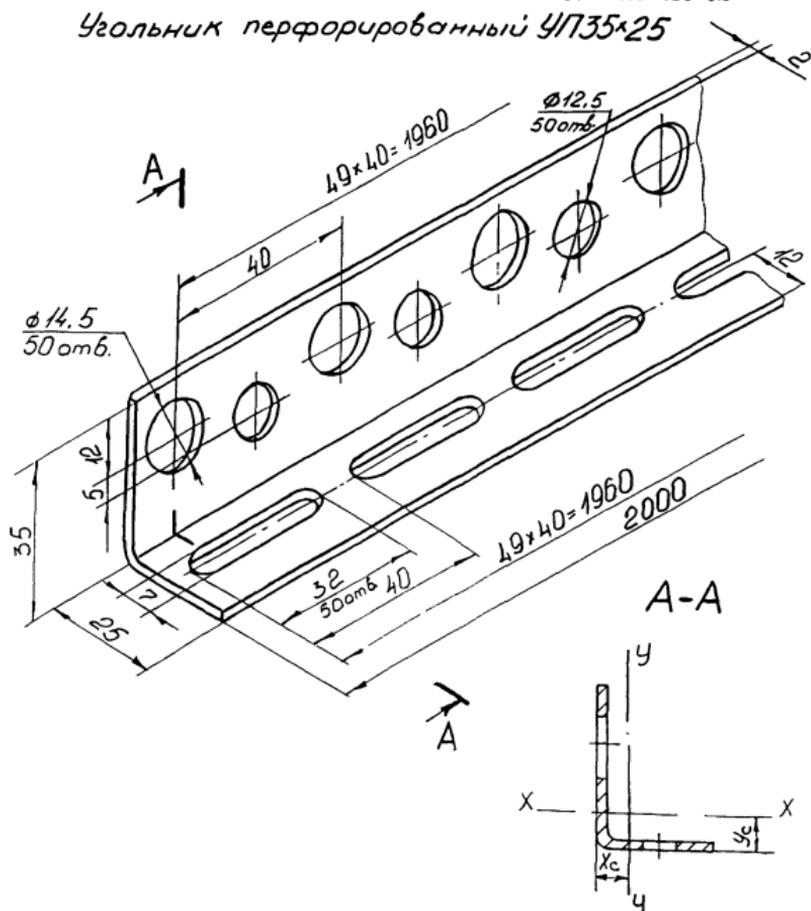

Тип	Покрытие	
УП35х25У1	Эмаль ХВ-124. VI. У1	
УП35х25Т1	Эмаль ХВ-124. VI. Т1	
УП1Г35х25	Грунтовка	ГФ-0119. VI. У1
УП2Г35х25		ФЛ-03К. VI. У1
УП3Г35х25		ФЛ-03К и ВЛ-02. VI. Т1

Рис. 1


Угольник перфорированный УП35×35

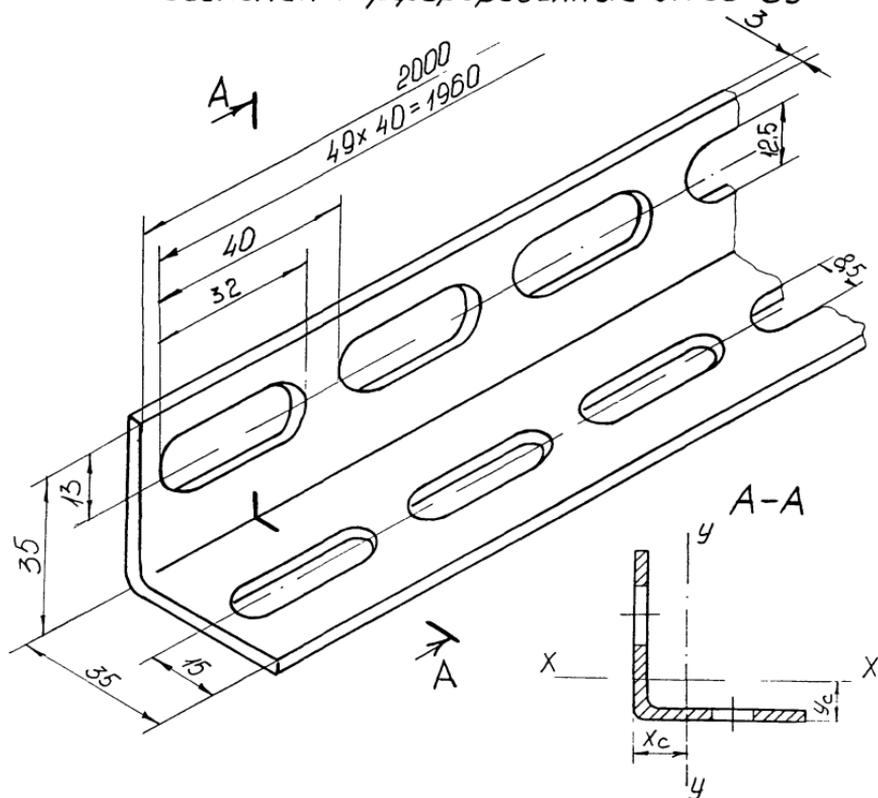

Тип	Покрытие	
УП35×35 У1	Эмаль ХВ-124. VI. У1	
УП35×35 Т1	Эмаль ХВ-124. VI. Т1	
УП1Г 35×35	Грунтовка	ГФ-0119. VI. У1
УП2Г 35×35		ФЛ-03К. VI. У1
УП3Г 35×35		ФЛ-03К и ВЛ-02. VI. Т1

Рис. 2


Полоса перфорированная ПП28

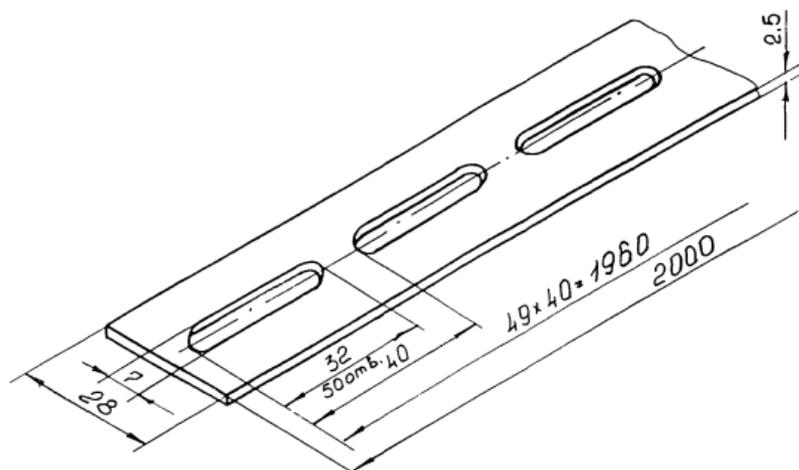

Тип	Покрытие	
ПП28 У1	Эмаль ХВ-124. VI. У1	
ПП28 Т1	Эмаль ХВ-124. VI. Т1	
ПП1Г28	Грунтовка	ГФ-0119. VI. У1
ПП2Г28		ФЛ-03К. VI. У1
ПП3Г28		ФЛ-03К и ВЛ-02. VI. Т1

Рис. 3


Швеллер перфорированный ШП30х10

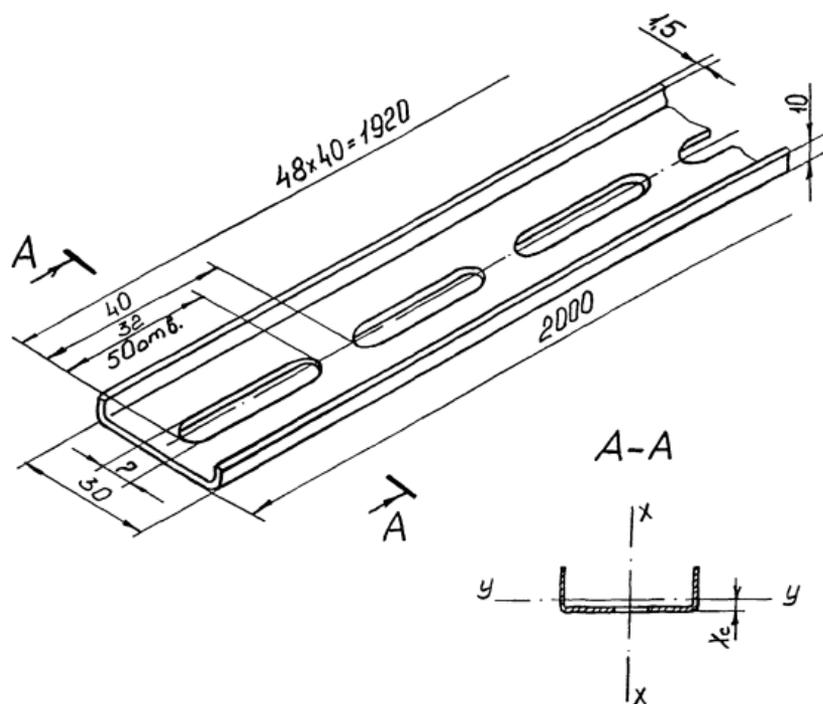

Тип	Покрытие	
ШП30х10 У1	Эмаль ХВ-124, VI. У1	
ШП30х10 Т1	Эмаль ХВ-124, VI. Т1	
ШП1Г 30х10	Грунтовка	ГФ-019, VI. У1
ШП2Г 30х10		ФЛ-03К, VI. У1
ШП3Г 30х10		ФЛ-03К и ВЛ-02, VI. Т1

Рис. 4



Швеллер перфорированный ШП32*16

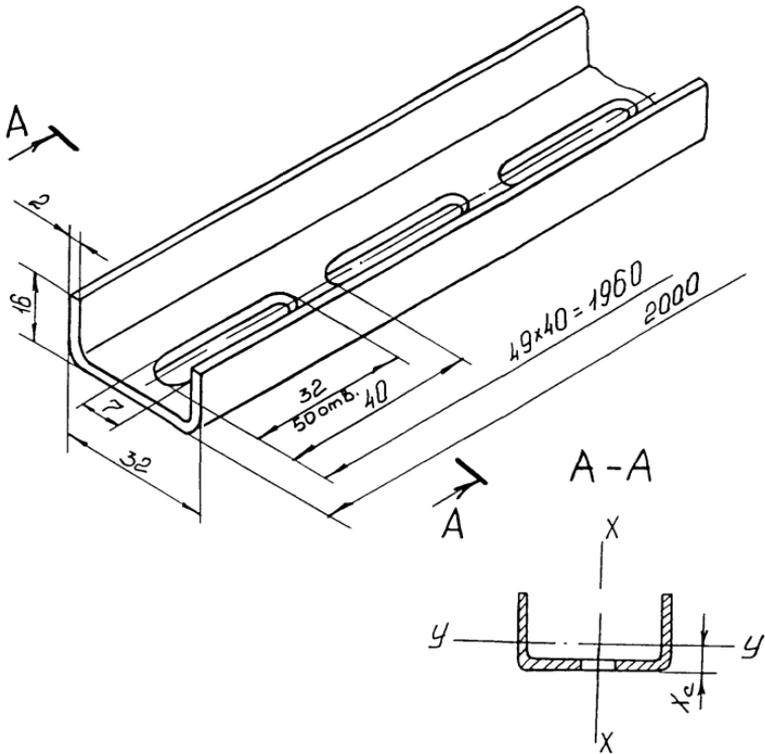

Тип	Покрытие	
ШП32x16 У1	Эмаль ХВ-124. VI. У1	
ШП32x16 Т1	Эмаль ХВ-124. VI. Т1	
ШП1Г32x16	Грунтовка	ГФ-0119. VI. У1
ШП2Г32x16		ФЛ-03К. VI. У1
ШП3Г32x16		ФЛ-03К и ВЛ-02. VI. Т1

Рис. 5



Швеллер перфорированный ШП60х35

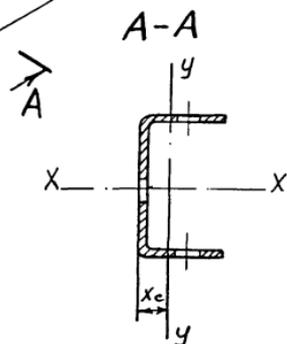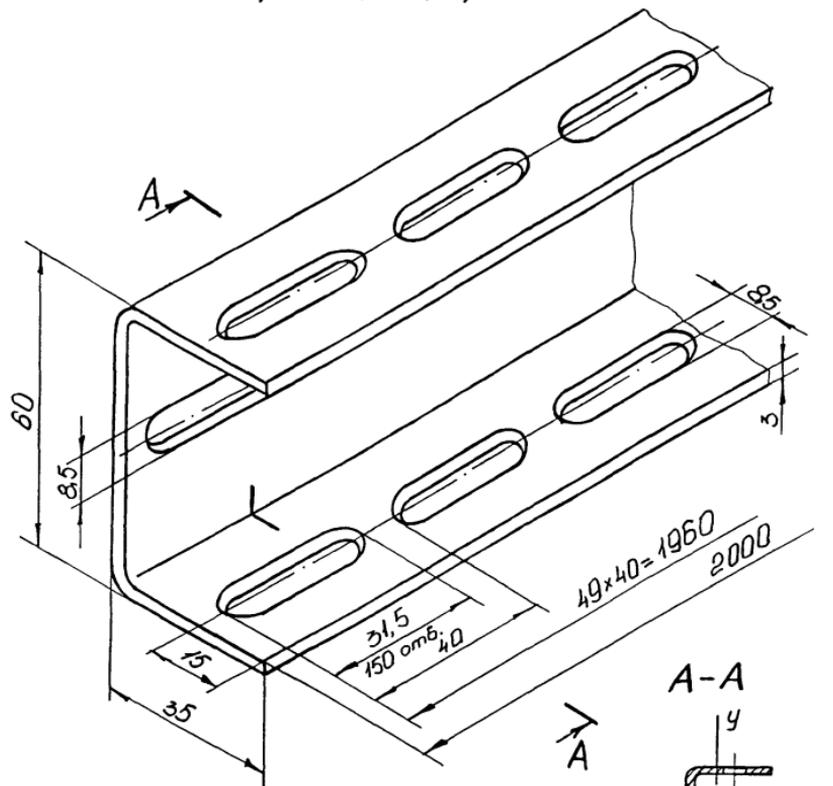

Тип	Покрытие	
ШП60х35 У1	Эмаль ХВ-124. VI. У1	
ШП60х35 Т1	Эмаль ХВ-124. VI. Т1	
ШП1Г 60х35	Грунтовка	ГФ-019. VI. У1
ШП2Г 60х35		ФП-03К. VI. У1
ШП3Г 60х35		ВЛ-02. VI. Т1

Рис. 6



Швеллер перфорированный ШП60х40

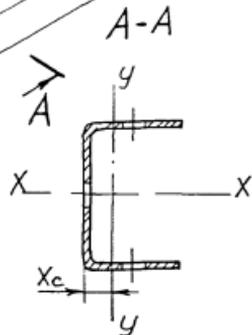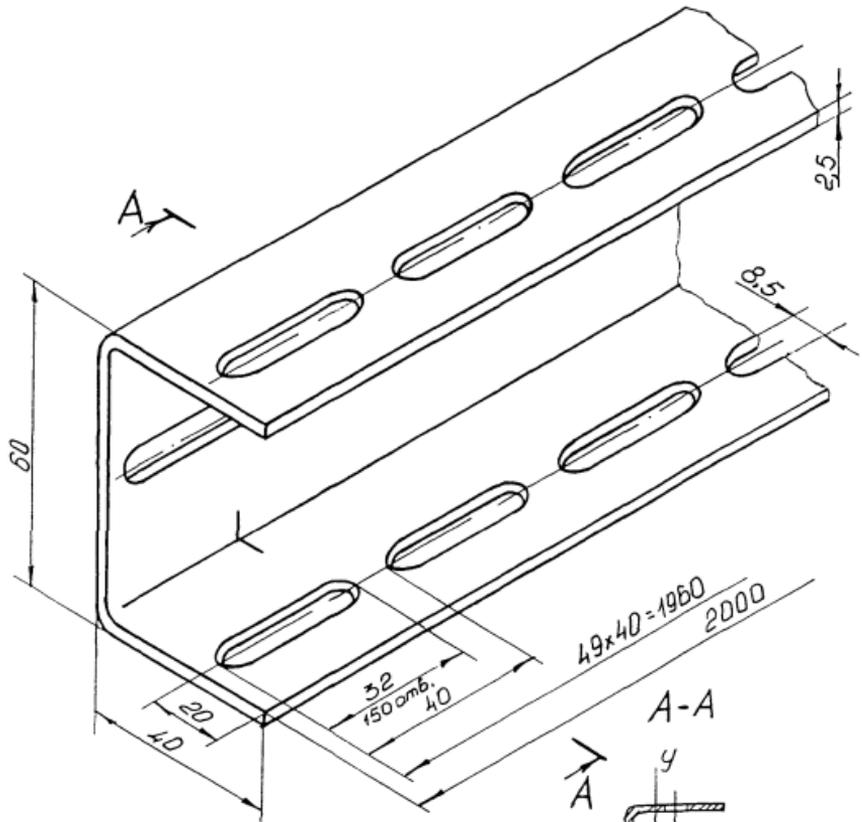

Тип	Покрытие	
ШП60х40 У1	Эмаль ХВ-124. VI. У1	
ШП60х40 Т1	Эмаль ХВ-124. VI. Т1	
ШП1Г60х40	Грунтовка	ГФ-019. VI. У1
ШП2Г60х40		ФЛ-03К. VI. У1
ШП3Г60х40		ФЛ-03К и ВЛ-02. VI. Т1

Рис. 7

Профиль Z-образный перфорированный ЗП25×25

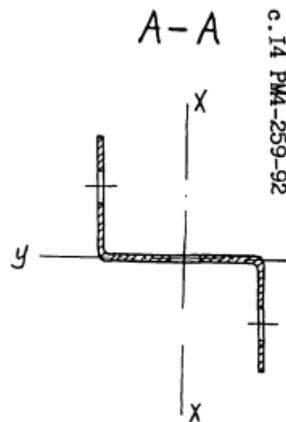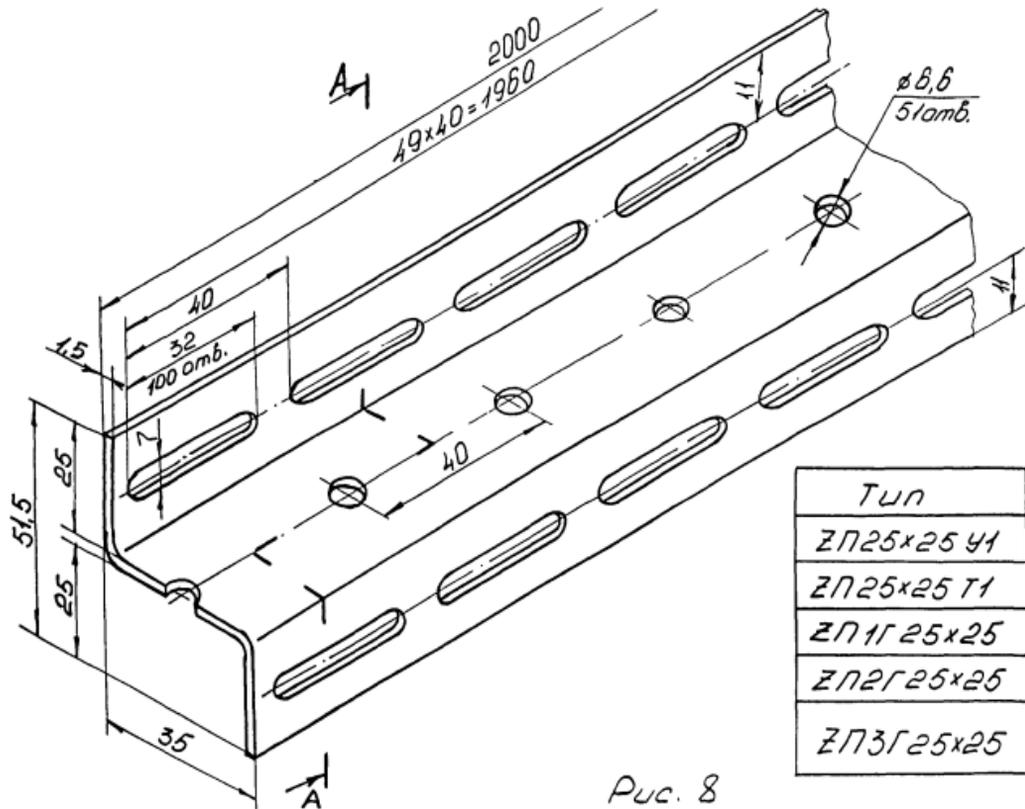


с. 14 РМ-259-92

Тип	Покрытие	
ЗП25×25 У1	Эмаль ХВ-124, VI, У1	
ЗП25×25 Т1	Эмаль ХВ-124, VI, Т1	
ЗП1Г 25×25	ГФ-0119, VI, У1	
ЗП2Г 25×25	Грунтовка	ФЛ-03К, VI, У1
ЗП3Г 25×25		ФЛ-03К и ВЛ-02, VI, Т1

Рис. 8

Профиль Z-образный перфорированный ЗП45х25

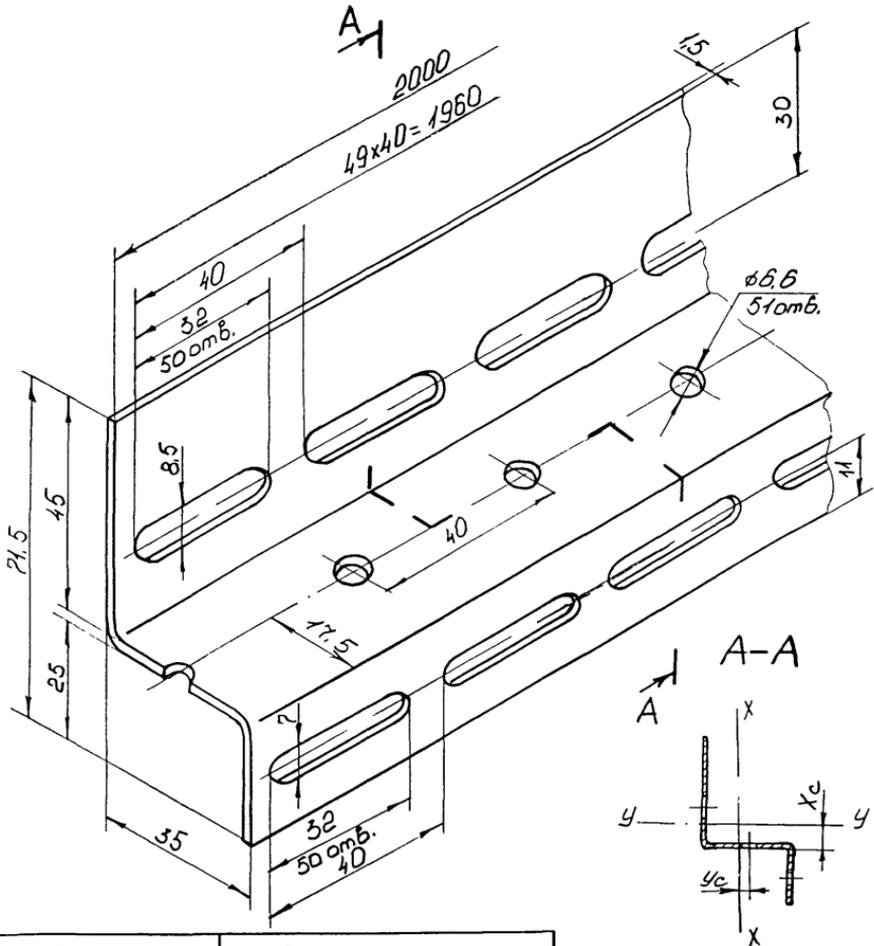

Тип	Покрытие	
ЗП45х25 У1	Эмаль ХВ-124. VI. У1	
ЗП45х25 Т1	Эмаль ХВ-124. VI. Т1	
ЗП1Г45х25	Грунтовка	ГФ-0110. VI. У1
ЗП2Г45х25		ФЛ-03К. VI. У1
ЗП3Г45х25		ВЛ-02. VI. Т1

Рис. 9

Кранштейн универсальный КУ90х90

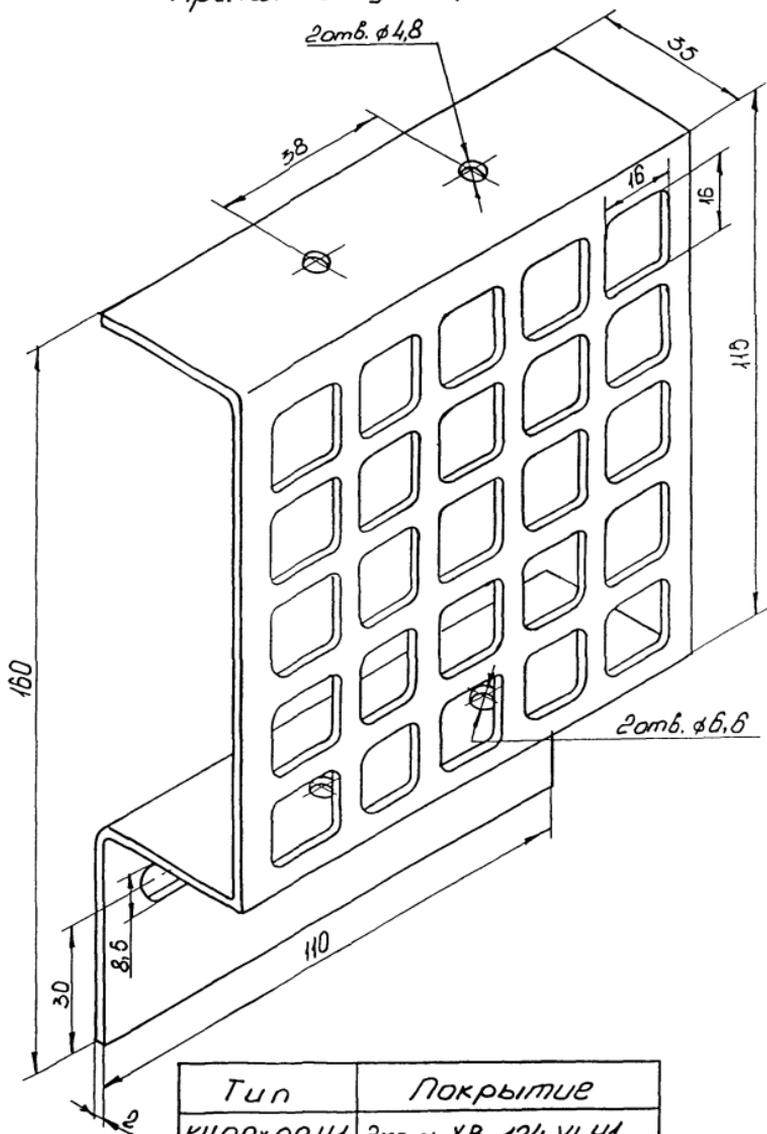


Рис. 10

Косынка перфорированная КП100


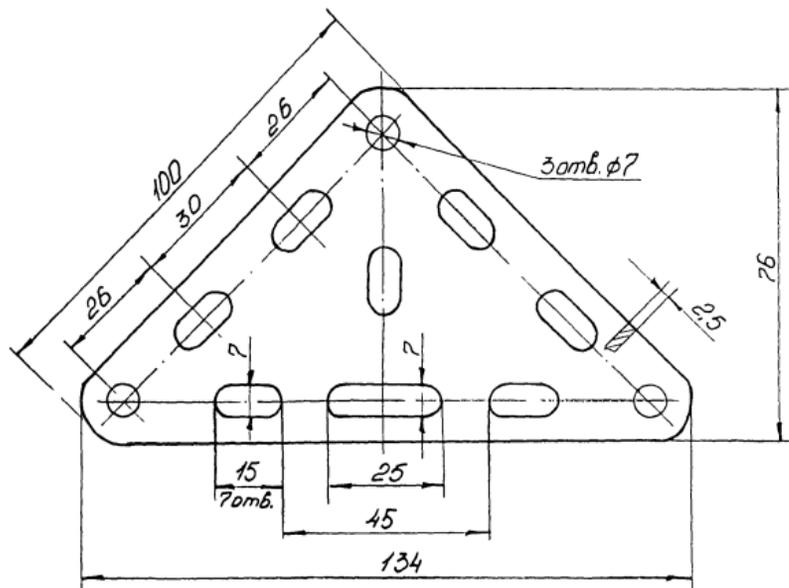


Рис. 11

Шайба специальная ШС

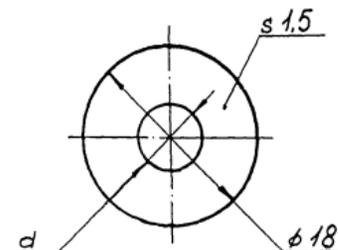

Тип	d, мм
ШС 4	4,5
ШС 5	5,5
ШС 6	6,5

Рис. 12

2. ПЕРФОИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРАСС ТРУБНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ

2.1. Несущие конструкции

2.1.1. Для несущих конструкций при открытой прокладке пневмокабелей и пластмассовых трубок, а также электрических проводов и кабелей систем автоматизации и связи напряжением до 1000 В рекомендуется использовать следующие перфоизделия:

- 1) полоса ПП 28;
- 2) уголок УП 35x25;
- 3) уголок УП 35x35;
- 4) швеллер ШП 32x16;
- 5) швеллер ШП 60x35;

2.1.2. Способы соединения мостов МШ ТУ 36-1108-74, лотков Л ТУ34-43-10683-84, лотков с высокими бортами ЛМТ ТУ36.22.21.001-86, лотков перфорированных ЛП ТУ36.22.21.00.018-90 и их установка на элементах промышленных зданий и сооружений с применением унифицированных перфоизделий указаны в сборнике монтажных чертежей СТМ4-25-91 "Способы установки несущих и опорных конструкций электрических и трубных проводов", часть I "Мосты и лотки".

2.1.3. Способы соединения лотков ЛП при разветвлении, повороте и пересечении трасс указаны в сборнике монтажных чертежей СТМ4-25-91, часть 4 "Способы соединения лотков перфорированных".

2.1.4. Полоса ПП 28 используется:

1) для соединения лотков ЛП при установке на стене и на перекрытии, при обходе углов, при повороте, разветвлении и пересечении трасс, при установке на мосту МШ и др. (пример

использования – на рис.13а);

2) для соединения мостов МШ и лотков Л при обходе препятствий (рис.13б).

2.1.5. Уголок УП 35х35 используется для соединения прямых секций лотков ЛП при крестообразном пересечении трасс (рис.14).

2.1.6. Уголок УП 35х25 используется для соединения мостов МШ и лотков Л с вставками ВУ, ВН, ВТ и ВП при обходе углов и разветвлении трасс. Пример использования – на рис.15.

2.1.7. Швеллер ШП 32х16 используется для изготовления фасонных элементов (секций тройниковых и крестообразных) для разветвления трасс лотков ЛМТ и лотков с крышками ЛМТК ТУ 36.22.21.00.017-91 (рис.16).

Чертежи типовых конструкций (ТК) секций представлены в сборнике СТК4-25-92 "Узлы и детали несущих и опорных конструкций электрических и трубных проводок", часть 3 "Соединение лотков ЛМТ и ЛМТК".

2.2. Опорные конструкции

2.2.1. В качестве опор для установки несущих конструкций применяются различные конструкции, в том числе изготавливаемые с применением унифицированных перфоизделий:

- 1) уголка УП 35х35;
- 2) швеллера ШП 60х35.

2.2.2. Чертежи типовых конструкций (ТК) опор приведены в сборнике СТК4-25-91, часть I "Узлы и детали несущих и опорных конструкций электрических и трубных проводок".

2.2.3. Способы установки несущих конструкций (лотков ЛМТ, Л, ЛП и мостов МШ) на опорах указаны на монтажных чертежах сборника СТМ4-25-91, часть I "Мосты и лотки".


2.2.4. Уголок УП 35х35 используется для изготовления кронштейнов К-3...К-23 по ТК4-3675-9I для установки на стене лотков ЛП.

На рис.17 приведен пример установки на стене горизонтально прямых секций лотков ЛП.

2.2.5. Швеллер ШП 60х35 используется в качестве опоры для установки на стене плашмя лотков ЛП, ЛМТ, Л и мостов МШ (см.рис.15), а также используется для изготовления кронштейнов К-24...К-83 по ТК4-3676-9I и подвесов П-1...П-6 по ТК4-3678-9I и ТК4-368I-9I для установки на стене мостов МШ, лотков Л и ЛМТ (см.рис.13б).


2.2.6. Крепление опорных конструкций на бетонной или кирпичной стене полиамидными дюбелями по ГОСТ ~~26998-86~~ ^{ТУ36-941-79,} и/или распорными дюбель-втулками по ГОСТ 27320-87 должно соответствовать монтажному чертежу ТМ4-2050-9I (сборник СТМ4-24-9I, часть I).

Соединение лотков и мостов

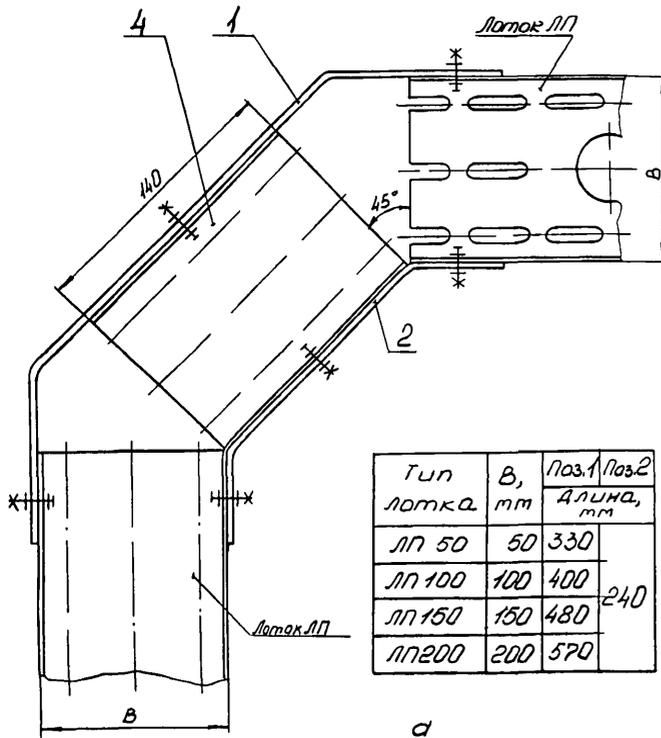

Тип лотка	В, мм	Поз.1 Поз.2	
		Длина, мм	
ЛП 50	50	330	240
ЛП 100	100	400	
ЛП 150	150	480	
ЛП 200	200	570	

а

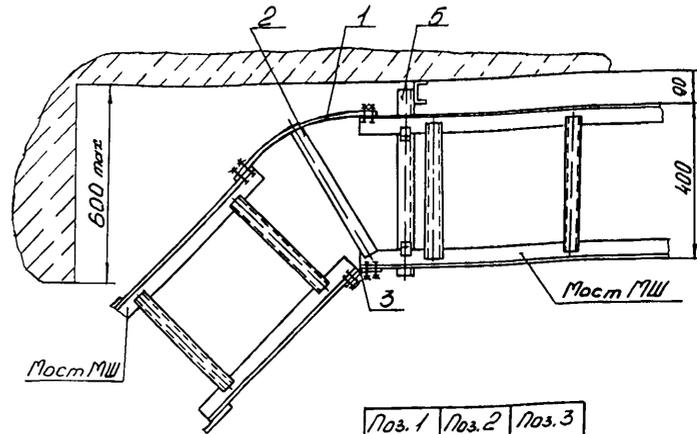


Поз.1	Поз.2	Поз.3
Длина, мм		
480	170	

б

- а - соединение лотков ЛП при поворота (ТМ13-51-92);
 б - соединение мостов МШ при обходе препятствий (ТМ4-2011-91)
 1,2,3 - полоса перфорированная ПП28; 4 - лоток перфорированный ЛП;
 5 - кранштейн К-36 ТК4-3676-91


Соединение лотков ЛП.
Пересечение крестообразное (ТМ13-54-92)

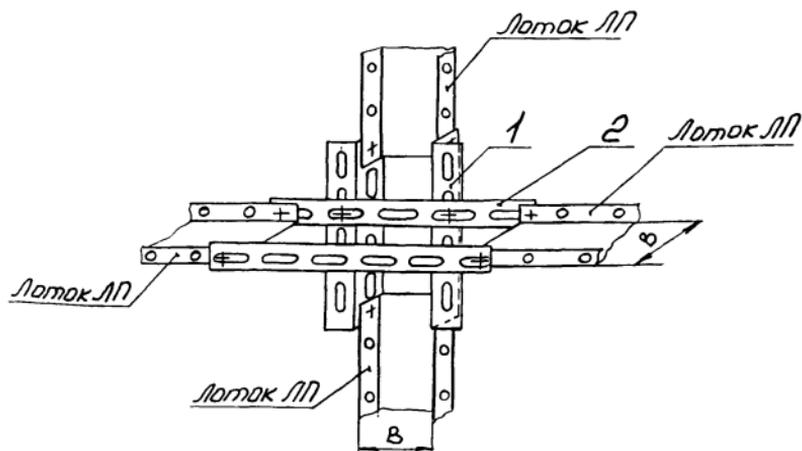

Тип лотка	B, мм	Поз.2
		Длина, мм
ЛП 50	50	330
ЛП 100	100	380
ЛП 150	150	430
ЛП 200	200	480

1-уголок перфорированный УП35х35 (L=280мм),
2-полоса перфорированная ЛП2В


Соединение мостов МШ (ТМ 4-2007-91).

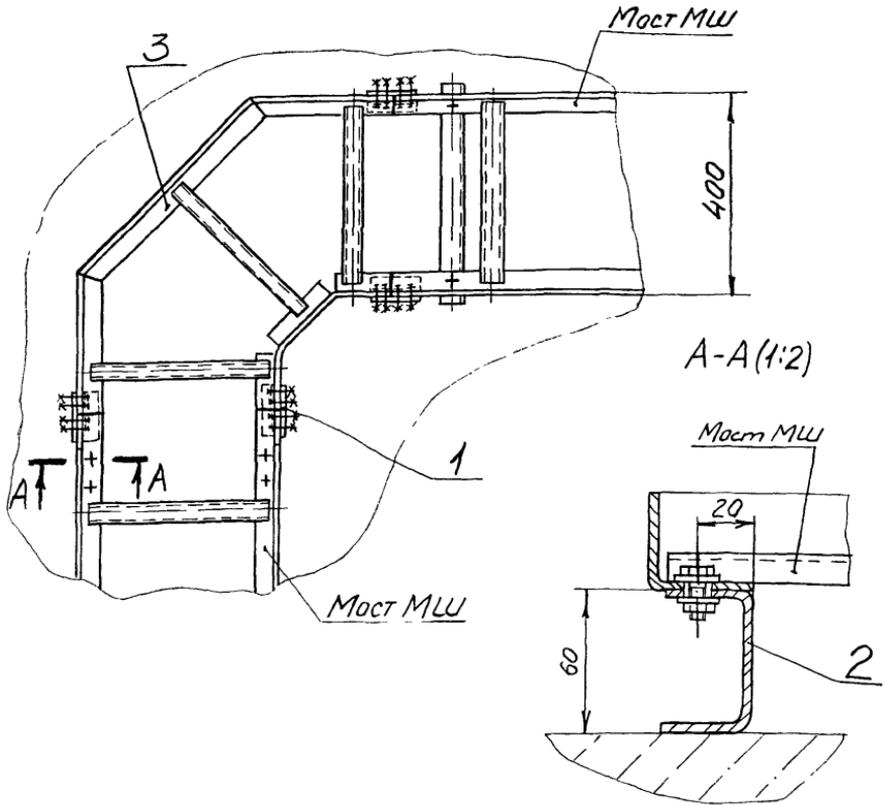

- 1- уголок перфорированный УП35х25;
 2- швеллер перфорированный ШП 60х35;
 3- вставка угловая ВУ400

Рис.15


Секция тройникова [Т-ЛМТ (ТК13-20-92)]

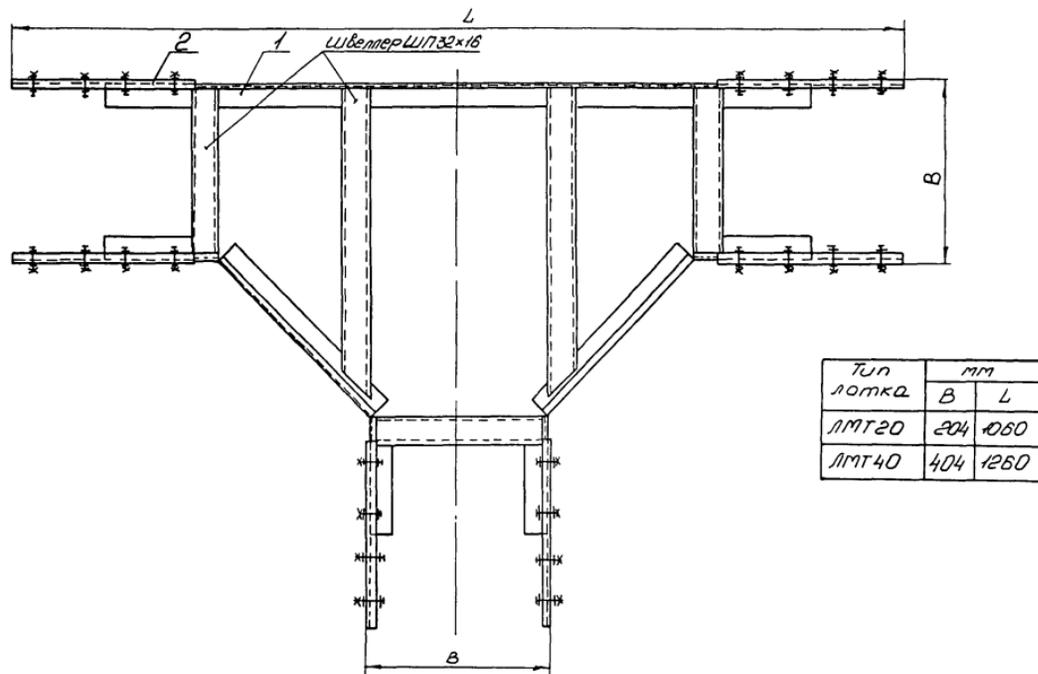


1 - корпус КСТ (ТК13-20-92);

2 - накладка ЛМТН Т436.22.21.001-86

Лоток ЛП. Установка на стене

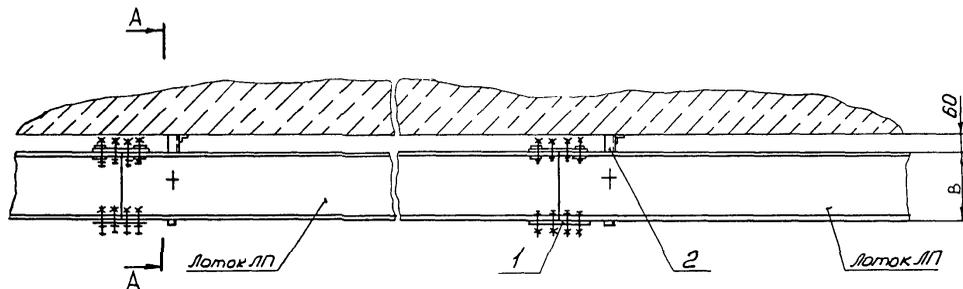

А-А повернуто (1:5)



Тип лотка	В, мм	Кронштейн ТК4-3675-91
ЛП50	50	К-3
ЛП100	100	К-4
ЛП150	150	К-5
ЛП200	200	К-6

1 - полоса перфорированная ПП2В (L=170мм);
 2 - кронштейн К ТК4-3675-91

2.3. Metalлоконструкции для монтажа защитных трубопроводов

2.3.1. В качестве металлоконструкций, применяемых для крепления защитных трубопроводов открытых электропроводок систем автоматизации в производственных помещениях вне взрыво- и пожароопасных зон, рекомендуется использовать профиль зетообразный ЗП 45x25, швеллер ШП 60x35 и другие.

Чертежи типовых конструкций (ТК) для защитных трубопроводов представлены в сборнике СТМ4-26-92 "Защитные трубопроводы средств автоматизации и промсвязи".

2.3.2. Способы крепления защитных труб на металлоконструкциях скобами и хомутами указаны на монтажных чертежах сборника СТМ4-26-91 "Защитные трубопроводы средств автоматизации и промсвязи":

часть I "Стальные трубопроводы";

часть II "Пластмассовые трубопроводы".

2.3.3. На профиле ЗП 45x25 рекомендуется устанавливать защитные трубопроводы:

1) из стальных труб с условным проходом Ду=15, 20, 25мм при креплении труб скобами;


2) из поливинилхлоридных труб (ПВХ ЭП) - любого типа-размера при подвижном и жестком креплении труб скобами (пример крепления - на рис.18а).

2.3.4. На швеллере ШП 60x35 рекомендуется устанавливать защитные трубопроводы:

1) из стальных труб с условным проходом Ду=48 и 60 мм при креплении скобами и с условным проходом Ду от 15 до 60 мм при креплении хомутами;

2) из ПВХ-труб - при необходимости увеличения расстояния от закрепляемой защитной трубы до строительного или другого основания, а также при жестком креплении труб хомутами (рис.18б).

Крепление защитных труб ПВХ ЭП

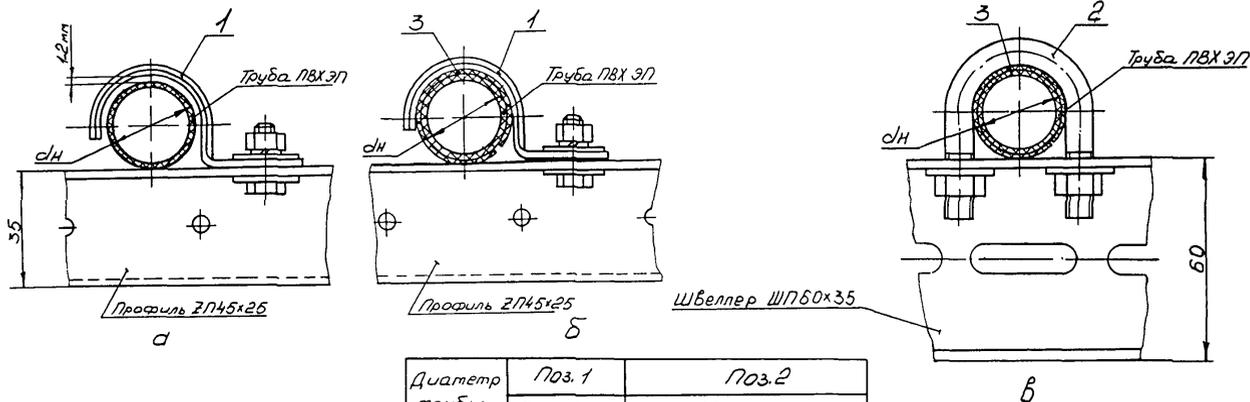

Диаметр трубы, dH, мм	Поз.1		Поз.2	
	Скоба ТУ35-1448-82	Хомут		
		ТУ35-1107-80	ТУ35-1448-82	
20	К252	Х25		
25	К253	Х30		С437
32	К254	Х35		С438
40	-	Х50		С439
50	-	Х60		С440
63	-	-		С441

а - подвижное крепление скобой; б - жесткое крепление скобой; в - жесткое крепление хомутом
 1 - скоба однолапковая; 2 - хомут; 3 - прокладка резиновая (S=1,5 мм).

Рис.18

3. ПЕРФОИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ

3.1. Установка приборов на элементах промышленных зданий и сооружений

3.1.1. Для установки приборов и аппаратов (далее по тексту - приборов) на элементах промышленных зданий и сооружений используются следующие перфоизделия по ТУ36.22.21.00.021-91:

профиль зетообразный ЗП 45X25, профиль зетообразный ЗП 25X25, швеллер ШП 30X10, полоса ПП 28, кронштейн универсальный КУ 90X90.

3.1.2. Чертежи унифицированных типовых конструкций (ТК) для вертикальной установки приборов представлены в сборнике СТК4-9-91 "Унифицированные типовые металлоконструкции для установки средств автоматизации и связи на элементах промышленных зданий и сооружений", часть I "Металлоконструкции для вертикальной установки приборов".

В сборник входят унифицированные рамы, стойки и кронштейны, изготавливаемые из перфоизделий.

В условном наименовании ТК используется цифровое обозначение профилей: 1 - профиль ЗП 45X25; 2 - профиль ЗП 25X25; 3 - угольник фасонный УФ по ТК3-129-90; 4 - швеллер ШП 30X10; 5 - полоса ПП 28.

3.1.3. Рамы унифицированные (рис.19) предназначены для установки на стене приборов с присоединительными размерами более 150 мм и представляют собой сборную конструкцию из профилей ЗП 45X25 или ЗП 25X25, которыми рама крепится к строительному или другому основанию, и других перфоизделий (ШП 30X10, ПП 28 и др.) или угольников фасонных УФ по ТК3-129-90.

Условное наименование рамы включает в себя цифровое обоз-

начение профилей, из которых она состоит, их количество и длину.

Пример условного обозначения рамы унифицированной, состоящей из двух профилей $\neq \Pi$ 45x25 длиной 200 мм и двух швеллеров ШП 30x10 длиной 250 мм (см.рис.19б):

"Рама РИ44-200x250 ТК4-1001-91".

То же по рис.19в (длина рамы $L = 506$ мм):

"Рама РИ44-200x250x506 ТК4-1002-91".

3.1.4. Кронштейн универсальный КУ 90x90 (рис.20) предназначен для установки на стене и других конструкциях приборов с присоединительными размерами от 18 до 90 мм.

Крепление приборов на кронштейне КУ 90x90 производится с использованием специальных шайб ШС по ТУ 36.22.21.00.021-91 (рис.12), перекрывающих перфорированные отверстия 16x16 мм кронштейна.

3.1.5. Стойки унифицированные СП-25-44-410, предназначенные для установки приборов на полу, состоят из стойки СП-25 по ТК4-3542-81 и двух швеллеров ШП30x10 длиной 410 мм (рис.21).

3.1.6. Для установки на унифицированных конструкциях приборов, имеющих конструктивные элементы, выступающие за плоскость крепления прибора, рекомендуется использовать шпильки, в том числе специальные шпильки М5 из комплекта деталей для резисторов КР по ТУ36-1223-85, и специальные втулки под шпильки (рис.20).

3.1.7. Унифицированные ТК на базе серийно изготавливаемых перфоизделий (рамы, стойки, кронштейн) рекомендуется использовать взамен кронштейнов, скоб и др.изделий, изготавливаемых индивидуально на производственных базах монтажных управлений по чертежам ТК или по "Единой номенклатуре

монтажных изделий производственных баз".

3.1.8. Перечень приборов, рекомендуемых для вертикальной установки на унифицированных рамах, стойках и кронштейне, приведен на соответствующем чертеже ТК сборника СТК4-9-91, часть I.

3.1.9. Кроме типовых конструкций, приведенных в сборнике СТК4-9-91, часть I, унифицированные перфоизделия рекомендуется использовать для изготовления других видов рам, стоек и стоек-стативов под приборы, в том числе для горизонтальной установки одиночных приборов и для групповой установки приборов.

Профиль Z П 45x25 или Z П 25x25 может быть использован для установки приборов, крепление которых предусмотрено по двум точкам, например, тягонапромера ТНЖ-Н.

3.1.10. Способы крепления к строительным конструкциям унифицированных рам, стоек и кронштейна для вертикальной установки приборов приведены на монтажных чертежах сборника СТМ4-9-91 "Крепление металлоконструкций для монтажа приборов к элементам промышленных зданий и сооружений", часть 2 "Крепление унифицированных конструкций для вертикальной установки приборов к стене и полу".

Крепление производится к строительным конструкциям из бетона и кирпича дюбелями полиамидными по ГОСТ 26998-86 и ТУ36-941-79, из бетона класса В12,5 и выше - дюбелями-втулками распорными по ГОСТ 27320-87, из тяжелого бетона - дюбелями стержневыми по ТУ 14-4-1588-89.

Вид крепления выбирается в зависимости от суммарной массы конструкции и устанавливаемого прибора, их габаритных размеров и допустимой нагрузки на крепление [М], указанной на соответствующем монтажном чертеже.

3.2. Установка приборов в щитах и пультах

3.2.1. При монтаже приборов в щитах и пультах рекомендуется использовать уголок УП 35х35 (рис. 2) для установки переборочных соединений, в том числе соединений по ТУ36-1133-84 и ТУ 36.22.21.00.016-90 (рис.22).

Работы унифицированные Р

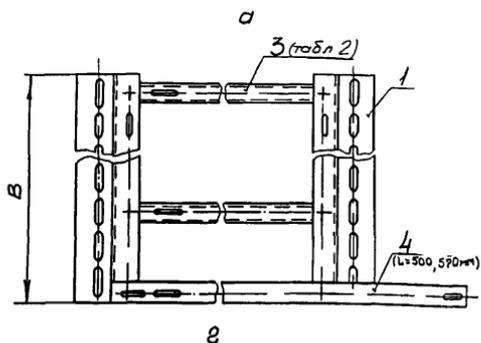
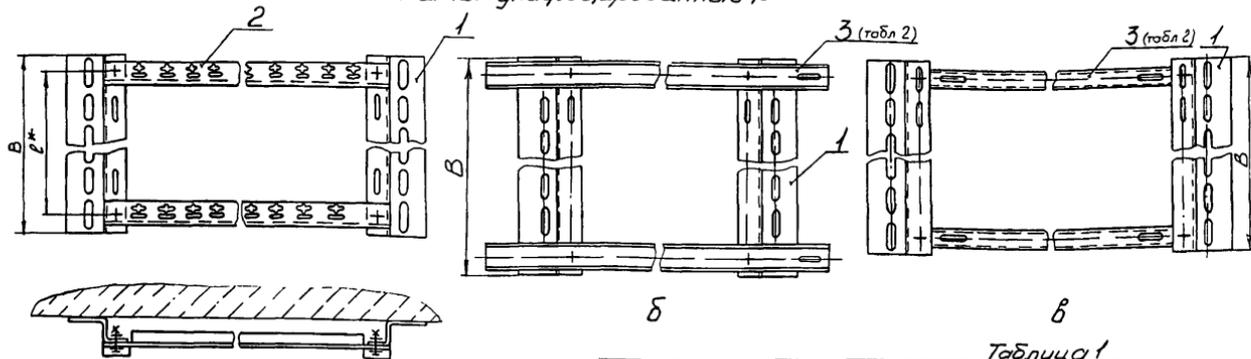


Таблица 1

Рис	В, мм (поз 1)													
	150	200	270	320	400	450	500	600	700	800	900	1100	1200	1300
а	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+
б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
в	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
г	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Рис	Длина швеллера ШП30х10 (поз. 3), мм												
	200	250	330	370	410	450	570	700	760	880	900	1000	1300
б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
в	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+
г	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-


а-рамы РН33, Р2233 по ТК4-1009-91; б-рамы РН44, Р2244 по ТК4-1002-91; в-рамы РН44, Р2244 по ТК4-1002-91; г-рамы РН445, Р22445 по ТК4-1003-91

1-профиль ЗП45х25 или ЗП25х25; 2-увольник УФ; 3-швеллер ШП30х10; 4-полоса ПП28

Рис.19

*Расстояние "L" определяется по присоединительному размеру прибора

Кронштейн универсальный КУ90х90. Установка на стене

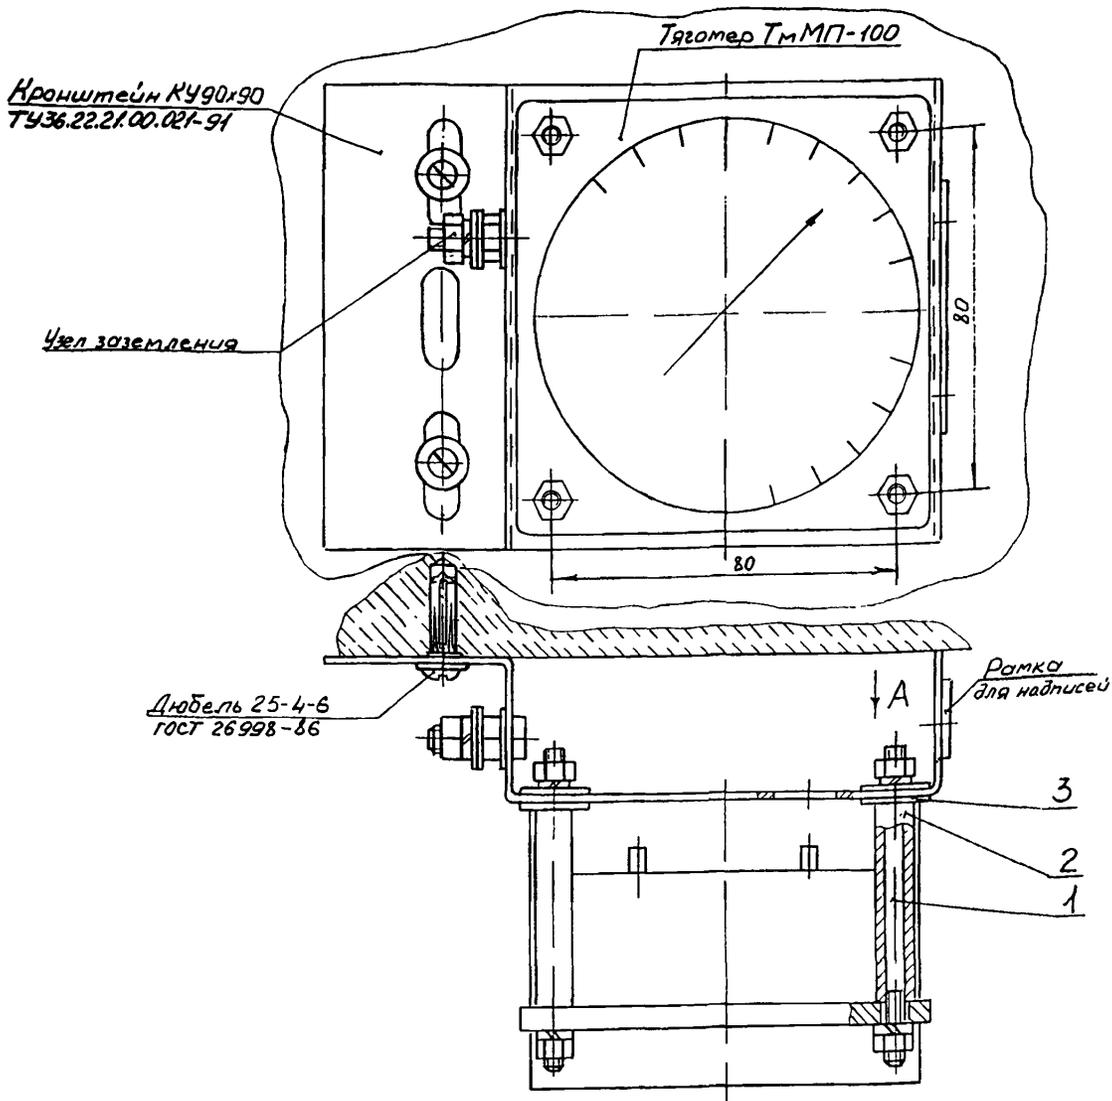

- 1- шпильки М5 (L=140 мм);
- 2- втулки (L=140 мм);
- 3- шайбы ШС 5 по ТУ 36.22.21.00.021-91


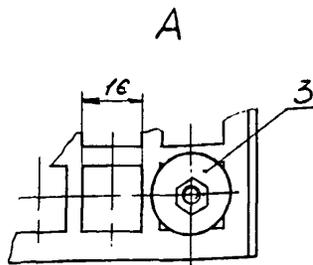


Рис. 20

Стойка СП-25-44-410×820
(ТК 4-1005-91)

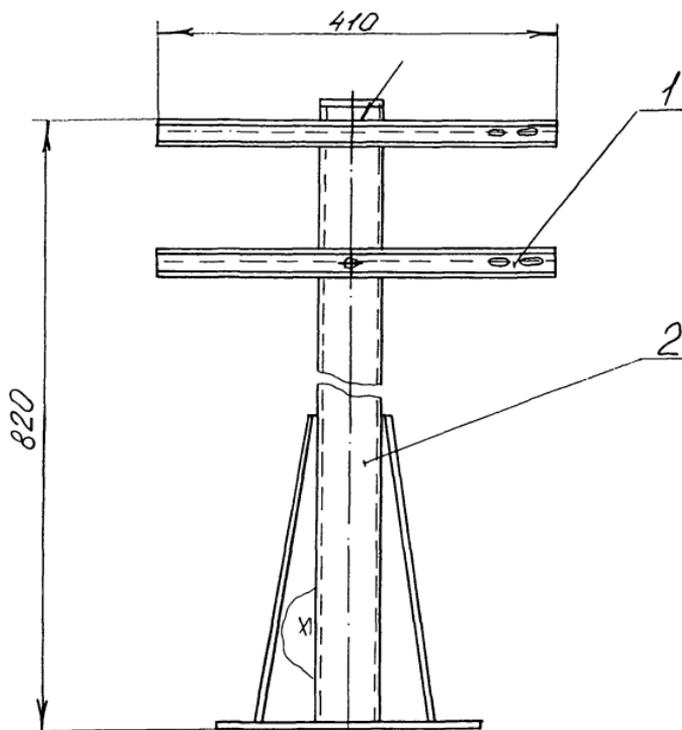

- 1- швеллер перфорированный ШП30×10;
2- стойка СП-25 ТК4-3542-81

Рис. 21

Установка переборочных соединений

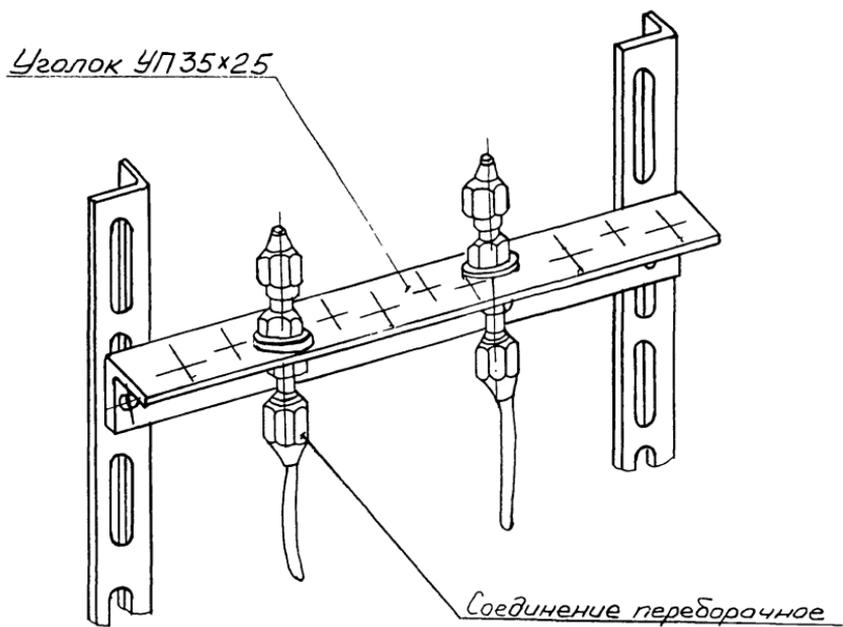


Рис.22

4. ПЕРФОИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СБОРКИ НЕСТАНДАРТНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

4.1. Для изготовления различных нестандартных металлоконструкций для технологического обеспечения монтажных работ рекомендуется использовать унифицированные перфоизделия:

- 1) уголок УП 35x35;
- 2) швеллер ШП 60x35;
- 3) швеллер ШП 60x40;
- 4) швеллер ШП 45x25;
- 5) полоса ПП 28;
- 6) косынка КПИО0 и др.

4.2. Примеры использования перфоизделий при сборке лесов и стеллажей приведены на рис.23 и 24.

4.3. Для обеспечения жесткости соединения при сборке различных конструкций рекомендуется использовать косынки КПИО0 (рис.12).

Пример применения косынки КПИО0 приведен на рис.25.

Секция лесов

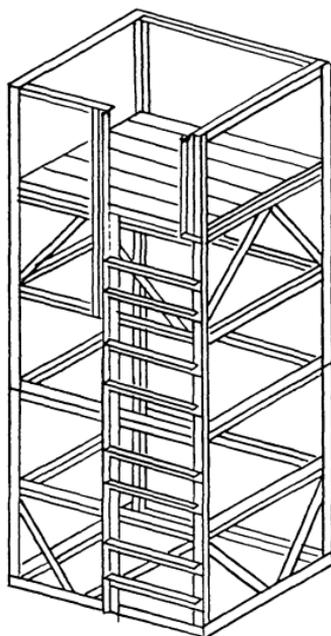


Рис.23

Стеллаж из двух секций

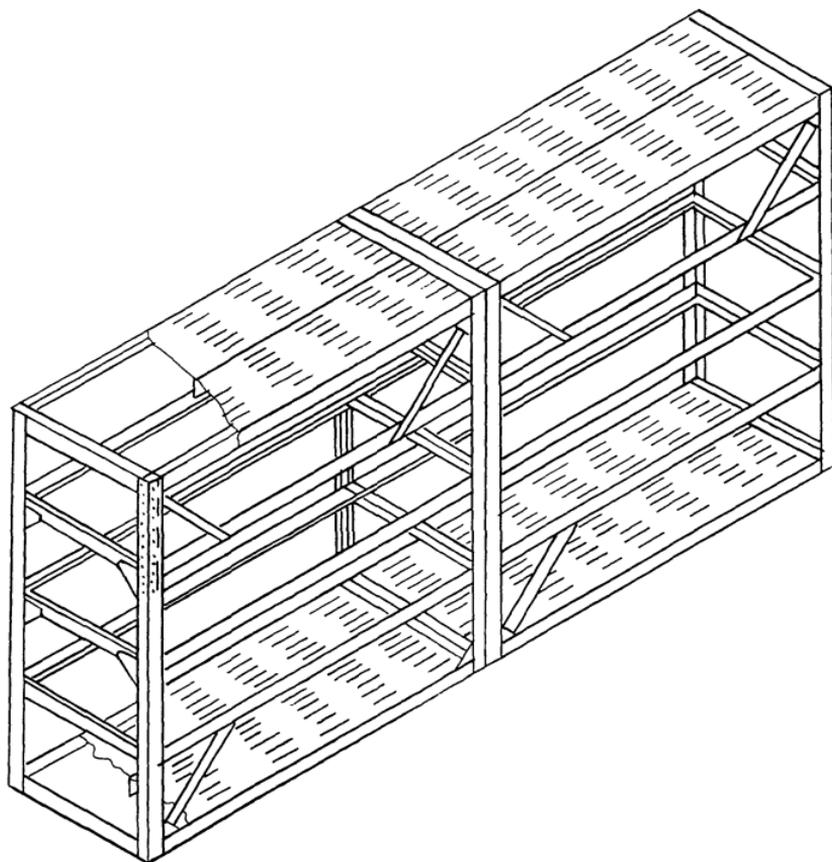


Рис.24

Жёсткое соединение перфорированных изделий

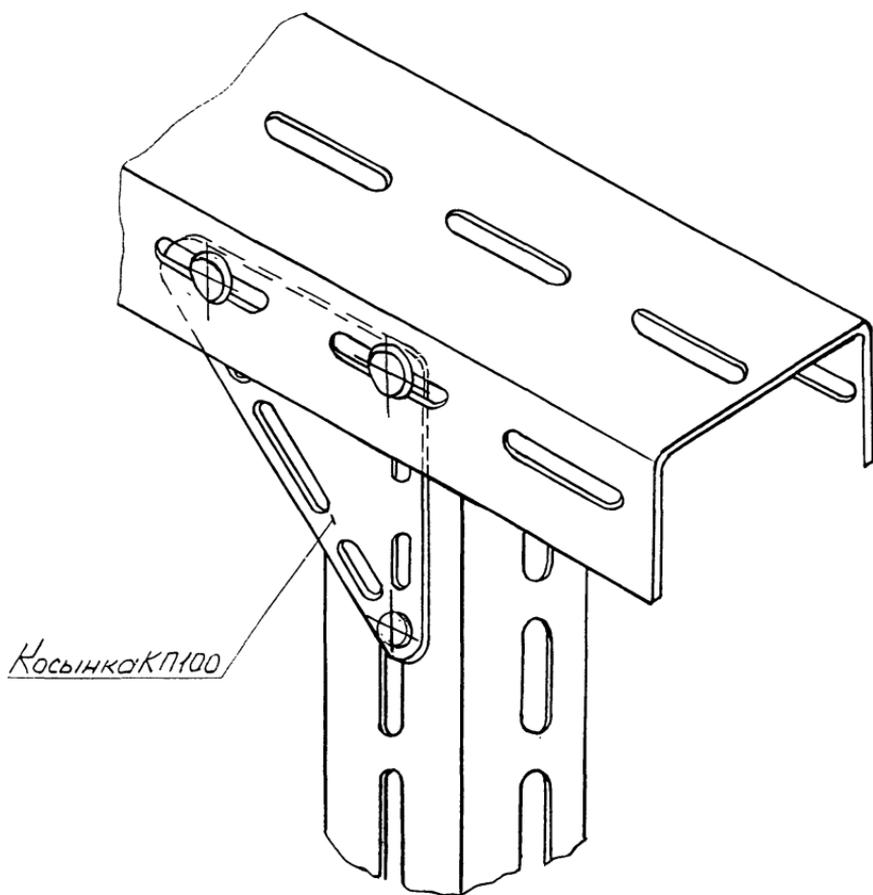


Рис.25

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан - Научно-производственным объединением
"МОНТАЖАВТОМАТИКА"
2. Исполнители: Ключев А.С., Кашкин Г.В., Семькина Л.И.,
Автушко Е.М.
3. Согласован - Государственным ордена Трудового Красного
Знамени проектным и конструкторским инсти-
тутом "Проектмонтажавтоматика".
4. Разработан ~~взамен~~ РМ4-Г33-72

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ


Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 15150-69	п.1.5
ГОСТ 26998-86	п.п.2.2.6, 3.1.10
ГОСТ 27320-87	п.п.2.2.6, 3.1.10
ТВ14-4-1588-89	п.3.1.10
ТУ34-43-10683-84	п.2.1.2
ТУ36-941-79	п.2.2.6
ТУ36-1108-74	п.2.1.2
ТУ36-1113-84	п.1.1
ТУ36-1133-84	п.3.2.1
ТУ36-1223-85	п.3.1.6
ТУ 36.22.21.00.016-90	п.3.2.1
ТУ 36.22.21.00.017-91	п.2.1.7
ТУ 36.22.21.00.018-90	п.2.1.2
ТУ 36.22.21.00.021-91	п.п.1.1, 1.6, 3.1.1
ТУ 36-22.21.001-86	п.2.2.1
СТК4-9-91, ч.1	п.3.1.8
СТК4-25-91, ч.1	п.2.2.2
СТК4-25-92, ч.3	п.2.1.7
СТК4-26-92	п.2.3.1
СТМ4-9-91, ч.1	п.п.2.2.3, 3.1.2
СТМ4-9-91, ч.2	п.3.1.10
СТМ4-25-91, ч.4	п.2.1.3
СТМ4-26-91, ч.1; 2	п.2.3.2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения перфоизделий . . . 2	
2. Перфоизделия для трасс трубных и электрических проводок 18	
2.1. Несущие конструкции 18	
2.2. Опорные конструкции 19	
2.3. Металлоконструкции для монтажа защитных труб .. 26	
3. Перфоизделия для монтажа приборов и аппаратов . . 28	
3.1. Установка приборов на элементах промышленных зданий и сооружений 28	
3.2. Установка приборов в щитах и пультах 31	
4. Перфоизделия для сборки нестандартных металлоконструкций 36	
Информационные данные 40	

Разработан:

Директор



А.С.Клюев

Начальник ПКО



Г.В.Кашкин

Ведущий инженер



Л.И.Семькина

Согласован:

Главный инженер



Н.А.Рызов

Начальник отдела №10



А.М.Гуров

Главный специалист



М.А.Чудинов