



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ**

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17221—91

Издание официальное

Е

БЗ 1—91/27

15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

**ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ**

Типы. Основные параметры и размеры

Transformer hermetic centrifugal electric pumps.
Types. Basic parameters and dimensions**ГОСТ**
17221—91

ОКП 36 31152

Срок действия с 01.07.92
до 01.07.97

Настоящий стандарт распространяется на центробежные герметичные электронасосы с встроенным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, предназначенные для обеспечения циркуляции трансформаторных масел в системах охлаждения силовых трансформаторов стационарных и передвижных установок, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Виды климатических исполнений У1, УХЛ1 или ХЛ1, Т1 — для стационарных установок и О2 — для передвижных установок по ГОСТ 15150.

Требования п. 2 в части подачи, напора и КПД являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Электронасосы должны изготовляться типов:

Т — без защитной гильзы (мокростаторные) для стационарных установок;

ТТ — то же для передвижных установок;

ТЭ — с защитной гильзой (экранированные) для стационарных установок.

2. Основные параметры и показатели качества, а также размеры патрубков электронасосов должны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное

Е

© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

С. 2 ГОСТ 17221—91

Обозначение типоразмера	Q^* , л/с (м³/ч)	H^* , м	n^* , с-1 (об/мин)	η^* , %	Δh^* , м не более	Масса, кг, не более (без масла и крышек-заглушек патрубков)	Внутренние диаметры всасывающего и напорного патрубков, мм		
Т16/10; ТТ16/10	4,44 (16)	10	50 (3000)	38	4,0	50	50		
Т16/10—1; ТТ16/10—1			60 (3600)	37	5,0				
Т63/10	17,50 (63)	10	25 (1500)	56	3,5	94	100		
ТТ63/10			30 (1800)	53		105			
Т63/10—1			50 (3000)	52	94				
ТТ63/10—1		60 (3600)	50	105					
Т63/20		20	50 (3000)	56	5,0	113			
Т63/20—1			60 (3600)	52	6,0				
Т100/8	27,80 (100)	8	25 (1500)	64	3,5	90	125		
ТЭ100/8			30 (1800)	57		4,5		90	
Т100/8—1		15	50 (3000)	58	5,0	116			
Т100/15			60 (3600)	46		190			
ТЭ100/15			18	54		6,0		116	
Т100/18—1		20	50 (3000)	52	5,0	—			
Т100/20			60 (3600)	45		190			
ТЭ100/20			60 (3600)	43		6,0		—	
ТЭ100/20—1		44,40 (160)	10	25 (1500)	67	4,0		—	150
Т160/10				30 (1800)	57			190	
ТЭ160/10	50 (3000)			56	5,5	—			
ТЭ160/10—1	60 (3600)			56	5,5	—			

* Обозначения в таблице: Q — подача; H — напор; n — частота вращения (синхронная); η — коэффициент полезного действия; Δh — допустимый кавитационный запас.

Примечания:

1. Неуказанные значения показателей электронасосов будут внесены в таблицу после освоения соответствующих типоразмеров.

2. Допускаемые отклонения от значений указанных в таблице по напору плюс 10% и минус 5%, по КПД минус 2% (абсолютно).

3. Значения подачи, напора, КПД, допускаемого кавитационного запаса приведены в номинальном режиме работы электронасосов при температуре трансформаторного масла 80°C, плотностью 843 кг/м³, кинематической вязкостью $3,66 \cdot 10^{-6}$ м²/с (3,66сСт), значениях тока 50 или 60 Гц и напряжении 380 В.

3. Электронасосы должны изготавливаться на напряжения 220/380; 230/400; 240/415 частоты 50 Гц и 220/380; 250/440 частоты 60 Гц по ГОСТ 12139. Электронасосы изготавливаются на одно из указанных напряжений по согласованию потребителя с изготовителем.

4. Электронасосы должны быть рассчитаны на работу (пуск) при отрицательных температурах трансформаторного масла кинематической вязкостью не более:

$5300 \cdot 10^{-6}$ м²/с (5300 сСт) — для типов Т, ТТ;

$300 \cdot 10^{-6}$ м²/с (300 сСт) для типа ТЭ.

5. Электронасосы типа ТТ должны обеспечивать пуск и продолжительный режим работы от преобразователя фаз при периодической асимметрии питающего напряжения на зажимах двигателя до 15% и одновременном повышении до 25% или понижении до 30% от номинального напряжения или от однофазного источника электропитания по конденсаторной схеме включения при тех же отклонениях сети при относительной влажности воздуха $95 \pm 3\%$ при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$;

при повышении температуры окружающего воздуха в кузове электровоза до 60°C или повышении температуры трансформаторного масла до 85°C и кратковременно (до 2 ч) до 95°C.

6. Электронасосы должны выдерживать вакуум с остаточным давлением 13,3 Па (0,1 мм. рт. ст.), а при номинальном режиме давление в контуре до 0,4 МПа (4 кгс/см²).

7. Электронасосы должны допускать кратковременную, в течение 15 мин, работу в номинальном режиме при закрытой задвижке на напорном патрубке.

8. Электронасосы должны обеспечивать продолжительный режим работы при температуре трансформаторного масла 80°C для типов Т, ТЭ и 85°C для типа ТТ, а также допускать кратковременную до 2 ч работу при повышении температуры трансформаторного масла до 95°C.

9. Электронасосы должны сохранять параметры в пределах значений рабочего интервала характеристики $Q-H$ при воздействии механических факторов внешней среды — по ГОСТ 17516.1:

группы механического исполнения М-6 для типов Т и ТЭ;


группы механического исполнения М-25 (в кузове), М-26 (на тележке электровоза) для типа ТТ.

С. 4 ГОСТ 17221—91

10. Области работы электронасосов в поле Q (подача) — H (напор) приведены на чертеже.

11. Структурная схема обозначения электронасоса приведена в приложении.

Поле $Q—H$

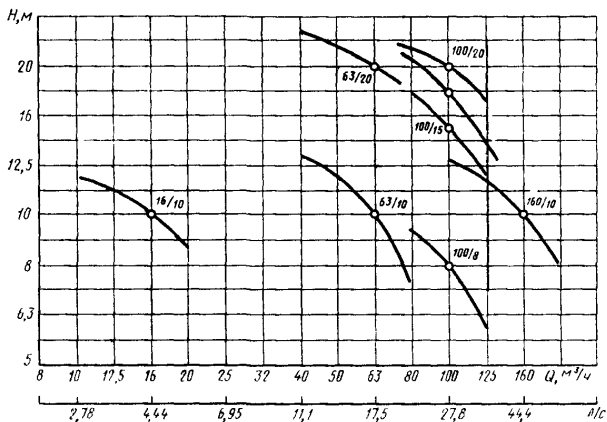

Структурная схема обозначения электронасоса

<u>X</u>	<u>XX</u>	<u>XXX</u> /	<u>XX</u> —	<u>X</u> —	<u>XXXX</u>
1	2	3	4	5	6

1 — обозначение модернизации (по системе предприятия-изготовителя); 2 — тип электронасоса; 3 — подача, м³/ч; 4 — напор, м; 5 — исполнение по частоте тока 60 Гц; 6 — климатическое исполнение по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения электронасоса без защитной гильзы для стационарных установок (тип Т), с подачей 63 м³/ч и напором 10 м для работы от сети частотой 50 Гц, климатического исполнения УХЛ1:

Электронасос Т63/10-УХЛ1 ГОСТ 17221—91

То же, для работы от сети тока частотой 60 Гц, климатического исполнения Т1:

Электронасос Т63/10—1-Т1 ГОСТ 17221—91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Е. Аникиенко (руководитель темы); Н. Н. Тимофеев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.02.91 № 180

3. Срок проверки — 1996, периодичность — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 17221—80

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 12139—84	3
ГОСТ 1515С—69	Вводная часть, приложение
ГОСТ 17516.11—90	9

Редактор *А. Л. Владимиров*
 Технический редактор *О. Н. Никитина*
 Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 29.03.91 Подп. в печ. 03.06.91 0,5 усл. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,30 уч.-изд. л.
 Тир. 9000 Цена 15 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
 Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 236