

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР  
Ордена Трудового Красного Знамени  
Академия коммунального хозяйства им. К.Л.Памфилова

С о г л а с о в а н о  
Главная  
геофизическая обсерватория  
им. А.И.Воейкова  
Письмо № 1528/23 от 02.03.88г.

У т в е р ж д а ю  
Директор  
АКХ им.К.Л.Памфилова  
В. В. Ш к я р т о в  
16 января 1989 г.

С о г л а с о в а н о  
Государственный  
комитет СССР  
по охране природы  
Письмо № 09-729 от 02.08.89 г.

**М Е Т О Д И Ч Е С К И Е   У К А З А Н И Я**  
**П О   Р А С Ч Е Т У   В Ы Ч Р О С О В   ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ**  
**В   А Т М О С Ф Е Р У   О Т   МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ**  
**И   МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ**

Отдел научно-технической информации   АКХ  
М о с к в а   1 9 8 9

Настоящие указания содержат перечень и классификацию загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу технологическим оборудованием мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, формулы для расчета количеств выбросов загрязняющих веществ, методы и устройства для их улавливания, а также приземных концентраций, создаваемых загрязняющими веществами в атмосферном воздухе жилых районов.

Разработаны отделом санитарной очистки городов АКХ им. К.Д.Памфилова (кандидаты технических наук Д.Н.Бенъямовский и А.Н.Мирный, науч.сотр. Н.А.Богатова, ст.инж. Н.М.Тарасов) совместно с НИИ по промышленной и санитарной очистке газов (канд. техн.наук В.Н.Костриков, науч.сотр. В.А.Маркова, ст.инж. Г.А.Захаров).

предназначены для использования при разработке проектов ЦДВ (БСВ) и прогнозов ожидаемого загрязнения атмосферы мусоросжигательными мусороперерабатывающими заводами Минжилкомхоза РСФСР.

Замечания и предложения по настоящим указаниям просьба направлять по адресу: 123371, Москва, Волоколамское шоссе, 116. АКХ им. К.Д.Памфилова, отдел санитарной очистки городов.

---

---

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Прилагаемые методические указания распространяются на все виды загрязняющих веществ, образующихся при сжигании и переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Однако расчетным методом (п.6,Б) предусматриваются определения выбросов в атмосферу: летучей золы оксидов азота, диоксида серы и окиси углерода. Что касается остальных загрязняющих веществ, выделяемых с уходящими дымовыми газами, то их концентрацию в этих газах следует определять непосредственным замером (п. 6,А). На примере расчета выбросов загрязняющих веществ, приведенных на стр. 26, дается расчет выбросов загрязняющих веществ, основанный на фактических замерах (летучей золы,  $NO_x$ ,  $SO_2$ , CO, HCl и HF), и этот же показатель, определенный расчетным путем для первых четырех из них. Наличие перечисленных шести загрязняющих веществ в дымовых газах МЭС упоминается в советской и зарубежной технической литературе. Что касается полиароматических углеводородов (ПАУ), полихлорированных бифенилов (ПХБ) и других органических соединений, то они обнаружены не были или их концентрации были ничтожно малы. Однако соответствующие исследования продолжаются.

Настоящие методики разрабатываются в соответствии с рекомендациями по составлению отраслевых методик расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха, составленными Главной геофизической обсерваторией им. А.И.Воейкова.

## МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Мусоросжигательные (МСЗ) и мусороперерабатывающие (МПЗ) заводы обеспечивают наилучшие и наиболее перспективные условия по обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов в городах нашей страны. Исходя из санитарно-гигиенических требований эти заводы можно располагать вблизи санитарной зоны, что существенно сокращает расходы на вывоз отходов за черту города. МСЗ и МПЗ представляют высокомеханизированные предприятия, что позволяет обслуживать их ограниченным персоналом, в основном не имеющим контакта с отходами и занятого управлением технологическим процессом. При сжигании отходов можно получать тепло, электроэнергию, а также лом черных металлов для вторичного использования. Технологическая схема МСЗ приведена на рис. 1. Одной из основных проблем при сжигании ТБО является очистка уходящих дымовых газов мусоросжигательных котлов (МСК), которые в своем составе содержат взвешенные частицы золы и недожога. В ряде случаев при сгорании отходов в топке помимо углекислого газа и водяных паров, образование которых обусловлено окислением углерода и водорода, выделяются другие газообразные продукты (окислы серы и азота, хлористый и фтористый водород и др.). Выделение этих различных веществ в первую очередь объясняется неполным сгоранием ТБО, связанным с гетерогенным характером сжигаемого материала, сложностью и разнообразием кинемато-термодинамических процессов, протекающих в топке с различной интенсивностью, невозможностью поддержания температурного уровня в ней, а также организованным перемешиванием окислителя с газообразными продуктами термического разложения отходов и т.д.

### ГАЗООЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ТВЕРДЫХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ МСЗ

1. Электрофильтры для очистки дымовых газов от летучей золы. На всех отечественных МСЗ и на большинстве заводов

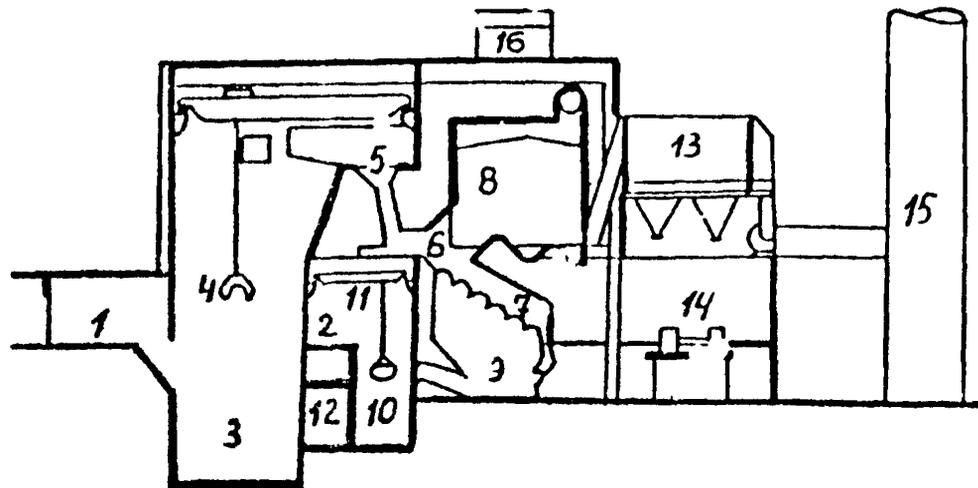


Рис. 1. Технологическая схема мусоросжигательного завода:

- 1 - разгрузочная площадка мусоровозов; 2 - площадка для транспорта вывоза остатков;  
 3 - приемный бункер; 4 - мостовой кран с грейферным ковшом; 5 - приемная воронка котла  
 с точкой; 6 - питатель; 7 - валковая колосниковая решетка; 8 - парогенератор; 9 - сис-  
 тема влакозолоудаления; 10 - бункер шлака и золы; 11 - кран для погрузки шлакозолоосго-  
 дов; 12 - помещение баков охлаждающей воды и отстоя; 13 - электростатический фильтр;  
 14 - турбогенератор; 15 - дымовая труба; 16 - воздушный конденсатор

за рубежом для очистки дымовых газов от твердых выбросов используют электростатические фильтры (электрофильтры). Основные преимущества электрофильтров: высокая степень очистки (до 99%), низкие энергетические затраты, состоящие из потерь энергии на преодоление гидравлического сопротивления аппарата, не превышающего 150–200 Па и затрат энергии обычно 0,3–1,8 МДж (0,1–0,5 кВт·ч) на 1000 м<sup>3</sup> газа; возможность улавливания частиц размерами 100–0,1 мкм при концентрации частиц в газах до 50 г/м<sup>3</sup>; полная автоматизация установки [1].

Применение электрофильтров объясняется следующими соображениями [1]: необходимостью высокой степени очистки дымовых газов, когда конечная запыленность (после электрофильтров) не должна превышать 50–150 мг/м<sup>3</sup>, нестабильностью работы котельного агрегата, определяемой составом сжигаемых отходов, необходимостью обеспечить условия коагуляции частиц сажи для предотвращения выброса их в атмосферу.

Как правило, очистка дымовых газов осуществляется сухим горизонтальным трехпольным электрофильтром. За каждым котлом устанавливается по одному электрофильтру. Далее газы дымососом выбрасываются через дымовую трубу необходимой высоты.

Управление электрическим режимом осуществляется с главного пульта завода, на который введены контрольно-измерительные приборы.

Уловленная зола удаляется с помощью конвейеров через пылевые затворы непрерывного действия, такие как мигалки с конусным клапаном, двойные пылевые затворы с электродвидами, пневматические питатели.

При налаженной работе мигалки уловленная зола непрерывно и равномерно высыпается из бункера электрофильтра. Для эвакуации золы из-под электрофильтров применяются винтовые конвейеры, создавшие затвор в виде уплотненной пробки золы.

2. Очистка газов МСЗ от газообразных загрязняющих веществ. В нашей стране очистка газов от газообразных загрязняющих веществ на существующих МСЗ не производится. За рубежом для предотвращения загрязнения атмосферы этими выбросами используют мокрую очистку. В Советском Союзе также ведутся исследования газообразных загрязняющих веществ с целью их снижения.

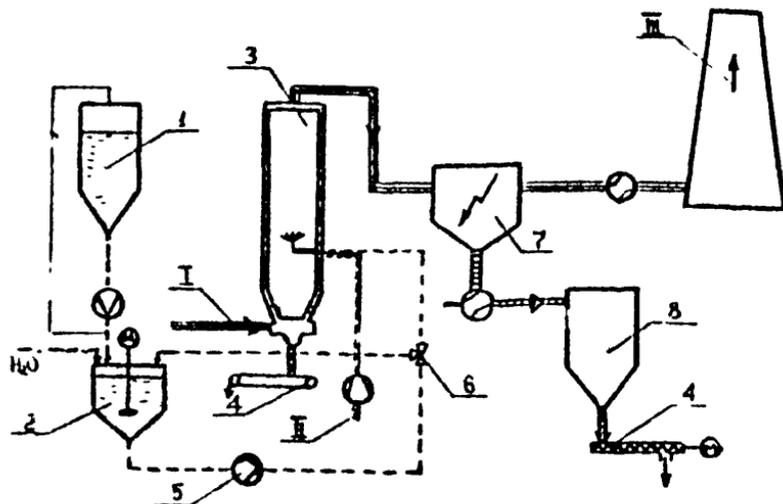


Рис. 2. Схема установки распылительной абсорбции, разработанная специалистами энергосистемы "Дюссельдорф":

I - газод продукты сгорания из котла с температурой 200-300 °С; II - воздуховод чистого воздуха; III - вынос очищенных продуктов горения через дымовую трубу; 1 - бункер известковой суспензии; 2 - смешительный бак; 3 - реактор; 4 - конвейер; 5 - насос; 6 - регулирующий клапан; 7 - электрофильтр; 8 - бункер дозированной летучей золы

3. Однако при очистке газов с помощью газопромывателя типа "Вентури" возникают проблемы очистки воды, сбрасываемой после улавливания загрязняющих веществ из дымовых газов. Поэтому в последнее время все большее распространение получает так называемая "сухая" очистки газообразных загрязняющих веществ (рис. 2).

Неочищенные газы вводятся в камеру 3, где щелочной 2%-ный раствор известкового молока  $Ca(OH)_2$ , приготовленный в смеси-теле 2, распыляется при помощи вертушки-разбрызгивателя.

Дозирование известкового молока, подаваемого насосом 5, регулируемого посредством клапана 6, осуществляется в соответствии с заданной температурой газов. Поступающее в камеру 3 известковое молоко вступает в реакцию с газообразными загрязняющими веществами, которые адсорбируются на ее поверхности, затем эти капли высушиваются в потоке горячих газов и в большей части выпадают в виде кристаллов в сборнике камеры 3. Мелкие частицы уносятся с потоком газов в электро-фильтр 7 и там осаждаются вместе с частицами золы, а затем совместно с ними удаляются в шлаковый бункер. При таком способе улавливания газообразных загрязняющих веществ его эффективность по отдельным компонентам ( $HCl$ ) достигает 90%, причем одновременно улавливаются содержащиеся в газах  $HF$ , окислы серы и т.д. Фирма "Дейтес" (ФРГ) предложила поставить в СССР установку для сухой очистки газообразных загрязняющих веществ, аналогичную вышесказанной, которая характеризуется следующими показателями.

	Перед газо- очистным устройством	После газо- очистного устройства
Количество дымовых газов, м <sup>3</sup> /ч . . . . .	50x10 <sup>3</sup>	52,2x10 <sup>3</sup>
Температура уходящих газов, °C . . . . .	200	130
Содержание, мг/м <sup>3</sup> : . . . . .		
HCl . . . . .	2000	100
SO <sub>2</sub> . . . . .	500	100
HF . . . . .	25	0

Расход воды (с учетом выпадения), т/ч . . . . .	-	2
Потери давления в реакторе, Па . . . . .	-	350
Дополнительные потери давления во всей системе газоочистки, включая электрофильтр, Па . . . . .	-	1000
Расход зо, кг/ч . . . . .	-	200
Твердые остатки, кг/ч . . . . .	-	360
Потребность в электроэнергии, кВт . . . . .	-	150

Вопрос создания (приобретения) такой установки для нашей страны находится в стадии изучения.

### РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ МСЗ

При определении валовых выбросов твердых частиц, окислов серы и азота, оксидов углерода и других загрязняющих веществ использованы методические указания [2, 4] с определением их фактических концентраций в уходящих дымовых газах (после электрофильтров) на 2 и 3 Московских мусоросжигательных заводах ( $\text{мг/м}^3$ ) с последующим перерасчетом на годовую (часовую) производительность завода. Для остальных заводов концентрация загрязняющих веществ в уходящих газах ( $\text{мг/м}^3$ ) была принята по опыту московских заводов, а затем выброс загрязняющих веществ пересчитан на годовую (часовую) производительность завода. Для санитарной оценки этих выбросов ниже приведен расчет максимальной приземной концентрации загрязняющих веществ  $C_m$ , которые сравнивались с ПДК, установленными для рассматриваемых веществ.

#### Общие положения

1. Настоящие указания устанавливают методику расчета концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах МСЗ и МПЗ. Указания должны соблюдаться при проектировании предприятий, а также для норми-

рования выбросов в атмосфере, реконструируемых и действующих МСЗ и МПЗ.

2. Нормы предназначены для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе опасной скорости ветра. Нормы не распространяются на расчет концентраций на дальних (более 100 км) расстояниях от источника выброса.

3. При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих в соответствии с перечнем, утвержденным Минздравом СССР, суммарной вредного действия, для каждой группы указанных веществ однонаправленного действия рассчитываются безразмерная суммарная концентрация или значения по центральным загрязняющим веществам, обладающим суммарной вредного действия, приводятся условно к значению концентрации с одной из них.

Безразмерная концентрация  $\psi$  определяется по формуле

$$\psi = \frac{C_1}{\text{ПДК}_1} + \frac{C_2}{\text{ПДК}_2} + \dots + \frac{C_n}{\text{ПДК}_n}, \quad (1)$$

где  $C_1, C_2, \dots, C_n$  - расчетные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в одной и той же точке местности,  $\text{мг/м}^3$ ;  $\text{ПДК}_1, \text{ПДК}_2, \dots, \text{ПДК}_n$  - соответствующие максимальные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе,  $\text{мг/м}^3$ .

Приведенная приземная концентрация  $C$  рассчитывается по формуле

$$C = C_1 + C_2 \frac{\text{ПДК}_1}{\text{ПДК}_2} + \dots + C_n \frac{\text{ПДК}_1}{\text{ПДК}_n}, \quad (2)$$

где  $C_1$  - концентрация вещества, к которому осуществляется приведение; ПДК<sub>1</sub> - его ПДК;  $C_2, \dots, C_n$  и ПДК<sub>2}, \dots, \text{ПДК}\_n - концентрации и ПДК других веществ, входящих в рассматриваемую группу суммарно.</sub>

Методика расчетов  
выбросов загрязняющих веществ

4. Зная морфологический состав отходов и элементный состав отдельных компонентов (табл. I), можно определить элементный состав всей массы рассматриваемых отходов, %:

$$\begin{aligned}
 C_{\text{общ}}^P &= C_1^P i_1 + C_2^P i_2 + \dots + C_n^P i_n; \\
 H_{\text{общ}}^P &= H_1^P i_1 + H_2^P i_2 + \dots + H_n^P i_n; \\
 O_{\text{общ}}^P &= O_1^P i_1 + O_2^P i_2 + \dots + O_n^P i_n; \\
 N_{\text{общ}}^P &= N_1^P i_1 + N_2^P i_2 + \dots + N_n^P i_n; \\
 S_{\text{общ}}^P &= S_1^P i_1 + S_2^P i_2 + \dots + S_n^P i_n; \\
 A_{\text{общ}}^P &= A_1^P i_1 + A_2^P i_2 + \dots + A_n^P i_n; \\
 W_{\text{общ}}^P &= W_1^P i_1 + W_2^P i_2 + \dots + W_n^P i_n.
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

где  $C_1^P, C_2^P, \dots, C_n^P$  - содержания в каждом компоненте отходов углерода на рабочую массу, %;  $H_1^P, H_2^P, \dots, H_n^P$  - то же, водорода, %;  $O_1^P, O_2^P, \dots, O_n^P$  - то же, кислорода, %;  $N_1^P, N_2^P, \dots, N_n^P$  - то же, азота, %;  $S_1^P, S_2^P, \dots, S_n^P$  - то же, серы, %;  $A_1^P, A_2^P, \dots, A_n^P$  - то же, золы, %;  $W_1^P, W_2^P, \dots, W_n^P$  - то же, влаги, %;  $i_1, i_2, \dots, i_n$  - доли соответствующих компонентов в общей массе отходов

$$\sum_1^n i = 1.$$

Для проверки полученного результата следует воспользоваться формулой

$$C_{\text{общ}}^P + H_{\text{общ}}^P + O_{\text{общ}}^P + N_{\text{общ}}^P + S_{\text{общ}}^P + A_{\text{общ}}^P + W_{\text{общ}}^P = 100\%.$$

**Элементный состав, выход летучих продуктов  
отдельных компонентов**

Компонент	Состав, %			
	Углерод	Водород	Кислород	Азот
Бумага	27,7/46,2	3,7/6,2	28,3/47,1	0,16/0,27
Пищевые от- ходы	12,6/53,6	1,8/7,7	8/34,1	0,95/4
Текстиль	40,4/56,1	4,9/6,8	23,2/32,2	3,4/4,8
Древ сина	40,5/51	4,8/6,1	33,8/42,6	0,1/0,2
Отсев	13,9/46,4	1,9/6,3	14,1/47	-
Пластмасса	55,1/67,7	7,6/9,3	17,5/21,5	0,9/1,1
Зола, шлак	25,2/94	0,45/1,7	0,7/2,6	-
Кожа, резина	65/77,9	5/6	12,6/15,1	0,2/0,3
Прочее	47/58,5	5,3/6,6	27,7/34,5	0,1/0,1
Стекло, ме- талл, кам- ни	-	-	-	-

П р и м е ч а н и е: 1. Таблица составлена на основа-  
нии работ АКХ.

2. В числителе приведены элементный состав и теплота  
сгорания на рабочую массу, в знаменателе - на горючую.

3. Выход летучих продуктов определен на сухое веществ-  
но.

Т а б л и ц а I

и удельная теплота сгорания  
бытовых отходов

Состав, %			Выход летучих, %	Низшая удельная те- плота сгорания	
Сера	Зола	Влаж- ность		кДж/кг	ккал/кг
0,14/0,23	15/-	25/-	79	9490/16850	2270/4030
0,15/0,6	4,5/-	72/-	65,2	3430/22280	920/5330
0,1/0,1	8/-	20/-	74,3	15720/20530	3760/5390
- /0,1	0,8/-	20/-	67,9	14460/20270	3460/4850
0,1/0,3	50/-	20/-	44	4600/17010	1100/4070
0,3/0,4	10,6/-	8/-	79	24370/30180	5830/7220
0,45/1,7	63,2/-	10/-	2,7	8650/33230	2070/7950
0,6/0,7	11,6/-	5/-	49	25790/31060	6170/7430
0.2/0,3	11,7/-	8/-	60,2	18140/22820	4340/5460
-	100	-	-	-	-

Все вышесказанное в рыв. 4 степеиь относится к удельной теплоте сгорания отходов  $Q_H^P$ :

$$(Q_H^P)_{\text{общ}} = (Q_H^P)_1 i_1 + (Q_H^P)_2 i_2 + \dots + (Q_H^P)_n i_n, \quad (4)$$

где  $(Q_H^P)_1, (Q_H^P)_2, \dots, (Q_H^P)_n$  - удельная низшая теплота сгорания отдельных компонентов на рабочую массу (см. табл. I);  $i_1, i_2, \dots, i_n$  - см. выше.

Полученная по вышеприведенной формуле  $(Q_H^P)_{\text{общ}}$  может быть проведена по формуле Менделеева, ккал/кг:

$$(Q_H^P)_{\text{общ}} = 81C_{\text{общ}}^P + 350H_{\text{общ}}^P - 26(O_{\text{общ}}^P - S_{\text{общ}}^P) - 6(9H_{\text{общ}}^P + W_{\text{общ}}^P); \quad (5)$$

1 ккал/кг = 4,18 кДж/кг.

5. Количество дымовых газов, выбрасываемых от одного или нескольких котлоагрегатов,  $V_z^d$  (м<sup>3</sup>/ч) может быть замерено непосредственно на МСЗ или определено по эмпирической формуле С.Я. Корницкого (ВТИ):

$$V_z^d = 10^3 \times B_{\text{ч}} \left[ \frac{(0,1 + 1,08 \alpha) (Q_H^P + 6W^P)}{1000} + 0,0124W^P \right] \frac{273 + t_2}{273}; \quad (6)$$

$$V_c^d = V_z^d / 3600, \quad (6')$$

где  $B_{\text{ч}}$  - производительность котлоагрегата по сжигаемым ТБО, т/ч;  $\alpha$  - коэффициент избытка воздуха, может быть определен с помощью газового анализа уходящих газов:

$$\alpha = 21 / (21 - O_2), \quad (7)$$

где  $O_2$  - содержание кислорода в уходящих дымовых газах (определяется экспериментально с помощью переносного хроматографа или газоанализатором ВТИ-1);  $Q_H^P$  - ккал/кг, определяется из формулы (4);  $W^P$  - определяется из формулы (3);  $t_2$  -

температура газов за электрофильтром замеряется или для приближенных расчетов может быть принята 200°C.

Количество дымовых газов, выбрасываемых за секунду,

$$V_z^d = V_T^d : 3600 . \quad (8)$$

6. Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых с уходящими дымовыми газами, определяется двумя методами:

непосредственным замером концентраций рассматриваемых загрязняющих веществ в уходящих дымовых газах после газоочистных устройств;

расчетным путем.

Первый метод предпочтителен, так как он позволяет получить более объективные данные. Расчетным путем по существующим методикам можно определить концентрацию летучей золы, оксида азота, двуокиси серы и окиси углерода. Определение концентрации других загрязняющих веществ возможно только опытным путем, так как методик для выявления их количества расчетным путем не существует.

А. Экспериментальный метод определения количества загрязняющих веществ базируется на непосредственном замере их концентраций в уходящих дымовых газах, мг/м<sup>3</sup>, с подсчетом этой величины в рассматриваемом объеме газов за заданный период времени:

$$M_z^n = C_n V_z^d \times 10^{-6} \text{ кг/ч.} \quad (9)$$

где  $C_n$  — содержание загрязняющего вещества в уходящих дымовых газах, мг/м<sup>3</sup>; определяется путем непосредственных замеров по методикам, изложенным в работах [7,8];  $V_z^d$  — см. формулу (6).

Для определения количества выбрасываемых в секунду ( $M_c^n$ ), в час ( $M_c^n$ )<sup>н</sup> или за год ( $M_{год}^n$ ), необходимо  $C_n$  умножить на соответствующую величину  $V_z^d$  или  $V_{год}^d$ .

Б. Расчетным методом определения загрязняющих веществ предусматривается расчет выброса в атмосферу летучей золы, оксида азота, двуокиси серы и окиси углерода:

1) выброс летучей золы в атмосферу (кг/ч) с учетом улавливания ее в золоуловителях [9]:

$$M_{\text{Л.З}}^{\text{в}} = a_{\text{УН}} \frac{A^{\text{Д}} + Q_{\text{П}} \frac{Q_{\text{Н}}^{\text{Д}}}{32,7}}{100} B_{\text{З}} (1 - \lambda) 10^3, \quad (10)$$

где  $B_{\text{З}}$  - производительность котлоагрегата по сжигаемому ТБО, т/ч;  $a_{\text{УН}}$  - доля летучей золы, уносимой из топки, для условий МСК ( $a_{\text{УН}} = 0,1-0,2$ );  $Q_{\text{Н}}^{\text{Д}}$  - удельная теплота сгорания: низшая, МДж/кг (см. формулу (4), для средних значений ~ 1600 ккал/кг (6,7 МДж/кг));  $A^{\text{Д}}$  - содержание золы в ТБО, % (см. формулу (7));  $Q_{\text{П}}$  - потери с механическим недожогом, %, составляют в среднем 4%; 32,7 - средняя теплота сгорания горючих в уносе, МДж/кг;  $\lambda$  - степень улавливания твердых частиц в золоуловителях, для электрофильтров МСЗ ~ 0,97;

2) выброс окислов серы пересчете на  $\text{SO}_2$  [9]:

$$M_{\text{С}}^{\text{SO}_2} = 20 B_{\text{З}} S^{\text{Д}} (1 - \lambda_{\text{SO}_2}^{\text{I}}) (1 - \lambda_{\text{SO}_2}^{\text{II}}) \text{ кг/ч}, \quad (11)$$

где  $B_{\text{З}}$  - (см. формулу (10));  $S^{\text{Д}}$  - содержание серы в ТБО, %, которое в среднем составляет 0,15%;  $\lambda_{\text{SO}_2}^{\text{I}}$  - доля окислов серы, связываемых летучей золой, составляет для ТБО 0,3;  $\lambda_{\text{SO}_2}^{\text{II}}$  - доля окислов серы, улавливаемой в газоочистном устройстве, при наличии в качестве газоочистного оборудования только электрофильтра составляет 0;

3) выброс окислов азота [5]:

$$M_{\text{NO}_x} = B_{\text{З}} Q_{\text{Н}}^{\text{Д}} K_{\text{NO}_x} (1 - \beta) (1 - \frac{Q_{\text{П}}}{100}) \text{ кг/ч}, \quad (12)$$

$Q_{\text{Н}}^{\text{Д}}$  - МДж/кг;  $B_{\text{З}}$  - т/ч;  $Q_{\text{П}}$  - % (см. выше);  $K_{\text{NO}_x}$  - количество окислов, образовавшихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж;  $\beta$  - коэффициент, учитывающий степень дожигания выбросов окислов азота

в результате применения технических решений, в нашем случае может быть принят равным 0;  $K_{NO_x}$  - в зависимости от номинальной паропроизводительности котла  $D$ , т/ч; определяется из выражения

$$K_{NO_x} = 0,16e^{0,012 D_{ном}} \quad (13)$$

Формула (13) хорошо коррелируется с опытными данными при паропроизводительности мусоросжигательного котла до 15 т/ч. Далее при паропроизводительности от 15 до 50 т/ч следует использовать формулу

$$K_{NO_x} = 1,396 \frac{\lg D_{ном}}{15,2} .$$

При нагрузке, отличающейся от номинальной,  $K_{NO_x}$  следует умножить на  $D_{факт}/D_{ном}^{0,25}$ , где  $D_{факт}$ ,  $D_{ном}$  - соответственно фактическая и номинальная паропроизводительность котла;

4) выброс окиси углерода

$$M_{CO} = C_{CO} V_{ч} \left( 1 - \frac{q_4}{100} \right) \text{ кг/ч} , \quad (14)$$

где  $V_{ч}$  - т/ч;  $q_4$  - % (см. выше);  $C_{CO}$  - выход окиси углерода при сжигании 1 т отходов, кг/т, определяется по формуле

$$C_{CO} = 1000 q_3 R O_H^P / 1013, \quad (15)$$

где  $R$  - коэффициент, равный доле от  $q_3$ , обусловленной наличием продукта неполного сгорания окиси углерода, для ТБО  $R = 1$ ;  $q_3$  - потери с химическим недожогом, для ТБО составляют при хорошо организованном дутье, %,  $q_3 = 0,1-0,3$  %;  $O_H^P$  - МДж/кг (см. выше).

7. Для санитарной оценки выбросов загряз. веществ необходимо выполнить расчет максимального значения приземной концентрации этих веществ  $C_m$  (мг/м<sup>3</sup>) и сравнить их с ПДК согласно СН-245-81. Для этих целей следует использовать методику [6].

Нормируемые ПДК загрязняющих веществ, выделяющихся при сжигании ТБО, приведены ниже.

	Максимально разовые ПДК, мг/м <sup>3</sup>
Нетоксичная пыль и сернистый ангидрид . . . . .	0,5
Сажа . . . . .	0,15
Оксид углерода . . . . .	3
Оксиды азота . . . . .	0,085
Хлористый водород . . . . .	0,2
Фтористый водород . . . . .	0,062

Методика расчета приземной концентрации  
загрязняющих веществ от выбросов одиночного источника

8. Максимальное значение приземной концентрации загрязняющего вещества  $C_M$  (мг/м<sup>3</sup>) при выбросе газовой смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии  $X_M$ , м, от источника и определяется по формуле

$$C_M = \frac{A(M_c)^n F m n \lambda}{H^2 \sqrt{V_c \Delta T}}, \quad (16)$$

где  $A$  - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;  $(M_c)^n$  - масса  $n$  загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с; может быть определена экспериментально путем замера концентрации загрязняющих веществ в уходящих дымовых газах (см. п.6,А) или расчетом (см.п.6,Б) по формулам (10),(11),(12),(14) с пересчетом кг/ч на г/с, для чего полученные по этим формулам значения необходимо разделить на 3,6;  $F$  - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, определяется по п. II;  $m, n$  - коэффициенты, учитывающие условия выхода газовой смеси из устья источника выброса (см. п. 12);  $H$  - высота источника выброса над уровнем земли, м;  $\lambda$  - безразмерный

коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км ( $\lambda = 1$ );  $\Delta T$  - разность между температурой, выбрасываемой газовойдушной смеси  $T_T$  и температурой окружающего атмосферного воздуха  $T_B$ , °С;  $V_c^0$  - расход газовойдушной смеси, определяемый по формулам (6') или формуле

$$V_c^0 = \frac{\pi D^2}{4} W_0 \text{ м}^3/\text{с}, \quad (17)$$

где  $D$  - диаметр устья источника выброса, м;  $W_0$  - средняя скорость выхода газовойдушной смеси из устья источника выброса, м/с.

9. значение коэффициента  $A$ , соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе максимальны, принимается равным:

250 - для районов Средней Азии южнее 40° с.ш., Бурятской АССР и Читинской обл.;

200 - для европейской территории СССР: для районов РСФСР южнее 50° с.ш., для остальных районов Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдавии; для азиатской территории СССР: для Казахстана, Дальнего Востока и остальной территории Сибири и Средней Азии;

180 - для европейской территории СССР и Урала от 50 до 52° с.ш., за исключением указанных в эту зону перечисленных выше районов и Украины;

160 - для европейской территории СССР (за исключением Центра) и Урала севернее 52° с.ш., а также для Украины (для расположенных на Украине источников высотой менее 200 м в зоне от 50 до 52° с.ш. - 180, а южнее 50° с.ш. - 200

140 - для Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской Калужской, Ивановской областей.

**П р и м е ч а н и е.** Для других территорий значения коэффициента  $A$  должны приниматься соответствующими значениям коэффициента  $A$  для районов СССР со сходными климатическими условиями турбулентного обмена.

10. При определении значения  $T$  ( $^{\circ}\text{C}$ ) следует принимать температуру окружающего атмосферного воздуха  $T_B$  ( $^{\circ}\text{C}$ ) равной средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года по СНиП 2.01.01-82, а температуру выбрасываемой в атмосферу газовойдушной смеси  $T_T$  ( $^{\circ}\text{C}$ ) - по действующим для данного ИСЗ технологическим нормативам или проектным материалам.

11. Значение безразмерного коэффициента  $F$  принимается:

а) для газообразных загрязняющих веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золи и т.п., скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) - 1;

б) для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных в п. 11, а) при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90% - 2, от 75 до 90% - 2,5, менее 75% и при отсутствии очистки - 3.

12. Значения коэффициентов  $m$  и  $n$  определяются в зависимости от параметров  $f$ ,  $v_m$ ,  $v_m^1$  и  $f_e$ :

$$f = 1000 W_0^2 D / (H^2 \Delta T); \quad (18)$$

$$v_m = 0,65 \sqrt[3]{v_c^3 \Delta T / H}; \quad (19)$$

$$v_m^1 = 1,3 W_0 D / H; \quad (20)$$

$$f_e = 800 (v_m^1)^3. \quad (21)$$

Коэффициент  $m$  определяется в зависимости от  $f$  по рис. 3:

$$m = \frac{f}{0,67 + 0,1Vf + 0,34\sqrt{f}} \quad \text{при } f < 100; \quad (22 \text{ а})$$

$$m = -\frac{f - 17}{3f} \quad \text{при } f \geq 100. \quad (22 \text{ б})$$

Для  $f_e < f < 100$  значение коэффициента  $m$  вычисляется при  $f = f_e$ .

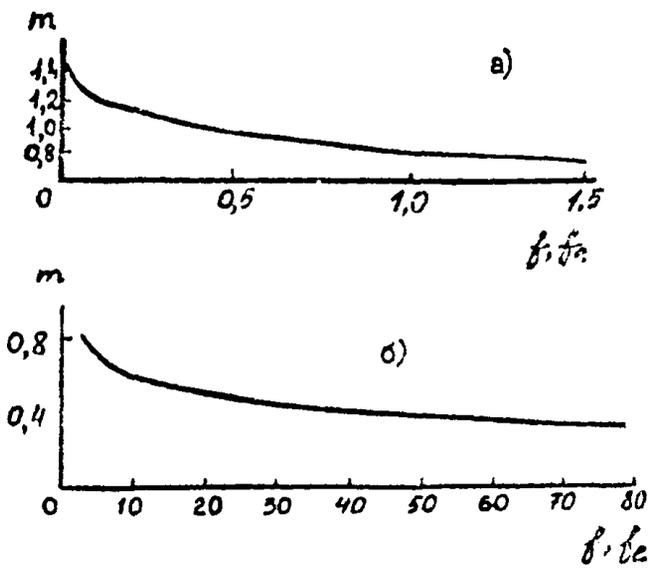


Рис. 3. График  $m = F(f, f_0)$ :  
 а - при  $f < 100$ ; б - при  $f > 100$

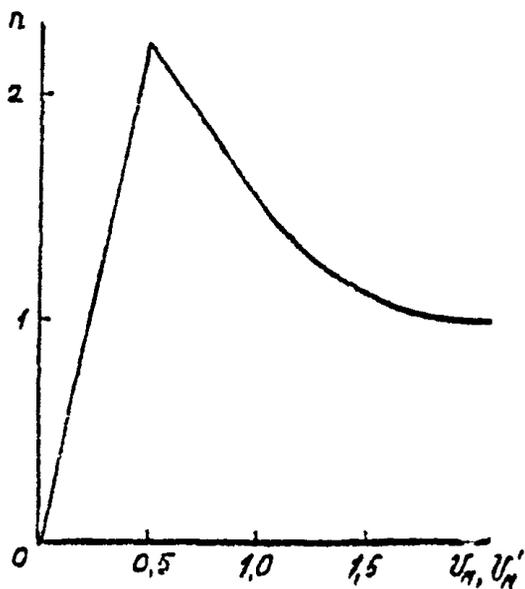


Рис. 4. График  $n = f(U_M, U'_M)$

Коэффициент  $n$  при  $f < 100$  определяется в зависимости от  $V_M$  по рис. 4 или формулам

$$n = 1 \text{ при } V_M \geq 2; \quad (23 \text{ а})$$

$$n = 0,532 V_M^2 - 2,13 V_M + 3,13 \text{ при } 0,5 \leq V_M < 2; \quad (23 \text{ б})$$

$$n = 4,4 V_M \text{ при } V_M < 0,5.$$

Аналогично при  $f < 100$  и  $V_M < 0,5$  или  $f > 100$  и  $V_M < 0,5$  (случаи предельно малых опасных скоростей ветра) расчет  $C_M$  вместо формулы (16) производится по формуле

$$C_M = \frac{A(M_0)^n F m'}{H^{1/3}}, \quad (24)$$

где  $m' = 2,86m$  при  $f < 100$ ,  $V_M < 0,5$ ; (25 а)

$m' = 0,9$  при  $f \geq 100$ ,  $V_M < 0,5$ . (25 б)

**П р и м е ч а н и е.** Формула (24) является частным случаем общей формулы (16).

Расчет максимального значения приземной концентрации загрязняющих веществ в зависимости от расстояния источника выброса и от опасной скорости ветра

13. Расстояние  $X_M$  (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация  $C$  ( $\text{мг}/\text{м}^3$ ) при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения  $C_M$ , определяется по формуле

$$X_M = \frac{5 - F}{4} d H, \quad (26)$$

где безразмерный коэффициент  $d$  при  $f < 100$  находится по следующим формулам:

$$d = 2,48(I + 0,28 \sqrt[3]{fe}) \text{ при } V_M \leq 0,5; \quad (27 \text{ а})$$

$$d = 4,95 V_M (I + 0,28 \sqrt[3]{f}) \text{ при } 0,5 < V_M \leq 2; \quad (27 \text{ б})$$

$$d = 7 \sqrt{V_M} (I + 0,28 \sqrt[3]{f}), \text{ при } V_M > 2. \quad (27 \text{ в})$$

14. Значение опасной скорости  $u_M$  (м/с) на уровне флюгера (обычно 10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшее значение приземной концентрации загрязняющих веществ  $C_M$ , в случае  $f < 100$  определяется по следующим формулам:

$$u_M = 0,5 \text{ при } V_M \leq 0,5; \quad (28 \text{ а})$$

$$u_M = V_M \text{ при } 0,5 < V_M \leq 2; \quad (28 \text{ б})$$

$$u_M = V_M(I + 0,12 \sqrt[4]{f}) \text{ при } V_M > 2. \quad (28 \text{ в})$$

15. Максимальное значение приземной концентрации загрязняющего вещества  $C_{\text{ми}}$  (мг/м<sup>3</sup>) при неблагоприятных метеорологических условиях и скорости ветра  $u$  (м/с), отличающейся от опасной скорости ветра  $u_M$  (м/с), определяется по формуле

$$C_{\text{ми}} = \tau C_M \quad (29)$$

где  $\tau$  - безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения  $u/u_M$  по рис. 5 или по формулам:

$$\tau = 0,67(u/u_M) + 1,67(u/u_M)^2 - 1,34(u/u_M)^3 \text{ при } u/u_M < 1; \quad (30 \text{ а})$$

$$\tau = \frac{3(u/u_M)}{2(u/u_M)^2 - (u/u_M) + 2} \text{ при } u/u_M > 1 \quad (30 \text{ б})$$

**П р и м е ч а н и е.** При проведении расчетов не используются значения скорости ветра  $u < 0,5$  м/с, а также скорости ветра  $u > u^*$ , где  $u^*$  - значения скорости ветра, превышаемое в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев. Это значение запрашивается в УГМС Госкомгидромета, на территории которого располагается предприятие, или определяется по климатическому справочнику.

16. Расстояние от источника выброса  $X_{\text{ми}}$  (м), на котором при скорости ветра  $u$  и неблагоприятных метеороло-

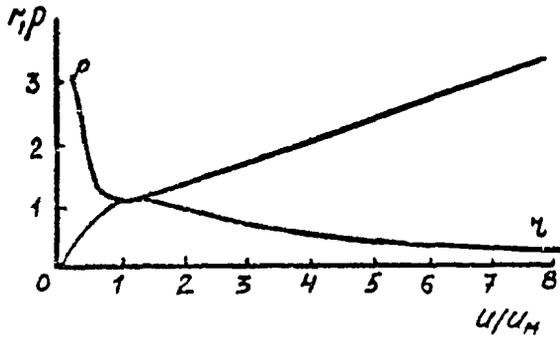


Рис. 5. График  $\tau, P = f(u/u_M)$

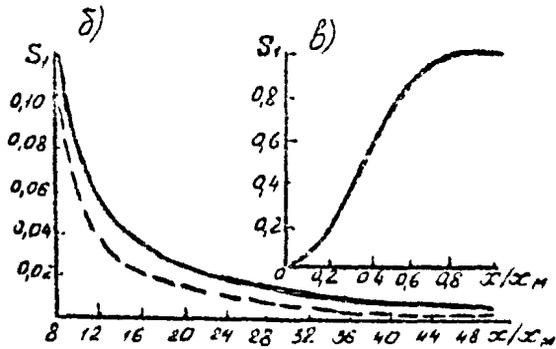
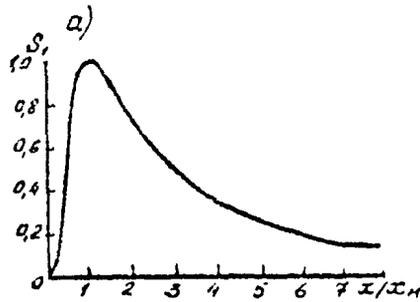


Рис. 6. График  $S = f(x/x_M)$ :  
 а - интервал  $x/x_M = 1-7$ ; б - то же,  $x/x_M = 8-50$ ;  
 в - то же,  $x/x_M = 0-1$ ;  
 — легкая примесь; - - - - - тяжелая примесь

гических условиях приземная концентрация загрязняющих веществ достигает максимального значения  $C_{Mи}$  ( $мг/м^3$ ), определяется по формуле

$$X_{Mи} = pX_M \quad (31)$$

где  $p$  - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения  $u/u_M$  по рис. 5 или по формулам:

$$p = 3 \text{ при } u/u_M \leq 0,25; \quad (32 \text{ а})$$

$$p = 8,43(1 - u/u_M)^5 + 1 \text{ при } 0,25 < u/u_M < 1; \quad (32 \text{ б})$$

$$p = 0,32 u/u_M + 0,69 \text{ при } u/u_M > 1. \quad (32 \text{ в})$$

17. При опасной скорости ветра  $u_M$  приземная концентрация загрязняющих веществ  $C$  ( $мг/м^3$ ) в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях  $x$  ( $м$ ) от источника выброса определяется по формуле

$$C = S_1 C_M \quad (33)$$

где  $S_1$  - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения  $x/x_M$  и коэффициента  $F$  по рис. 6 или по формулам:

$$S_1 = 3(x/x_M)^4 - 8(x/x_M)^3 + 6(x/x_M)^2 \text{ при } x/x_M \leq 1; \quad (34 \text{ а})$$

$$S_1 = \frac{1,13}{0,13(x/x_M)^2 + 1} \text{ при } 1 < x/x_M \leq 8; \quad (34 \text{ б})$$

$$S_1 = \frac{x/x_M}{3,58(x/x_M)^2 - 35,2(x/x_M) + 120} \text{ при } F \leq 1,5 \text{ и } x/x_M > 8; \quad (34 \text{ в})$$

$$S_1 = \frac{1}{0,1(x/x_M)^2 + 2,47(x/x_M) - 17,8} \text{ при } F > 1,5 \text{ и } x/x_M > 8. \quad (34 \text{ г})$$

18. Валовый выброс ингредиента  $n$  за рассматриваемый период (год) определяется выражением

$$(M_{\text{год}})^n = (M_{\text{ч}})^n \times 6500 \times 10^{-3} \text{ т/год}, \quad (35)$$

где 6500 ч - среднее значение продолжительности работы одного котла в год;  $(M_{\text{ч}})^n$  - см. п. 6.

При расчете по формуле (35) в качестве выброса принято максимальное значение  $(M_{\text{ч}})^n$ , что практически значительно выше действительной величины этого показателя в годовом исчислении. Более достоверным явилось бы выражение:

$$(M_{\text{год}}^{\text{ср}})^n = (M_{\text{ч}}^{\text{ср}})^n \times 6500 \times 10^{-3}. \quad (36)$$

#### Пример расчета выбросов загрязняющих веществ

В качестве примера приведен расчет выбросов Московского спецзавода № 2. Расчету предшествовало определение состава и свойств ТБО (табл. 2). Как отмечалось в п. 6 массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, для летучей золы,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_x$  и  $\text{CO}$  можно определять как непосредственным путем, так и расчетным путем. Результаты расчетов, выполненные по обоим этим методам, сведены в табл. 3.

Т а б л и ц а 2

Морфологический состав ТБО спецзавода № 2  
и некоторые теплотехнические показатели этих отходов

Дата отбора проб	Компонент	Сред- ный состав	Сера	Влаж- ность	Золь- ность	Теплота сгорания, ккал/кг
		% по массе				
22.10.86	Бумага	30,5	0,043	7,6	4,6	697
	Пищевые отходы	36,5	0,054	26,3	0,6	299
	Древесина, листья	4,5	-	0,8	-	138
	Черный металлолом	3,9	-	-	3,9	-
	Цветной металлолом	0,3	-	-	0,3	-

Окончание табл. 2

Дата с - бора проо	Компонент	Сред- ний состав	Сера	Влаж- ность	Золь- ность	Теплота сгора- ния, ккал/кг
22.10.86	Кости	1,1	-	0,2	0,5	12
	Кожа, резина	0,2	0,0012	-	-	12
	Текстиль	4	0,004	0,8	0,3	150
	Стекло	4,8	-	-	4,8	-
	Камни, керамика	0,2	-	-	0,2	-
	Полимерные отходы	5,3	0,017	0,5	0,6	308
	Отсев менее 16 мм	8,7	0,0058	1,7	4,3	96
	И т о г о ...	100	0,125	37,9	20,6	1707
23.10.86	Бумага	32,8	0,046	8,2	4,9	744
	Пищевые отходы	30,8	0,046	22,2	1,4	252
	Древесина, листья	2,9	-	0,6	-	100
	Черный металлолом	2,9	-	-	2,9	-
	Цветной металлолом	0,3	-	-	0,3	-
	Кости	2	-	0,4	1	22
	Кожа, резина	1,3	0,0078	0,1	0,1	80
	Текстиль	8,0	0,0085	1,7	0,7	320
	Стекло	4,6	-	-	4,6	-
	Камни, керамика	0,9	-	-	0,9	-
	Полимерные отходы	5	0,015	0,4	0,5	292
	Отсев менее 16 мм	8	0,008	1,6	4	88
	И т о г о ...	100	0,131	35,2	21,3	1898

Т а б л и ц а 3  
Результаты расчета

№ п/п	Показатель	Номер расчетной формулы по тексту	Расчет	Значение	
				фактическое по замеру	расчетное по формуле
I	Производительность котла по сжигаемым ТБО $B_{\text{ч}}$ , т/ч	-	-	8,3	8,3
	То же, $B_{\text{с}}$ , кг/с	$B_{\text{ч}}$ 3600	$8,3 \times 10^3$ 3600	2,3	2,3
2	Число котлов, шт.	-	-	2	2
3	Высота дымовой трубы Н, м	-	-	50	50
4	Диаметр устья трубы Д, м	-	-	2,1	2,1
5	Температура продуктов сгорания $T_{\text{г}}$ , °С	-	-	220	220
6	Температура окружающего воздуха $T_{\text{в}}$ , °С	-	-	20	20
7	Удельная низшая теплота сгорания отходов $Q_{\text{н}}$ , ккал/кг	Табл.3	-	1800	1800
8	Количество дымовых газов $V_{\text{г}}$ , м <sup>3</sup> /ч	6	$10^3 \times 8,3 \times [(0,1 + 1,08 \times 1,5)(1800 + 6 \times 35,5) / 1000 + 0,0124 \times 35,5] \times (273 + 220) : 273$	$90 \times 10^3$	$107 \times 10^3$
9	Коэффициент излучения воздуха	7	$\frac{21}{21 - 1 \times 9,3}$	1,8	1,8
10	Количество дымовых газов $V_{\text{с}}$ , м <sup>3</sup> /с	$V_{\text{г}}$ 3600	$\frac{107 \times 10^3}{3600}$ $3,6 \times 10^3$	25	30
II	Максимально-разовые выбросы, мг/м <sup>3</sup> :				

Продолжение табл. 3

# п/п	Ис. газитель	Номер расчетной формулы по тексту	Расчет	Значение	
				фактическое по замеру	расчетное по формуле
	летучей золы	-	-	144	110,9
	$NO_x$	-	-	103	105,7
	$SO_2$	-	-	322	134,2
	CO	-	-	120	115
I2	То же, мг/с:				
	летучей золы $M_c^{A,3}$	10	$0,15 \frac{(21+4 \times 7,5)}{100} \frac{32,7}{2,3(1-0,954)} \times 10^6$	3600	3327
	$M_c^{SO_2}$	11	$20 \times 2,3 \times 0,125 \times 0,7 \times 10^3$	8050	4025
	$M_c^{NO_x}$	12	$2,3 \times 7,5 \times 0,19 \times 0,96 \times 10^3$	2575	3172
	$K_{MCO_x}$	13	$0,16 \times 0,012 \times 15$	-	0,19
	$M_c^{CO}$	14	$1,5 \times 2,3 \times 10^3$	3000	3450
	$C_{CO}$	15	$\frac{1000 \times 0,2 \times 7,5}{1013}$	-	1,5
I3	Средняя скорость выхода продуктов сгорания из устья трубы $w_0$ , м/с	17	$25 \times 4 / (3,14 \times 2,1^2)$	7,2	8,7
I4	Коэффициент A	п. 8		140	140
I5	Параметр $\lambda$	18	$\frac{1000 \times 7,2^2 \times 2,1}{50^2 \times 200}$	0,22	0,32
I6	Параметр $U_m$	19	$0,65 \sqrt{\frac{25 \times 200}{50}}$	3	3,2
I7	Параметр $m$	22 а, рис.3	$1 / (0,67 + 0,1 \sqrt{0,22} + 0,34 \sqrt{0,22})$	1,08	1,09
I8	Параметр $n$	23 а, рис.4	-	1	1

Продолжение табл. 3

№ п/п	Показатель	Номер рас-четной форму-лы по тексту	Расчет	Значение	
				факти-ческое по за-меру	расчет-ное по форму-ле
19	Масса загрязняющего вещества ( $M_c$ ), мг/с	п.6	См.п.12 настоя-щего расчета	-	-
20	Коэффициент, учи-тывающий скорость оседания загряз-няющих веществ, $F$	п.11	-	-	-
Расчет приземной концентрации летучей золы					
21	Максимальное зна-чение концентра-ции $C_m^{\lambda,3}$ , мг/м <sup>3</sup>	16	$140 \times 3,33 \times 2 \times 1,09 \times 1$ $50^2 \sqrt{25 \times 200}$	0,026	0,024
22	Расстояние от ис-точника выброса, на котором при-земная concentra-ция достигает своего максималь-ного значения $x_m$ , м	26	$\frac{5-2}{4} \times 14,9 \times 50$	548	558
23	Безразмерный ко-эффициент $d$	27 в	$7 \sqrt{3,2(1+0,28 \times x \sqrt{0,32})}$	14,6	14,9
24	Коэффициент $S_1$ для расстояний $x$ : $x=50\text{м}, x/x_m=0,0896$	34 а	$3(0,0896)^4 - 8x$ $x(0,0896)^2 + 6x$ $x(0,0896)$	0,044	0,0476
	$x=100\text{м}, x/x_m=0,179$	34 а		0,154	0,149
	$x=200\text{м}, x/x_m=0,358$	34 а		0,426	0,423
	$x=400\text{м}, x/x_m=0,717$	34 а		0,93	0,928
	$x=1000\text{м}, x/x_m=1,79$	34 б	$1,13 / [0,13(1,79)^2 + 1]$	0,789	0,789
	$x=3000\text{м}, x/x_m=5,38$	34 б	$1,13 / [0,13(5,38)^2 + 1]$	0,231	0,237
25	Концентрация лету-чей золы $C^{\lambda,3}$ на расстоянии $x$ , мг/м <sup>3</sup>				

Продолжение табл. 3

№ п/п	Показатель	Номер расчетной формулы по тексту	Расчет	Значение	
				Фактическое по замеру	расчетное по формуле
	x=50м	33	0,024x0,0476	0,00114	0,00114
	x=100м	33	0,024x0,149	0,004	0,00357
	x=200м	33	0,024x0,423	0,0111	0,0101
	x=400м	33	0,024x0,928	0,0242	0,0223
	x=1000м	33	0,024x0,798	0,0205	0,0191
	x=3000м	33	0,024x0,237	0,006	0,00569
<u>Расчет приземной концентрации окислов серы</u>					
26	Максимальное значение концентрации $C_M^{SO_2}$ , мг/м <sup>3</sup>	16	$\frac{140 \times 4,025 \times I \times x}{50^2 \sqrt{25 \times 200}}$ $\frac{x I, 08 \times I}{x}$	0,029	0,0145
27	Расстояние от источника выброса, на котором приземная концентрация достигает своего максимума $x_M$ , м	26	$\frac{5-I}{4} \times I 4,9 \times 50$	731	746
28	Коэффициент $\beta_1$ для расстояния x:				
	x=50м, $x/x_M=0,068$	34 а	$\frac{3(0,068)^4 - 8(0,068)^3 + 6(0,068)^2}{x}$	0,0253	0,0267
	x=100м, $x/x_M=0,137$	34 а		0,093	0,2941
	x=200м, $x/x_M=0,274$	34 а		0,303	0,292
	x=400м, $x/x_M=0,547$	34 а		0,79	0,74
	x=1000м, $x/x_M=1,37$	34 б	$I,13 [0,13x \times (I,37)^2 + I]$	0,91	0,916
	x=3000м, $x/x_M=4,1$	34 б	$I,13 [0,13x \times (4,1)^2 + I]$	0,354	0,364
29	Концентрация $SO_2$ на расстоянии x, мг/м <sup>3</sup> :				
	x=50м	33	0,029x0,0253	0,000734	0,000387
	x=100м	33	0,029x0,093	0,0027	0,00122

№ п/п	Показатель	Номер расчетной формулы по тексту	Расчет	Значение	
				фактическое по замеру	расчетное по формуле
	x=200м	33	0,029x0,303	0,00879	0,00423
	x=400м	33	0,029x0,79	0,0229	0,0107
	x=1000м	33	0,029x0,91	0,0264	0,0133
	x=3000м	33	0,029x0,354	0,0103	0,00528
<u>Расчет приземной концентрации окислов азота</u>					
30	Максимальное значение концентрации $C_M^M$ , мг/м <sup>3</sup>	16	$140 \times 2,575 \times I \times 50^2 \sqrt{25 \times 200} \times I,08 \times I$	0,0091	0,0107
31	Расстояние от источника выброса, на котором приземная концентрация достигает своего максимума. $X_M$ , м	26	$\frac{5-I}{4} \times 14,9 \times 50$	731	746
32	Коэффициент $S_x$ для расстояния $x$ :				
	$x=50м, x/x_M = 0,068$	34 а	$3(0,068)^4 - 8x \times (0,068)^3 + 6x \times (0,068)^2$	0,0253	0,0246
	$x=100м, x/x_M = 0,173$	34 а		0,093	0,084
	$x=200м, x/x_M = 0,274$	34 а		0,303	0,292
	$x=400м, x/x_M = 0,547$	34 а		0,79	0,74
	$x=1000м, x/x_M = 1,37$	34 б	$1,13[0,13(1,37)^2 + 1]$	0,91	0,916
	$x=3000м, x/x_M = 4,1$	34 б	$1,13[0,13(4,1)^2 + 1]$	0,354	0,364
33	Коэффициент $N_0$ на расстоянии $x$ , мг/м <sup>3</sup> :				
	$x=50м$	33	0,0091x0,0253	0,00023	0,000263
	$x=100м$	33	0,0091x0,093	0,000823	0,0009
	$x=200м$	33	0,0091x0,303	0,00276	0,00312
	$x=400м$	33	0,0091x0,79	0,00719	0,00792

Продолжение табл. 3

№ п/п	Показатель	Номер рас- четной форму- лы по тексту	Расчет	Значение	
				факти- ческое по за- меру	расчет- ное по формуле
	x=1000м	33	0,0091x0,91	0,0083	0,0098
	x=3000м	33	0,0091x0,354	0,0032	0,00389
<u>Расчет приземной концентр. из окиси углерода</u>					
34	Максимальное зна- чение concentra- ции CO <sub>M</sub> <sup>CO</sup> , мг/м <sup>3</sup>	16	$\frac{140x3x1,08x1x1}{50^2 \cdot \sqrt{25x200}}$	0,0106	0,0114
35	Расстояние от ис- точника выбро- са, на котором при- земная концент- рация достигает своего максиму- ма x <sub>M</sub> <sup>CO</sup> , м	26	$\frac{5-I}{4} x 14,9x50$	731	746
36	Коэффициент S, для расстояния x: x=50м, x/x <sub>M</sub> <sup>CO</sup> =0,068	34 а	$\frac{3(0,068)^4 - 8x}{x(0,068)^3 - 6x}$ $\frac{x(0,068)^2}{x(0,068)^2}$	0,0253	0,0246
	x=100м, x/x <sub>M</sub> <sup>CO</sup> =0,179	34 а		0,093	0,0841
	x=200м, x/x <sub>M</sub> <sup>CO</sup> =0,274	34 а		0,303	0,292
	x=400м, x/x <sub>M</sub> <sup>CO</sup> =0,547	34 а		0,79	0,74
	x=1000м, x/x <sub>M</sub> <sup>CO</sup> =1,37	34 б	$1,13(0,13(1,37)^2 + 1)$	0,91	0,916
	x=3000м, x/x <sub>M</sub> <sup>CO</sup> =4,1	34 б	$1,13(0,13(4,1)^2 + 1)$	0,354	0,364
37	Концентрация CO на расстоянии x, мг/м <sup>3</sup> : x=50м x=100м x=200м x=400м x=1000м x=3000м	33 33 33 33 33 33	0,0106x0,0253 0,0106x0,093 0,0106x0,303 0,0106x0,79 0,0106x0,91 0,0106x0,354	0,000268 0,000966 0,00321 0,00837 0,00965 0,00375	0,00028 0,00359 0,00333 0,00841 0,0104 0,00415
38	Максимально ра- звые высоты, м/ч:				

Окончание табл.3

№ п/п	Показатель	Номер рас- четной форму- лы по тексту	Расчет	Значение	
				факти- ческое по за- форму- ле	расчет- ное по форму- ле
	летучей золы ( $M_{\text{л}}/M_{\text{ч}}$ ) <sup>л.з</sup>	-	$3,327 \times 3600 \times 10^{-3}$	13	12
	окислов серы ( $M_{\text{ч}}/SO_2$ )	-	$4,025 \times 3600 \times 10^{-3}$	29	14,6
	окисл. азота ( $M_{\text{ч}}/NO_x$ )	-	$3,172 \times 3600 \times 10^{-3}$	9,3	11,4
	окиси углерода ( $M_{\text{ч}}/CO$ )	-	$3,45 \times 3600 \times 10^{-3}$	10,8	12,4
	хлористого водоро- да ( $M_{\text{ч}}/HCl$ )	-	$0,45 \times 3600 \times 10^{-3}$	1,6	-
	фтористого водоро- да ( $M_{\text{ч}}/HF$ )	-	$0,472 \times 3600 \times 10^{-3}$	1,7	-
39	Валовый выброс (максимальный), т/год: летучей золы ( $M_{\text{год}}/M_{\text{л}}$ ) <sup>л.з</sup>	35	$12 \times 6500 \times 10^{-3}$	81,3	78
	окислов серы ( $M_{\text{год}}/SO_2$ ) <sup>SO2</sup>	35	$14,6 \times 6500 \times 10^{-3}$	184,5	94,9
	окислов азота ( $M_{\text{год}}/NO_x$ )	35	$11,4 \times 6500 \times 10^{-3}$	60,4	74,1
	окиси углерода ( $M_{\text{год}}/CO$ )	35	$12,4 \times 6500 \times 10^{-3}$	70,2	80,6
	хлористого водоро- да ( $M_{\text{год}}/HCl$ )	35	$1,6 \times 6500 \times 10^{-3}$	10,4	-
	фтористого водоро- да ( $M_{\text{год}}/HF$ )	35	$1,7 \times 6500 \times 10^{-3}$	11	-
40	Валовый выброс (средний), т/год: летучей золы ( $M_{\text{год}}/M_{\text{л}}^{\text{ср}}$ ) <sup>л.з</sup>	36	$8,3 \times 6500 \times 10^{-3}$	55,6	-
	окислов серы ( $M_{\text{год}}/SO_2^{\text{ср}}$ ) <sup>SO2</sup>	36	$12,5 \times 6500 \times 10^{-3}$	81,2	-
	окислов азота ( $M_{\text{год}}/NO_x^{\text{ср}}$ ) <sup>NOx</sup>	36	$4,8 \times 6500 \times 10^{-3}$	31,2	-
	окиси углерода ( $M_{\text{год}}/CO^{\text{ср}}$ )	36	$0,79 \times 6500 \times 10^{-3}$	5,1	-
	хлористого водоро- да ( $M_{\text{год}}/HCl^{\text{ср}}$ )	36	$0,61 \times 6500 \times 10^{-3}$	4	-
	фтористого водоро- да ( $M_{\text{год}}/HF^{\text{ср}}$ )	36	$0,079 \times 6500 \times 10^{-3}$	0,51	-

При расчете приземной концентрации загрязняющих веществ  $C_m$  значения отдельных видов загрязняющих веществ  $M_c$ , поступающих после электрофилтра, определялись непосредственным замером количеств загрязняющих веществ, выбрасываемых из дымовой трубы (п. 6,А) и расчетным путем (п. 6,Б). Эти данные сведены в табл. 4.

Т а б л и ц а 4  
Максимальная концентрация загрязняющих веществ,  
выбрасываемых из дымовой трубы

Метод замера	Лету- чая зола	Окислы		Окись угле- рода	Хлорис- тый водо- род	Углеро- дный во- дород
		серы	азота			
Экспериментальный:	144	322	103	120	18	18,9
$мг/м^3$	3600	8050	2575	3000	450	412
$кг/ч$	13	29	9,3	10,8	1,6	1,7
среднее значение:	8,6	12,5	4,8	0,79	0,61	0,079
$кг/ч$						
По расчету:						
$мг/м^3$	110,9	134,2	105,7	115	-	-
$мг/с$	3327	4025	3172	3450	-	-
$кг/ч$	12	14,6	11,4	12,4	-	-

Ароматические углеводороды (стирол, ксилол, толуол и др.) отсутствовали. Не были обнаружены также канцерогенные вещества типа 3,4 бенз(е)пирен и диоксины.

Результирующие значения максимальной приземной концентрации загрязняющих веществ сведены в табл. 5, в которой дана их оценка по сравнению с ПДК на эти вещества.

Т а б л и ц а 5  
Максимальная приземная концентрация загрязняющих веществ  
 $C_m$  и их ПДК,  $мг/м^3$

Показатель	Метод замер	Летучая зола	Окислы		Оксид углерода	Хлористый водород	Фтористый водород
			серы	азота			
Приземная концентрация	Экспериментальный	0,026	0,029	0,0091	0,0106	0,0025	0,00267
		По расчету	0,024	0,0145	0,0107	0,0114	-
ПДК		0,5	0,5	0,085	3	0,2	0,062
Доля загрязнения вещества по сравнению с ПДК, %	Экспериментальный	5,2	5,8	10,7	0,35	1,25	4,3
		По расчету	4,8	2,9	12,6	0,58	-

#### БИОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА МПЗ

На отечественных МПЗ процесс аэробного биотермического компостирования протекает в биотермических барабанах (первая стадия) и в штабелях на площадках дозревания.

В биотермическом барабане аэробные микроорганизмы используют в качестве энергетического материала в первую очередь легко разлагаемые органические соединения, содержащиеся в пищевых отходах (углеводы, органические кислоты, белки).

Аэробы в процессе сложного цикла превращений (цикл Кребса) окисляют органические вещества, выделяя в виде конечных продуктов углекислый газ и воду. При неполном окислении в

среди выделяются в небольшом количестве промежуточные продукты окисления. При недостаточно интенсивном перемешивании аэробное компостирование может сопровождаться очаговым анаэробным процессом.

За двухсуточный цикл аэробного биотермического компостирования содержание органического вещества в компостируемом материале снижается (по сухой массе) на 2%.

В зависимости от сезона года (с учетом необходимости подсушки компостируемого материала) в биотермические барабаны подается воздух из расчета 0,2-0,8 м<sup>3</sup> на 1 кг перерабатываемого материала.

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ МПЗ

Рассчитываются твердые (пыль органического и минерального происхождения) и газообразные (окись углерода, толуол, ксилол, углеводороды нефти, бензол, ацетон и др.) выбросы в массовых единицах на каждый биотермический барабан или на все биобарабаны завода в единицу времени (г/с, т/год) и концентрация загрязняющих веществ в выходящих из биобарабана газах (г/м<sup>3</sup>)

Учитывая, что состав и количество выбросов зависят от состава ТЮ, ее температура, активности биотермического процесса и других факторов, расчет носит ориентировочный характер.

Выбросы загрязняющих веществ от других аппаратов МПЗ рассчитываются по методике, предложенной для биобарабанов, а их количественные и качественные показатели будут определены в ходе дальнейших исследований.

#### Расчетные формулы

Расчет объема выходящих из биобарабана газов определяется по формуле

$$V_0 = q_0 K T / 86,4 T_0 \quad \text{м}^3/\text{с} ,$$

или

$$V_0 = Q_0 K T / T_0 \gamma_{\Phi} 31536 \quad (1)$$

где  $V_0$  - интенсивность выхода газов из биобарабана,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;  $Q_0$  - суточный производительность биобарабана,  $\text{т}/\text{сут}$ ;  $K$  - удельная нагрузка воздуха в биобарабан,  $\text{м}^3/\text{кг}$ ;  $T_0$  - температура поступающего в биобарабан воздуха,  $\text{К}$ ;  $T$  - температура выходящих газов,  $\text{К}$ ;  $Q_0$  - годовая производительность биобарабана,  $\text{т}/\text{год}$ ;  $\gamma_{\Phi}$  - фактический для данного завода коэффициент использования биобарабана по времени ( $\gamma_{\Phi} \approx 0,8$ ).

Удельную подачу воздуха рассчитывают с учетом производительности биобарабана и интенсивности подачи воздуха вентиляторами-наездниками. Более достоверные данные получают при непосредственных измерениях расхода выходящих из биобарабана газов.

Удельная масса выбросов  $C_i$  ( $\text{кг}$ ) на  $1 \text{ т}$  ТБО определяется по формуле

$$C_i = \delta_i K T / T_0 \quad \text{кг/т} \quad (2)$$

где  $\delta_i$  - концентрация загрязняющего вещества в выходящих из биобарабана газах,  $\text{г}/\text{м}^3$ ; определяется в соответствии с существующими методами.

Если замер  $V_0$  производился непосредственно, то удельная масса выброса определяется по формуле

$$C_i = 31536 \gamma_{\Phi} \frac{\delta_i V_0}{Q_0}$$

Массовая концентрация выброса за единицу времени  $M_{i\text{с}}$  ( $\text{г}/\text{с}$ ) и  $M_{i\text{год}}$  ( $\text{т}/\text{год}$ ) определяется по следующим

$$M_{i\text{с}} = \delta_i V_0$$

или

$$M_{i\text{с}} = \delta_i Q_0 K T / T_0 \gamma_{\Phi} 31536 \quad (3)$$

$$M_{i\text{год}} = \delta_i V_0 \times 31,536 \gamma_{\Phi}$$

или

$$M_{i\text{год}} = C_i Q_G / 1000 . \quad (4)$$

Для определения массы выброса всеми биобарабанами завода полученные значения  $M_i$  умножаются на количество биотермических барабанов.

**П р и м е ч а н и я:** 1. Пробы выходящих из биобарабанов газов берутся в зоне загрузочного окна биобарабана. Здесь же определяется температура и расход выходящих газов.

2. При проведении замеров необходимо следить за соблюдением двухсуточного цикла переработки, т.е. чтобы в биобарабане находилось 2 $q_0$  количества перерабатываемого материала, степень заполнения биобарабана была не менее 0,55-0,6.

3. При расчете выбросов отдельных МПЗ следует отдавать предпочтение наиболее достоверному экспериментальному методу измерения концентрации загрязняющих веществ в выходящих из биобарабана газах.

4. Для ориентировочного предварительного определения выбросов в табл. 6 приведены значения концентрации загрязняющих веществ, полученные при выборочных замерах на Минском заводе МОСТЕО.

Т а б л и ц а 6

Ориентировочные значения концентрации загрязняющих веществ в выходящих из биобарабана газах

Вещество	Концентрация вещества в выходящих газах $C_i$ , г/м <sup>3</sup>	Удельная масса выброса $C_i$ , кг/т ТБО	Массовая концентрация $M_{iс}$ , г/с
<u>Газообразные выбросы</u>			
Толуол	0,4	0,088	0,07
Ксилол	0,4	0,088	0,07
Углеводороды	0,3	0,066	0,052
Бензол	0,16	0,035	0,028
Ацетон	0,6	0,132	0,105
Оксид углерода	Менее 0,02	0,0044	0,0035
<u>Твердые выбросы</u>			
Пыль органического и минерального происхождения	Менее 0,006	0,00132	0,001

**П р и м е ч а н и е.** Приведенные в табл. 6 данные получены при производительности биобарабана  $Q_G = 20000$  т ТБО в год,  $q_0 = 0,8$ . В период проведения замеров  $K = 0,2$  м<sup>3</sup>/кг,  $T_c = 293^\circ\text{K}$ ,  $T = 323$  К.

**Пример расчета  
выбросов загрязняющих веществ из биобарабанов МПЗ (табл.7).**

**Исходные данные**

Производительность завода по приему ТБО, тыс.м <sup>3</sup> /год (тыс.т/год) . . . . .	400(80)
Тип биотермических барабанов . . . . .	КМ-101А
Количество биобарабанов, шт. . . . .	4
Среднегодовая производительность каждого биобарабана Q <sub>б</sub> , т/год . . . . .	20000
Коэффициент использования биобараба- на по времени ζ <sub>ф</sub> . . . . .	0,8
Удельная подача воздуха К', м <sup>3</sup> /кг . . . . .	0,3
Температура подаваемого воздуха Т', К(°С) . . . . .	293(20)
Температура выходящих газов Т', К(°С)	323(50)

Массовая концентрация за I с определяется по формуле (3)

$$M'_{ic} = \alpha'_i Q_b K' T / (T_0 \zeta_{\phi} 31536),$$

в рассматриваемом примере

$$M'_{ic} = \alpha'_i 20000 \times 0,3 \times 323 : (293 \times 0,8 \times 31536) = 0,262 \alpha'_i.$$

Масса выбросов за год определяется по формуле (4)

$$M'_{i\text{год}} = C' Q_b : 1000 .$$

Таблица 7

Пример расчета  
выбросов биотермических барабанов МПЗ

Вещество	Концентрация загрязняющих веществ в выходящих газах $C_i, \text{г/м}^3$	Удельная масса выброса $G_i, \text{кг/т ТБО}$	Массовая концентрация			
			для барабана КМ-101А		и все биобарабаны завода	
			$M'_i \text{ г/с}$	$M_i \text{ т/год}$	$M'_i \text{ г/с}$	$M_i \text{ т/год}$
<u>Газообразные выбросы</u>						
Толуол	0,267	0,088	0,07	,76	0,28	7,04
Ксилол	0,267	0,088	0,07	1,76	0,28	7,04
Углеводороды	0,2	0,066	0,052	1,32	0,21	5,28
Бензол	0,107	0,035	0,028	0,7	0,112	2,8
Ацетон	0,4	0,132	0,105	2,64	0,42	10,6
Оксид углерода	0,013	0,0044	0,0035	0,088	0,014	0,35
<u>Твердые выбросы</u>						
Пыль органического и минерального происхождения	0,004	0,0013	0,001	0,026	0,004	0,1

## ЛИТЕРАТУРА

1. А. И. и Г. М. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов // Справочное изд. - М.: Металлургия, 1986.- 544 с.
2. Временные отраслевые методические указания по расчету плановых показателей проектов государственных планов по охране атмосферного воздуха.- М.: ОНТИ АКХ им. К.Д.Памфилова, 1987.- 40 с.
3. ГОСТ 12.1.014-84. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками.
4. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с дымовыми газами отопительных и отопительно-производственных котельных.- М.: ОНТИ АКХ им. К.Д.Памфилова, 1986.- 30 с.
5. Методики определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу. МП-34-70-010-83: СПО Союзтехэнерго.- М., 1984.- 35 с.
6. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987.- 92 с.
7. Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах.- Л.: Гидрометеоиздат, 1987.- 270 с.
8. Сборник отраслевых методик измерений концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, ч. П.- М.: Гидрометеоиздат, 1985.
9. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами.- Л.: Гидрометеоиздат, 1986.- 150 с.